
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ
32601—
2013
(ISO
13709:2009)

НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ДЛЯ НЕФТЯНОЙ, НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Общие технические требования

(ISO 13709:2009, MOD)

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2015

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0–92 “Межгосударственная система стандартизации. Основные положения” и ГОСТ 1.2–2009 “Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены”.

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «ТЕХНОНЕФТЕГАЗ» (ООО «ТЕХНОНЕФТЕГАЗ») на основе собственного аутентичного перевода на русский язык стандарта, указанного в п.5

2. ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 63-П от 27 декабря 2013 г.)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызстан	KG	Кыргызстандарт
Российская Федерация	RU	Росстандарт
Узбекистан	UZ	Узстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 апреля 2014 г. № 427-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 32601–2013 (ISO 13709:2009) введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 ноября 2014 г.

5 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту ISO 13709:2009 Centrifugal pumps for petroleum, petrochemical and natural gas industries (Насосы центробежные для нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности).

Дополнительные положения и требования, а также сноски, включенные в текст настоящего стандарта для учета потребностей национальной экономики и особенностей российской национальной стандартизации, выделены курсивом.

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта в связи с особенностями построения межгосударственной системы стандартизации.

Перевод с английского языка (en).

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном приложении ДБ.

Степень соответствия – модифицированная (MOD)

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

Содержание

1 Область применения.....	1
2 Нормативные ссылки.....	2
3 Термины, определения и сокращения.....	4
4 Общие положения.....	12
5 Требования.....	22
6 Базовая конструкция.....	23
7 Вспомогательное оснащение.....	100
8 Проверка, испытания и подготовка к отгрузке.....	116
9 Отдельные типы насосов.....	137
10 Информация поставщика/изготовителя.....	160
Приложение А (обязательное) Быстроходность и кавитационный коэффициент быстроходности.....	171
Приложение Б (обязательное) Схемы систем водяного охлаждения и смазки.....	173
Приложение В (обязательное) Турбины для отбора гидравлической мощности.....	180
Приложение Г (обязательное) Стандартные опорные плиты.....	186
Приложение Д (справочное) Пример маркировки.....	188
Приложение Е (обязательное) Критерии для проектирования трубопроводов.....	191
Приложение Ж (справочное) Руководство по выбору класса материалов.....	211
Приложение И (обязательное) Материалы и технические требования к материалам деталей насосов.....	213
Приложение К (обязательное) Анализ поперечных колебаний.....	228
Приложение Л (обязательное) Определение остаточного дисбаланса.....	237
Приложение М (справочное) Жесткость вала и ресурс системы подшипников.....	246
Приложение Н (справочное) Требования, предъявляемые к данным и чертежам поставщика/изготовителя.....	255
Приложение П (справочное) Сводные результаты испытаний.....	266
Приложение Р (справочное) Листы технических данных по насосам и электронный обмен данными.....	270
Приложение ДА (справочное) Опросный лист.....	273
Приложение ДБ (справочное) Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов международным стандартам (международным документам).....	281
Библиография.....	283

Введение

Необходимо, чтобы лица, использующие данный стандарт, были осведомлены о том, что для его применения в конкретных условиях могут понадобиться дополнительные или специфические требования. Настоящий Стандарт не накладывает запрета на право поставщика/изготовителя предлагать, а потребителя/заказчика – приобретать и использовать альтернативное оборудование и технические решения для конкретных областей применения. Данное обстоятельство особенно важно в случае использования инновационных или разрабатываемых технологий. Если предлагается указанная альтернатива, необходимо, чтобы поставщик/изготовитель указал на любые отклонения от положений данного стандарта и дал их подробное описание.

Знак (●) в начале параграфа или его раздела указывает на то, что здесь требуется принятие решения или представление потребителем/заказчиком дополнительной информации. Такую информацию необходимо привести в перечнях технических данных или указать в запросе либо заказе на поставку.

Из соображений удобства и в информационных целях в данном Стандарте в скобках приводятся единицы измерения в системе США или других системах.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ**НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ДЛЯ НЕФТЯНОЙ, НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ И
ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ****Общие технические требования**

Centrifugal pumps for petroleum, petrochemical and natural gas industries

General technical requirements

Дата введения – 2014–11–01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к центробежным насосам, включая насосы, работающие в реверсивном режиме, т.е. в качестве турбин для отбора гидравлической мощности, и предназначенные для использования в технологических процессах нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности.

Настоящий стандарт распространяется на консольные, двухпорные (межподшипниковые), далее по тексту двухпорные, и вертикальные полупогружные насосные агрегаты (далее насосы) согласно таблице 1. Раздел 9 настоящего стандарта устанавливает требования к конкретным видам насосов. Все другие разделы настоящего стандарта применимы ко всем типам насосов. В настоящем стандарте представлены иллюстрации разных типов насосов, а также приведены условные обозначения для каждого отдельного типа насоса.

Опыт промышленной эксплуатации показывает, что производство насосов в соответствии с требованиями настоящего стандарта рентабельно в случае, если параметры перекачиваемых жидкостей превосходят или равны нижеследующим:

- давление нагнетания (манометрическое) – 1,9 МПа (275 psi; 19,0 бар)
- давление всасывания (манометрическое) – 0,05 - 0,5 МПа (7,5 - 75 psi; 0,5 - 5,0 бар)
- температура перекачиваемой среды – 150 °С (300 °F) – частота вращения – 1000 - 3600 об/мин
- номинальный напор – 120000 мм (400 фут)
- диаметр рабочего колеса консольного насоса – 330 мм (13 дюймов)

Примечание – Для бессальниковых насосов требования установлены в [1]. Для сверхмощных насосов, применяемых во всех отраслях промышленности, кроме нефтяной, нефтехимической и газоперерабатывающей в [2].

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 12.1.007–76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.044–89 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ 12.2.003–91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.2.062–81 Оборудование производственное. Ограждения защитные.

ГОСТ ИСО 1940–1–2007 Вибрация. Требования к качеству балансировки жестких роторов. Часть 1. Определение допустимого дисбаланса

ГОСТ 520–2002 Подшипники качения. Общие технические условия

ГОСТ 6134–2007 (ИСО 9906:1999) Насосы динамические. Методы испытаний

ГОСТ 7512–82 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод.

ГОСТ 8724–2002 (ИСО 261–98) Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Диаметры и шаги

ГОСТ 9454–78 Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах

ГОСТ 1050–88 Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия

ГОСТ 1412–85 Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки

ГОСТ 4543–71 Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия

ГОСТ 5632–72 Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки

ГОСТ 8479–70 Поковки из конструкционной углеродистой и легированной стали. Общие технические условия

ГОСТ ИСО 10816–1–97 Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на неврещающихся частях. Часть 1. Общие требования.

ГОСТ 14782–86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.

ГОСТ 16093–2004 (ИСО 965–1:1998, ИСО 965–3:1998) Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Допуски. Посадки с зазором

ГОСТ 17398–72 Насосы. Термины и определения

ГОСТ 18442–80 Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования

ГОСТ 18855 – 94 (ИСО 281–89) Подшипники качения. Динамическая расчетная грузоподъемность и расчетный ресурс (долговечность)

ГОСТ 19281–89 Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия

ГОСТ 21105 – 87 Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод.

ГОСТ 22247–96 Насосы центробежные консольные для воды. Основные параметры и размеры. Требования безопасности. Методы контроля

ГОСТ 24069–97 (ИСО 3117–77) Основные нормы взаимозаменяемости. Тангенциальные шпонки и шпоночные пазы

ГОСТ 24705–2004 (ИСО 724:1993) Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Основные размеры

ГОСТ 31252–2004 (ИСО 3740:2000) Шум машин. Руководство по выбору метода определения уровней звуковой мощности

ГОСТ 31320–2006 (ИСО 11342:1998) Вибрация. Методы и критерии балансировки гибких роторов

ГОСТ 32600–2013 (ISO 21049:2004) Насосы. Уплотнительные системы вала для центробежных и роторных насосов. Общие технические требования и методы контроля

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом, следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

В настоящем стандарте применены термины и определения по *ГОСТ 17398*, а также следующие термины с соответствующими определениями.

3.1 аналогичный насос (similar pump): Насос, который, по соглашению между поставщиком/изготовителем и потребителем/заказчиком принят в качестве аналога предыдущему и не требует проведения анализа, принимая во внимание факторы, указанные в 3.14 – идентичный насос.

3.2 барьерная жидкость (barrier fluid): Жидкость, находящаяся под более высоким давлением, чем рабочее давление, подаваемая в сдвоенное торцевое уплотнение для полной изоляции технологической жидкости от окружающей среды.

3.3 буферная жидкость (buffer fluid): Жидкость, находящаяся под давлением меньшим, чем рабочее давление, подаваемая как смазка, или буфер в негерметизированное сдвоенное торцевое уплотнением (тандем).

3.4 вертикальный насос с патрубками в линию (vertical in-line pump): Консольный насос с вертикальной осью, всасывающий и напорный патрубки которого имеют общую центральную ось, которая пересекает ось вала.

Примечание – Типы VS6 и VS7 не считаются линейными насосами.

3.5 вертикальный полупогружной насос (vertically suspended pump): Насос с вертикальной осью, у которого часть насоса, находящаяся в контакте с жидкостью, спускается с колонны и монтажной плиты.

Примечание— Часть насоса, находящаяся в контакте с жидкостью, обычно погружается в перекачиваемую жидкость.

3.6 **вставной элемент** (cartridge-type element): Внутренний корпус насоса.

3.7 **гидродинамический подшипник** (hydrodynamic bearing): Подшипник, в конструкции которого использованы принципы гидродинамической смазки.

3.8 **двойной корпус** (double casing): Тип конструкции насоса, в котором корпус, работающий под давлением, отделен от элементов для перекачки продукта.

Примечание — Примерами насосных деталей являются направляющий аппарат, диафрагмы, цилиндры и спиральные внутренние корпуса

3.9 **двухкорпусный насос** (barrel pump): Горизонтальный насос двухкорпусного типа.

3.10 **допускаемый (имеющийся) кавитационный запас** (net positive suction head available); NPSHA: NPSH, устанавливаемое потребителем/заказчиком значение кавитационного запаса насоса на месте его эксплуатации, при котором насос должен обеспечивать требуемые технические показатели.

3.11 **допускаемый рабочий диапазон** (allowable operating region): Доля общего рабочего ресурса гидравлической системы насоса, в пределах которой допускается его эксплуатация; определение основано на предельном значении вибрации, установленном в настоящем стандарте, либо на максимальной температуре или другом предельном значении параметра, указанном поставщиком/изготовителем.

3.12 **дросселирующая втулка** (throat bushing): Устройство, образующее ограничительный узкий зазор вокруг муфты (или вала) между уплотнением и рабочим колесом

3.13 **засвидетельствованная проверка, засвидетельствованное испытание** (witnessed inspection, witnessed test): Испытание или проверка, о времени проведения которой оповещен потребитель, которая проведена в соответствии с запланированным временем и в присутствии потребителя/заказчика или его представителя при исполнении служебных обязанностей.

3.14 **идентичный насос** (identical pump): Насос, имеющий одинаковый размер, гидравлические параметры, количество ступеней, частоту вращения, зазоры, тип уплотнения вала (аксиальную поверхность или перекрывающую втулку), тип

подшипников, массу муфты, вылет муфты и гидравлические параметры при перекачивании аналогичного продукта

3.15 кавитационный запас (net positive suction head); NPSH: Полное абсолютное давление всасывания, характеризующее превышение значения давления на всасывании над значением давления насыщенных паров перекачиваемой жидкости

Примечание – Напор перекачиваемой жидкости выражается в метрах (футах).

3.16 классически жесткий режим (classically stiff): Характеризующийся первой критической частотой вращения на воздухе, превышающей максимальную непрерывную частоту вращения на:

20 % для роторов, предназначенных только для «мокрой» эксплуатации

30 % для роторов, допускающих „сухую” эксплуатацию.

3.17 комплексная ответственность (unit responsibility): Ответственность за координацию документации, поставку и технические характеристики оборудования и всех вспомогательных систем, включенных в заказ.

Примечание – Рассматриваемые технические характеристики включают такие факторы, как потребность в электроэнергии, скорость, направление вращения, общее размещение, муфты, динамику, смазку, уплотнительную систему, отчеты по испытаниям материалов, измерительную аппаратуру, трубопровод, соответствие техническим требованиям и испытанию деталей.

3.18 консольный насос (*overhung pump*): Насос, у которого рабочие органы расположены на консольной части его вала.
[ГОСТ 17398–72, п.91]

3.19 корпус, работающий под давлением (pressure casing): Соединение всех неподвижных деталей, работающих под давлением, включая все патрубки, втулки уплотнений, камеры уплотнений и другие закрепляемые детали за исключением неподвижных и вращающихся деталей торцевых уплотнений.

Примечание – Наружная часть сальника, система (трубопровод) промывки уплотнений, вспомогательные трубопроводы и арматура не являются частью корпуса, работающего под давлением

3.20 коэффициент быстроходности (удельная частота вращения) (specific speed): Коэффициент быстроходности – это частота вращения геометрически подобного насоса, имеющего такой размер, что при напоре 1 м он дает подачу 75 л/с. Служит для сравнения различных типов рабочих колес по производительности, напоре

и числе оборотов в минуту, значения которых берутся для оптимального режима, отвечающего максимальному КПД насоса.

3.21 критическая частота вращения (critical speed): частота вращения вала, при которой система опорных подшипников ротора находится в состоянии резонанса.

3.22 максимальное давление всасывания (maximum suction pressure): Максимальное давление на линии всасывания, воздействующее на насос при эксплуатации (исключая гидроудар).

3.23 максимальное давление нагнетания (maximum discharge pressure): Максимальное установленное давление всасывания плюс максимальный перепад давления, который способен обеспечить оборудованный крыльчаткой насос при минимальной подаче для жидкости с определенной относительной плотностью.

3.24 максимальное динамическое давление герметизации (maximum dynamic sealing pressure): Максимально возможное давление в уплотнениях при их эксплуатации в установленных рабочих условиях, а также во время запуска и останова.

Примечание — Как статическое, так и динамическое давление герметизации имеют важное значение при выборе торцевого уплотнения. Они зависят от давления на приеме насоса, режима эксплуатации и зазоров насоса. На них также влияет давление при промывке уплотнений. Это давление указывается в технических требованиях к поставщикам/изготовителям уплотнений. *ГОСТ 32600–2013 (ISO 21049:2004) или [3]*

3.25 максимальная допустимая частота вращения (maximum allowable speed): максимальная частота вращения, при которой конструкция допускает бесперебойную эксплуатацию насоса.

3.26 максимальная температура эксплуатации (maximum operating temperature): Максимальная температура перекачиваемой жидкости, включая возможные нештатные ситуации при работе насоса.

Примечание — Эта температура указывается в требованиях к поставщику/изготовителю уплотнений. *ГОСТ 32600–2013 (ISO 21049:2004) или [3]*

3.27 максимально допустимая температура (maximum allowable temperature): Максимальная постоянная температура, предусмотренная поставщиком/изготовителем для конструкции насоса (либо другой детали, для которой применим данный термин) при перекачивании конкретной жидкости при конкретном максимально допустимом рабочем давлении (за исключением торцевых уплотнений) см. **pressure casing - корпус, работающий под давлением** по 3.20.

3.28 **максимально допустимое рабочее давление** (maximum allowable working pressure); MAWP: Максимальное постоянное давление, предусмотренное поставщиком/изготовителем для конструкции насоса (либо другой детали, для которой применим данный термин) при перекачивании конкретной жидкости при конкретной максимально допустимой рабочей температуре (за исключением торцевых уплотнений).

3.29 **максимальное статическое давление герметизации** (maximum static sealing pressure): Максимальное давление (исключая давления, возникающие при гидравлических испытаниях), которое может оказать воздействие на уплотнение остановленного насоса.

3.30 **минимальная допустимая частота вращения** (minimum allowable speed): Минимальная частота вращения, при которой конструкция обеспечивает непрерывную эксплуатацию насоса.

Примечание — Частота вращения выражается в оборотах в минуту.

3.31 **минимальная расчетная температура металла** (minimum design metal temperature): Минимальная средняя температура металла (по толщине), предполагаемая при эксплуатации металлического изделия, включая нештатные рабочие условия, автоохлаждение, изменение температуры окружающей среды, на которую рассчитано оборудование.

3.32 **минимальный непрерывный стабильный расход** (minimum continuous stable flow): Минимальный расход, при котором насос может работать без превышения предельных значений вибрации, установленных настоящим стандартом.

3.33 **минимальный непрерывный тепловой расход** (minimum continuous thermal flow): Минимальный расход, при котором насос может работать без ухудшения эксплуатационных характеристик, вызванных повышением температуры перекачиваемой жидкости.

3.34 **многоступенчатый насос** (multistage pump): Насос, в котором жидкая среда перемещается последовательно несколькими комплектами рабочих органов.

[ГОСТ 17398–72, п. 100]

3.35 **„мокрая” критическая частота вращения** (wet critical speed): Частота вращения ротора, определяемая с учетом дополнительной опоры, создаваемой

перекачиваемой жидкостью во внутренних рабочих зазорах в рабочем режиме и учитывающая жесткость и наличие жидкости в подшипниках.

3.36 наблюдаемая проверка, наблюдаемое испытание (observed inspection, observed test): Проверка или испытания, о времени проведения которых сообщается потребителю/заказчику, или выполняемые по графику, независимо от того, присутствует ли на них потребитель/заказчик или его представитель.

3.37 допускаемый кавитационный запас насоса (*net positive suction head required*); *NPSHR*: Кавитационный запас, обеспечивающий работу насоса без изменения основных технических показателей.

[ГОСТ 17398–72, п. 168]

3.38 номинальная рабочая точка (rated operating point): Точка, в которой рабочие характеристики насоса находятся в пределах допусков, подтвержденных поставщиком/изготовителем и установленных в настоящем стандарте.

Примечание — Обычно номинальной рабочей точкой считают точку, в которой подача максимальна.

3.39 номинальный размер трубы (nominal pipe size); *NPS*: Числовое обозначение размера, который примерно соответствует наружному диаметру трубы.

Примечание — *NPS* выражается в дюймах.

3.40 нормальная рабочая точка (normal operating point): Точка, в которой предполагается, что насос будет работать в нормальных технологических условиях.

3.41 нормально изнашиваемая деталь (normal-wear part): Деталь, обычно восстанавливаемая или заменяемая при каждом ремонте насоса.

Пример — Кольца щелевых уплотнений, промежуточные втулки, балансировочные барабаны, дросселирующие втулки, пары трения торцевых уплотнений, подшипники и прокладки.

3.42 осевой разъем (axially split): Разъем корпуса, который расположен параллельно центральной оси вала.

3.43 относительная плотность, относительный удельный вес (relative density, specific gravity): Характеристика жидкости, определяемая как отношение плотности жидкости к плотности воды при стандартной температуре.

Примечание — Стандартная температура составляет 4 °C (39,2 °F).

3.44 поднятие нивелирной линии (datum elevation): Отклонение нивелирной линии, относительно которой определяется значение кавитационного запаса по 6.1.8.

сравнить с net positive suction head (**кавитационный запас**) по 3.16.

3.45 полное показание индикатора, полное радиальное биение (total indicator reading, total indicated runout); TIR: Разность между максимальным и минимальным показаниями циферблатного индикатора или аналогичного прибора, осуществляющего мониторинг торца или цилиндрической поверхности в течение одного полного оборота контролируемой поверхности.

Примечание — В случае идеальной цилиндрической поверхности показание индикатора предполагает, что эксцентриситет равен половине показания. В случае идеально плоского торца показание индикатора дает отклонение от перпендикулярности, равное показанию. Если рассматриваемый диаметр не является идеально цилиндрическим или плоским, интерпретация значения TIR оказывается более сложной и может представлять овальность или огранку.

3.46 потребитель/заказчик (purchaser): Владелец или агент владельца, направляющий заказ и технические требования поставщику/изготовителю.

3.47 поставщик/изготовитель (vendor, supplier): Поставщик/изготовитель или его представитель, поставляющий оборудование и обеспечивающий техническое обслуживание.

3.48 предпочтительный рабочий диапазон (preferred operating region): Часть гидравлической характеристики насоса, в которой его вибрация остается в основных пределах, установленных в настоящем стандарте.

3.49 проектный (расчетный) параметр (design): Параметр, рассчитанный поставщиком/изготовителем.

Примечание — „Расчетный” — термин, который может использоваться поставщиком/изготовителем оборудования для описания различных параметров, таких, как расчетные мощность, давление, температура или частота вращения. Этот термин должен использоваться только поставщиком/изготовителем оборудования, его употребление в технических требованиях потребителя/заказчика недопустимо.

3.50 рабочий диапазон (operating region): Часть гидравлической характеристики насоса, в пределах которого он эксплуатируется .

3.51 ротор (rotor): Комплект всех вращающихся деталей центробежного насоса.

3.52 скорость рабочего хода электропривода (trip speed for electric motor driver): Частота вращения электропривода, имеющая постоянную скорость вращения.

3.53 скорость рабочего хода привода с переменной скоростью (trip speed for variable-speed driver): Частота вращения электропривода, имеющая переменную скорость вращения.

3.54 смазка масляным туманом (oil mist lubrication): Смазка, обеспечиваемая масляным туманом, путем распыления масла в корпусе подшипника или подаваемого в корпус сжатым воздухом.

3.55 смазка продувочным масляным туманом (purge oil mist lubrication): Система (мокрый картер) в которой масляный туман только продувает корпус подшипника.

3.56 смазка чистым масляным туманом (pure oil mist lubrication): Система (сухой картер), в которой туман одновременно смазывает подшипник (и) и продувает корпус, не оставляя масла в картере.

3.57 ступень (stage): Рабочее колесо и связанный с ним диффузор или спиральная камера и направляющий аппарат, если необходимо.

3.58 „сухая” частота вращения (dry critical speed): частота вращения ротора, при вычислении которой принимается, что воздействие жидкости отсутствует, ротор поддерживается только своими подшипниками и подшипники характеризуются высокой степенью жесткости.

3.59 радиальный разъем (radially split): Разъем с основным соединением, перпендикулярным центральной оси вала.

3.60 точка максимального КПД (best efficiency point); ВЕР: Подача жидкости, при которой насос достигает максимального КПД при номинальном диаметре рабочего колеса.

Примечание – Точка максимального КПД при максимальном диаметре рабочего колеса используется при определении коэффициентов быстроходности насоса и кавитационного запаса. При меньших диаметрах рабочего колеса точка максимального КПД пропорционально снижается от величины, полученной для максимального диаметра рабочего колеса.

3.61 турбина для отбора гидравлической мощности (hydraulic power recovery turbine); НРРТ: Турбина, используемая для отбора мощности из потока жидкости.

3.62 Кавитационный коэффициент быстроходности (suction-specific speed): Показатель, связывающий подачу, допускаемый кавитационный запас насоса и частоту вращения насосов аналогичной конструкции.

3.63 узел в сборе (element bundle): Ротор в сборе плюс внутренние стационарные детали центробежного насоса.

3.64 элемент цепи привода (drive-train component): Элемент оборудования, последовательно используемый в системе привода насоса.

Пример – Мотор, зубчатая передача, турбина, гидравлический привод, муфта.

4 Общие положения

4.1 Комплексная ответственность

Если не указано иначе, поставщик/изготовитель насоса несет полную ответственность за свои поставки. Поставщик/изготовитель должен гарантировать, что все субподрядчики по поставкам соответствуют требованиям настоящего стандарта и ссылочным документам.

4.2 Классификация и обозначения

4.2.1 Обозначение насосов

Классификация и условные обозначения насосов, приведены в таблице 1 или по *ГОСТ 22247 (для консольных насосов)*

Таблица 1 – Идентификация типов и классификация насосов

Тип насоса ^{a)}		Ориентация		Тип	
Центробежный насос	Консольный	С упругой муфтой	Горизонтальный	Монтируемый на лапах	ОН1
				С осевыми опорами	ОН2
			Вертикальный с патрубками в линию, с кронштейном для подшипника	—	ОН3
		С жесткой муфтой	Вертикальный с патрубками в линию	—	ОН4
		Без муфтового соединения	Вертикальный с патрубками в линию	—	ОН5
			Высокооборотный с зубчатой передачей	—	ОН6
Двухопорный (Межподшипниковый)	Одно и двухступенчатый	С осевым разъемом корпуса	—	ВВ1	
		С радиальным разъемом корпуса	—	ВВ2	
	Многоступенчатый	С осевым разъемом корпуса	—	ВВ3	
		С радиальным разъемом корпуса	Однокорпусной	ВВ4	
			Двухкорпусной	ВВ5	
	Вертикальный полупогружной	Однокорпусной	Осевой	Диффузор	VS1
				Спиральная камера	VS2
Осевой поток				VS3	
Раздельный слив			С промежуточным валом	VS4	
			Консоль	VS5	
Двухкорпусной		С диффузором	—	VS6	
		Со спиральной камерой	—	VS7	

^{a)} Рисунки разных типов насосов представлены в 4.2.2

4.2.2 Обозначения и описания насосов

4.2.2.1 Насос типа ОН1

Одноступенчатые консольные насосы, монтируемые на лапах, должны обозначаться ОН1 (Насосы данного типа не отвечают всем требованиям таблицы 3 настоящего стандарта).

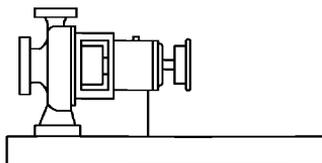


Рисунок 1 — Насос типа ОН1

4.2.2.2 Насос типа ОН2

Одноступенчатые консольные насосы, монтируемые по центральной оси, должны обозначаться ОН2. Они должны иметь один корпус подшипника для амортизации всех сил, действующих на вал насоса, и сохранять положение ротора в процессе работы. Насосы должны монтироваться на опорной плите и соединяться с приводами упругими муфтами.

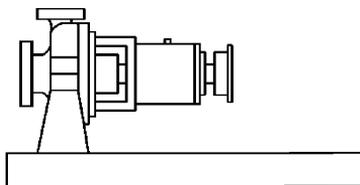


Рисунок 2 — Насос типа ОН2

4.2.2.3 Насос типа ОН3

Вертикальные с патрубками в линию одноступенчатые консольные насосы с индивидуальными кронштейнами для подшипника должны обозначаться ОН3. Корпус их подшипника, встроен в насос, для амортизации всех нагрузок насоса. Привод должен монтироваться на опоре, встроенной в насос. Привод должен быть соединен с насосом упругой муфтой.

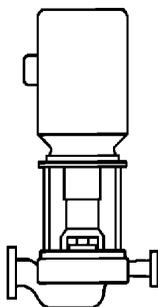


Рисунок 3 — Насос типа ОН3

4.2.2.4 Насос типа ОН4

Вертикальные с патрубками в линию одноступенчатые консольные насосы с жесткой муфтой должны обозначаться ОН4. Насосы с жестким соединением должны быть оснащены валом, жестко связанным с валом приводного механизма. (Насосы данного типа не отвечают всем требованиям таблицы 3 настоящего стандарта).




Рисунок 4 — Насос типа ОН4

4.2.2.5 Насос типа ОН5

Вертикальные с патрубками в линию одноступенчатые консольные насосы без муфтового соединения, должны обозначаться ОН5. Насосы, не имеющие муфтового соединения, должны быть оснащены рабочими колесами, монтируемыми непосредственно на валу приводного механизма. (Насосы данного типа не отвечают всем требованиям таблицы 3 настоящего стандарта).




Рисунок 5 — Насос типа ОН5

4.2.2.6 Насос типа ОН6

Высокооборотные встраиваемые одноступенчатые консольные насосы с приводом через зубчатую передачу, должны обозначаться ОН6. Эти насосы должны быть оборудованы повышающим редуктором, встроенным в насос, и составляющим одно целое с ним. Крыльчатка должна монтироваться непосредственно на вторичном валу редуктора. Муфта между редуктором и насосом не предусмотрена; однако редуктор должен быть связан с приводным механизмом упругой муфтой. Насосы должны иметь вертикальное и горизонтальное исполнения.




Рисунок 6 — Насос типа ОН6

4.2.2.7 Насос типа ВВ1

Одно- и двухступенчатые двухпорные насосы с осевым разъемом должны обозначаться ВВ1.

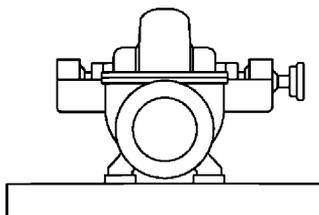


Рисунок 7 — Насос типа ВВ1

4.2.2.8 Насос типа ВВ2

Одно- и двухступенчатые двухпорные насосы с радиальным разъемом должны обозначаться ВВ2.




Рисунок 8 — Насос типа ВВ2

4.2.2.9 Насос типа ВВ3

Многоступенчатые двухпорные насосы с осевым разъемом должны обозначаться ВВ3.

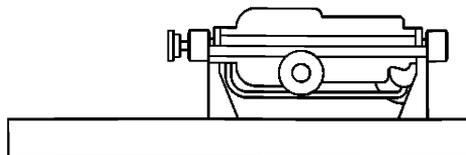


Рисунок 9 — Насос типа ВВ3

4.2.2.10 Насос типа ВВ4

Однокорпусные многоступенчатые двухпорные насосы с радиальным разъемом должны обозначаться ВВ4. Они также называются кольцевыми, сегментарными насосами или насосами с поперечиной. Данные насосы должны иметь потенциальные каналы утечки между сегментами. (Насосы данного типа не отвечают всем требованиям таблицы 3 настоящего стандарта).

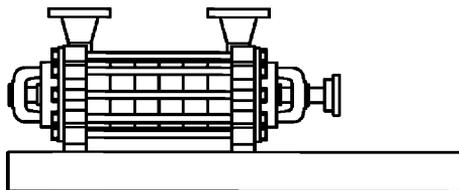


Рисунок 10 — Насос типа ВВ4

4.2.2.11 Насос типа ВВ5

Двухкорпусные многоступенчатые двухпорные насосы с радиальным разъемом (двухкорпусные насосы) должны обозначаться ВВ5.

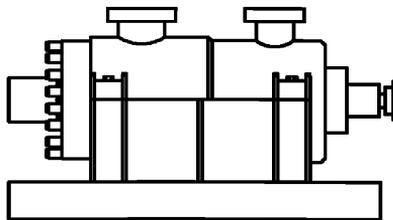


Рисунок 11 — Насос типа ВВ5

4.2.2.12 Насос типа VS1

Вертикальные полупогружные однокорпусные насосы с диффузором, в которых жидкость к напорному патрубку проходит через колонну, должны обозначаться VS1.



Рисунок 12 — Насос типа VS1

4.2.2.13 Насос типа VS2

Вертикальные полупогружные однокорпусные насосы со спиральной камерой, в которых жидкость к напорному патрубку проходит через колонну, должны обозначаться VS2.




Рисунок 13 — Насос типа VS2

4.2.2.14 Насос типа VS3

Вертикальные полупогружные однокорпусные насосы с осевым потоком, в которых жидкость к напорному патрубку проходит через колонну, должны обозначаться VS3.



Рисунок 14 — Насос типа VS3

4.2.2.15 Насос типа VS4

Вертикальные полупогружные однокорпусные насосы со спиральной камерой, в которых используется промежуточный вал, а жидкость к напорному патрубку проходит по отдельной колонне, должны обозначаться VS4.



Рисунок 15 — Насос типа VS4

4.2.2.16 Насос типа VS5

Вертикальные полупогружные однокорпусные с консолью насосы должны обозначаться VS5.




Рисунок 16 — Насос типа VS5

4.2.2.17 Насос типа VS6

Вертикальные полупогружные двухкорпусные насосы с диффузором должны обозначаться VS6.




Рисунок 17 — Насос типа VS6

4.2.2.18 Насос типа VS7

Вертикальные полупогружные двухкорпусные насосы со спиральной камерой должны обозначаться VS7.




Рисунок 18 — Насос типа VS7

5 Требования соответствия

5.1 Единицы измерения

• Потребитель/заказчик должен определить, в какой системе единиц измерений, а именно в системе СИ или в системе USC, должны приводиться данные, выполняться чертежи и указываться размеры насосов. Если данные указаны в системе СИ приведенные в 3.1 (Приложение Р), значит, используется стандартная система мер. При использовании данных USC приведенных в 3.2 (Приложение Р) должны использоваться единицы измерения системы USC.

5.2 Нормативные требования

Потребитель/заказчик и поставщик/изготовитель совместно должны определить меры, необходимые для соблюдения соответствия государственным нормативам, регламентам, постановлениям либо правилам, действующим в отношении оборудования, правил его упаковки и хранения.

5.3 Требования

5.3.1 В приложении ДА настоящего стандарта приведена форма бланка опросного листа при оформлении заказа насоса с учетом технических требований, предъявляемых потребителем/заказчиком к изделию. В случае конфликта

требований между настоящим стандартом и заявкой/*опросным листом*, предпочтение отдается заявке/*опросному листу*.

На период действия заказа приоритет отдается требованиям заказа.

5.3.2 Если требования, относящиеся к насосу конкретного типа в разделе 9 противоречат другим разделам, необходимо руководствоваться требованиями раздела 9.

6 Базовая конструкция

6.1 Общая часть

6.1.1 Срок службы насоса должен определяться исходя из условий эксплуатации насоса и коррозионной активности перекачиваемой среды. Оборудование (включая вспомогательные системы), на которое распространяется настоящий стандарт, должно конструироваться и изготавливаться в расчете на срок службы не менее 20 лет (исключая естественно изношенные детали, согласно таблице 20) и, не менее 3 лет непрерывной эксплуатации *или по национальным стандартам государств, упомянутых в предисловии, как проголосовавших за принятие межгосударственного стандарта*. Остановка оборудования для выполнения техобслуживания или проверки по указанию поставщика/изготовителя должна осуществляться в случае не соответствия требованиям по бесперебойной эксплуатации оборудования. Данные требования являются расчетными критериями. *Насосные агрегаты могут изготавливаться в различном конструктивном исполнении и комплектации в зависимости от требований потребителя/заказчика.*

- **6.1.2** Потребитель/заказчик должен определить рабочие условия, свойства жидкостей, условия рабочей зоны и условия эксплуатации, включая данные, приведенные в справочном листе технических данных (Приложение Р). Потребитель/заказчик должен определить, будет ли насос использоваться как HPRT (турбина для отбора гидравлической мощности) и должны ли распространяться на него требования приложения В.

6.1.3 Оборудование должно работать в нормальном и номинальном рабочих режимах, а также в любых других предполагаемых рабочих режимах, установленных потребителем/заказчиком

6.1.4. Насосы должны иметь возможность повышения напора как минимум на 5 %, при номинальных условиях путем замены рабочего колеса (колес) на рабочее колесо (колеса) большего диаметра или путем использования другой гидравлической конструкции, переменной частоты вращения или наличия места для установки дополнительной ступени насоса.

Это требование должно исключить необходимость внесения изменений в выбранный насос, связанных с усовершенствованием гидравлических требований, после того, как насос был куплен. Оно не связано с дальнейшими возможностями повышения (увеличения) напора. Если такое требование возникнет в будущем, то оно должно быть установлено отдельно и рассмотрено при выборе насоса.

6.1.5 Насосы должны быть работоспособными на всех частотах вращения включая максимальную постоянную частоту. Максимальная постоянная частота вращения должна быть:

а) равна частоте вращения, соответствующей синхронной частоте вращения при максимальной частоте питающей сети электрических двигателей,

б) как минимум, равна 105 % номинальной частоты вращения для насосов с переменной частотой вращения и заменяющего или заменяемого насоса, привод которого способен обеспечить частоту вращения, превышающую номинальную частоту вращения.

6.1.6 Насосы, работающие с переменной частотой вращения, должны конструироваться таким образом, чтобы при достижении частоты вращения рабочего хода не возникало повреждений.

6.1.7 Условия в камере уплотнения, необходимые для сохранения стойкой пленки на торцах уплотнений включающие температуру, давление и подача, а также меры по обеспечению соответствия уплотнений, защищающих их от атмосферного давления, когда насосы находятся в режиме холостого хода в условиях вакуума, должны быть согласованы с поставщиком/изготовителем насоса и изготовителем уплотнений, одобрены потребителем/заказчиком и внесены в лист технических данных.

Должны быть приняты меры по изоляции от атмосферного давления в условиях вакуума, если насос работает с жидкостями, давление которых близко к давлению их паров (например, сжиженные нефтяные газы). В процессе эксплуатации давление в

камере уплотнения должно составлять не менее 35 КПа (0,35 бар; 5 psi); согласно *ГОСТ 32600–2013 (ISO 21049:2004)*

6.1.8 Поставщик/изготовитель должен указать в листе технических данных необходимое NPSHR, основываясь на воде [при температуре менее 55°C (130°F)] при номинальной подаче и номинальной скорости. Должно быть запрещено уменьшение необходимого кавитационного запаса насоса или введение поправочного коэффициента для жидкостей, не являющихся водой (например, углеводороды).

Потребитель/заказчик должен учитывать разницу между требуемым NPSH и допускаемым NPSHR значением кавитационного запаса. Разница значений кавитационных запасов должна характеризовать превышение доступного кавитационного запаса системы над допускаемым кавитационным запасом насоса. Для защиты насоса от повреждений, вызываемых рециркуляцией, разрывом и кавитацией потока необходимо иметь рабочий кавитационный запас, который достаточен для всех подач (от минимальной постоянной устойчивой подачи до максимально предполагаемой рабочей подачи). Поставщик/изготовитель должен согласовать с потребителем/заказчиком рекомендуемые значения кавитационного запаса для насоса конкретного типа с учетом его предполагаемых условий эксплуатации.

При определении NPSHA потребитель/заказчик и поставщик/изготовитель должны учитывать связь между минимальной постоянной устойчивой подачей и кавитационным коэффициентом быстроходности насоса. Минимальная постоянная устойчивая подача, выражаемый как процентная доля подачи в точке максимального КПД насоса, должна увеличиваться при росте кавитационного коэффициента быстроходности. Другие факторы, например, энергетический показатель и гидравлический расчет, перекачиваемая жидкость и кавитационный запас также оказывают влияние на способность насоса работать удовлетворительно в широком диапазоне подач. Проектирование насоса, в котором рассматривается его работа при малой подаче, является развивающейся технологией, и выбор значений удельной скорости всасывания и кавитационного запаса должен учитывать современный опыт, приобретенный в промышленности и поставщиком/изготовителем.

Нивелирная линия должна соответствовать центральной оси вала в случае горизонтальных насосов, центральной оси входного патрубка в случае вертикальных насосов в линию и верхней плоскости основания в случае вертикальных полупогружных насосов, если не требуется иное.

● **6.1.9** Определение кавитационного коэффициента быстроходности насоса приведено в Приложении А, (если требуется), в противном случае, как указано в листе технических данных.

6.1.10 Насосы, работающие с жидкостями более вязкими, чем вода, должны использовать характеристики воды, скорректированные в соответствии с [4]. Поправочный коэффициент, используемый для вязких жидкостей должен быть представлен на рассмотрение вместе с предложенным расчетами и кривыми, полученными в результате испытаний.

Примечание — В рамках настоящего положения, требования [5] эквивалентны [4].

● **6.1.11** Насосы, которые обладают стабильными кривыми зависимости напора от подачи (непрерывное увеличение напора до закрытия задвижки), являются предпочтительными для всех применений и необходимы, если установлен параллельный режим работы. В этом случае увеличение напора от номинального значения до закрытия задвижки должно составлять не менее 10 % *или по национальным стандартам государств, упомянутых в предисловии, как проголосовавших за принятие межгосударственного стандарта.* Если дросселирование используется как средство обеспечения непрерывного увеличения напора до отключения, то это должно быть указано в заказе.

6.1.12 Предпочтительный рабочий диапазон насосов должен составлять от 70 % до 120 % подачи соответствующей максимальному КПД насоса. Номинальная подача должна составлять от 80 % до 110 % подачи, соответствующей максимальному КПД насоса *или по национальным стандартам государств, упомянутых в предисловии, как проголосовавших за принятие межгосударственного стандарта.*

Установочные пределы для предпочтительного рабочего диапазона и положения номинальной подачи не должны приводить к разработке дополнительных размеров небольших насосов или препятствовать использованию насосов с высоким коэффициентом быстроходности. Должны предлагаться, если это необходимо, небольшие насосы, которые, работают удовлетворительно при подачах, выходящих за установленные пределы, и высокоскоростные насосы, которые могут иметь более узкий предпочтительный рабочий диапазон по сравнению с установленным диапазоном, а их предпочтительный рабочий диапазон четко указываться на соответствующей кривой. Определение коэффициента быстроходности насоса приведено в приложении А.

Примечание — Насосы с правильно выбранным диаметром рабочего колеса, в соответствии с техническими требованиями по характеристике напор-подача имеют подачу насоса, которая соответствует максимальному КПД в конкретной комплектации.

Насосы с низким коэффициентом быстроходности не могут достичь производительности выше 105 % - 110 % от точки максимального КПД. В таких случаях в кривых рабочих характеристик, указанных в заявках, необходимо вводить соответствующие ограничения в соответствии с 10.2.4.

6.1.13 Точка максимального КПД насоса предпочтительно должна находиться между точкой номинальной и нормальной подачи.

- **6.1.14** По требованию потребителя/заказчика поставщик/изготовитель должен предоставить данные как по максимальному звуковому давлению, так и по уровню звуковой мощности оборудования в расчете на октаву. Оборудование, предоставляемое поставщиком/изготовителем, должно соответствовать установленному допустимому уровню звукового давления. Для получения дополнительной информации — *ГОСТ 31252 (ISO 3740:2000)*, [6] и [7]

6.1.15 Для насосов с напорами, превышающими 200 м (650 футов) на ступень и с мощностью более 225 кВт (300 л. с.) в расчете на ступень могут потребоваться специальные меры для снижения вибрации, вызванной прохождением лопаток мимо входа в направляющий аппарат или спиральный отвод, и низкочастотных вибраций при пониженных подачах. Для таких насосов радиальный зазор между лопаткой направляющего аппарата или передней кромкой спиральной камеры (языком) и периферией лопастей рабочего колеса должен составлять не менее 3 % от максимального радиуса кромки лопастей рабочего колеса для конструкций с направляющими аппаратами и не менее 6% максимального радиуса кромки лопастей для спиральных отводов или иные значения зазоров по согласованию потребителя/заказчика. Максимальным радиусом кромки лопастей рабочего колеса является радиус наибольшего рабочего колеса, который может использоваться в корпусе насоса по 6.1.6. Зазор P , %, вычисляют по формуле (6.1):

$$P = 100(R_2 - R_1)/R_1, \quad (6.1)$$

где

R_2 – радиус входной кромки спирального отвода или направляющего аппарата;

R_1 – максимальный радиус кромки лопастей рабочего колеса.

Общепризнанной практикой для рабочих колес насосов, попадающих под действие настоящего стандарта является их модифицирование после начальной проверки с целью корректировки гидравлических параметров путем затыловки или запилковки “V”-образного надреза в соответствии с 8.3.3.7 с). Любые из указанных модификаций должны быть документально оформлены согласно 10.3.4.1.

6.1.16 Для насосов, работающих с частотой вращения более 3600 об/мин и потребляющих более 300 кВт (400 л. с.) в расчете на ступень, может потребоваться больший зазор и другие конструктивные решения. Для таких насосов специальные требования должны согласовываться между потребителем/заказчиком и поставщиком/изготовителем с учетом опыта, приобретенного в процессе эксплуатации насосов этих типов.

● **6.1.17** Потребность в охлаждении должна определяться поставщиком/изготовителем, а метод согласовываться с потребителем/заказчиком, если принудительное воздушное охлаждение невозможно, должен быть выбран один из вариантов в соответствии с Приложением Б. Система охлаждения должна учитывать тип охлаждающей среды, давление и температуру, установленные потребителем/заказчиком. Поставщик/изготовитель должен определить требуемую подачу. Для исключения конденсации минимальная температура на входе охлаждающей жидкости в корпус подшипников должна превышать температуру окружающего воздуха.

В случае эксплуатации насосов в условиях высокой температуры окружающей среды должна допускаться температура охлаждающей жидкости на входе в корпус подшипника ниже температуры окружающей среды при условии обеспечения слива конденсата.

6.1.18 Рубашки охлаждения, если они предусмотрены, должны иметь очистные каналы, располагаемые так, чтобы вся рубашка могла механически очищаться, промываться и осушаться.

6.1.19 Системы рубашек, если они предусмотрены, должны конструироваться таким образом, чтобы исключить утечку перекачиваемой жидкости в рубашку. Проходы рубашки не должны открываться в соединения корпуса.

6.1.20 Если не указано иное, системы водяного охлаждения должны разрабатываться для воды, как указано в таблице 2:

Таблица 2 — Системы водяного охлаждения — условия на воде

Параметр	Единицы СИ	Единицы USC
Скорость по поверхностям теплообмена	1,5 м/с - 2,5 м/с	5 фут/с - 8 фут/с
Максимальное допустимое рабочее давление (MAWP), манометрическая ошибка должна быть минимальной	700 кПа	100 psi; 7 бар
Испытательное давление (> 1,5 MAWP) манометрическое	1 050 кПа	150 psi; 10,5 бар
Максимальное давление падения	100 кПа	15 psi; 1 бар
Максимальная температура на входе	30 °С	90 °F
Максимальная температура на выходе	50 °С	120 °F
Максимальное повышение температуры	20 °С	30 °F
Степень загрязнения на водяной стороне	0,35 м ² °С /кВт	0,002 h-фут ² -°R/Btu
Допустимая коррозия (не для труб)	3,0 мм	0,125 "

Должны быть предусмотрены меры по полной вентиляции и дренажу системы.

6.1.21 Потребитель/заказчик и поставщик/изготовитель должны совместно определить компоновку оборудования, в том числе трубной обвязки и вспомогательных приспособлений. Компоновка должна обеспечивать необходимые зазоры и безопасный доступ для выполнения работ по эксплуатации и техобслуживанию

- **6.1.22** Двигатели, электрические компоненты и электрические установки должны соответствовать классификации помещений (класс, группа и отделение или зона), установленной потребителем/заказчиком, и должны отвечать требованиям применимых разделов [8] или пунктов 500, 501, 502, 504 и 505 [9], а также национальным нормативным документам, устанавливаемым и предоставляемым по запросу потребителя/заказчика.

6.1.23 Маслоотстойники и корпуса, ограживающие подвижные смазанные детали, например, подшипники, уплотнения вала, полированные детали, измерительные приборы и элементы управления, должны проектироваться так, чтобы

свести к минимуму загрязнение влагой, пылью и другими посторонними материалами во время эксплуатации и простоя.

6.1.24 Все оборудование должно проектироваться таким образом, чтобы обеспечить быстрое и экономичное техническое обслуживание. Основные детали, например, компоненты корпуса насоса и корпуса подшипников должны проектироваться и изготавливаться таким образом, чтобы обеспечить точное совмещение или повторную сборку. Это должно достигаться с использованием заплочиков, штифтов или ключей.

6.1.25 Насосы, за исключением вертикальных полупогружных и встроенных шестеренных насосов, должны проектироваться так, чтобы ротор или внутренний элемент мог демонтироваться без отсоединения всасывающего или выпускного трубопроводов или перемещения привода (за исключением насосов ВВ4).

6.1.26 Насос и его привод должны устанавливаться на испытательные стенды и на постоянное основание в соответствии с критериями приемки, установленными в 6.9.3. Поставщик/изготовитель должен нести ответственность за поставленные детали, сборку, установку, пуско-наладку, за рабочие характеристики агрегатов, собранных из отдельных компонентов. После ввода в эксплуатацию ответственность несут потребитель/заказчик.

6.1.27 Запасные и все сменные детали насоса, а также все предоставляемые вспомогательные системы, как минимум, должны отвечать требованиям настоящего стандарта.

6.1.28 Оборудование, включая все вспомогательные системы, должно проектироваться для установки вне помещения (*по требованию потребителя/заказчика*) и в указанных условиях окружающей среды на объекте. Поставщик/изготовитель должен дать рекомендации относительно защиты оборудования, необходимой на рабочем месте (т. е. подготовка оборудования к эксплуатации в зимних условиях при низкой температуре окружающей среды или защита от чрезмерной влажности, запыленности или коррозии и т. д.).

6.1.29 Болтовые соединения и резьбы

- 6.1.29.1 Резьбовые детали должны соответствовать *ГОСТ 8724 (ISO 261–98)*, *ГОСТ 24705 (ISO 724:1993)*, *ГОСТ 16093 (ISO 965–1:1998, ISO 965–3:1998)*, [10] или [11]. Поставщик/изготовитель должен предложить тип болтовых соединений, соответствующий поставляемому насосу.

6.1.29.2 Если указаны резьбы согласно [11], то класс резьбы должен соответствовать классу резьбы с изменяемым шагом **UNC**. Резьбы должны соответствовать классу 2 для болтов, винтов и гаек. Для других болтов и гаек следует выбирать класс 2 или 3.

6.1.29.3 При применении *ГОСТ 8724 (ISO 261–98)* и [10] должен быть выбран класс с крупным шагом резьбы. Резьбы должны соответствовать классу 6g для болтов и винтов и классу 6H для гаек.

6.1.30 Специальный крепеж должен изготавливаться в соответствии с требованиями [12] или приобретаться у торговых агентов, имеющих системы обеспечения качества в соответствии с [12].

6.1.31 Должен быть предусмотрен соответствующий зазор во всех положениях болтов, позволяющий использовать торцевые и кольцевые гаечные ключи.

6.1.32 Если не указано иное, для всех основных корпусных разъемов, должны использоваться винты, а для других соединений и разъемов - болтовые соединения с шестигранной головкой

6.1.33 Крепежные детали (за исключением шайб и винтов со шлицевой головкой) должны иметь маркировку с указанием класса материала и изготовителя, которая наносится на один конец шпилек диаметром не менее 10 мм (3/8 дюйма) и на головки болтов диаметром 6 мм (1/4 дюйма). Если имеющейся площади недостаточно, обозначение класса может быть нанесено на один конец, а обозначение изготовителя – на другой. Шпильки должны маркироваться на открытом конце.

Примечание - Установочные винты являются винтами со шлицевой головкой с шестигранным углублением (под ключ) на одном конце.

6.1.34 Для корпусов под давлением крепеж должен быть диаметром не менее 12 мм (0,5 дюймов).

6.2 Типы насосов

Типы насосов, приведенные в таблице 3, имеют специальные расчетные характеристики и должны предоставляться поставщиком/изготовителем в случае, если они необходимы потребителю/заказчику. Для этих типов насосов в таблице 3 приведены характеристики, требующие специального рассмотрения и в скобках указан соответствующий пункт настоящего стандарта.

Таблица 3 – Расчетные характеристики конкретных типов насосов

Тип насоса	Характеристики, требующие специального рассмотрения
Горизонтальный консольный, монтируемый на лапах, ОН1	а) Номинальное значение давления по 6.3.5 б) Опора корпуса по 6.3.11
С жесткой муфтой вертикальный рядный – ОН4	а) Конструкция двигателя по 7.1.7, 7.1.8 б) Жесткость ротора по 6.9.1.3 в) Направляющий подшипник, смазываемый перекачиваемым продуктом по 6.10.1.1 г) Биение вала в уплотнении по 6.6.9, 6.8.5
Тип насоса	Характеристики, требующие специального рассмотрения
Горизонтальный консольный насос, монтируемый на лапах (рабочее колесо монтируется на валу двигателя) – ОН5	а) Конструкция двигателя по 7.1.7, 7.1.8 б) Температура подшипников двигателя и обмотки при высоких температурах перекачиваемой жидкости в) Извлечение уплотнений по 6.8.2
Двухступенчатый консольный	а) Жесткость ротора по 6.9.1.3
Консольный с двухсторонним всасыванием	а) Жесткость ротора по 6.9.1.3
С кольцевым секционным корпусом (многоступенчатый) ВВ4	а) Загрязнение под давлением по 6.3.3, 6.3.10 б) Демонтаж по 6.1.24
Встроенное механическое уплотнение (без съемных уплотнений)	а) Извлечение уплотнений по 6.8.2

6.3 Корпуса, работающие под давлением

6.3.1 Максимальное давление на выходе должно равняться максимальному давлению всасывания плюс максимальный перепад давлений, который может создать насос при работе с установленным рабочим колесом при номинальной скорости и заданной нормальной относительной плотности (при заданном удельном весе).

Примечание — Основой определяемого максимального давления на выходе являются условия применения насоса.

• **6.3.2** Максимальное давление на выходе должно указываться в листе технических данных. По требованию, максимальное давление на выходе повышается за счет выполнения одного или нескольких из нижеперечисленных рабочих условий:

- а) максимально установленная относительная плотность при любых заданных рабочих условиях;
- б) установка рабочего колеса максимального диаметра и/или нескольких ступеней, которые могут быть установлены в насосе;
- в) работа на скорости рабочего хода.

Потребитель/заказчик должен оценить вероятность рабочих условий, приведенных выше а) — в) 6.3.2 перед тем, как укажет их.

Примечание — Отклонения, появление которых характеризуется низкой вероятностью, считаются укладываемыми в диапазон гидравлических испытаний. Дополнительный перепад давления, создаваемый на скорости рабочего хода, является обычно непродолжительным отклонением, которое укладывается в диапазон давлений гидравлических испытаний.

6.3.3 Корпуса, работающие под высоким давлением должны соответствовать следующим условиям:

а) работа без утечки или контакта между вращающимися и неподвижными деталями, когда одновременно подвергается воздействию максимально допустимого рабочего давления (и максимальной рабочей температуры) и комбинации удвоенных допустимых нагрузок патрубков в наихудшем случае в соответствии с таблицей 5, передаваемых через каждый патрубок.

б) выдержка при гидравлических испытаниях по 8.3.2.

Примечание — Требование удвоенной нагрузки патрубков является расчетным критерием для корпуса, работающего под давлением. Значения допустимых нагрузок патрубков для проектировщиков трубопроводов приведены в таблице 5, которые в дополнение к конструкции корпуса, работающего под давлением включают другие факторы, которые влияют на допустимые нагрузки патрубков, такие как опора корпуса или жесткость опорной плиты.

6.3.4 Растягивающее напряжение, используемое при проектировании корпуса, работающего под давлением, для любого материала должно быть не более значения,

равного 0,25 минимального предела прочности на разрыв или 0,67 минимального предела текучести для этого материала (выбирается минимальное значение) во всем диапазоне рабочих температур; а для отливок - значения, умноженного на соответствующий запас прочности отливки, приведенный в таблице 4. Поставщик/изготовитель в своем предложении должен указать источник информации о свойствах материалов, приведенных в таблице Н. 2, например, (например ASTM, ISO, UNS, EN, JIS), а также значения коэффициентов отливок, используемых в его предложении. Национальные стандарты на материалы, отличные от приведенных в таблице Н.2 могут быть использованы с одобрения потребителя/заказчика.

Примечание 1 – Критерии в 6.3.3 приводят к необходимости определения нарушения геометрии (деформации) корпуса насоса. Предел прочности на разрыв или предел текучести редко являются ограничивающими факторами.

Примечание 2 – Для болтовых соединений, допустимые значения временного сопротивления (σ_b) используются для определения полной площади болтовых соединений, подвергаемых гидростатической нагрузке или предварительной нагрузке уплотнений. Для создания начальной нагрузки, необходимой для получения надежного болтового соединения, болтовое соединение должно быть затянуто для создания временного сопротивления, превышающего расчетное временное сопротивление. В общем случае значения находятся в диапазоне от 0,5 до 0,7 от предела текучести.

Таблица 4 — Запасы прочности отливок

Тип неразрушающего контроля	Запас прочности
Визуальный, магнитно-порошковый и/или капиллярная дефектоскопия	0,8
Точечная радиография	0,9
Ультразвуковой	0,9
Полная радиография	1,0

6.3.5 За исключением установленного в 6.3.6, максимально допустимое рабочее давление (MAWP) должно равняться, как минимум, максимальному давлению на выходе согласно 6.3.1 и 6.3.2 плюс 10 % максимального перепада давления и должно быть не менее, чем:

а) для двухпорных одноступенчатых и двухступенчатых насосов с осевым разъемом корпуса и однокорпусных вертикальных полупогружных насосов: номинальное давление равно номинальному давлению PN20 ([13], фланцы из чугуна) или номинальному давлению PN20 ([14], стальные фланцы) для класса материала, соответствующего классу материала корпуса, работающего под давлением;

Примечание 1 – Для справки, класс 125 [15] эквивалентен PN20 [13], а класс 150 [16] и класс 150 [17] эквивалентны [14].

б) для всех других насосов: минимальное номинальное давление 4 МПа (40 бар; 600 psi) при температуре 38°C (100°F).

Примечание 2 – Данный подраздел устанавливает минимальные требования, согласующие проектным и установленные на период публикации настоящего стандарта. Для следующей редакции, все OH, VB1 и VB2 насосы с фланцами по PN50 [14] должны иметь MAWP корпуса эквивалентные фланцам.

Уплотнительная камера и сальник насоса должны иметь номинальные значения давления и температуры, эквивалентные рабочим давлению и температуре корпуса насоса, согласно *ГОСТ 32600–2013 (ISO 21049:2004)*.

Примечание 3 – Увеличение перепада давления на 3 - 10 % обеспечивает увеличение напора по 6.1.4, более высокую частоту вращения в насосах, работающих с переменной частотой вращения по 6.1.5 и величину отклонения напора (при испытаниях) в соответствии с б) 8.3.3.3.

Примечание 4 – В рамках данного положения, [16] и Class 300 [17] эквивалентны PN50 [14].

- **6.3.6** Если не требуется иное, вертикальные полупогружные двухкорпусные насосы с зубчатой передачей (типа OH6) и горизонтальные многоступенчатые насосы (*с тремя или более ступенями*) могут быть рассчитаны на двойное номинальное давление. Если заявлено, зона всасывания должна рассчитываться для такого же значения максимально допустимого рабочего давления, как и зона нагнетания насоса.

6.3.7 Корпус, работающий под давлением, должен проектироваться с допуском на коррозию в соответствии с требованиями 6.1.1. Если не требуется иное, минимальный допуск на коррозию должен составлять 3 мм (0,12 дюйма). Может быть принято предложение поставщика/изготовителя установить альтернативный допуск на коррозию, если в конструкции используются материалы, обладающие большой коррозионной стойкостью и если их применение может привести к снижению затрат без ущерба безопасности и надежности.

6.3.8 Внутренний корпус двухкорпусных насосов должен быть спроектирован так, чтобы выдерживать максимальный перепад давления или 350 кПа (3,5 бар; 50 psi), в зависимости от того, какое из приведенных значений больше.

6.3.9 Если не указано иное, насосы с корпусами с радиальным разъемом используются для любого из перечисляемых ниже рабочих условий:

а) температура перекачиваемой жидкости равна 200° С (400° F) или выше (более низкая предельная температура должна рассматриваться в случае вероятности термоудара);

б) перекачиваемая жидкость является воспламеняемой или опасной с относительной плотностью менее 0,7 при установленной температуре перекачивания;

в) перекачиваемая жидкость является воспламеняемой или опасной при номинальном давлении на выходе, превышающем 10 МПа (100 бар; 1450 psi);

г) *перекачиваемая жидкость с классами опасности по ГОСТ 12.1.007, с характеристиками пожарной опасности по [18], показателей пожаровзрывоопасности по ГОСТ 12.1.044.*

Для внеплановых применений при более высоком давлении или более низкой относительной плотности (при более низком удельном весе) корпуса с осевым разъемом успешно используются за предельными значениями, указанными выше. Положительный результат таких применений зависит от приграничной области между расчетным и номинальным давлениями, опыта работы поставщика/изготовителя при аналогичных применениях, проектирования и изготовления разъемных соединений и способности пользователя заново правильно смонтировать разъемное соединение в полевых условиях. Поставщик/изготовитель должен учесть эти факторы, прежде чем указать их в спецификациях корпуса с осевым разъемом для работы в условиях, выходящих за пределы значений, указанных выше.

● **6.3.10** Корпуса с радиальным разъемом должны иметь плотную посадку металл – металл с использованием уплотнений с ограниченным контролируемым сжатием, например, уплотнений кольцевого типа или прокладки со спиральной навивкой. В случае необходимости по согласованию с заказчиком, можно использовать не только прокладки со спиральной навивкой. В конструкции соединений корпусов (в том числе болтовых), работающих под высоким давлением с радиальным разъемом должны применяться прокладки со спиральной навивкой (по 9.3.2.3 для насосов типа VS).

Примечание – В таблице Н.1 представлены только прокладки со спиральной навивкой для корпусных соединений. Прокладки этого типа предпочтительны, поскольку считается, что они более доступны, не препятствуют идентификации материала и имеют более широкие химическую совместимость, диапазон рабочих температур, поверхность контакта (и менее чувствительны к неровностям защищаемой поверхности), а также проще в обращении, чем кольцевые уплотнительные прокладки. *ГОСТ 32600–2013 (ISO 21049:2004)* и [3], содержат особые требования к использованию кольцевых прокладок при низкотемпературных режимах [$< 175^{\circ}\text{C}$ (350°F)].

6.3.11 Корпуса всех горизонтальных насосов должны быть с опорой по центральной оси, кроме исключений, изложенных в 9.2.1.2.

6.3.12 Максимальное значение средней величины шероховатости (R_a) поверхностей уплотнений, таких как кольца, включая все канавки и впадины, должно составлять 1,6 мкм (63 микродюйма) для неподвижных уплотнительных колец и 0,8 мкм (32 микродюйма) для подвижных поверхностей скольжения. Отверстия должны иметь минимальный радиус равный 3 мм (0,12 дюйма), или минимальную фаску для неподвижных уплотнительных колец равную 1,5 мм (0,06 дюйма), и минимальную фаску для подвижных уплотнительных колец равную 2 мм (0,08 дюйма). Фаски должны иметь максимальный угол 30° .

6.3.13 Для облегчения демонтажа корпуса должны использоваться винтовые домкраты. Одна из соприкасающихся поверхностей должна разгружаться (растачиваться или углубляться) для обеспечения герметичности в соединении с нарушенной посадкой, вызываемой наружными повреждениями.

6.3.14 Использование резьбовых отверстий в деталях, работающих под давлением, должно быть сведено к минимуму. Для предотвращения утечки в зонах корпуса, находящихся под давлением, металл, толщиной равной, как минимум, половине номинального диаметра болта или шпильки плюс допуск на коррозию, должен оставаться вокруг и ниже основания просверленных резьбовых отверстий.

6.3.15 Внутренние болтовые соединения должны изготавливаться из материала, стойкого к коррозионному воздействию перекачиваемой жидкости.

6.3.16 Если конструктивные особенности литых корпусов, работающих под высоким давлением требуют использования отверстий для опор сердечника, его извлечения или проверки и очистки сливных каналов, должна быть предусмотрена

возможность последующих их устраниений посредством сварки в процессе изготовления отливки с использованием утвержденного метода сварки.

6.4 Патрубки и соединения корпуса, работающие под давлением

6.4.1 Размеры отверстий корпуса

6.4.1.1 Отверстия для патрубков и другие соединения корпуса под давлением должны быть стандартными и соответствовать размерам труб. Отверстия диаметром DN 32, 65, 90, 125, 175 и 225 [NPS (номинальный размер трубы) 1 1/4, 2 1/2, 3 1/2, 5, 7 и 9] не должны использоваться.

- 6.4.1.2 Соединения корпуса, кроме входных и выходных патрубков, должны иметь диаметр не менее DN 15 (NPS 1/2) для насосов с отверстиями выходных патрубков диаметром DN 50 (NPS 2) или меньше. Для насосов с отверстиями выходных патрубков диаметром DN 80 (NPS 3) и больше соединения, как минимум, должны иметь диаметр DN 20 (NPS 3/4) за исключением того, что соединения для герметизированных промывочных трубопроводов и измерительных приборов могут иметь диаметр, равный DN 15 (NPS 1/2) независимо от размеров насосов *или по национальным стандартам государств, упомянутых в предисловии, как проголосовавших за принятие межгосударственного стандарта.*

6.4.2 Входные и выходные патрубки

6.4.2.1 Входные и выходные патрубки должны быть с фланцами за исключением патрубков для насосов с коваными корпусами с фрезерованными фланцами и со шпильками. Одно и двух ступенчатые насосы должны иметь входные и выходные фланцы одинаковых номинальных размеров. Если насос оборудован фланцевыми или соединениями со шпильками, поставщик/изготовитель насоса обязан предоставить чертеж с обозначениями размеров патрубков с резьбовыми соединениями, что обеспечит возможность оперативного отсоединения насоса от трубопровода. *Допускаются иные виды соединений по национальным стандартам государств, упомянутых в предисловии, как проголосовавших за принятие межгосударственного стандарта.*

6.4.2.2 Чугунные фланцы должны иметь плоские торцы и, за исключением указаний в 6.4.2.4, соответствовать требованиям к размерам [13] и требованиям к

качеству поверхности [15] или [19]. Фланцы PN 20 (Класс 125) должны иметь минимальную толщину, равную толщине фланцев PN 40 (Класс 250), для размеров DN 200 (NPS 8) и меньше. *Допускаются иные размеры по национальным стандартам государств, упомянутых в предисловии, как проголосовавших за принятие межгосударственного стандарта.*

6.4.2.3 Фланцы, за исключением чугунных, как минимум, должны соответствовать требованиям к размерам по [14] PN 50, за исключением указаний в 6.4.2.4, и требованиям к качеству поверхности по [16] или [20] или *по национальным стандартам государств, упомянутых в предисловии, как проголосовавших за принятие межгосударственного стандарта.*

Примечание – Для справки [16], [20], [17] эквивалентны [14].

6.4.2.4 Настоящий стандарт распространяется на фланцы из любых материалов с большей толщиной или фланцы, наружный диаметр которых превышает наружный диаметр, установленный соответствующими стандартами ISO или ASME. На сборочных чертежах расположение нестандартных (больше обычного размера) фланцев должны быть указаны все соответствующие размеры. Если для таких фланцев требуются шпильки или болты нестандартной длины, это требование должно быть вынесено на сборочный чертеж.

6.4.2.5 Фланцы должны быть полностью обработаны или их опорная поверхность должна быть подрезана под головку болта и должны проектироваться в расчете на сквозные болтовые соединения за исключением случаев, когда используются корпуса с рубашкой.

6.4.2.6 Для уменьшения нагрузки на патрубки насоса и упрощения процесса монтажа трубной обвязки, механически обработанные торцевые поверхности насосных фланцев должны быть параллельны плоскости опорной плиты, как показано на сборочном чертеже, при этом отклонение не должно превышать $0,5^\circ$. Осевые линии отверстий под болты или шпильки не должны отклоняться от центральных линий, параллельных главной оси насоса.

6.4.3. Вспомогательные соединения

- 6.4.3.1 Все вспомогательные соединения с корпусами, работающими под высоким давлением, за исключением сальников, должны иметь фланцы согласно 6.4.2.2 или 6.4.2.3. Эти соединения должны быть полностью фланцевыми, сваренными внахлест или встык (по указанию заказчика). Обварка резьбовых соединений не разрешается. Сквозные соединения по указанию заказчика должны заканчиваться фланцами.

- 6.4.3.2 В случае необходимости для насосов технологических трубопроводов с максимальной рабочей температурой не более 55°C (130°F), вспомогательные соединения могут быть нарезными.

- 6.4.3.3 Могут применяться специальные резьбовые соединения, обеспечивающие соединение корпуса с трубопроводами для подачи промывочной жидкости к концевому уплотнению, при условии применения вспомогательного уплотнительного элемента, как например кольцевого уплотнения, а так же при обеспечении герметизации жидкости в этом резьбовом соединении. Соединительная бобышка должна иметь механически обработанную поверхность, обеспечивающую плотный контакт.

6.4.3.4 Соединения, включая промежуточные клиновые, приваренные к корпусу, по механическим свойствам и давлению-температуре, включая ударную вязкость должны соответствовать или превосходить требования к материалу трубной обвязки.

6.4.3.5 Приварка всех соединений должна завершаться до начала гидравлических испытаний отливки согласно 8.3.2.

6.4.3.6 Вспомогательные соединения с чугунными корпусами, работающими под высоким давлением должны быть резьбовыми.

6.4.3.7 Если не указано иначе, в качестве трубной резьбы должна использоваться коническая резьба, которая должна соответствовать [21]. Отверстия или втулки для трубных резьб должны соответствовать [16].

Примечание – Для справки, [22] эквивалентен [21].

- 6.4.3.8 Если требуется, должны использоваться цилиндрические резьбы, соответствующие [23]. При их использовании они должны уплотняться торцевой

прокладкой ограниченной площади, а соединительная втулка должна иметь механически обработанную поверхность, пригодную для удержания прокладки согласно рисунку 19.




Рисунок 19 — Механически обработанная поверхность, пригодная для укладки и удержания прокладки при использовании цилиндрической резьбы

6.4.3.9 Первый сегмент трубной обвязки, навинчиваемый или привариваемый к корпусу, должен быть не более 150 мм (6 дюймов) в длину, бесшовным и соответствовать как минимум 160 Schedule (толщины стенки) для размеров не более DN 25 (NPS 1) или равен 80 Schedule для DN 40 (NPS 1 1/2). Первый сегмент трубной обвязки (ниппель) должен быть по возможности прямым, что позволит осуществлять дренаж. Первый сегмент присоединяется по оси, во избежание смещение осевой линии согласно 7.3.4. Для малых насосов, если это приводит, например, к взаимодействию со всасывающим патрубком, такое требование неприемлемо.

- 6.4.3.10 По требованию, боковые ребра жесткости на трубах должны устанавливаться во взаимно перпендикулярных плоскостях для повышения жесткости трубных соединений, в соответствии со следующими требованиями:

а) Они должны изготавливаться из материала, совместимого с материалом корпуса, работающего под высоким давлением и трубной обвязки, применяя либо плоский прокат с минимальным сечением 25x3 мм (1x0,12 дюйма) либо пруток с минимальным диаметром 9 мм (0,38 дюйма).

б) Конструкция ребер жесткости должна соответствовать типовой конструкции на рисунке 20.

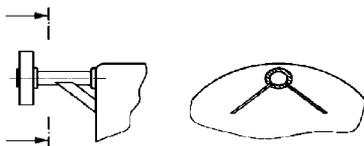


Рисунок 20 — Типовая конструкция ребер жесткости

б) Ребра жесткости должны располагаться непосредственно на или вблизи трубных соединений и являются основным средством обеспечения жёсткости данных соединений. Длинная часть поперечного сечения ребра, изготовленного из квадратного прутка, должна быть перпендикулярна трубе и располагаться так, чтобы избежать пересечения с фланцевыми болтами или любым участком насоса, подлежащим обслуживанию.

в) Приварка ребер жесткости должна осуществляться согласно требованиям изготовителя по 6.12.3, включая при необходимости, послесварочный контроль твердости, а также проверку по 8.2.2.

г) Ребра жесткости присоединяются к корпусу болтами, если сверление и нарезание резьбы выполняются до опрессовки.

д) Использование клеммных или болтовых соединений ребер жесткости должны согласовываться с потребителем.

6.4.3.11 Открытые резьбовые соединительные отверстия к которым не подсоединены трубопроводы, должны применяться только в сальниковых набивках и в насосах из материалов классов I-1 и I-2 в соответствии с Приложением И. Если такие отверстия имеются, то они должны быть заглушены. Конусные резьбовые заглушки должны иметь удлиненные, твердые полукруглые или шестигранные головки из прутковых заготовок в соответствии с [24]. Если цилиндрические резьбы соответствуют 5.4.3.3, то заглушки должны иметь твердую шестигранную головку в соответствии с [25]. Материал заглушек должен отвечать требованиям, предъявляемым к материалу корпуса. Для обеспечения герметичности резьбы в отношении паров, необходимо использовать смазку/герметик, подходящую для работы в условиях высоких температур. Запрещается использование пластиковых заглушек.

● 6.4.3.12 Использование механически обработанных соединений и соединений со шпильками при подсоединении корпуса, работающего под давлением к трубопроводам, требует согласования с потребителем/заказчиком.

Если одобрение получено, то такие соединения должны соответствовать требованиям, предъявляемым к обточке торца и к высверливанию, по [14] или [13]. Шпильки и гайки должны быть заранее установлены. Первые полтора витка резьбы на обоих концах каждой шпильки должны быть удалены.

Примечание – Для справки [15] и [16] эквивалентны [14], [13], соответственно.

6.4.3.13 Все соединения должны быть пригодны для проведения гидравлических испытаний того участка корпуса, к которому они присоединены.

6.4.3.14 Все насосы должны иметь вентиляционные и дренажные отверстия, которые необязательны лишь в случае, если насос самовентилирующийся благодаря расположению патрубков-насадок. Несамовентилирующиеся насосы должны иметь вентиляционные отверстия в корпусах, работающих под высоким давлением, в соответствии с 6.8.10. Если из-за особенностей конструкции насос не может быть полностью дренирован, это должно указываться в инструкции по эксплуатации. Инструкция по эксплуатации должна содержать чертеж с указанием количества и расположения жидкости, остающейся в насосе. Насос считается самовентилируемым, если расположение патрубков и конфигурация корпуса обеспечивает достаточную вентиляцию газов из зоны рабочего колеса первой ступени и отвода их для предотвращения потерь во время пуска.

6.4.3.15 Все соединения должны быть доступными для демонтажа без перемещения насоса или его основных деталей.

6.5 Внешние силы и моменты, действующие на патрубок

6.5.1 Горизонтальные насосы из углеродистой и легированной стали и их опорные плиты, а также вертикальные полупогружные насосы, если они подвергаются воздействию сил и моментов, действующих одновременно на входные и выходные патрубки и представляющие собой наибольшую нагрузку для рассматриваемых насосов по таблице 5, должны проектироваться в расчете на удовлетворительные рабочие характеристики. В случае горизонтальных насосов рассматриваются два воздействия нагрузок на патрубки: деформация корпуса насоса по 6.3.3 и 6.3.4 и несоосность валов насоса и приводного механизма по 7.3.20.

6.5.2 Допустимые значения нагрузки и моментов для боковых патрубков вертикальных линейных насосов, должны быть равны удвоенным значениям, приведенным в таблице 5.

6.5.3 Для корпусов насосов, изготовленных из материалов, отличных от углеродистой или легированной стали, или для насосов с размерами патрубков более

DN 400 (NPS 16), поставщик/изготовитель должен указать допустимые нагрузки на патрубки, согласно таблице 5.

Таблица 5 — Нагрузки на патрубки

Расположение/ ориентировка	Нагрузка на патрубок в зависимости от размера фланца — единицы СИ (Ньютон)								
	Номинальный размер фланца (DN), мм								
	≤50	80	100	150	200	250	300	350	400
Каждый верхний патрубок									
F_X	710	1070	1420	2490	3780	5340	6670	7120	8450
F_Y	580	890	1160	2050	3110	4450	5340	5780	6670
F_Z	890	1330	1780	3110	4890	6670	8000	8900	10230
F_R	1280	1930	2560	4480	6920	9630	11 700	12780	14850
Каждый боковой патрубок									
F_X	710	1070	1420	2490	3780	5340	6670	7120	8450
F_Y	890	1330	1780	3110	4890	6670	8000	8900	10230
F_Z	580	890	1160	2050	3110	4450	5340	5780	6670
F_R	1280	1930	2560	4480	6920	9630	11700	12780	14850
Каждый концевой патрубок									
F_X	890	1330	1780	3110	4890	6670	8000	8900	10230
F_Y	710	1070	1420	2490	3780	5340	6670	7120	8450
F_Z	580	890	1160	2050	3110	4450	5340	5780	6670
F_R	1280	1930	2560	4480	6920	9630	11 700	12780	14850
	Момент (Ньютон-метр)								
Каждый патрубок									
M_X	46	950	1330	2300	3530	5020	6100	6370	7320
M_Y	0	470	680	1180	1760	2440	2980	3120	3660
M_Z	23	720	1000	1760	2580	3800	4610	4750	5420
M_R	0	1280	1800	3130	4710	6750	8210	8540	9820

Окончание таблицы 5

Расположение/ ориентировка	Нагрузка на патрубок в зависимости от размера фланца — единицы USC (Фунт-сила)								
	Номинальный размер фланца (NPS)								
	≤2	3	4	6	8	10	12	14	16
Каждый верхний патрубок									
F_X	160	240	320	560	850	1 200	1500	1 600	1 900
F_Y	130	200	260	460	700	1 000	1200	1 300	1 500
F_Z	200	300	400	700	1 100	1 500	1 800	2 000	2 300
F_R	290	430	570	1 010	1 560	2 200	2 600	2 900	3 300
Каждый боковой патрубок									
F_X	160	240	320	560	850	1 200	1 500	1 600	1900
F_Y	200	300	400	700	1 100	1 500	1 800	2 000	2300
F_Z	130	200	260	460	700	1 000	1 200	1 300	1500
F_R	290	430	570	1 010	1 560	2 200	2 600	2 900	3300
Каждый концевой патрубок									
F_X	200	300	400	700	1100	1 500	1 800	2 000	2300
F_Y	160	240	320	560	850	1 200	1 500	1 600	1900
F_Z	130	200	260	460	700	1 000	1 200	1 300	1500
F_R	290	430	570	1 010	1560	2 200	2600	2 900	3300
Момент (фут x фунт-сила)									
Каждый патрубок									
M_X	340	700	980	1 700	2 600	3 700	4 500	4 700	5400
M_Y	170	350	500	870	1 300	1 800	2 200	2 300	2700
M_Z	260	530	740	1 300	1 900	2800	3 400	3 500	4000
M_R	460	950	1 330	2 310	3 500	5 000	6 100	6 300	7200
Примечание 1 – На рис. 21 – 25 даны направления нагрузок на патрубки (X, Y, Z).									
Примечание 2 – Каждое вышеприведенное значение следует понимать как диапазон от указанной величины со знаком минус до нее - тоже со знаком плюс; например, 160 указывает на диапазон от минус 160 до плюс 160.									

6.5.4 Системы координат на рисунках 21 – 25 должны быть приведены для нагрузок и моментов, приведенных в таблице 5.

● **6.5.5** Приложение Е содержит методы определения нагрузок на патрубки, превышающие значения из таблицы 5. Потребитель/заказчик должен знать, что использование методов приложения Е к несоосности, более чем на 50 % превышающей несоосность, возникающую из-за нагрузок, приведенных в таблице 5 может повлиять на критерии монтажа оборудования. Использование методов приложения Е требует согласования с заказчиком и особых рекомендаций для разработчиков трубной обвязки.



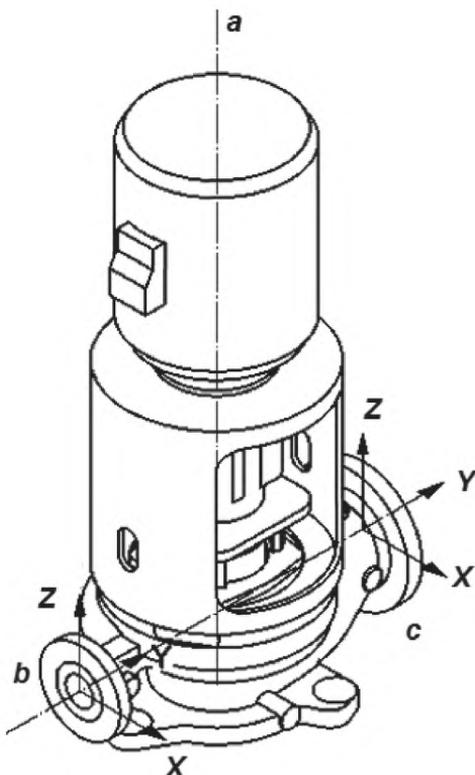


Рисунок 21 – Система координат для нагрузок и моментов, приведенных в таблице 5. Вертикальные линейные насосы

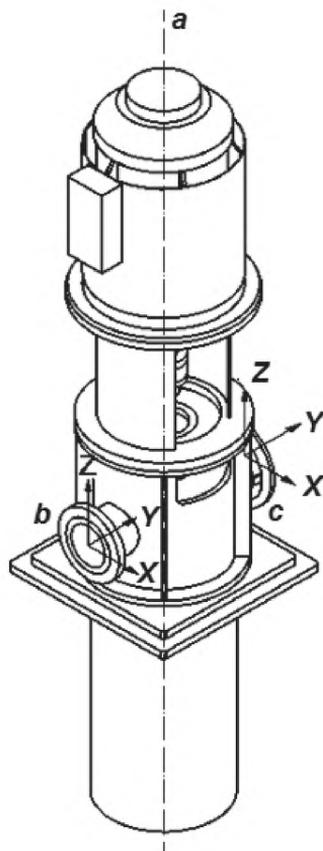


a – центральная ось вала; *b* – нагнетание; *c* - всасывание

Рисунок 22 – Система координат для нагрузок и моментов, приведенных в таблице 5. Вертикальные двухкорпусные полупогружные насосы

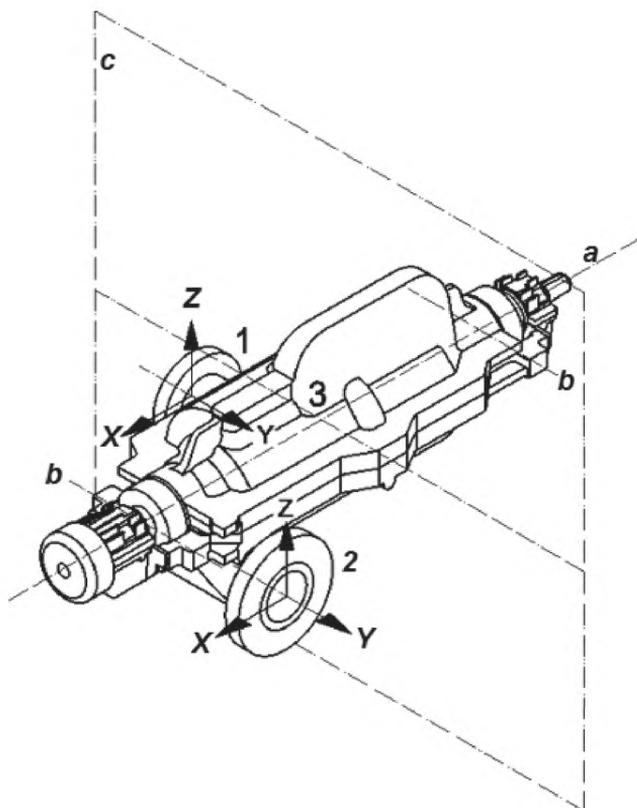


1 - выходной патрубок; 2 - входной патрубок; 3 - осевая линия насоса; а – ось вала; b – ось опорной плиты; с – вертикальная плоскость

Рисунок 23 — Система координат для нагрузок и моментов, приведенных в таблице 5. Горизонтальные насосы с патрубками на входе и выходе, направленными в стороны

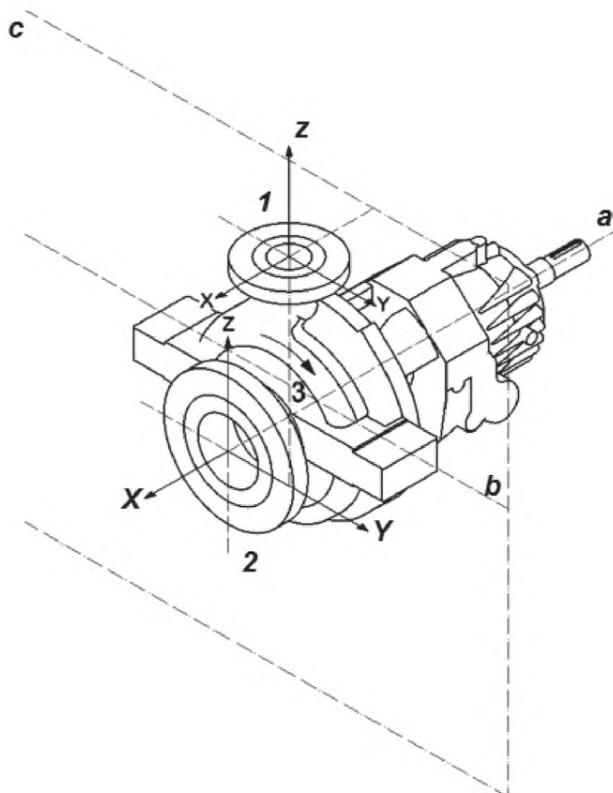

1 – нагнетательный патрубок; 2 – всасывающий патрубок; 3 – центр насоса;
 a – ось вала; b – ось основания; c – вертикальная плоскость

Рисунок 24 — Система координат для нагрузок и моментов, приведенных в таблице 5. Горизонтальные насосы с всасывающим патрубком и нагнетательным патрубком, направленным вверх

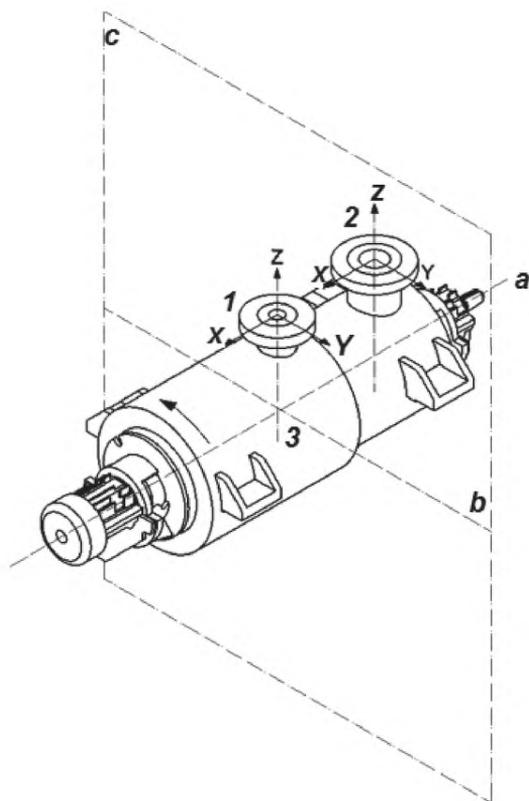

1 – нагнетательный патрубок; 2 – всасывающий патрубок; 3 – центр насоса;
a – ось вала; b – ось основания; c – вертикальная плоскость

Рисунок 25 — Система координат для нагрузок и моментов, приведенных в таблице 5 Горизонтальные насосы с верхними патрубками

6.6 Роторы

6.6.1 Если не указано иначе, колеса (ступени) должны быть закрытыми, полуоткрытыми и открытыми.

Закрытые (заключенные в корпус) колеса менее восприимчивы к аксиальному положению и поэтому предпочтительны для длинных валов, осевое смещение которых из-за теплового расширения/сжатия или удара может оказаться значительным. Полуоткрытые рабочие колеса могут обеспечить более высокую подачу благодаря отсутствию дискового трения одного из дисков. Рабочие зазоры полуоткрытых рабочих колес в вертикальных насосах могут регулироваться со стороны муфты или верхней части двигателя, тем самым возможно восстанавливать подачу и мощность насоса без демонтажа деталей насоса. Открытое рабочее колесо обычно является рабочим колесом насосов осевого типа, спроектированного для обеспечения высокой подачи при малом напоре; открытое рабочее колесо также может использоваться в насосах со спиральным отводом с независимым нагнетанием.

6.6.2 Колеса должны быть цельнолитыми, коваными или сварными. *Для насосов с рабочими колесами двухстороннего входа допускается применять составное рабочее колесо (левое и правое).*

Примечание – Рабочие колеса, изготовленные как кованные или сварные детали, имеют механически обработанные проходные каналы, которые могут улучшить рабочие характеристики конструкций, работающих на низких скоростях.

6.6.3 Рабочие колеса должны иметь шпоночное соединение с валом. Использование штифтового соединения недопустимо. При согласовании с потребителем/заказчиком в вертикальных полупогружных насосах могут использоваться конусные втулки. Консольные рабочие колеса должны крепиться на валу с помощью обтекаемого винта или гайки, которые не подвергают опасности резьбы вала. Крепежное устройство должно быть резьбовым для самозатягивания за счет гидродинамического сопротивления жидкости на рабочем колесе во время нормального вращения, и необходимо использовать метод принудительной механической блокировки (например, общие шпонки под рабочее колесо и обтекаемую гайку и коррозионностойкие штифты или стопорные шайбы с усиками). Винты с головкой должны иметь углубления в тело уменьшенного диаметра, что обеспечивает снижение концентрации напряжений.

6.6.4 Все шпоночные пазы должны иметь галтельные радиусы, по *ГОСТ 24069 (ИСО 3117–77)*.

Примечание – В рамках данного положения, [26] эквивалентно *ГОСТ 24069 (ИСО 3117–77)*.

6.6.5 Ступицы рабочих колеса должны быть термообработаны. Рабочие колеса могут изготавливаться из полых шаблонов, если каркас полностью заполняется подходящим металлом, температура плавления которого равна не менее 260 °C (500 °F) для насосов с чугунными корпусами и не менее 540 °C (1000 °F) для насосов с корпусами из литой стали.

Примечание – Требование заполнить полости рабочего колеса позволяет свести к минимуму опасность персонала в случае, когда рабочие колеса перемещаются из-за нагревания.

6.6.6 Валы, для которых манжеты необходимо протягивать через резьбы, должны иметь радиальный зазор не менее 1,5 мм (0,06 дюйма) между резьбами и внутренним диаметром уплотнения, а переход с изменением диаметра должен быть скошен в соответствии с 6.3.12.

6.6.7 Посадка (посадки) втулок между валом и уплотнением должны соответствовать F7/h6, как установлено в [27]. *Допускается иная посадка по согласованию с потребителем/заказчиком.*

6.6.8 Участки валов, которые могут повреждаться штифтами, должны быть ослаблены для облегчения демонтажа втулок или других компонентов.

6.6.9 Валы должны механически обрабатываться и шлифоваться по всей длине так, чтобы полное радиальное биение (TIR) составляло не более 25 мкм (0,001 дюйма).

6.6.10 Если в соответствии с 7.4.2.2 валы снабжены бесконтактными датчиками вибрации, то чувствительные участки вала (в отношении радиальной вибрации и позиционирования по оси) для проверки с помощью датчиков радиальной вибрации должны быть:

- а) соосны с опорными шейками вала;
- б) свободными от трафаретных и разметочных отметок или других нарушений сплошности поверхности, таких как смазочное отверстие или шпоночный паз,

находящихся на минимальном расстоянии, равном одному диаметру наконечника датчика от каждой стороны датчика,

в) не металлизированными, не имеющими втулок или без нанесения покрытия на ротор из материалов с совместимыми электрическими свойствами,

г) иметь шероховатость, равную 0,8 мкм (32 микродюйма) (R_a - среднее арифметическое отклонение профиля) или меньше, предпочтительно полученную путем хонингования или шлифования,

д) должным образом размагничены до уровней, установленных в [28], или механически обработаны так, чтобы общие электрическое и механические биения не превышали следующих значений:

1) для участков, исследуемых с помощью датчиков радиальной вибрации, 25 % от допустимой двойной амплитуды вибрации или 6 мкм (0,25 мил), в зависимости от того, какое значение больше;

2) для участков, исследуемых с помощью датчиков позиционирования по оси, 13 мкм (0,5 мил).

6.6.11 Если вал изготовлен из материала с нестабильными электрическими свойствами, его чувствительные участки можно оборудовать втулками при посадке с натягами или „целевыми кольцами“, монтируемыми на валу, чистовая обработка которых должна соответствовать требованиям по 6.6.10 и содержаться в технической документации. Материалы, проявляющие противоречивые электрические свойства - высокохромистые сплавы, например, 17-4 PH, двухфазные и некоторые из аустенитных нержавеющей сталей.

6.6.12 Если указано, что оборудование должно быть оснащено бесконтактными датчиками вибрации согласно 7.4.2.2, вал должен быть подготовлен в соответствии с требованиями 6.6.10 и [28].

6.6.13 Если устанавливаются бесконтактные датчики вибрации, в отчеты о механических испытаниях должны включать точные показания электрических и механических биений на полной окружности (360°) при каждом положении датчика.

6.6.14 Если поставщик/изготовитель может доказать наличие электрических и механических биений, установленная им величина векторно вычитается из величины вибрации, измеренной при заводских испытаниях, если она не превышает 25 % от допустимой двойной амплитуды вибрации или 6,5 мкм (0,25 мил), в зависимости от того, что меньше.

6.7 Компенсационные кольца и рабочие зазоры

6.7.1 Радиальные рабочие зазоры должны использоваться для ограничения внутренних утечек и, при необходимости, для балансировки осевого усилия. Лопатки рабочего колеса или закрытые осевые зазоры не должны использоваться для балансировки осевых сил. В корпусе насоса должны быть предусмотрены сменные кольца щелевых уплотнений, при этом рабочие колеса должны изнашиваться равномерно по всей поверхности.

6.7.2 Контактующие поверхности трения и упрочняющиеся материалы должны иметь разницу в твердости по Бринеллю не менее чем в 50 единиц в случае, когда неподвижная и вращающаяся поверхность изнашивания имеет твердость по Бринеллю менее 400 единиц.

6.7.3 Сменные компенсационные кольца, в случае их использования, должны закрепляться на месте посадкой с натягом, с использованием стопорных штифтов, зажимных винтов (осевых или радиальных) либо прихваточных сварных швов. Диаметр отверстия в компенсационном кольце, предназначенного для радиальной шпильки или резьбового штифта, не должен превышать 1/3 ширины компенсационного кольца.

6.7.4 Рабочие зазоры должны отвечать требованиям а) – в), приводимым ниже:

а) При установлении рабочих зазоров между компенсационными кольцами щелевых уплотнений и другими подвижными деталями необходимо учитывать температуру перекачиваемой жидкости, режимы всасывания, свойства жидкости, характеристики теплового расширения и стойкость материалов к истиранию, а также подачу насоса. Зазоры должны быть достаточными для обеспечения надежности работы и отсутствия заедания во всех установленных рабочих режимах.

б) Для чугуна, бронзы, закаленной мартенситной нержавеющей стали и материалов, характеризующихся похожей способностью к слабому истиранию, должны выдерживаться минимальные зазоры, приведенные в таблице 6. Для материалов с более сильным истиранием и для всех материалов, работающих при температурах, более 260 °С (500 °F), к диаметральному зазору должно быть прибавлено 125 мкм (0,005 дюйма).

в) Для неметаллических материалов колец щелевых уплотнений с очень слабым истиранием или с его отсутствием согласно таблице Н.4, изготовителем могут быть

предложены зазоры с величинами меньше приведенных в таблице 6. Следует учитывать такие факторы как деформация и перепады температур, чтобы выбрать зазор, достаточный для обеспечения надежности работы и отсутствия схватывания при всех указанных режимах работы. *Допускаются иные зазоры по согласованию с потребителем/заказчиком.*

Примечание – Существуют опубликованные данные, подтверждающие успешное применение неметаллических материалов для изготовления компенсационных колец с зазорами, прописанными в 6.7.4 API, величина которых уменьшена на 50 %. Считается, что такое значительное уменьшение зазоров связано с особенностями применяемых материалов и другими условиями, например, со степенью очистки и температурой поверхности.

Таблица 6 — Минимальные внутренние рабочие зазоры

Диаметр вращающейся детали при зазоре, мм	Минимальный диаметральный зазор, мм	Диаметр вращающейся детали при зазоре, дюйм	Минимальный диаметральный зазор, дюйм
< 50	0,25	< 2,000	0,010
50 - 64,99	0,28	2,000 - 2,499	0,011
65 - 79,99	0,30	2,500 - 2,999	0,012
80 - 89,99	0,33	3,000 - 3,499	0,013
90 - 99,99	0,35	3,500 - 3,999	0,014
100 -114,99	0,38	4,000 - 4,499	0,015
115 - 124,99	0,40	4,500 - 4,999	0,016
125 - 149,99	0,43	5,000 - 5,999	0,017
150 - 174,99	0,45	6,000 - 6,999	0,018
175 - 199,99	0,48	7,000 - 7,999	0,019
200 - 224,99	0,50	8,000 - 8,999	0,020
225 - 249,99	0,53	9,000 - 9,999	0,021

Окончание таблицы 6

Диаметр вращающейся детали при зазоре, мм	Минимальный диаметральный зазор, мм	Диаметр вращающейся детали при зазоре, дюйм	Минимальный диаметральный зазор, дюйм
250 - 274,99	0,55	10,000 - 10,999	0,022
275 - 299,99	0,58	11,000 - 11,999	0,023
300 - 324,99	0,60	12,000 - 12,999	0,024
325 - 349,99	0,63	13,000 - 13,999	0,025
350 - 374,99	0,65	14,000 - 14,999	0,026
375 - 399,99	0,68	15,000 - 15,999	0,027
400 - 424,99	0,70	16,000 - 16,999	0,028
425 - 449,99	0,73	17,000 - 17,999	0,029
450 - 474,99	0,75	18,000 - 18,999	0,030
475 - 499,99	0,78	19,000 - 19,999	0,031
500 - 524,99	0,80	20,000 - 20,999	0,032
525 - 549,99	0,83	21,000 - 21,999	0,033
550 - 574,99	0,85	22,000 - 22,999	0,034
575 - 599,99	0,88	23,000 - 23,999	0,035
600 - 624,99	0,90	24,000 - 24,999	0,036
625 - 649,99 ^{a)}	0,95	25,000 - 25,999	0,037

^{a)} Для диаметров, превышающих 649,99 мм (25,999 дюймов), минимальные диаметральный зазоры должны составлять 0,95 мм (0,037 дюйма) плюс 1 мкм для каждого дополнительного 1 мм диаметра или доли этого диаметра (0,001 дюйма для каждого дополнительного одного дюйма).

6.8 Торцевые уплотнения вала

• **6.8.1** Насосы должны быть оснащены торцевыми уплотнениями и системами промывки торцевых уплотнений в соответствии с *ГОСТ 32600–2013 (ISO 21049:2004)*, включающими присоединительные размеры насоса и уплотнения по таблице 7 и на рисунке 26. Потребитель/заказчик должен определить категорию необходимого уплотнения. Для этой цели потребитель/заказчик должен заполнить опросные листы, приведенные в *ГОСТ 32600–2013 (ISO 21049:2004)*. На основании опросного листа изготовитель должен произвести анализ возможности применения торцевого уплотнения и производит его выбор.

Примечание – Для справки [3] эквивалентен *ГОСТ 32600–2013 (ISO 21049:2004)*.

6.8.2 Картриджное уплотнение должно выниматься без демонтажа привода.

6.8.3 Камера уплотнения должна соответствовать размерам, установленным на рисунке 26 и в таблице 7. Для насосов с расчетным давлением корпусов и фланцев, превышающим минимальные значения в 6.3.5, размеры болтов уплотнения и диаметр их расположения могут быть увеличены. Болты более крупных размеров должны использоваться только в случае, если необходимо выполнение требований к напряжению в 6.3.4 или, если спирально-навитые прокладки достаточно сжаты в соответствии с техническими требованиями поставщика/изготовителя. *Допускаются иные размеры камер при наличии положительных референций на уплотнения.*

Размеры в миллиметрах (дюймах)



а) Одинарное уплотнение

б) Двойное уплотнение

1 – болты уплотнения (четыре), 2 – необязательный наружный паз уплотнения,
 l – общая длина до ближайшего заграждения, l_1 – длина от торца камеры
 уплотнения до ближайшего заграждения

Рисунок 26 – Схема камеры

Таблица 7 — Стандартный размер камер уплотнений, креплений уплотнительных элементов и втулок картриджного торцевого уплотнения на рисунке 2

в мм (дюймах)

Размер камеры уплотнения	Максимальный диаметр вала ^{а)} d_1	Диаметр отверстия камеры уплотнения ^{б)} d_2	Диаметр болтового уплотнения d_3	Наружный паз уплотнения ^{в)} d_4	Общая минимальная длина _{г)} l	Чистая минимальная длина ^{г)} l_1	Размер болта,	
							СИ	USC
1	20,00 (0,787)	70,00 (2,756)	105 (4,13)	85,00 (3,46)	150 (5,90)	100 (3,94)	M12 x 1,75	1/2"-13
2	30,00 (1,181)	80,00 (3,150)	115 (4,53)	95,00 (3,740)	155 (6,10)	100 (3,94)	M12 x 1,75	1/2"-13
3	40,00 (1,575)	90,00 (3,543)	125 (4,92)	105,00 (4,134)	160 (6,30)	100 (3,94)	M12 x 1,75	1/2"-13
4	50,00 (1,968)	100,00 (3,937)	140 (5,51)	115,00 (4,528)	165 (6,50)	110 (4,33)	M16 x 2,0	5/8"-11
5	60,00 (2,362)	120,00 (4,724)	160 (6,30)	135,00 (5,315)	170 (6,69)	110 (4,33)	M16 x 2,0	5/8"-11
6	70,00 (2,756)	130,00 (5,118)	170 (6,69)	145,00 (5,709)	175 (6,89)	110 (4,33)	M16 x 2,0	5/8"-11
7	80,00 (3,150)	140,00 (5,512)	180 (7,09)	155,00 (6,102)	180 (7,09)	110 (4,33)	M16 x 2,0	5/8"-11
8	90,00 (3,543)	160,00 (6,299)	205 (8,07)	175,00 (6,890)	185 (7,28)	120 (4,72)	M20 x 2,5	3/4"-10
9	100,00 (3,937)	170,00 (6,693)	215 (8,46)	185,00 (7,283)	190 (7,48)	120 (4,72)	M20 x 2,5	3/4"-10
10	110,00 (4,331)	180,00 (7,087)	225 (8,86)	195,00 (7,677)	195 (7,68)	120 (4,72)	M20 x 2,5	3/4"-10


^{а)} Размеры соответствуют допуску Класса h 6.

^{б)} Размеры соответствуют допуску Класса H7; для насосов с осевым разъемом разрешается дополнительный допуск ± 75 мкм (0,003 дюйма) с учетом толщины прокладки.

^{в)} Размеры соответствуют допуску Класса f 7.

^{г)} Критерии отклонений вала по 6.9.13 могут потребовать уменьшения размеров (l) и (l_1) камер уплотнений размера 1 и размера 2 до значений, ниже перечисленных минимальных значений в зависимости от конструкции отдельного насоса и конструкции корпуса. Камеры уплотнения размеров 1 и 2 не всегда присутствуют в насосах типов OH2 и OH3.


6.8.4 Должно быть предусмотрено центрирование уплотнительного элемента и/или камеры путем установки по внутреннему или наружному диаметру. Центрированная поверхность должна быть соосна валу и иметь суммарное отклонение по показаниям индикатора не более чем 125 мкм (0,005 дюйма). Не допускается использовать уплотнения болтов для центрирования деталей торцевых уплотнений согласно рисунку 27.

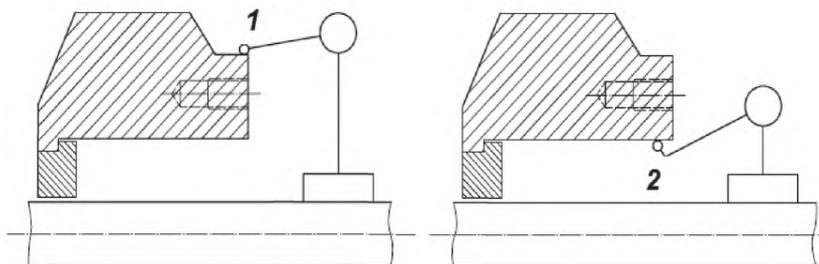

1 – место измерения внешнего диаметра; 2 – место измерения внутреннего диаметра

Рисунок 27 — Соосность камеры уплотнения

6.8.5 Биения торца уплотнения (TIR) не должны превышать 0,5 мкм/мм (0,0005 дюйм/дюйм) от размера отверстия камеры уплотнения согласно рисунку 28.

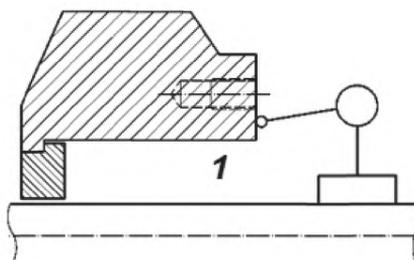

1 – место измерения торцевых биений

Рисунок 28 — Торцевые биения камеры уплотнений

6.8.6 Сопряженное соединение между уплотнительным элементом и торцом камеры уплотнения должно иметь прокладку для предотвращения выбросов. Прокладка должна иметь регулируемую степень сжатия, например, уплотнительное кольцо или спирально-навитая прокладка с контактом соединения металл - металл. Если пространство или конструкция делают это требование непрактичным, покупателю на утверждение должна быть предложена альтернативная конструкция уплотнительного элемента.

6.8.7 Соединения уплотнения и насоса, соответствующие техническим требованиям, должны быть с нестираемо-нанесенными обозначениями на деталях

(например, путем штамповки, отливки или химического травления). Обозначения должны соответствовать требованиям, установленным в *ГОСТ 32600–2013 (ISO 21049:2004)*.

6.8.8 Уплотнительные элементы и камеры уплотнений должны использоваться только для тех соединений для которых предусмотрена промывка. При наличии неиспользуемых дополнительных отверстий для соединений они должны быть заглушены в соответствии с 6.4.3.11.

- **6.8.9** Площадь уплотнительных камер должна быть достаточной для обеспечения установки дополнительного промывочного порта, примерно по центру камеры с продолжением вверх. По требованию, такой порт должен высверливаться и подвергаться чистовой механической обработке для соединения с трубой. Использование конических резьбовых трубных соединений не допускается.

6.8.10 Следует обеспечить возможность полной вентиляции промывочной камеры.

- **6.8.11** При необходимости уплотнительные камеры должны оборудоваться рубашками для обогрева. Требования по обогреву должны формироваться на основе договоренности между поставщиком/изготовителем и потребителем/заказчиком уплотнений, и выбор производится из числа материалов с высокой температурой плавления.

6.8.12 Торцевые уплотнения и уплотнительные элементы для всех насосов, кроме вертикальных полупогружных насосов, транспортируемы без монтажа приводных механизмов, должны устанавливаться на насосе перед отгрузкой и быть чистыми и готовыми к эксплуатации. Если уплотнения должны быть отрегулированы или установлены в полевых условиях, поставщик/изготовитель должен прикрепить металлическую бирку, предупреждающую об этом требовании.

- **6.8.13** Потребитель/заказчик и поставщик/изготовитель должны согласовать максимальные величины давления уплотнения, появления которых можно предполагать в уплотнительной камере, и изготовитель должен указать эти величины в листе технических данных в соответствии с с) 6.3.5.

6.9 Динамика

6.9.1 Общие положения

6.9.1.1 Вопросы критической скорости и анализа поперечных колебаний установлены для каждого вида насоса в разделе 9.

6.9.1.2 Ротор одно- и двухступенчатых насосов должен быть сконструирован так, чтобы его первая частота вращения в сухом режиме была как минимум на 20 % больше максимальной постоянной рабочей скорости насоса.

6.9.1.3 Для удовлетворительной работы уплотнения жесткость вала должна ограничивать его общее биение при наиболее жестких динамических условиях эксплуатации в пределах допустимого рабочего диапазона насоса с колесом максимального диаметра (диаметров), установленной частотой вращения и слоем жидкости на уплотнительной поверхности до 50 мкм (0,002 дюйма). Это предельное отклонение вала может быть достигнуто на основе правильного сочетания диаметра, величины пролета и консольной части вала, а также конструкции корпуса (включая использование спиральных камер и диффузоров). Для одно- и двухступенчатых насосов, не следует считать, что жидкость повышает жесткость компенсационных колец рабочего колеса. Для многоступенчатых насосов указанное влияние жидкости должно быть учтено, и следует выполнить расчеты с использованием одинарной и двойной величины номинального зазора. Жидкостное увеличение жесткости смазываемых подшипников и подшипниковых вкладышей должно рассчитываться с заложенной в расчет однократной и двойной величиной номинального зазора *или по национальным стандартам государства, упомянутых в предисловии, как проголосовавших за принятие межгосударственного стандарта.*

6.9.2 Анализ крутильных колебаний

6.9.2.1 Для насосов обычно применяют анализ крутильных колебаний следующих трех видов:

а) анализ частоты собственных свободных колебаний: определение собственных крутильных частот, формы колебаний и построение диаграммы Кэмпбелла для определения потенциальных точек резонанса;

б) анализ установившегося отклика затухания: оценка точек резонанса, не

входящих в область анализа свободных колебаний посредством анализа вынужденных возвратных колебаний, использующего представленные величины возбуждения и затухания; результатом являются циклические вращающие моменты в элементах вала на модели, на основе которых определяют соответствие реального механизма конструктивным требованиям;

в) переходный анализ крутильных колебаний: сходен с анализом установившегося отклика затухания, но выполняется для переходных состояний, в результате получают временные зависимости циклических вращающих моментов и напряжений; до настоящего времени этот анализ чаще всего применялся при запуске синхронных двигателей.

Алгоритм анализа крутильных колебаний представлен на рисунке 29.

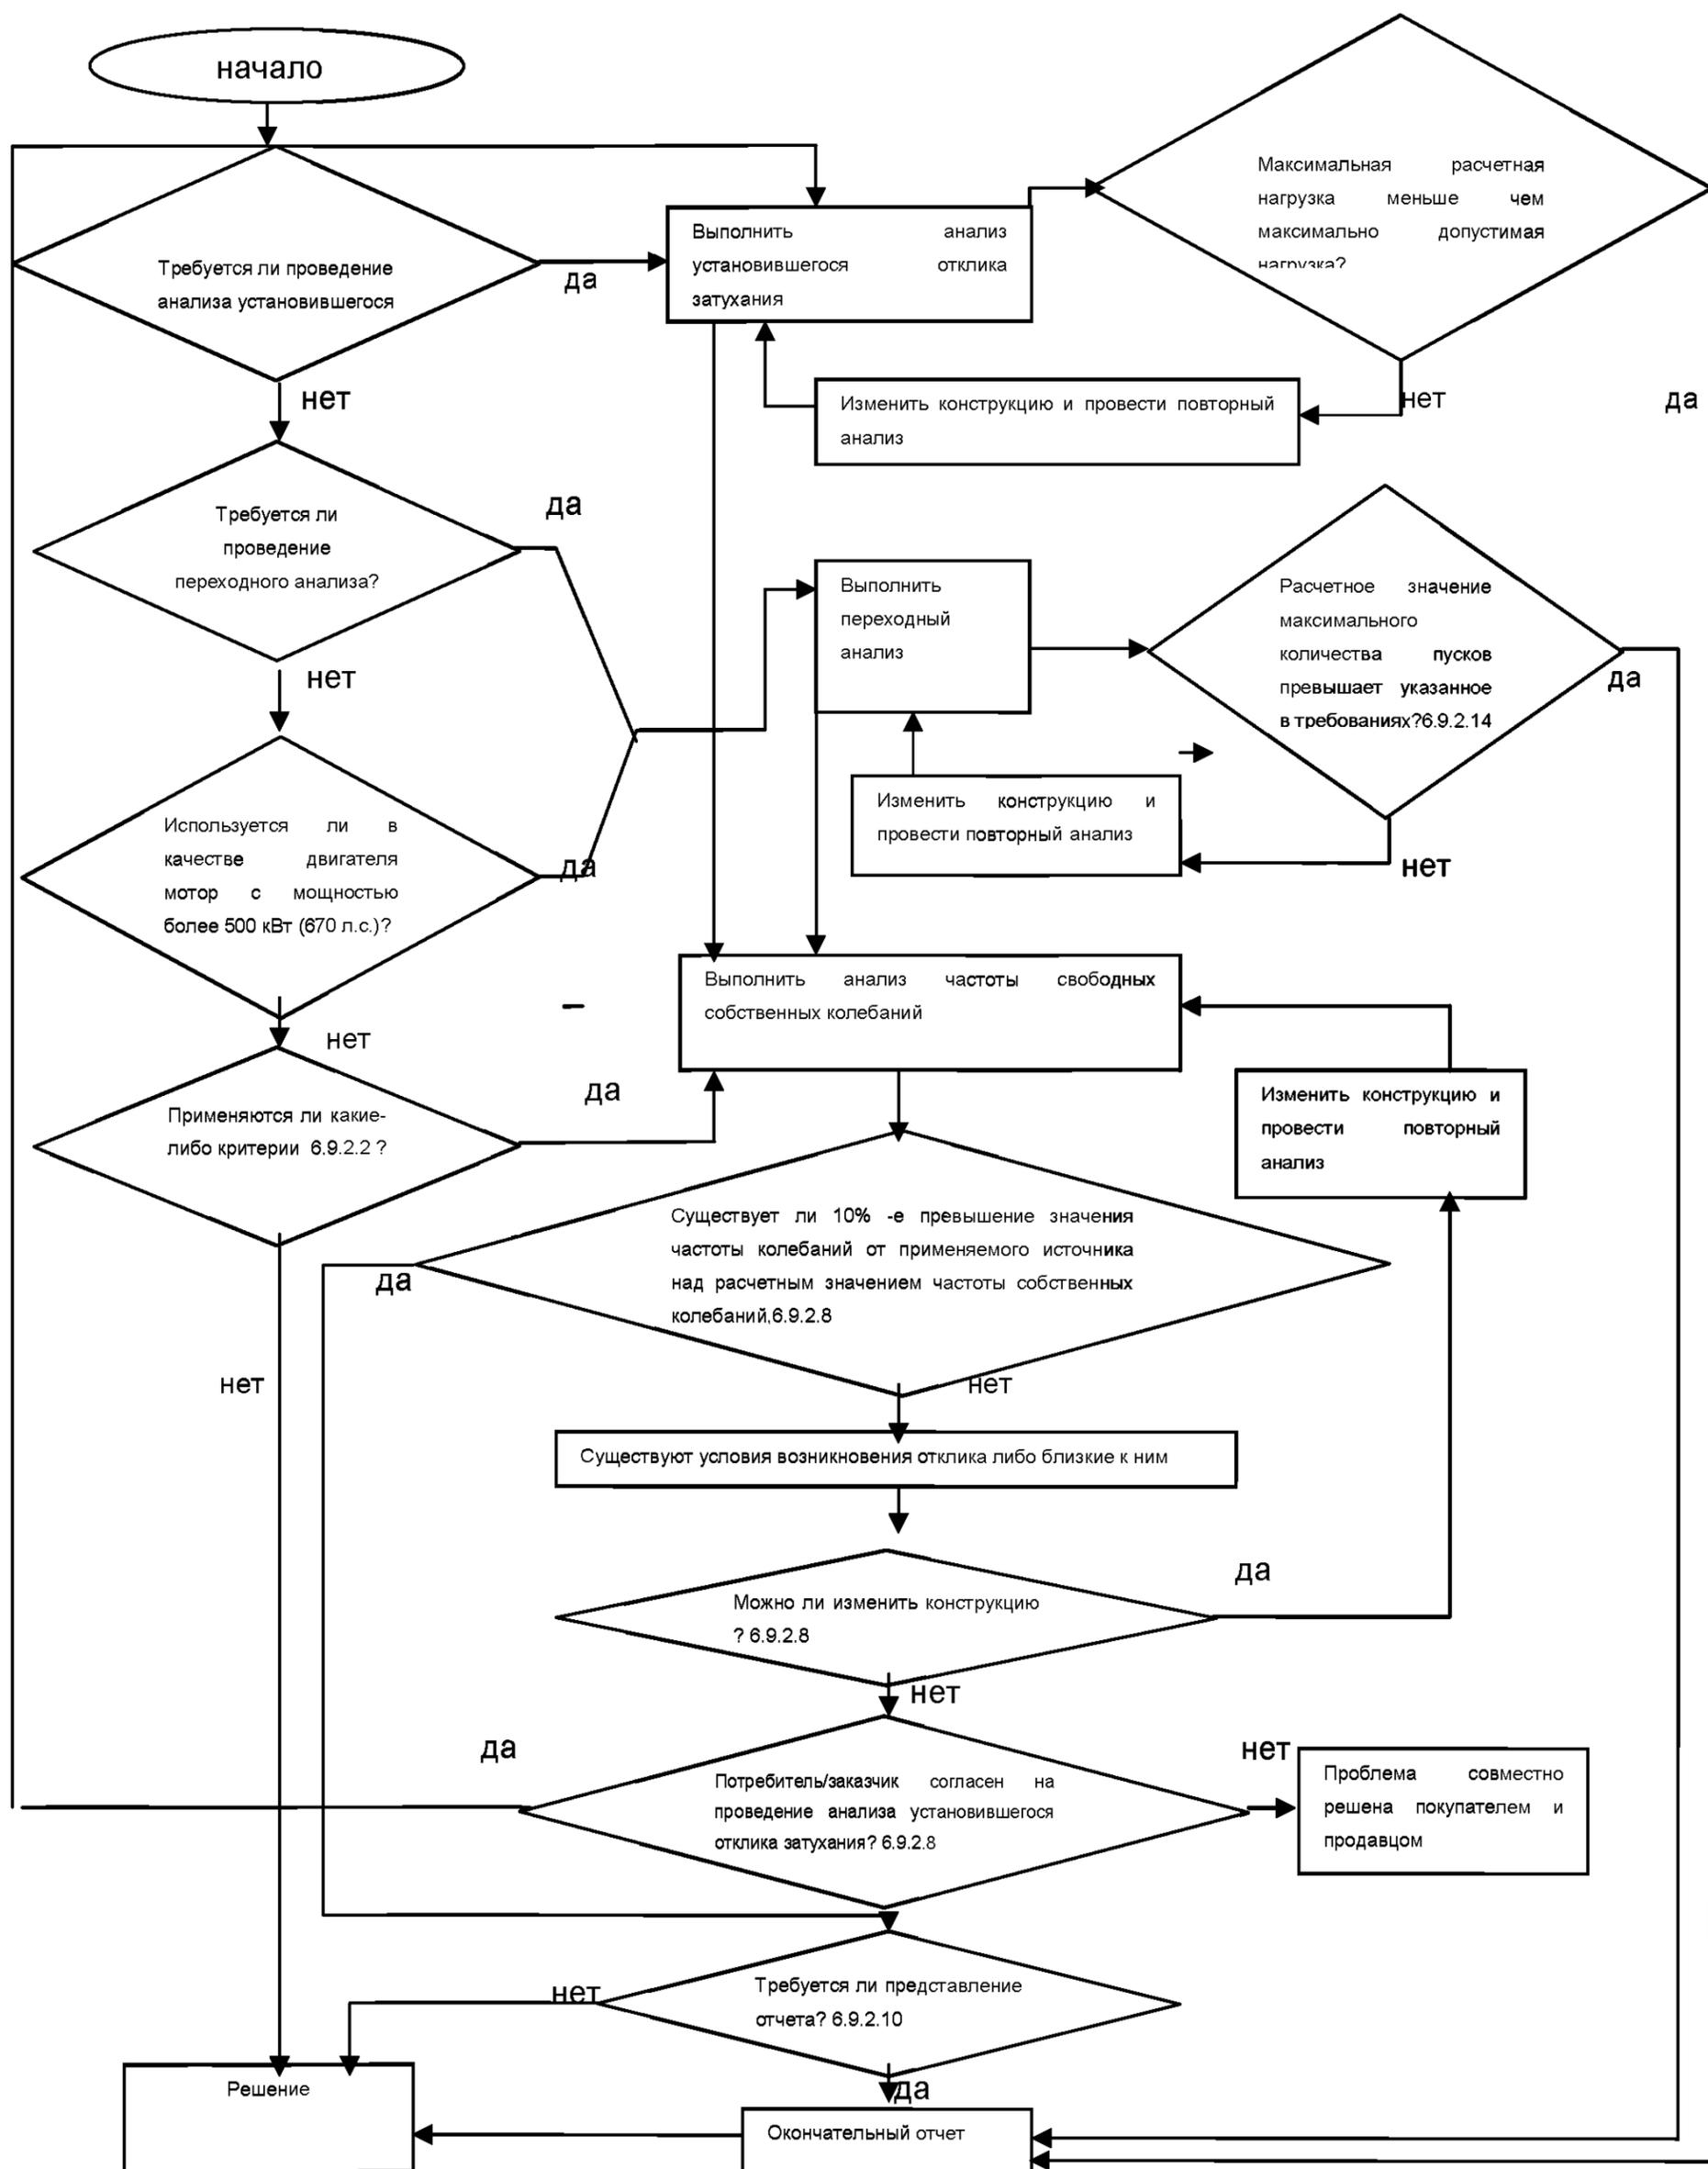


Рисунок 29 – Алгоритм анализа крутильных колебаний

6.9.2.2 Если не указано иное, анализ собственных свободных колебаний должен выполняться изготовителем, несущим комплексную ответственность если используется одна из нижеследующих линий производственного оборудования:

а) Линия, состоящая из трех или более сдвоенных механизмов номиналом 1500 кВт (2000 л. с.) и выше;

б) Асинхронный двигатель или турбина, соединенные через редуктор, с номинальной мощностью 1500 кВт (2000 л. с.) и выше;

в) Двигатель внутреннего сгорания с номинальной мощностью 250 кВт (335 л. с.) и выше;

г) Синхронный двигатель с номинальной мощностью 500 кВт (670 л. с.) и выше;

д) Электродвигатель с частотно-регулируемым приводом (ЧРП) с номинальной мощностью 1000 кВт (1350 л. с.) и выше.

е) Вертикальный насос с приводом 750 кВт (1000 л. с.) и выше.

Опыт некоторых изготовителей показывает, что вертикальные насосы, особенно с длинными валами, имеют относительно большие интервалы между ступенями привода и насоса и обладают малой склонностью к возбуждению крутильных колебаний.

Анализ должен проводиться для линии оборудования в целом, если линия не содержит устройство со слабым динамическим взаимодействием, например, гидравлическую муфту или преобразователь крутящего момента. В любом случае, поставщик/изготовитель, несущий комплексную ответственность, должен отвечать за внесение любых модификаций, необходимых для соблюдения соответствия требованиям по 6.9.2.3 – 6.9.2.9.

● 6.9.2.3 Если требуется, для ЧРП должен проводиться анализ установившегося отклика затухания. Анализ должен учитывать все резонансные частоты вплоть до величины, в 12 раз превосходящей строчную частоту.

Большинство современных ЧРП, при условии правильной эксплуатации, генерируют незначительные крутильные колебания и напряжения на валу. Тем не менее, все еще существуют конструкции, допускающие значительные торсионные биения.

● 6.9.2.4 В случае если приводом является синхронный двигатель с номинальной мощностью 500 кВт (670 л. с.) и выше, выполняется переходный анализ крутильных

колебаний. Указанный анализ должен проводиться в соответствии с требованиями по 6.9.2.11 – 6.9.2.14.

Примечание – Некоторые потребители предпочитают проводить переходный анализ крутильных колебаний, если существует высокий риск возникновения короткого замыкания между фазами, либо между фазой и землей генератора, либо если при быстром подключении шины происходит резкое падение мощности.

6.9.2.5 Возбуждение собственных крутильных колебаний происходит от разных источников, которые могут зависеть, например, от рабочей скорости. Эти источники необходимо учитывать при анализе. Ниже приводится перечень некоторых из этих источников:

- а) частоты колебаний лопасти рабочего колеса и потока воды;
- б) колебания, возбуждаемые в зубчатом сцеплении;
- в) все линии, включая цепочки с редуктором (редукторами): 1 x (частота вращения ротора) об/мин или 2 x (частота вращения ротора) об/мин любого вала;
- г) приводы двухтактных двигателей: $n X$ (частота вращения ротора), об/мин;
- д) привод четырехтактного двигателя: $n X$ (частота вращения ротора) и $0,5 X$ (частота вращения ротора), об/мин
- е) синхронный двигатель: $n X$ (частота скольжения) (только переходные явления), $1X$ и $2X$ (линейная частота);
- ж) асинхронный двигатель: $1X$ и $2 X$ (линейная частота);
- з) привод с переменной частотой: $n X$ (частота вращения ротора), об/мин, для соответствующих гармонических составляющих – до $12 x$ (линейная частота), где n целое число, определяемое изготовителем привода:
 - для двигателей: определяется по числу рабочих тактов за оборот,
 - для электродвигателей: определяется по числу полюсов.

6.9.2.6 Собственные частоты крутильных колебаний полной цепи должны быть на 10 % больше или на 10 % меньше возможной частоты возбуждения в пределах установленного диапазона рабочих скоростей (от минимальной до максимальной постоянной скорости).

6.9.2.7 Следует избегать возникновения собственных частот крутильных колебаний, в 2 или более раз превосходящих рабочие скорости вращения в системах,

где имеют место соответствующие частоты возбуждения. Если величину собственной частоты изменить нельзя, следует подтвердить, что она не оказывает отрицательного воздействия.

6.9.2.8 Если расчетные значения резонансов крутильных колебаний укладываются в допуск, приведенный в 6.9.2.6 (а потребитель/заказчик и поставщик/изготовитель согласились, что все усилия по исключению резонанса в ограниченном диапазоне частот были исчерпаны), то должен быть проведен анализ напряжений, подтверждающий, что резонанс не оказывает вредного воздействия на всю цепь. Предположения, сделанные при проведении такого анализа, касающиеся величины возбуждения и степени затухания, должны быть четко обозначены. Критерии приемки результатов этого анализа должны быть согласованы потребителем/заказчиком и поставщиком/изготовителем.

Примечание – В общем случае, анализ установившихся режимов затухающих крутильных колебаний насосов, оснащенных частотно-регулируемыми приводами с изменяемой длительностью импульса должен демонстрировать приемлемый уровень напряжений в условиях резонанса. Должно быть установлено, что такие колебания не оказывают негативного воздействия на оборудование.

6.9.2.9 Если не указано иначе и выполняется только анализ незатухающих крутильных колебаний в стационарном режиме, в порядке отчетности потребителю должна быть представлена диаграмма Кэмпбела с таблицами данных и кратким описанием методов расчета.

• 6.9.2.10 Если проводится любой из указанных выше видов анализа, поставщик/изготовитель должен представить подробный отчет по результатам расчета крутильных колебаний, включающий следующее:

- а) описание метода, используемого для вычисления собственных частот;
- б) диаграмма упругой системы масс;
- в) таблица моментов масс и крутильной жесткости каждого элемента упругой системы масс;
- г) диаграмма Кэмпбелла;
- д) диаграмма формы колебаний с пиковыми напряжениями для каждой резонансной частоты, если анализ напряжений был проведен.

6.9.2.11 В дополнение к параметрам, используемым для проведения анализа незатухающих крутильных колебаний в стационарном режиме, указанного в 6.9.2.2, в переходный анализ крутильных колебаний необходимо включить следующее:

- а) Средний крутящий момент двигателя, а также пульсирующий крутящий момент (по продольной и поперечной оси) в зависимости от параметров скорости.
- б) Крутящий момент нагрузки в зависимости от скоростных параметров.
- в) Характеристики электрических систем, влияющие на напряжение на клеммах электродвигателя либо допущения, касающиеся воздействия на напряжение на клеммах, включая методы пуска, такие, как безреостатный, либо с использованием понижения напряжения.

6.9.2.12 Анализ должен определить значение максимального крутящего момента, а также временную зависимость изменения момента для каждого из валов линии оборудования.

Максимальные значения моментов должны использоваться для оценки несущей способности по пиковым моментам элементов соединений, зубчатых передач и усилительных элементов, таких, как соединительные муфты. Временная зависимость крутящих моментов должна использоваться для проведения итогового анализа накопленных усталостных повреждений валов, стопорных и соединительных деталей.

6.9.2.13 Следует использовать сведения о концентраторах напряжений и соответствующих усталостных свойствах.

6.9.2.14 Для расчета допустимого количества пусков двигателя следует использовать алгоритм определения накопленной усталости. Окончательное допустимое количество пусков, безопасное для системы, должно определяться на основе взаимной договоренности потребителя/заказчика и поставщика/изготовителя.

Примечание – Используемые величины зависят от применяемой аналитической модели и практического опыта изготовителя. Число пусков на уровне 1000 - 1500 является стандартным. По требованиям [29] число пусков должно равняться 5000. Это является разумным требованием к двигателю, поскольку не приводит к значительному удорожанию проекта. Вместе с тем, конструкция приводного оборудования может быть пересмотрена в связи с вышеуказанным требованием.

Пример - 20-летний период работы с 1 пуском в неделю равен 1040 пускам. Оборудование данного типа обычно запускается раз в несколько лет, а не раз в неделю. В связи с этим необходимо указать разумное количество запусков.

6.9.3 Вибрация

6.9.3.1 Вибрация центробежного насоса изменяется с изменением подачи, обычно являясь минимальной в месте измерения скорости потока, соответствующей точке максимальной производительности, и возрастающей при увеличении или уменьшении подачи. Изменение вибрации с отклонением подачи от скорости, соответствующей максимальной подаче, зависит от плотности энергии насоса, его быстроходности и кавитационного коэффициента быстроходности. Как правило, вибрация возрастает при увеличении плотности энергии, быстроходности и кавитационного коэффициента быстроходности.

С учетом этих общих характеристик рабочий диапазон подач центробежного насоса может быть разделен на две области, одна из которых называется рабочей областью максимальной подачи или предпочтительной рабочей областью, в которой вибрация насоса мала, а вторая, называемая допустимой рабочей областью, имеет ограничения, устанавливаемые подачами, при которых вибрация насоса достигает более высокого, но все еще „приемлемого“ уровня. На рисунке 26 показана эта концепция. Факторы, не являющиеся вибрацией, например, повышение температуры с уменьшением скорости потока или необходимое значение кавитационного запаса насоса с увеличением скорости потока, могут диктовать использование более узкого допустимого рабочего диапазона по 6.1.12.

Допустимый рабочий диапазон должен устанавливаться в Заявке. Если допустимый рабочий диапазон ограничивается фактором, отличным от вибрации, этот фактор должен также указываться в Заявке.

6.9.3.2 В процессе определения рабочих характеристик измерения вибрации в диапазоне от 5 Гц до 1000 Гц и определения спектра с использованием быстрых преобразований Фурье (FFT) должны производиться в каждой испытательной точке за исключением точки отключения. Измерения вибрации должны быть выполнены в следующих положениях:


а) на корпусе (корпусах) подшипников или в равноценном положении (положениях) всех насосов, в положении, соответствующему на рисунках 31 - 33;

б) на валу насосов с гидродинамическими подшипниками с бесконтактным датчиком перемещения, если насос имеет условия для установки такого датчика.

Допускается замер вибрации производить только на корпусах подшипников.

• 6.9.3.3 Спектр, полученный с использованием быстрого преобразования Фурье, должен иметь диапазон частот от 5 Гц до $2Z$, умноженных на рабочую частоту вращения (где Z – число лопаток рабочего колеса; в многоступенчатых насосах с разными рабочими колесами, Z соответствует наибольшему числу лопаток рабочего колеса любой ступени насоса). Если требуется, спектры, нанесенные на график, должны быть представлены вместе с результатами испытаний насоса.


Примечание – Дискретные частоты $1,0$; $2,0$ и Z , умноженные на рабочую частоту вращения, связаны с разными явлениями в насосах и поэтому спектры представляют значительный интерес

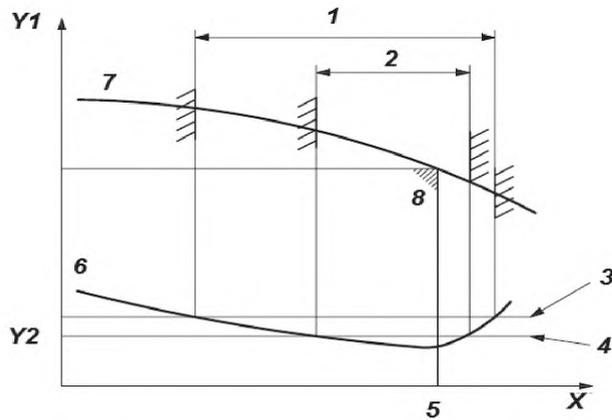

X – подача; $Y1$ – напор; $Y2$ – вибрация; 1 – допустимый рабочий диапазон подачи; 2 – предпочтительный рабочий диапазон подачи; 3 – максимально допустимая предельная вибрация при предельной подаче; 4 – основная предельная вибрация; 5 – точка максимального КПД, подача; 6 – Зависимость типичной вибрации от подачи с указанием максимально допустимой вибрации; 7 – Напор в зависимости от подачи; 8 – Точка максимального КПД


Рисунок 30 — Связь между подачей и вибрацией

Размеры в миллиметрах (дюймах), если не указано иначе.

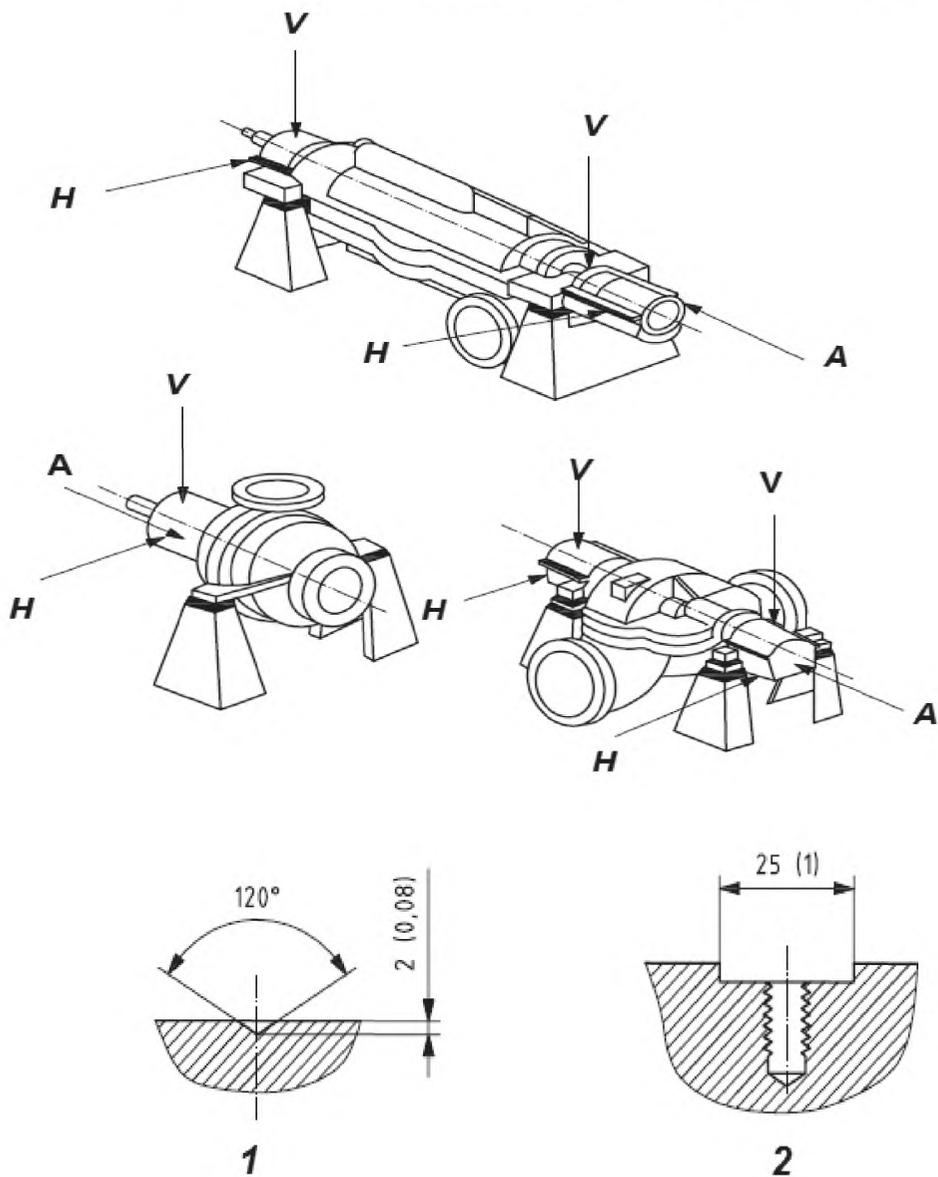

1 – выемка (6.10.2.9); 2 – приспособление для монтажа оборудования, измеряющего вибрацию в 6.10.2.10; А – осевое направление; H – горизонтальное направление; V – вертикальное направление

Рисунок 31 — Места измерения вибрации на горизонтальных насосах

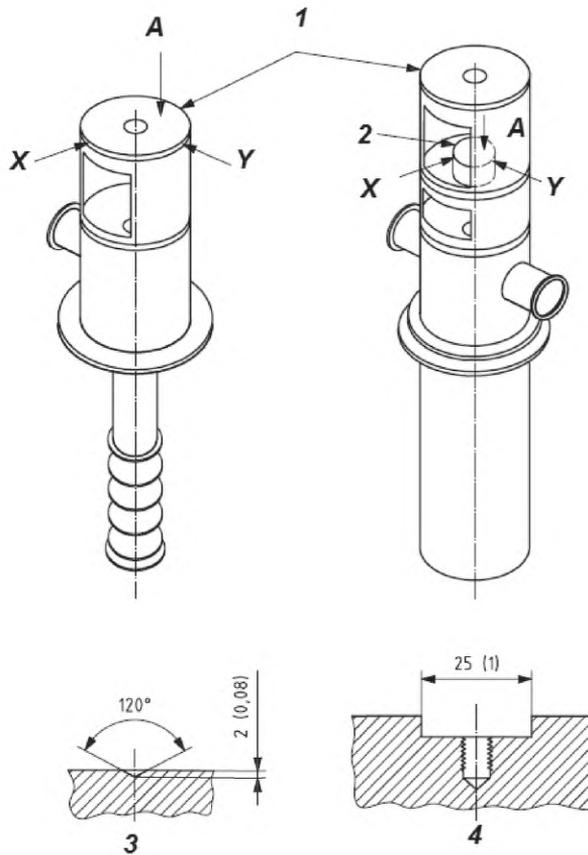

Размеры в миллиметрах (дюймах), если не указано иначе.


1 – установочная поверхность привода; 2 – корпус подшипника насоса; 3 – выемка по 6.10.2.9; 4 – приспособление для монтажа оборудования, измеряющего вибрацию по 6.10.2.10; A – осевое направление

Рисунок 32 — Места для измерения вибрации на вертикальных полупогружных насосах (VS)


6.9.3.4 Максимально допустимая вибрация корпуса подшипника должна характеризоваться среднеквадратичным значением (СКЗ) виброскорости, выражаемой в мм/сек (дюйм/сек).

6.9.3.5 Вибрация вала должна измеряться амплитудой смещения, выражаемой в микрометрах (тысячных долях дюйма).


Размеры в мм (дюймах), если не указано иначе.

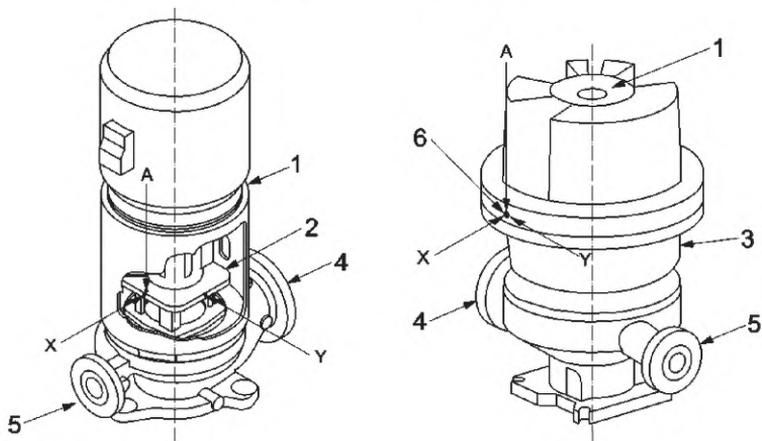

a — Вертикальный с патрубками в линию насос *б* — Быстроходный насос со встроенным редуктором



в — выемки по 6.10.2.9



г — место монтажа оборудования для измерения вибрации по 6.10.2.10

1 — установочная поверхность привода; 2 — корпус подшипника насоса; 3 — кратер редуктора; 4 — приемный патрубок; 5 — нагнетательный патрубок; 6 — резьбовое соединение для датчика вибрации штифтовой конструкции; А — осевое направление

Рисунок 33 — Положения для снятия показаний вибрации *a* — на вертикальном линейном и *б* — на быстроходном насосе со встроенным редуктором.

6.9.3.6 Значения вибрации, измеренные в процессе эксплуатационных испытаний, не должны превышать значений, указанных в *ГОСТ 12.1.012, ГОСТ ИСО 10816–1* и:

- для консольных и двухопорных насосов в таблице 8;
- для вертикальных полупогружных насосов в таблице 9,
Допускаются по согласованию с заказчиком иные величины вибрации.

Насосы, оснащенные датчиками близости, должны соответствовать предельным значениям вибрации для корпусов подшипников и валов.

Примечание — Полная предельная вибрация корпуса подшипника определяется только при определении среднеквадратических значений.

Таблица 8 — Допустимая вибрация для консольных и двухопорных насосов


Критерии	Место измерения вибрации	
	Корпус подшипника на рисунке 31 и 33	Вал насоса (вблизи подшипника)
	Тип подшипника насоса	
	Все	Гидродинамические опорные подшипники
	Вибрация при любой скорости потока в предпочтительном рабочем диапазоне	
Общие	Для насосов, работающих с частотой вращения до 3 600 об/мин включительно и потребляющих до 300 кВт (400 лошадиных сил) включительно в расчете на ступень: $v_u < 3,0$ мм/с (среднеквадратичное значение) (0,12дюйма/с) (среднеквадратичное значение)	$A_u < (5,2 \cdot 10^6/n)^{0,5}$ мкм амплитуды [(8 000/n) ^{0,5} тысячных долей дюйма амплитуды] Не превышает: $A_u < 50$ мкм амплитуды (2,0 тысячных долей амплитуды)

Окончание таблицы 8

Критерии	Место измерения вибрации		
		Корпус подшипника на рисунке 31 и 33	Вал насоса (вблизи подшипника)
		Тип подшипника насоса	
		Все	Гидродинамические опорные подшипники
Вибрация при любой подаче в предпочтительном рабочем диапазоне области насоса			
Общие	Для насосов, работающих при скорости свыше 3600 об/мин или потребляющих более 300 кВт (400 л. с.) в расчете на ступень; (в соответствии с рисунком 34)		
Дискретные частоты	$v_f < 2,0$ мм/с СКЗ (0,08 дюйм/с СКЗ)	для $f < n$: $A_f < 0,33A_u$	
Допустимое увеличение вибрации при подачах, выходящих за пределы предпочтительного рабочего диапазона, но остающихся в пределах допустимого рабочего диапазона	30 %	30 %	
<p>Мощность рассчитана для точки максимального КПД номинального рабочего колеса при относительной плотности (весе) жидкости равном 1,0.</p> <p>Значения скорости и амплитуды вибрации получены на основе базовых ограничений и округлены до двух значащих цифр, где:</p> <ul style="list-style-type: none"> v_u – измеренная общая частота вращения; v_f – частота вращения по дискретным частотам, измеренная датчиком с фиксированной настройкой с использованием окна Хеннинга и минимальным разрешением по частоте 400 линий; A_u – амплитуда измеренного общего смещения; A_f – амплитуда смещения по дискретным частотам, измеренная датчиком с фиксированной настройкой, окном Хеннинга и минимальным разрешением по частоте в 400 линий; f – частота; n – частота вращения, выраженная в об/мин 			

Таблица 9 — Допустимая вибрация для вертикальных полупогружных насосов

Критерии	Место измерения вибрации	
	Корпус упорного подшипника скольжения насоса или монтажный фланец двигателя согласно рисунку 32	Вал насоса (рядом с подшипником)
	Тип подшипников насоса	
	Все	Гидродинамический направляющий подшипник, смежный с доступной зоной вала
	Вибрация при любой подаче и предпочтительном рабочем диапазоне	
Общие	$v_u < 5,0$ мм/с СКЗ (0,20 дюйм/с СКЗ)	$A_u < (6,2 \cdot 10^6/n)^{0,5}$ мкм амплитуда [[$(10\ 000/n)^{0,5}$ тысячных долей дюйма, амплитуды] Не более: $A < 100$ мкм амплитуда]
Дискретные частоты	$v_f < 3,4$ мм/с СКЗ	для $f < n$: $A_f < 0,33A_u$
Допустимое увеличение вибрации при подачах, выходящих за пределы предпочтительного рабочего диапазона, но остающихся в пределах допустимого рабочего диапазона	30 %	30 %
<p>Значения скорости и амплитуды вибрации найдены на основе базовых ограничений и округлены до двух значимых цифр, где:</p> <p>v_u – измеренная общая частота вращения;</p> <p>v_f – частота вращения по дискретным частотам;</p> <p>A_u – амплитуда измеренного общего смещения;</p> <p>A_f – амплитуда смещения по дискретным частотам, измеренная датчиком с фиксированной настройкой, окном Хеннинга и минимальным разрешением по частоте в 400 линий;</p> <p>n – частота вращения, представленная в об/мин.</p>		

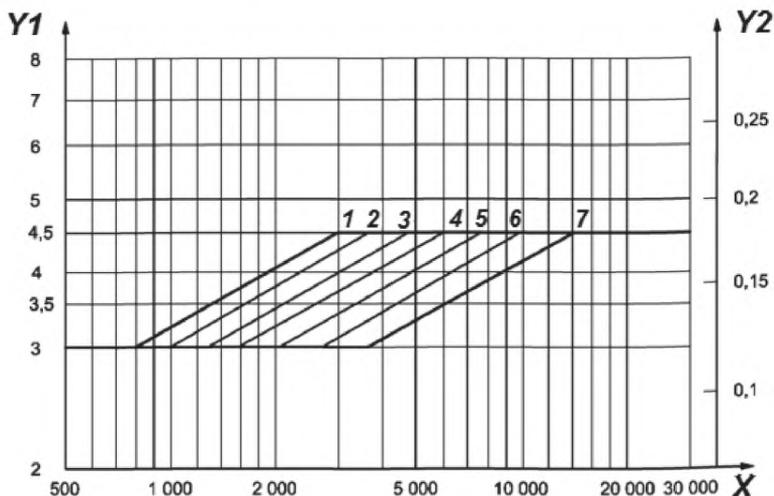

X – частота вращения, об/мин; Y_1 – значение виброскорости, мм/с, СКЗ

Y_2 – скорость вибрации, дюйм/с, СКЗ; 1 – $P \geq 3\,000$ кВт/ступень;

2 – $P = 2\,000$ кВт/ступень; 3 – $P = 1\,500$ кВт/ступень; 4 – $P = 1\,000$ кВт/ступень;

5 – $P = 700$ кВт/ступень; 6 – $P = 500$ кВт/ступень; 7 – $P \leq 300$ кВт/ступень

Примечание 1 – Формула перехода от 3,0 мм/с к 4,5 мм/с: $v_u = 3,0(n/3\,600)^{0,30}[P/300]^{0,21}$

Примечание 2 – Допустимая вибрация для дискретных частот: $v_f < 0,67 v_u$ допустимое значение из рисунка 34.

Рисунок 34 — Допустимая вибрация для горизонтальных насосов с числом оборотов вала свыше 3600 об/мин или с поглощаемой мощностью свыше 300 кВт (400 л. с.) на ступень


6.9.3.7 При любой скорости от максимальной постоянной до скорости рабочего хода приводного механизма включительно вибрация не должна превышать 150 % от максимального значения при максимальной постоянной скорости.

6.9.3.8 Насосы с переменной частотой вращения должны работать во всем установленном диапазоне частот вращения без превышения допустимых значений вибрации, установленных в настоящем стандарте.

6.9.4 Балансировка


Рабочие колеса, балансировочные барабаны и основные аналогичные вращающиеся детали должны быть динамически сбалансированы в соответствии с классом G2.5 ГОСТ ИСО 1940–1. Масса балансировочной оправки не должна превышать массу балансируемой детали. Балансировка валов не требуется. Для роторов одноступенчатых насосов типа ВВ1 и ВВ2 с деталями, имеющими посадку с натягом, поставщик/изготовитель должен выбрать вариант балансировки ротора в сборе согласно 9.2.4.2 взамен балансировки основных вращающихся деталей по отдельности.

Балансировка детали должна происходить в одной плоскости, если величина отношения D/b по рисунку 35 не менее 6,0.

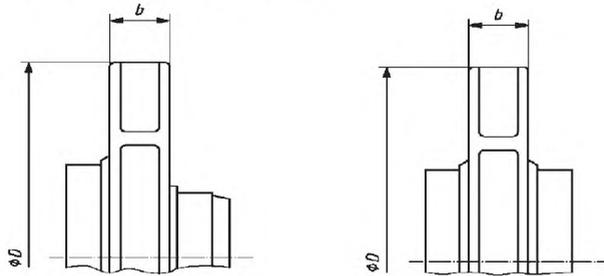

а) рабочее колесо с односторонним всасыванием

б) рабочее колесо с двусторонним всасыванием

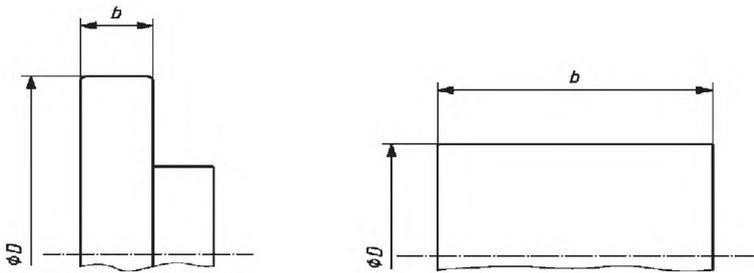

в) упорное кольцо

г) балансировочный барабан

Примечание : b – ширина; $\varnothing D$ – диаметр

Рисунок 35 — Размеры вращающихся деталей, необходимые для балансировки в одной плоскости

6.9.4.3 Балансировка роторов должна происходить согласно требованиям соответствующих разделов, распространяющихся на конкретные типы насосов.

6.9.4.4 При необходимости, рабочие колеса, балансировочные барабаны и аналогичные вращающиеся детали должны динамически балансироваться согласно класса G1 *ГОСТ ИСО 1940–1* (эквивалентен $4W/n$ в терминологии USC).

В единицах USC, дисбаланс, U , унция-дюйм, определяют по формуле (6.2):

$$U = KW/n, \quad (6.2)$$

где

K – константа;

W – масса детали (деталей), (фунт); или нагрузка в расчете на цапфу балансировочной машины (для роторов), (фунт);

n – частота вращения ротора насоса, об/мин.

KW/n – допустимый баланс, в единицах USC. В международных стандартах дисбаланс определяется как класс точности балансировки по *ГОСТ ИСО 1940–1*.

Каждый класс точности балансировки по класса *ГОСТ ИСО 1940–1* охватывает целый диапазон дисбалансов. Номинальные эквивалентные предельные значения в системе единиц USC, приведенные в настоящем стандарте, приблизительно соответствуют средней точке диапазона дисбаланса *ГОСТ ИСО 1940–1*.

При использовании современных балансировочных станков возможно осуществить балансировку деталей, устанавливаемых на их оправках, до значения $U = 4W/n$ (в единицах измерения USC) (номинально эквивалентно классу G1 *ГОСТ ИСО 1940–1*) или с большей точностью в зависимости от массы сборочной единицы, и проверить дисбаланс сборочной единицы путем проверки остаточного дисбаланса. Однако эксцентриситет массы, e , связанный с дисбалансом менее чем $U = 8W/n$ (в единицах измерения USC) (что номинально эквивалентно классу G2.5 *ИСО 1940–1*), настолько мал [например, при $U = 4W/n$ (в единицах измерения USC) $e = 0,000070$ дюйма для сборочной единицы, работающей при скорости 3 600 об/мин], что его значение не может быть сохранено, если она демонтирована и переделана. Поэтому классы балансировки компонентов ниже G2.5 ($8W/n$) (в единицах измерения USC) после указанных действий не повторяются.

6.10 Подшипники и корпуса подшипников

6.10.1 Подшипники

● 6.10.1.1 Каждый вал должен поддерживаться двумя радиальными подшипниками и одним осевым (упорным) подшипником двойного действия, который может быть соединен с одним из радиальных подшипников. Подшипники могут быть расположены одним из следующих вариантов:

- подшипники качения радиальные и упорные;
- гидродинамические радиальные и подшипники качения упорные;
- гидродинамические радиальные и упорные.

При отсутствии иных указаний, тип и расположение подшипника должны выбираться в соответствии с ограничениями, приведенными в таблице 10.

6.10.1.2 Упорные подшипники должны подбираться по размеру для непрерывной работы во всех установленных режимах, включая максимальный перепад давления, и соответствовать следующим требованиям:

а) все нагрузки должны определяться при одинарных и двойных расчетных внутренних зазорах.

б) осевые усилия, передаваемые через упругие внутренние муфты, должны рассчитываться с учетом предельно допустимых прогибов в соответствии с указаниями изготовителя муфт.

Если двигатель на роликовых подшипниках (без упорного подшипника) непосредственно соединен с валом насоса через муфту, следует считать, что передаваемая муфтой осевая нагрузка равна максимальной нагрузке двигателя.

в) осевые усилия, передаваемые через упругие муфты, должны рассматриваться как часть рабочей нагрузки любого из упорных подшипников в дополнение к осевой нагрузке от ротора к зубчатым колесам внутреннего зацепления, наблюдаемым в максимально допустимых условиях,

г) упорные подшипники должны обладать полной нагрузочной способностью, если изменено направление вращения ротора насоса.

6.10.1.3 Однорядные шарикоподшипники с глубоким желобом должны иметь внутренний радиальный зазор согласно Группе 3 [30], [внутренний зазор больше „N”

(нормальный)]. Одно- и двухрядные подшипники не должны иметь канавок для ввода тел качения. Запрещается использовать неметаллические обоймы. Увеличение внутреннего зазора может привести к снижению нагрева смазки. Кроме того, при увеличении зазоров может увеличиться скорость вибрации. Изготовитель должен гарантировать, что величины роста температуры по 6.10.2.4 и вибрации по 6.9.3.6 соответствуют требованиям настоящего стандарта.

Примечание – В рамках настоящего положения Группа 3 [31], эквивалентна Группе 3 [30].

6.10.1.4 Упорные шарикоподшипники должны быть парными, однорядными, с контактом под углом 40° (0,7 рад) радиально-упорного типа (серия 7000) *или по национальным стандартам государств, упомянутым в предисловии, как проголосовавших за принятие межгосударственного стандарта*, с медными обоймами, прошедшими механическую обработку *или по ГОСТ 520*. Неметаллические обоймы не должны использоваться. Прессованные стальные обоймы должны использоваться с одобрения покупателя. Если не указано по-другому, подшипники должны устанавливаться по схеме „back-to-back” (вариант установки спаренных упорных шарикоподшипников). Необходимость в создании зазора или предварительной нагрузки должно определяться изготовителем в соответствии с назначением и требованиями к сроку эксплуатации подшипников, устанавливаемыми настоящим стандартом *или по национальным стандартам государств, упомянутым в предисловии, как проголосовавших за принятие межгосударственного стандарта*.

Примечание – Существуют области применения, в которых альтернативные расстановки подшипников могут оказаться приемлемыми, в частности, если подшипники работают непрерывно с минимальными осевыми нагрузками.

6.10.1.5 Срок эксплуатации роликовых подшипников (основной номинальный срок службы, L_{10h} , для каждого подшипника или пары) должен быть рассчитан согласно *ГОСТ 18855 (ISO 281-89)* и равняться не менее 25000 часов непрерывной эксплуатации в номинальных условиях, и не менее 16000 часов при максимальных радиальных и осевых нагрузках и номинальных скоростях.

Примечание 1 – *ГОСТ 18855 (ISO 281-89)* устанавливает номинальный срок службы, L_{10} , выраженный в миллионах оборотов. В промышленной практике принято выражать этот параметр в часах

и обозначать как L_{10h} .

Примечание 2 – В рамках настоящего положения [32] эквивалентен ГОСТ 18855 (ИСО 281–89).

• 6.10.1.6 Срок службы системы подшипников (расчетный срок службы комбинированной системы подшипников в насосе) должен быть не менее 25 000 час при непрерывной эксплуатации в номинальных условиях и не менее 16 000 час при максимально допустимых радиальных и аксиальных нагрузках и номинальной скорости. Номинальный срок службы системы $L_{10h,system}$, вычисляют по формуле (6.3):

$$L_{10h,system} = [(1/L_{10hA})^{3/2} + (1/L_{10hB})^{3/2} + \dots + (1/L_{10hN})^{3/2}]^{-2/3}, \quad (6.3)$$

где

L_{10hA} – номинальный срок службы, L_{10h} , согласно ГОСТ 18855 (ИСО 281–89) для подшипника А;

L_{10hB} – номинальный срок службы, L_{10h} , согласно ГОСТ 18855 (ИСО 281–89) для подшипника В;

L_{10hN} – номинальный срок службы, L_{10h} , согласно ISO ГОСТ 18855 (ИСО 281–89) для подшипника N;

N – количество подшипников.

В случае необходимости по требованию должен быть рассчитан срок службы системы подшипников. Указания по определению срока службы системы подшипников приведены в L.2 (приложение М).

Примечание – Чтобы срок службы системы подшипников был $L_{10h} \geq 25000$ ч и 16000 ч, необходимо, чтобы срок службы L_{10h} каждого подшипника системы значительно превышал указанные значения.

6.10.1.7 Если нагрузки превышают несущую способность спаренных подшипников с угловым контактом, указанных в 6.10.1.5, в качестве альтернативы можно предложить систему роликовых подшипников.

6.10.1.8 Роликовые подшипники должны размещаться, крепиться и монтироваться в соответствии со следующими требованиями:

а) подшипники должны крепиться на вал по способу посадки с натягом и устанавливаться в корпусах с диаметральной зазором согласно [33]. Подшипники должны устанавливаться непосредственно на вал, в том числе посредством

промежуточной втулки. Использование несущих корпусов в подшипниках возможно только с одобрения потребителя/заказчика.

б) подшипники должны монтироваться на валу с помощью заплечиков, муфты. Использование для этой цели пружинных стопорных колец и шайб не допускается.

в) устройство, используемое для крепления упорных подшипников на валу, должно включать только гайку, стопорную шайбу и ус.

Примечание – Настоящий подраздел применяется ко всем подшипникам качения, включая как шариковые, так и роликовые подшипники. Для некоторых роликовых подшипников, таких как цилиндрические роликовые подшипники, с отдельными дорожками качения, наличие диаметральных зазоров в корпусе является неприемлемым.

6.10.2 Корпуса подшипников

6.10.2.1 Корпуса подшипников должны быть установлены так, чтобы обеспечивалось их извлечение и замена без демонтажа привода и опор. *Возможны альтернативные варианты установки по согласованию с потребителем/заказчиком.*

• 6.10.2.2 Корпуса подшипников с системой подачи масла без давления должны иметь резьбовые и заглушаемые отверстия для залива и слива масла размером не менее DN 15 (1/2 NPS). Корпуса должны быть оснащены масленками постоянного уровня, объемом не менее 0,12 л (4 жидкие унции), с механизмом принудительного позиционирования уровня (не являющимся наружным винтом), термостойкими стеклянными колбами и защитными проволочными каркасами. Для обнаружения переполнения корпусов должны быть предусмотрены соответствующие устройства, например, смотровое окно или соответствующая заглушка. Указание необходимого уровня масла должно четко маркироваться на наружной стороне корпуса подшипника с использованием долговечных металлических бирок, отметок, в виде приливов на корпусе, или другими долговечными средствами. Уровнемерные стекла (смотровые окна) должны быть расположены так, чтобы надлежащая высота уровня масла находилась на уровне средней отметки. Потребитель/заказчик должен определить модель масленки.

6.10.2.3 Корпуса гидродинамических подшипников со смазкой под давлением должны располагаться таким образом, чтобы свести к минимуму пенообразование.

Система слива должна поддерживать уровень масла и пены на уровне ниже торцевых уплотнений вала.

6.10.2.4 Должно обеспечиваться достаточное охлаждение, включая допуск на засор, для поддержания температуры масла и подшипника на основе установленных рабочих условий и температуры окружающего воздуха, равной 43 °C (110 °F), как изложено ниже:

а) для напорных систем температура выпуска масла должна быть не более 70°C (160 °F), а температура металла подшипника (если установлены датчики температуры подшипников) должна быть не более 93 °C (200 °F). В процессе заводских испытаний и в наиболее неблагоприятных установленных рабочих условиях повышение температуры масла подшипников не должно быть более 63 °C (146 °F);

б) для систем с кольцевой смазкой или систем разбрызгивания масла температура маслосборника должна быть ниже 82 °C (180 °F). В процессе заводских испытаний повышение температуры отстойного масла не должно превышать температуру среды испытательной ячейки на величину более 88 °C (190 °F), а температура кольца не должна быть более 93 °C (200 °F), если поставляются датчики температуры подшипников.

Примечание – Насосы, оборудованные системами кольцевой смазки или разбрызгивания масла, обычно не достигают температурной стабилизации в процессе краткосрочных рабочих испытаний, а иногда – и в течение четырехчасовых испытаний. Процесс проведения испытаний на температурную стабилизацию приведен в 8.3.4.2.1.

Таблица 10 — Выбор подшипников

Условие	Тип и расположение подшипников
Частота вращения и долговечность радиальных и упорных подшипников в рамках предельных значений, установленных для подшипников качения и плотность энергии насоса ниже предельного значения	Подшипники качения, радиальный и упорный
Частота вращения или долговечность радиальных подшипников, выходящие за предельные значения, установленные для подшипников качения Частота вращения и долговечность упорных подшипников в установленных пределах Плотность энергии насоса, превышающая установленное предельное значение	Гидродинамический радиальный; подшипник качения – упорный или гидродинамический, радиальный и упорный

Окончание таблицы 10

Условие	Тип и расположение подшипников
Частота вращения или долговечность радиальных и упорных подшипников, выходящие за предельные значения, установленные для подшипников качения или Плотность энергии насоса, превышающая установленное предельное значение	Гидродинамический, радиальный и упорный
<p>Предельные значения должны быть следующими:</p> <p>а) Частота вращения подшипника качения: Для всех типов подшипников ограничения по частоте, официально установленные изготовителем, не должны превышать. Для шарикоподшипников коэффициент nd_m по отдельным подшипникам не должен быть более 500000 для подшипников с масляной смазкой и 350000 для подшипников с консистентной смазкой,</p> <p>где</p> <p>d_m - средний диаметр подшипника $[(d + D)/2]$, выраженный в мм</p> <p>n - частота вращения, выраженная в об/мин.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ 1 — Ограничения по температуре подшипника, установленные в 6.10.2.4, могут лимитировать коэффициенты nd_m до еще более низких величин.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ 2 — Роликовые и сферические подшипники имеют, как правило, более жесткие ограничения по скорости, чем шарикоподшипники.</p> <p>б) Срок службы роликовых подшипников определяется согласно 6.10.1.5 или 6.10.1.6.</p> <p>в) Гидродинамические радиальные и упорные подшипники должны использоваться, если плотность энергии составляет [т.е. произведение номинальной мощности насоса в кВт (л. с.), и номинальной скорости в об/мин] $4,0 \cdot 10^6$ кВт/мин ($5,4 \cdot 106$ л. с./мин) и более.</p>	

6.10.2.5 Если требуется водяное охлаждение, предпочтительными являются охлаждающие змеевики. Змеевики (включая фитинги) должны быть изготовлены из цветного металла или из аустенитной нержавеющей стали и не должны иметь внутренних обжимных соединений. Трубопровод или труба должны быть минимальной толщины, равной 1,0 мм (0,040 дюйма), а их наружный диаметр должен быть не менее 12 мм (0,50 дюйма). Водяные рубашки, если они используются, должны иметь только наружные соединения между верхней и нижней рубашками корпуса и не должны иметь уплотненных или резьбовых соединений, через которые вода могла бы утекать в бачок для масла. Водяные рубашки должны проектироваться с расчетом на охлаждение масла, а не внешнего кольца подшипника.

П р и м е ч а н и е – Охлаждение наружного кольца может уменьшить внутренний зазор подшипника и привести к повреждению подшипника

6.10.2.6 Корпуса для подшипников качения должны проектироваться так, чтобы предотвратить загрязнение влагой, пылью и другими посторонними предметами. Это должно достигаться без внешнего технического обслуживания, например, продувки

воздухом. Корпуса подшипников должны оснащаться сменными уплотнениями типа лабиринтного или магнитного уплотнения и дефлекторами в местах, где вал проходит через корпус. Манжетные уплотнения не должны использоваться. Уплотнения и дефлекторы должны быть изготовлены из искроустойчивых материалов. Конструкция уплотнений и дефлекторов должна эффективно сохранять масло в корпусе и предотвращать попадание посторонних материалов в корпус.

Примечание – Многие потребители считают, что чистый алюминий и алюминиевые сплавы с максимальным содержанием магния 2 % и меди - 0,2 %, а также медь и сплавы на ее основе (т.е. латунь или бронза) являются искроустойчивыми. Тем не менее, некоторые стандарты, такие, как [34], запрещают использование алюминия и неметаллических материалов в потенциально взрывоопасных атмосферах.

6.10.2.7 В случае использования смазки масляным туманом, следует соблюдать требования по 6.10.2.7.1 или по 6.10.2.7.2.

6.10.2.7.1 В случае использования смазки чистым масляным туманом, подшипники и корпуса подшипников должны отвечать следующим требованиям:

а) Для подачи масляного тумана должно быть предусмотрено резьбовое входное соединение диаметром 6 мм (NPS 1/4) на корпусе или торцевой крышке каждого роликового отсека, подшипникового гнезда либо торцевого уплотнения корпуса подшипника.

б) Соединения для подачи масляного тумана должны быть расположены так, чтобы последний мог легко попадать между роликами подшипников.

Примечание – Переводники и фитинги для подачи масляного тумана, как правило, устанавливаются на месте эксплуатации.

в) не должны использоваться смазочные кольца или пальцы и масленки с постоянным уровнем, указатели уровня масла не требуются.

г) дренажные и все другие (например, подающие) отверстия для масла в корпусах подшипников должны оборудоваться заглушками, предотвращающими перетекание масляного тумана в обход подшипников.

д) система водяного охлаждения не должна быть предусмотрена.

Примечание – При рабочих температурах, превышающих 300 °C (570 °F), корпуса подшипников со смазкой чистым масляным туманом могут нуждаться в особых приспособлениях для снижения нагрева дорожек подшипников с помощью теплоотвода. Используются такие приспособления, как:

- пальцы с емкостным охлаждением;
- валы из нержавеющей стали с низкой теплопроводностью;
- тепловые барьеры;
- принудительное воздушное охлаждение;
- смазка продувочным масляным туманом (вместо чистого масляного тумана с охлаждением масла в маслоотстойнике)

6.10.2.7.2 В случае смазки продувочным масляным туманом подшипники и их корпуса должны отвечать требованиям (а) - г)):

а) на верхней половине корпуса подшипника должно иметься резьбовое отверстие диаметром 6 мм или 12 мм (NPS 1/4 или 1/2) для подачи масляного тумана, которое служит одновременно вентиляционным и наливным отверстием;

б) следует использовать масленки постоянной смазки, а на корпусе подшипника должна иметься метка, регистрирующая уровень масла. Смазка подшипников осуществляется с использованием стандартной масляной ванны, пальца или системы смазочных колец;

в) масленки постоянной смазки с визуальным контролем подачи масла должны оборудоваться устройством контроля переполнения, позволяющим избыточному коалесцированному маслу, образуемому из нефтяного тумана, удаляться с корпуса подшипника таким образом, чтобы уровень масла в маслоотстойнике был всегда постоянным. Масло должно содержаться в контейнере, не позволяющем ему вытекать на фундаментную плиту.

г) масленки постоянной смазки с визуальным контролем подачи должны иметь отводные трубы, что позволит им работать при том же внутреннем давлении, что и корпуса подшипников, не пропускать избыточный туман на корпус подшипника и не допускать перелива масла на плиту фундамента.

6.10.2.7.3 Для смазки как чистым, так и продувочным масляным туманом, дренажное отверстие должно располагаться на дне корпуса подшипника с целью обеспечения полного отвода масла по 6.10.2.7.5.

6.10.2.7.4 Для смазки как продувочным, так и чистым масляным туманом не подходят системы герметизированных подшипников либо подшипников с защитной шайбой.

6.10.2.7.5 Фитинги для распределения и отвода масляного тумана должны обеспечиваться потребителем. При отсутствии иных указаний, прямые переходники должны поставляться поставщиками/изготовителя оборудования.

6.10.2.8 Корпуса для кольцевых подшипников с масляной смазкой должны изготавливаться с отверстиями (закрываемыми) для визуального контроля состояния смазочных колец при эксплуатации насоса.

6.10.2.9 Все корпуса подшипников должны иметь углубления в местах, показанных на рисунках 31 – 33, для облегчения последовательных измерений вибрации. Углубления должны использоваться для точного позиционирования ручного датчика вибраций с удлиненным „зондом“. Углубления должны быть либо литыми, либо подвергнутыми механической обработке, а их номинальная глубина должна составлять 2 мм (0,080 дюйма) с углом наклона 120°.

- 6.10.2.10 При наличии указаний, корпуса подшипников должны иметь резьбовое соединение (резьбовые соединения) для установки датчиков вибрации в соответствии с [28]. Если поставляются крепежные детали с метрической резьбой, то она должна быть M8x1,25, рисунки 31–33.

- 6.10.2.11 Для измерения вибрации, использующей магнитное поле, должна быть предусмотрена плоская поверхность установки диаметром не менее 25 мм (1 дюйм).

- 6.10.2.12 Потребитель/заказчик должен указать возможность использования синтетического масла и указать его тип. Поставщик/изготовитель должен гарантировать совместимость внутреннего покрытия корпуса, соприкасающегося с подшипником с указанным типом масла.

6.11 Смазка

6.11.1 При отсутствии иных указаний подшипники и их корпуса рассчитываются на применение минерального (углеводородного) масла.

6.11.2 В руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию должно быть описано, как система смазки обеспечивает циркуляцию масла.

- **6.11.3** Если указано, должны быть созданы условия для использования либо смазки чистым маслом, либо смазки продувочным масляным туманом (в части соответствующих требований, согласно 6.10.2.7.

- **6.11.4** Подшипники качения должны иметь консистентную смазку, отвечающую следующим требованиям:

- а) Срок службы консистентной смазки (промежуток времени, по прошествии которого требуется новая смазка) должен оцениваться с использованием метода, рекомендованного поставщиком/изготовителем подшипников, или с использованием альтернативного метода, одобренного потребителем/заказчиком.

- б) Не должна использоваться консистентная смазка, если оцененный срок ее службы составляет менее 2000 ч.

- в) Если оцененный срок службы консистентной смазки составляет более 2000 ч, но менее 25000 ч, то должны быть созданы условия для повторной смазки подшипников в процессе эксплуатации, а также для эффективного удаления старой или избыточной консистентной смазки. Поставщик/изготовитель должен рекомендовать потребителю/заказчику, через какой промежуток времени следует провести повторную смазку.

- г) Если оцененный срок службы консистентной смазки составляет более 25000 ч, то питатели консистентной смазки или любая другая система для введения смазки в процессе эксплуатации могут не устанавливаться.

6.12 Материалы

6.12.1 Общие положения

- 6.12.1.1 Потребитель/заказчик должен определить класс материалов для деталей насоса. В таблице G.1 (Приложение Ж) рассмотрены классы материалов, которые могут подходить для разных условий эксплуатации. Альтернативные материалы, рекомендуемые поставщиком/изготовителем, включая материалы, которые могут продлить срок службы деталей и улучшить рабочие характеристики насосов, также должны быть включены в заявку и перечислены в листах технических данных.

6.12.1.2 Технические требования к материалам всех деталей, в соответствии с таблицей И.1 (Приложение И), должны быть прописаны в заявке поставщика/изготовителя. Материалы должны быть идентифицированы путем ссылок на применимые международные стандарты, включая класс материалов в соответствии с таблицами И.2 и И.3 (Приложение И) и могут использоваться в качестве руководства. Если материалы отсутствуют в международных стандартах, можно использовать национальные или другие стандарты. Если идентификация невозможна, технические требования к материалам поставщика/изготовителя, определяющие их физические свойства, химический состав и требования к испытаниям, должны быть включены в заявку.

6.12.1.3 Технические требования к материалам, из которых изготовлены все прокладки и уплотнительные кольца, подвергаемые воздействию со стороны перекачиваемой жидкости, должны быть идентифицированы в заявке. Уплотнительные кольца должны выбираться в соответствии с *ГОСТ 32600–2013 (ISO 21049:2004)*

6.12.1.4 Детали насоса, к которым предъявляются требования, касающиеся их прочности и целостности под давлением, обозначаются по таблице Н.1 как „полностью соответствующие материалы и должны отвечать всем положениям согласованных технических требований. Все другие характеристики (например, коррозионная стойкость рассматривается в первую очередь) должны только соответствовать установленному химическому составу. Материалы вспомогательных трубопроводов рассматриваются в 7.5.

- 6.12.1.5 Поставщик/изготовитель должен определить дополнительные испытания и процедуры проверки для материалов. Потребитель/заказчик должен определить, требуются ли дополнительные испытания и проверки, особенно материалов, используемых для деталей, критически оцениваемых покупателем. Требования к испытаниям и проверкам, установленные покупателем, должны идентифицироваться в разделе „замечания” листов технических данных приведенных в Приложении Р.

6.12.1.6 Материалы для насосов должны соответствовать требованиям таблицы И.1 (Приложение И). Литые корпуса (Класс I-1 или I-2 в таблице И.1(Приложение И)) могут быть предложены только для варианта с максимально допустимым рабочим давлением не более 1725 кПа (17,25 бар; 250 psi) согласно 6.3.5.

6.12.1.7 Если детали из аустенитной нержавеющей стали, подвергаются воздействиям, которые могут способствовать межкристаллической коррозии, то они должны быть изготовлены из низкоуглеродистой или стабилизированной стали и покрыты твердым сплавом; наплавлены или отремонтированы путем сварки.

Примечание – Покрытия или твердые поверхности, содержащие более 0,10 % углерода, могут повышать чувствительность как марок низкоуглеродистой аустенитной нержавеющей стали, так и марок стабилизированной аустенитной нержавеющей стали, если только не применяется буферный слой, который нечувствителен к межкристаллической коррозии.

- 6.12.1.8 Если указано, поставщик/изготовитель должен предоставить сертификаты на материалы, которые включают результаты химического анализа и механические свойства контрольных образцов из тех же плавов, материал из которых должен поставляться для отливок и поковок, рабочих колес и валов. Если не определено иное, ниппели трубопроводов, вспомогательные трубопроводные компоненты и болтовые соединения должны быть исключены из этого требования.

- 6.12.1.9 Потребитель/заказчик должен определить эрозионные и коррозионные агенты (включая их следы), представленные в технологических жидкостях и окружающей среде на месте эксплуатации, включая детали, которые могут вызывать коррозионное растрескивание или воздействие на эластомеры.

Примечание 1 – Типовыми агентами, представляющими угрозу эластомеру, являются сероводород, амины, хлориды, бромиды, йодиды, цианиды, фториды, нафтеновая кислота и политионовая кислоты. Другие агенты, влияющие на выбор эластомера, включают кетоны, этиленоксид, едкий натр, бензол и растворители.

Примечание 2 – Если в перекачиваемой жидкости присутствуют хлориды с концентрацией выше 10 мг/кг (10мг/м³) нержавеющей сталь следует использовать с осторожностью.

6.12.1.10 Если указан тип покрытия, согласованный между потребителем/заказчиком и поставщиком/изготовителем, то он должен наноситься на рабочие колеса и другие смачиваемые детали для сведения к минимуму коррозии. Если покрытия наносятся на вращающиеся компоненты, после их нанесения должна быть проведена приемочная балансировка. Последовательность действий по балансировке и нанесению покрытий на вращающиеся компоненты должна быть согласована. Раздел „замечания“ листов технических данных приведенный в

Приложении Р должен использоваться для установления требований к нанесению покрытий.

Вращающиеся детали должны быть отбалансированы перед нанесением покрытий с тем, чтобы свести к минимуму коррекцию балансировки для областей с покрытиями. Путем сведения к минимуму областей, на которые необходимо повторно нанести покрытия, заключительная проверочная балансировка после ремонта покрытий может не потребоваться.

6.12.1.11 Если используются сопрягаемые детали, например, шпильки или болты из аустенитной нержавеющей стали или из материалов с аналогичной тенденцией к истиранию, то они должны смазываться противозадирным составом, совместимым с материалом (материалами) и установленной технологической жидкостью (жидкостями).

Примечание – Значения момента, требуемые для обеспечения необходимой предварительной нагрузки, могут изменяться в зависимости от смазочного материала для резьбы.

- 6.12.1.12 Потребитель/заказчик должен указать минимально допустимое значение присутствующего влажного сероводорода H_2S в нормальных производственных условиях, а также в условиях пуска, останова, простоя, при сбоях в работе оборудования и в нестандартных условиях, например, при регенерации катализатора. Во многих случаях небольших количеств сероводорода достаточно, чтобы использовать материалы, стойкие к коррозионному растрескиванию под действием сульфидов. Если известно, что присутствуют следы влажного сероводорода или что существует неопределенность в отношении количества влажного сероводорода, который может присутствовать, потребитель/заказчик должен указать в листах технических данных, что необходимы материалы, стойкие к коррозионному растрескиванию под действием сульфидов.

- 6.12.1.12.1 Потребитель/заказчик должен определиться с необходимостью материалов с пониженной твердостью.

6.12.1.12.2 Если в 6.12.1.12.1 указаны материалы с пониженной твердостью, они должны поставляться в соответствии с [35].

Примечание – [35] применим в отношении нефтеперерабатывающих заводов, установок сжижения природного газа и химических предприятий. А так же в отношении материалов, потенциально подверженных сульфидному коррозионному растрескиванию под напряжением.

• 6.12.1.12.3 При необходимости, материалы с пониженной твердостью поставляются в соответствии с [36].

Примечание 1 – В рамках настоящего пункта, [37] эквивалентно [36].

Примечание 2 – [36], [38], [39] эквивалентны [37] и применяются для материалов, потенциально подверженных сульфидному и хлоридному коррозионному растрескиванию под напряжением на объектах нефтегазовой промышленности и установках газоочистки.

6.12.1.12.4 Если требуется применение материалов с пониженной твердостью, черные металлы, не рассматриваемые в [35], [36], [37] должны иметь предел текучести не выше 620 Н/мм² (90 000 psi) и твердость не более HRC 22. Сварные элементы должны пройти послесварочную термообработку для того, чтобы как швы, так и зоны термического влияния соответствовали требованиям по твердости и пределу текучести.

Примечание – В рамках данного пункта [37] эквивалентно [36].

6.12.1.12.5 Если требуется применение материалов с пониженной твердостью, то ей должны обладать следующие детали:

- а) корпус, работающий под давлением;
- б) валы (включая смачиваемые гайки вала);
- в) торцевые уплотнительные компоненты, удерживающие давление (исключая уплотняющие поверхности);
- г) смачиваемые болтовые соединения;
- д) цилиндры.

Внутренние детали корпуса двухкорпусных насосов, находящиеся под давлением, например, диффузоры, не рассматриваются как детали корпуса под давлением.

• 6.12.1.12.6 Сменные кольца щелевых уплотнений рабочих колес, которые должны пройти сквозную закалку для достижения твердости, превышающей HRC 22 (твердость по шкале Роквелла), не должны использоваться для работы насоса в кислой среде. Поверхность таких колец должна быть закалена или на нее может быть

нанесено подходящее покрытие. С согласия покупателя вместо использования поставляемых сменных колец щелевых уплотнений можно подвергнуть закалке или упрочнить изнашиваемые поверхности путем нанесения на них подходящих покрытий.

6.12.1.13 Низкоуглеродистые стали должны быть чувствительны к надрезам и не склонны к хрупкому разрушению даже при комнатной температуре. Поэтому следует использовать только полностью спокойные нормализованные стали, имеющие структуру с мелким зерном.

6.12.1.14 При контакте разнородных материалов с существенно отличающимися электрохимическими потенциалами с раствором электролита, могут образоваться гальванические пары, которые приводят к серьезной коррозии менее инертного материала. Поставщик/изготовитель должен выбрать материалы для исключения условий, которые могут привести к электрохимической коррозии. Если такие условия не могут быть исключены, потребитель/заказчик и поставщик/изготовитель должны согласовать выбор материалов, а также необходимые меры предосторожности. В этих ситуациях необходимо руководствоваться [40], как источником для выбора подходящих материалов.

6.12.1.15 Корпуса подшипников, несущие покрытия корпусов подшипников и траверсы между корпусами или крышками насосов и корпусами подшипников должны быть стальными, за исключением насосов, изготовленных в соответствии с таблицей Н.1, класса I-1 или I-2. Опоры приводов вертикальных насосов, в которых для поддержки валов используются упорные подшипники, должны быть стальными.

6.12.2 Отливки

6.12.2.1 Поверхности отливок должны очищаться путем пескоструйной, дробеструйной, химической обработки или любым другим стандартным методом, отвечающим визуальным требованиям [41]. Заусенцы, образующиеся в результате отделения от формы, и остатки литников и литейной прибыли должны быть обломаны, спилены или смыты.

6.12.2.2 Использование жеребеек в отливках, предназначенных для работы под давлением должно быть минимальным. Жеребейки должны быть чистыми и свободными от коррозии (разрешается нанесение гальванического покрытия), а по

составу совместимы с отливкой. Жеребейки не должны использоваться в отливках рабочих колес.

6.12.2.3 Отливки из черных металлов, рассчитываемые на предельное давление, и отливки рабочих колес не должны ремонтироваться путем сварки, проковки сварного места, грубой очистки поверхности, выжиганием или пропиткой за исключением следующих случаев:

а) стальные отливки, выполненные из сталей свариваемых марок должны ремонтироваться путем сварки в соответствии с 6.12.3. Ремонт сварных швов должен проверяться в соответствии со стандартом качества, используемым для проверок отливок.

б) чугунные отливки должны ремонтироваться путем проковки сварного места в соответствии с техническими требованиями к материалу. Отверстия, просверленные для пробок, должны быть тщательно проверены с использованием капиллярной дефектоскопии для того, чтобы удостовериться в удалении всех дефектных слоев материалов. Все остальные ремонты должны быть согласованы с потребителем/заказчиком.

6.12.2.4 Не должны использоваться полностью закрытые стержневые полости, образуемые путем проковки, сварки или сборки.

- 6.12.2.5 В случае ремонта отливок, изготовленных на предприятии поставщика/изготовителя, ремонтные процедуры, включающие использование карт сварных швов, должны быть согласованы с потребителем/изготовителем. Потребитель/заказчик должен определиться перед тем, как приступить к ремонту. Ремонт, проводимый на уровне литейного цеха, должен контролироваться на основе технических требований к материалу отливок („производственные технические требования“).

6.12.2.6 Корпуса, работающие под давлением, изготовленные из углеродистой стали, должны быть термически обработанными, т.е. пройти процессы нормализации и отпуска.

6.12.3 Сварка

• 6.12.3.1 Сварка и ремонт сварных швов должны проводиться операторами в соответствии с учетом требований, установленных в таблице 11 *или по национальным стандартам государств, упомянутых в предисловии, как проголосовавших за принятие международного стандарта*. Поставщик/изготовитель может направить на одобрение покупателя альтернативные стандарты. Для этой цели может использоваться лист технических данных по сварке и проверке материала (Приложение П).

Таблица 11 — Требования к сварке

Требование	Применяемый код или стандарт
Квалификация сварщика/оператора	[42] или [43]
Квалификация процедуры сварки	Применимые технические требования к материалам или, если процедуры сварки не охватываются техническими требованиями к материалам [44], [42] или [45]
Сварка конструкций, не удерживающих давление, например, опорных плит или опор	[46]
Проверка кромки листов с использованием магнитно-порошковой или капиллярной дефектоскопии	[47], раздел 1, UG-93(d)
Термообработка сварных соединений после сварки	Применимые технические требования к материалам [48], [47], или [45]
Послесварочная термообработка заводских корпусов	Применимые технические требования к материалам [48] или [47]

Примечание – В рамках настоящего пункта, [49] эквивалентно [46].

6.12.3.2 Поставщик/изготовитель несет ответственность за проверку отремонтированных сварных швов, чтобы обеспечить их надлежащую термообработку и неразрушающий контроль на соответствие требованиям применяемых квалификационных процедур в 6.12.3.1 и 8.2.2.1.

6.12.3.3 Корпуса, работающие под давлением, изготовленные из материалов, обрабатываемых давлением, или комбинаций литых и обработанных давлением материалов, должны соответствовать условиям, установленным в а) – г) (см. ниже).

Эти требования не распространяются на патрубки корпусов и вспомогательные соединения по 6.12.3.4.

а) доступные поверхности сварных швов должны проверяться с использованием магнитно-порошковой или капиллярной дефектоскопии (после повторной очистки или поверхностной резки) и снова после термообработки сварных соединений. В случае аустенитных нержавеющей сталей поверхности сварных швов должны проверяться после термической обработки (отжига).

б) сварные швы, работающие под давлением, включая сварные швы корпуса, к которому привариваются осевые и радиальные соединительные фланцы, должны быть со сварными швами, полученными проплавлением основного металла.

в) термообработка сварного соединения должна проводиться независимо от его толщины.

г) кромки листов должны проверяться с использованием магнитопорошковых или капиллярных методов неразрушающего контроля, как указано в [47], *или по ГОСТ 21105, ГОСТ 18442.*

6.12.3.4 Соединения, приваренные к корпусам, работающим под давлением, должны устанавливаться, как указано в а) – г) (см. ниже).

а) Крепление всасывающих и нагнетательных патрубков должно осуществляться сварными швами, полученными сваркой оплавлением. Фланцы с шейками под приварку должны использоваться для насосов, работающих с воспламеняемыми или опасными жидкостями. Разнородные металлические сварные конструкции не должны использоваться.

б) Вспомогательный трубопровод, приваренный к корпусам из легированной стали, должен изготавливаться из материала с такими же свойствами, как и материал корпусов, или должен быть изготовлен из низкоуглеродистой аустенитной нержавеющей стали. Другие материалы, совместимые с материалами корпуса, могут использоваться, с одобрения потребителя/заказчика.

в) Термическая обработка сварных соединений, если она требуется, должна проводиться после окончательной сварки всех сварных швов, включая сварные швы трубопровода.

г) • Если указано, предложенные конструкции соединений должны направляться на утверждение потребителя/заказчика перед изготовлением. На чертежах должны быть

представлены конструкции сварных соединений, размеры, материалы, предварительная и последующая термообработка сварных швов.

д) • Сварные швы всасывающих и нагнетательных патрубков должны проверяться с использованием магнитно-порошковой или капиллярной дефектоскопии после повторной очистки или поверхностной резки и снова после термообработки сварных соединений или, в случае аустенитных нержавеющей сталей, после термической обработки на твердый раствор. Потребитель/заказчик должен определиться с необходимостью дополнительной проверки:

- 1) сварных швов вспомогательных соединений магнитно-порошковой или капиллярной дефектоскопией;
- 2) ультразвуковой или радиографической дефектоскопией сварных швов корпуса.

6.12.4 Эксплуатация насосов при низких температурах

• 6.12.4.1 Потребитель/заказчик должен определить минимальную расчетную температуру металла, при которой будет работать насос. Эта температура должна использоваться для установления требований к испытаниям ударной вязкости. Обычно значение этой температуры должно быть меньше минимальной температуры окружающей среды или минимальной температуры перекачиваемой жидкости. Однако потребитель/заказчик может установить минимальную расчетную температуру металла на основе свойств жидкости, перекачиваемой насосом, например, эта температура может соответствовать температуре автоматического охлаждения при пониженном давлении

6.12.4.2 Во избежание хрупких разрушений конструкционные материалы при работе в условиях низких температур должны соответствовать минимальной расчетной температуре металла в соответствии с установленными требованиями. Потребитель/заказчик и поставщик/изготовитель должны согласовать меры предосторожности, необходимые в отношении условий, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации, технического обслуживания, транспортировки, монтажа, ввода в эксплуатацию и испытаний.

Соответствие материала условиям эксплуатации при температуре ниже точки перехода от вязкого к хрупкому состоянию зависит от выбора способа его изготовления и метода сварки. Опубликованные в международных стандартах (таких, как ASME

BPVC и ANSI) расчетные данные по предельно допустимым напряжениям для металлических материалов основаны на минимальных значениях прочности при растяжении. Некоторые стандарты не делают разницы между кипящими, полуюспокоенными и успокоенными горячекатаными нормализованными материалами, а также между крупно- и мелкозернистыми материалами. В связи с этим поставщик/изготовитель должен проявлять осторожность при выборе марки, метода изготовления и способа сварки материалов, эксплуатация которых будет проходить при температуре ниже 40 °C (100 °F).

● 6.12.4.3 Потребитель/заказчик должен определить, какой из стандартов: (все части) [48] или глава 1 [47] *или по национальным стандартам государства, упомянутых в предисловии, как проголосовавших за принятие межгосударственного стандарта* – будет регламентировать ход испытаний ударной вязкости материалов.

6.12.4.4 Основная толщина, используемая для определения требований к испытаниям ударной вязкости, должна быть больше, чем:

- а) номинальная толщина наибольшего стыкового сварного соединения;
- б) наибольшая номинальная толщина деталей, работающих под давлением, исключая:
 - 1) опорные детали конструкции, например лапы или кронштейны;
 - 2) детали увеличенной толщины, необходимые для обеспечения жесткости, что позволяет уменьшить прогиб вала;
 - 3) детали конструкции, необходимые для крепления или присоединения рубашек или камер уплотнений.

6.12.4.5 При использовании главы 1 [47] согласно 6.12.4.3 необходимо использовать:

а) Все работающие под давлением стали, применяемые при температуре ниже установленной расчетной температуры в диапазоне -29 °C (-20 °F) должны пройти испытания ударной вязкости по Шарпи (с V-образным надрезом) как для металла основы, так и для сварных соединений, если в стандарте [46] или по *ГОСТ 9454* не указано, что для них такие испытания необязательны.

б) Детали, работающие под высоким давлением, изготовленные из углеродистых и низколегированных сталей, эксплуатируемые в диапазоне минимально допустимых

расчетных температур от минус 30 °С (-20 °F) до 40 °С (100 °F) должны подвергаться испытаниям на ударную вязкость в соответствии со следующими требованиями:

- для деталей толщиной не более 25 мм (1 дюйм) испытание на ударную вязкость не должны проводиться.
- для деталей с основной толщиной более 25 мм (1 дюйм) испытания на ударную вязкость проводятся в соответствии с главой 1, USC-66 [47]. Минимальная расчетная температура металла без испытаний на удар должна быть снижена, как показано на рисунке UCS-66.1 [47]. Если материал не освобождается от таких испытаний, результаты испытания на ударную вязкость по/или с использованием образца с V-образным надрезом должны отвечать минимальным требованиям к энергии удара согласно главе 1, UG-84 [47] или *ГОСТ 9454*.

6.13 Паспортные таблички и указатели направления вращения

6.13.1 Маркировочную табличку следует надежно крепить в доступном для обзора месте на основной детали или на главной части вспомогательного оборудования.

6.13.2 На маркировочной табличке должна быть нанесена информация в единицах измерений, согласующихся с единицами измерений, используемыми в листе технических данных:

- а) Завод изготовитель, год изготовления;
- б) типоразмер и номер модели;
- в) серийный номер;
- г) номинальная подача;
- д) номинальный напор;
- е) давление гидравлических статических испытаний корпуса;
- ж) частота вращения;
- з) идентифицирующие номера подшипников, указанные их изготовителем (если имеются);
- и) максимальное допустимое рабочее давление (MAWP);
- к) базовая температура для определения MAWP.

6.13.3 В дополнение к информации, нанесенной на маркировочную табличку, на корпусе насоса должен быть нанесен серийный номер изделия.

6.13.4 Стрелки, показывающие направление вращения ротора и движения перекачиваемой среды, должны быть отлиты на каждой основной вращающейся детали оборудования или прикреплены к ней на видном месте.

6.13.5 Маркировочные таблички и указатели направления вращения (при наличии) должны быть изготовлены из аустенитной нержавеющей стали или медно-никелевого сплава [эквивалента Монель]. Крепежные болты должны быть из того же материала, что и табличка с указателем вращения. Приварка как метод крепления табличек запрещена.

7 Вспомогательное оснащение

7.1 Приводы

7.1.1 Мощность приводного устройства должна выбираться в соответствии с указанными условиями эксплуатации. Подшипники, механические уплотнения, внешнее зацепление, муфты соединения (при наличии) должны соответствовать действующим техническим условиям, указанным в заказной спецификации и листе технических данных при заказе. Привод должен обеспечивать надежную эксплуатацию на площадках и при энергоресурсах, указанных заказчиком.

7.1.2 Мощность привода должна выбираться с учетом указанных возможных изменений параметров процесса: давление, температура, свойства используемых жидкостей, а также режимов пуска оборудования в заводских условиях.

7.1.3 При отсутствии других указаний, для вращающихся деталей с массой более 250 кг (500 фунтов), нижние опоры должны оснащаться вертикальными винтовыми домкратами.

7.1.4 Двигатели должны иметь паспортные таблички с указанием номинальной мощности, эксплуатационных показателей (при наличии), как минимум превышающий на несколько процентов расчетную мощность в номинальных рабочих условиях насоса, согласно таблице 12. Вместе с тем, мощность в номинальных условиях не должна превышать значения, указанного на паспортной табличке двигателя. Минимально допустимая номинальная мощность двигателя должна составлять 4 кВт (5 л. с.). Если

это приведет к необоснованному увеличению мощности двигателя, то потребителю/заказчику должно направляться альтернативное предложение.

Таблица 12 — Номинальные мощности приводов двигателей

Номинальная мощность в табличке		Процент расчетной мощности насоса
кВт	л. с.	
< 22	< 30	125
22 - 55	30 - 75	115
> 55	> 75	110


• **7.1.5** Потребитель/заказчик должен определить тип двигателя, его характеристики и вспомогательные устройства, включая:

- а) электрические характеристики;
- б) режимы запуска (включая предполагаемое падение напряжения при запуске);
- в) тип защиты;
- г) уровень звукового давления;
- д) классификацию зоны, основываясь на действующем нормативном документе или на [8] или [50];
- е) тип изоляции;
- ж) требуемый эксплуатационный показатель;
- з) температуру окружающей среды и высоту над уровнем моря;
- и) потери в передаче;
- к) датчики температуры, датчики вибрации и нагреватели, если они требуются;
- л) критерии оценки вибрации;
- м) применимость [51], [52], [29]; [53] или [54].

7.1.6 При отсутствии других указаний, двигатель должен быть способен разогнать насос до номинальной скорости 80 % при закрытии нагнетательного клапана.

Некоторые насосы оборудуются байпасами, в случае необходимости, используются альтернативные условия запуска.

7.1.7 При отсутствии других указаний, двигатели вертикальных насосов должны иметь массивные валы. Если упорный подшипник насоса находится в двигателе, то он должен отвечать требованиям рисунка 36 по допускам для приводного вала и базы.

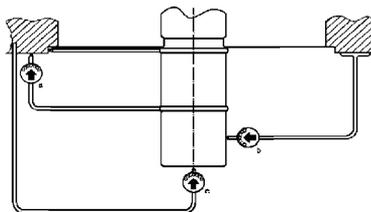

- а) перпендикулярность сопряженных поверхностей вала и привода 25 мкм (0,001 дюйма) TIR;
- б) максимальное отклонение вала со свободно вращающимся ротором 25 мкм (0,001 дюйма) TIR;
- в) максимальное осевое смещение 125 мкм (0,005 дюйма) TIR

Все измерения должны проводиться с приводом в вертикальном положении.

Рисунок 36 — Приводы вертикальных насосов — Допуски для приводного вала и базы

7.1.8 Подшипники в системах приводов, рассчитанные на радиальные и аксиальные нагрузки, передаваемые насосами, должны соответствовать следующим требованиям:

- а) Подшипники качения должны выбираться исходя из максимального срока эксплуатации, согласно *ГОСТ 18855 (ИСО 281–89)*, который должен составлять не менее 25000 ч непрерывной работы в номинальных условиях.
- б) Подшипники качения должны выбираться исходя из базового номинального срока службы не менее 16000 ч при максимальной прилагаемой несущей нагрузке (радиальной, осевой или суммарной) с указанными внутренними зазорами для насоса, в два раза превышающей расчетную величину или при работе в точке, лежащей между минимальной постоянной стабильной подачей и номинальной подачей. Вертикальные двигатели мощностью выше 750 кВт (1000 лошадиных сил), оснащенные сферическими или коническими роликовыми подшипниками, могут иметь в наихудших условиях срок службы менее 16000 ч, в отсутствие скольжения в условиях нормальной эксплуатации. В таких случаях поставщик/изготовитель устанавливает в заявке более короткий расчетный срок службы.
- в) Для вертикальных двигателей и ортогональных зубчатых передач упорные подшипники скольжения должны находиться на не приводном конце и должны ограничивать осевое смещение до 125 мкм (0,005 дюйма).

г) Однорядные шариковые подшипники с глубокими дорожками качения должны иметь радиальный внутренний зазор в соответствии с группой 3 [30] [больше, чем внутренний зазор „N” (нормальный)]. Одно и двухрядные подшипники не должны иметь канавок для ввода тел качения.

д) Упорные подшипники скольжения должны проектироваться так, чтобы выдерживать максимальную осевую нагрузку, создаваемую в насосе при пуске, остановке или работе при любой подаче.

е) Гидродинамические упорные подшипники должны выбираться при менее чем 50 % номинальном значении, установленном изготовителем подшипников, при удвоенных внутренних зазорах насоса согласно 6.7.4.

7.1.9 Если не указано иное, приводы турбин должны соответствовать [55]. Приводные механизмы турбин должны быть рассчитаны таким образом, чтобы обеспечивать в постоянном режиме 110% от номинальной мощности насоса при нормальных условиях.

7.1.10 Если не указано иное, редукторы должны соответствовать [56].

7.2 Муфты и защитные ограждения.

7.2.1 Если не указано иное, муфты и защитные ограждения между приводами и приводным оборудованием должны поставляться и монтироваться изготовителем насосов, несущим комплексную ответственность.

7.2.2 Если не указано иное, муфты с проставками и цельноупругими металлическими элементами узлов должны изготавливаться в соответствии с [57]. Кроме того, муфты должны соответствовать следующим требованиям:

- а) Упругие детали должны быть изготовлены из коррозионностойкого материала.
- б) Муфты должны проектироваться так, чтобы удерживать проставку в случае повреждения упругой детали.

Примечание 1 – Использование болтовых креплений или креплений упругими элементами для сохранения проставки в случае повреждения упругого элемента может не обеспечить необходимой опоры при возникновении повреждения гибкой диафрагмы, поскольку такие элементы в случае повреждения подвержены износу.

- в) Соединительные втулки должны быть изготовлены из стали.

г) Расстояние между насосом и концами приводного вала (DBSE) должно превышать длину камер уплотнений для насосов всех типов кроме ОН и составлять не менее 125 мм (5 дюймов) и должна допускать удаление муфты, подшипников, уплотнения и ротора без перемещения/отсоединения привода или всасывающего и нагнетательного трубопровода. Для насосов типа ВВ и VS, данный размер (DBSE) должен всегда превышать суммарную длину всех уплотнений, приведенную в таблице 7, и должен указываться в листке технических данных насоса, приведенных в Приложение Р.

Примечание 2 – Размер DBSE обычно соответствует номинальной длине муфтового проставка.

д) Следует предусмотреть возможность установки оборудования для проверки соосности без необходимости удаления проставки и демонтажа муфты.

Примечание 3 – Требования подпункта (д) можно выполнить, предусмотрев наличие открытого участка вала длиной более 25 мм (1 дюйма) между соединительной втулкой и корпусом подшипника, на котором можно установить кронштейн для контроля соосности.

е) Муфты, работающие при скоростях, превышающих 3800 об/мин, должны отвечать требованиям [58] или [59], предъявляемым к балансировке деталей.

7.2.3 При наличии указаний, следует провести балансировку муфтовых соединений в соответствии с указаниями *ГОСТ ИСО 1940–1*.

7.2.4 При наличии указаний, муфты должны отвечать требованиям [60], [58] или [59].

7.2.5 Информация по валам, размерам шпоночных пазов (при наличии), и отклонениям конца вала из-за осевого люфта либо тепловых эффектов должна быть предоставлена поставщику/изготовителю муфт.

7.2.6 Упругие муфты должны устанавливаться в шпоночные пазы вала. Шпоночные пазы и фитинги должны соответствовать промышленному классу [61]. Шпоночные пазы на валу для крепления муфт должны вырезаться под шпонку с квадратным поперечным сечением. Шпонки и шпоночные пазы галтельной формы не должны использоваться. Шпонки должны изготавливаться и поставляться исходя из минимизации дисбаланса.

7.2.7 Муфты и муфтовые соединения валов должны выбираться исходя из максимальной мощности приводного механизма, включая эксплуатационный коэффициент.

7.2.8 Если диаметр вала превышает 60 мм (2,5 дюйма) и если необходимо снять полумуфту для обслуживания торцевого уплотнения, втулка должна устанавливаться с использованием конической посадки. Посадочный конус для установки муфт должен составлять 1:10, 1:16 [60 мм/м (0,75 дюйма/фут), диаметральный]. Другие методы монтажа и конические посадки должны согласовываться между потребителем/заказчиком и поставщиком/изготовителем. Соединительные втулки с цилиндрическими отверстиями должны поставляться со скользящей посадкой на вал и установочными винтами, которые переносят нагрузку на шпонку.

Для обеспечения конусной посадки муфт с натягом должны использоваться соответствующие процедуры сборки и технического обслуживания. Скользящие посадки на отверстиях вала должны позволять регулировать осевое положение муфты в полевых условиях без нагревания.

7.2.9 Соединительные втулки, спроектированные для посадок с натягом на валу, должны поставляться с резьбовыми отверстиями для натяжного устройства диаметром более 10 мм (0,38 дюйма) для облегчения удаления.

- **7.2.10** Если указано, муфты должны устанавливаться гидравлически.

- **7.2.11** Если указано, муфты должны быть посажены с использованием специального зажимного приспособления. Применяемые зажимные приспособления должны включать конические втулки, узел фрикционной фиксации и стяжные диски. Поставщик/изготовитель, несущий ответственность за конечную механическую обработку отверстий втулок, должен выбрать приспособления с соответствующими характеристиками/размерами, подходящими для муфты.

Необходимо тщательно выбирать такие приспособления, т.к. они являются не самоцентрирующимися и могут способствовать возникновению эксцентриситета и дисбаланса в узлах муфт. Указанные последствия должны быть оценены и учтены при определении возможного дисбаланса муфт.

7.2.12 Если от поставщика/изготовителя не требуется монтаж приводного механизма, то полностью механически обработанная полумуфта должна быть

доставлена на предприятие изготовителя приводных механизмов или в любое другое указанное место вместе с необходимыми инструкциями по монтажу полумуфты на приводном валу.

7.2.13 Каждая муфта должна иметь защитное ограждение, заменяемое без демонтажа деталей и отвечающее следующим требованиям:

а) Ограждать муфту и валы для защиты персонала от контакта с вращающимися деталями при эксплуатации оборудования; размеры зоны доступа должны отвечать требованиям соответствующих стандартов, таких, как [62], [63] или [64];

б) Изготавливаться с запасом прочности (жесткости), достаточным для противостояния статической нагрузке 900 Н (200 фунтов-силы) и точечной статической нагрузке в любом направлении без контакта ограждения с вращающейся деталью;

в) Изготавливаться из листа (сплошного или перфорированного), пластины или цельнотянутой металлической сетки; любые отверстия в ограждении должны соответствовать [62], [63] или [64], *ГОСТ 12.2.003*, *ГОСТ 12.2.062*, но не превышать 10 мм (0,375 дюйма); использование плетеных проволочных сеток запрещается;

г) Изготавливаться из стали, латуни, алюминия и неметаллических (полимерных) материалов.

• **7.2.14** При наличии указаний, ограждения муфт должны изготавливаться из согласованного искроустойчивого материала по примечанию 6.10.2.6.

• **7.2.15** При наличии указаний, в соответствии с [34] должна выполняться “оценка риска воспламенения” (анализ рисков) для ограждения муфт в потенциально взрывоопасных условиях, с предоставлением соответствующего отчета.

7.3 Опорные плиты

• **7.3.1** Горизонтальные насосы должны оснащаться опорными плитами с дренажными желобами и поддонами. Заказчик должен указать тип опорной плиты (с желобом или поддоном) исходя из следующих требований:

а) Дренажный желоб должен окружать всю плиту;

б) Дренажный поддон должен окружать всю плиту;

в) Частичный дренажный поддон должен проходить под плитой по всей ее ширине.

Желоб или поддон опорной плиты должен иметь уклон не менее 1:120 по отношению к основанию насоса, в котором для полного слива жидкости должно иметься резьбовое дренажное отверстие размером не менее DN 50 (NPS2).

7.3.2 Опорная плита должна располагаться под насосом и деталями цепи привода так, чтобы любая утечка находилась в пределах опорной плиты. Для сведения к минимуму случайного повреждения деталей, все трубные соединения и опорные поверхности трубных фланцев, включая фланцы на входе и выходе насоса, должны находиться в пределах желоба или поддона. Все выступающие поверхности поставляемого оборудования должны находиться в пределах максимального периметра опорной плиты. Клеммные коробки увеличенных размеров могут выступать над периметром опорной плиты с одобрения потребителя/заказчика.

7.3.3 Если позволяет размер насоса опорные плиты должны иметь стандартные размеры, в соответствии с Приложением Г и предусматривать возможность цементации. Такие опорные плиты должны называться “Стандартная опорная плита, 0,5 к 12.”

7.3.4. Высота осевой линии вала насоса над опорной плитой должна быть минимальной. Между сливным патрубком корпуса и опорной плитой должен быть предусмотрен соответствующий дренаж. Дренажный трубопровод должен иметь тот же диаметр, что и сливной патрубок и монтироваться без использования внешнего резьбового колена.

● **7.3.5** Для насоса и деталей приводного механизма, например, для двигателей и редукторов, должны быть предусмотрены монтажные площадки. Площадки должны превосходить по площади опоры монтируемого оборудования, включая ширину прокладок под деталями приводного устройства, что обеспечивает возможность выравнивания опорной плиты без демонтажа оборудования. Опорные плиты должны пройти механическую обработку, быть параллельными и плоскими. Соответствующие поверхности должны лежать в той же плоскости в пределах расстояния между плитами 150 мкм/м (0,002 дюйм/фут).

При наличии соответствующего запроса, это требование должно быть выполнено поставщиком/изготовителем насоса на производственной площадке до монтажа оборудования, на этапе, когда опорная плита имеет только отверстия под фундаментные болты.

На плоскостность монтируемой опорной плиты может влиять транспортировка, погрузочно–разгрузочные операции и установка, за что поставщик/изготовитель не несет ответственности. В процессе установки следует руководствоваться „Практическими рекомендациями” в соответствии с [65].

• **7.3.6** Опорные плиты в местах установки элементов приводного механизма должны быть механически обработаны с учетом установки прокладок толщиной не менее 3 мм (0,12 дюйма) под каждой деталью. Если поставщик/изготовитель устанавливает компоненты, необходимо иметь в своем распоряжении набор прокладок из нержавеющей стали толщиной не менее 3 мм (0,12 дюйма). Наборы прокладок не должны быть толще 13 мм (0,5 дюйма) и не должны включать более 5 прокладок. Все наборы прокладок должны охватывать прижимные болты с двух сторон и выходить на расстояние не менее 5 мм (1/4 дюйма) за наружные края лап оборудования. Если поставщик/изготовитель не занимается монтажом деталей, площадки не должны просверливаться, и прокладки не требуются. Под насосом прокладки не используются.

При наличии указаний, кроме комплекта прокладок, применяются разделительные проставки из нержавеющей стали толщиной не менее 5 мм (0,2 дюйма). Стороны проставки должны быть механически обработаны, а длина и ширина должна быть равна соответствующим размерам монтажных опор. Проставки должны устанавливаться под лапами оборудования, включая насос, привод и любой передаточный механизм.

7.3.7 Все соединения, включая соединения настила к деталям конструкции, должны осуществляться посредством непрерывного сварного шва для предотвращения щелевой коррозии. Прерывистая сварка, верхняя или нижняя, не должна применяться.

7.3.8 Если опорная плита спроектирована в расчете на установку на бетонном фундаменте с заливкой цементным раствором, то нижняя ее часть между элементами конструкции должна быть открытой. Необходимо обеспечить доступ цементного раствора в места, располагаемые под всеми элементами, несущими нагрузку. Дно опорной плиты должно располагаться в одной плоскости, чтобы использовать один горизонтальный фундамент.

7.3.9 К нижней части опорной плиты под опорами насоса и привода должны привариваться поперечные ребра жесткости, и их форма должна обеспечивать возможность полного заполнения цементным раствором.

7.3.10 Все опорные плиты должны иметь, как минимум, одно отверстие для цементирования площадью не менее 125 см^2 (19 дюймов²) и размерами не менее 75 мм (3 дюйма) в каждой секции с перегородками. Эти отверстия должны располагаться так, чтобы обеспечить заполнение всей полости под опорной плитой без образования воздушных карманов. Если на опорной плите установлены насос и приводной механизм то, по возможности, отверстия должны быть доступными для цементирования. Отверстия для цементирования в месте расположения поддона должны иметь отбортованные кромки размером 13 мм (0,5 дюйма). Если отверстия располагаются в месте, в котором жидкости могут попадать на открытый цементный раствор, необходимо установить металлические крышки, минимальная толщина которых составляет 1,5 мм (0,06 дюйма, калибр 16). В наивысшей точке каждой секции опорной плиты с перегородками должны быть предусмотрены отверстия диаметром не менее 13 мм (0,5 дюйма).

7.3.11 Наружные углы опорной плиты, контактирующие с цементным раствором, должны быть закругленными с радиусом не менее 50 мм (2 дюйма) согласно рисунку Г.1 (Приложение Г).

7.3.12 В соответствии с [66] или [67] поставщик/изготовитель должен подвергать пескоструйной обработке все контактные поверхности опорной плиты, соприкасающиеся с цементным раствором, и наносить на эти поверхности грунтовочный слой, совместимый с эпоксидной смолой.

Использование жидких растворов отличных от эпоксидной смолы может потребовать альтернативной подготовки поверхности. Прочность эпоксидного соединения обычно не рассматривается как критический параметр, согласно 7.3.9.

- **7.3.13** При наличии указаний, опорные плиты и опоры фундамента в сборе должны иметь жесткость, достаточную для монтажа без цементного раствора.

- **7.3.14** При наличии указаний, опорные плиты должны поставляться без палубного настила, т.е. в виде открытых плит.

7.3.15 Опорная плита должна быть оснащена монтажными петлями в количестве не менее четырех. Подъем опорной плиты вместе со всем оборудованием, установленным на ней, не должен приводить к деформациям или другим повреждениям опорной плиты или механизмов, установленных на ней.

7.3.16 Монтажные петли, прикрепляемые к оборудованию, должны проектироваться с учетом максимально-допустимых механических напряжений, равных одной трети установленного минимального предела текучести материала.

7.3.17 Для деталей цепи привода, масса которых превышает 250 кг (500 фунтов), должны использоваться установочные винтовые домкраты позиционирования в поперечном и осевом направлениях, что позволяет облегчить поперечную горизонтальную и продольные регулировки. Монтажные петли, поддерживающие такие установочные винты, должны прикрепляться в опорной плите так, чтобы не препятствовать установке или снятию детали. Эти винты, как минимум, должны соответствовать винтам M12 (1/2"-13). Механическая обработка монтажных площадок должна быть отложена, пока не будет завершена сварка на опорной плите в непосредственной близости от монтажных площадок для предотвращения деформации.

7.3.18 Вертикальные установочные винты, разнесенные для обеспечения устойчивости, должны располагаться на наружном периметре опорной плиты. Они должны размещаться рядом с анкерными болтами для сведения к минимуму деформаций в процессе установки. Такие винты должны использоваться в количестве, достаточном для того, чтобы выдерживать вес опорной плиты, насоса и деталей цепи привода без чрезмерной деформации.

7.3.19 Поставщик/изготовитель должен обеспечить крепление анкерными болтами, достаточное для противостояния силам реактивного воздействия пара на сопловой решетке в момент пуска и эксплуатации насоса.

Тип анкерных болтов выбирается потребителем/заказчиком.

7.3.20 Для уменьшения погрешности при центровке валов привода и насоса из-за влияния нагрузки на трубопровод, конструкция опорной плиты должна иметь достаточную жесткость, ограничивающую смещение вала насоса на приводном конце вала или в месте посадки втулки муфты до величин, указанных в таблице 13. Эти величины являются необходимыми для определения сил реакции патрубка согласно 7.3.21. Для придания конструкции необходимой жесткости в процессе испытаний запрещается использование цементного раствора.

Признано, что цементный раствор может существенно увеличить жесткость опорной плиты; пренебрегая этой возможностью, соответствие опорной плиты

предъявляемым требованиям может быть проверено на предприятии поставщика/изготовителя. Рост температуры, ошибки при изготовлении труб и погрешности при центровке вносят свой вклад в фактическое отклонение от соосности на месте эксплуатации. Соблюдение требований по величине сил реакции патрубка, приведенных в таблице 5, ограничивает отклонения от соосности на насосных и приводных концах вала примерно до 250 мкм (0,010 дюйма) в соответствии с Приложением Е.

- **7.3.21.** При наличии соответствующих требований, изготовитель должен провести испытания, с целью подтверждения того, что насос, смонтированный на опорной плите и закрепленный фундаментными болтами, соответствует требованиям 7.3.20. Корпус насоса должен испытывать воздействие моментов M_{us} и M_{zc} , приложенных к каждому из патрубков, так, чтобы величина соответствующих смещений вала могла быть измерена и зарегистрирована. M_{us} и M_{zc} не должны прикладываться к обоим патрубкам одновременно. Величины смещения вала должны быть абсолютными, а не относительными к опорной плите. Для регистрации результатов испытаний, проведенных изготовителем, отчеты по испытаниям должны содержать схематический чертеж испытательной установки, расчетные значения испытательной нагрузки (M_{us} и M_{zc}), а также приложенные нагрузки моментов и соответствующие им смещения на концах вала со стороны привода и насоса.

Таблица 13 — Критерии приемки испытаний на жесткость

Опорная плита, предназначенная для цементации		Опорная плита, не предназначенная для цементации	
Условия нагружения	Смещение вала насоса мкм (дюйм)	Смещение вала насоса мкм (дюйм)	Направление
M_{yc}	175 (0,007)	125 (0,005)	+Z
M_{zc}	75 (0,003)	50 (0,002)	-Y
<p>M_{yc} и M_{zc} равны сумме допустимых моментов, действующих на патрубки на входе и выходе по таблице 5</p> <p>$M_{yc} = (MY)$ (на входе) + (MY) (на выходе)</p> <p>$M_{zc} = (MZ)$ (на входе) + (MZ) (на выходе)</p>			

7.4 Контрольно-измерительная аппаратура

7.4.1 Контрольно-измерительные приборы

• Термометры и манометры, если они поставляются, должны соответствовать действующим национальным нормативным документам или [68].

Примечание – Для справки, [69] эквивалентен [68]

7.4.2 Датчики вибрации, положения и температуры

• 7.4.2.1 Если используются акселерометры, то они должны поставляться, устанавливаться и испытываться в соответствии с действующими нормативными документами или [28].

• 7.4.2.2 Если используется оборудование с гидродинамическими подшипниками, необходимо обеспечить возможность установки двух датчиков радиальной вибрации в каждом корпусе подшипника, двух датчиков осевого положения на опорном конце в каждом механизме и датчик тактов за оборот в каждом механизме. Потребитель/заказчик должен определить необходимость поставки таких датчиков поставщиком/изготовителем. Датчики, а также их крепления и средства калибровки должны поставляться, устанавливаться и испытываться в соответствии с действующими нормативными документами или [28].

- 7.4.2.3 Если указано, гидродинамические осевые и радиальные подшипники должны оснащаться датчиками температуры металла подшипников. Если гидродинамические осевые и радиальные подшипники, смазываемые под давлением, поставляются с датчиками температуры, то датчики, а также их крепления и средства калибровки должны поставляться, устанавливаться и испытываться в соответствии с действующими нормативными документами или [28].

- 7.4.2.4 Если указано, мониторы с соединительными кабелями для подключения датчиков вибрации, осевого положения или температуры должны поставляться и/или устанавливаться в соответствии с действующими нормативными документами или [28].

7.5 Трубопроводы и вспомогательные системы

7.5.1 Общие положения

7.5.1.1 Трубопроводы должны соответствовать [68] *или по национальным стандартам государства, упомянутых в предисловии, как проголосовавших за принятие межгосударственного стандарта.*

7.5.1.2 Вспомогательные системы определяются как системы трубопроводов, используемые для:

- а) вспомогательных технологических жидкостей;
- б) пара;
- в) воды системы охлаждения;
- г) смазочного масла, согласно 9.2.6.

Материалы вспомогательной системы должны соответствовать таблице Н.5 (Приложение И).

Примечание – Вспомогательные соединения рассматриваются в 6.4.3.

7.5.1.3 Системы трубопроводов должны быть полностью собранными и установленными. Если это требование вызывает трудности при отправке и погрузке – разгрузке, с одобрения потребителя/заказчика можно использовать альтернативную сборку.

- 7.5.1.4 Если указано, баки с барьерной/буферной жидкостью должны быть спроектированы для установки за пределами опорной плиты насоса и должны

отгружаться отдельно. Эти баки должны быть полностью собранными за исключением того, что не должны поставляться трубы для циркуляции жидкости.

7.5.1.5 Поставщик/изготовитель должен поставлять и размещать все системы трубопроводов, включая установленные принадлежности в пределах опорной плиты.

- 7.5.1.6 Если указано, каждая система трубопроводов должна быть соединена с выпускным или выпускным патрубком вблизи края и в пределах опорной плиты.

Примечание – Лист технических данных позволяет выбрать этот вариант для вентиляционного трубопровода, трубопровода для охлаждающей жидкости и выпускного трубопровода.

- 7.5.1.7 Требования к болтовым соединениям в соответствии 6.1.30 должны распространяться на соединение вспомогательного трубопровода с оборудованием. Крепежные детали фланцев для систем трубопроводов из нержавеющей стали, нуждающиеся в смазке маслом, не должны изготавливаться из нержавеющей стали, если это не определено. Если потребитель/заказчик не заказал крепежные детали из нержавеющей стали, то они должны изготавливаться из низколегированной стали (например, [70]) и потребитель/заказчик должен определить необходимость нанесения покрытия (например, покрытие из PTFE (тефлона)) или оцинковки в соответствии с [70], или же они должны быть окрашены.

7.5.1.8 Заглушки должны соответствовать 6.4.3.10.

7.5.2 Трубопроводы для технологической жидкости

7.5.2.1 Трубопроводы для вспомогательной технологической жидкости должны включать вентиляционные линии, сливные линии, производственные промывочные линии и линии для ввода внешней текучей среды.

7.5.2.2 Детали трубопровода должны иметь характеристику температура – давление, как минимум, соответствующую MAWP корпуса насоса, но в любом случае давление должно быть меньше, чем PN 50, установленного в [13], [14] для фланцев при температуре окружающей среды в соответствии с 6.3.5.

7.5.2.3 Трубопровод и детали, подвергаемые воздействию технологической жидкости, должны обладать стойкостью к коррозии/эрозии, лучшей, чем стойкость

корпуса к коррозии/эрозии. В противном случае все детали должны изготавливаться из обычных углеродистых сталей.

- 7.5.2.4 Диаметр дроссельных отверстий должен быть не менее 3 мм (0,12 дюйма). Размер дроссельного отверстия должен быть проштампован на дроссельной шайбе. Требования к маркировке и идентификации определяются потребителем/заказчиком.

7.5.2.5 Выпускные клапаны и сливные патрубки должны поставляться вместе с насосами. Для насосов, требующих, более одного дренажного соединения, выпускные патрубки должны находиться внутри дренажного поддона.

Для насосов, которые дренируются одним сливным патрубком выпускные клапаны не требуются. Изготовитель должен предусмотреть место на опорной плите для поставляемого потребителем дренажного клапана внутри дренажного поддона или приемного резервуара.

7.5.2.6 Если клапаны не используются, резьбовые вентиляционные и нагнетательные патрубки должны быть заглушены. В случае чугунных корпусов должны использоваться заглушки из углеродистой стали.

7.5.2.7 Если предусмотрен нагрев или охлаждение, каждая деталь теплообменника должна подходить для технологической жидкости и охлаждающей воды, воздействию которых он подвергается.

- 7.5.2.8 Потребитель/заказчик должен определиться с возможностью замены использования фланцев на сварные соединения внахлест. С одобрения потребителя/заказчика, сварные соединения внахлест могут использоваться взамен фланцев в первом от сальника соединении.

Примечание – Сальниковые соединения могут быть резьбовыми, согласно 6.4.3.10. Если остальная часть трубопроводной системы оборудована фланцами, их периодическое присоединение и отсоединение может вызвать избыточное напряжение резьбы, поскольку сборка возможна только в положениях с шагом 90°. Сварные соединения из нержавеющей стали проявляют склонность к протечкам при повторном присоединении/отсоединении.

7.5.2.9 Резьбовые трубные соединения должны использоваться только для сальников, мест крепления КИП и насосов с литыми корпусами (Класс I-1 или I-2 в таблице И.1 (Приложение И)).

7.5.2.10 Измерительные преобразователи и манометры должны быть оборудованы запорно-регулирующей арматурой.

7.5.3 Трубопровод для охлаждающей воды

Размещение трубопровода для охлаждающей воды должно соответствовать рисункам Б.2 - Б.7 (Приложение Б).

Трубопровод для охлаждающей воды должен проектироваться с учетом условий 6.1.20.

7.6 Специальные инструменты

7.6.1 Если для демонтажа, монтажа или технического обслуживания сборочной единицы требуются специальные инструменты и приспособления, то они должны быть включены в заказ и поставляться как часть поставки оборудования. Для установок сборочных единиц требования к количеству специальных инструментов и приспособлений должны согласовываться между поставщиком/изготовителем и потребителем/заказчиком. Специальные инструменты должны использоваться в процессе заводской сборки и разборки оборудования для обследования после испытаний.

7.6.2 При поставке специальных инструментов они должны быть упакованы в прочные металлические ящики и должны иметь маркировку „специальные инструменты для (бирка/номер изделия)”. На каждом инструменте должен иметься штамп или бирка, где указывается назначение инструмента.

8 Проверка, испытания и подготовка к отгрузке

8.1 Общие положения

• **8.1.1** Потребитель/заказчик должен определить степень своего участия в проверке и испытаниях:

а) Если проверка и испытания на предприятии были предусмотрены, то потребитель/заказчик и поставщик/изготовитель должны согласовать производственные вопросы.

б) Предполагаемые даты проведения испытаний должны сообщаться заблаговременно не менее чем за 30 дней до их начала, а фактические даты должны

подтверждаться после согласования. Если не достигнуто иное соглашение, поставщик/изготовитель должен заблаговременно не менее чем за пять рабочих дней сообщить о проведении проверки или испытаний в присутствии потребителя/заказчика или под его наблюдением.

В случае небольших насосов, для которых время, затрачиваемое на их установку и испытания мало, заблаговременно за пять дней может быть сообщено, что насос должен быть снят с испытательного стенда в промежутке между предварительными испытаниями и испытаниями в присутствии потребителя/заказчика.

Все проверки и испытания в присутствии потребителя/заказчика должны проводиться на месте. Что касается опытных испытаний на заводе, то потребитель/заказчик должен знать, что они займут больше времени, чем испытания в присутствии потребителя/заказчика.

в) Если определено, механические и эксплуатационные испытания в присутствии потребителя/заказчика должны проводиться после получения подтверждения, что предварительные испытания прошли успешно. Поставщик/изготовитель и потребитель/заказчик должны решить вопрос о необходимости снятия насоса с испытательного стенда в промежуток времени между предварительными испытаниями и испытаниями в присутствии потребителя/заказчика.

Условия проведения предварительных испытаний в присутствии или без представителя потребителя/заказчика определяется потребителем/заказчиком.

8.1.2 Поставщик/изготовитель должен сообщить субпоставщикам о требованиях, предъявляемых потребителем/заказчиком к проверке и испытаниям.

8.1.3 После предварительного извещения изготовителя потребителем/заказчиком представитель потребителя/заказчика должен иметь доступ на все предприятия изготовителя и субпоставщика, на которых в данный момент изготавливается, испытывается или проверяется оборудование. Уровень доступа определяется по согласованию.

8.1.4 Оборудование, материалы и приспособления для проведения особых испытаний и проверок должны обеспечиваться изготовителем.

8.1.5 Если определено, представитель потребителя/заказчика, представитель изготовителя или и тот и другой вместе должны подтвердить соответствие контрольной ведомости инспектора, например, такой, как приведена в Приложении Д, путем

парафирования, датирования и представления итоговой контрольной ведомости потребителю/заказчику перед отгрузкой.

8.1.6 Представитель потребителя/заказчика должен иметь доступ к программе обеспечения качества, используемой поставщиком/изготовителем.

8.2 Проверка

8.2.1 Общие положения

● 8.2.1.1 Поставщик/изготовитель должен хранить соответствующие данные не менее 20 лет. К таким данным относятся:

- а) сертификат на материалы, например, отчеты об испытаниях на предприятии;
- б) данные и результаты испытаний по проверке выполнения требований, установленных в технических условиях;
- в) если указано, подробное описание всех ремонтов и записи всех операций термообработки, как части процедуры ремонта;
- г) результаты испытаний по контролю качества и проверок;
- д) данные по фактическим рабочим зазорам;
- е) другие данные, установленные потребителем/заказчиком или требуемые в соответствии с нормативной документацией и по 10.3.1. и 10.3.2.

8.2.1.2 Детали, находящиеся под давлением, до завершения установленных проверок и испытаний не должны быть окрашены.

● 8.2.1.3 В дополнение к требованиям 6.12.15 потребитель/заказчик должен установить:

- а) детали, поверхность и подповерхностный слой которых должны проверяться;
- б) тип требуемой проверки, например, проверка методом магнитно-порошковой или капиллярной, радиографической или ультразвуковой дефектоскопией.

8.2.1.4 Все предварительные рабочие испытания и механические проверки должны быть завершены изготовителем до проверки потребителем/заказчиком.

8.2.2 Проверка материалов корпусов, работающих под давлением

8.2.2.1 Если не указано иначе, материалы корпусов высокого давления должны проверяться в соответствии с требованиями таблицы 14.

П р и м е ч а н и е – Несмотря на то, что конструкция насоса предполагает соответствие особым требованиям по давлению и температуре, а его корпус прошел гидравлические испытания в соответствии с требованиями настоящего стандарта, это не всегда гарантирует соответствие их материалов требованиям по качеству и функциональной пригодности. На качество отливки могут влиять значительные отклонения в технологии обработки материалов. Стандарты по материалам, такие, как ASTM, содержат минимальные требования к самим материалам. Качество отливок определяется такими категориями, как область усадки, газовая пористость, трещины, песчаные раковины, дефекты при ремонте сваркой, и т.д. Кроме того, некоторые материалы проявляют склонность к растрескиванию на границе зерен, либо возникновению трещин, распространяющихся от областей концентрации рабочих напряжений, вызываемых нагревом, давлением, колебаниями труб и возникающими в них напряжениями.

Таблица 14 — Требования к проверке материалов корпусов высокого давления

Тип детали	Требования согласно классу проверки ^{а)}		
	I	II	III
—	минимальные	> 80 % МДРД и > 200 °C (392 °F)	< 0,5 SG или > 200 °C (392 °F) и < 0,7 SG, или > 260 °C (500 °F) чрезвычайно опасные рабочие условия ^{а)}
Корпуса ^{б)} : литые	VI	VI, + МТ или РТ критических зон	VI, + МТ или РТ критических зон, + RT or UT критических зон
Корпуса ^{б)} с деформацией ^{в)}	VI	VI, + МТ или РТ критических зон	VI, + МТ или РТ (критических зон), + UT (критических зон)
Шов патрубка: отливка	VI, + 100 % МТ или РТ	VI, + 100 % МТ или РТ	VI, + 100 % МТ или РТ + RT (100 %)
Вспомогательные приварочные швы ^{г)}	VI	VI, + МТ или РТ	VI, + МТ или РТ (100 %)
Внутренняя оснастка	VI	VI	VI

Окончание таблицы 14

Тип детали	Требования согласно классу проверки ^{а)}		
	I	II	III
Вспомогательные технологические трубопроводы: сварка внахлест	VI	VI, + 100 % MT или PT	VI, + 100 % MT или PT
Вспомогательные технологические трубопроводы: сварка встык	VI, + 5 % RT	VI, + 100 % MT или PT и 5 % RT	VI, + 100 % MT или PT и 10 % RT

^{а)} Расшифровка терминов и аббревиатур:
 VI: Визуальный контроль; RT: Радиографический контроль; MT: магнитопорошковый контроль; UT: ультразвуковой контроль; PT: капиллярный контроль

^{б)} „Корпус” включает все элементы в границах корпуса насоса (т.е. сам корпус и другие части, например, патрубки, фланцы и прочие присоединенные к корпусу). “Критические зоны” расположения входных патрубков, выходных патрубков и перепады толщины стенки корпуса. Изготовитель должен представить на одобрение потребителя перечень критических зон, подлежащих проверке

^{в)} „Деформируемые материалы” включают поковки, прокат и трубные изделия.

^{г)} Из-за сложной геометрии и разной толщины сваренные встык вспомогательные соединения корпуса не подлежат радиографическому контролю.

^{д)} Особо опасные условия работы указываются потребителем.

8.2.2.2 Для насосов с двойным корпусом, давление/температура внешнего корпуса должны использоваться для определения класса проверки внешней отливки по 8.2.2.1. Внутренняя отливка должна быть проверена по классу I согласно таблице 14.

8.2.2.3 Продолжительность проверки по данным таблицы 14 должна быть следующей.

а) VI/MT/PT контроль выполняются после окончательной термообработки и первичной (черновой) механической обработки. После черновой механической обработки дополнительное количество материала остается в зонах, где требуется доведение до окончательных размеров и допусков. Дополнительное количество удаляемого материала не должно превышать 1 мм (0,04 дюйма) от общего запаса или 5 % от минимально допустимой толщины стенки, в зависимости от того, что меньше.

б) RT/UT контроль отливки должно выполняться после окончательной термообработки.

в) RT контроль сварных швов и UT контроль деформируемых изделий и швов должен выполняться после окончательной термообработки. UT контроль деформируемых изделий должен выполняться до механической обработки, которая может повлиять на результаты ультразвукового контроля.

8.2.2.4 Если радиографический контроль невозможен из-за конфигурации отливки, радиографический контроль должен быть заменен ультразвуковым.

- 8.2.2.5 При отсутствии других указаний, методы проверки и критерии приемки должны соответствовать указаниям таблицы 15, согласно требованиям спецификации материалов. Если потребитель/заказчик требует проведения дополнительной проверки методами радиографического, ультразвукового, магнитопорошкового или капиллярного контроля сварных швов или материалов, методы и критерии приемки должны также соответствовать стандартам, указанным в таблице 15. Альтернативные стандарты должны быть предложены изготовителем или указаны потребителем/заказчиком. С этой целью для проверки сварных швов должен использоваться лист технических данных, приведенный в Приложении Р.

- 8.2.2.6 Если указано, потребитель/заказчик перед сборкой должен проверить качество комплектующих, а также все трубы и принадлежности, поставляемые изготовителем.

- 8.2.2.7 Если указано, твердость всех деталей, сварных швов и зон термического влияния должна проверяться на соответствие критериям допуска. Метод и объем испытаний, документация, а также присутствие заказчика при проведении испытаний должны подлежать согласованию между потребителем/заказчиком и поставщиком/изготовителем.

Таблица 15 — Стандарты на проверку материалов

Тип проверки	Метод	Критерий приемки	
		для деформируемого изделия	для отливки
Радиографический метод	[72], параграф 2 и 22 <i>или по ГОСТ 7512</i>	[47], раздел 1, UW-51 (для 100 % радиографии) и UW-52 (для точечной радиографии)	[47], раздел 1, Приложение 7
Ультразвуковой метод	[72], параграф 5 и 23 <i>или по ГОСТ 14782</i>	[47], раздел 1, Приложение 12	[47], раздел 1, Приложение 7
Метод капиллярной дефектоскопии	[72], параграф 6 и 24 <i>или по ГОСТ 18442</i>	[47], раздел 1, Приложение 8	[47], раздел 1, Приложение 7
Метод магнитно - порошковой дефектоскопии	[72], параграф 7 и 25 <i>или по ГОСТ 21105</i>	[47], раздел 1, Приложение 6	[47], раздел 1, Приложение 7
Метод визуальной проверки (все поверхности)	[72], параграф 9	В соответствии со спецификацией на материалы и задокументированными процедурами изготовителя	[41]

• 8.2.2.8 Если указано, детали внутри корпусов высокого давления из легированных материалов подлежат проверке химического состава материала (PMI) с использованием утвержденных методов проверки, измерительной аппаратуры и стандартов. Потребитель/заказчик и изготовитель должны согласовать вид проверяемых деталей, методы проверки и критерии приемки. Следует использовать только количественные методы. Не разрешается использовать протоколы заводских испытаний, сертификаты на химический состав. Не разрешается использовать штампы и маркировку, взамен испытаний PMI.

Примечание – PMI не позволяет различать марки углеродистых сталей.

8.3 Испытания

8.3.1 Общие положения

• 8.3.1.1 Как минимум за 6 недель перед проведением первого планового рабочего испытания, изготовитель должен направить на рассмотрение потребителя/заказчика подробно описанные методики всех рабочих дополнительных испытаний в соответствии 8.3.4. Методика испытаний должна включать фактические

погрешности измерения для всех данных, используемых при определении подачи, напора и мощности, а также критерии приемки.

8.3.1.2 Эксплуатационные и NPSH – испытания (определение кавитационного запаса) должны проводиться с использованием методов и требований к точности измерений, указанных в *ГОСТ 6134 (ИСО:1999)*, [73]. Эксплуатационные допуски должны соответствовать указаниям таблицы 16. Оценка результатов должна проводиться в соответствии с б) 8.3.3.3.

8.3.1.3 В процессе гидравлических испытаний механические уплотнения не должны использоваться, но при рабочих и эксплуатационных испытаниях их необходимо использовать.

8.3.2 Гидравлические испытания

8.3.2.1 Целью гидравлических испытаний корпусов центробежных насосов – является подтверждение, что конструкция и исполнение деталей и соединений насоса, работающих под высоким давлением сохраняют герметичность во всем диапазоне условий эксплуатации, указанном в листе технических данных – от стандартных до максимально допустимых.

8.3.2.2 Все детали корпусов, работающих под действием высокого давления должны проходить гидравлические испытания в сборе. Испытания должны проводиться при давлении испытательной жидкости, превышающем предельно допустимое рабочее давление (MAWP) не менее чем в полтора раза.

8.3.2.3 Схема испытаний и испытательное оборудование не должны придавать испытываемому объекту дополнительную жесткость, необоснованно улучшающую результаты испытаний.

8.3.2.4 Уплотнительные прокладки, используемые при гидравлических испытаниях корпусов высокого давления в сборе, без сальниковых уплотнений, должны быть аналогичны поставляемым с насосом; герметик при испытаниях не применяется.

8.3.2.5 Температура испытательных жидкостей должна превышать температуру вязко – хрупкого перехода испытываемого материала.

● 8.3.2.6 Если испытываемая деталь работает при температуре, при которой прочность материала ниже прочности этого же материала при температуре испытаний, давление гидравлических испытаний должно быть умножено на коэффициент, получаемый путем деления допустимого рабочего напряжения материала при температуре испытаний на соответствующее напряжение при номинальной рабочей температуре. Значения используемого напряжения должны определяться в соответствии с 6.3.4. В случае испытаний трубопроводов напряжение должно соответствовать [75] или [45]. Давление, полученное таким способом, должно быть минимальным давлением, при котором должны проводиться гидравлические испытания. В листах технических данных должны быть указаны значения фактического давления гидравлических испытаний.

8.3.2.7 Жидкость, используемая в гидравлических испытаниях, должна содержать смачивающие вещества для уменьшения поверхностного натяжения, при условиях, перечисляемых ниже:

- а) перекачиваемая жидкость имеет относительную плотность (удельный вес) менее 0,7 при температуре перекачивания;
- б) температура перекачивания должна быть выше 260 °C (500 °F);
- в) корпус был отлит по новой или измененной модели;
- г) материал испытываемой детали обладает плохой жидкотекучестью;

8.3.2.8 Содержание хлоридов в жидкостях, используемых для испытаний материалов из аустенитной нержавеющей стали, не должно превышать 50 мг/кг. Для предотвращения осаждения хлоридов в результате сушки выпариванием вся остающаяся жидкость должна быть удалена с испытываемых деталей по окончании испытаний.

Примечание – Содержание хлоридов ограничивается, чтобы предотвратить коррозионное растрескивание.

8.3.2.9 Гидравлические испытания разрешается проводить без установки сальниковых пластин и извлекаемых уплотнительных камер. Механические уплотнения не должны включаться в гидравлические испытания корпусов насосов. Сальники и извлекаемые уплотнительные камеры должны испытываться в соответствии с

указаниями *ГОСТ 32600–2013 (ISO 21049:2004)*. Уплотнительные камеры, встроенные в насосы, не относятся к извлекаемым.

Примечание – В рамках данного положения, [3] эквивалентно *ГОСТ 32600–2013 (ISO 21049:2004)*.

8.3.2.10 Детали корпусов, работающих под действием высокого давления из аустенитных или двухфазных нержавеющей сталей должны подвергаться гидравлическим испытаниям после предварительной (черновой) механической обработки согласно 8.2.2.3.

Любые участки, механически обработанные после гидравлических испытаний, должны быть указаны в протоколах гидравлических испытаний.

Примечание – Из-за остаточных закалочных напряжений и относительно низкого предела пропорциональности, присущего таким материалам, при гидравлических испытаниях могут возникнуть небольшие остаточные деформации и изменение габаритных размеров деталей. Оставляя небольшое количество материала в указанных критических зонах, можно избежать добавления необходимого материала с помощью сварки, для восстановления размеров детали в пределах допустимых отклонений после испытаний.

8.3.2.11 Для полной проверки деталей, находящихся под давлением, испытания должны проводиться в течение достаточного промежутка времени. Гидравлические испытания считаются пройденными, если не наблюдались в течение, как минимум, 30 мин ни утечек, ни просачивание через детали, находящиеся под давлением. В случае крупных, тяжелых деталей, находящихся под давлением, испытания должны проводиться в течение более продолжительного промежутка времени, согласуемого между потребителем/заказчиком и изготовителем.

8.3.2.12 Насосы с двойным корпусом, многоступенчатые горизонтальные насосы, насосы со встроенным редуктором (как указано в 6.3.6), и другие насосы особой конструкции, утвержденные потребителем и изготовителем, должны проходить сегментарные испытания. При проведении последних, просачивание за пределами внутренних уплотнений, необходимое для проверки корпусов и работы испытательного насоса для поддержания давления, является допустимым.

8.3.2.13 Системы сварных трубопроводов должны подлежать обязательным гидравлическим испытаниям. Методы испытаний и уровни напряжений должны соответствовать требованиям [75] или [76] или по национальным стандартам

государств, упомянутых в предисловии, как проголосовавших за принятие межгосударственного стандарта.

П р и м е ч а н и е – Гидравлические испытания необязательны для систем трубопроводов, содержащих трубы с резьбовыми соединениями, смонтированными на них после общей сборки.

8.3.2.14 Детали корпусов одноступенчатых консольных насосов с диаметром радиальных соединений (средним диаметром прокладки), менее 610 мм (24 дюйма) должны проходить гидравлические испытания как отдельные детали или сборочные единицы, если целостность их конструкции была проверена в ходе квалификационных испытаний при указанных значениях номинальной мощности и размера насоса.

8.3.2.15 Проходы для охлаждающей жидкости и детали, такие, как рубашки охлаждения подшипников, уплотнительные камеры, охладители масла и уплотнений, должны испытываться при минимальном манометрическом давлении 1000 кПа (10 бар; 150 psi), *за исключением использования чугуна в качестве материала для указанных деталей.*

8.3.2.16 Если трубопроводы для подачи пара и охлаждающей жидкости и смазочного масла сварные, они должны испытываться при давлении в 1,5 раза превышающем максимальное рабочее манометрическое давление, либо при давлении 1050 кПа (10,5 бар; 150 psi) в зависимости от того, которое из них больше.

8.3.3 Параметрические испытания

8.3.3.1 Если не указано иное, каждый насос должен быть подвергнут параметрическим испытаниям.

• 8.3.3.2 Требования, перечисленные ниже должны выполняться в процессе работы насоса, установленного на испытательном стенде до проведения параметрических испытаний:

а) для параметрических испытаний в насосе должны использоваться уплотнения и подшипники указанные в контракте;

б) с одобрения потребителя/заказчика, в параметрических испытаниях могут использоваться уплотнения-заменители, если это необходимо для предотвращения

повреждений уплотнений или если они несовместимы с испытательной жидкостью (см. ГОСТ 32600–2013 (ISO 21049:2004), 10.3.5.);

в) скорость утечки через уплотнение (или уплотнения) на любом этапе параметрических испытаний насоса не должна превышать скорость утечки, установленную в (ГОСТ 32600–2013 (ISO 21049:2004), [3], или согласованную между изготовителем и потребителем/заказчиком. При любой утечке в процессе параметрических испытаний насоса необходимо демонтировать и заменить уплотнение. Если уплотнение демонтировано или удалено, то оно должно быть повторно испытано на герметичность с использованием критериев, установленных в г) 8.3.3.7;

Если насос установлен на испытательном стенде и в качестве испытательной жидкости используется вода, в жидкостных уплотнениях, подходящих для испытаний с использованием воды, не должны обнаруживаться видимые признаки утечки. Для подтверждения, что испытываемые уплотнения отвечают критерию нулевой видимой утечки, должен использоваться международный стандарт (ГОСТ 32600–2013 (ISO 21049:2004), с соответствии с А.1.3 (приложение А). Особое внимание следует обратить на проверку герметичных двойных уплотнений с высокими значениями давления барьерной жидкости [более 4 000 кПа (40 бар; 600 psi)].

Примечание – В рамках данного пункта [3] эквивалентен ГОСТ 32600–2013 (ISO 21049:2004).

г) при наличии утечки в процессе проведения испытаний необходимо перезапустить собранный насос для подтверждения удовлетворительных характеристик уплотнения;

д) все значения давления, вязкости и температуры смазочного масла должны соответствовать диапазону рабочих значений, рекомендованных в рабочих инструкциях поставщика/изготовителя для испытываемого блока;

е) подшипники, обычно смазываемые с использованием системы смазки чистым масляным туманом, перед проведением параметрических испытаний должны быть предварительно смазаны подходящим углеводородным маслом;

ж) все соединения и патрубки должны быть проверены на герметичность и любая утечка, если она обнаружена, должна быть устранена;

з) все предупреждающие, защитные и управляющие устройства, используемые при проведении испытаний, должны быть проверены и отрегулированы;

и) если не определено по-другому, вода, используемая при параметрических испытаниях, должна иметь температуру не выше 55 °С (130 °F).

8.3.3.3 Параметрические испытания должны быть проведены, как установлено в а) – д):

а) изготовитель должен собрать испытательные данные, включая данные по напору, подаче, мощности, и вибрации, как минимум, в пяти точках:

- 1) отключение (данные по вибрации не требуются);
- 2) минимальная постоянная подача, начиная с допустимого рабочего диапазона;
- 3) подача в диапазоне от 95 % до 99 % номинальной;
- 4) подача в диапазоне от номинальной до 105 % от номинальной;
- 5) подача примерно соответствующая максимальному КПД (если номинальная подача отклоняется от подачи при максимальном КПД более чем на 5 %);
- 6) максимальное значение допустимого рабочего диапазона;

б) данные анализа по напору и подаче должны подвергаться кусочно-полиномной или полиномной аппроксимации (третьего или четвертого порядка) с использованием метода наименьших квадратов. Значение номинального/гарантированного напора включается в полученное уравнение, на основе которого получают расчетные значения напора, расхода мощности. Полученные величины корректируются с учетом частоты вращения, вязкости и плотности (удельного веса). Скорректированные величины напора и расхода мощности должны находиться в пределах допуска, указанных в таблице 16;

в) в случае насосов большой мощности согласно 6.1.18, насосов со встроенным зубчатым передаточным механизмом и многоступенчатых насосов оказывается нереальным проведение испытаний в точке отключения.

Если не согласовано иное, частота вращения, при которой проводятся испытания, должна соответствовать номинальной частоте вращения в пределах 3%, как установлено в листе технических данных насоса (Приложение Р). Результаты испытаний должны быть пересчитаны в предполагаемые результаты при номинальной скорости;

г) изготовитель должен хранить полные подробные записи всех заключительных испытаний, а также должен подготовить необходимое количество заверенных копий. Данные должны включать испытательные кривые и краткое изложение данных по

испытательным характеристикам, сравниваемым в контрольных точках в 10.2.4, 10.3.2.2 и пример в Приложении П;

д) если указано, в дополнение к формальной передаче окончательных данных в соответствии с 10.3.2.2 кривые и испытательные данные (с корректировкой скорости, удельного веса и вязкости) в течение 24 ч после завершения параметрических испытаний должны быть направлены потребителю/заказчику для технического анализа и приемки перед отгрузкой изделия.

Таблица 16 — Параметрические допуски

Условие	Номинальная точка, %	Точка при работе на закрытую задвижку, %
Номинальный дифференциальный напор:		
0 м - 75 м (0 - 250 футов)	± 3	$\pm 10^a)$
>75 м - 300 м (> 250 футов - 1000 футов)	± 3	$\pm 8^a)$
> 300 м (1000 футов)	± 3	$\pm 5^a)$
Номинальная мощность	4 ^{б)}	—
КПД	в)	
Номинальное значение NPSH	0	—
<p>^{а)} Если указана прямо пропорциональная зависимость напора от подачи по 6.1.11, наличие указанного здесь минусового допуска разрешается только в том случае, если испытательная кривая показывает рост параметров. После пересчета результатов испытаний на номинальные условия по 8.3.3.3;</p> <p>^{б)} По подаче, частоте вращения, плотности (относительному весу) и вязкости необходимо, чтобы мощность не превышала 104 % от номинальной величины, в каждом отдельном случае (суммарные допуски не принимаются);</p> <p>^{в)} Точность определения КПД согласно коду составляет $\pm 2,5$ %, в связи с этим КПД не входит в число номинальных характеристик насоса. Однако, если данные по КПД затребованы потребителем/заказчиком, номинальным значением и допуском можно пренебречь на время выполнения заказа по 8.3.3.4.</p>		

• 8.3.3.4 Для насосов большой мощности (> 1 МВт) должны существовать эксплуатационные допуски, отличные от указанных в таблице 16. Если указано, значение КПД при номинальной подаче должно, с учетом допусков, заданных потребителем/заказчиком, быть включено в перечень номинальных характеристик

насоса. Если допуск определен для номинального КПД, следует провести дополнительное испытание в точке, максимально близкой к точке номинальной подачи. Номинальные КПД и допуск должны соответствовать используемому тестовому коду, при этом особое внимание должно уделяться точности определения КПД, указанному для данного испытания в соответствующем коде.

Потребитель/заказчик должен знать, что добавление КПД с указанным допуском в перечень номинальных характеристик насоса влечет за собой увеличение стоимости насоса и сроков доставки.

- 8.3.3.5 В процессе параметрических испытаний должны выполняться требования а) – г), приводимые ниже:

- а) значения вибрации в процессе проведения испытаний должны записываться в соответствии с 6.9.3.2. Значения вибрации не должны превышать значения, приведенные в 6.9.3.6;

- б) для кольцевых смазочных систем и систем с разбрызгиванием масла, температура масла должны регистрироваться в начале и конце каждого теста. Для систем под давлением, температура металла подшипников должна регистрироваться в начале и конце каждого теста. Продолжительность испытания должна указываться в протоколе испытания;

- в) насосы должны работать в пределах заданных значений температуры подшипников, как установлено в 6.10.2.4, и не должны обнаруживать признаков ненормальной работы, шума, вызываемого кавитацией;

- г) при эксплуатации с номинальной частотой вращения насосы должны работать в пределах допусков, установленных в таблице 16 согласно б) 8.3.3.3.

- 8.3.3.6 Если определено, параметрические испытания должны выполняться на испытательном стенде для определения NPSHA при NPSHA, не превышающем 110 % от величины, указанной в листе технических данных.

Примечание – Цель данного испытания – определение эксплуатационных характеристик насоса при установленном значении NPSHA на линии всасывания.

- 8.3.3.7 Требования а) – г), перечисленные ниже, должны выполняться после завершения параметрических испытаний:

- а) если после завершения параметрических испытаний необходимо демонтировать насос с единственной целью механической обработки рабочих колес для того, чтобы

обеспечить соответствие допускам на дифференциальный напор, повторные испытания не требуются, если уменьшение диаметра не превышает 5 % от исходного диаметра. Значение диаметра рабочего колеса во время заводских испытаний, а также значение конечного диаметра рабочего колеса должны записываться на подтвержденной испытательной кривой рабочих характеристик после того, как диаметр рабочего колеса был уменьшен;

б) если определено, демонтаж многоступенчатых насосов для регулирования напора (включая изменение диаметра менее чем на 5 %) после испытаний должен рассматриваться как причина проведения повторных испытаний;

в) если необходимо демонтировать насос для внесения других корректировок, например, для повышения мощности, кавитационного запаса (NPSH) или улучшения механической работы, результаты предварительного испытания не должны рассматриваться как окончательные и после внесения корректировок должны быть проведены заключительные параметрические испытания;

г) если после проведения параметрических испытаний необходимо снять торцевое уплотнение или если испытательные пары трения заменяются на рабочие пары трения, конечное уплотнение, входящее в поставку насоса должно быть испытано на герметичность, как описано ниже:

1) опрессовать каждое уплотнение отдельно с использованием воздуха, давлением, равным испытательному манометрическому давлению 172 кПа (1,72 бар, 25 psi);

2) изолировать испытательную установку от источника давления и поддерживать давление, как минимум, в течение 5 мин или 5 мин в расчете на 30 л (1 кубический фут) испытательного объема в зависимости от того, какая из этих двух величин больше;

3) максимальный допустимый перепад давления во время проведения испытаний должен составлять 14 кПа (0,14 бар, 2 psi).

● 8.3.3.8 При отсутствии других указаний, после окончательных параметрических испытаний насосы не демонтируются. Насос, включая уплотнительную камеру, должен быть дренирован до практически достижимой степени, заполнен замещающим воду ингибитором на период 4 часов и после этого повторно дренирован.

8.3.4 Дополнительные испытания

● **8.3.4.1 Общие положения**

Заводские испытания должны проводиться в соответствии с 8.3.4.2 - 8.3.4.7. Перечень испытаний и необходимые данные (например, данные по вибрации и температуре) должны быть согласованы между потребителем/заказчиком и изготовителем до проведения испытаний.

8.3.4.2 Рабочие испытания механического оборудования

● 8.3.4.2.1 Если указано, насос должен работать на испытательном стенде до достижения стабильной температуры масла по 6.10.2.4.

8.3.4.2.2 Если не указано, насос должен обкатываться под нагрузкой в течение 4 часов.

8.3.4.3 Проверка необходимого кавитационного запаса (NPSH)

● 8.3.4.3.1 Если указано, допустимый кавитационный запас должен определяться в каждой испытательной точке согласно а) 8.3.3.3 за исключением точки отключения.

● 8.3.4.3.2 Падение напора (напора в первой ступени многоступенчатых насосов) на 3 % должно интерпретироваться как указывающее на ухудшение работы насоса. Напор в первой ступени насосов с двумя или более ступенями должен измеряться с использованием отдельного подсоединения к выходу первой ступени, если это возможно. Если это невозможно, то должны быть рассмотрены испытания только первой ступени. По согласованию с покупателем, напор первой ступени может быть определен путем деления общего развиваемого напора на число ступеней.

● 8.3.4.3.3 В ходе проверки необходимого кавитационного запаса определяется фактический кавитационный запас NPSH, требуемый при 3 % падении напора. При отсутствии иных указаний или согласований, определяются графические зависимости при постоянной подаче путем снижения NPSHA до точки, где кривая напора отклоняется от значения, достигнутого при NPSHA в соответствии с 8.3.4.3.2 по меньшей мере на 3 %. Проверка необходимого кавитационного запаса должна начинаться с NPSHA, равного аналогичной величине при параметрических испытаниях и не менее чем в 2 раза превышать NPSHR, указанную на кривых, представленных в

техническом предложении. Первые две испытательные точки должны различаться на величину, не превышающую точность определения напора. Если при той же подаче вторая испытательная точка показывает падение дифференциального напора, следует повысить NPSHA до величины, достаточной для достижения двух последовательных точек при равном напоре. Расстояние между двумя точками должно быть не менее 1 м (3 футов) NPSHA. Указанные зависимости NPSHR должны быть получены и представлены в соответствии с требованиями [73] или [43]. Проверка не должна продолжаться после достижения 20 % отклонения значения напора (20 % напора первой ступени для многоступенчатых насосов).

Примечание – При указании на выполнение 8.3.3.6, существует возможность, что на величину напора оказала воздействие недостаточная величина NPSHA, и может понадобиться начать проверку с более высоких значений NPSHA.

8.3.4.3.4 Значение необходимого кавитационного запаса в номинальной точке не должно превышать значения по таблице 16. В случае демонтажа для корректировки необходимого кавитационного запаса требуется провести повторное испытание по 8.3.3.5, 8.4.3.1.

8.3.4.4 Испытания собранного агрегата

- 8.3.4.4.1 Если указано, насос и цепь привода со всеми вспомогательными устройствами, составляющими агрегат, должны испытываться вместе. Если указано, необходимо провести измерения вибрации для подтверждения результатов испытаний изготовителя. Испытания собранного агрегата должны выполняться вместо или в дополнение к отдельным испытаниям отдельных деталей, указанных потребителем/заказчиком.

8.3.4.4.2 Допустимые уровни вибрации каждой детали агрегата должны проверяться в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями, за исключением поршневых двигателей (в этом случае допустимые значения выбираются по согласованию между потребителем/заказчиком, поставщиком/изготовителем насоса и поставщиком двигателя).

- 8.3.4.5 Измерения уровня звука

Измерения уровня звука должны проводиться по соглашению между потребителем/заказчиком и поставщиком/изготовителем

Примечание – Как руководства могут использоваться *ГОСТ 31252 (ИСО 3740:2000)*, [6] и [7].

- 8.3.4.6 Испытания вспомогательного оборудования

Если определено, вспомогательное оборудование, например, масляные системы, зубчатые передачи и системы управления должны испытываться на предприятии поставщика. Детали испытаний вспомогательного оборудования должны быть разработаны совместно потребителем/заказчиком и изготовителем.

- 8.3.4.7 Испытание на резонанс корпуса подшипника

Если указано требование испытаний на резонанс, корпус (корпуса) подшипников должны быть подвергнут ударному воздействию или другими подходящими средствами при отсоединенном насосе вынужденным колебаниям, а собственная частота (собственные частоты) должна определяться по резонансу. Между собственной частотой (собственными частотами) и частотами возбужденных вынужденных колебаний, приведенными ниже, должна существовать разделительная полоса:

а) частоты, кратные рабочей скорости (об/мин): 1,0; 2,0; 3,0;

б) частоты, кратные частоте следования лопаток: 1,0; 2,0. Критерии приемки испытаний должны согласовываться потребителем/заказчиком и изготовителем.

8.4 Подготовка к отгрузке

- 8.4.1 Оборудование должно быть подготовлено для перевозки внутри страны. Такая подготовка предполагает подготовку оборудования к хранению вне помещения на период не менее 6 месяцев без предэксплуатационного демонтажа за исключением возможных случаев проверки подшипников и уплотнений. Подготовка к длительному хранению или экспортной поставке более тщательна и, должна осуществляться поставщиком/изготовителем по согласованным процедурам.

- 8.4.2 Оборудование должно быть подготовлено к отгрузке после завершения всех испытаний и проверок, а также после приемки его покупателем. Подготовка должна включать действия, установленные в 8.4.2.1 – 8.4.2.9.

8.4.2.1 При необходимости следует блокировать роторы. Блокированные роторы должны быть идентифицированы посредством бирок, выполненных из коррозионностойких материалов, прикрепляемых проволокой из нержавеющей стали.

8.4.2.2 Внутренние поверхности корпусов подшипников и детали масляных систем, изготовленные из углеродистой стали, должны быть покрыты маслорастворимыми антикоррозионными средствами, совместимыми со смазочным маслом.

8.4.2.3 Узлы подшипников должны быть полностью защищены от попадания влаги и грязи. Если пакеты с кристаллами испаряемого ингибитора устанавливаются в больших полостях, то они должны прикрепляться в доступном месте для облегчения их удаления. Если возможно, пакеты должны устанавливаться в проволочной клетке, прикрепляемой к крышкам фланцев. Местоположение пакетов должно указываться на бирках, выполненных из коррозионностойких материалов, прикрепляемых с использованием проволоки из нержавеющей стали.

На наружные поверхности, кроме механически обработанных поверхностей должно быть нанесено одно покрытие из стандартной краски изготовителя. Краска не должна содержать свинца или хроматов. Детали из нержавеющей стали не должны окрашиваться. Обратные стороны опорных плит должны подготавливаться к цементированию в соответствии с 7.3.12.

8.4.2.5 Наружные механически обработанные поверхности кроме поверхностей из коррозионностойкого материала, должны быть покрыты антикоррозионными средствами.

8.4.2.6 Отверстия фланцев должны быть оснащены металлическими крышками толщиной не менее 5 мм (0,19 дюйма) с эластомерными прокладками, а также как минимум, четырьмя болтами, диаметр которых должен соответствовать наружному диаметру крепежных отверстий. Для отверстий под крепежные шпильки для крепления крышек должны быть использованы все необходимые шпильки.

8.4.2.7 Резьбовые отверстия должны оснащаться стальными колпачками или стальными пробками в соответствии с 6.4.3.11.

8.4.2.8 Отверстия, которые были скошены для сварки, должны быть оснащены крышками, предназначенными для предотвращения попадания посторонних материалов и повреждения скоса.

8.4.2.9 Открытые валы и муфты сцепления валов должны быть упакованы с использованием водонепроницаемой прессуемой парафинированной ткани или бумаги, пропитанной летучим антикоррозионным веществом. Швы должны быть изолированы при помощи маслостойкой липкой ленты.

8.4.3 Вспомогательные трубные соединения, предусмотренные на поставляемом оборудовании, должны быть проштампованы или снабжены бирками с данными, соответствующими данным таблицы соединений изготовителя или монтажному чертежу. Должны быть указаны режимы работы и обозначения соединений. Обозначения для всех соединений насоса, включая соединения с пробками, должны соответствовать Приложению Б.

8.4.4 Точки подъема и монтажные петли должны четко идентифицироваться.

8.4.5 Оборудование должно идентифицироваться с указанием индивидуальных и серийных номеров. Материалы, отгруженные по отдельности, должны идентифицироваться посредством надежно прикрепленных коррозионностойких металлических бирок, на которых указаны деталь и серийный номер оборудования, для которого они предназначаются. Упакованное оборудование должно отгружаться с двумя упаковочными листами, один из которых находится внутри транспортировочного контейнера, а второй прикрепляется к его наружной поверхности.

8.4.6 Одна копия стандартного руководства по эксплуатации должна поставляться в комплекте с отгружаемым оборудованием (пакуется и отгружается вместе с ним).

8.4.7 Изготовитель должен обеспечить потребителя/заказчика согласующимися с [65] инструкциями по подготовке к хранению оборудования, направленной на обеспечение его целостности на месте работы перед пуском.

8.4.8 Горизонтальные насосы вместе со всеми приводами и вспомогательными устройствами должны отгружаться в сборе, за исключением нижеуказанных случаев. Проставки между муфтами с болтами и другими деталями, такими как шайбы

ограничения расхода, не являющиеся сборочной частью насосного агрегата, должны паковаться в отдельные ящики и прочно крепиться на базовой плите.

8.4.9 Приводы для вертикальных насосов и горизонтальные приводы массой более 200 кг (450 фунтов) после заводского монтажа и центровки могут отсоединяться и поставляться отдельно, но в одной партии с насосом. Вертикальные насосы со всасывающими патрубками должны поставляться без последних.

8.4.10 При необходимости отдельной поставки других основных деталей требуется предварительное согласие потребителя/заказчика.

8.4.11 Элементы металлических сетчатых фильтров должны очищаться и переустанавливаться до отгрузки. Неметаллические фильтры поставляются и устанавливаются в неиспользованном состоянии.

8.4.12 Используемые ингибиторы коррозии должны быть растворимы в масле и совместимы со всеми перекачиваемыми жидкостями.

9 Отдельные типы насосов

9.1 Одноступенчатые консольные насосы

9.1.1 Горизонтальные насосы (типа OH2)

9.1.1.1 Использование задних опор корпуса подшипника запрещается.

9.1.1.2 Расстояние между насосами и приводными концами валов (расстояние между концами вала, DBSE) не должно препятствовать удалению и установке между муфтовых проставок без перемещения привода, ступиц муфт или корпусов.

• 9.1.1.3 Коэффициент упругости вала должен рассчитываться изготовителем как указано в М.1 (приложение М) и указываться в листе технических данных.

Проектные и эксплуатационные требования к роторам консольных насосов изложены в нескольких частях данного стандарта. В М.1 (приложение М) эти требования перечислены и представлены стандартные методики расчета коэффициентов упругости валов, которые могут быть использованы для оценки этих последних параметров, а также для определения основы сравнения величин упругости валов.

9.1.2 Вертикальные линейные насосы (типа ОНЗ)

9.1.2.1 Контактная поверхность дна корпуса насоса должна быть плоской, для обеспечения устойчивости насоса, если он устанавливается отдельно на опорной монтажной площадке или фундаменте. Отношение высоты центра тяжести установки к ширине контактной поверхности не должно превышать 3:1. Устойчивость должна достигаться благодаря конструкции корпуса или с использованием основания станины.

9.1.2.2 Насосы должны проектироваться так, чтобы они могли перемещаться совместно с всасывающим и нагнетательным патрубками, либо крепиться болтами к монтажной площадке или к фундаменту.

Нагрузка фланцев на насос может увеличиваться, если потребитель/заказчик решит закрепить агрегат болтами. В этом случае необходимо обратить внимание на конструкцию трубопровода.

9.1.2.3 Для того чтобы жидкость не собиралась на крышке или опоре привода должно быть предусмотрено сливное резьбовое отверстие с минимальным размером DN 15 (1/2 NPS).

9.1.2.4 Насос и камера уплотнения должны постоянно вентилироваться через отверстие либо в камере уплотнения, либо в трубопроводе промывки. Это отверстие должно находиться в верхней точке. Использование систем ручной вентиляции требует одобрения потребителя/заказчика.

Если вентиляция в атмосферу невозможна, вентиляционный канал должен быть подсоединен к технологическому трубопроводу таким образом, чтобы он находился выше уровня камеры уплотнения.

9.1.2.5 Расстояние между насосом и концами приводного вала (расстояние между концами вала, (DBSE) должно позволять производить удаление и последующую установку муфтовой проставки, не нарушая положения привода, ступицы муфты и корпуса.

- 9.1.2.6 Должно быть предусмотрено устройство, позволяющее непосредственно установить и снять ротор в сборе снаружи опоры двигателя, чтобы при этом двигатель оставался на своем месте.

9.1.2.7 С одобрения потребителя/заказчика корпуса подшипников должны быть подготовлены для смазки консистентным составом по 6.11.4. Стабильная температура корпусов подшипников при работе не должна превышать 82°C (180 °F) при температуре окружающей среды, равной 43 °C (110 °F). Рекомендованные консистентные смазки должны подходить для работы при указанных температурах.

9.1.2.8 Двигатели должны центрироваться на предприятии поставщика/изготовителя перед отгрузкой.

9.1.3 Насосы с встроенным редуктором (типа ОН6)

9.1.3.1 Рабочее колесо должно прикрепляться шпонками или посредством шлицов к выходному валу редуктора.

9.1.3.2 Для демонтажа ротора и монтажа уплотнений насосов со встроенным редуктором может потребоваться отсоединение привода.

9.1.3.3 Тип рабочего колеса должен выбираться в соответствии с областью применения и оно может быть открытым, полуоткрытым или полностью закрытым.

- 9.1.3.4 Необходимость анализа поперечной скорости ротора должна определяться в соответствии с 9.2.4.1. Анализ поперечной скорости должен проводиться только для отдельных новых насосов или насосов, работающих в критическом режиме.

Примечание – Критические скорости в поперечном направлении могут представлять интерес для насосов типа ОН6. Обычно насосы этого типа детально исследуются на этапе проектирования и типичные динамические характеристики их роторов являются приемлемыми и применимыми.

9.1.3.5 Должны использоваться цельные гидравлические радиальные подшипники.

- 9.1.3.6 Датчики температуры и давления, устанавливаемые непосредственно на редукторе/мультипликаторе, должны соответствовать [68] за исключением того, что диаметр датчиков должен равняться 50 мм (2,0 дюйма). Если указано, для датчиков температуры должны быть предусмотрены резьбовые каналы из цельных прутков для ввода термопар.

9.1.3.7 Шнеки, рабочие колеса и аналогичные основные вращающиеся детали должны быть динамически отбалансированы в соответствии с *ГОСТ ИСО 1940–1*, класс G2.5 или до остаточного уровня дисбаланса 7 г·мм (0,01 унций – дюйм), в зависимости от того, какое из двух значений больше. По возможности масса балансировочной оправки не должна превышать массу балансируемой детали. Вибрация, измеряемая в процессе параметрических испытаний, не должна превышать уровни, приведенные в таблице 8.

9.2 Двухпорные насосы (типы ВВ1, ВВ2, ВВ3 и ВВ5)

9.2.1 Корпуса, находящиеся под давлением

9.2.1.1 Корпуса с осевым разъемом должны иметь прокладки из композиционного листового материала или притертое соединение; в предложении поставщика/изготовителя должно устанавливаться, какие прокладки или какое соединение должно использоваться.

9.2.1.2 Насосы, работающие при температурах ниже 150 °С (300 °F) могут устанавливаться на лапах.

9.2.1.3 В случае насосов с осевым разъемом корпуса, для подъема только верхней половины корпуса должны быть предусмотрены монтажные проушины или резьбовые отверстия для болтов с проушиной, и они должны быть снабжены бирками. Методы подъема собранного механизма должны определяться поставщиком/изготовителем по а) 10.2.2.1 и Приложению М.

- 9.2.1.4 Если указано, предлагаемые конструкции соединений должны направляться покупателю на согласование перед их изготовлением. На чертеже должны быть представлены конструкции сварных швов, размеры, материалы, а также предсварочная и послесварочная термообработка.

- 9.2.1.5 Для насосов с всасывающим и напорным патрубками со штифтовым соединением и после механической обработки, изготовитель должен указать минимально допустимую длину, позволяющую раскреплять и скреплять подводящие патрубки с целью осуществления планового техобслуживания. Части труб для соединения подводящих трубопроводов должны обеспечиваться потребителем/заказчиком.

Примечание – Наличие скрепляющих патрубков снимает необходимость в демонтаже больших участков трубопроводов с целью удаления кожуха насоса в процессе капитального ремонта.

9.2.2 Ротор

9.2.2.1 Рабочие колеса многоступенчатых насосов должны быть по отдельности закреплены на валу с использованием пояска или разрезного кольца в направлении нормального воздействия гидравлического усилия.

Примечание – Допускаются альтернативные варианты установки и крепления рабочих колес на валу.

9.2.2.2 Роторы с рабочими колесами, посадка которых осуществляется с зазором, должны оснащаться механическими средствами для ограничения перемещения рабочего колеса в направлении, противоположном нормальному гидравлическому усилию, до 0,75 мм (0,03 дюйма).

● 9.2.2.3 Если указано, роторы с рабочими колесами, установленными по посадке с натягом, должны оснащаться механическими средствами для ограничения перемещения в направлении, противоположном нормальному гидравлическому усилию, до 0,75 мм (0,03 дюйма).

9.2.2.4 Биение валов и роторов в сборе, опирающихся на V-образный блок или стеновые ролики, измеряемое вблизи их подшипников, должно находиться в пределах, установленных в таблице 17.

9.2.3 Рабочие зазоры

9.2.3.1 Сменные втулки корпуса и межступенчатые втулки на валу или равноценные им детали должны быть установлены во всех межступенчатых переходах.

9.2.3.2 Рабочие зазоры, связанные с деталями, используемыми для баланса осевой нагрузки или для смазки внутренних подшипников, могут соответствовать стандарту изготовителя при условии, что эти зазоры заявлены как исключения в соответствии с 6.7.4 настоящего стандарта в заявке и утверждаются потребителем/заказчиком. Если стандартные зазоры определяемые изготовителем на основе комбинаций материалов, обладают лучшими характеристиками износостойкости, то подтверждающие данные должны быть включены в заявку.

Таблица 17 — Требования по биениям вала и ротора

Коэффициент упругости F_f ^{а),б)} мм ² (дюйм ²)	Допустимое биение вала TIR мкм (дюйм)	Посадка компонента на валу	Допустимое радиальное биение ротора TIR ^{в)} мкм (дюйм)
$> 1,9 \times 10^9$ ($3,0 \times 10^6$)	40 (0,0015)	Зазор	90 (0,003 5)
		С натягом	60 (0,002 5)
$\leq 1,9 \times 10^9$ ($3,0 \times 10^6$)	25 (0,0010)	Зазор	75 (0,003 0)
		С натягом	50 (0,002 0)

а) Коэффициент упругости F_f , мм² (дюйм²), вычисляются по формуле:

$$F_f = L^4/D^2,$$
где
 L - амплитуда подшипника;
 D - диаметр вала (наибольший) у рабочего колеса;

б) Коэффициент упругости вала, F_f , непосредственно связанный со статическим отклонением просто поддерживаемого вала и поэтому являющийся индикатором биений в процессе изготовления и качества балансировки, которого можно достигнуть и поддерживать;

в) Биение ступиц, балансировочного барабана и муфт рабочего колеса.

9.2.4 Динамика

9.2.4.1 Анализ поперечной критической скорости

9.2.4.1.1 В зависимости от конструкции насоса первая или вторая поперечная „мокрая” частота вращения многоступенчатых и высокоскоростных насосов могут совпадать с рабочей частотой вращения, в частности, при увеличении внутренних зазоров, возникших в результате износа. Анализ поперечных колебаний предсказывает, является ли это совпадение вероятным, а конечная вибрация приемлемой.

9.2.4.1.2 Если не указано иное, необходимость проведения анализа поперечных колебаний ротора насоса должна определяться с использованием таблицы 18.

Таблица 18 — Логика принятия решений для анализа поперечной критической скорости ротора

Шаг	Действие
1	Спроектируйте насос
2	Существует ли аналогичный (п.3.51) или идентичный, согласно 3.15 насос? Если „да”, перейдите к шагу 5. Если „нет”, перейдите к шагу 3.
3	Является ли ротор классически жестким? (3.17)? Если „да”, перейдите к шагу 5. Если „нет”, перейдите к шагу 4.
4	Требуется анализ
5	Анализ не рекомендуется

• 9.2.4.1.3 Если анализ поперечной критической скорости ротора требуется процессом, рассмотренным в 9.2.4.1.2, или он установлен покупателем, то анализ должен быть проведен и его результаты должны быть оценены в соответствии с Приложением К.

9.2.4.2 Балансировка ротора

9.2.4.2.1 Роторы категорий, перечисленных ниже, должны быть динамически отбалансированы в двух плоскостях при низкой скорости так, чтобы соответствовать классам балансировки, приведенным в таблице 19:

- многоступенчатые насосы (три или более ступеней);
- одноступенчатые и двухступенчатые насосы, максимальная постоянная частота вращения которая превышает 3800 об/мин.

9.2.4.2.2 Последовательность действий по сборке и корректировке балансировки ротора должна соответствовать *ГОСТ 31320 (ИСО 11342:1998)*. При балансировке на роторе не должны быть установлены полумуфта насоса или вращающиеся детали торцевых уплотнений.

В таблице 19 представлен класс G 2.5 по *ГОСТ ИСО 1940–1* для всех роторов, посадка которых осуществляется с натягом, а предельная частота вращения равна 3800 об/мин. Выбор этой частоты вращения основывается на факторах:

- При частоте вращения 3800 об/мин верхний предел балансировки класса G2.5 создает силу, возникающую как результат дисбаланса 10% веса ротора. Это означает, что дисбаланс не оказывает влияния на ротор в рабочем состоянии;

- В случае роторов, обладающих высокой упругостью по таблице 17, нецелесообразно достигать и поддерживать прямолинейность, требуемую для балансировки класса G1.

9.2.4.2.3 Эксцентриситет массы, связанный с балансировкой класса G1, мал, например, его максимальное значение при работе с частотой вращения 3800 об/мин равно 2,5 мкм (0,0001 дюйма). Это приводит к следующим последствиям:

- нецелесообразно осуществлять балансировку деталей лучше, чем это требуется классом G2.5, согласно 6.9.4.1, поскольку оправка эффективно изменяется при монтаже детали;

- качество балансировки может оказаться непроверяемым, если ротор отклоняется из его положения на балансировочном стенде или демонтируется и вновь собирается. Однако всегда можно провести проверку остаточного дисбаланса для определения точности балансировочного стенда.

Таблица 19 — Требования к балансировке ротора

Посадка компонентов на вал	Максимальная постоянная частота вращения об/мин	Коэффициент упругости, L^4/D^2 мм ² (дюйм ²)	Методика балансировки ротора (s) ^{б)}	Класс балансировки ротора
Зазор	≤ 3 800 ^{а)}	Без ограничений	С	в)
С натягом	≤ 3 800	Без ограничений	С + В или D	G2.5 (8W/n) ^{а)}
	> 3 800	≤ 1,9 – 10 ⁹ (3,0 – 10 ⁶)	С + В или D	G1 (4W/n) ^{а, в)}

Примечание: Требования по биению ротора даны в таблице 17

^{а)} С учетом 5 % повышения скорости;

^{б)} ГОСТ 31320 (ИСО 11342:1998);

^{в)} Корректировка балансировки в процессе сборки нецелесообразна, поскольку насадка с зазором не сохраняет скорректированный баланс

^{г)} Соответствует примерно среднему классу качества балансировки по соответствующему ISO.

^{д)} При скоростях более 3800 об/мин используются роторы повышенной упругости, достижение и соблюдение такого баланса требует особого внимания к конструкции, изготовлению и техобслуживанию.

9.2.4.2.4 При балансировке роторов пустые одиночные шпоночные канавки должны заполняться полушпонками.

9.2.4.2.5 Если ротор подвергается балансировке как узел, необходимо провести испытание на остаточный дисбаланс. Проверка должна проводиться после заключительной балансировки ротора с использованием процедуры в соответствии с Приложением Л. Вес всех полушпонок, используемых в процессе заключительной балансировки собранного ротора, должен регистрироваться в рабочем листе остаточного дисбаланса (на эскизном чертеже ротора) либо схематически изображаться отдельно и приводиться на рабочем листе в соответствии с Приложением Л.

9.2.5 Подшипники и корпуса подшипников

9.2.5.1 Гидравлические радиальные подшипники, в случае поставки, должны соответствовать 9.2.5.1.1 – 9.2.5.1.4.

9.2.5.1.1 Подшипники должны быть разъемными для облегчения сборки, с точным посадочным отверстием, типа подшипников скольжения с втулкой или вкладышем со сменными втулками, вкладышами или наружными кольцами, покрытыми антифрикционным слоем на стальной ленте и залитыми баббитом. Подшипники должны оснащаться штифтами, предотвращающими проворот, и принудительно крепиться в осевом направлении.

9.2.5.1.2 Втулки, вкладыши или наружные кольца должны находиться в корпусах с осевым разъемом и должны заменяться без демонтажа любой части корпуса или удаления соединительной втулки.

9.2.5.1.3 Подшипники должны проектироваться так, чтобы исключить установку в обратном направлении или верхней стороной вниз.

9.2.5.1.4 Если материал, из которого изготовлен вал, содержит более 1,0 % хрома, а скорость поверхности шейки вала превышает значение, равное 20 м/с (65 футов/с), то шейка вала должна иметь твердое покрытие, покрытие с гальванически нанесенным слоем твердого хрома или иметь втулку из углеродистой стали.

Примечание – Назначение этой конструкции состоит в том, чтобы избежать повреждения (изнашивания) подшипника.

9.2.5.2 Гидродинамические упорные подшипники скольжения должны соответствовать 9.2.5.2.1 - 9.2.5.2.5.

9.2.5.2.1 Упорные подшипники должны быть многосегментными, покрытыми антифрикционным слоем, залитыми баббитом. Эти подшипники рассчитаны на одинаковую максимально допустимую нагрузку в обоих направлениях и размещаются на каждой стороне для постоянной смазки под давлением. Подшипники с обеих сторон должны быть типа подшипников с плавающими сегментами, имеющими функцию самоустанавливания, благодаря чему каждый сегмент несет одинаковую долю осевой нагрузки при незначительных изменениях в толщине сегмента.

9.2.5.2.2 Упорные диски должны быть заменяемыми. Они должны устанавливаться на вал с натягом для предотвращения колебаний и осевых перемещений.

9.2.5.2.3 Шероховатость поверхности обеих сторон упорных колец не должна превышать 0,4 мкм (16 микродюймов) R_a и после установки полные осевые биения на любой стороне не должны превышать 13 мкм (0,0005 дюйма).

9.2.5.2.4 Упорные подшипники скольжения должны быть рассчитаны на максимальную постоянную приложенную нагрузку согласно 6.10.1.2. При этой нагрузке и соответствующей скорости вращения значения параметров, указанных ниже, должны определяться следующим образом:

- а) минимальная толщина масляной пленки - 8 мкм (0,000 3 дюймов);
 - б) максимальное удельное давление (нагрузка, деленная на площадь) - 3500 кПа (35 бар; 500 psi);
 - в) максимальная расчетная температура поверхности баббита 130 °С (265 °F).
- Если указано, размеры упорного подшипника скольжения должны пересматриваться и согласовываться с потребителем/заказчиком.

Допустимые значения, приведенные выше, соответствуют расчетному коэффициенту, не менее 2 основанному на предельной несущей способности подшипника. Вычисленная температура поверхности баббита является проектным значением и не является в этих условиях репрезентативной реальной температурой баббита. Для подшипников, размеры которых отвечают критериям, приведенным выше,

допустимые значения температуры металла при проведении заводских испытаний и в полевых условиях определяются по 6.10.2.4:

- заводские испытания должны проводиться с использованием воды и в нормальном рабочем режиме в полевых условиях по с) 8.3.3.5 при 93 °C (200 °F);
- необходимо наличие аварийного устройства или механизма автоматического отключения в полевых условиях при 115 °C (240 °F).

9.2.5.2.5 Упорные подшипники скольжения должны размещаться так, чтобы имелась возможность провести центровку каждого ротора относительно корпуса и установить зазоры или предварительное нагружение подшипника.

9.2.5.3 Если температура масла на входе превышает 50 °C (120 °F), необходимо уделить особое внимание конструкции подшипников, расходу масла и допустимому повышению температуры. Выпуск масла из упорных подшипников скольжения должен соответствовать рекомендациям изготовителя подшипников в отношении скорости колец и используемого метода смазки. Соединения для подачи масла на корпусах подшипников должны соответствовать 7.5.

9.2.5.4 Корпуса подшипников с осевым разъемом должны иметь соединение „металл-металл”. Половины корпуса центрируются с помощью цилиндрических штифтов.

9.2.6 Смазка

- 9.2.6.1 Если указано или рекомендовано поставщиком/изготовителем и одобрено потребителем/заказчиком, система смазки под давлением должна подавать масло при соответствующем давлении в подшипники, приводной механизм и любое другое приводное оборудование насосов, включая зубчатые передачи.

9.2.6.2 Внешние системы смазки под давлением должны соответствовать требованиям части 3 [68] *или национальным стандартам государств, упомянутых в предисловии, как проголосовавших за принятие межгосударственного стандарта.* На рисунке Б.8 (приложение Б) и в таблице Б.1 (приложение Б) подробно представлена минимально допустимая система оборудования, использование которой допускается настоящим стандартом.

9.2.6.3 Если масло подается из общей системы в два или более механизмов (например, в насос, зубчатую передачу и двигатель), характеристики масла должны подходить для всего поставляемого оборудования. Поставщик/изготовитель, несущий комплексную ответственность за поставку всего агрегата, должен получить одобрение потребителя/заказчика и других поставщиков/изготовителей оборудования в отношении выбранного масла.

П р и м е ч а н и е – Типичными смазочными материалами, используемыми в общей смазочной системе, являются минеральные (углеводородные) масла, соответствующее Классам 32 – 68 по ISO, как установлено в [77].

- 9.2.6.4 Если указано, система смазки под давлением должна соответствовать требованиям [68]. К такой системе смазки должны прилагаться листы технических данных.

9.2.7 Испытания

9.2.7.1 Для подшипников, смазываемых под давлением, масло испытательного стенда и компоненты системы смазки, располагаемые за фильтрами, должны отвечать требованиям, предъявляемым к чистоте смазки, установленным в [68].

9.2.7.2 Во время заводских испытаний насосов с подшипниками, смазываемыми под давлением, подача масла в каждый корпус подшипника должна измеряться и регистрироваться.

9.2.7.3 В процессе проведения испытаний должны использоваться все приобретенные зондовые датчики вибрации, преобразователи и вибраторы-демодуляторы. Если зондовые датчики вибрации не поставляются поставщиком/изготовителем или если приобретенные зонды оказываются несовместимыми с заводской аппаратурой для считывания данных, должны использоваться заводские зонды и считывающие устройства, отвечающие требованиям [28] предъявляемым к точности. Вибрация, измеренная такими приборами, должна быть основой для приемки или отбраковки насоса. Вибрация, измеренная такими приборами, должна быть основой для приемки или отбраковки насоса по 6.9.3.6.

9.2.7.4 В случае одобрения потребителем/заказчиком одноступенчатые насосы с рабочим колесом двустороннего входа должны быть собраны для испытаний с присоединением привода с противоположного конца насоса по сравнению с нормальным размещением контрактного насоса и привода. После окончательной сборки повторное испытание не требуется. Если требуется такое размещение, то оно должно быть указано в заявке.

Примечание – Такое требование возникает в связи с ограничением испытательного стенда для трубопровода.

- 9.2.7.5 Если указано, гидродинамические подшипники должны быть удалены, осмотрены потребителем/заказчиком или его представителем и вновь собраны после завершения параметрических испытаний.

9.2.8 Подготовка к отгрузке

9.2.8.1 Если запасной ротор или картриджный сборочный элемент заказаны, необходимо подготовить их для хранения в необогреваемом помещении в течение 3 лет. Такая подготовка должна включать обработку антикоррозионными средствами и размещение их в упаковке, защищающей от паров, с медленно выделяющимся ингибитором в паровой фазе. Ротор или картриджный сборочный элемент должны помещаться в коробку в зависимости от способа отгрузки. Между ротором и его опорой должен находиться упругий материал [но не свинец, тефлон (TFE) или политетрафторэтилен (PTFE)] толщиной не менее 3 мм (0,12 дюйма); опора не должна находиться в месте установки подшипников ротора. Ротор картриджного сборочного узла должен закрепляться для предотвращения перемещения внутри статора.

- 9.2.8.2 Если указано, запасные роторы и картриджные сборочные элементы должны подготавливаться к хранению в вертикальном положении. Ротор должен поддерживаться за муфтовый конец при помощи приспособления, рассчитанного на нагрузку в 1,5 раза превышающую вес ротора, без повреждения вала. Картриджный сборочный элемент должен поддерживаться крышкой корпуса (с ротором, выступающим из упорного подшипника).

- 9.2.8.3 Если указано, должен быть предоставлен контейнер для отгрузки и хранения, предназначенный для хранения ротора или картриджа в вертикальном положении.

- 9.2.8.4 Если указано, контейнер для отгрузки и хранения должен допускать наличие инертного газа.

9.3 Вертикальные полупогружные насосы (типа VS1 – VS7)

9.3.1 Общие положения

9.3.1.1 Указанное давление в нагнетательном патрубке должно соответствовать установленному покупателем давлению на выходе. Гидравлические характеристики должны корректироваться с учетом статических потерь напора и потерь напора при трении. Характеристические кривые чаши или корпуса насоса должны предоставляться с указанием внесенных поправок.

9.3.1.2 Корпуса подшипников для вертикальных полупогружных консольных насосов необязательно размещать так, чтобы подшипники могли быть заменены без демонтажа или перемещения привода или крепления.

9.3.2 Корпуса, работающие под давлением

9.3.2.1 Для стаканов с прорезанными пазами не должны требоваться винтовые домкраты и установочные штифты корпуса.

9.3.2.2 Насосы должны быть оборудованы вентиляционными патрубками под втулки линии всасывания и уплотнительные камеры.

9.3.2.3 Корпусам, предназначенным для использования только кольцевых уплотнений, не требуются фланцевые или болтовые соединения для посадки спирально-навитых прокладок по 6.3.10.

Всасывающий патрубок допускается располагать в стакане (наружном корпусе).

9.3.3 Роторы

9.3.3.1 Все насосные валы должны подлежать механической обработке, или шлифовке и полировке по всей длине. Номинальные биения по индикатору не должны превышать 40 мкм/м (0,0005 дюймов/фут) длины. Полные биения не должны превышать 80 мкм (0,003 дюйма) по всей длине вала.

Для насосов с валами длиной 4500 мм (177 дюймов), поставщик/изготовитель должен предложить на рассмотрение покупателя альтернативное значение предельно допустимого биения [но не более 80 мкм (0,003 дюйма)].

9.3.3.2 Валы насосов должны быть цельными, если по согласованию с потребителем (из-за общей длины вала или ограничений по доставке) не указано иное.

9.3.4 Изнашиваемые детали и рабочие зазоры

9.3.4.1 Сменные втулки корпуса должны быть установлены во всех межступенчатых переходах. При этом перепад давления в этих переходах и характер используемой жидкости (например, загрязненная или не обладающая смазывающими свойствами) должен определять потребность в соответствующих втулках вала.

9.3.4.2 Размеры рабочих зазоров, установленные в 6.7.4 не относятся к зазорам втулок. Используемые зазоры должны быть определены в заявке и одобрены покупателем.

9.3.4.3 Насосы с полуоткрытыми рабочими колесами при работе в эрозионной среде должны оснащаться сменной облицовкой корпуса.


9.3.5 Динамика

- Если указано, поставщик/изготовитель должен представить результаты динамического анализа насоса и его опорной конструкции для подтверждения приемлемости конструкции. Потребитель/заказчик и поставщик/изготовитель должны согласовать объем и метод анализа, а также критерии приемки.

Вертикальные полупогружные насосы обычно являются упругими конструкциями, при этом скорости вращения вала не должны совпадать с его собственными колебаниями. Вследствие этого они являются чувствительными к резонансной вибрации, если коэффициенты ее запаса не используются в процессе проектирования. Основные детали конструкции обычно включают основание, детали насоса и раму двигателя. Обычно прогиб основания составляет менее 5 % от полного прогиба элементов конструкции. Если при проведении анализа данные по основанию отсутствуют, должно использоваться согласованное значение. Обычно между собственной частотой вращения опорной конструкции двигателя и рабочей частотой вращения должна быть 20 % разделительная полоса.

9.3.6 Втулки и подшипники

9.3.6.1 Втулки должны быть коррозионностойкими и износостойкими для соответствующего перекачиваемого продукта и установленной температуры. Максимальное расстояние между втулками вала должно соответствовать рисунку 37, чтобы первая частота вращения превышала максимально допустимую постоянную частоту вращения.

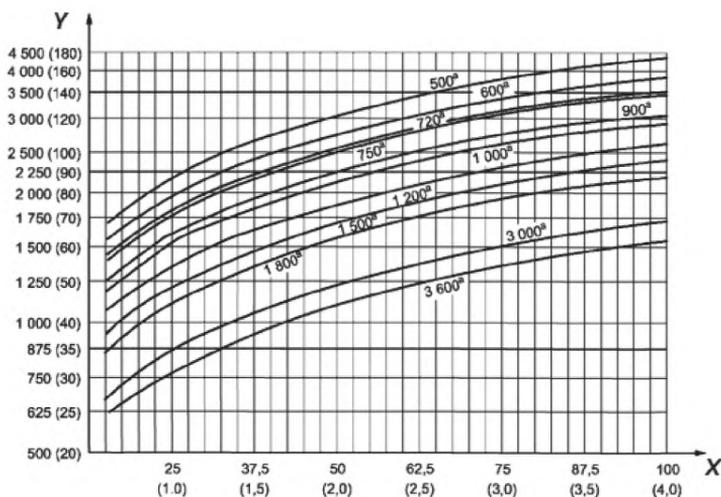

X – диаметр вала, мм (дюймы), Y – максимальное расстояние между втулками, мм (дюймы)

a) – Кривые для различных скоростей вращения, об/мин.

Рисунок 37 — Максимальное расстояние между направляющими втулками вала

9.3.6.2 Упорные подшипники скольжения, составляющие одно целое с двигателем, должны отвечать требованиям 7.1.8. Упорные подшипники корпуса, составляющие одно целое с насосом, должны отвечать применимым требованиям п. 6.10. Для осевой регулировки ротора и смазки маслом упорный подшипник должен устанавливаться путем посадки с натягом на втулке со скользящей посадкой, передающей вращение через шпонку.

9.3.6.3 У всех насосов за исключением насосов типа VS4, рабочее колесо первой ступени должно размещаться между втулками.

Примечание – Хотя для рабочих колес первой ступени может потребоваться более совершенная опора ротора, в некоторых областях применения, например, для отстойников, требующих наилучшие характеристики всасывания рекомендуется консольное размещение рабочего колеса первой ступени.

9.3.7 Смазка

Втулки в вертикальных насосах должны смазываться перекачиваемой жидкостью. Если перекачиваемая жидкость не подходит, должны быть предложены альтернативные методы смазки.

9.3.8 Вспомогательные устройства

9.3.8.1 Приводы

9.3.8.1.1 Насосы и узлы двигателя, которые могут быть повреждены при вращении в обратную сторону, должны оснащаться нереверсивным храповым механизмом или другим устройством, одобренным потребителем/заказчиком, для предотвращения вращения в обратную сторону.

9.3.8.1.2 Если не указано иное, двигатели для вертикальных насосов должны оборудоваться твердыми валами. Если упорные подшипники насоса встроены в двигатель, последний должен иметь зазоры на валу и опоре, соответствующие требованиям рисунка 36.

9.3.8.2 Муфты и защитные ограждения

9.3.8.2.1 Торцы муфт должны быть перпендикулярными к их осям с точностью 0,1 мкм/мм (0,0001 дюйма/дюйм (в расчете на диаметр торца) или 13 мкм (0,0005 дюйма) (полное номинальное биение) в зависимости от того, какая из этих величин больше.

9.3.8.2.2 В вертикальных насосах без цельных упорных подшипников скольжения должны использоваться жесткие регулируемые муфты.

9.3.8.2.3 В вертикальных насосах, оснащенных жесткими муфтами и торцевыми уплотнениями, муфта должна иметь проставку. Проставка должна иметь длину, достаточную для замены уплотнения в сборе, включая втулку уплотнения, без удаления привода.

9.3.8.3 Монтажные плиты

- 9.3.8.3.1 Если указано, монтажная плита для двухкорпусных насосов должна быть отделена от основного корпусного фланца и размещена ниже него на достаточном расстоянии, позволяющем использовать сквозное болтовое соединение на корпусном фланце как на рисунке 38. Это расположение может привести к повышению целостности агрегата и рекомендуется к применению в случае работы в критических и низкотемпературных условиях.

9.3.8.3.2 Для каждой детали приводного механизма с массой более 250 кг (500 фунтов) необходимо использовать как минимум четыре регулировочно-установочных винта с целью повышения надежности горизонтальной регулировки.

- 9.3.8.3.3 Если указано, насосы должны оснащаться отдельной опорной плитой для болтового соединения и соединения с основанием посредством цементирования согласно рисунку 38. Верхняя поверхность такой плиты должна быть механически обработана для установки напорного патрубка, внешнего корпуса (емкости) или опоры двигателя.

9.3.8.3.4 Внешние углы опорной или монтажной плиты, погруженной в цементный раствор, должны иметь радиус не менее 50 мм (2 дюйма) в горизонтальной плоскости согласно рисунку Г.1 (приложение Г).

9.3.8.4 Трубопровод и принадлежности

Если торцевые уплотнения и приводы не установлены до отгрузки, система уплотнений трубопровода не должна быть полностью собрана.

9.3.9 Испытания

9.3.9.1 Насосы должны испытываться в полностью собранном виде. Испытания только стаканов и рабочих колес не рекомендуются. В случаях, когда проведение испытаний собранного блока нецелесообразно, изготовитель должен представить в своем предложении альтернативные процедуры испытаний. Всасывающие емкости, если они поставляются, не являются необходимыми для проведения параметрических испытаний.

● 9.3.9.2 Если указано, испытания на резонанс с насосом, отсоединенным от трубопровода, должны проводиться для конструкции насос-рама привода. Испытания должны проводиться, следующим образом:

- Возбудить колебания в узле, ударяя по каркасу привода в направлении фланца на выходе.
- Определить собственную частоту (частоты) по отклику.
- Возбудить колебания в узле, ударяя по каркасу привода под углом 90° в направлении фланца на выходе.

Собственные частоты колебаний, определенные таким способом, должны быть, как минимум, на 10% ниже, чем минимальная постоянная рабочая частота вращения или, как минимум, на 10% выше, чем максимальная постоянная рабочая частота вращения.

9.3.10 Однокорпусные насосы с диффузором (VS1) и со спиральным отводом (VS2)

9.3.10.1 К деталям, составляющим корпус, работающим под давлением, относятся корпуса (чаши), колонна и нагнетательный патрубок.

Примечание – Стаканы насосов типа VS1 не обязательно изготавливать из стали марки S-6 с 12 % хрома; они могут быть выполнены из углеродистой стали.

9.3.10.2 Валы должны быть открытыми или закрытыми. В случае закрытых валов тип смазки должен согласовываться с потребителем/заказчиком.

Открытый промежуточный вал должен смазываться перекачиваемой жидкостью. Если перекачиваемая жидкость не подходит как смазка, для обеспечения подачи чистой смазки для подшипников вала должен быть установлен закрытый трансмиссионный вал.

9.3.10.3 Монтажная поверхность напорной верхней части должна подходить как для цементирования, так и для установки на механически обработанной опорной плите.


9.3.10.4 Если на нагнетательном патрубке устанавливается компенсационный стык, необходимо ограничить усилие на насос. Поставщику/изготовителю

рекомендуется провести проектный анализ места установки и конструкции трубопровода.

● 9.3.10.5 Если указано, промежуточный вал должен поставляться с закаленными участками муфт под каждой втулкой.

9.3.10.6 Если не указано иное, для всех типоразмеров колонн должны использоваться цельные крестообразные опоры втулок и посадки с прорезанными пазами.

9.3.10.7 Если не указано иное, стаканы должны быть фланцевыми и должны иметь посадку „металл-металл” с уплотнительными поясками.

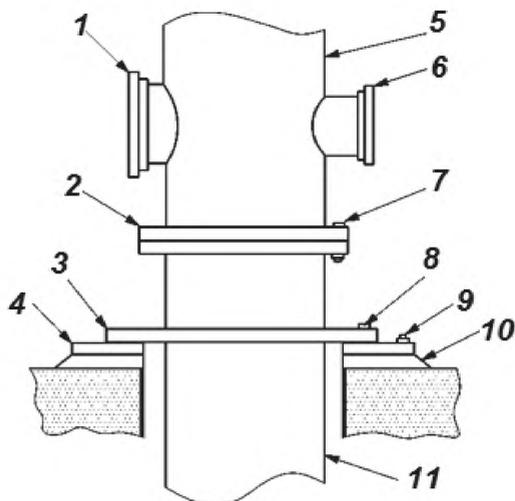

1 – всасывающий патрубок; 2 – основной корпусный фланец; 3 – монтажный фланец;
4 – опорная плита; 5 – напорная верхняя часть; 6 – напорный фланец; 7 – сквозное болтовое
соединение (типичное) основного корпусного фланца; 8 – прижимные болты (типичные); 9 – анкерные
болты (типичные); 10 – цементный раствор; 11 – легкий корпус (наружный корпус)

Рисунок 38 — Типовая установка вертикальных полупогружных
двухкорпусных насосов (VS6 и VS7) с опорной плитой

9.3.11 Однокорпусные насосы с осевым потоком (VS3)

9.3.11.1 Детальями, составляющими корпус под давлением, являются корпус (чаша), колонна и напорная верхняя часть.

9.3.11.2 Если не указано иное, для колонн всех типоразмеров должны использоваться цельные крестообразные опоры втулок и посадки с прорезанными пазами.

9.3.11.3 Чаши должны иметь посадку „металл-металл” с пазами.

9.3.12 Однокорпусные насосы с промежуточным валом (VS4) и однокорпусные консольные насосы (VS5)

9.3.12.1 Для насосов VS4 должны быть предусмотрены втулки, обеспечивающие поддержку вала и рабочего колеса.

9.3.12.2 Насосы типа VS5 должны соответствовать нижеприведенным требованиям а) - г):

а) Ротор должен быть консольным и выступать из подшипникового узла. Погружные нижние подшипники не используются как направляющие детали для вала.

б) Жесткость вала должна ограничивать полный прогиб без использования корпусной втулки так, чтобы рабочее колесо не вступало в контакт с корпусом насоса в наиболее жестких динамических режимах в пределах всей кривой подача–напор в случае рабочего колеса максимального диаметра и при максимальной частоте вращения и плотности жидкости.

в) Роторы насосов консольного типа должны иметь первую „сухую” критическую частоту вращения, на 30 % превышающую максимальную допустимую постоянную частоту вращения.

г) В случае насосов консольного типа VS5, полное номинальное биение вала не должно превышать 50 мкм (0,002 дюйма) и должно измеряться на валу непосредственно над торцевым уплотнением или корпусом сальника.

9.3.12.3 В случае использования насосов в открытых системах в качестве зумпфовых, деталями насосов типа VS4 и типа VS5, находящимися под давлением, являются корпус, крышка всасывания и нагнетательный трубопровод. В случае использования насосов в закрытых системах, находящихся под избыточным давлением, или работы с емкостями, находящимися под вакуумом, камера уплотнения, крышка насоса и крышка емкости также становятся компонентами, находящимися под давлением.

9.3.12.4 В случае насосов VS4 упорный подшипник должен быть сконструирован либо для работы с консистентной смазкой, либо со смазкой масляным туманом. Втулки должны смазываться водой, консистентной смазкой или продуктом реакции или являться самосмазывающимися. Подшипники насосов типа VS5 должны смазываться консистентной смазкой. Стабильная температура корпуса подшипника не должна превышать 82 °C (180 °F) при условии, что насос работает при рабочей температуре не выше 43 °C (110 °F). Рекомендуемые консистентные смазки должны подходить для работы при этих температурах.

9.3.12.5 Торцевые уплотнения обычно не поставляются для насосов VS4 и VS5, если только они не требуются для работы в условиях закрытой системы.

9.3.12.6 Для подъема насосного агрегата, включая привод, крышка должна оснащаться монтажными петлями.

9.3.12.7 Напорный патрубок и крышка должны проектироваться в соответствии с 6.3.3.

Если насос устанавливается в емкости, ее патрубок должен рассчитываться так, чтобы выдерживать допустимые нагрузки. Что касается допустимых нагрузок патрубка, по 6.5.

9.3.12.8 Для работы в условиях закрытых систем клапанные крышки насосов должны быть паронепроницаемыми. Конструкция и монтаж таких крышек должны согласовываться между потребителем/заказчиком и поставщиком/изготовителем.

9.3.12.9 Торцевые уплотнения, если они поставляются, должны размещаться на крышке для изоляции газов в питающем баке или емкости. Торцевые уплотнения обычно изолируют газы; однако они должны проектироваться для работы в жидкости в случае переполнения бака или емкости. Камера уплотнения должна быть снабжена выпускным устройством в верхней точке.

9.3.12.10 Допускается использовать лопатки динамического уплотнения рабочего колеса взамен уплотнительных колец с целью снижения протечек.

9.3.12.11 Обычно муфты с проставкой не используются в насосах типа VS4 и VS5. Полумуфта должны поставляться со скользящими посадками на валу. Полумуфты

и шпонки должны крепиться к валу с использованием установочных винтов, что облегчает заключительную регулировку муфты.

9.3.13 Двухкорпусные насосы с диффузором (VS6) и спиральной камерой (VS7)

9.3.13.1 Детали, составляющие корпус под давлением насосов типа VS6, включают напорную верхнюю часть и стакан. Детали, составляющие корпус под давлением насосов типа VS7, включают наружный корпус (вместе с патрубком на выходе), верхнюю плиту и всасывающий трубопровод.

- 9.3.13.2 Если указано, стакан и труба колонны должны подвергаться гидравлическим испытаниям с использованием жидкости под давлением, как минимум, в 1,5 раза превышающим максимальный перепад давления в насосе. Гидравлические испытания должны проводиться в соответствии с требованиями 8.3.2.

9.3.13.3 Полная вентиляция наружного корпуса должна обеспечиваться посредством подсоединения вентиляции в верхней точке.

9.3.13.4 Должны быть приняты меры по обеспечению вентиляции внутреннего сборочного узла в камере уплотнения или соответствующего вспомогательного технологического трубопровода.

- 9.3.13.5 Если указано, емкость всасывания должна поставляться со сливной трубой, выходящей на поверхность.

9.3.13.6 Секции колонны всех типоразмеров должны включать цельные крестообразные опоры втулок с посадкой посредством прорезанных пазов.

10 Информация поставщика/изготовителя

10.1 Общие положения

10.1.1 Информация, которую должен предоставить поставщик/изготовитель, установлена в 10.2 и 10.3.

10.1.2 Информация поставщика/изготовителя должна быть представлена в пересылаемых (сопроводительных) письмах, на титульных листах и в титульных блоках или в других заметных местах на чертежах и должна включать следующие данные:

- а) название компании потребителя/заказчика;
- б) номер заказа/проекта;
- в) номер технологической позиции и назначение оборудования;
- г) номер запроса или заказа потребителя/заказчика;
- д) другая идентификация, установленная в запросе или заказе потребителя/заказчика;
- е) идентифицирующий номер предложения поставщика/изготовителя, заводской номер заказа, серийный номер или другая справочная информация, необходимая для полной идентификации соответствия данных.

● **10.1.3** Если указано, то в течение четырех – шести недель после размещения заказа должно быть проведено координационное совещание, предпочтительно на предприятии поставщика/изготовителя. Если не указано иное, поставщик/изготовитель должен подготовить и распространить повестку дня до проведения этого совещания, на котором, должно быть рассмотрено:

- а) заказ на поставку, объем поставки, личная ответственность и вопросы, связанные с субпоставщиками;
- б) листы технических данных;
- в) применимые технические требования и предварительно согласованные исключения;
- г) графики передачи данных продукции и проведения испытаний;
- д) программа и процедуры обеспечения качества;
- е) контроль качества, доставка и проведение испытаний;
- ж) схемы и спецификации для вспомогательных систем;
- з) физическая ориентация оборудования, трубопровода и вспомогательных систем;
- и) выбор муфт и их паспортные характеристики;
- к) определение величины нагрузки на подшипники, выбор размеров и конфигурации подшипников;
- л) динамический анализ роторов (анализ поперечной критической скорости, крутильных и переходных крутильных колебаний по требованию; по истечению 10 – 12 недель работы);
- м) рабочие характеристики оборудования, альтернативные режимы работы, запуск, отключение и рабочие ограничения;
- н) определение объема и описание анализа пульсаций или вибрации;

- о) контрольно-измерительные приборы и устройства управления;
- п) идентификация деталей для анализа напряжений и других аспектов анализа конструкции;
- р) другая техническая информация.

10.2 Предложения

10.2.1 Общие положения

10.2.1.1 Поставщик/изготовитель должен направить оригинал предложения и установленное количество копий адресату, указанному в запросе. Предложение должно включать данные, установленные в 10.2.2 - 10.2.5, а также заявление, что система и все ее компоненты строго соответствуют настоящему стандарту. В противном случае поставщик/изготовитель должен представить список, в котором подробно описывается и разъясняется каждое отклонение от указанного стандарта. Поставщик/изготовитель должен представить подробное описание, позволяющее потребителю/заказчику оценить любые предложенные альтернативные конструкции. Все соответствия должны четко идентифицироваться согласно 10.1.2.

10.2.1.2 Зазоры, размеры которых меньше значений, установленных в таблице 6, должны рассматриваться в предложении как исключения в настоящем стандарте.

10.2.2 Чертежи

10.2.2.1 Чертежи, представленные в форме „Требования, предъявляемые к данным и чертежам поставщика/изготовителя (VDDR)”, приведенных в примере в Приложении Н должны быть включены в предложение. Должны быть предоставлены следующие данные:

а) общий вид или схематические чертежи каждого основного блока или системы, на которых показаны направление вращения, размеры и положение основных соединений покупателя, общие размеры, эксплуатационные размеры зазоров, общий вес, монтажный вес, максимальный эксплуатационный вес (указываемый для каждой детали), точки подъема и методы подъема собранного механизма, если применяются, а также номер стандартной опорной плиты в соответствии с Приложением Г;

б) чертежи поперечного сечения, на которых показаны подробности конструкции предлагаемого оборудования;

в) схемы всех вспомогательных систем, включая систему промывки уплотнений, систему подачи. Также должен быть представлен список материалов.

10.2.2.2 Если используются типовые чертежи, схемы и спецификации, то данные, приводимые на них, должны быть завышены с тем, чтобы затем показать откорректированные данные по весу и размерам, соответствующие оборудованию, которое будет поставлено, и предложенному объему поставки.

10.2.3 Технические данные

В предложение должны быть включены следующие данные:

а) листы технических данных покупателя с полной информацией поставщика/изготовителя (вводимые после), и техническая документация, в которой полностью описываются элементы предложения;

б) прогнозируемые данные по уровню звукового давления по 6.1.16;

в) Требования, предъявляемые к чертежам и данным изготовителя (пример, приведенный в Приложении Н), включающая график, в соответствии с которым изготовитель передает все данные, установленные как часть заказа на покупку;

г) график отгрузки оборудования, недельный, утверждаемый после получения заказа;

д) список основных изнашиваемых деталей, в котором указывается их возможная взаимозаменяемость с деталями других насосов, поставляемых в рамках этого проекта, или деталями механизмов, уже имеющихся у потребителя/заказчика;

е) перечень запасных деталей, рекомендуемых для запуска и нормального технического обслуживания, согласно таблице 20;

ж) перечень специальных инструментов, поставляемых для технического обслуживания по 7.6.1;

з) описание специальной защиты от атмосферных воздействий и подготовки к эксплуатации в зимних условиях, требуемой для запуска, работы и периодов простоя в местных условиях, установленных в листах технических данных. В этом описании должны быть четко указаны защитные устройства, используемые потребителем/заказчиком, а также, что должно быть включено в поставку.

и) заполненная таблица, содержащая требования к пару, воде, электроснабжению, воздуху, газу, смазочному маслу (включая количество и давление, необходимое для подачи масла, а также тепловую нагрузку, снимаемую маслом), а также требования к

номинальной мощности (указываются на паспортной табличке), и рабочей мощности вспомогательных приводов должны быть четко указаны;

к) описание дополнительных испытаний и процедур проверки материалов описаны в 8.3.4 или 8.2.2;

л) описание специальных требований, либо установленных в запросе потребителя/заказчика, либо описанных в 6.1.12, 6.1.13, 6.1.14, 6.3.4, 6.4.3.10, 6.4.3.13, 6.9.3.1, 6.12.1.1, 6.12.1.2, 6.12.1.3, 7.1.4, 7.1.8, 9.2.1.1, 9.2.3.2, 9.2.7.4, 9.3.4.2, 9.3.9.1, 10.2.1.2, 10.2.2.1, и 10.3.4.2;

м) если указано, список похожих агрегатов, установленных и работающих в похожих условиях;

н) ограничения на запуск, выключение или работу, необходимые для защиты целостности оборудования;

о) рассчитанная быстроходность;

п) ограничения на испытательное оборудование, которые может ввести изготовитель, касающиеся сборки и приведения в действие одноступенчатых насосов с двухсторонним всасыванием с противоположного конца в случае проведения испытаний по 9.2.7.4;

р) список деталей, которые могут рассматриваться как альтернативные конструкции и поэтому требуют приемки потребителем/заказчиком по 6.2.

10.2.4 Кривые рабочих характеристик

Поставщик/изготовитель должен предоставить полные рабочие характеристики, включая перепад давления, подачу, допускаемый кавитационный запас (NPSHR) для воды и мощность, выражаемые как функции подачи. За исключением конструкций с низкой быстроходностью, когда это нереально кривые рабочих характеристик должны включать значения, не менее 120 % от подачи для обеспечения максимальной эффективности; а также должны указываться номинальные рабочие точки. По требованию потребителя/заказчика необходимо также включить кривую напора для рабочих колес максимального и минимального диаметра. На кривых должны быть указаны идентификационный номер рабочего колеса, быстроходность и кавитационный коэффициент быстроходности. По возможности, на кривых должны указываться поправки, вносимые в связи с вязкостью среды. Кроме того, должны указываться минимальная подача (с учетом нагрева и стабильности подачи), предпочтительные и допустимые рабочие области, а также ограничения рабочего режима.

10.2.5 Варианты

• Если указано, поставщик/изготовитель должен предоставить план процедур, используемых для каждого специального или дополнительного испытания, которое было установлено потребителем/заказчиком или предложено поставщиком/изготовителем.

Таблица 20 — Рекомендуемые запасные детали

Деталь	Количество насосов с идентичными деталями						
	<i>n</i>						
	1 - 3	4 - 6	≥7	1 - 3	4 - 6	7 - 9	≥10
	Рекомендуемое количество запасных деталей						
	Запуск			Обычное техническое обслуживание			
Картридж ^{б),д)}	—	—	—	1	1	1	1
Блок ^{б),е)}	—	—	—	1	1	1	1
Ротор ^{б),е)}	—	—	—	1	1	1	1
Корпус ^{а)}	—	—	—	—	—	—	1
Верхняя часть (крышка корпуса и камера уплотнения)	—	—	—	—	—	—	1
Кронштейн для подшипника ^{а)}	—	—	—	—	—	—	1
Вал (со шпонкой)	—	—	—	1	1	2	п/3
Рабочее колесо	—	—	—	1	1	2	п/3
Кольца компенсационные (комплект) ^{з)}	1	1	1	1	1	2	п/3
Только сегменты подшипников (гидродинамические, радиальные) ^{а),и)}	1	1	2	1	2	п/3	п/3
Подшипники, комплект (гидродинамические, упорные) ^{а),и)}	1	1	2	1	2	п/3	п/3
Только опоры подшипников (гидродинамические, упорные) ^{а),и)}	1	1	2	1	2	п/3	п/3
Торцевые уплотнения / набивка сальника ^{г),з),и)}	1	2	п/3	1	2	п/3	п/3
Втулка вала ^{з)}	1	2	п/3	1	2	п/3	п/3
Прокладки, подкладки, кольцевые уплотнения (набор) ^{з)}	1	2	п/3	1	2	п/3	п/3

Окончание таблицы 20

Деталь	Количество насосов с идентичными деталями						
	<i>n</i>						
	1 - 3	4 - 6	≥7	1 - 3	4 - 6	7 - 9	≥10
	Рекомендуемое количество запасных деталей						
Запуск			Обычное техническое обслуживание				
Дополнительно для вертикальных насосов:							
Чаши	—	—	—	—	—	<i>n</i> / 3	—
Крестовины или вкладыши спайдера (набор)	—	—	1	1	1	<i>n</i> / 3	<i>n</i> / 3
Подшипники, втулки (набор)	1	1	2	1	1	<i>n</i> / 3	<i>n</i> / 3
Дополнительно для высокоскоростных встроенных зубчатых передач:							
Редуктор	—	1	1	1	1	1	<i>n</i> / 3
Направляющий аппарат и крышка	1	1	1	1	1	1	<i>n</i> / 3
Шпоночный вал	1	1	1	1	1	1	<i>n</i> / 3
Корпус редуктора	—	—	—	1	1	1	<i>n</i> / 3
Масляный насос, внутренний	—	1	1	1	1	1	<i>n</i> / 3
Масляный насос, наружный	—	1	1	1	1	1	<i>n</i> / 3
Масляный фильтр	1	2	<i>n</i> / 3	1	2	3	<i>n</i> / 3
<p>а) Только горизонтальные насосы</p> <p>б) Жизненно необходимые насосы обычно комплектуются запчастями, частично обходятся без них или являются многоступенчатыми. Если они выходят из строя, то это приводит к производственным потерям или загрязнению окружающей среды</p> <p>в) Вспомогательные насосы необходимы для работы и оснащены установленными запасными деталями. Производственные потери происходят в случае, если основные и запасные детали выходят из строя одновременно</p> <p>г) Торцевые уплотнители типа картриджа включают муфты и уплотнения</p> <p>д) Картридж состоит из собранного блока с напорной верхней частью, уплотнением (уплотнениями) и корпусом (корпусами) подшипников</p> <p>е) Элемент состоит из собранного ротора с постоянными гидравлическими частями</p> <p>ж) Ротор состоит из всех вращающихся деталей, прикрепленных к валу за исключением полумуфты.</p> <p>з) Обычные истираемые детали по 5.1.1</p> <p>и) В расчете на комплект насосов</p>							

10.3 Данные по контракту

10.3.1 Общие положения

10.3.1.1 Данные по контракту должны предоставляться поставщиком/изготовителем в соответствии с согласованной формой VDDR, приведенной в примере в Приложении Н.

10.3.1.2 На каждом чертеже в нижнем правом углу должен ставиться штамп, включающий дату проверки и, данные поставщика/изготовителя, установленные в 10.1.2, номер документа, а также дату и название. Аналогичная информация должна быть представлена во всех других документах.

10.3.1.3 Потребитель/заказчик и поставщик/изготовитель должны согласовать график выполнения чертежей и проведения анализа данных. Результаты анализа, проведенного покупателем, не являются основанием для отклонения от требований, установленных в заказе, если только такое отклонение не согласовано в письменном виде.

10.3.1.4 Полный список данных изготовителя должен быть представлен вместе с первым выпуском основных чертежей. Этот список должен включать названия, номера чертежей и график передачи всех данных, которые поставщик/изготовитель должен предоставить, приведен в Приложении Н.

10.3.2 Чертежи и технические данные

10.3.2.1 Чертежи и данные, предоставляемые поставщиком/изготовителем, должны содержать достаточно информации для того чтобы вместе с инструкциями, установленными в 10.3.5, потребитель/заказчик мог правильно установить, эксплуатировать и технически обслуживать оборудование, входящее в заказ на покупку. Краткое описание, подробные указания которые приведены в приложении Р, должны быть включены в заводские технические данные, прилагающиеся к насосу. Все контрактные чертежи и данные должны быть разборчивыми (минимальный размер шрифта равен 8 pt, даже если он уменьшается в случае чертежей с более крупным размером шрифта), должны помещаться в согласованной форме VDDR согласно примеру в приложении Н и должны удовлетворять применимым подробным описаниям.

На чертежах с габаритными размерами должны указываться допуски на торцы патрубков на входе и выходе насоса и положения осевой линии, соотнесенные с ближайшим отверстием под анкерный болт опорной плиты. На центральной линии отверстий под анкерный болт опорной плиты должен указываться допуск, определяемый относительно общей базовой точки на опорной плите.

10.3.2.2 Кривые, полученные в результате испытаний и данные приведенные в примере приложения П должны быть представлены в течение 15 дней после завершения испытаний и должны включать данные по напору и мощности, пересчитанные с учетом удельного веса, производительности и нанесены на график, как функции подачи. Необходимо указать поправки на вязкость, если они были внесены. Кривая необходимого кавитационного напора (NPSHR) для воды также должна быть включена, и получена из фактических испытательных данных для рабочего колеса, отлитого по одному и тому же шаблону. Лист с кривой должен включать значения максимального и минимального диаметра поставляемого рабочего колеса, его идентификационный номер (идентификационные номера, если рабочих колес несколько) и серийный номер насоса.

- 10.3.2.3 Должен быть представлен общий чертеж корпуса с указанием минимально допустимой толщины (толщин) корпуса (минимальной толщины, обеспечивающей требуемый запас прочности) в критической зоне (зонах). Указанные величины должны быть основаны на требовании о соответствии любому из критериев, приведенных в 6.3.3, 6.3.4.

10.3.3 Отчеты о ходе работ

Поставщик/изготовитель должен направлять потребителю/заказчику отчеты о ходе работ через промежутки времени, приведенные в форме VDDR в Приложении Н.

10.3.4 Перечни деталей и рекомендуемые запасные части

10.3.4.1 Поставщик/изготовитель должен представить полные перечни деталей для всего поставляемого оборудования и вспомогательных устройств. Списки должны включать однозначные номера деталей, материалы конструкции и график поставки. Материалы должны идентифицироваться, как установлено в 6.12.1. Каждая деталь должна быть полностью идентифицирована и показана на чертежах поперечного сечения или на монтажных чертежах так, чтобы потребитель/заказчик мог определить

возможность замены этих деталей другим оборудованием. Детали, в стандартные размеры которых были внесены изменения, и/или которые были обработаны в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отдельным рабочим характеристикам, должны однозначно идентифицироваться по номеру детали для ее замены и в дальнейшем дублироваться. Стандартные покупные изделия, включая уплотнительные набивки и кольца, должны идентифицироваться по названию их изготовителя, номеру детали, номинальным параметрам материала и значениям рабочего давления.

10.3.4.2 Поставщик/изготовитель должен указать в каждом из этих перечней все детали, которые рекомендованы как запчасти для запуска и технического обслуживания, а также, в каком количестве эти детали должны иметься на складе. Указанные перечни должны включать рекомендации по запасным деталям субпоставщиков, данные от которых не были учтены в первоначальном предложении поставщика/изготовителя. Поставщик/изготовитель должен направить списки покупателю сразу после получения проанализированных чертежей и для возможности заблаговременного заказа деталей и их поставки до запуска оборудования в полевых условиях. Сопроводительное письмо должно включать данные, установленные в 10.1.2.

10.3.5 Информационные руководства

10.3.5.1 Общие положения

Поставщик/изготовитель должен предоставить исчерпывающие письменные инструкции (*паспорта*) и все необходимые чертежи, позволяющие покупателю осуществлять установку, эксплуатацию и техническое обслуживание всего оборудования, входящего в заказ на поставку. Эта информация должна быть отражена в руководстве (руководствах) вместе с титульным листом, содержащим данные, перечисленные в 10.1.2, указателем и полным списком прилагаемых чертежей с указанием названия и номера чертежа. Руководство (руководства) должны подготавливаться специально для оборудования, указанного в заказе на покупку. В руководство могут быть включены бланки, являющиеся образцами, но „ типовые ” руководства не применяются.

Поставщик/изготовитель должен предоставить указанные руководства также в согласованном электронном формате. Руководства должны содержать информацию о

поставляемом оборудовании, а также меры безопасности, необходимые для правовой защиты всех заинтересованных сторон.

10.3.5.2 Руководство по монтажу

Вся информация, необходимая для установки оборудования должна собираться в руководстве, которое должно выпускаться до выпуска окончательно утвержденных и заверенных чертежей. По этой причине руководство может поставляться отдельно от инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию. Данное руководство должно содержать информацию по процедурам центровки и цементации, обычным и максимальным требованиям к подводимым коммуникациям (электричество, пар, вода), центрам масс, средствам и процедурам сборки, а также все другие данные по сборке. Все чертежи и данные, установленные в 10.2.2, 10.2.3, необходимые для осуществления монтажа, должны быть включены как часть данного руководства.

10.3.5.3 Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию, технические данные

Руководство, включающее эксплуатационные данные, данные по техническому обслуживанию, а также технические данные, должно быть предоставлено на момент отгрузки. В дополнение к эксплуатации во всех установленных технологических режимах данное руководство должно включать раздел со специальными инструкциями по работе в установленных экстремальных окружающих условиях. Руководство также должно включать эскизы, показывающие положение центра тяжести и средства сборки, позволяющие демонтировать верхнюю половину корпусов, роторы и сборочные единицы, масса которых составляет более 135 кг (300 фунтов). Требования по наработке до капитального ремонта и по среднему ресурсу работы в часах в зависимости от перекачиваемой среды должны быть определены изготовителем. Руководство по эксплуатации должно включать данные, приведенные в Приложении Н, и которые неоднозначно связаны с установкой.

Приложение А

(справочное)

Коэффициент быстроходности и кавитационный коэффициент быстроходности

Быстроходность насоса, n_s , является безразмерным количественным показателем производительности насоса в точке максимального КПД при максимальном диаметре колеса заданной частоте вращения. Быстроходность n_s , вычисляют по формуле (А.1):

$$n_s = nq^{0,5} / H^{0,75}, \quad (\text{А.1})$$

где

n – частота вращения, об/мин;

q – общая подача насоса, м³/с; (гал/мин);

H – напор в расчете на ступень, м (фут)

Примечание 1 – Быстроходность, определяемая в системе единиц измерения СИ, умноженная на коэффициент 51,64, равна быстроходности в системе единиц USC.

Примечание 2 – Для промышленной оценки можно опустить гравитационную постоянную в безразмерных уравнениях для определения быстроходности и кавитационного коэффициента быстроходности.

Иногда используется определение быстроходности как (скорость потока через отверстие рабочего колеса, а не общая скорость потока). Потребитель/заказчик должен быть предупрежден о том, что при сравнении данных следует различать эти два определения.

Быстроходность и кавитационный коэффициент быстроходности, S , является безразмерной количественной характеристикой производительности насоса на приеме и вычисляется при подаче, соответствующем точке максимального КПД, максимальном диаметре рабочего колеса от заданной частоты вращения. Она позволяет оценить чувствительность насоса к внутренней рециркуляции. Кавитационный коэффициент быстроходности, S , вычисляют по формуле (А.2):

$$S = nq^{0,5} / (\text{NPSHR}), \quad (\text{А.2})$$

где

n – частота вращения, об/мин;

q – общая подача насоса, м³/с; (в США –гал/мин), равная:

- полной подаче для рабочих колес с односторонним всасыванием,
 - половине полной подачи для рабочих колес с двухсторонним всасыванием;
- (NPSHR) – допускаемый кавитационный запас насоса, м (фут).


Примечание 3 – Быстроходность и кавитационный коэффициент быстроходности, определяемая в системе единиц измерения СИ умноженная на коэффициент 51,64, равна скорости всасывания в системе единиц USC. Иногда для обозначения кавитационного коэффициента быстроходности в системе единиц USC используется символ N_{ss} .

Приложение Б

(обязательное)


Схемы систем водяного охлаждения и смазки

Настоящее приложение содержит схематические чертежи систем водяного охлаждения и смазки. Символы, использованные на рисунках Б.2 - Б.8, расшифрованы и снабжены пояснениями на рисунке Б.1. Указанные чертежи представляют обычно используемые системы. Существуют и другие конфигурации и системы, которые должны использоваться, если это определено или согласовано потребителем/заказчиком и поставщиком/изготовителем.

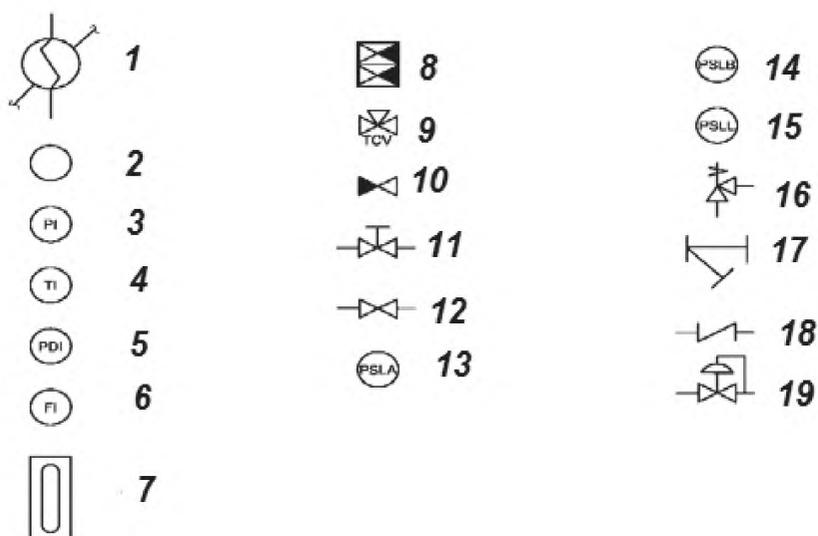


1 – теплообменник; 2 – прибор (буквы обозначают назначение прибора); 3 – индикатор давления; 4 – датчик температуры; 5 – индикатор перепада давления; 6 – индикатор подачи; 7 – индикатор уровня (отражательного типа); 8 – трехлинейный распределитель с ручным управлением (или отводной клапан); 9 – клапан регулировки температуры; 10 – запорная арматура с выпускным клапаном; 11 – клапан регулировки расхода; 12 – запорная арматура (запорный клапан); 13 – реле низкого давления (пуск вспомогательного насоса); 14 – реле низкого давления (аварийное); 15 – реле низкого давления (выключающее устройство); 16 – редукционный клапан; 17 – линейный фильтр; 18 – обратный клапан; 19 – клапан, регулирующий давление.

Рисунок Б.1 — Обозначения, используемые на Рис. Б.2. — Б.8

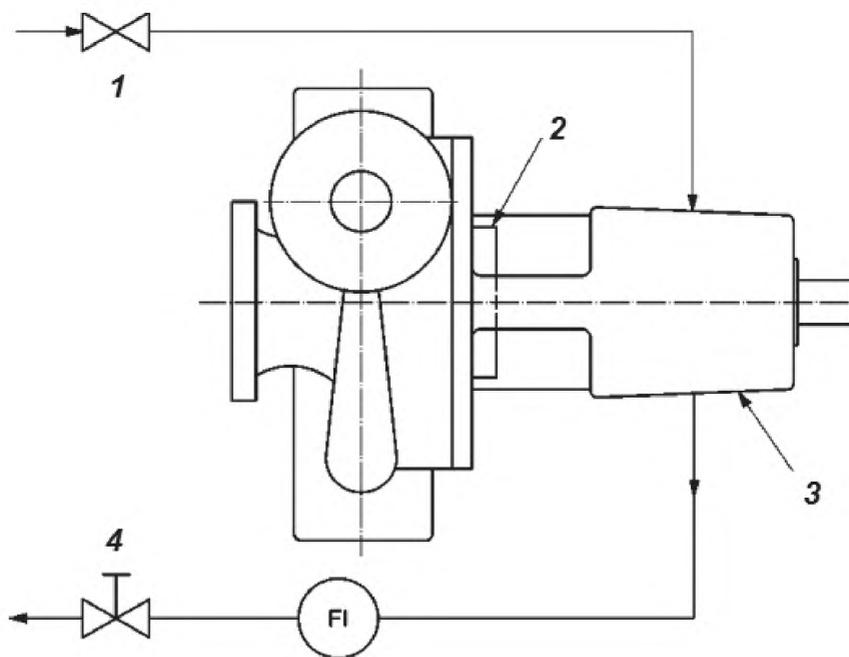


1 – впускной клапан; 2 – уплотнение; 3 – корпус подшипника; 4 – выпускной клапан

Рисунок Б.2 — Трубопровод для консольных насосов — Схема А, охлаждение корпуса подшипника

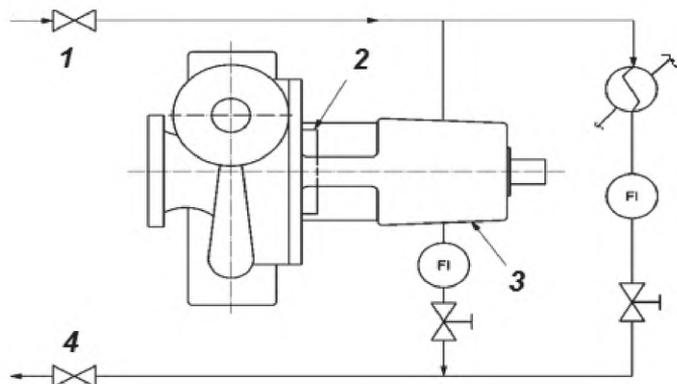


1 - впускной клапан; 2 – уплотнение; 3 – корпус подшипника; 4 – выпускной клапан

Рисунок Б.3 — Трубопровод для консольных насосов — Схема К, охлаждение корпуса подшипника параллельным потоком, идущим в теплообменник

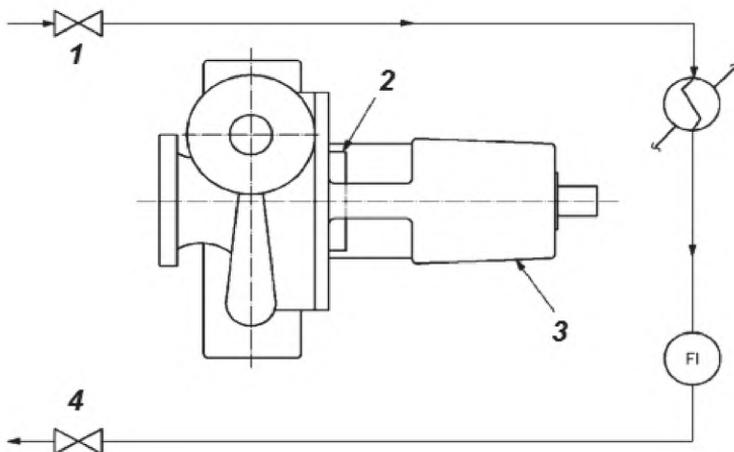


1 - впускной клапан; 2 – уплотнение; 3 – корпус подшипника; 4 – выпускной клапан

Рисунок Б.4 — Трубопровод для консольных насосов — Схема М, охлаждение теплообменника системы уплотнений

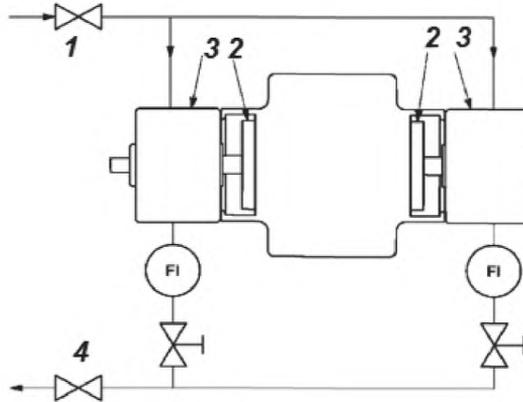


1 - впускной клапан; 2 - уплотнение; 3 - корпус подшипника; 4 - выпускной клапан

Рисунок Б.5 — Трубопровод для двухпорных насосов — Схема А, охлаждение корпусов подшипников

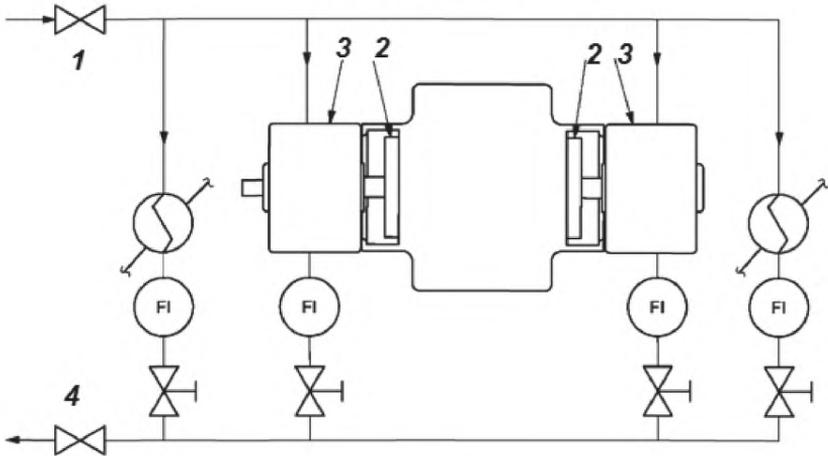

1 - впускной клапан; 2 - уплотнение; 3 - корпус подшипника; 4 - выпускной клапан

Рисунок Б.6 — Трубопровод для двухпорных насосов — Схема К, охлаждение подшипников параллельным потоком, идущим в теплообменник системы уплотнений

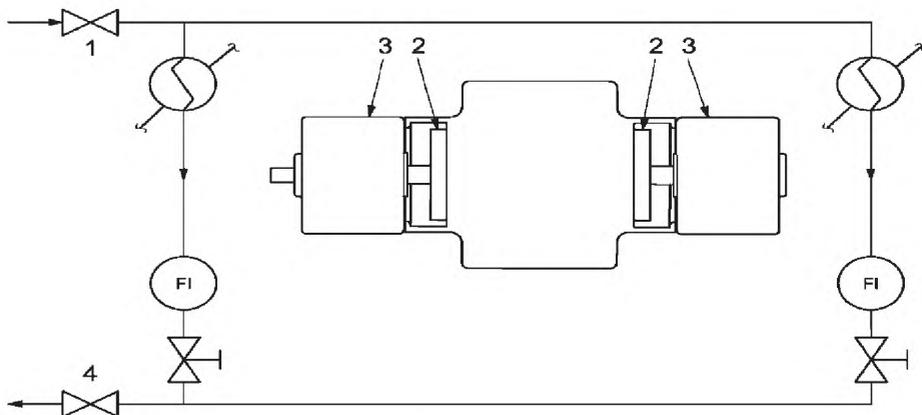

1 - впускной клапан; 2 – уплотнение; 3 – корпус подшипника; 4 – выпускной клапан

Рисунок Б.7 — Трубопровод для двухпорных насосов — Схема М, охлаждение теплообменников системы уплотнений

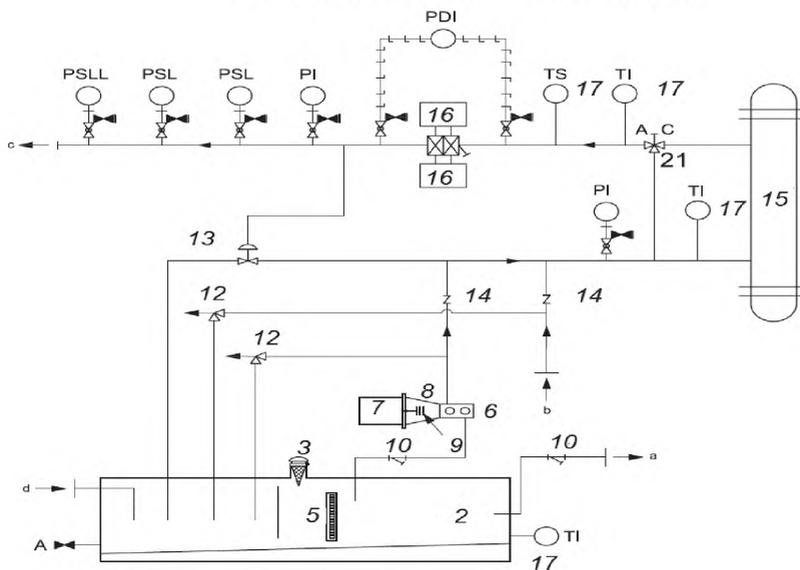


Рисунок Б.8 — Класс II-P0-R1-H0-BP0-C1F2-C0-PV1-TV1-BB0 или Класс II-P0-R1-H0-BP1-C1F2-C0-PV1-TV1-BB0

Примечание 1 – „BP0” означает, что оборудование монтируется на опорной плите, „BP1”- автономную консоль. Схемы обвязки и КИП аналогичны.

Примечание 2 – Рисунок взят из [67], Рис. Б.1. в рамках данного пункта, [68] эквивалентен [67].

В таблице Б.1 приводятся обозначения ключевых позиций и данные о классе консоли.

Таблица Б.1 — Ключевые позиции Рис. Б.8 с дополнительными требованиями

Обозначение позиции	Идентификация/подпункт	Примечание /вариант	Комментарии
	Базовая конструкция, 4.1	Задать	Класс и код консоли Класс II – P0-R1-H0-BP0-C1F2-C0-PV1-TV1-BB0
1	Базовая конструкция		
2	Масляный резервуар, 4.4	Задать	4.4.2 Днище с дренажным уклоном
3	Фильтр/дыхательный клапан		
4	Дренаж	Задать	4.4.3 Сливной патрубок (с клапаном и фланцевой заглушкой) диаметр не менее 5 см
5	Индикатор уровня	Задать	4.4.5 d) Масломерное стекло
6	Масляный насос		
7	Двигатель масляного насоса		
8	Насос		
9	Муфта		
10	Фильтр		
11	Приемный клапан/фильтр		
12	Клапан с ограничением давления		
13	Клапан-регулятор давления		
14	Обратный клапан		
15	Охладитель, 4.6		
16	Фильтр		
17	Канал для термопары		
18	Винт		
19	Дренаж		
20	Нагреватель резервуара	Опция	4.4.7a) Электрический иммерсионный
21	Клапан-термостат	Опция	нагреватель в качестве опции 4.6.Трехходовой клапан-термостат (TV1) – опционально

Окончание таблицы Б.1

Обозначение позиции	Идентификация/подпункт	Примечание /вариант	Комментарии
	Маслоотвод, 5.2		
PSLL, PSL, PI PDI	КИП, Пункт 6 Датчики/переключатели давления Перепад давления		[68], Рис. В.25. [68], Рис. В.32.
а б в г	К насосу с приводом от вала К насосу с приводом от вала К корпусам оборудования От корпусов с оборудованием	Изменить Добавить	Маслоотводы должны иметь уклон не менее 1:50 (20 мм/м [0,25 дюйм/фут]) п. 6.2 таблица 3: а) PSL для останова при аварийно низком давлении б) TS для высокой темп масла на выходе из охладителя в) TI в сливном маслопроводе от каждого подшипника или смазываемой муфты

Приложение В

(обязательное)

Турбины для отбора гидравлической мощности

В.1 Общие положения

Настоящее приложение распространяется на турбины для отбора гидравлической мощности (НРРТ).

Отбор мощности обычно достигается путем уменьшения давления текучей среды, иногда совместно с процессами парообразования и газообразования во время снижения давления. Турбина для гидравлического отбора мощности может быть насосом, работающим с обратным потоком.

В.2 Термины

В настоящем стандарте используются термины, которые необходимо изменить, если стандарт применяется к турбинам для отбора гидравлической мощности. Направление потока через НРРТ является обратным по отношению к потоку через насос. В этом случае слово „насос” означает НРРТ, термин „всасывающий патрубок насоса” означает „выход НРРТ”, а термин „выходной патрубок насоса” — „вход НРРТ”.

В.3 Конструкция

В.3.1 Характеристики жидкости

- В.3.1.1 Потребитель/заказчик должен сообщить поставщику/изготовителю НРРТ, о возможности технологического потока, входящего в НРРТ, мгновенно превращаться в пар, и возможности выделения абсорбированного газа в потоке при давлении меньшим давления на входе.

- В.3.1.2 Потребитель/заказчик должен определить объем (в процентах) пара или газа (или того и другого) на выходе турбины, а также давление и температуру, при которых пар будет испаряться.

- В.3.1.3 Если известен состав жидкой среды, то плотность жидкости и пара (или газа) как функция давления должна быть также определена. Может возникнуть необходимость в регулировании давления на выходе НРРТ с целью ограничения количества жидкой среды, которое будет превращаться в пар, или количество газа, выделяющегося из раствора.

В.3.2 Система промывки уплотнений

Во избежание сокращения срока службы уплотнений необходимо рассмотреть выделение газа и парообразование в потоках промывки уплотнений. Если это возможно, то рекомендуется для промывки уплотнений использовать другие способы, а не вход HPRT.

В.3.3 Автоматическое выключение при превышении скорости

В.3.3.1 Если HPRT и другое оборудование не позволяют рассчитать скорость разгона (максимальную скорость, достигаемую HPRT без нагрузки и в наихудших установленных режимах на входе и выходе), необходимо рассмотреть возможность использования механизма автоматического выключения при повышенной скорости. Обычно такие механизмы устанавливаются в диапазоне от 115% до 120% от номинальной скорости. Важно понимать, что скорость разгона при использовании жидкостей, обогащенных абсорбируемым газом, или жидкостей, которые частично испаряются при прохождении через HPRT, может в несколько раз превышать скорость разгона при использовании воды. В случае таких жидкостей невозможно точно определить скорость разгона.

В.3.3.2 Риск повышенных скоростей снижается, если приводное оборудование, например, насос или вентилятор, в реальности не могут терять нагрузку. Риск возрастает, если приводным оборудованием является генератор, поскольку внезапное отключение от электрических силовых цепей снимает нагрузку HPRT. В последнем случае необходимо предусмотреть автоматический контроль и переключение на искусственную нагрузку.

В.3.3.3 Системы роторов, обладающих малой инерцией и подвергающиеся случайному снятию нагрузки, должны оснащаться быстродействующим тормозом, что позволит предотвратить повреждения, связанные с повышенной скоростью.

В.3.4 Двойные приводы

Примечание: См. Рисунок В.1 а) и б).

В.3.4.1 Если HPRT используется как дополнение другого привода, необходимо применять положения в соответствии с В.3.4.2 – В.3.4.5.

В.3.4.2 Основной привод должен быть рассчитан так, чтобы приводить в действие зубчатую передачу без использования HPRT.

В.3.4.3 Обгонная муфта (т. е. муфта, передающая момент в одном направлении, а колеса свободного хода – в другом) должна располагаться между HPRT и зубчатой передачей для приведения в действие приводного оборудования во время технического обслуживания HPRT и запуска перед подачей технологического потока HPRT.

В.3.4.4 Подача в HPRT может меняться в значительной степени и часто. Если подача упадет до значения, приблизительно равного 40 % от номинальной подачи, то HPRT прекращает выработку мощности и торможение может передаваться на основной привод. Обгонная муфта будет препятствовать такому торможению.

В.3.4.5 HPRT не должна размещаться между основным приводом и приводным оборудованием.

В.3.5 Генераторы

Примечание – Рисунок В.1 в)

Если генератор приводится в действие HPRT, работающей в газонасыщенном технологическом потоке, следует предварительно определить мощность генератора. Выходная мощность HPRT может на 20 % - 30 % превышать прогнозируемое значение, полученное на основе испытаний с водой, что является результатом воздействия выделяемого газа или испаряемой жидкости.

В.3.6 Дросселирующие клапаны

В большинстве областей применения, клапаны, используемые для регулирования подачи в HPRT, должны размещаться выше по потоку и вблизи входа HPRT согласно рисунку В.1. Такое размещение позволяет торцевым уплотнениям работать при выходном давлении HPRT и, в случае потоков, обогащенных газом, позволяет газу выделяться, что приводит к увеличению выходной мощности.

В.3.7 Байпасные клапаны

Независимо от размещения зубчатой передачи HPRT должен быть установлен полнопоточный байпасный клапан с модуляционной способностью. Общее регулирование модулирующего байпасного клапана и регулирующего клапана на входе HPRT обычно достигается путем размещения на разных уровнях согласно рисунку В.1.

В.3.8 Предохранительные клапаны

Для защиты целостности корпуса на выходе HPRT и торцевых уплотнений от возможных переходных режимов с противодавлением необходимо предусмотреть установку предохранительного клапана в цепи выходного трубопровода HPRT согласно рисунку В.1.


В.4 Испытания

В.4.1 HPRT должна проходить параметрические испытания на испытательном оборудовании изготовителя. Гидравлические и механические рабочие характеристики должны основываться на результатах испытаний с водой.


В.4.2 На рисунке В.2 приведены рекомендуемые испытательные допуски на рабочие характеристики HPRT. Критерии для насосов, установленные в основной части настоящего международного стандарта не применяются.

В.4.3 Уровни вибрации для HPRT должны отвечать критериям для насосов, установленным в основной части настоящего стандарта.


В.4.4 Необходимо проверить механизм автоматического выключения при превышении скорости, устанавливаемый для HPRT, на испытательном оборудовании изготовителя. При проведении испытаний с использованием воды может быть определена скорость разгона, однако эту скорость можно точно вычислить, если известны рабочие характеристики при использовании воды. Скорость разгона для потоков, обогащенных газом, нельзя определить путем проведения испытаний с водой.

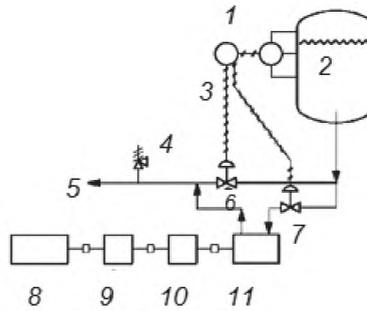

а) привод насоса при скорости, равной скорости двигателя

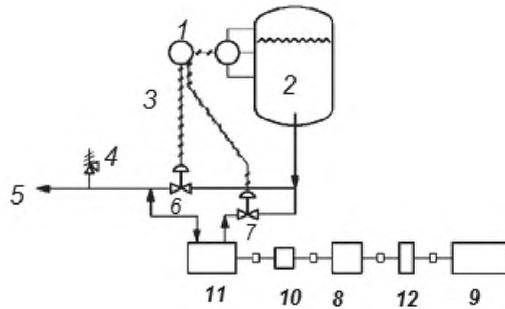


б) привод насоса при скорости, превышающей частоту вращения двигателя

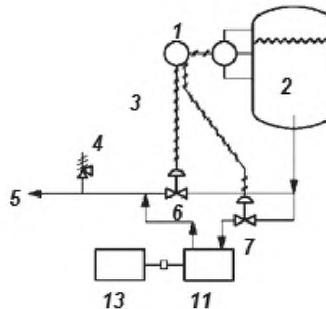

в) привод генератора

1 – индикатор уровня, контроллер; 2 – источник высокого давления;
 3 – разделение диапазона; 4 – редукционный клапан; 5 – направление подачи
 низкого давления; 6 – байпас; 7 – входной дроссельный клапан; 8 – двигатель;
 9 – насос; 10 – обгонная муфта; 11 – HPRT; 12 – зубчатая передача; 13 – генератор

Рисунок В.1 — Типичная схема HPRT

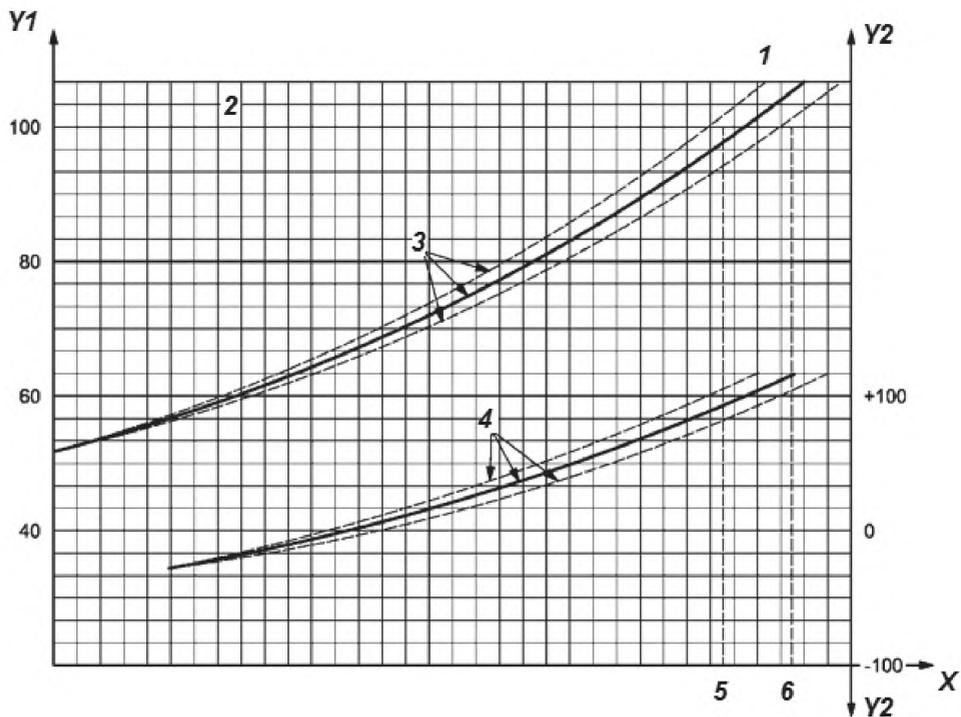

X – подача; Y1 – дифференциальный напор, %; Y2 – номинальная мощность, %;
 1 – номинальная подача, 2 – номинальный напор, 3 – зависимость напора от
 подачи, 4 – зависимость мощности от подачи, 5 – сторона низкого давления,
 допуск (95 %), 6 – сторона высокого давления, допуск (105 %)

Рисунок В.2 — Испытательные допуски на параметры HPRT

Приложение Г
(обязательное)
Стандартные опорные плиты

Таблица Г.1 – Размеры стандартных опорных плит

Размеры в миллиметрах (дюймах)

Номер опорной плиты	Число отверстий на сторону	<i>l1</i> ± 13(0,5)	<i>l2</i> ± 25(1,0)	<i>l3</i> ± 3 (0,12)	<i>l4</i> ± 3 (0,12)	<i>l5</i> ± 3 (0,12)
0,5	3	760 (30,0)	1 230 (48,5)	465 (18,25)	465 (18,25)	685 (27,0)
1	3	760 (30,0)	1 535 (60,5)	615 (24,25)	615 (24,25)	685 (27,0)
1,5	3	760 (30,0)	1 840 (72,5)	770 (30,25)	770 (30,25)	685 (27,0)
2	4	760 (30,0)	2 145 (84,5)	920 (36,25)	615 (24,16)	685 (27,0)
2,5	3	915 (36,0)	1 535 (60,5)	615 (24,25)	615 (24,25)	840 (33,0)
3	3	915 (36,0)	1 840 (72,5)	770 (30,25)	770 (30,25)	840 (33,0)
3,5	4	915 (36,0)	2 145 (84,5)	920 (36,25)	615 (24,16)	840 (33,0)
4	4	915 (36,0)	2 450 (96,5)	1 075 (42,25)	715 (28,16)	840 (33,0)
5	3	1 065 (42,0)	1 840 (72,5)	770 (30,25)	770 (30,25)	990 (39,0)
5,5	4	1 065 (42,0)	2 145 (84,5)	920 (36,25)	615 (24,16)	990 (39,0)
6	4	1 065 (42,0)	2 450 (96,5)	1 075 (42,25)	715 (28,16)	990 (39,0)
6,5	5	1 065 (42,0)	2 755 (108,5)	1 225 (48,25)	615 (24,12)	990 (39,0)
7	4	1 245 (49,0)	2 145 (84,5)	920 (36,25)	615 (24,16)	1 170 (46,0)
7,5	4	1 245 (49,0)	2 450 (96,5)	1 075 (42,25)	715 (28,16)	1 170 (46,0)
8	5	1 245 (49,0)	2 755 (108,5)	1 225 (48,25)	615 (24,12)	1 170 (46,0)
9	4	1 395 (55,0)	2 145 (84,5)	920 (36,25)	615 (24,16)	1 320 (52,0)
9,5	4	1 395 (55,0)	2 450 (96,5)	1 075 (42,25)	715 (28,16)	1 320 (52,0)
10	5	1 395 (55,0)	2 755 (108,5)	1 225 (48,25)	615 (24,12)	1 320 (52,0)
11	4	1 550 (61,0)	2 145 (84,5)	920 (36,25)	615 (24,16)	1 475 (58,0)
11,5	4	1 550 (61,0)	2 450 (96,5)	1 075 (42,25)	715 (28,16)	1 475 (58,0)
12	5	1 550 (61,0)	2 755 (108,5)	1 225 (48,25)	615 (24,12)	1 475 (58,0)

Примечание: Комментарии по размерам приведены на рисунке Г.1

Приложение Д

(справочное)

Контрольная ведомость инспектора

Характеристика уровней, указанных в таблице Д.1:

- Уровень 1 используется для насосов общего назначения;
- Уровень 2 устанавливает требования к рабочим характеристикам и материалам, которые являются более жесткими, чем требования уровня 1;
- Положения уровня 3 должны рассматриваться для насосов, работающих в критических режимах или на чрезвычайно важных позициях.

Необходимая проверка должна указываться в первой колонке:

- С: только сертификация
- О: осмотр
- W: проверка в присутствии заказчика

Таблица Д.1 — Контрольная ведомость инспектора

Требуемая проверка С, О или W	Позиция	Номер подраздела	Дата проверки	Проверено (кем)	Текущее состояние
Уровень 1 – Основной					
	Маркировка корпуса (серийный №)	6.13.3			
	Двигатели и электротехнические компоненты – классификация зоны	6.1.22			
	Винтовые домкраты для корпуса	6.3.13			
	Размер, номинал и чистовая обработка патрубков	Схематический чертеж, 6.4.1.1, 6.4.2			
	Требования к опорным плитам	7.3			
	Утвержденное гидравлическое испытание	8.3.2			
	Рабочие характеристики в пределах допуска (сертифицированные)	8.3.3.3 б)			
	Допускаемый кавитационный запас в пределах допуска	8.3.4.3.4			

Продолжение таблицы Д.1

Требуемая проверка С, О или W	Позиция	Номер подраздела	Дата проверки	Проверено (кем)	Текущее состояние
	Вибрация в пределах допуска (сертифицированная)	8.3.3.5 а)			
	Указатель направления вращения	6.13.4			
	Общие размеры и положения Соединений ^{а)}	Схематический чертёж			
	Расположение и размеры анкерных болтов ^{а)}	Схематический чертёж			
	Схема вспомогательного насоса	Приложение Б			
	Изготовление и установка трубопровода	7.5			
	Данные на паспортных табличках оборудования	6.13.2			
	Температура масла и подшипников (сертифицировано)	6.10.2.4			
	Закрепленный ротор	8.4.2.1			
	Инструкции по хранению	8.4.7			
	Предупреждение коррозии	8.4.2.2, 8.4.2.3, 8.4.2.5, 8.4.2.7, 8.4.2.9, 8.4.12			
	Покраска	8.4.2.4			
	Подготовка к отгрузке	8.4.1, 8.4.2.6, 8.4.2.8			
	Грузовые документы и бирки	8.4.5, 8.4.3, 8.4.6			
Уровень 2 – Промежуточный (в дополнение к уровню 1)					
	Копии заказа на поставку у субпоставщика				
	Сертификация материалов	6.12.1.8			
	Проверка методами неразрушающего контроля (компоненты)	6.12.1.5, 8.2.2.1			
	Гидравлические испытания (в присутствии заказчика)	8.3.2			
	Регистр записи при монтаже (биения, зазоры)	6.6.7, 6.6.9, 6.6.10, 6.6.13, 6.7.4, 9.2.2.4,			
	Проверки рабочих характеристик и NPSH в присутствии заказчика	8.3.3, 8.3.4.3			
Уровень 3 — Специальный (в дополнение к уровням 1 и 2)					
	Согласованные методы сварки	6.12.3.1			
	Согласованные методы ремонта с помощью сварки	6.12.3.2			
	Карты ремонта с применением сварки	нет			
	Балансировка рабочего колеса/ротора	6.9.4, 9.2.4.2			

Окончание таблицы Д.1

Требуемая проверка С, О или W	Позиция	Номер подраздела	Дата проверки	Проверено (кем)	Текущее состояние
	Проверка подшипников после завершения испытаний	9.2.7.5			
	Испытание с приложением сил и моментов к патрубкам	7.3.21			
	Ходовые испытания	8.3.4.2			
	Испытание агрегата в сборе	8.3.4.4			
	Проверка уровня шума	8.3.4.5			
	Проверка вспомогательного оборудования	8.3.4.6			
	Испытание на резонанс (корпус подшипника)	8.3.4.7, 9.3.9.2			
^{a)} Проверка на соответствие данным утвержденного габаритного чертежа					

Приложение Е

(обязательное)

Критерии для проектирования трубопроводов

Е.1 Горизонтальные насосы

Е.1.1 Конфигурации трубной обвязки не должны вызывать недопустимой несоосности компонентов насоса и привода. Конфигурации трубопроводов, создающие нагрузки на компоненты патрубка, находящиеся в пределах диапазонов, указанных в таблице 5, ограничивают деформацию корпуса до $\frac{1}{2}$ величины соответствующего проектного критерия, определенного поставщиком/изготовителем насоса (п. 6.3.3) и обеспечивают смещение вала насоса на уровне 250 мкм (0,010 дюйма) и ниже.

Е.1.2 Конфигурации трубопроводов, создающие нагрузки, значения которых выходят за пределы диапазонов, указанных в таблице 5, также являются приемлемыми без консультаций с поставщиком/изготовителем насосов, если условия, установленные в Е.1.2 а) – в), выполняются. При выполнении этих условий деформация корпуса насоса будет отвечать расчетным критериям поставщика/изготовителя согласно 6.3.3, при этом смещение вала насоса будет составлять менее 380 мкм (0,015 дюйма).

а) Отдельные компонентные силы и моменты, действующие на каждый фланец патрубка насоса, не должны превышать значений диапазона, установленного в таблице 5 (T_4), более чем в два раза.

б) Результирующая прилагаемая сила (F_{RSA} , F_{RDA}) и результирующий прилагаемый момент (M_{RSA} , M_{RDA}) действующие на каждый фланец патрубка, должны удовлетворять соответствующим уравнениям (Е.1) и (Е.2).

$$[F_{RSA}(1,5 \cdot F_{RST4})] + [M_{RSA}(1,5 \cdot M_{RST4})] < 2 \quad (E.1)$$

$$[F_{RDA}(1,5 \cdot F_{RDT4})] + [M_{RDA}(1,5 \cdot M_{RDT4})] < 2 \quad (E.2)$$

в) Прилагаемые составляющие сил и моментов, действующих на каждый патрубок насоса, должны переводиться в центр насоса. Величина результирующей прилагаемой силы, F_{RCA} , результирующего прилагаемого момента, M_{RCA} , и прилагаемого момента должна ограничиваться уравнениями (Е.3) - (Е.5), (при расчетах по этим формулам должно использоваться правило знаков, показанное на рисунках 21 - 25, и правило правой руки)

$$F_{RCA} < 1,5(F_{RST4} + F_{RDT4}) \quad (E.3)$$

$$|M_{YCA}| < 2,0(M_{YST4} + M_{YDT4}) \quad (E.4)$$

$$M_{RCA} < 1,5(M_{RST4} + M_{RDT4}), \quad (E.5)$$

где

$$F_{RCA} = [(F_{XCA})^2 + (F_{YCA})^2 + (F_{ZCA})^2]^{0,5},$$

где

$$F_{XCA} = F_{XSA} + F_{XDA}$$

$$F_{YCA} = F_{YSA} + F_{YDA}$$

$$F_{ZCA} = F_{ZSA} + F_{ZDA}$$

$$M_{RCA} = [(M_{XCA})^2 + (M_{YCA})^2 + (M_{ZCA})^2]^{0,5},$$

где

$$M_{XCA} = M_{XSA} + M_{XDA} - [(F_{YSA})(ZS) + (F_{YDA})(ZD) - (F_{ZSA})(YS) - (F_{ZDA})(YD)]/1000$$

$$M_{YCA} = M_{YSA} + M_{YDA} - [(F_{XSA})(ZS) + (F_{XDA})(ZD) - (F_{ZSA})(XS) - (F_{ZDA})(XD)]/1000$$

$$M_{ZCA} = M_{ZSA} + M_{ZDA} - [(F_{XSA})(YS) + (F_{XDA})(YD) - (F_{YSA})(XS) - (F_{YDA})(XD)]/1000$$

В единицах измерения USC число 1000 должно быть заменено числом 12. Это число является переводным множителем для перевода миллиметров в метры или дюймов в футы.

E.1.3 Конфигурации трубопроводов, создающие нагрузки, превышающие нагрузки, установленные в E.1.2, должны одобряться потребителем/заказчиком и поставщиком/изготовителем.

Примечание – Для оценки фактической несоосности машин (при стандартных рабочих условиях), должны выполняться проверки центровки труб, в соответствии с требованиями Главы 6 [65]. Согласно [65], допустимой является лишь небольшая доля от того допустимого отклонения, величина которого может быть найдена на основе использования цифр, указанных в данном приложении.

E.2 Вертикальные линейные насосы

Вертикальные линейные насосы (ОНЗ и ОН6) поддерживаемые только закрепленным трубопроводом, должны подвергаться составляющим нагрузкам, которые в два раза превышают значения, приведенные в таблице 5. Если такие нагрузки не создают основное напряжение в любом патрубке, превышающее 41 Н/мм² (5950 psi). Для расчетов характеристики секции патрубков насоса должны основываться на трубе Schedule 40, номинальный размер которой соответствует аналогичным размерам патрубка насоса. Для вычисления главного напряжения, продольного

напряжения и напряжения сдвига в патрубках можно использовать Уравнение (E.6), Уравнение (E.7) и Уравнение (E.8), соответственно.

Для получения значений в системе СИ используются Уравнения (E.6) - (E.8) :

$$\sigma_p = (\sigma / 2) + (\sigma^2 / 4 + \tau^2)^{0.5} < 41 \quad (\text{E.6})$$

$$\sigma_1 = [1,27F_Y / (D_o^2 - D_i^2)] + [10200D_o(M_X^2 + M_Z^2)^{0.5}] / (D_o^4 - D_i^4) \quad (\text{E.7})$$

$$\tau = [1,27(F_X^2 + F_Z^2)^{0.5}] / (D_o^2 - D_i^2) + [5100D_o(I M_Y I)] / (D_o^4 - D_i^4) \quad (\text{E.8})$$

Для вычислений в системе единиц USC, используются уравнения (E.9) - (E.11):

$$\sigma_p = (\sigma / 2) + (\sigma^2 / 4 + \tau^2)^{0.5} < 5950 \quad (\text{E.9})$$

$$\sigma_1 = [1,27F_Y / (D_o^2 - D_i^2)] + [122D_o(M_X^2 + M_Z^2)^{0.5}] / (D_o^4 - D_i^4) \quad (\text{E.10})$$

$$\tau = [1,27(F_X^2 + F_Z^2)^{0.5}] / (D_o^2 - D_i^2) + [61D_o(I M_Y I)] / (D_o^4 - D_i^4), \quad (\text{E.11})$$

где

σ_p – главное напряжение, выражаемое в МПа (фунт-сила/квадратный дюйм);

σ_1 – продольное напряжение, выражаемое в МПа (фунт-сила/квадратный дюйм);

τ – сдвиговое напряжение, выражаемое в МПа (фунт-сила/квадратный дюйм);

F_X – прилагаемая сила по оси X;

F_Y – прилагаемая сила по оси Y;

F_Z – прилагаемая сила по оси Z;

M_X – прилагаемый момент по оси X;

M_Y – прилагаемый момент по оси Y;

M_Z – прилагаемый момент по оси Z ;

D_i, D_o – соответственно внутренний и наружный диаметры патрубков, мм (дюйм)

$F_X, F_Y, F_Z, M_X, M_Y, \text{ и } M_Z$ обозначают прилагаемые нагрузки, действующие на патрубки на входе и выходе, соответственно обозначения S_A и D_A были опущены для упрощения уравнений. Сила F_Y берется со знаком плюс, если нагрузка приводит к растяжению патрубка, и со знаком минус, если нагрузка приводит к сжатию патрубка. Чтобы определить, растягивается или сжимается патрубок, необходимо по рисунку 21 определить приложенные нагрузки. В Уравнениях (E.8) – (E.11) должно использоваться абсолютное значение M_Y .

Е.3 Система обозначений

В примерных задачах, приведенных в разделе Е.4, используются обозначения с определениями:

C – центр насоса. Для насосов типов ОН2, ВВ2 и ВВ5 с двумя опорными основаниями центр определяется как точка пересечения оси вала насоса и вертикальной плоскости, проходящей через центр двух оснований согласно рисункам 24 и 25. Для насосов типов ВВ1, ВВ3 и ВВ5 с четырьмя опорными основаниями центр определяется как точка пересечения оси вала насоса и вертикальной плоскости, проходящей через середину между четырьмя основаниями согласно рисунку 23;

D – нагнетательный патрубок;

D_i – внутренний диаметр трубы Schedule 40, номинальный размер которой равен размеру рассматриваемого патрубка насоса, мм (дюйм);

D_o – наружный диаметр трубы Schedule 40, номинальный размер которой равен размеру рассматриваемого патрубка насоса, мм (дюйм);

F – сила, выражаемая в ньютонах (фунт-сила);

F_R – результирующая сила; F_{RSA} и F_{RDA} вычисляются путем извлечения квадратного корня из суммы квадратов прилагаемых компонентных сил, действующих на фланец патрубка; F_{RST4} и F_{RDT4} определяются из таблицы 5 с использованием соответствующих размеров патрубка;

M – момент, выражаемый в ньютонах на метр (футах на фунт-силы);

M_R – результирующий момент; M_{RSA} и M_{RDA} вычисляются путем извлечения квадратного корня из суммы квадратов прилагаемых компонентных моментов, действующих на фланец; M_{RST4} и M_{RDT4} определяются из таблицы 5 с использованием соответствующих размеров патрубка;

σ_p – главное напряжение, МПа (фунт-сила на квадратный дюйм);

σ_1 – продольное напряжение, Н/мм² (фунт на квадратный дюйм);

τ – напряжение сдвига, Н/мм² (фунт на квадратный дюйм);

S – всасывающий патрубок;

x, y, z – координаты положения фланцев патрубка относительно центра насоса, мм (дюйм)

X, Y, Z – направления действия нагрузки на рисунках 21 - 25;

Нижний индекс А – прилагаемая нагрузка;

Нижний индекс Т4 – нагрузка, взятая из таблицы 5.

Е.4 Примерные задачи

Е.4.1 Пример 1А — единицы СИ

Е.4.1.1 Задача

Для консольных насосов с торцевым всасыванием (ОН2), размеры и координаты положения патрубка аналогичны приведенным в таблице Е.1. Прилагаемые нагрузки на патрубок приведены в таблице Е.2. Задача состоит в определении, выполняются ли условия, установленные в Е.1.2 а)- в).

Е.4.1.2 Решение

Е.4.1.2.1 Проверка соблюдения условия а) Е.1.2 выполняется следующим образом:

Для патрубка размером DN 250 обеспечивающего торцевое всасывание, имеем:

$$|F_{XSA}/F_{XST4}| = |12\,900/6\,670| = 1,93 < 2,00$$

$$|F_{YSA}/F_{YST4}| = |0/5\,340| = 0 < 2,00$$

$$|F_{ZSA}/F_{ZST4}| = |-8\,852/4\,450| = 1,99 < 2,00$$

$$|M_{XSA}/M_{XST4}| = |-1\,356/5\,020| = 0,27 < 2,00$$

$$|M_{YSA}/M_{YST4}| = |-5\,017/2\,440| = 2,06 > 2,00$$

$$|M_{ZSA}/M_{ZST4}| = |-7\,458/3\,800| = 1,96 < 2,00$$

Поскольку величина M_{YSA} превышает значение, установленное в таблице 5 (в системе единиц СИ) более чем в два раза, данная величина является неприемлемой. Пусть M_{YSA} может быть снижено до -4 879. Тогда,

$$|M_{YSA}/M_{YST4}| = |-4\,879/2\,440| = 1,999 < 2,00$$

Для верхнего нагнетательного патрубка размером DN 200 имеем:

$$|F_{XDA}/F_{XDT4}| = |+7\,117/3\,780| = 1,88 < 2,00$$

$$|F_{YDA}/F_{YDT4}| = |-445/3\,110| = 0,14 < 2,00$$

$$|F_{ZDA}/F_{ZDT4}| = |+8\,674/4\,890| = 1,77 < 2,00$$

$$|M_{XDA}/M_{XDT4}| = | +678/3\ 530 | = 0,19 < 2,00$$

$$|M_{YDA}/M_{YDT4}| = | -3\ 390/1\ 760 | = 1,93 < 2,00$$

$$|M_{ZDA}/M_{ZDT4}| = | -4\ 882/2\ 580 | = 1,89 < 2,00$$

При условии, что значение M_{YSA} может быть уменьшено до минус 4879, прилагаемые нагрузки, действующие на каждый патрубок трубопровода, удовлетворяют условию, указанному в а) Е.1.2 .

Таблица Е.1 — Размеры и координаты расположения патрубков, пример 1А

Патрубок	Размер DN	X, мм	Y, мм	Z, мм
Линия всасывания	250	+267	0	0
Линия нагнетания	200	0	-311	+381

Таблица Е.2 — Прилагаемые нагрузки патрубков для Примера 1А

Нагрузка	Значение Н	Момент	Значение Н·м
—	—	Всасывание	—
F_{XSA}	+ 12900	M_{XSA}	- 1356
F_{YSA}	0	M_{YSA}	- 5017 ^{a)}
F_{ZSA}	- 8852	M_{ZSA}	- 7458

F_{XDA}	+ 7117	Нагнетание M_{XDA}	+ 678
F_{YDA}	- 445	M_{YDA}	- 3390
F_{ZDA}	+ 8674	M_{ZDA}	- 4882
а) См. F.4.1.2.1.			

Е.4.1.2.2 Проверка соблюдения условия б) Е.1.2 выполняется следующим образом.

Для всасывающего патрубка значения F_{RSA} и M_{RSA} определяются путем извлечения квадратного корня из:

$$F_{RSA} = [(F_{XSA})^2 + (F_{YSA})^2 + (F_{ZSA})^2]^{0,5} = [(+12900)^2 + (0)^2 + (-8852)^2]^{0,5} = 15645$$

$$M_{RSA} = [(M_{XSA})^2 + (M_{YSA})^2 + (M_{ZSA})^2]^{0,5} = [(-1356)^2 + (-4879)^2 + (-7458)^2]^{0,5} = 9015$$

С учетом Уравнения (Е.1):

$$F_{RSA}/(1,5 \cdot F_{RST4}) + M_{RSA}/(1,5 \cdot M_{RST4}) \leq 2$$

$$15645/(1,5 \cdot 9630) + 9015/(1,5 \cdot 6750) \leq 2$$

$$1,96 < 2$$

Для нагнетательного патрубка, F_{RDA} и M_{RDA} определяются методом, используемым для нахождения F_{RSA} и M_{RSA} :

$$F_{RDA} = [(F_{XDA})^2 + (F_{YDA})^2 + (F_{ZDA})^2]^{0,5} = [(+7117)^2 + (-445)^2 + (+8674)^2]^{0,5} = 11229$$

$$M_{RDA} = [(M_{XDA})^2 + (M_{YDA})^2 + (M_{ZDA})^2]^{0,5} = [(+678)^2 + (-3390)^2 + (-4882)^2]^{0,5} = 5982$$

С учетом Уравнения (F.2):

$$F_{RDA}/(1,5 \cdot F_{RDT4}) + M_{RDA}/(1,5 \cdot M_{RDT4}) \leq 2$$

$$11229/(1,5 \cdot 6920) + 5982/(1,5 \cdot 4710) \leq 2$$

$$1,93 < 2$$

Нагрузки, действующие на каждый патрубок, удовлетворяют соответствующему уравнению взаимодействия, таким образом, условие Е.1.2 б) выполняется.

Е.4.1.2.3 Проверка соблюдения условия Е.1.2 в) выполняется следующим образом.

Для проверки данного условия векторы силы и момента переносятся в центр насоса и раскладываются на составляющие; F_{RCA} определяют в соответствии с в) Е.1.2:

$$F_{XCA} = F_{XSA} + F_{XDA}$$

$$F_{YCA} = F_{YSA} + F_{YDA}$$

$$F_{ZCA} = F_{ZSA} + F_{ZDA}$$

$$F_{RCA} = [(F_{XCA})^2 + (F_{YCA})^2 + (F_{ZCA})^2]^{0,5}$$

$$F_{XCA} = (+12900) + (+7\ 117) = +20017$$

$$F_{YCA} = (0) + (-445) = -445$$

$$F_{ZCA} = (-8852) + (+8\ 674) = -178$$

$$F_{RCA} = [(+20\ 017)^2 + (-445)^2 + (-178)^2]^{0,5} = 20023$$

С учетом Уравнения (E.3):

$$F_{RCA} < 1,5 \cdot (F_{RST4} + F_{RDT4})$$

$$20023 < 1,5 \cdot (9630 + 6920)$$

$$20023 < 24825$$

M_{YCA} определяется согласно в) E.1.2:

$$\begin{aligned} M_{YCA} &= M_{YSA} + M_{YDA} + [(F_{XSA})(zS) + (F_{XDA})(zD) - (F_{ZSA})(xS) - (F_{ZDA})(xD)]/1000 = \\ &= (-4879) + (-3390) + [(+12900)(0,00) + \dots \\ &\quad \dots + (+7117)(+381) - (-8852)(+267) - (+8674)(0,00)]/1000 = \\ &= -3194 \end{aligned}$$

С учетом Уравнения (E.4) имеем:

$$|M_{YCA}| < 2,0(M_{YST4} + M_{YDT4})$$

$$|-3194| < 2,0(2\ 440 + 1760)$$

$$3194 < 8400$$

M_{RCA} определяется, как показано ниже в E.1.2 в):

$$M_{XCA} = M_{XSA} + M_{XDA} - [(F_{YSA})(zS) + (F_{YDA})(zD) - (F_{ZSA})(yS) - (F_{ZDA})(yD)]/1000$$

$$M_{YCA} = M_{YSA} + M_{YDA} + [(F_{XSA})(zS) + (F_{XDA})(zD) - (F_{ZSA})(xS) - (F_{ZDA})(xD)]/1000$$

$$M_{ZCA} = M_{ZSA} + M_{ZDA} - [(F_{XSA})(yS) + (F_{XDA})(yD) - (F_{YSA})(xS) - (F_{YDA})(xD)]/1000$$

$$M_{RCA} = [(M_{XCA})^2 + (M_{YCA})^2 + (M_{ZCA})^2]^{0,5}$$

$$\begin{aligned} M_{XCA} &= (-1\ 356) + (+678) - [(0)(0,00) + (-445)(+381) - (-8\ 852)(0,00) - (+8674)X \\ &(-311)]/1\ 000 = -3\ 206 \end{aligned}$$

$$M_{YCA} = -3\ 194 \text{ (см. предыдущие вычисления)}$$

$$M_{ZCA} = (-7458) + (-4882) - [(+12900)(0,00) + (+7117)(-311) - (0)(+267) - (-445)(0,00)]/1000 = -10127$$

$$M_{RCA} = [(-3206)^2 + (-3194)^2 + (-10127)^2]^{0,5}$$

$$= 11\,092$$

с учетом уравнения (Е.5) имеем:

$$M_{RCA} < 1,5 \cdot (M_{RST4} + M_{RDT4})$$

$$11092 < 1,5 (6750 + 4710)$$

$$11092 < 17190$$

Таким образом, все условия в) Е.1.2 соблюдены.

Е.4.2 Пример 2А — единицы СИ

Е.4.2.1 Задача

Для вертикальных линейных насосов ОНЗ или ОНБ с размерами DN 80 DN 100 x 178 м, прописанные в предложении нагрузки на патрубок приведены в таблице Е.3. Проверка показала, что F_{ZSA} , M_{ZSA} , и M_{XDA} более чем в два раза превышают значения, приведенные в таблице 5 (единицы СИ). По указаниям раздела Е.2 эти составляющие нагрузки приемлемы при условии что вычисленное главное напряжение составляет менее 41 МПа. Задача состоит в определении главного напряжения для всасывающего и нагнетательного патрубка.

Таблица Е.3 — Предложенные прилагаемые нагрузки патрубков для примера 2А

Нагрузка	Значение Н	Момент	Значение Н·м
—	—	DN 100 линия всасывания	—
F_{XSA}	– 2224	M_{XSA}	+ 136
F_{YSA}	– 5338	M_{YSA}	– 2034
F_{ZSA}	+ 133	M_{ZSA}	+ 1356
—	—	DN 80 линия нагнетания	—
F_{XDA}	+1 334	M_{XDA}	+2712
F_{YDA}	-2 224	M_{YDA}	+271
F_{ZDA}	+ 445	M_{ZDA}	+136

Е.4.2.2 Решение

Е.4.2.2.1 Вычисления для всасывающего патрубка проводятся, как показано ниже:

Для трубы Schedule 40 с номинальным размером DN 100, $D_o = 114$ мм и $D_i = 102$ мм. Поэтому,

$$D_o^2 - D_i^2 = (114)^2 - (102)^2 = 2592$$

$$D_o^4 - D_i^4 = (114)^4 - (102)^4 = 6,065 \cdot 10^7$$

$$[(F_{XSA})^2 + (F_{ZSA})^2]^{0,5} = [(-2\,224)^2 + (+1\,334)^2]^{0,5} = 2593$$

$$[(M_{XSA})^2 + (M_{ZSA})^2]^{0,5} = [(+136)^2 + (+1\,356)^2]^{0,5} = 1363$$

Уравнение (Е.7) используют для расчета продольной составляющей напряжения для всасывающего патрубка, σ_s .

Прилагаемая нагрузка F_{YSA} , действующая на всасывающий патрубок, находится в отрицательной области оси Y и вызывает напряжение сжатия; поэтому используемое F_{YSA} отрицательно.

$$\begin{aligned} \sigma_s &= [1,27 F_{YSA} / (D_o^2 - D_i^2)] + [10\,200 D_o (M_{XSA}^2 + M_{ZSA}^2)^{0,5} / (D_o^4 - D_i^4)] = \\ &= [1,27(-5338)/2592] + [10\,200 \cdot 114 \cdot 1363 / (6,065 \cdot 10^7)] = 23,52 \end{aligned}$$

Уравнение (Е.8) используется для расчета сдвигового напряжения патрубка линии всасывания τ_s .

$$\begin{aligned} \tau_s &= [1,27 (F_{XSA})^2 + (F_{ZSA})^2]^{0,5} / (D_o^2 - D_i^2) + [0,51 \cdot 10^4 D_o (|M_{YSA}|)] / (D_o^4 - D_i^4) = \\ &= (1,27 \cdot 2593 / 2592) + [5100 \cdot 114 \cdot (|-2034|)] / (6,065 \cdot 10^7) = 20,77 \end{aligned}$$

Главное напряжение всасывающего патрубка, $\sigma_{p,s}$, рассчитывается по уравнению (E.6):

$$\begin{aligned}\sigma_{p,s} &= (\sigma_S/2) + (\sigma_S^2/4 + \tau_S^2)^{0,5} < 41 \\ &= (+23,52/2) + [(+23,52)^2/4 + (+20,77)^2]^{0,5} < 41 \\ &= +35,63 < 41\end{aligned}$$

Таким образом, величина нагрузок на всасывающий патрубок приемлема.

E.4.2.2.2 Расчеты для нагнетательного патрубка проводятся следующим образом: Для трубы Schedule 40 с номинальным размером 80 мм, $D_o = 89$ мм и $D_i = 78$ мм. Следовательно,

$$\begin{aligned}D_o^2 - D_i^2 &= (89)^2 - (78)^2 = 1837 \\ D_o^4 - D_i^4 &= (89)^4 - (78)^4 = 2,573 \cdot 10^7 \\ [(F_{XDA})^2 + (F_{ZDA})^2]^{0,5} &= [(+1334)^2 + (+445)^2]^{0,5} = 1406 \\ [(M_{XDA})^2 + (M_{ZDA})^2]^{0,5} &= [(+2712)^2 + (+136)^2]^{0,5} = 2715\end{aligned}$$

Уравнение (E.7) используется для определения продольного напряжения нагнетательного патрубка, σ_D .

Прилагаемая нагрузка F_{YDA} на нагнетательный патрубок находится в отрицательной области оси Y и вызывает растягивающее напряжение; следовательно, F_{YDA} имеет положительный знак.

$$\begin{aligned}\sigma_D &= [1,27F_{YDA}(D_o^2 - D_i^2)] + [10\,200D_o(M_{XDA}^2 + M_{ZDA}^2)^{0,5}]/(D_o^4 - D_i^4) = \\ &= [1,27(+2224)/1837] + [10200(89)(2715)]/2,573 \cdot 10^7 = 97,33\end{aligned}$$

Уравнение (E.8) служит для расчета сдвигового напряжения, действующего на нагнетательный патрубок, τ_D

$$\begin{aligned}\tau_D &= [1,27(F_{XDA})^2 + (F_{ZDA})^2]^{0,5}/(D_o^2 - D_i^2) + [5100D_o(|M_{YDA}|)]/(D_o^4 - D_i^4) = \\ &= [1,27 \cdot 1406/1837] + [5100 \cdot 89 \cdot (|+271|)]/(2,573 \cdot 10^7) = 5,75\end{aligned}$$

Главное напряжение для нагнетательного патрубка, $\sigma_{p,D}$, рассчитывается по уравнению (E.6):

$$\begin{aligned}\sigma_{p,D} &= (\sigma_D/2) + (\sigma_D^2/4 + \tau_D^2)^{0,5} < 41 \\ &= (+97,33/2) + [(+97,33)^2/4 + (+5,75)^2]^{0,5} = +97,67 > 41\end{aligned}$$

Таким образом, нагрузка на нагнетательный патрубок слишком велика. По результатам проверки, если M_{XDA} снижается на 50 % до 1356 Н·м, результирующее

главное напряжение по-прежнему превышает 41 МПа. Следовательно, максимальное значение M_{XDA} в два раза превышает M_{XDT4} или 1900 Н·м.

Е.4.3 Пример 1В — система USC

Е.4.3.1 Задача

Для консольных насосов с торцевым всасыванием (ОН2), размеры и координаты расположения патрубков соответствуют данным таблицы Е.4. Нагрузки, действующие на патрубок, приведены в таблице Е.5. Задача состоит в том, чтобы определить, выполняются ли условия, прописанные в Е.1.2 а) – в).

Таблица Е.4 — Размеры и координаты расположения патрубка для Примера 1В

Размеры в дюймах

Патрубок	Размер	X	y	z
Всасывающий	10	+10,50	0	0
Нагнетательный	8	0	- 12,25	+15

Таблица Е.5 — Пример 1В. Нагрузки, действующие на патрубок

Нагрузка	Значение фунт - сила	Момент	Значение Фут · фунт - сила
—	—	Всасывание	—
F_{XSA}	+2900	M_{XSA}	- 1000
F_{YSA}	0	M_{YSA}	- 3700 ^{а)}
F_{ZSA}	- 1990	M_{ZSA}	- 5500
—	—	Нагнетание	—
F_{XDA}	+1600	M_{XDA}	+ 500
F_{YDA}	- 100	M_{YDA}	- 2500
F_{ZDA}	+1950	M_{ZDA}	- 3600
^{а)} См. Е.4.1.2.1.			

Е.4.3.2 Решение

Е.4.3.2.1 Проверка выполнения условия а) Е.1.2 осуществляется следующим образом:

Для патрубка диаметром 10 (торцевое всасывание) имеем:

$$|F_{XSA}/F_{XST4}| = | +2\,900/1\,500 | = 1,93 < 2,00$$

$$|F_{YSA}/F_{YST4}| = | 0/1\,200 | = 0 < 2,00$$

$$|F_{ZSA}/F_{ZST4}| = | -1\,990/1\,000 | = 1,99 < 2,00$$

$$|M_{XSA}/M_{XST4}| = | -1\,000/3\,700 | = 0,27 < 2,00$$

$$|M_{YSA}/M_{YST4}| = | -3\,700/1\,800 | = 2,06 > 2,00$$

$$|M_{ZSA}/M_{ZST4}| = | -5\,500/2\,800 | = 1,96 < 2,00$$

Поскольку M_{YSA} превышает значение, указанное в таблице 5 (единицы USC) более чем в два раза, оно считается неприемлемым. Пусть M_{YSA} можно снизить до -3599. Тогда,

$$|M_{YSA}/M_{YST4}| = |-3599/1800| = 1,999 < 2,00$$

Для нагнетательного патрубка с верхним диаметром 8 дюймов имеем:

$$|F_{XDA}/F_{XDT}| = |+1600/850| = 1,88 < 2,00$$

$$|F_{YDA}/F_{YDT}| = |-100/700| = 0,14 < 2,00$$

$$|F_{ZDA}/F_{ZDT4}| = |+1950/1100| = 1,77 < 2,00$$

$$|M_{XDA}/M_{XDT4}| = |+500/2600| = 0,19 < 2,00$$

$$|M_{YDA}/M_{YDT4}| = |-2500/1300| = 1,93 < 2,00$$

$$|M_{ZDA}/M_{ZDT4}| = |-3600/1900| = 1,89 < 2,00$$

Если M_{YSA} можно снизить до -3599, нагрузки, действующие на каждый из патрубков трубопровода, удовлетворяют условию Е.1.2 а).

Е.4.3.2.2 Проверка условия Е.1.2 б) осуществляется следующим образом:

Для всасывающего патрубка значения F_{RSA} и M_{RSA} определяют путем извлечения квадратного корня из суммы, полученной методом квадратов:

$$F_{RSA} = [(F_{XSA})^2 + (F_{YSA})^2 + (F_{ZSA})^2]^{0,5} = [(+2\ 900)^2 + (0)^2 + (-1\ 990)^2]^{0,5} = 3517$$

$$M_{RSA} = [(M_{XSA})^2 + (M_{YSA})^2 + (M_{ZSA})^2]^{0,5} = [(-1000)^2 + (-3599)^2 + (-5500)^2]^{0,5} = 6649$$

С учетом уравнения (Е.1):

$$F_{RSA}/(1,5 \cdot F_{RST4}) + M_{RSA}/(1,5 \cdot M_{RST4}) < 2$$

$$3517/(1,5 \cdot 2200) + 6649/(1,5 \cdot 5000) < 2$$

$$1,95 < 2$$

Для нагнетательного патрубка, F_{RDA} и M_{RDA} определяют тем же методом, что F_{RSA} и M_{RSA} :

$$F_{RDA} = [(F_{XDA})^2 + (F_{YDA})^2 + (F_{ZDA})^2]^{0,5} = [(+1600)^2 + (-100)^2 + (+1950)^2]^{0,5} = 2524$$

$$M_{RDA} = [(M_{XDA})^2 + (M_{YDA})^2 + (M_{ZDA})^2]^{0,5} = [(+500)^2 + (-2500)^2 + (-3600)^2]^{0,5} = 4411$$

С учетом уравнения (F.2),

$$F_{RDA}/(1,5 \cdot F_{RDT4}) + M_{RDA}/(1,5 \cdot M_{RDT4}) < 2$$

$$2524/(1,5 \cdot 1\ 560) + 4\ 411/(1,5 \cdot 3\ 500) <$$

2

$$1,92 < 2$$

Нагрузки, действующие на каждый патрубок, удовлетворяют соответствующему уравнению взаимодействия, так что условие, установленное в Е.1.2 б) выполняется.

Е.4.3.2.3 Проверка выполнения условия Е.1.2 в) показана ниже.

Чтобы проверить это условие, приложенные силы и моменты перемещают к центру насоса и раскладывают на составляющие. F_{RCA} определяется в соответствии с Е.1.2 в):

$$F_{XCA} = F_{XSA} + F_{XDA}$$

$$F_{YCA} = F_{YSA} + F_{YDA}$$

$$F_{ZCA} = F_{ZSA} + F_{ZDA}$$

$$F_{RCA} = [(F_{XCA})^2 + (F_{YCA})^2 + (F_{ZCA})^2]^{0,5}$$

$$F_{XCA} = (+2900) + (+1600) = +4500$$

$$F_{YCA} = (0) + (-100) = -100$$

$$F_{ZCA} = (-1990) + (+1950) = -40$$

$$F_{RCA} = [(+4500)^2 + (-100)^2 + (-40)^2]^{0,5} = 4501$$

С учетом уравнения (Е.3),

$$F_{RCA} < 1,5 \cdot (F_{RST4} + F_{RDT4})$$

$$4501 < 1,5 \cdot (2200 + 1560)$$

$$4501 < 5640$$

M_{YCA} рассчитывают в соответствии с в) Е.1.2 в):

$$\begin{aligned} M_{YCA} &= M_{YSA} + M_{YDA} + [(F_{XSA})(zS) + (F_{XDA})(zD) - (F_{ZSA})(xS) - (F_{ZDA})(xD)]/12 = \\ &= (-3599) + (-2500) + [(+2900)(0,00) + (+1600)(+15) - (-1990)(+10,5) - \\ &- (+1950)(0,00)]/12 = -2358 \end{aligned}$$

Учитывая уравнение (Е.4),

$$|M_{YCA}| < 2,0 \cdot (M_{YST4} + M_{YDT4})$$

$$|-2358| < 2,0 \cdot (1800 + 1300)$$

$$2358 < 6200$$

M_{RCA} рассчитывается в соответствии с Е.1.2 в):

$$M_{XCA} = M_{XSA} + M_{XDA} - [(F_{YSA})(zS) + (F_{YDA})(zD) - (F_{ZSA})(yS) - (F_{ZDA})(yD)]/12$$

$$M_{YCA} = M_{YSA} + M_{YDA} + [(F_{XSA})(zS) + (F_{XDA})(zD) - (F_{ZSA})(xS) - (F_{ZDA})(xD)]/12$$

$$M_{ZCA} = M_{ZSA} + M_{ZDA} - [(F_{XSA})(yS) + (F_{XDA})(yD) - (F_{YSA})(xS) - (F_{YDA})(xD)]/12$$

$$M_{RCA} = [(M_{XCA})^2 + (M_{YCA})^2 + (M_{ZCA})^2]^{0,5}$$

$$\begin{aligned} M_{XCA} &= (-1000) + (+500) - [(0)(0,00) + (-100)(+15,00) - (-1990)(0,00) - \\ &- (+1950)(-12,25)]/12 = -2366 \end{aligned}$$

$$M_{YCA} = -2358 \text{ (см. предыдущий расчет)}$$

$$\begin{aligned} M_{ZCA} &= (-5500) + (-3600) - [(+2900)(0,00) + (+1600)(-12,25) - (0)(+10,50) - \\ &- (-100)(0,00)]/12 = -7467 \end{aligned}$$

$$M_{RCA} = [(-2366)^2 + (-2358)^2 + (-7467)^2]^{0,5} = 8180$$

Учитывая уравнение (E.5),

$$M_{RCA} < 1,5 \cdot (M_{RST4} + M_{RDT4})$$

$$8180 < 1,5 \cdot (5000 + 3500)$$

$$8180 < 12750$$

Таким образом, требования E.1.2 в) удовлетворены.

E.4.4 Пример 2B — в единицах USC

E.4.4.1 Задача

Для вертикальных линейных насосов (ОНЗ – ОН6) с размерами NPS 3 · NPS 4 · 7 дюймов указанные в предложении нагрузки на патрубок соответствуют значениям, приведенным в таблице E.6. Проверка показала, что значения F_{ZSA} , M_{ZSA} и M_{XDA} более чем в два раза превышают значения, приведенные в таблице 5 (в системе единиц USC). Как указано в разделе E.2, эти компонентные нагрузки являются приемлемыми при условии, что вычисленное главное напряжение составляет менее 5950 psi. Задача состоит в определении главного напряжения для всасывающего и нагнетательного патрубков.

Таблица E.6 Пример 2B. Предлагаемые нагрузки, действующие на патрубки

Нагрузка	Значение Фунт-сила	Момент	Значение Фут· фунт-сила
—	—	NPS 4 всасывание	—
F_{XSA}	– 500	M_{XSA}	+ 100
F_{YSA}	– 120	M_{YSA}	– 150
F_{ZSA}	0	M_{ZSA}	0
	+ 300		+ 100
—	—	NPS 3 нагнетание	—
F_{XDA}	+	M_{XDA}	+ 200
F_{YDA}	300	M_{YDA}	0
F_{ZDA}	– 50	M_{ZDA}	+ 200
	0		+ 100

E.4.4.2 Решение

E.4.4.2.1 Вычисления для всасывающего патрубка проводятся, как показано ниже.

Для трубы Schedule 40 с номинальным размером 4 дюйма, $D_o = 4,500$ дюйма и $D_i = 4,026$ дюйма. Имеем,

$$D_o^2 - D_i^2 = (4,500)^2 - (4,026)^2 = 4,04$$

$$D_o^4 - D_i^4 = (4,500)^4 - (4,026)^4 = 147,34$$

$$[(F_{XSA})^2 + (F_{ZSA})^2]^{0,5} = [(-500)^2 + (+300)^2]^{0,5} = 583$$

$$[(M_{XSA})^2 + (M_{ZSA})^2]^{0,5} = [(+100)^2 + (+1000)^2]^{0,5} = 1005$$

Уравнение (E.10) используется для определения продольного напряжения для всасывающего патрубка, $\sigma_{l,s}$.

Нагрузка на патрубок линии всасывания F_{YSA} действует в отрицательном направлении по оси Y и создает сжимающее напряжение; поэтому F_{YSA} имеет отрицательный знак.

$$\sigma_{l,s} = [1,27F_{YSA}(D_o^2 - D_i^2)] + [122D_o(M_{XSA}^2 + M_{ZSA}^2)^{0,5}]/(D_o^4 - D_i^4) =$$

$$= [1,27 \cdot (-1200)/4,04] + [122 \cdot 4,500 \cdot 1005]/147,34 = 3367$$

Уравнение (E.11) используется для определения напряжения сдвига для всасывающего патрубка, τ_s .

$$\tau_s = [1,27(F_{XSA}^2 + F_{ZSA}^2)^{0,5}]/(D_o^2 - D_i^2) + [61D_o(|M_{YSA}|)]/(D_o^4 - D_i^4) =$$

$$= (1,27 \cdot 583/4,04) + [61 \cdot 4,500 (|-1 500 |)]/147,34 = 2978$$

Главное напряжение для всасывающего патрубка, $\sigma_{p,s}$, вычисляется по уравнению (E.9):

$$\begin{aligned} \sigma_{p,s} &= (\sigma_s/2) + (\sigma_s^2/4 + \tau_s^2)^{0,5} < 5950 = \\ &= (+3367/2) + [(+3367)^2/4 + (+2978)^2]^{0,5} = \\ &= +5105 < 5950 \end{aligned}$$

Следовательно, нагрузки всасывающего патрубка являются приемлемыми.

E.4.4.2 Расчеты для нагнетательного патрубка показаны ниже.

Для трубы Schedule 40 с номинальным размером 3 дюйма, $D_o = 3,500$, and $D_i = 3,068$. Поэтому,

$$D_o^2 - D_i^2 = (3,500)^2 - (3,068)^2 = 2,84$$

$$D_o^4 - D_i^4 = (3,500)^4 - (3,068)^4 = 61,47$$

$$[(F_{XDA})^2 + (F_{ZDA})^2]^{0,5} = [(+300)^2 + (+100)^2]^{0,5} = 316$$

$$[(M_{XDA})^2 + (M_{ZDA})^2]^{0,5} = [(+2 000)^2 + (+100)^2]^{0,5} = 2002$$

Уравнение (E.10) используется для определения продольного напряжения нагнетательного патрубка, $\sigma_{l,D}$.

Прилагаемая нагрузка F_{YDA} , действующая на нагнетательный патрубок, лежит в отрицательной области оси Y и создает растягивающее напряжение; поэтому F_{YDA} имеет положительный знак.

$$\begin{aligned}\sigma_{l,D} &= [1,27F_{YDA}/(D_o^2 - D_i^2)] + [122D_o(M_{XDA}^2 + M_{ZDA}^2)^{0,5}]/(D_o^4 - D_i^4) = \\ &= [1,27(+500)/2,84] + [122(3,5)(2\,002)]/61,47 = 14131\end{aligned}$$

Уравнение (E.11) используют для расчета сдвигового напряжения нагнетательного патрубка, τ_D .

$$\begin{aligned}\tau_D &= [1,27(F_{XDA}^2 + F_{ZDA}^2)^{0,5}]/(D_o^2 - D_i^2)] + [61D_o(|M_{YDA}|)/(D_o^4 - D_i^4)] = \\ &= (1,27 \cdot 316/2,84) + [61 \cdot 3,500 \cdot (|+200|)]/61,47 = 836\end{aligned}$$

Главное напряжение для нагнетательного патрубка $\sigma_{p,D}$, вычисляют по уравнению (E.9):

$$\begin{aligned}\sigma_{p,D} &= (\sigma_D/2) + (\sigma_D^2/4 + \tau_D^2)^{0,5} < 5950 = \\ &= (+14131/2) + [(+14131)^2/4 + (+836)^2]^{0,5} = +14181 > 5950\end{aligned}$$

Таким образом, нагрузки на нагнетательный патрубок неприемлемо высоки. Если значение M_{XDA} уменьшается на 50 % до величины 1000 фут · фунт-сила, то, как показывают результаты проверки, результирующее главное напряжение все еще будет превышать 5950 psi. Поэтому максимальное значение M_{XDA} равно удвоенному значению M_{XDT4} , или 1400 фут · фунт-сила.

Приложение Ж (справочное)

Руководство по выбору класса материалов

В таблице Ж.1 представлено общее руководство для внутризаводских технологических установок и внешnezаводских транспортных и отгрузочных служб. Для использования данного руководства необходимо ознакомиться с информацией по отдельным службам.

Таблица Ж.1 — Руководство по выбору класса материалов

Среда рабочая	Диапазон температур		Диапазон давлений	Класс материалов	Ссылка
	°C	(°F)			
Пресная вода, конденсат, вода для охлаждающей башни	< 100	< 212	все	I-1 или I-2	—
Вода для кипячения и технологическая вода	< 120	< 250	все	I-1 или I-2	а)
	120 - 175	250 - 350	все	S-5	а)
	> 175	> 350	все	S-6, C-6	а)
Вода для питания котла С осевым разъемом	>95	>200	все	C-6	—
	>95	>200	все	S-6	—
Циркулярный насос котла	> 95	> 200	все	C-6	—
Сточная вода, вода для сборника орошающей фракции, извлекаемая вода и углеводороды, содержащие указанные воды, включая обратные потоки	<175	< 350	все	S-3 или S-6	б)
	>175	> 350	все	C-6	-
Пропан, бутан, сжиженный нефтяной газ, аммиак, этилен, низкотемпературная среда (минимальная температура металла)	230	< 450	все	S-1	-
	> - 46	> - 50	все	S-1 (LCB)	э)
	> - 73	> - 100	все	S-1(LC2)	э)
	> - 100	> - 150	все	S-1(LC3)	э), и)
Дизельное топливо, тяжелый бензин, керосин, газойли, легкое, среднее и тяжелое смазочное масло, мазут, остаток, сырая нефть, нефтяной битум; остатки синтетического крекинг-сырья	< 230	< 450	все	S-1	-
	230 - 370	450 - 700	все	S-6	б), в)
	> 370	> 700	все	C-6	б)
	230 - 370	450 - 700	все	S-4	в)
Некоррозионноактивные углеводороды, например, каталитический продукт реформинга, изомеризованный нефтепродукт, десульфурированные масла	230 - 370	450 - 700	все	S-4	в)
Ксилол, толуол, ацетон, бензол, фулфурол, МЕК, кумол	< 230	< 450	все	S-1	—
Углекислый натрий	< 175	< 350	все	I-1	—
Каустическая сода (гидроксид натрия), концентрация < 20 %	< 100	< 212	все	S-1	г)
	> 100	> 212	все	—	д)
Морская вода	< 95	< 200	все	—	е)

Окончание таблицы Ж1

Среда рабочая	Диапазон температур		Диапазон давлений	Класс материалов	Ссылка
	°C	(°F)			
Кислые стоки	< 260	< 470	все	D-1	—
Добываемая вода, пластовая вода и соляной раствор	все	все	все	D-1 или D-2	е)
Сера (жидкое состояние)	все	все	все	S-1	—
Взвесь твердых частиц от жидкостного каталитического крекинга	< 370	< 700	все	C-6	—
Карбонат калия	< 175	< 350	все	C-6	—
	< 370	< 700	все	A-8	—
Основные растворы моноэтаноламина (MEA), диэтаноламина (DEA), триэтаноламина (TEA)	< 120	< 250	все	S-1	—
Слабые растворы DEA, TEA	< 120	< 250	все	S-1 или S-8	г), ж)
Слабый раствор MEA (только CO ₂)	80 - 150	175 - 300	все	S-9	г)
Слабый раствор MEA (CO ₂ и H ₂ S)	80 - 150	175 - 300	все	S-8	г), ж)
Обогащенные растворы MEA-, DEA-, TEA-	< 80	175	все	S-1 или S-8	г)
Концентрация серной кислоты > 85 % от 85 % до < 1 %	< 38	< 100	все	S-1	б)
	< 230	< 450	все	A-8	б)
Концентрация плавиковой кислоты > 96 %	< 38	< 100	все	S-9	б)

Материалы для деталей насоса с указанием их класса приведены в Приложении И.

Должны быть получены рекомендации по отдельным материалам, перечисленным в данной таблице, которые недостаточно четко идентифицированы путем их описания.

Чугунные корпуса (п. 6.12.1.6), если они рекомендованы для химически активных сред, должны использоваться только в безопасных зонах. Стальные корпуса для насосов должны использоваться в местах вблизи технологических установок, где пар, выделяющийся при повреждении, может создать опасную ситуацию, или в местах, где насосы могут подвергаться гидравлическому удару, например, при работе на загрузке сырья.

^{а)} при выборе материалов должны учитываться содержание кислорода и буферизация воды;

^{б)} коррозионная активность сточных вод, углеводородов при температурах выше 230 °C (450 °F), кислот и кислотных отстоев может изменяться в широких пределах. Класс материалов, указанный выше, подходит для большинства таких сред, но должен быть проверен. Материалы класса S-8 могут также использоваться при рабочих температурах ниже 95 °C (200 °F);

^{в)} если коррозионная активность продукта является низкой, материалы Класса S-4 могут использоваться при температурах от 231 °C до 370 °C (451 °F - 700 °F). В каждом случае должны быть получены отдельные рекомендации по материалам;

^{г)} со всех сварных швов должно быть снято напряжение;

^{а)} в качестве материала для насоса должны использоваться UNS N08007 или сплав Ni-Cu;

^{е)} для морской воды, добываемой воды, пластовой воды и соляного рассола потребитель/заказчик и поставщик/изготовитель должны согласовать материалы конструкции, которые наилучшим образом подходят для предполагаемого использования;

^{ж)} если рабочие температуры превышают 95 °C (200 °F), поставщик/изготовитель должен рассмотреть воздействие разного расширения материалов между корпусом и ротором и подтвердить их пригодность;

^{з)} материалы, выбранные для низкотемпературных сред, должны отвечать требованиям 5.12.4 и 5.12.1.6. Литейные сплавы ASTM A 352, Классы LCB, LC2, LC3 приведены только для справки. Для деформируемых сплавов используйте только равноценные материалы;

Приложение И
(обязательное)

Материалы и технические требования к материалам деталей насосов

Таблицы И.1, И.2 содержат перечень материалов, предназначенный для выбора потребителем/заказчиком по 6.12.1.2. *Допускаются иные материалы по согласованию с заказчиком.*

Таблицы И.3, И.4, И.5 и И.6 могут быть использованы как руководство для определения технических требований, предъявляемых к материалам. Если эти таблицы используются, не следует предполагать, что технические требования к материалам являются приемлемыми без полного учета среды (условий), в которых они будут использоваться. В таблице И.3 перечисляются соответствующие международные материалы, которые могут рассматриваться как приемлемые. Для этих материалов указываются только серия/тип и класс. Необходимое конечное состояние или уровень твердости не устанавливаются. Эти материалы могут быть неравноценными для всех применений.

Таблица И.1 – Классы материалов для деталей насосов

Деталь	Классы материалов и сокращения															
	Класс материала	I-1	I-2	S-1	S-3	S-4	S-5	S-6	S-8 ^{а)}	S-9 ¹⁾	C-6	A-7	A-8	D-1 ^{а)}	D-2 ^{а)}	
	Полностью соответствующие материалы ^{а)}	CI ^{б)}	CI	STL	STL	STL	STL	STL	STL	STL	12 % CR	AUS	316 AUS	Дуплексный	Супер-дуплексный	
Материалы для плакирования	CI	BRZ	CI	Нирезист	STL	STL 12% CR	12 % CR	316 AUS	Сплав Ni-Cu	12 % CR	AUS ^{б), г)}	316 AUS ^{г)}	Дуплексный	Супер-дуплексный		
Корпус, работающий под давлением	Да	Чугун	Чугун	Углеродистая сталь	Углеродистая сталь	Углеродистая сталь	12 % CR	AUS	316 AUS	Дуплексный	Супер-дуплексный					
Внутренние детали корпуса (стакан, направляющие аппараты, диафрагмы)	Нет	Чугун	Бронза	Чугун	Нирезист	Чугун	Углеродистая сталь	12 % CR	316 AUS	Сплав Ni-Cu	12% CR	AUS	316 AUS	Дуплексный	Супер-дуплексный	
Рабочее колесо	Да	Чугун	Бронза	Чугун	Нирезист	Углеродистая сталь	Углеродистая сталь	12 % CR	316 AUS	Сплав Ni-Cu	12% CR	AUS	316 AUS	Дуплексный	Супер-дуплексный	
Кольца щелевого уплотнения, установленные в корпусе ^{н)}	Нет	Чугун	Бронза	Чугун	Нирезист	Чугун	12%CR закаленный	12 % CR закаленный	Наплавленный 316AUS ^{а)}	Сплав Ni-Cu	12% CR Закаленный	Наплавленная AUS ^{а)}	Наплавленный 316AUS ^{а)}	Наплавленный Дуплексный ^{а)}	Наплавленный Супер-дуплексный ^{а)}	
Кольца щелевого уплотнения рабочего колеса ^{н)}	Нет	Чугун	Бронза	Чугун	Нирезист	Чугун	12%CR закаленный	12 % CR закаленный	Наплавленный 316AUS ^{а)}	Сплав Ni-Cu	12% CR Закаленный	Наплавленный AUS ^{а)}	Наплавленная 316AUS ^{а)}	Наплавленный Дуплексный ^{а)}	Наплавленный Супер-дуплексный ^{а)}	
Вал ^{п)}	Да	Углеродистая сталь	AISI 4140	AISI 4140 ^{е)}	316 AUS	Сплав Ni-Cu	12% CR	AUS	316 AUS	Дуплексный	Супер-дуплексный					

Продолжение таблицы И.1

Деталь	Классы материалов и сокращения														
	Класс материала	I-1	I-2	S-1	S-3	S-4	S-5	S-6	S-8 ^{h)}	S-9 ¹⁾	C-6	A-7	A-8	D-1 ^{h)}	D-2 ^{h)}
	Полностью соответствующие материалы ^{а)}	CI ^{б)}	CI	STL	STL	STL	STL	STL	STL	STL	12 % CR	AUS	316 AUS	Дуплексный	Супер-дуплексный
Материалы для плакирования	CI	BRZ	CI	Нирезист	STL	STL 12% CR	12 % CR	316 AUS	Сплав Ni-Cu	12 % CR	AUS ^{с),d)}	316A US ^{д)}	Дуплексный	Супер-дуплексный	
Дросселирующие втулки ^{н)}	Нет	Чугун	Бронза	Чугун	Нирезист	Чугун	12%CR закаленный	12 % CR закаленный	316 AUS	Сплав Ni-Cu	12%CR Закаленный	AUS	316 AUS	Дуплексный	Супер-дуплексный
Межступенчатые втулки, устанавливаемые на валу ^{л)}	Нет	Чугун	Бронза	Чугун	Нирезист	Чугун	12%CR закаленный	12%CR закаленный	Наплавленный 316AUS ^{а)}	Сплав Ni-Cu	12%CR Закаленный	Наплавленный AUS ^{а)}	Наплавленный 316AUS ^{е)}	Наплавленный дуплексный ^{а)}	Наплавленный Супер-дуплексный ^{а)}
Межступенчатые втулки, устанавливаемые в корпус ^{л)}	Нет	Чугун	Бронза	Чугун	Нирезист	Чугун	12%CR закаленный	12 % CR закаленный	Наплавленный 316AUS ^{е)}	Сплав Ni-Cu	12%CR закаленный	Наплавленный AUS ^{а)}	Наплавленный 316AUS ^{а)}	Наплавленный Дуплексный ^{а)}	Наплавленный супер-дуплексный ^{а)}
Шпильки корпуса и крышки уплотнения	Да	AISI 4140	Сплав Ni-Cu Закаленный	AISI 4140	AISI 4140	AISI 4140	Дуплексный ^{и)}	Супер дуплексный ^{и)}							
Прокладка корпуса	Нет	AUS, спирально навитая ^{ж)}	316 AUS спирально навитая ^{ж)}	Сплав Ni-Cu, спирально навитая ^{ж)} PTFE ^{ж)}	AUS, спирально навитая ^{ж)}	AUS, спирально навитая ^{ж)}	316 AUS спирально навитая ^{ж)}	Дуплексный SS спирально навитая ^{ж)}	Супердуплексный SS спирально навитая ^{ж)}						
Напорный Патрубок/емкость всасывания	Да	Углеродистая сталь	Углеродистая сталь	AUS	AUS	316 AUS	Дуплексный	Супер-дуплексный							

Продолжение таблицы И.1

Деталь	Классы материалов и аббревиатуры														
	Класс материала	I-1	I-2	S-1	S-3	S-4	S-5	S-6	S-81	S-9 ¹⁾	C-6	A-7	A-8	D-1 ^{к)}	D-2 ^{к)}
Полностью соответствующие материалы ^{а)}	CI ^{б)}	CI	STL	STL	STL	STL	STL	STL	STL	STL	12 % CHR	AUS	316 AUS	Дуплексный	Супер дуплексный
Материалы для плакирования	CI	BRZ	CI	Нирезист	STL	STL	12%CR	12%CR	316 AUS	Сплав Ni-Cu	12 % CHR	AUS ^{в),г)}	316AU Sd	Дуплексный	Супер дуплексный
Прокладки колонны/вала цилиндра	Нет	Нитрил-бугадиен ^{з)}	Бронза	Наполненный углерод	Нитрил-бугадиен ^{з)}	Наполненный углерод	Наполненный углерод	Наполненный углерод	Наполненный углерод	Наполненный углерод	Наполненный углерод	Наполненный углерод	Наполненный углерод	Наполненный углерод	Наполненный углерод
крепежные детали (болты), находящиеся в жидкости	Да	Углеродистая сталь	Углеродистая сталь	Углеродистая сталь	Углеродистая сталь	Углеродистая сталь	316AUS ^{н)}	316AUS ^{н)}	316 AUS	Сплав Ni-Cu	316AUS ^{м)}	316 AUS	316 AUS	Дуплексный	Супер- дуплексный

^{а)} п. 6.12.1.4.

^{б)} Сокращения в правой части второго ряда обозначают материал корпуса; сокращения в нижней части второй строки обозначают материал покрытия. Расшифровка аббревиатур: BRZ - бронза AUS - аустенитная нержавеющая сталь 316 AUS- аустенитная нержавеющая сталь с не менее 2,0 % молибдена

STL - сталь ,си-чугун, 4140 легированная сталь -высокопрочная сталь с 0,40 % суглерода, 1 % хрома и 0,2 % молибдена. 12% CR - 12% хрома

^{в)} Аустенитные нержавеющие стали включают типы ISO 683-13-10/19 (по стандарту AISI – типы 302, 303, 304, 316, 321 и 347).

^{г)} Для вертикальных подвесных консольных насосов с валами, погруженными в жидкость и вращающимися во втулках, стандартный материал вала содержит 12 % хрома за исключением классов S-9, A7, A-8 и D-1. Стандартным материалом вала для консольных насосов (Тип VS5) является легированная сталь 4140 если это допускает рабочая жидкость таблица Ж.1).

^{д)} Если не указано иное, необходимость использования наплавленного слоя твердого сплава и специально наплавленного материала для каждой области применения определяется поставщиком/изготовителем и описывается в предложении. Альтернативой наплавлению твердого сплава могут быть открытые рабочие зазоры (6.7.4) или использованием противозадирных материалов или неметаллических материалов в зависимости от коррозионной стойкости и типа перекачиваемой жидкости.

^{е)} Для Класса S-6 стандартным материалом вала, обеспечивающим подачу жидкости в котел при температуре, свыше 175 °C (350° F) является материал, содержащий 12% хрома (таблица Ж.1).

^{ж)} Если поставляются насосы с осевым разъемом корпуса, приемлемыми являются соответствующие листовые прокладки. Спирально навитые прокладки должны включать наполнитель, пригодный для эксплуатации. Прокладки других типов могут быть предложены и поставлены, если доказано, что они пригодны для эксплуатации и специально одобрены потребителем/заказчиком 6.3.10.

^{з)} Для жидкостей при температуре, превышающей 45°C (110° F) или для других специальных применений могут использоваться альтернативные материалы

^{и)} Если не указано иное, сталь AISI 4140 может использоваться для шпилек крышки уплотнения и корпуса, не вступающих в контакт с перекачиваемой средой.

Окончание таблицы И.1

^{к)} Для некоторых областей применения могут потребоваться марки сплавов с более высоким содержанием легирующих, чем в дуплексных материалах, приведенных в таблице И.2. Могут потребоваться „Супер-дуплекс“ марки сплавов со значениями эквивалентной стойкости к питтинг-коррозии (PRE) выше 40.
 $PRE \geq 40$, где значение PRE основано на анализе фактического химсостава.
 $PRE = w_{Cr} + 3,3w_{Mo} + 16w_{N}$, где w - процент массовой доли элемента, обозначенного данным индексом.
 Могут быть рассмотрены некоторые альтернативные материалы, такие, как „супер -аустенитные“.

^{л)} Неметаллические материалы изнашиваемых деталей, совместимые с используемой технологической жидкостью, могут быть предложены в применимых пределах, указанных в таблице И.4. п. и 6.7.4 в).

^{м)} Поставщик/изготовитель должен учесть воздействие разницы в коэффициентах термического расширения у материалов корпуса и ротора и подтвердить их пригодность, если рабочие температуры должны превышать 95 °С (200 °F).

^{н)} Для областей, где из-за использования крепежа из аустенитных сталей может возникнуть большая разница коэффициентов термического расширения, могут быть использованы альтернативные материалы для крепежа, такие, как мартенситная сталь с 12 % или 17 % Cr, обладающая необходимой коррозионной

Таблица И.2 – Материалы деталей насосов и их классы для СНГ

Детали. Требование полного соответ- ствия ^{б)}	Классы материалов ^{а)}														
	I-1	I-2	S-1	S-3	S-4	S-5	S-6	S-8	S-9	C-6	A-7	A-8	D-1 ^{н)}	D-2 ^{н)}	
Корпусные детали под давлением ^{г)}	Да	Чугун	Чугун	Углеродистая сталь	Углеродистая сталь	Углеродистая сталь	Углеродистая сталь	Углеродистая сталь	Углеродистая сталь	Углеродистая сталь	12% Cr ^{б)}	AUS ^{е)}	316 AUS ^{е)}	Двухфазная дуплексная	Супердуплексная
Детали внутреннего корпуса	Нет	Чугун	Бронза	Чугун	Нирезист ^{д)}	Чугун	Углеродистая сталь	12%Cr	316 AUS	Монель ^{е)}	12%Cr	AUS	316 AUS	Двухфазная	Супердуплексная
Рабочее колесо	Да	Чугун	Бронза	Чугун	Нирезист	Углеродистая сталь	Углеродистая сталь	12%Cr	316 AUS	Монель	12% Cr	AUS	316 AUS	Двухфазная дуплексная	Супердуплексная
Кольца щелевых уплотнений (в корпусе)	Нет	Чугун	Бронза	Чугун	Нирезист	Чугун	12%Cr упрочненная	12%Cr упрочненная	316 ^{м)} AUS с наплавкой	Монель	12%Cr упрочненная	AUS ^{н)} с наплавкой	316 AUS ^{н)} с наплавкой	Двухфазная упрочненная наплавкой ^{н)}	Супердуплексная упрочненная наплавкой ^{н)}
Кольца бандажные рабочего колеса	Нет	Чугун	Бронза	Чугун	Нирезист	Чугун	12%Cr упрочненная	12%Cr упрочненная	316 ^{м)} AUS с наплавкой	Монель	12%Cr упрочненная	AUS ^{н)} с наплавкой	316 AUS ^{н)} с наплавкой	Двухфазная упрочненная с наплавкой ^{н)}	Супердуплексная упрочненная наплавкой ^{н)}

Продолжение таблицы И.2

Детали. Требование полного соответ- ствия ⁵⁾	Классы материалов ^{а)}															
	I-1	I-2	S-1	S-3	S-4	S-5	S-6	S-8	S-9	C-6	A-7	A-8	D-1 ⁿ⁾	D-2 ⁿ⁾		
Вал ³⁾	Да	Углеродистая сталь	Сталь AISI 4140	Сталь AISI 4140 ^{н)}	316 AUS	К-монель ^{ж)}	12%Cr	AUS	316 AUS	Двухфазная упрочненная наплавкой ^{к)}	Супердуплексная					
Втулка вала (под сальником)	Нет	12%Cr упрочненная	Твердая бронза	12%Cr упрочненная	12%Cr упрочненная	12%Cr упрочненная	12%Cr упрочненная	12%Cr упрочненная	12%Cr упрочненная	316 ^{н)} AUS с наплавкой	К-монель упрочненная	12%Cr упрочненная	316 AUS ^{н)} с наплавкой	316 AUS ^{н)} с наплавкой	Двухфазная упрочненная наплавкой ^{л)}	Супердуплексная упрочненная с наплавкой ^{л)}
Втулка вала (под торцовым уплотнением)	Нет	12%Cr AUS	12%Cr AUS	12%Cr AUS	12%Cr AUS	К-монель упрочненная	12%Cr AUS	AUS	316 AUS	Двухфазная дуплексная	Супердуплексная					
Межступенчатые втулки	Нет	Чугун	Бронза	Чугун	Нирезист	Чугун	12%Cr упрочненная	12%Cr упрочненная	316 AUS ^{н)} с наплавкой	К-монель упрочненная	12%Cr упрочненная	AUS	316 AUS	Двухфазная дуплексная	Супердуплексная	
Крышка уплотнения	Да															
Шпильки крепления корпуса (насоса) с крышкой	Да	Углеродистая сталь	Углеродистая сталь	AISI 4140	AISI 4140	AISI 4140	AISI 4140	AISI 4140	AISI 4140	К-монель упрочненная	AISI 4140	AISI 4140	AISI 4140	Двухфазная дуплексная	Супердуплексная	

Окончание таблицы И.2

Детали. Требование полного соответствия ^{б)}		Классы материалов ^{а)}													
		I-1	I-2	S-1	S-3	S-4	S-5	S-6	S-8	S-9	C-6	A-7	A-8	D-1 ^{н)}	D-2 ^{н)}
Крепёжные детали, смачиваемые перекачиваемой средой	Да	Углеродистая сталь	Углеродистая сталь	Углеродистая сталь	Углеродистая сталь	Углеродистая сталь	316 AUS	316 AUS	316 AUS	К-монель	316 AUS	316 AUS	316 AUS	Двухфазная дууплексная	Супердууплексная
Прокладка уплотнения разъёма корпуса ^{м)}	Нет	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	Монель	AUS	AUS	316 AUS	Дууплексная	Дууплексная
Наружный корпус двухкорпусных насосов	Да	Углеродистая сталь	Углеродистая сталь	Углеродистая сталь	Углеродистая сталь	Углеродистая сталь	Углеродистая сталь	Углеродистая сталь	Углеродистая сталь	Углеродистая сталь	AUS	AUS	316 AUS	Дууплексная	Супердууплексная

Примечания к таблице И.2

^{а)} обозначение класса материала согласно таблицы Ж.1

^{б)} смотри 6.12.1.4

^{в)} используемые сокращения:

12%Cr – хромистая нержавеющая сталь типа AISI 403, 410 и 420;

AUS – аустенитная хромоникелевая коррозионностойкая сталь (возможные типы по AISI 302, 302, 304, 326, 321 и 347);

316 AUS – аустенитная хромоникельмолибденовая коррозионностойкая сталь типа AISI 316;

AISI 4140 – легированная конструкционная хромомолибденовая сталь

^{д)} Корпусные детали воспринимающие давление перекачиваемой среды и обеспечивающие герметичность конструкции.

^{а)} Нирезист – аустенитный никельмедистый нержавеющий чугуун с добавкой хрома.

^{е)} Монель – сплав на основе никеля и меди (до 70%Ni и 30%Cu).

^{ж)} Монель К – сплав на основе никеля и меди дополнительно легированный алюминием (упрочняется старением)

^{з)} Для вертикальных подвесных насосов, у которых валы подвергаются воздействию перекачиваемой жидкости в подшипниковых узлах, валы должны быть изготовлены из хромистых нержавеющих сталей типа AISI 420, если они не предназначены для рабочих сред, для которых предусмотрены классы материалов S-8, S-9, A-7, A-8, D-1 и D-2. В насосах типа VS5 допускается использование стали AISI 4140 для тех производств, где это возможно с учетом перекачиваемой жидкости.

^{и)} Для повышения твердости упрочняемой поверхности с целью предотвращения зазора конкретный материал и способ его нанесения для каждого применения определяет продавец и указывает в своем предложении. В качестве альтернативы твердому покрытию допускается увеличение рабочих зазоров в щелевых уплотнениях (6.7.4), а также применение задиристостойких материалов, с учетом агрессивности перекачиваемой жидкости.

^{к)} В насосах для питания котлов с температурой воды выше 175°C (класс материала S6 по таблице G.1) вал должен быть изготовлен из стали с 12%-ным содержанием хрома.

^{л)} При выборе материалов для эксплуатации в морской воде, а также в водах промышленных стоков, содержащих значительное количество хлоридов, CO₂ и H₂S рекомендуется воспользоваться эмпирическими формулами по определению коэффициента сопротивления питтингообразованию (PRE)

Для хромоникельмолибденовых коррозионностойких сталей $PRE = \%Cr + 3,3\%Mo$

Для оценки стойкости двухфазных азотсодержащих нержавеющих сталей к питтинговой коррозии (ПК) можно руководствоваться следующей формулой $PRE = \%Cr + 3,3\%Mo + \%N$

При расчете PRE следует использовать фактические значения массовой доли химических элементов. Сплавы, имеющие PRE более 40, обладают повышенной стойкостью и ПК в морской воде.

^{м)} Прокладка спирально навитая, для класса S9 с наполнителем фторопластом (PTFE)

Таблица И.3 — Спецификации материалов для деталей насосов

Класс материала	Область применения	Международный ISO	USA		Европа			Япония JIS	СНГ Марка стали по ГОСТ и [78]
			ASTM	UNS ^{a)}	EN ^{b)}	Марка	№ материала		
Чугун	Отливки, работающие под давлением	[79]/Gr 250	[90] Класс 30	F12401	[114]	EN-GJL-250	JL 1040	[131], FC 250	СЧ 25 ГОСТ 1412
	Стандартные отливки	[79]/Gr 300	[91] Класс 25/30/40	F11701/ F12101	[114]	EN-GJL-250 EN-GJL-300	JL 1040 JL 1050	[131], FC 250/300	СЧ 25 по ГОСТ 1412 СЧ 30 по ГОСТ 1412
Углеродистая сталь	Отливки, работающие под давлением	[80] C23-45 АН	[92] Gr WCB	J03002	[115]	GP 240 GH	1.0619	[132], CI SCPH 2	25 Л по ГОСТ 977
	ОДМ/поковки	[81]C25	[93] Класс	K03506	[116]	P 280 GH	1.0426	[133], CI SFVC 2A	25 по ГОСТ 1050
	Прутки: под давлением	[81]C25	[94] Gr B40	G10200	[117]	P 295 GH	1.0481	[134], CI S25C	25 по ГОСТ 1050
	Прутки: стандартный ^{в)}	[81]C45e	[95] Gr 1045	G10450	[118]	C 45	1.0503	[134], CI S45C	45 по ГОСТ 1050
	Болты и шпильки ^{г)}	[82]F31	[70] Gr B7	G41400	[119]	42 Cr Mo 4	1.7225	[135], Class 2, SNB7	38ХМ по ГОСТ 4543
	Гайки ^{г)}	[83]C45	[96] Gr 2H	K04002	[119]	C 35 E	1.1181	[134], CI S45C	45 по ГОСТ 1050
	Лист	[84]ч.4, P 355 TN/PL355 TN	[97] Gr 65/70	K02403/ K02700	[120]	P 355 N P 355 NL1	1.0562 1.0566	[136], Gr SM400B	17 ГС по ГОСТ 19281 14Г2 по ГОСТ 19281
	Труба	[85] PH26	[98] Gr B	K03006	[121]	L 245 GA	1.0459	[137], Gr. STPT 370/410	20 ГОСТ 1050
Фитинги	—	[99]	K03504	—	—	—	[134], CI S25C [133], CI SFVC 2A, SFVC2B	25 по ГОСТ 1050 30 по ГОСТ 1050	

Продолжение таблицы И.3

Класс материала	Область применения	Международный ISO	USA		Европа			Япония JIS	СНГ Марка стали по ГОСТ и [78]
			ASTM	UNS ^{a)}	EN ^{b)}	Марка	№ материала		
4140 Легированная сталь	Прутки	—	[100] Класс BB [100] Класс BC	G41400 с	[122]	42 Cr Mo 4	1.7225	[138], CI SCM 440	38ХМ по ГОСТ 4543
	Болты и шпильки	[82]F31	[70] Gr B7	G41400	[119]	42 Cr Mo 4	1.7225	[135], Class 2, SNB7	38ХМ по ГОСТ 4543
	Гайки	[83]C45	[96] Gr 2H	K04002	[119]	C 45 E	1.1191	[134], CI S45C	45 по ГОСТ 1050
12 % Хрома сталь	Отливки, работающие под давлением	—	[101] Gr CA6N M	J91540	[115]	GX 4 Cr Ni 13-4	1.4317	[139], C1 SCS 6, SCS 6X	типа 08Х15Н4ДМЛ ^[78] точного аналога нет
	Стандартные отливки	—	[102] Gr CA 15	J91150	[123]	GX 12 Cr 12	1.4011	[139], CI SCS 1, SCS 1X1	15Х14НЛ по ГОСТ 977
		—	[102] Gr CA6N M	J91540	[123]	GX 4 Cr Ni 13-4	1.4317	[139], CI SCS 6, SCS 1X1	типа 08Х15Н4ДМЛ ^[78] точного аналога нет
	ОДМ/поковки: под давлением	[86]3	[103] Gr F6a CI 1 [103]	S41000 S41500	[124] [125]	X12 Cr13 X 3 Cr NiMo 13-4-1	1.4006 1.4313	[140], Gr. SUS 410-A [140], CI SUS F6 NM	12Х13 по ГОСТ 5632 типа 06Х13Н4М ^[78] точного аналога нет
	ОДМ/поковки: стандартные	[86]2	[104]Т ип 410	S41000	[126]	X 12 Cr 13	1.4006	[140], Gr. SUS 410-A	12Х13 по ГОСТ 5632
	Прутки: под давлением	[86]3	[105] Тип 410	S41000	[127]	X12 Cr 13	1.4006	[141] Gr. SUS 410 или 403	12Х13 по ГОСТ 5632
	Прутки: стандартный	[86]3	[106] Тип 410	S41400	[126]	X 12 Cr 13	1.4006	[141] Gr. SUS 410 или 403	12Х13 по ГОСТ 5632

Продолжение таблицы И.3

Класс материала	Область применения	Международный ISO	USA		Европа			Япония JIS	СНГ Марка стали по ГОСТ и [78]
			ASTM	UNS ^{a)}	EN ^{b)}	Марка	№ материала		
сталь с 12 % хрома	пруток:	[86]4	[106] Тип	S42000	[126]	X 20 Cr 13	1.4021	[141],	20X13 по ГОСТ 5632
	Поковки ^{в)}		[104] Тип	S41600		X 20 Cr S 13	1.4005	Gr SUS 420J1 или	
			[107] Тип	S41600		X 20 Cr S 13	1.4005	420J 2	
	Болты и Шпильки ^{г)}	[87], C4-70	[70] Gr B6	S41000	[119]	X22CrM V 12-1	1.4923	[141] Gr. SUS 410 или 403	12X13 по ГОСТ 5632
	Гайки ^{г)}	[88], C4-70	[96] Gr 6	S41000	[119]	X22Cr Mo V 12-1	1.4923	[141] Gr. SUS 410 или 403	12X13 по ГОСТ 5632
	Лист	[86]3	[108] Тип 410	S41000	[128]	X 12 Cr	1.4006	[142]/4305 Gr. SUS 403 или 410	08X13 по ГОСТ 5632
Аустенитная нержавеющая сталь	Отливки, работающие под давлением	[86]10	[109] Gr CF3	J92500	[129]	GX2 Cr 19-11	1.4309	[139], CI SCS	типа 03X18H11M ^[78] точного аналога нет
		[86]19	[109] Gr CF3M	J92800	[129]	GX2 Cr Mo 19-11-2	1.4409	[139], CI SCS SCS 16AX	типа 03X17H14M2 по ГОСТ 5632 точного аналога нет
	Стандартные отливки	—	[102] Gr CF3	J92500	[123]	GX2 Cr 19-11	1.4309	[139], CI SCS	типа 03X18H11M ^[78] точного аналога нет
		—	[102] Gr CF3M	J92800	[123]	GX2 Cr Mo 19-11-2	1.4409	[139], CI SCS SCS 16AX	типа 03X17H14M2 по ГОСТ 5632 точного аналога нет
	ОДМ/поковки	[89], XCrNi18-10	[103] Gr F 304L	S30403	[125]	X2 Cr Ni 19-11	1.4306	[140], Gr. SUS F 304 L	03X18H11 по ГОСТ 5632
		[89], XCrNiMo 17-12	[103] Gr F 316L	S31603	[125] [124]	X2 Cr Ni Mo 17-12-2	1.4404	[142], Gr. SUS 304L/316L	03X17H14M3 ГОСТ 5632

Продолжение таблицы И.3

Класс материала	Область применения	Международный ISO	USA		Европа			Япония JIS	СНГ Марка стали по ГОСТ и [78]
			ASTM	UNS ^{a)}	EN ^{b)}	Марка	№ материала		
Аустенитная нержавеющая сталь	Пруток ^{a)}	[89] X2CrNi18-10	[105] Тип 304L [105] Тип 316L [106] grade	S30403 S31603	[126]	X2 Cr Ni 19-11 X2 Cr Ni Mo	1.4306 1.4404	[141] Gr SUS 304 L G [141] Gr. SUS 316 L	03X18H11 по ГОСТ 5632 03X17H14M3 по ГОСТ 5632
		[89] X2CrNiMo 17-12	[105] Тип	S20910	—	—	—	—	типа 06X21H12Г5М2АФБ ^[78] точного аналога нет
	Лист	[84] ч.5 X2CrNiMo 17-12-2	[108] Gr 316L	S30403 S31603	[130] [130]	X2 Cr Ni 19-11 X2 Cr Ni Mo 17-12-2	1.4306 1.4404	[142], Gr SUS 304	03X18H11 по ГОСТ 5632 03X17H14M3 по ГОСТ 5632
	Труба	[86]10 [86]19	[110] Тип 304L 316L	S30403 S31603	—	—	—	[143] Gr SUS 304 LTP/ 316 LTP	03X18H11 по ГОСТ 5632 03X17H14M3 по ГОСТ 5632
	Фитинги	[89], X2CrNi18- [88], X2CrNiMo 17-12	[103] Gr Gr	S30403 S31603	[125]	X2 Cr Ni 19-11 X2 Cr Ni 17-12-2	1.4306 1.4404	[140] Gr. SUS	03X18H11 по ГОСТ 5632 03X17H14M3 по ГОСТ 5632
	Болты и шпильки	[87], A4-70	[70] Gr B 8 M	S31600	[124]	X6 Cr Ni Ti 17-12-2	1.4571	[141], Gr. SUS	08X17H13M27 по ГОСТ 5632
	Гайки	[88], A4-70	[96] GrB 8 M	S31600	[124]	X6 Cr Ni Ti 17-12-2	1.4571	[141], Gr. SUS	08X17H13M2T по ГОСТ 5632

Продолжение таблицы И.3

Класс материала	Область применения	Международный ISO	USA		Европа			Япония JIS	СНГ Марка стали по ГОСТ и [78]
			ASTM	UNS ^{a)}	EN ^{b)}	Марка	№ материала		
Дуплекс – двухфазная нержавеющая сталь ^{e)}	Отливки, работающие под давлением	—	[111] Gr 1 B [112] Gr 1 B	J93372	[129]	GX2 CrNiMo CuN-25-6-3-3	1.4517	—	Типа 02X25H6M3АДЗ ^[78] точного аналога нет
		—	[111] Gr 3 A [112] Gr 3 A	J93371 J93371	—	—	—	[139], Gr. SCS 11	аналога нет
		—	[111] Gr 4 A [112] A	J92205 J92205	[129]	GX2 CrNiMo CuN-25-6-3-3	1.4517	[139], Gr. SCS 10	Типа 02X25H6M3АДЗ ^[78] точного аналога нет
	ОДМ/поковки	[89], X2CrNiMo N	[103] Gr F 51	S31803	[124] [125]	X2CrNi MoN-22-5-3	1.4462	—	типа 03X22H5AM2 ^[78] точного аналога нет
		—	[105]	S32550	[126]	X2CrNi MoCu N-25-6-3	1.4507	—	аналога нет
	Прутки	[89], X2CrNiMo N22-5-3	[106]S 31803	S31803	[126]	X2CrNi MoN-22-5-3	1.4462	[142] Gr. SUS 329 J3L	Типа 03X22H6AM3 ^[78] точного аналога нет
	Лист	—	[108]S 31803	S31803	[130]	X2CrNi MoN-22-5-3	1.4462	[143]/G 4305 Gr. SUS 329 J3L	аналога нет
	Труба	—	[113]S 31803	S31803	—	—	—	[144] Gr. SUS 329 J3LTP	аналога нет
	Фитинги	[89], X2CrNiMo N22-5-3	[103] Gr F 51	S31803	[124] [125]	X2CrNi MoN-22-5-3	1.4462	[142] Gr. SUS329J3L	типа 03X22H5AM2 ^[78] аналога нет
Болты и шпильки	—	[106]S 31803	S31803	[126]	X2CrNi MoN-22-5-3	1.4462	[141] Gr. SUS 329 J3L	типа 03X22H5AM2 ^[78] аналога нет	
Гайки	—	[106]S 31803	S31803	[126]	X2CrNi MoN-22-5-3	1.4462	[141] Gr. SUS 329 J3L	типа 03X22H5AM2 ^[78] аналога нет точного аналога нет	

Окончание таблицы И.3

Класс материала	Область применения	Международный ISO	USA		Европа			Япония JIS	СНГ Марка стали по ГОСТ и [78]
			ASTM	UNS ^{a)}	EN ^{b)}	Марка	№ материала		
Супердуплексная нержавеющая сталь ^{e)}	Отливки, работающие под давлением	—	[111] Gr 5A	J93404	[129]	GX2CrNiMo N26-7-4	1.4469	—	аналога нет
		—	[111] Gr 6A	J93380	—	—	—	—	аналога нет
	ОДМ/поковки	—	[103] Gr 55	S32750 S32760	[124] [126]	X2CrNiMoCu WN 25-7-4	1.4501	[141], Gr. SUS 329 J4L	типа 02X25H7M4ABД ^[78] точного аналога нет
	Прутки	—	[106] [105] S32760	S32750 S32760	[126]	X2CrNiMoCu WN 25-7-4	1.4501	[143]/G 4305 Gr. SUS 329 J4L	типа 02X25H7M4ABД ^[78] точного аналога нет
	Лист	—	[108]S 32760	S32750 S32760	[130]	X2CrNiMoCu WN 25-7-4	1.4501	—	типа 02X25H7M4ABД ^[78] точного аналога нет
	Труба	—	[113]S 32760	S32750 S32760	—	—	—	[144], Gr. SUS 329 J4LTP	типа 02X25H7M4ABД ^[78] точного аналога нет
	Фитинги	—	[103] Gr F55	S32750 S32760	[124] [126]	X2CrNiMoCu WN 25-	1.4501	[142] Gr. SUS 329 J4L	типа 02X25H7M4ABД ^[78] точного аналога нет
Нержавеющая сталь	Болты и шпильки	—	[106]S 32760	S32750 0 S32760	[126]	X2CrNiMoCu WN 25-7-4	1.4501	[141] Gr. SUS 329 J4L	типа 02X25H7M4ABД ^[78] точного аналога нет
	Гайки	—	[106]- S32760 0	S32750 0 S32760 0	[126]	X2CrNiMoCu WN 25-7-4	1.4501	[141] Gr. SUS 329 J4LWCD	типа 02X25H7M4ABД ^[78] точного аналога нет
^{a)} Обозначения даны в UNS (универсальной системе обозначений металлов и сплавов только для химического состава). ^{b)} Если стандарты EN отсутствуют, можно обратиться к европейским национальным стандартам, например, к стандартам AFNOR, BS, DIN, и т. д. ^{c)} Не используется для закаленных валов (твёрдостью свыше 302 HB). ^{d)} Специальная, часто используемая легированная сталь 4140. ^{e)} Для валов взамен низкоуглеродистых сталей могут использоваться стандартные марки аустенитных сталей (L) ^{e)} нержавеющая сталь „супер-дуплекс“ должна характеризоваться эквивалентной стойкостью к питтинг-коррозии (PRE) не ниже 40: PRE = $W_C + 3,3W_M + 16W_N$, где W – массовая доля элемента с соответствующим символом, выраженная в процентах.									

Таблица И.4 — Неметаллические материалы для изнашиваемых деталей

Материал	Температура, пределы		Предельный перепад давления в пересчете на линейный размер сменной детали 25 мм (1,0 дюйм) кПа (бар; psi)	Область применения
	минимум	максимум		
Полиэфирэфиркетон (РЕЕК) с наполнителем из углеродного волокна	– 30 (– 20)	135 (275)	2 000 (20; 300)	Неподвижные детали
Полиэфирэфиркетон (РЕЕК) с навивкой из углеродного волокна	– 30 (– 20)	230 (450)	3 500 (35; 500), или 14 000 (140; 2 000) при соответствующей поддержке	Неподвижные детали
Композит, армированный PFA/CF (полиэтилен-углеродным волокном) с 20 % массовой долей плоскоориентированного углеродного волокна	– 46 (– 50)	230 (450)	2 000 (20; 300)	Неподвижные детали
Углеграфит Пропитанный смолой Армированный графитом Армированный никелем Армированный медью	– 50 (– 55) – 100 (– 150) – 195 (– 320) – 100 (– 450)	285 (550) 150 (300) 400 (750)	2 000 (20; 300) 2 750 (27,5; 400) 3500 (35; 500)	Неподвижные детали

Неметаллические материалы для сменных деталей, совместимые с используемой технологической жидкостью, могут указываться в предложении в вышеупомянутых пределах 6.7.4 с).
Такие материалы могут быть выбраны для пар трения в сочетании с определенными металлическими материалами, такими, как закаленная сталь с 12 % Cr или нержавеющая сталь с упрочняющей наплавкой. Такие материалы могут использоваться вне указанных пределов, если их успешное применение доказано на практике, либо с одобрения потребителя/заказчика.

Таблица И.5 — Трубные материалы

Детали	Жидкость					
	вспомогательная технологическая жидкость		пар		охлаждающая вода	
	Категория		Манометрическое давление кПа (бар; psi)		Номинальный размер	
	материалы классов I-1 и I-2	все свариваемые материалы	≤ 500 (5; 75)	> 500 (5; 75)	стандартный ≤ DN 25 (1 NPS)	поставляемый по выбору ≥ DN 40 (1 1/2 NPS)
Труба	Бесшовная ^{a)}	Бесшовная ^{a)}	Бесшовная ^{a)}	Бесшовная ^{a)}	—	Углеродистая сталь, (гальванизация, [144] или [70])
Трубопроводы ^{b)}	Нержавеющая сталь (для бесшовных трубопроводов, тип 316)	—				

Окончание таблицы И.5

Детали	Жидкость					
	Вспомогательная технологическая		Пар		Охлаждающая вода	
	Категория		Манометрическое давление кПа (бар; psi)		Номинальный размер	
	Материалы классов I-1 и I-2	Все свариваемые материалы	≤ 500 (5; 75)	> 500 (5; 75)	Стандартный ≤ DN 25 (1 NPS)	Поставляемый по выбору ≥ DN 40 (1 1/2 NPS)
Все клапаны	Класс 800	Класс 800	Класс 800	Класс 800	Класс 200 Бронза	Класс 200 Бронза
Задвижки и шаровые клапаны	Крышки и манжеты на болтах	Крышки и манжеты на болтах	Крышки и манжеты на болтах	Крышки и манжеты на болтах	—	—
Фасонная муфтовая трубная арматура	Поковки, класс 3000	Поковки, класс 3000	Поковки, класс 3 000	Поковки, класс 3 000	Ковкий чугун (гальванизация по [144] или [70])	Ковкий чугун (гальванизация по [144] или [70])
Трубопроводная арматура	Стандарт изготовителя	Стандарт изготовителя	Стандарт изготовителя	Стандарт изготовителя	Стандарт изготовителя	—
Готовые соединения ≤ DN 25 (1 NPS)	Резьбовые	Сварные внахлест	Резьбовые	Сварные внахлест	Резьбовые	—
Готовые соединения ≥ DN 40 (1 1/2 NPS)	—	—	—	—	—	Указывается потребителем /заказчиком
Прокладки	—	Аустенитная нержавеющая сталь, спиральная навивка	—	Аустенитная нержавеющая сталь, спиральная навивка	—	—
Болтовые соединения фланцев—4140 легированная сталь	—	—	—	4140 легированная сталь	—	—

^{a)} Schedule 80 используется для труб с размерами DN 15 - DN 40 (NPS 1/2 - NPS 1 1/2); schedule 40 используется для труб с размерами DN 50 (2 NPS) и более.

^{b)} Допустимые типоразмеры трубопроводов (согласно [145]):

12,7 мм в диаметре · 1,66 мм толщины стенки (1/2 дюймов в диаметре · 0,065 дюймов толщине стенки);

19 мм в диаметре · 2,6 мм толщины стенки (3/4 дюймов в диаметре · 0,095 дюймов толщине стенки);

25 мм в диаметре · 2,9 мм толщины стенки (1 дюймов в диаметре · 0,109 дюймов толщине стенки).

Приложение К (обязательное)

Анализ поперечных колебаний

К.1 Анализ поперечных колебаний

К.1.1 Общие положения

Если необходимо провести анализ поперечных колебаний согласно 9.2.4.1, используемый метод и способ оценки результатов должны соответствовать требованиям К.1.2 - К.1.5. В таблице К.1 указан процесс такого анализа. Вышеуказанные методы анализа и оценки результатов применимы для жидкостных турбомашин с горизонтальной осью.

Таблица К.1 — Логическая блок–схема анализа поперечных колебаний ротора

Этап	Если...	то...
1	насос и условия его работы идентичны либо аналогичны соответствующим параметрам установленных насосов с официально установленными эксплуатационными характеристиками	Анализ не требуется
2	классически жесткий ротор (п. 6.9.1.2)	Анализ не требуется
3	условия 1 и 2 не выполнены	Анализ требуется

К.1.2 Собственные частоты

Отчет должен содержать следующую информацию:

а) первая, вторая и третья „сухие” критические частоты собственных колебаний ротора 6.9.1.2;

Примечание 1 – Данные „сухие” собственные изгибающие скорости колебаний используются как реперные точки для последующего анализа собственных демпфированных частот.

Примечание 2 – Стандартной практикой является исследование различных вариантов сочетаний консолей, муфт и упорных колец, фиксации их первой критической собственной частоты при не менее 20 % разделительном запасе над высшей потенциальной частотой возбуждения (полученной на основе максимальной непрерывной скорости) перед проведением анализа поперечных колебаний ротора.

б) все демпфированные собственные частоты ротора в диапазоне от нуля до частоты, в 2,2 раза превышающей максимальную постоянную частоту вращения, при номинальных частотах ротора должны вычисляться в диапазоне частот вращения от 25 % до 125 % от номинальной с учетом следующих моментов:

1) жесткость и демпфирование в следующих внутренних зазорах при предполагаемой температуре:

- восстановленные зазоры с водой;
- восстановленные зазоры с перекачиваемой жидкостью;
- в два раза большие зазоры с перекачиваемой жидкостью;

2) жесткость и демпфирование уплотнений вала (лабиринтного типа);

3) жесткость и демпфирование подшипников при усредненном зазоре и температуре масла. Влияние жесткости и демпфирования подшипников в насосах обычно мало по сравнению с внутренними зазорами, поэтому достаточно провести анализ подшипников при среднем зазоре и температуре масла;

4) масса и жесткость опоры подшипников;

5) инерция ступицы полумуфты и $\frac{1}{2}$ проставки муфты.

Примечание – Несмотря на то, что демпфированные собственные частоты более высокого порядка могут быть близкими к скорости вращения лопастей рабочего колеса, на практике не имеется зарегистрированных нарушений динамических характеристик роторов жидкостных турбомашин, вызванных указанной близостью. Такое отсутствие проблем, по-видимому, связано со сложным режимом колебаний, сравнительно низкой энергией возбуждения и удовлетворительным демпфированием при высоких частотах.

с) значения или основа для определения коэффициентов жесткости и демпфирования, используемых в вычислениях.

К.1.3 Разделение частот и демпфирование

Для обычного и двойного значений восстановленных зазоров зависимость коэффициента демпфирования от разности собственной частоты изгибных колебаний и синхронизированной рабочей частоты должен находиться в пределах „допустимого” диапазона, как показано на рисунке К.1. Если это условие не может быть выполнено, то должен быть определен демпфированный отклик на дисбаланс согласно К.1.4.

Примечание – В жидкостных турбомашинах первая оценка динамических характеристик ротора основывается на зависимости демпфирования от разности частот, а не на зависимости

коэффициента усиления от указанной разности. Это обстоятельство объясняется двумя факторами. Во-первых, собственные частоты ротора возрастают с увеличением скорости вращения, вследствие того, что перепад давления в направлении, перпендикулярном внутреннему зазору, также растет с увеличением скорости вращения. На диаграмме Кэмпбелла, согласно рисунку 1.2, это означает меньшее разделение рабочей скорости и собственных частот, а не рабочей скорости и критических скоростей. Поскольку коэффициент усиления при меньшем разделение частот не связан с синхронным (дисбалансным) возбуждением ротора вызванным дисбалансом, то он может быть определен только путем приближенных вычислений, основанных на демпфировании. Во-вторых, используемое демпфирование позволяет определить минимальное значение собственной частоты для отношений рабочих скоростей в диапазоне от 0,8 до 0,4, тем самым, предохраняя ротор от значимой субсинхронной вибрации.

Логарифмический декремент δ связан с коэффициентом демпфирования, ξ , формулой (К.1):

$$\delta = (2\pi \xi) / (1 - \xi^2)^{0,5} \quad (\text{К.1})$$

При значениях не более 0,4 целесообразно использовать следующую формулу (К.2), устанавливающее зависимость между δ , ξ , и коэффициентом усиления, F_a , дает достаточную точность для практической оценки:

$$\begin{aligned} \xi &= \delta / 2\pi \\ &= 1 / (2 F_a) \end{aligned} \quad (\text{К.2})$$

В жидкостных турбомашинах, критические условия демпфирования должны определяться следующими параметрами:

$$\begin{aligned} \xi &\geq 0,15 \\ \delta &\geq 0,95 \\ F_a &\leq 3,33 \end{aligned}$$

Примечание 1 – Величины, соответствующие критическим условиям демпфирования в жидкостных турбомашинах, отличаются от величин, приведенных в стандартах API для газовых и

паровых турбомашин. Эта разница объясняется успешным опытом эксплуатации жидкостных турбомашин, разработанных с использованием данных, приведенных в настоящем Приложении.

Примечание 2 – Демпфирование более 0,08 за пределами диапазона f_{ni} / f_{run} от 0,8 до 0,4 обеспечивается конструкцией и подтверждается опытом эксплуатации жидкостных турбомашин, устанавливающим, что конструкции, отвечающие данному требованию, не подвержены субсинхронной вибрации ротора.

К.1.4 Анализ демпфированного отклика на дисбаланс

Если коэффициент демпфирования как функция разности частот для метода или методов является неприемлемым в соответствии с критериями рисунка К.1, демпфированный отклик ротора на дисбаланс должен определяться для рассматриваемого метода/методов исходя из следующего:


- а) перекачиваемая жидкость;
- б) состояние зазоров (одинарные или двойные) приводящие к несоответствующему разделению частот как функции демпфирования;
- в) общий дисбаланс, в четыре раза превышающий допустимое значение по 9.2.4.2.1, сосредоточенный в одной или нескольких точках и вызывающий возбуждение исследуемого метода/методов.

В течение одного цикла компьютерной обработки может быть исследована только один метод.

К.1.5 Допустимое смещение


Смещение колебаний несбалансированного ротора, соответствующее полному размаху колебаний в точке (точках) максимального смещения не должно превышать 35 % величины диаметрального рабочего зазора в этой точке.

Примечание – Стандартный демпфированный отклик для центробежных насосов не дает достаточно большого пика в смещении при резонансе, для определения соответствующего коэффициента усиления. Учитывая данное ограничение, оценка демпфированного отклика на дисбаланс должна ограничиваться в данном случае сравнением смещения ротора с допустимой величиной зазора.

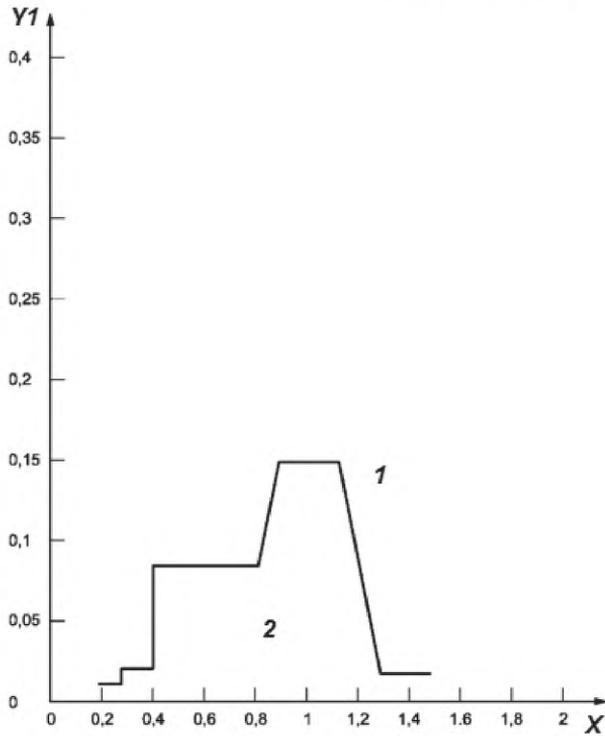

X – относительная частота; f_{ni}/f_{ran} ; Y – декремент затухания; 1 – допустимый диапазон; 2 – недопустимый диапазон

Рисунок К.1 — Зависимость декремента затухания от относительной частоты

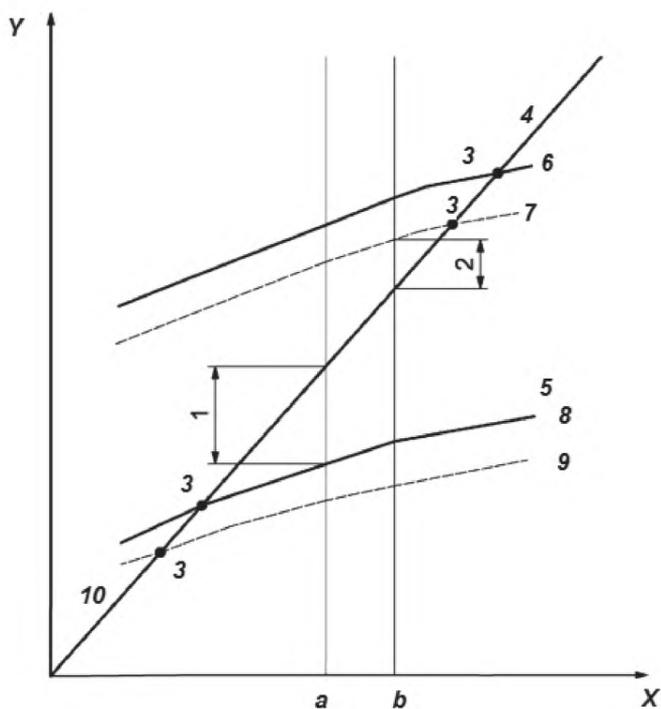

X – скорость перекачки, об/мин; Y – частота, f_n ; 1 – минимальный разделительный запас, первой f_n ; 2 – максимальный разделительный запас, второй f_n ;
 3 – критическая частота вращения; 4 – вторая изгибная мода; 5 – первая изгибная мода; 6 – восстановленный зазор; 7 – 2-ой зазор; 8 – восстановленный зазор;
 9 – 2-ой зазор; 10 – рабочая линия; a – минимум; b – максимум

Рисунок К.2 — Типичная диаграмма Кэмпбелла

К.2 Заводская проверка динамических характеристик ротора

К.2.1 Если определено, динамические характеристики ротора должны проверяться в процессе заводских испытаний. Фактический отклик ротора на дисбаланс должен быть основой для подтверждения правильности результатов анализа демпфированной поперечной скорости. Этот отклик измеряется либо в процессе работы с переменной частотой вращения в диапазоне частот вращения от номинальной частоты вращения до 75 % первой критической частоты вращения, либо в процессе движения по инерции. Если демпфированный отклик на дисбаланс не был определен при первоначальном анализе ротора по К.1.4, то этот отклик должен быть определен с новыми зазорами при работе с водой перед заводской проверкой. Дисбалансы, определенные при испытаниях должны векторно складываться в фазе с остаточным дисбалансом в местах, установленных изготовителем обычно в соединении и /или упорном кольце).

Примечание – Основной целью заводской проверки путем измерения отклика на дисбаланс является проверка нахождения критической скорости (пика вибрации) в пределах допуска для вычисленного значения или, если в результате анализа прогнозируется сильно демпфированная частота вращения, отсутствия пика вибрации в пределах допуска для вычисленного значения. Заводская проверка с использованием этого метода возможна только для насосов, которые имеют подшипники скольжения и поставляются с парами датчиков расстояния для каждого радиального подшипника.

К.2.2 Величина и положение испытательного дисбаланса (испытательных дисбалансов) должны определяться путем калибровки чувствительности ротора к дисбалансу. Калибровка должна выполняться путем определения „орбит” вибрации для каждого подшипника, отфильтрованных по скорости ротора ($1\cdot$), в течение двух опытных прогонов следующим образом:

- а) с ротором фактических размеров;
- б) с опытными неуравновешенными грузами, добавленными под углом 90° к максимальному смещению при прогоне а).

Величина испытательных дисбалансов должна быть такой, чтобы вычисленное максимальное смещение вала, вызываемое результирующим общим дисбалансом (остаточный дисбаланс плюс испытательный дисбаланс), составляло от 150 % до 200 % допустимого смещения, установленного в таблицах 8 или 9, в

местах расположения датчиков подшипников, но она не должна превышать более чем в восемь раз значения, равного максимальному допустимому дисбалансу ротора.

K.2.3 В процессе испытаний частота вращения ротора, вибрационное смещение и соответствующий фазовый угол, отфильтрованные по скорости ротора (1·), должны измеряться и записываться.

K.2.4 Характеристики ротора считаются проверенными, если выполняются следующие требования:

а) Наблюдаемая частота вращения (частота) (отчетливый пик вибрации и соответствующий фазовый сдвиг) находится (находятся) в пределах +10 % расчетного значения (значений);

б) Измеренные амплитуды вибрации находятся в пределах 35 % расчетных значений.

Сильно демпфированные критические скорости могут не наблюдаться; поэтому отсутствие отклика ротора в области рассчитанной сильно демпфированной критической скорости является проверкой результатов анализа.

K.2.5 Если критерии приемки, установленные в K.2.4 не выполнены, то коэффициент жесткости или коэффициент демпфирования или и тот и другой, используемые в вычислениях собственных частот должны корректироваться для согласования расчетных и измеренных результатов. Коэффициенты элементов одного типа, кольцевых зазоров с $L/D < 0,15$, кольцевых зазоров с $L/D > 0,15$, взаимодействия рабочих колес и подшипников должны корректироваться с использованием одного и того же поправочного коэффициента. После согласования такие же поправочные коэффициенты должны использоваться в вычислениях собственных частот и демпфирования для перекачиваемой жидкости, а разделение частот ротора в зависимости от коэффициентов демпфирования должно быть перепроверено на приемлемость.

В отличие от коэффициентов, используемых при проведении анализа поперечных критических частот ротора, коэффициенты демпфирования в кольцевых зазорах характеризуются наибольшей погрешностью и поэтому обычно корректируются в первую очередь. Коэффициенты жесткости кольцевых зазоров

обычно характеризуются малой погрешностью и должны корректироваться только на основе соответствующих данных. Корректировка коэффициентов подшипников требует отдельного обоснования, поскольку типичные значения основываются на надежных эмпирических данных.

К.2.6 Существуют альтернативные методы проверки динамических характеристик роторов, например, для определения собственных частот ротора используется возбуждение с переменной частотой при работе насоса с его рабочей частотой вращения. Использование альтернативных методов и интерпретация результатов должны согласовываться потребителем/заказчиком и поставщиком/изготовителем.

К.3 Документация

Отчет по результатам анализа поперечных колебаний должен включать:

- а) результаты начальной оценки по 9.2.4.1.1;
- б) основные данные по ротору, используемые при проведении анализа, которые могут служить базовой моделью;
- в) диаграмма Кэмбелла на рисунке К.2;
- г) зависимость коэффициента демпфирования (декремента затухания) от разделения частот;
- д) форма колебаний при критической скорости (скоростях), для которых определен демпфированный отклик на дисбаланс по К.1.4;
- е) диаграмма (диаграммы) Боде, полученная на основе заводской проверки дисбаланса по К.2.3;
- ж) краткое описание корректировок аналитических расчетов с целью соответствия результатам заводских испытаний по К.2.5.

Позиции д) – ж) должны заполняться только в случае, если документирование действий необходимо для анализа или определено потребителем/заказчиком.

Приложение Л

(обязательное)

Определение остаточного дисбаланса

Л.1 Общие положения

В настоящем приложении описывается процедура, которая используется для определения остаточного дисбаланса в роторах машин. Для точного определения дисбаланса в случае использования балансировочных станков, калибровка может оказаться неправильной. Единственным надежным методом определения остаточного дисбаланса является проведение испытаний ротора, дисбаланс которого известен.

Л.2 Термины и определения

Л.2.1 остаточный дисбаланс: Величина дисбаланса ротора, остающаяся после балансировки.

Примечание – Если не указано иное, остаточный дисбаланс выражается в г/мм или унция/дюйм.

Л.3 Максимально допустимый остаточный дисбаланс

Л.3.1 Максимальный допустимый остаточный дисбаланс в плоскости должен определяться по данным таблицы 19.

Л.3.2 Если фактическая статическая нагрузка на каждую опорную шейку вала неизвестна, принимается условие, что общая масса ротора равномерно поддерживается подшипниками. Например, в случае двухопорного ротора массой 2700 кг (6000 фунтов) на каждую опорную шейку будет воздействовать вес 1350 кг (3000 фунтов).

Л.4 Проверка остаточного дисбаланса

Л.4.1 Общие положения

Л.4.1.1 Если показания балансировочного станка устанавливают, что ротор был сбалансирован в пределах установленного допуска, проверка остаточного

дисбаланса должна проводиться перед удалением ротора из балансировочного станка.

Л.4.1.2 Для проверки остаточного дисбаланса известная пробная масса последовательно крепится к ротору в 6 (или в 12, если так определено потребителем/заказчиком) равномерно разнесенных положениях на одном и том же радиальном расстоянии. Проверка выполняется в каждой плоскости коррекции, и полученные показания наносятся на график с использованием процедуры, установленной в Л.4.2.

Л.4.2 Процедура

Л.4.2.1 Необходимо выбрать пробный вес и радиус таким образом, чтобы обеспечить нахождение значения остаточного дисбаланса в диапазоне между однократной и удвоенной величиной максимально допустимого остаточного дисбаланса [т.е., если U_{max} составляет 1440 г·мм (2 унции·дюйм), пробный вес должен вызвать дисбаланс величиной от 1440 г·м до 2880 г·мм (2 унции·дюйм – 4 унции · дюйм)].

Л.4.2.2 Начиная с последней „тяжелой точки“ в каждой плоскости коррекции, следует разметить установленное количество радиальных положений (6 или 12) по периметру ротора, равноотстоящих друг от друга на 60° или 30°. Воздействовать первым пробным весом на последнюю установленную „тяжелую точку“ в одной плоскости. Если ротор был сбалансирован очень точно и последнюю „тяжелую точку“ невозможно определить, следует поставить пробную массу в одно из размеченных радиальных положений.

Л.4.2.3 Для проверки правильного выбора пробной массы следует включить балансировочный станок и снять показание измерительного прибора. Если это показание соответствует верхнему предельному значению диапазона измерительного прибора, необходимо использовать меньшую пробную массу. Незначительное показание измерительного прибора или его отсутствие указывает на то, что ротор был либо неправильно сбалансирован, либо балансировочный станок не обладает достаточной чувствительностью, либо он неисправен (например, вышел из строя датчик). В зависимости от ошибки, корректировку следует производить перед началом проверки остаточного дисбаланса.

Л.4.2.4 Поочередно следует поместить вес на каждое равноотстоящее положение и записать величину дисбаланса, считываемую с измерительного прибора для каждого такого положения. Для проверки повторить измерения для начального положения. Все проверки должны выполняться на балансировочном станке только при одном диапазоне чувствительности.

Л.4.2.5 Следует внести показания в рабочий бланк для определения остаточного дисбаланса и вычислить величину остаточного дисбаланса на рисунках Л.1 и Л.2. Максимальное показание измерительного прибора имеет место, когда пробный вес помещается в „тяжелую точку” ротора; минимальное показание имеет место, когда пробная масса помещается в точку, противоположную „тяжелой точке”. Таким образом, внесенные показания должны образовывать кривую, близкую к окружности на рисунках Л.3 и Л.4. Среднее арифметическое значение от максимального и минимального показаний измерительного прибора определяет воздействие пробной массы. Расстояние центра окружности от начала полярной диаграммы определяет остаточный дисбаланс в этой плоскости.

Л.4.2.6 Следует повторить действия, описанные в Л.4.2.1 – Л.4.2.5, для каждой плоскости балансировки. Если установленное значение максимального допустимого остаточного дисбаланса было превышено в любой плоскости балансировки, ротор необходимо сбалансировать более точно, а затем провести новую проверку. Если коррекция производилась в нескольких плоскостях балансировки, проверка остаточного дисбаланса должна быть повторно проведена во всех плоскостях.

Л.4.2.7 Для роторов, прошедших поэтапную балансировку, проверка остаточного дисбаланса должна проводиться после установки и балансировки первой детали ротора, а также, как минимум, по завершению балансировки всего ротора.

Примечание – Такая процедура позволяет сэкономить время и не производить необязательного удаления деталей ротора при попытке балансировки многокомпонентного ротора при помощи неисправного балансировочного станка.

Оборудование (ротор), №: _____
 Заказ на поставку, №: _____
 Плоскость коррекции (вход, сторона привода и т. д. – используйте эскиз): _____
 Скорость балансировки _____ об/мин
 n = максимально допустимая частота вращения ротора _____ об/мин
 m (или W) = масса шейки вала (ближайшей к данной плоскости коррекции): _____ кг(фунт)
 U_{max} = максимально допустимый остаточный дисбаланс = $6350 m/n$ ($4W/n$)

$6350 \cdot$ _____ кг/ _____ об/мин; ($4 \cdot$ _____ фунт/ _____ об/мин) _____ Г•ММ(унция•дюйм)

Пробный дисбаланс ($2 \cdot U_{max}$) _____ Г•ММ (унция•дюйм)

R = радиус положения масс : _____ мм(дюйм)

Пробная масса дисбаланса = Пробный дисбаланс/ R _____ г мм/ _____ мм(_____ унция дюйм/ _____ дюйм) _____ г(унция)

Примечание – Пересчет единиц: 1 унция = 28,350 г

Данные испытаний

эскиз ротора

Позиция	Угловое положение пробной массы	Величины амплитуд на балансировочном станке	эскиз ротора
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Данные испытаний — Графический анализ

Шаг 1: Нанесите данные на полярную диаграмму согласно рисунку Л.2. Масштабируйте диаграмму так, чтобы наибольшая и наименьшая амплитуды умещались без труда.

Шаг 2: С помощью циркуля нарисуйте окружность, проходящую через шесть точек (как можно более точно), и отметьте центр этой окружности.

Шаг 3: Измерьте диаметр окружности в единицах масштаба выбранного в Шаге 1 и запишите.

Рисунок Л.1 — Бланк для определения остаточного дисбаланса, лист 1

Шаг 4: Запишите полученный пробный дисбаланс.

Шаг 5: Удвойте пробный дисбаланс, полученный в Шаге 4 (можете использовать удвоенный фактический остаточный дисбаланс).

Шаг 6: Разделите результат Шага 5 на результат Шага 3:

Теперь вы получили корреляцию между величинами на полярной диаграмме и фактическим балансом.

Нарисованная окружность должна включать начало полярной диаграммы. В противном случае остаточный дисбаланс ротора превышает используемый испытательный дисбаланс.

П р и м е ч а н и е - Причинами, по которым нарисованная окружность не включает начало полярной диаграммы, могут быть ошибка оператора в процессе балансировки, неисправный датчик или кабель балансировочного станка или недостаточная чувствительность балансировочного станка.

Если окружность включает начало полярной диаграммы, расстояние между началом диаграммы и центром полученной окружности определяет фактический остаточный дисбаланс в плоскости коррекции ротора. Измерьте расстояние в единицах масштаба, выбранного в Шаге 1, и умножьте это число на масштабный коэффициент, определенный в Шаге 6. Расстояние в единицах масштаба между началом и центром окружности, умноженное на масштабный коэффициент, равно фактическому остаточному дисбалансу.

Запишите значение фактического остаточного дисбаланса _____ г•мм (унция•дюйм)

Запишите значение допустимого остаточного дисбаланса _____ г•мм (унция•дюйм)

Плоскость коррекции _____ для ротора № _____ прошедшего (непрошедшего) проверку.

Подпись _____ Дата _____

Рисунок Л.1, лист 2

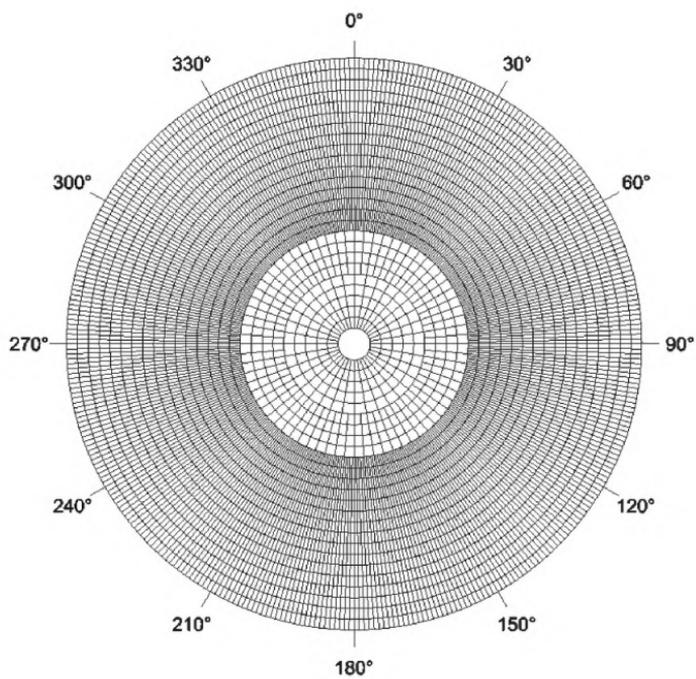


Рисунок Л.2 – Бланк для определения остаточного дисбаланса. Полярная диаграмма

Оборудование (ротор), №:	<u>C-101</u>																								
Заказ на поставку, №.:	_____																								
Плоскость коррекции (вход, сторона привода и т. д. – используйте эскиз):	<u>A</u>																								
Скорость балансировки	<u>800</u> об/мин																								
n = максимально допустимая частота вращения ротора	<u>10000</u> об/мин																								
m (или W) = масса шейки вала (ближайшей к данной плоскости коррекции):	<u>908</u> г(фунт)																								
U_{max} = максимально допустимый остаточный дисбаланс = $6\ 350m/n$ ($4W/n$)																									
 (4 · <u>908</u> фунт/ 10000 об/мин)	<u>0,36</u> Г•ММ(унция•дюйм)																								
 Пробный дисбаланс ($2 \cdot U_{max}$)	<u>0,72</u> Г•ММ (унция•дюйм)																								
 R = радиус положения масс :	<u>6,875</u> мм(дюйм)																								
Пробная масса дисбаланса = Пробный дисбаланс/ R																									
(<u>0,72</u> унция дюйм/ <u>6,875</u> дюйма)	<u>0,10</u> г(унция)																								
 Примечание – Пересчет единиц: 1 унция = 28,350 г																									
Данные испытаний	Эскиз ротора																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Позиция</th> <th>Угловое положение пробной массы</th> <th>Величины амплитуд на балансировочном станке</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0°</td> <td>14,0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>60°</td> <td>12,0</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>120°</td> <td>14,0</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>180°</td> <td>23,5</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>240°</td> <td>23,0</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>300°</td> <td>15,5</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>0°</td> <td>13,5</td> </tr> </tbody> </table>	Позиция	Угловое положение пробной массы	Величины амплитуд на балансировочном станке	1	0°	14,0	2	60°	12,0	3	120°	14,0	4	180°	23,5	5	240°	23,0	6	300°	15,5	7	0°	13,5	
Позиция	Угловое положение пробной массы	Величины амплитуд на балансировочном станке																							
1	0°	14,0																							
2	60°	12,0																							
3	120°	14,0																							
4	180°	23,5																							
5	240°	23,0																							
6	300°	15,5																							
7	0°	13,5																							
<p>Данные испытаний — Графический анализ</p> <p>Шаг 1: Нанести данные на полярную диаграмму по рисунку Л.4. Масштабируйте диаграмму так, чтобы наибольшая и наименьшая амплитуды умещались без труда.</p> <p>Шаг 2: С помощью циркуля нарисовать окружность, проходящую через шесть точек (как можно более точно), и отметить центр этой окружности.</p> <p>Шаг 3: Измерить диаметр окружности в единицах масштаба выбранного в Шаге 1 и записать <u>35</u> (единиц)</p> <p>Шаг 4: Записать полученный пробный дисбаланс <u>0,72</u> (унция дюйм)</p>																									

Рисунок Л.3 – Пример заполнения рабочего бланка для

определения остаточного дисбаланса, лист 1

Шаг 5: Удвоить пробный дисбаланс, полученный в Шаге 4 (можно использовать удвоенный фактический остаточный дисбаланс) 1,44 г · мм (унция · дюйм)

Шаг 6: Разделить результат Шага 5 на результат Шага 3: 0,041 масштабный коэффициент

Получить корреляцию между величинами на полярной диаграмме и фактическим балансом.

Нарисованная окружность должна включать начало полярной диаграммы. В противном случае, остаточный дисбаланс ротора превышает используемый испытательный дисбаланс.

Примечание – Причинами, по которым нарисованная окружность не включает начало полярной диаграммы, могут быть ошибка оператора в процессе балансировки, неисправный датчик или кабель балансировочного станка или недостаточная чувствительность балансировочного станка.

Если окружность включает начало полярной диаграммы, расстояние между началом диаграммы и центром вашей окружности определяет фактический остаточный дисбаланс в плоскости коррекции ротора. Измерьте расстояние в единицах масштаба, выбранного в Шаге 1, и умножьте это число на масштабный коэффициент, определенный в Шаге 6. Расстояние в единицах масштаба между началом и центром окружности, умноженное на масштабный коэффициент, равно фактическому остаточному дисбалансу.

Записать значение фактического остаточного дисбаланса 6,5 (0,041) =
0,27 (унция · дюйм)

Записать значение допустимого остаточного дисбаланса 0,36 (унция · дюйм)

Плоскость коррекции A для ротора № C-101 прошедшего (не прошедшего) проверку

Подпись _____ Инспектор John _____ Дата 2002-04-
30

Рисунок Л.3, лист 2

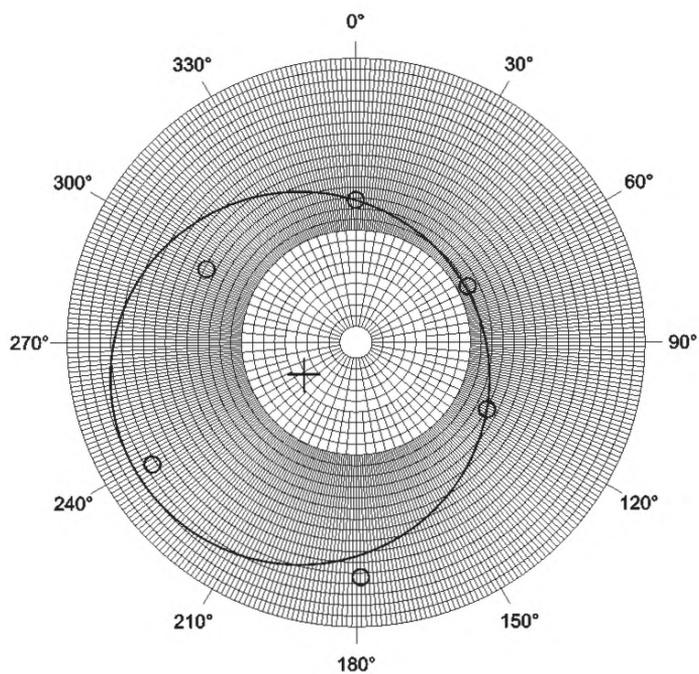


Рисунок Л.4 – Бланк для определения остаточного дисбаланса. Полярная диаграмма. Оптимально подобранная окружность для определения остаточного дисбаланса

Приложение М

(справочное)

Жесткость вала и ресурс системы подшипников

М.1 Руководство по определению жесткости вала консольных насосов типа ОН2 и ОН3

М.1 содержит описание стандартного метода расчета коэффициента упругости вала консольного насоса. Если указано в 9.1.1.3 коэффициент упругости вала насоса должен рассчитываться поставщиком/изготовителем в соответствии с указаниями данного подраздела и приводиться в листе технических данных.

Конструктивные и эксплуатационные требования к роторам консольных насосов установлены в нескольких разделах настоящего стандарта. Данный подраздел содержит перечень этих требований, а также стандартную методику расчета коэффициента упругости вала, которую можно использовать при оценке параметров жесткости, а также при сравнении жесткости валов различной конструкции.

Для вала с двумя диаметрами: D_1 – диаметром под уплотнительной втулкой и D_2 , - диаметром между подшипниками согласно рисунку М.1, жесткость вала обратно пропорциональна характеристике, „коэффициент упругости вала”, SFI или I_{SF} , расчет которой выполняется по формуле (М.1):


$$I_{SF} = L_1^3 / D_1^4 + L_1 L_2^2 / D_2^4 \quad (\text{М.1})$$

где L_1 – вылет консоли (центральная ось рабочего колеса по отношению к рядному подшипнику),

L_2 – расстояние между подшипниками.

В конструкциях роторов, типичных для насосов, с $D_2 > D_1$ и $L_2 < L_1$, второй из вышеприведенных терминов обычно относится лишь к 20 % от общего значения I_{SF} , поэтому стандартной практикой является определение жесткости вала консольного насоса при помощи упрощенной формулы (М.2):

$$I_{SF} = L_1^3 / D_1^4 \quad (\text{М.2})$$

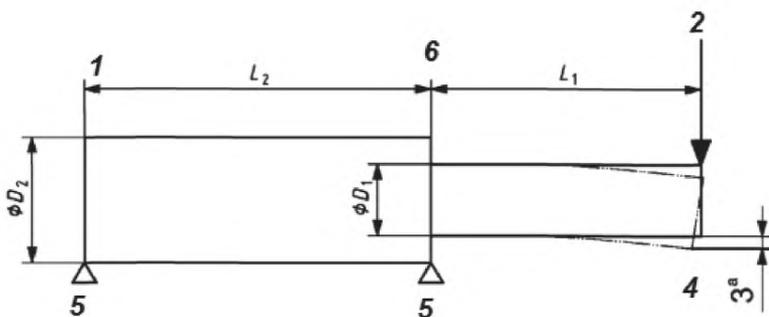

1 – упрощенный вал; 2 – радиальная нагрузка на крыльчатку; 3 – отклонение
4 – сторона рабочего колеса; 5 – опора (подшипник); 6 – консольный насос;

а – отклонение пропорциональное грузу,
$$\left(\frac{L_1^3}{D_1^4} + \frac{L_1^2 L_2}{D_2^4} \right).$$

Рисунок М.1 — Упрощенный ротор консольного насоса

Упрощенный расчет I_{SF} по формуле (М.2) широко использовался в практике нефтепереработки в 1970-х и 80-х годах для сравнительного анализа жесткости роторов консольных насосов и выбора коэффициента эксплуатационных затрат при расчете стоимости насосов, для которых I_{SF} составлял кратное число (обычно 1,2) от минимальной стоимости насосов, предназначенных для данного вида работ. Эта практика привела к разработке роторов с большей жесткостью, обеспечивающей большую межремонтную наработку насосов (MTBR), а в 1990-х позволила уменьшить протечки через уплотнения вала благодаря испарению летучих органических соединений (VOC). Поскольку данная оценка выполнялась для насосов узкого назначения, сравнение проводилось между насосами аналогичных размеров. Для разработки общего руководства по определению величины I_{SF} необходимо установить зависимость между I_{SF} и размером насоса.

Стойки для подшипников консольных насосов НПЗ разрабатываются по определенным типоразмерам. В связи с этим вал для каждой из них конструируется на основе определенного значения крутящего момента, массы рабочего колеса и радиальной нагрузки на крыльчатку (статической и динамической) со стороны

максимального напора жидкости, на воздействие которого рассчитана стойка. Масса рабочего колеса является значимой величиной, поэтому необходимо, чтобы первая „сухая“ частота вращения ротора составляла $\geq 120\%$ от максимальной постоянной рабочей частоты вращения насоса по 6.9.1.2. В то же время, отклонение торцевых поверхностей уплотнений по причине радиального давления не должно превышать 50 мкм (0,002 дюймов), согласно 6.9.1.3.

Действующие на вал нагрузки зависят от размера рабочего колеса и, следовательно, от напора, подачи и частоты вращения насоса. Это позволяет определить „размерный“ коэффициент, K_t , по формуле (М.3):

$$K_t = (Q \cdot H)/N, \quad (\text{М.3})$$

где

Q – подача при ВЕР, соответствующем максимальному диаметру рабочего колеса;

H – напор;

N – частота вращения.

Размерный коэффициент зависит от крутящего момента. График двойной логарифмической зависимости I_{SF} от K_t для консольных насосов различных конструкций в диапазоне от 25 до 350000 кВт (35 л.с. - 500000 л.с.), максимальное значение которого соответствует большим турбонасосам, показывает, что данные, относящиеся к насосам современных конструкций, укладываются в прямолинейную зависимость согласно рисункам М.2 и М.3. Линия наилучшего соответствия, начиная со стороны максимальных значений, также показана на графике.

Линии наилучшего соответствия рассчитываются по формуле (М.4) для системы СИ и по Уравнению (М.5) для системы единиц USC :

$$I_{SF,СИ} = 32 \cdot K_t^{-0,76} \quad (\text{М.4})$$

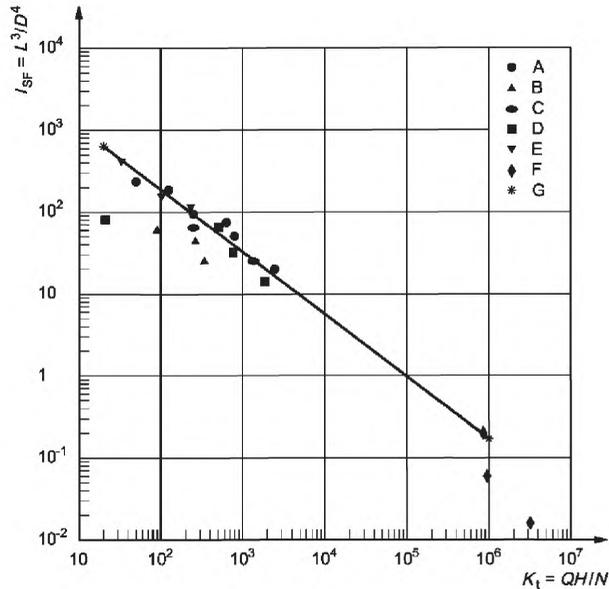


Рисунок М.3 — Зависимость коэффициента упругости консольных насосов от размерного фактора (в системе USC)

М.2 Срок службы систем подшипников насосов типов ОН2, ОН3, ВВ1, ВВ2 и ВВ3

В М.2 представлен метод расчета срока службы систем подшипников. Если указано, должен быть представлен расчет срока службы системы подшипников по 6.10.1.6.

Срок службы системы подшипников (расчетный срок службы комплексной системы подшипников насоса) должен быть как минимум равен 25000 ч. непрерывной эксплуатации при расчетных условиях и не менее чем 16000 часов

работы при максимальной радиальной, осевой нагрузке и номинальной скорости. Данный раздел устанавливает указанные требования.

По требованиям настоящего стандарта насос должен быть рассчитан на 20-летний срок службы и на 3 года непрерывной эксплуатации. Таким образом, необходимо, чтобы вся „система” подшипников, а не каждый из них по отдельности, имела расчетный минимальный срок эксплуатации 3 года. Это условие обычно выполняется, и данные большинства потребителей/заказчиков свидетельствуют о том, что срок службы подшипников не является „узким” местом, ограничивающим период эксплуатации насоса. Однако в случаях, когда ресурс подшипников представляет проблему, ее решения следует искать в системе смазки.

Срок службы системы подшипников (расчетный срок службы комбинированной системы подшипников в насосе) должен быть не менее 25 000 час при непрерывной эксплуатации в номинальных условиях и не менее 16 000 час при максимально допустимых радиальных и аксиальных нагрузках и номинальной скорости. Номинальный срок службы системы $L_{10h,sys}$, вычисляют по формуле (М.6):

$$L_{10h,sys} = [(1/L_{10hA})^{3/2} + (1/L_{10hB})^{3/2} + \dots + (1/L_{10hN})^{3/2}]^{-2/3} \quad ,$$

(М.6)

где

L_{10hA} – базовый расчетный срок службы L_{10h} подшипника А согласно *ГОСТ 18855 (ИСО 281–89)*;

L_{10hB} – базовый расчетный срок службы L_{10h} подшипника В согласно *ГОСТ 18855 (ИСО 281–89)*;

L_{10hN} – базовый расчетный срок службы L_{10h} подшипника N согласно *ГОСТ 18855 (ИСО 281–89)*;

Пример 1 — Если в насосе имеются 2 подшипника с равным (а не близким) L_{10h} и срок службы системы подшипников составляет 25000 ч., срок службы системы подшипников составит L_{10h} примерно 37500 ч. Следует отметить, что поскольку роликовые подшипники изготавливаются по стандартным размерам, маловероятно, что какой-либо конкретный насос будет иметь расчетный срок службы L_{10h} , точно равняющийся 37500 ч для обоих подшипников системы.

Пример 2 — Если один из подшипников имеет расчетный срок службы L_{10h} , равный 100000 ч (что часто встречается на практике), то для получения срока службы

системы подшипников, равного 25000 ч., необходимо, чтобы срок службы L_{10} другого подшипника системы составлял лишь 25700 ч.

Насосы типов ОН2, ОН3 и в меньшей степени, ВВ1, ВВ2 и ВВ3, не являются в полной мере „нетиповыми насосами“, в том смысле, что не каждая их деталь изготовлена в соответствии с индивидуальными требованиями потребителя. Они в большей степени относятся к категории „проектных линий насосов“, то есть насосов, „собираемых“ поставщиком/изготовителем из готовых блоков в соответствии с требованиями данного настоящего стандарта и в рамках определенного диапазона рабочих условий, характерных для конкретной области применения. Это особенно справедливо в отношении ВВ - конструкций, характеризующихся роторами и спиральными камерами различных конструкций, встроенными в единый корпусной модуль с использованием различных конструкций подшипниковых гнезд и уплотнительных камер. Такие „сборные“ насосы могут в дальнейшем модифицироваться в соответствии с требованиями потребителя/заказчика или конкретными условиями работы. В процессе конструирования (разработки товарной линейки) для таких насосов поставщик/изготовитель должен определять ряд внешних условий, в рамках которых он намеревается реализовывать данные „стандартные“ насосы. Такие условия могут меняться в зависимости от опыта поставщика/изготовителя или диапазона рабочих условий, задаваемого потребителем/заказчиком. Этот выбранный диапазон может включать до 98 % всех процессов нефтепереработки, для обслуживания которых предназначены реализуемые насосы, причем прогноз можно составить на десятилетний период.

После определения диапазона условий эксплуатации поставщик/изготовитель выбирает стойки подшипников нескольких размеров. Большинство поставщиков/изготовителей ограничиваются выбором 3-4 типоразмеров для указанных типов насосов. Затем поставщик/изготовитель сопоставляет выбранные стойки подшипников с имеющимися у него гидравлическими системами, или с теми системами гидравлики, которые он хотел бы использовать. Каждой стойке подшипников соответствует определенный набор систем гидравлики, обеспечивающих максимальные нагрузки на подшипник и стойку. Для применения выбранной гидросистемы необходимо, чтобы минимальный срок службы системы подшипников отвечал требованиям настоящего стандарта. Вместе с тем, существует вероятность того, что при некоторых рабочих условиях или параметрах (например,

высоком давлении на линии всасывания, низкой рабочей скорости, размещении насосов за пределами предпочтительных или допустимых рабочих зон), насос не будет отвечать всем требованиям настоящего стандарта. При таких условиях у поставщика/изготовителя есть несколько возможностей достичь соответствие требованиям, а именно: изменение конструкции насоса, ограничение рабочего диапазона насоса, согласование с потребителем/заказчиком вопроса о некотором снижении срока службы системы подшипников с целью снижения стоимости системы или улучшения ее рабочих характеристик. Такие меры могут быть эффективными в случае, если рабочие условия предполагают значительный разброс значений нагрузок на подшипники, однако это может привести к снижению нагрузки, не обеспечивающему оптимальной работы подшипников.

При всех прочих конфигурациях гидравлических систем нагрузки на подшипники снижаются. Расчет срока службы подшипника, L_{10h} , в зависимости от прикладываемой нагрузки, определяется по формуле (М.7), что соответствует формуле (4), приведенной в *ГОСТ 18855 (ISO 281–89)*;

$$L_{10} = (C_r / P_r)^x, \quad (\text{М.7})$$

где

C_r – расчетная динамическая нагрузка на подшипник;

P_r – эквивалентная динамическая нагрузка;

X – коэффициент, равный 3 для шарикоподшипников и 10/3 для роликовых подшипников. Методы определения нагрузок на подшипники насосов приведены в стандартах Института Гидравлики

Анализируя формулу (М.6), можно заметить, что, для данного подшипника и при данной нагрузке десятипроцентное снижение приложенной нагрузки приводит к увеличению срока службы подшипника примерно на 37 %. Это означает, что расчетный срок службы системы подшипников для всех насосов с данной подшипниковой консолью значительно превышает требования к сроку службы, устанавливаемые настоящим стандартом, который регламентирует данный параметр для конкретной консоли при условии использования гидравлической системы максимальной конфигурации. Далее, для консоли подшипников максимального размера срок службы системы также повышается, если диаметр рабочего колеса меньше максимального, если относительный вес мал или если

давление на всасывании ниже того, которое наблюдается в граничном случае. Кроме того, поскольку выбраны подшипники минимальных размеров с номинальными значениями, превосходящими расчетные нагрузки, расчетный срок службы системы подшипников может значительно возрасти даже в случае использования больших гидравлических систем. Изложенные пояснения объясняют, почему соблюдение ранее установленному требованию к сроку службы отдельных подшипников (25000 часов наработки), не представляло проблемы.

Указано, что в насосах, соответствующих настоящему стандарту, используются роликовые подшипники большего размера и с гораздо более высоким номинальным значением динамической нагрузки. Использование роликовых подшипников ограничивается их размером и частотой вращения. В насосостроении установлено, что большие подшипники, работающие от двухполюсных приводов (при номиналах 3000 и 3600 об/мин) склонны к перегреву при работе, и их рабочая температура может превысить максимально допустимую температуру подшипников, установленную настоящим стандартом. В связи с этим все изготовители ограничивают размер радиально-упорных подшипников величинами 7315–7316 для двухполюсных двигателей. Это соответствует диаметрам валов 75 и 80 мм (2,95 и 3,15 дюймов), соответственно.

В то время как эксплуатационный перегрев отрицательно сказывается на сроке службы и состоянии смазки подшипников, наиболее проблемным моментом для легко нагруженных подшипников является проскальзывание шариков. Если поставщик/изготовитель насоса для каждого размера подшипниковой консоли (рамы) использует подшипники большего размера, необходимо, чтобы он выставил требование, состоящее в необходимости использования для каждой рамы такой гидравлической системы, которая обеспечила бы нагрузки, достаточные для минимизации проскальзывания шарика. Это обстоятельство приводит к необходимости введения дополнительных размеров подшипниковых консолей для обеспечения соответствия всем размерам насосов данной серии, что, в свою очередь, приведет к снижению объемов производства деталей, ухудшению их взаимозаменяемости и возможности обеспечить достаточные складские резервы.

Проблема обеспечения срока службы системы подшипников является эксплуатационным ограничением для насосов „типовой” конструкции.

Приложение Н

(справочное)

Требования, предъявляемые к данным и чертежам поставщика/изготовителя

Н.1 Общие положения

На рисунке Н.1 показан пример регистрации данных о поставках и распределении (план). Более подробное описание деталей оборудования, обозначенных в списке номерами (а, б, в, и т.д.), приведено в Н.2.1 (для насосов) и в Н.2.2 (для двигателей).

**ТИПИЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К
ДАНЫМ И ЧЕРТЕЖАМ
ПОСТАВЩИКА/ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Заказ, № _____
Заказ на поставку, № _____
Заявка № _____
Запрос № _____

Изделие №. _____

Дата _____

Дата _____

Дата _____

Стр. 1 из 2 от _____

Для _____

Проверка _____

Местоположение _____

Установка _____

Обслуживание _____

Требуемое количество _____

Предложение ^{a)} _____

Подрядчик предоставляет _____

копий данных по всем позициям, указанным X

Анализ ^{b)}	Подрядчик предоставляет _____ копий и _____ пленок с указанными чертежами и данными
	Итог ^{c)}
	Подрядчик предоставляет _____ копий и _____ пленок с указанными чертежами и данными
	Подрядчик предоставляет руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию, паспорт
	Регистрация распределения
	Итог — получено от поставщика/изготовителя _____
	Долг поставщика/изготовителя _____
	Анализ — возврат от поставщика/изготовителя _____
	Анализ — получено от поставщика/изготовителя _____
	Анализ — долг поставщика/изготовителя _____
	Отчет _____

Насос									
a)	утвержденный общий габаритный чертеж								
b)	чертежи поперечных сечений и спецификации материалов								
c)	чертеж уплотнений вала и спецификации материалов								
d)	чертеж вала с муфтовыми соединениями (в сборе) и спецификация материалов								
e)	схемы промывки главных и вспомогательных трубопроводов, спецификация								
f)	схемы охлаждения/нагрева и спецификация материалов								
g)	схемы масляной смазки и спецификация материалов								
h)	сборочный чертеж системы смазки маслом								
i)	чертеж деталей системы масляной смазки								
j)	монтажные схемы КИП и электрооборудования, электромонтажная схема								
k)	сборочный чертеж КИП и электрооборудования и перечень соединений								
l)	кривые рабочих характеристик								
m)	данные вибрационного анализа								
n)	анализ демпфированного отклика на дисбаланс								
o)	анализ поперечной критической скорости								
p)	анализ крутильной критической скорости								
q)	утвержденные данные гидравлических испытаний								
r)	сертификаты на материалы								
s)	отчеты о ходе выполнения работ								
t)	технологии сварки								
u)	данные испытаний по определению рабочих характеристик								
v)	данные и протоколы дополнительных испытаний								
w)	подтвержденные данные по балансировке роторов многоступенчатых насосов								
x)	Проверка остаточного дисбаланса								
y)	Механические и электрические биения ротора для насосов с бесконтактными								
z)	Листы технических данных для предложений, заказов и исполнительной								
aa)	Листы технических данных о шуме								
bb)	Фактические зазоры								
cc)	Руководства по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию, паспорт								
dd)	Рекомендации по запасным частям и прайс-лист								
ee)	Порядок выполнения консервации, упаковки и отгрузки								
ff)	Паспорта безопасности материалов								

Рисунок Н.1 — Форма регистрации данных о поставке и распределении, лист 1

**ТИПИЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К
ДАНЫМ И ЧЕРТЕЖАМ
ПОСТАВЩИКА/ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Заказ, № _____
Заказ на поставку, № _____
Заявка № _____
Запрос № _____

Изделие №. _____
Дата _____
Дата _____
Дата _____

Стр. 2 из 2 от _____

Для _____ Проверка _____
Местоположение _____ Установка _____
Обслуживание _____ Требуемое количество _____

Предложение ^{a)}	Подрядчик предоставляет _____	копий данных по всем позициям, указанным X
Анализ ^{b)}	Подрядчик предоставляет _____	копий и _____ пленок с указанными чертежами и данными
Итог ^{c)}	Подрядчик предоставляет _____	копий и _____ пленок с указанными чертежами и данными
	Подрядчик предоставляет руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию, паспорт	
	Регистрация распределения	Итог – получено от поставщика/изготовителя _____ Долг поставщика/изготовителя _____ Анализ – возврат от поставщика/изготовителя _____ Анализ – получено от поставщика/изготовителя _____ Анализ- долг поставщика/изготовителя _____

ДВИГАТЕЛЬ									
a)	утвержденный общий габаритный чертеж								
b)	чертежи поперечных сечений и спецификации материалов								
c)	листы технических данных для предложений, заказов на поставку и исполнительной документации								
d)	листы технических данных по шуму								
e)	данные по рабочим характеристикам								
f)	утвержденные чертежи вспомогательных систем								
g)	руководства по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию								
h)	паспорт привода								
i)	рекомендации по запасным частям и прайс-лист								
j)	паспорта безопасности материалов								

^{a)} чертежи и данные, включенные в предложение, не должны подтверждаться или использоваться в исполнительных документах.

Типичные данные должны однозначно идентифицироваться как таковые;

^{b)} Для одноступенчатых установок. Такие установки рассматриваются только в инструкциях по эксплуатации;

^{c)} Действие этих пунктов распространяется только на многоступенчатые установки

Рисунок Н.1, лист 2

Послать все чертежи и данные _____

На всех чертежах и данных проставляется обозначение проекта, назначение документа, номер заказа на поставку, номера изделий, а также адрес предприятия и установки. При отгрузке, помимо вышеуказанных копий, с оборудованием поставляются чертежи/инструкции, необходимые для монтажа на месте.

Условные обозначения:

___ S — число недель до отгрузки.

___ F — число недель после обязательного заказа.

___ D — число недель после получения согласованных чертежей.

Поставщик/изготовитель _____

Дата _____ Идентификационные данные поставщика/изготовителя

Рисунок Н.1, лист 3

Н.2 Описание

Н.2.1 Насос

а) Согласованные габаритные чертежи общего вида, включают:

- 1) размеры, номинальные значения и положения всех соединений с объектами покупателя;
 - 2) приближенные значения общего и транспортировочного веса;
 - 3) габаритные размеры, ремонтные и монтажные зазоры;
 - 4) высота подъема осевой линии вала;
 - 5) размеры опорных плит (если поставляются) с указанием диаметров, количества и положений, болтовых отверстий и толщины секций, через которые проходят болты;
 - 6) схема заливки цементом опорной плиты;
 - 7) силы и моменты, действующие на всасывающий и нагнетательный патрубки;
 - 8) центр тяжести и точки крепления подъемных строп;
 - 9) данные по разъему и центровке торцов вала;
 - 10) направление вращения;
 - 11) обеспечение стойкости в зимних условиях и условиях тропиков, и/или ослабление шумовых помех, создаваемых оборудованием;
- б) чертежи поперечного сечения и спецификации материалов;

- в) чертеж уплотнения вала и спецификации материалов;
- г) чертеж вала с муфтами в сборе и спецификация материалов, включая допуски на несоосность и вид кожухов соединительных муфт;
- д) схемы расположения главных и вспомогательных уплотнений, включая уплотнительную жидкость, среду, расходы жидкости, давление, размеры трубы и клапана, измерительные приборы и размеры расходы жидкости, давление, размеры трубы и клапана, измерительные приборы и размеры диафрагмы;
- е) схема охлаждения или нагрева и список материалов, включая охлаждающую или нагревающую среду, расходы жидкости, давление, размеры трубы и клапана, измерительные приборы и размеры диафрагмы;
- ж) схема подачи смазочного масла и перечень материалов, включая:
 - 1) расходы масла, температуры и давления в каждой точке потребления,
 - 2) настройки управления, аварийной сигнализации и переключения (давление и рекомендуемые температуры);
 - 3) полные напорные нагрузки,
 - 4) требования к коммуникациям, включая электроснабжение, воду и воздух,
 - 5) размеры труб, клапанов
 - 6) диафрагмы, схемы КИП, защитных устройств и регуляторов, а также схемы проводки,
- з) сборочный чертеж системы масляной смазки, включая размеры, номинальные значения и местоположение всех соединений с объектами покупателя;
- и) чертежи компонентов системы смазочного масла, а также соответствующие данные, включающие:
 - 1) насосы и приводы,
 - 2) охладители, фильтры и резервуары,
 - 3) КИП,
 - 4) Запчасти и рекомендации;
- к) схемы электрооборудования и КИП, электромонтажные схемы и спецификации материалов, включая:
 - 1) системы аварийной сигнализации и отключения насоса при превышении предельных значений вибрации,
 - 2) системы аварийной сигнализации и отключения насоса при превышении предельных значений температуры подшипников,

- 3) системы аварийной сигнализации и отключения насоса при превышении предельных значений температуры смазочного масла,
- 4) привод;
- л) сборочный чертеж КИП и электрооборудования, перечень соединений;
- м) кривые рабочих характеристик;
- н) данные анализа вибрации;
- о) данные анализа демпфированного отклика на дисбаланс;
- п) анализ поперечной критической скорости: требуемое количество отчетов по результатам анализа (не позднее 3 месяцев с даты получения заказа). Отчеты должны соответствовать требованиям Л.1.2 и Л.1.3 (приложение Л);
- р) анализ крутильной критической скорости: требуемое количество отчетов по результатам анализа крутильной критической скорости (не позднее 3 месяцев, с даты заказа). Отчеты должны соответствовать 6.9.2.10.
- с) данные проведенных гидравлических испытаний;
- т) сертификаты материалов: физические и химические данные поставщика, входящие в заводские сертификаты материалов: физические и химические данные поставщика/изготовителя, входящие в заводские;
- у) отчеты по ходе выполнения работ, с объяснением причин задержек: отчеты должны включать, графики выполнения инженерных работ, закупки, изготовления и испытаний всех основных компонентов. Запланированные и фактические даты, а также процент выполнения работ должны указываться для каждого промежуточного этапа графика;
- ф) последовательность выполнения сварки.
- ц) данные параметрических испытаний: сертифицированные заводские записи результатов параметрических испытаний. Запись данных параметрических испытаний (которую поставщик/изготовитель должен хранить не менее 20 лет после даты отгрузки). Поставщик/изготовитель должен предоставить заверенные копии данных испытаний потребителю/заказчику перед отгрузкой;
- ч) данные и протоколы дополнительных испытаний, которые включают определение необходимого кавитационного запаса (NPSHR), испытания собранной установки, определение уровня шума, испытания вспомогательного оборудования, испытания на резонанс корпуса подшипника, а также другие испытания, согласованные потребителем/заказчиком и поставщиком/изготовителем;

ш) сертифицированные данные по балансировке роторов многоступенчатых насосов;

э) проверка остаточного дисбаланса;

ю) механические и электрические биения ротора для насосов с бесконтактными датчиками вибрации;

я) листы технических данных для предложений, заказов на поставку и исполнительной документации;

аа) листы технических данных по шуму;

бб) фактические зазоры;

вв) руководства с описанием процедур монтажа эксплуатации и технического обслуживания, которые должны включать следующие разделы:

Раздел 1. Монтаж:

1) хранение

2) опорная плита

3) цементация

4) сборочное оборудование, такелажные процедуры, массы компонентов и схемы подъема,

5) центровка,

6) рекомендации по монтажу трубной обвязки,

7) совмещенный общий чертеж технологической цепи „привод-насос“, включая положения анкерных болтов,

8) (де) монтажные зазоры;

Раздел 2. Эксплуатация:

1) пуск, включая испытания и проверки перед пуском,

2) стандартные процессы эксплуатации,

3) рекомендации по смазочному маслу;

Раздел 3 — Разборка и сборка:

1) ротор в корпусе насоса

2) опорные подшипники,

3) упорные подшипники, включая зазор и предварительную нагрузку на антифрикционные подшипники),

4) уплотнения,

5) упорные кольца, при наличии,

6) допустимый износ рабочих зазоров,

- 7) посадки и зазоры для ремонта,
- 8) стандартные процедуры и периодичность технического обслуживания;

Раздел 4 — Рабочие характеристики, включая перепад давления, подачу, допустимый кавитационный запас для воды (NPSHR) и тормозную мощность в лошадиных силах в зависимости от подачи для всех рабочих режимов, указанных в листах технических данных;

Раздел 5 — Данные по вибрации:

- 1) данные анализа вибрации,
- 2) данные анализа боковой критической частоты вращения;
- 3) анализ поперечной критической частоты вращения;

Раздел 6 — Исполнительные данные:

- 1) листы исполнительных данных;
- 2) натуральные зазоры,
- 3) данные по балансировке роторов для многоступенчатых насосов
- 4) листы технических данных по шуму,
- 5) данные по рабочим характеристикам;

Раздел 7 — Требования к чертежам и данным:

- 1) согласованный габаритный чертеж общего вида и перечень соединений,
 - 2) чертежи поперечных сечений и спецификации на материалы,
 - 3) чертежи уплотнений вала и спецификация на материалы,
 - 4) схема подачи смазочного масла и перечень соединений,
 - 5) чертежи и данные по компонентам системы масляной смазки, спецификация материалов,
 - 6) схемы электрооборудования, КИП и электропроводки, спецификации материалов
 - 7) сборочные схемы электрооборудования и КИП, перечень соединений,
 - 8) сборочный чертеж муфтовых соединений, спецификация материалов,
 - 9) схемы главных и дополнительных уплотнений, спецификация материалов,
 - 10) главный и вспомогательный герметизированный трубопровод, КИП, схема размещения и перечень соединений,
 - 11) схемы систем охлаждения и нагрева, спецификация материалов
 - 12) трубы систем охлаждения и нагрева, компоновка КИП и перечень соединений;
- гг) прайс-лист и рекомендации по запасным частям;

- дд) порядок консервации, упаковки и отгрузки;
- ее) паспорта безопасности материалов.

Н.2.2 Двигатель

а) Согласованный габаритный чертеж общего вида двигателя и всего вспомогательного оборудования, включая:

1) Размеры, расположение и назначение соединений с системами потребителя/заказчика, включая кабельные вводы КИП и любые другие системы труб.

2) номинальная характеристика и вид поверхности фланцевых соединений по ASME,

3) размеры и положение отверстий под анкерные болты и толщина секций, через которую должны проходить болты

4) масса каждой детали оборудования (двигателя и вспомогательного оборудования) плюс схемы нагружения, максимальная масса и название детали,

5) габаритные размеры и все горизонтальные и вертикальные зазоры, необходимые для демонтажа, и приблизительные положения монтажных петель,

6) высота оси вала,

7) размеры торца вала с учетом допусков для муфты,

8) направление вращения;

б) чертеж поперечного сечения и спецификацию материалов, включая осевое смещение ротора;

в) листы технических данных для предложений, покупки и исполнительной документации;

г) листы технических данных по шуму;

д) данные по рабочим характеристикам, включая следующие позиции:

1) для асинхронных двигателей мощностью не более 150 кВт (200 лошадиных сил) :

- КПД и коэффициент мощности при 50 %, 75 % и 100 % нагрузке
- кривая зависимости скорости вращения от момента;

2) для асинхронных двигателей мощностью более 150 кВт (200 лошадиных сил) утвержденные отчеты по всем проведенным испытаниям и рабочие характеристики:

- 1) времятоковая характеристика нагрева,

II) кривая зависимости скорости от момента при 70 %, 80 %, 90 % и 100 % номинального напряжения,

III) кривые КПД и коэффициента мощности в диапазоне от 0 до номинального эксплуатационного коэффициента,

IV) кривые зависимости тока от нагрузки в диапазоне от 0 до номинального эксплуатационного коэффициента,

V) кривые зависимости тока от скорости в диапазоне от 0 до 100 % номинальной скорости;

е) утвержденные чертежи вспомогательных систем, включая монтажные схемы, для каждой поставляемой вспомогательной системы. На чертежах необходимо четко указать части систем, изготавливаемые изготовителем, и части систем, поставляемые другими поставщиками/изготовителями.

и) Руководства по эксплуатации двигателя, включая процедуры установки, эксплуатации и технического обслуживания двигателей. Каждое руководство должно включать следующие разделы:

1) Раздел 1. Установка:

I) хранение;

II) установка двигателя, порядок сборки, масса деталей и схема грузоподъемных операций,

III) рекомендации по трубопроводам и кабельным вводам,

IV) чертеж общего вида двигателя, включающий положения отверстий анкерных болтов,

V) разборные зазоры;

2) Раздел 2 — Эксплуатация:

I) пуск, включая проверку перед пуском,

II) нормальное отключение,

III) эксплуатационные ограничения, включая число последовательных пусков,

IV) рекомендации по смазочному маслу;

3) Раздел 3 — Инструкции по демонтажу и сборке:

I) ротор в двигателе,

II) опорные подшипники,

III) уплотнения,

IV) стандартные процедуры технического обслуживания и их периодичность;

4) Раздел 4 — Данные по рабочим характеристикам, требуемые М.2.2 д):

5) Раздел 5 — Листы технических данных:

I) заводские листы технических данных,

II) листы технических данных по шуму.

6) Раздел 6. Требования к чертежам и данным:

I) утвержденный чертеж общего вида двигателя и всего вспомогательного оборудования с перечнем соединений,

II) чертеж поперечного сечения и перечень материалов;

III) рекомендации по запасным деталям и прайс-лист;

IV) листы технических данных по безопасности материалов.

Приложение П
(справочное)

Сводные результаты испытаний

На рисунке П.1 приведен пример формы представления сводных результатов испытаний. Рисунок П.2 и П.3 содержат примерные форматы регистрации испытательных кривых в системе единиц СИ и USC соответственно.


Сводные результаты испытаний				
Заказчик		Кривая №		
Потребитель/заказчик		дата испытаний		
Заказ на поставку №.				
Изделие №		утвержденный:		
Серийный номер насоса		(Представитель поставщика/изготовителя)		
Размеры и тип		Засвидетельствовано:		
Количество ступеней		(Представитель потребителя/заказчика)		
Полная рабочая характеристика насоса (таблица 16)				
	Номинальное значение	Интерполированное значение	Фактическое отклонение ± %	Предельный допуск ± %
Подача				
Напор				
Мощность				
NPSHR				
Напор при Перекрытии				
Частота вращения, об/мин				
Данные по конструкции насоса				
Ступень 1		Последовательные ступени		
Диаметр рабочего колеса	мм	Диаметр рабочего колеса	мм	
Модель рабочего колеса No.		Модель рабочего колеса No.		
Количество лопастей		Количество лопастей		
Модель спиральной камеры / направляющего аппарата No.		Модель спиральной камеры/ направляющего аппарата No.		
Зазор у кромки лопасти (6.1.15)	%	Зазор у кромки лопасти (6.1.15)	%	

Рисунок П.1 — Форма для представления сводных результатов испытаний, лист 1

Механические характеристики						
Максимальные уровни вибрации, зарегистрированные в пределах установленного диапазона подачи (6.9.3)						
	Номинальная подача		Предпочтительный рабочий диапазон		Допустимый рабочий диапазон	
	испытательное значение	заданное значение	испытательное значение	заданное значение	испытательное значение	заданное значение
<u>Скорость вибраций корпуса:</u> Приводной конец вала: полная фильтрованная						
Неприводной конец вала полная фильтрованная						
Смещение вала: приводной конец вала полная фильтрованная						
Неприводной конец вала полная фильтрованная						
Температуры подшипников °C (°F) [6.10.2.4, 9.2.5.2.4 с) и 9.2.5.3]						
Система смазки под давлением			Кольцевая масляная смазка или смазка разбрызгиванием			
Температура окружающей Среды			Температура окружающей среды			
Повышение температуры Масла			Повышение температуры масла			
Температура маслосборника			Температура маслосборника			
Максимальная температура металла подшипника.						
Концевая шейка ведущего вала						
Концевая шейка неведущего вала						
Упорный подшипник						
<p>Данная форма механических характеристик включает полученные значения при испытаниях для каждой рабочей области относительно установленных значений. Она не предназначается для замены протоколов данных испытаний.</p> <p>Единицы измерения должны быть следующими: среднеквадратическая скорость – мм/с (дюйм/с), смещение от пика к пику - мм</p> <p>(миллионные доли) и температура – °C (°F).</p>						

Рисунок П.1, лист 2

Серийный номер насоса _____	Перекачиваемая жидкость _____	Номинальная точка подача $\text{м}^3/\text{ч}=180,0$
Размеры и тип _____	Удельный вес _____	Напор, м = 94
Количество ступеней _____	Температура _____ °C	NPSHR, м = 6,3
Частота вращения, об/мин _____	Кинематическая вязкость _____ $\text{мм}^2/\text{с}$	Мощность, кВт = 55,9
Рабочее колесо, № _____	Площадь отверстия рабочего колеса _____ мм^2	Рассчитанная эффективность, % :82,3

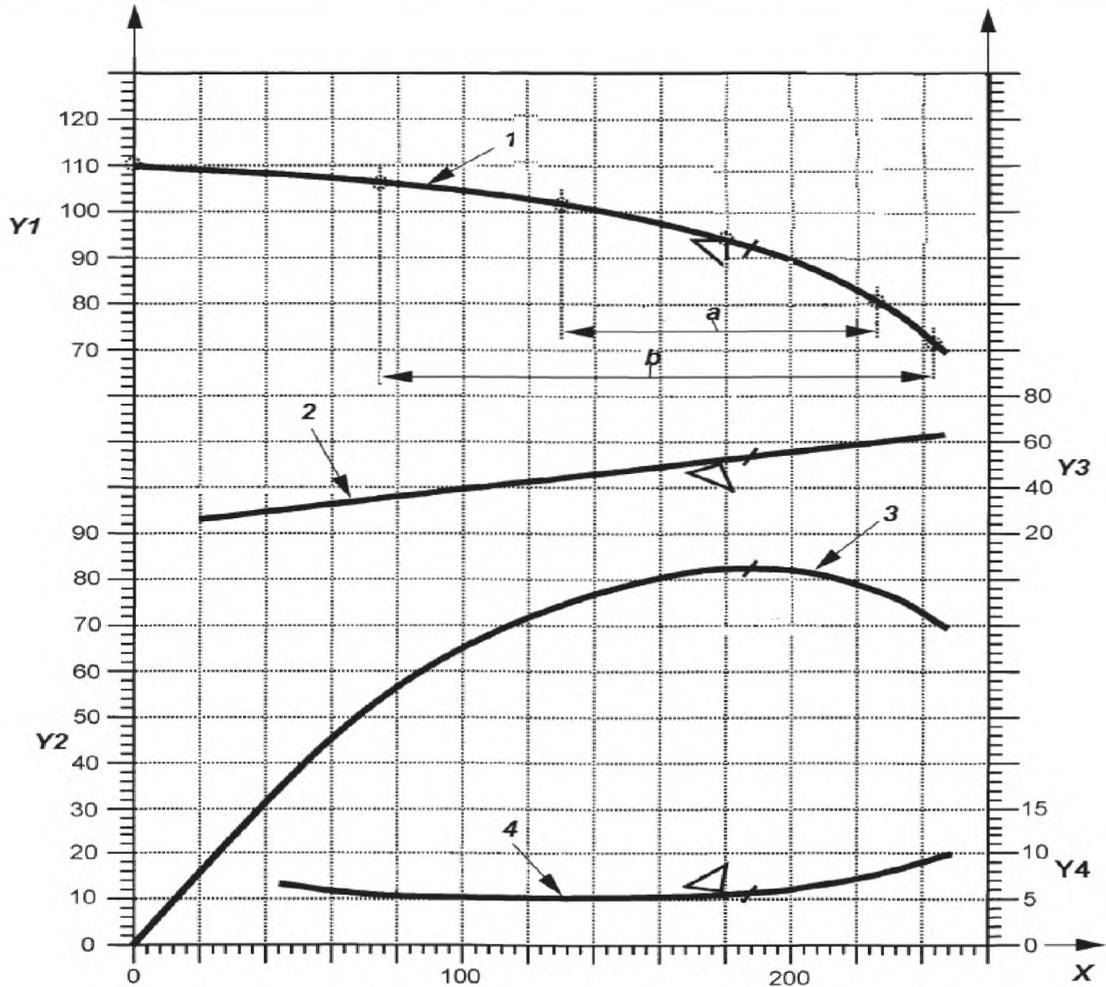

X — подача, $\text{м}^3/\text{час}$

Y1 — напор, м

Y2 — эффективность, %

Y3 — мощность, кВт

Y4 — NPSHR, м

1 — напор

2 — мощность

3 — подача

4 — NPSHR


a — Предпочтительный рабочий интервал

b — Допустимый рабочий интервал

Примечание — Значения масштаба напора, NPSHR, мощности и подачи приведены только в иллюстративных целях.

Рисунок П.2 — Пример формата испытательной кривой (единицы СИ)

Серийный номер насоса _____	Перекачиваемая жидкость _____	Номинальная точка
Размеры и тип _____	Удельный вес _____	Подача U.S. галлон/мин = 900,0
Количество ступеней _____	Температура _____ °C	Напор, фут = 325
Частота вращения, об/мин _____	Кинематическая вязкость _____ мм ² /с	NPSHR, фут = 17,1
Рабочее колесо, № _____	Площадь отверстия рабочего _____ мм ²	Мощность, кВт = 72,4
	колеса	Рассчитанная эффективность, %: 88,3

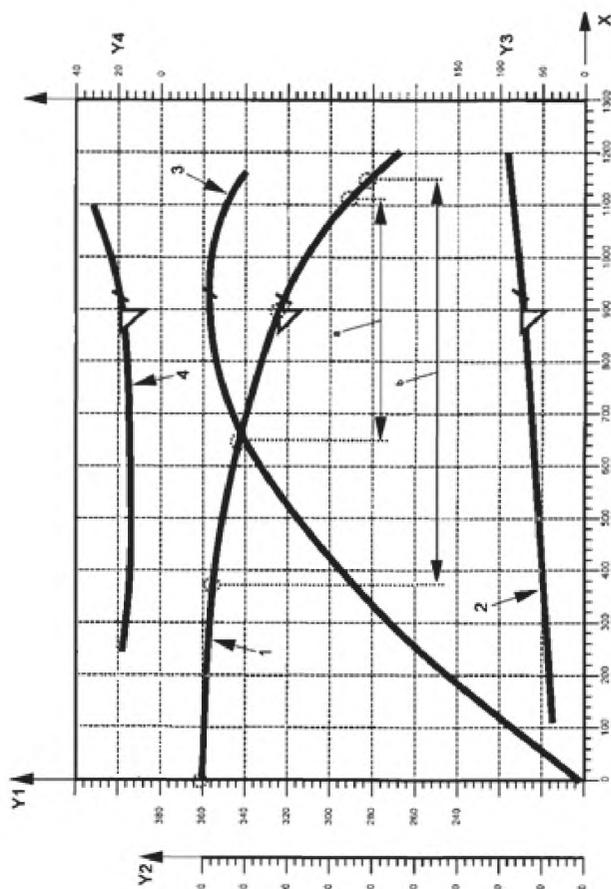

X – подача, (U.S.), гал/минуту; Y1 – напор, фут; Y2 – эффективность, %;

Y3 – мощность, эффективная мощность, л. с. ; Y4 – NPSHR, фут;

a) – предпочтительный рабочий диапазон; b) – допустимый рабочий диапазон;

1 – напор; 2 – мощность; 3 – подача; 4 – NPSHR

Рисунок П.3 — Форма представления испытательной кривой (единицы USC)

Приложение Р

(справочное)

Листы технических данных по насосам и электронный обмен данными

Р.1 Листы технических данных по насосам

Листы технических данных насосов в электронном формате можно получить, перейдя по ссылке Р.3.1 (для системы СИ) и ссылке Р.3.2 (система USC). Порядок заполнения каждого из предоставленных данных, указанных в электронных листах данных, описан в Р.3.3, где перечислены все наименования полей и допустимые значения для каждого поля (при необходимости). Эту информацию можно получить, перейдя по ссылке Р.3.3. Обмен листами технических данных может осуществляться стандартным образом (на бумажных носителях) либо с помощью крупноформатной электронной таблицы (т.е. в формате Excel).

Р.2 Электронный обмен данными (EDE)

Информация, содержащаяся в листах технических данных по насосам, может также передаваться в цифровом формате, и данный способ является предпочтительным по сравнению со стандартным форматом передачи данных. Такая форма удобна, когда потребитель/заказчик и поставщик/изготовитель насоса имеют в распоряжении системы, более приспособленные к обработке цифровой информации, чем традиционных бумажных носителей. Прямой обмен электронными данными возможен, если в системах поставщика/изготовителя и потребителя/заказчика существует единая процедура обмена. Для того, чтобы такая процедура была утверждена обеими сторонами необходимо, чтобы она была коммерчески нейтральной. Указанный метод обмена повышает эффективность деятельности обеих сторон, если их внутренние системы сбора и обработки данных могут осуществлять операции получения/передачи последних через данную нейтральную процедуру. Ниже приведены примеры таких систем:

- а) для потребителя/заказчика;
 - 1) база данных по рабочим характеристикам насосов;
 - 2) программы табулирования коммерческих предложений;
 - 3) программы анализа систем;
 - 4) программа управления активами.

б) для поставщика/изготовителя:

- 1) система выбора насоса;
- 2) конфигурация насоса и система ценообразования;
- 3) система управления заказами и определение удельных норм материалов.

Лица, заинтересованные во внедрении электронного обмена данными (EDE) могут ссылаться на стандарт внедрения и использования технологии EDE, [146] при осуществлении электронного обмена данными по центробежным насосам. Данный стандарт содержит описание процесса внедрения и примеры использования EDE, удобные для обмена данными по центробежным насосам согласно [147]/настоящего стандарта. Дополнительную информацию для анализа можно получить, перейдя по ссылке <http://www.pumps.org/ede>, <http://www.tk245.ru>

[146] разработан и поддерживается Институтом Гидравлики (Hydraulic Institute), а также проектом FIATECH Автоматизация обмена данными по оборудованию (AEX), совместного с API. Информация по технологии EDE и схематическое представление AEX XML приведены в www.fiatech.org/aex.html.

Полный перечень всех полей данных, содержащихся в электронных листах технических данных N.3.1 - N.3.3 и их соответствующих структурах XML можно найти в BSR/NI 50.7 [146] www.pumps.org/ede или на сайте FIATECH по адресу www.fiatech.org/aex.html.

Р.3 Электронные листы технических данных

Р.3.1 Переход к листам технологических данных по центробежным насосам — система единиц СИ

Лист технологических данных по центробежным насосам — одноступенчатые консольные (тип OH),

Лист технологических данных по центробежным насосам — двухпорные (тип VB),

Лист технологических данных по центробежным насосам — вертикально полупогружные (тип VS),

Центробежные насосы — Справочные данные.

Р.3.2 Переход к листам технологических данных по центробежным насосам — система единиц СИ

Лист технологических данных по центробежным насосам — одноступенчатые консольные (тип OH),

Лист технологических данных по центробежным насосам — двухпорные (тип BV),

Лист технологических данных по центробежным насосам — вертикально подвешенные (тип VS),

Центробежные насосы — Справочные данные.

Р.3.3 Переход к описанию полей листа технических данных

Приложение ДА

(справочное)

Опросный лист

Applicable to : <input checked="" type="checkbox"/> Proposal		Purchase		As built				
Относится к: <input checked="" type="checkbox"/> Предложению		<input type="checkbox"/> Заказу		<input type="checkbox"/> Готовому изделию				
Client : Ufaneftechim		Unit:		Decoking Unit. Section 100.				
Заказчик		Установка:						
Site : Ufaneftechim		Service:						
Объект:		Режим:						
No required :		Pump size:		No stages:				
Требуемое		Размер насоса:		Количество ступеней:				
количество:								
Manufacturer :		Model:		Serial n°:				
Изготовитель		Модель:		Серийный №:				
GENERAL ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ								
Pumps to operate in (parallel)		No. motor driven :		No. turbine driven :				
Насосы, работающие (параллельно)		№ с приводным двигателем:		№ с турбоприводом:				
(series) with :		Pump item No. :		Pump item No. :				
(последовательно) с:		№ позиции насоса:		№ позиции насоса:				
Gear item No. :		Motor item No. :		Turbine item No. :				
№ позиции редуктора:		№ позиции двигателя:		№ позиции турбины:				
Gear provided by :		Motor provided by :		Turbine provided by :				
Редуктор поставлен:		Двигатель поставлен: PUMP MFR		Турбина поставлена:				
Gear mounted by :		Motor mounted by :		Turbine mounted by :				
Редуктор смонтирован:		Двигатель смонтирован :PUMP MFR		Турбина смонтирована:				
Gear data-sheet No. :		Motor data sheet No. :		Turbine data-sheet No. :				
№ техкарты редуктора:		№ техкарты двигателя:		№ техкарты турбины:				
OPERATING CONDITIONS РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ			SITE AND UTILITY DATA (CONT'D) УСЛОВИЯ УСТАНОВКИ И ЭНЕРГОРЕСУРСЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)					
Capacity	normal,		- rated, m ³ /h :	ELECTRICITY	Drivers	Heating	Control	Shutdo
Подача	m ³ /h :		Номинальный,	ЭЛЕКТРОПИТА	Приводы	Обогрев	Управ	wn
	нормальны		м ³ /час:	НИЕ			ление	Выключ
	й, м ³ /час:			Voltage			ение	ение
	- mini :			Напряжение, В				
Suction pressure - max./rated,				Hertz				
Давление на всасе -				Частота, Гц				
максимальное/номинальное :				Phase				
Discharge pressure, MPag :				Фазность				
Давление на нагнетании:								
Differential pressure, bar :				COOLING WATER:				
Перепад давления, бар:				ОХЛАЖДАЮЩАЯ ВОДА				NA
Differential head, m :		NPSHA, m :		Temp. inlet, °C :				Max return, °C :
Дифференциаль-		расп.геометрический		Температура на входе, °C				Макимальная
ный напор, м:		напор ,м:						обратная, °C :
Process variations :				Press. - norm, bar g :				- design, bar g :
Технологические колебания:				Давление - нормальное,				-расчетное, бар
Starting conditions :				бар избыточное				бар
Условия пуска: <input type="checkbox"/>				- min return, bar g:				- max allow. DP, bar :
				- мин. обратный, бар				-максимальный
				избыточное				дополнительный перепад
								давления
Service : <input checked="" type="checkbox"/> Cont				Water source :				
Режим непрерывный				Источник воды:				
Повторно-кратковременный (пусков/сутки):								
Parallel operation required :				Chloride concentration, ppm :				
Требование параллельной работы: <input type="checkbox"/>				Концентрация хлорида, ppm:				
SITE AND UTILITY DATA						LIQUID		
УСЛОВИЯ УСТАНОВКИ И ЭНЕРГОРЕСУРСЫ						ЖИДКОСТЬ		
LOCATION:						Type or name of liquid :		
РАЗМЕЩЕНИЕ:						Тип или наименование:		
<input type="checkbox"/> Indoor	<input type="checkbox"/> Heated	<input type="checkbox"/> Under roof				Pumping temperature :		
в помещении	с отоплением	под навесом				Рабочая температура насоса: 263		
<input checked="" type="checkbox"/> Outdoor	<input checked="" type="checkbox"/> Unheated	<input type="checkbox"/> Partial sides						
открыто	без отопления	неполное ограждение						
<input type="checkbox"/> Grade	<input type="checkbox"/> Mezzanine	Other <input type="checkbox"/>						
Уровень поверхностного грунта	площадка	иное						
			- normal, °C :		- max, °C :		- min, °C	
			:		:		:	
			- норм.		- макс.		- мин	

<input type="checkbox"/> Electric area classification Класс защиты электропомещения	Vapor pressure °C, kg/cm ² a : Давление пара при °C, кг/см ² абс.:
<input checked="" type="checkbox"/> Winterization req'd <input type="checkbox"/> Tropicalization req'd Низкотемпературное исполнение Тропическое исполнение	Relative density (specific gravity) : Относительная плотность (удельная плотность):
SITE DATA : МЕСТНЫЕ УСЛОВИЯ	- normal : - max : - min : - нормальная - макс. - мин.
Altitude, m : Высота, м:	Barometer, bar a Барометр, бар абс.:
Range of ambient temps - min/max., °C : Диапазон температур мин/макс, °C:	Specific heat Cp, kJ/kg °C: Удельный нагрев Cp, кДж/кг °C
Relative humidity - min/max., % : Относительная влажность мин/макс, %:	Viscosity °C, cSt : Вязкость при °C, cSt:
UNUSUAL CONDITIONS : <input type="checkbox"/> Dust <input type="checkbox"/> Fumes <input type="checkbox"/> Other : ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: Пыль Дым Иное:	Max. viscosity, cP : Макс. вязкость, cП:
UTILITY CONDITIONS : РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ	Corrosive/erosive agent : Коррозия/эрозия от: Cl- weight, S- weight
STEAM : Drivers Heating ПАР Привод Обогрев	Chloride concentration, % weight : Содержание хлоридов, weight:
Min : bar g °C bar g Мин.: бар изб. бар изб.	H ₂ S concentration, % weight: Содержание H ₂ S, % вес:
Max : bar g °C bar g Макс бар изб. бар изб.	Liquid <input type="checkbox"/> Hazardous <input checked="" type="checkbox"/> Flammable <input type="checkbox"/> Other : <input type="checkbox"/> Жидкость опасная воспламеняемая другая
	REMARKS : ПРИМЕЧАНИЯ:
	Doc/Doc.No
PERFORMANCE РАБОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	CASING SPLIT : РАЗЪЕМ КОРПУСА <input type="checkbox"/> Axial <input type="checkbox"/> Radial Осевой Радиальный
Proposal curve No. : № кривой предложения	CASING TYPE : ТИП КОРПУСА
Impeller dia. rated, mm : Номинальный диаметр рабочего колеса, мм:	<input type="checkbox"/> Single volute <input type="checkbox"/> Multiple volut <input type="checkbox"/> Diffuser Простая улитка Многосекцион- ная Диффузор
Max, mm : Min, mm : Макс., мм: Мин., мм:	<input type="checkbox"/> Overhung <input type="checkbox"/> Between bearings <input type="checkbox"/> Barrel Консольный Между опорами Цилиндр
Rated power, kW : Номинальная мощность, кВт:	
Efficiency, % : КПД, %	
Minimum continuous flow : Минимальная непрерывная подача:	
- thermal, m ³ /h : - тепловой, м ³ /час	CASE PRESSURE RATING : НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ КОРПУСА
- stable, m ³ /h : - стабильный	Max allowable working pressure °C, bar g: Максимально-допустимое рабочее давление при °C, бар изб.:
Preferred operating region, m ³ /h : Предпочтительная рабочая область, м ³ /час:	Hydrotest pressure, bar g : Давление опрессовки, бар изб.:
Domaine opératoire autorisé Допустимая рабочая область, м ³ /час:	
Max head @ rated impeller, m : Максимальный напор при номинальном рабочем колесе, м:	Suction pressure regions must be designed for MAWP <input type="checkbox"/> Участки на всасе, рассчитанные на МДРД
Max power @ rated impeller, kW : Максимальная мощность при номинальном рабочем колесе, кВт:	ROTATION : (viewed from coupling end) НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ (со стороны торца вала)
NPSHR at rated capacity, m : Номинальный геометрический напор, м:	<input type="checkbox"/> CW <input type="checkbox"/> CCW по часовой стрелке против часовой стрелки
Suction specific speed : Удельная скорость на всасе:	<input type="checkbox"/> Impellers individually secured <input type="checkbox"/> Индивидуальное крепление рабочих колес
Max sound press. level req'd, dBA : Требуемый максимальный уровень акустического давления, дБА	
Est. max. sound press. level, dBA : Оцениваемый максимальный уровень акустического давления, дБА	<input type="checkbox"/> Bolt OH3 pump to pad/foundation Насос типа OH3 крепить к фундаменту
CONSTRUCTION КОНСТРУКЦИЯ	SHAFT : ВАЛ
APPLICABLE STANDARD : ПРИМЕНИМЫЙ СТАНДАРТ:	Shaft diameter at coupling, mm : Диаметр вала у муфты, мм
<input type="checkbox"/> API 610 8th edition API 610 8 изд.	Shaft diameter between bearings, mm : Диаметр вала между подшипниками, мм
<input type="checkbox"/> Other : Другой	Span between bearings centers, mm : Расстояние между центрами опор, мм
PUMP TYPE : ТИП НАСОСА	Span between bearing & impeller, mm : Расстояние между подшипниками и рабочим колесом
<input type="checkbox"/> OH1 <input type="checkbox"/> BB1 <input type="checkbox"/> VS1 <input type="checkbox"/> VS6	COUPLINGS : Driver – pump

ГОСТ 32601–2013 (ISO 13709:2009)

<input type="checkbox"/>	OH2	<input type="checkbox"/>	BB2	<input type="checkbox"/>	VS2	<input type="checkbox"/>	VS7	МУФТЫ	Привод - насос	
<input type="checkbox"/>	OH3	<input type="checkbox"/>	BB3	<input type="checkbox"/>	VS3			Make :	Марка	
<input type="checkbox"/>	OH4	<input type="checkbox"/>	BB4	<input type="checkbox"/>	VS4	<input type="checkbox"/>	Other :	Model :	Модель	
<input type="checkbox"/>	OH5	<input type="checkbox"/>	BB5	<input type="checkbox"/>	VS5			Spig rating (kW/100 RPM) :	Номинальная мощность на соединительной муфте	
<input type="checkbox"/>	OH6							Lubrication :	Смазка	
NOZZLE CONDITIONS : ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАТРУБКОВ								Limited end float requirement : Требование ограничения смещения торца вала		
	Size Диаметр	Rating Серия	Facing Поверхность	Position Позиция	Spacer length : Длина дистанционной втулки					
Suction Всас					Service factor : Эксплуатационный коэффициент					
Discharge Нагнетание					Driver half coupling mounted by : Монтаж полумуфты приводного двигателя:					
Balance drum Разгрузочный барабан					<input type="checkbox"/>	Pump mfr	<input type="checkbox"/>	Driver mfr.	<input type="checkbox"/>	Purchaser
PRESSURE CASING CONNECTIONS : СОЕДИНЕНИЯ С КОРПУСОМ								<input type="checkbox"/> Coupling per API 671 Муфта в соотв.с API 671		
	No. Количество	Size Размер	Type Тип	BASEPLATES : ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ						
Drain Дренаж				API baseplate number : Номер плиты по API:						
Vent Воздушка				<input type="checkbox"/> Non-grout construction Конструкция без бетонной подливки						
Pressure gauge Манометр				MATERIAL МАТЕРИАЛЫ						
Temp. Gauge Термометр				Appendix H class : Класс по приложению H						
Wart-up Обогрев				Min design metal temperature, °C : Минимальная расчетная температура металла, °C:						
Balance / Leak-off Баланс / Рециркуля ция				Barrel/case : Цилиндр/корпус			Impeller : Рабочее колесо			
<input type="checkbox"/>	Cylindrical threads required Требование цилиндр.резьбы								Case/impeller wear rings : Протекторные кольца корпус/рабочее колесо:	
CASING MOUNTING : МОНТАЖ КОРПУСА			(See separate sheet for verticles) (см.отдельный лист для вертикальных)				Shaft : Вал:			
<input checked="" type="checkbox"/>	Centerline по центр.оси		<input type="checkbox"/>		Near centerline у центральной оси		Diffusers : Диффузоры			
<input type="checkbox"/>	Foot Лапа		<input type="checkbox"/>		Separate mounting plate Отдельная фундаментная плита		Coupling spacer/hubs : Дистанционная втулка/втулки:			
<input type="checkbox"/>	In-line В линию						Coupling diaphragms (disk) : Дифрагмы соединительной муфты (диски):			
REMARKS : ПРИМЕЧАНИЯ										
									Doc/Док.№	

BEARINGS AND LUBRICATION ПОДШИПНИКИ И СМАЗКА	Name of fluid : Наименование среды
BEARINGS (type/number) : ПОДШИПНИКИ (тип/количество)	Specific heat C_p , kJ/kg °C : Удельная теплота C_p , кДж/кг °C
<input type="checkbox"/> Radial : / Радиальные	Vapor pressure °C, bar a : Давление пара при
<input type="checkbox"/> Thrust : / Упорные	<input type="checkbox"/> Hazardous опасная <input type="checkbox"/> Flammable Воспламеняемая <input type="checkbox"/> Other : Другое
<input type="checkbox"/> Review and approve thrust bearing size Рассмотрение и утверждение размера упорного подшипника	Flow rate max/min, m ³ /h : Расход макс/мин
LUBRICATION : СМАЗКА	Pressure required max/min, / bar g : Требуемое давление макс/мин, бар избыточное
<input type="checkbox"/> Grease Консистентная <input type="checkbox"/> Flood Поливом <input type="checkbox"/> Ring oil Смазочное кольцо	Temperature required / max/min, °C : Требуемая температура макс/мин
<input type="checkbox"/> Flinger Маслотбойное кольцо <input type="checkbox"/> Purge oil mist Масляный туман "сливное масло" <input type="checkbox"/> Pure oil mist Масляный туман "чистое масло"	BARRIER / BUFFER FLUID : ЗАПИРАЮЩАЯ/БУФЕРНАЯ ЖИДКОСТЬ
<input type="checkbox"/> Constant level oiler preference Предпочтение лубрикатору с постоянным уровнем	Supply temperature max/min, / °C : Температура на подаче °C : max/min
Pressure lube system : Система принудительной смазки <input type="checkbox"/> API 610 <input type="checkbox"/> API 614	Relative density (specific gravity) °C : Относительная плотность при °C :
Oil viscosity ISO grade : Вязкость масла, ИСО	Name of fluid : Наименование среды
<input type="checkbox"/> Oil heater required Требуемый подогрев масла <input type="checkbox"/> Electric электрический <input type="checkbox"/> Steam паровой	Vapor pressure °C, bar a : Давление пара при °C, бар абс:
<input type="checkbox"/> Oil pressure to be greater than coolant pressure Давление масла выше давления охл.жидкости	<input type="checkbox"/> Hazardous опасная <input type="checkbox"/> Hazardous воспламеняемая <input type="checkbox"/> Other : Другое
MECHANICAL SEAL OR PACKING ТОРЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ ИЛИ САЛЬНИКОВАЯ НАБИВКА	Flow rate max/min, m ³ /h : / Расход максимальный/минимальный
SEAL DATA : ХАРАКТЕРИСТИКА УПЛОТНЕНИЯ	Pressure required max/min, / bar g : Требуемое давление макс/мин, бар избыточное
<input type="checkbox"/> See attached API 682 data-sheet См. прилагаемую Техкарту API 682	Temperature required / max/min, °C : Требуемая температура максимальная/минимальная
<input type="checkbox"/> Non-API 682 seal Уплотнение не по API 682	QUENCH FLUID : СРЕДА ПРОМЫВКИ
Appendix H seal code : Код уплотнения по приложению H	Name of fluid : Наименование среды
Seal manufacturer : Изготовитель сальника:	Flow rate, m ³ /h : Расход
Size and type : Размер и тип:	SEAL FLUSH PIPING : ОБВЯЗКА ПОДВОДА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
Manufacturer code : Код изготовителя:	Seal flush piping plan : Схема охлаждения.
SEAL CHAMBER DATA : ХАРАКТЕРИСТИКА КАМЕРЫ САЛЬНИКА	<input type="checkbox"/> Tubing Система труб <input type="checkbox"/> Carbon steel Углеродистая сталь
Temperature, °C : Температура, °C:	<input type="checkbox"/> Pipe Труба <input type="checkbox"/> Stainless steel Нержавеющая сталь
Pressure, bar g : Давление, бар избыточное:	Auxiliary flush plan : Схема вспомогательного охлаждения
Flow, m ³ /h : Расход, м ³ /час:	<input type="checkbox"/> Tubing Система труб <input type="checkbox"/> Carbon steel Углеродистая сталь

ГОСТ 32601–2013 (ISO 13709:2009)

Seal chamber size : Размер камеры:		<input type="checkbox"/> Pipe Труба	<input type="checkbox"/> Stainless steel Нержавеющая сталь
<input type="checkbox"/> Total length, mm Общая длина, мм:	<input type="checkbox"/> Clear length, mm Полезная длина, мм:	Piping assembly : Соединения трубопроводов	
SEAL CONSTRUCTION : КОНСТРУКЦИЯ САЛЬНИКА		<input type="checkbox"/> Threaded резьбовое	<input type="checkbox"/> Unions муфтовое
Sleeve material : Материал цилиндра		<input type="checkbox"/> Flanged фланцевое	<input type="checkbox"/> Socket welded стандартные фитинги
Gland material : Материал крышки		<input type="checkbox"/> Pressure switch Реле давления	<input type="checkbox"/> Type : Тип
Auxiliary seal device : Вспомогательная система герметизации		<input type="checkbox"/> Pressure gauge Манометр	
<input type="checkbox"/> Jacket required Требование рубашки		<input type="checkbox"/> Level switch Датчик уровня	<input type="checkbox"/> Type : Тип
GLAND TAPS : ОТВЕРСТИЯ САЛЬНИКА		<input type="checkbox"/> Level gauge Уровнемер	
<input type="checkbox"/> Flush (F) Промывка	<input type="checkbox"/> Drain (D) Дренаж	<input type="checkbox"/> Barrier/ Buffer (B) Буферная жидкость	<input type="checkbox"/> Temperature indicator Термометр
<input type="checkbox"/> Quench (Q) Быстрое охлаждение	<input type="checkbox"/> Cooling (C) Охлаждение	<input type="checkbox"/> Lubrication (G) Смазка	<input type="checkbox"/> Heat exchanger Теплообменник
<input type="checkbox"/> Heating (H) Обогрев	<input type="checkbox"/> Leakage Утечка	<input type="checkbox"/> Pumped fluid (P) Перекачиваемая Жидкость	PACKING DATA : ХАРАКТЕРИСТИКА НАБИВКИ
<input type="checkbox"/> Balance fluid (E) Уравновешенная жидкость	<input type="checkbox"/> External fluid injection (X) Внешняя закачка жидкости	Manufacturer : Изготовитель	
SEAL FLUIDS REQUIREMENTS AND AVAILABLE FLUSH LIQUID : ТРЕБОВАНИЯ К УПЛОТНЕНИЮ ЖИДКОСТИ И РАСПОЛАГАЕМЫЕ УПЛОТНЕНИЯ		Type : Тип	
Note : if flush liquid is pumpage liquid (as in flush piping plans 11 to 41), following flush data is not required.		Size Размер	N° of rings : Количество колец
Прим.: если уплотнительной средой является перекачиваемая соответствие характеристикам ниже не требуется.		<input type="checkbox"/> Packing injection required Требование осмотра набивки	
Supply temperature max/min, °C : Температура макс/мин		<input type="checkbox"/> Flow Расход при	bar g, m ³ /h : бар изб., м ³ /час
Relative density (specific gravity) Относительная плотность при		<input type="checkbox"/> Lantern ring : Фонарное кольцо	
REMARKS : ПРИМЕЧАНИЯ			
			Doc/Док.№

STEAM AND COOLING WATER PIPING ОБВЯЗКА ДЛЯ ПОДАЧИ ВОДЫ (ПАРА)		Locked rotor current, A Ток при блокировке ротора, А	
Cooling water piping plan : Схема обвязки для охлаждающей воды		Insulation : Изоляция	
Cooling water requirements : Расход охлаждающей воды		Starting method : Метод пуска:	
<input type="checkbox"/> Seal jacket/bearing housing Корпус сальника /корпус подшипника при	bar g, m ³ /h : бар изб., м ³ /час	Lube : Смазка	
<input type="checkbox"/> Seal heat exchanger Теплообмен сальника при	bar g, m ³ /h : бар изб., м ³ /час	Vertical thrust capacity : Нагрузка на упор по вертикали	
<input type="checkbox"/> Quench Быстрое охлаждение при	bar g, m ³ /h : бар изб., м ³ /час	Up, N : Вверх	Down, N : Вниз
<input type="checkbox"/> Total cooling water, m ³ /h : Всего: охлаждающая вода, м ³ /час:	Bearings (type / number) : Подшипники (тип/количество):		
Steam piping : <input type="checkbox"/> Tubing Система труб <input type="checkbox"/> Pipe Труба	<input type="checkbox"/> Radial : радиальный /		
INSTRUMENTATION КИП		<input type="checkbox"/> Thrust : Упорный /	
VIBRATION : ВИБРАЦИЯ		SURFACE PREPARATION AND PAINT ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ОКРАСКА	
<input type="checkbox"/> Noncontacting (API 670) бесконтактный (API 670)	<input type="checkbox"/> Transducer Датчик	<input type="checkbox"/> Manufacturer's standard Стандарт изготовителя	
<input type="checkbox"/> Provision for mounting only Только средства для монтажа	<input type="checkbox"/> Other (see below) другое (см.ниже)		
<input type="checkbox"/> Flat surface required Требуемая обработка поверхности	PUMP : НАСОС		
<input type="checkbox"/> See attached API 670 data-sheet См.прилагаемую техкарту API 670	API 670 Data sheet : HOLD	Primer : Подготовка поверхности	
<input type="checkbox"/> Monitors and cables Показывающие приборы и кабели	Primer : Грунтовка		
TEMPERATURE AND PRESSURE : ТЕМПЕРАТУРА И ДАВЛЕНИЕ		Finish coat : Отделочный слой	
<input checked="" type="checkbox"/> Radial bearing metal temperature Температура металла радиального подшипника	<input checked="" type="checkbox"/> Thrust bearing metal temperature Температура металла упорного подшипника	BASEPLATE : ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА	
<input type="checkbox"/> Provision for instruments only Только средства для монтажа	Baseplate surface preparation : Подготовка поверхности		
<input type="checkbox"/> See attached API 670 data-sheet См.прилагаемую техкарту API 670	Primer : Грунтовка		
<input type="checkbox"/> Temperature gauges (with thermowells) Термометры (с карманами)	Finish coat : Отделочный слой		
<input type="checkbox"/> Other : Другие	SHIPMENT : ОТГРУЗКА		
<input type="checkbox"/> Pressure gauge type : Тип манометра	<input type="checkbox"/> Domestic Внутри страны	<input type="checkbox"/> Export Экспорт	<input checked="" type="checkbox"/> Export boxing Required Требование экспортной упаковки
Location : Место установки	<input type="checkbox"/> Outdoor storage more than 6 months Открытое хранение более 6 месяцев		
SPARE PARTS ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ		SPARE ROTOR ASSEMBLY PACKAGED FOR : УПАКОВКА ЗАПАСН.РОТОРА ДЛЯ:	
<input checked="" type="checkbox"/> Start-up Пуск	<input checked="" type="checkbox"/> Normal maintenance Нормальное техобслуживание	<input type="checkbox"/> Horizontal storage Горизонтального хранения	<input type="checkbox"/> Vertical storage Вертикального хранения
<input type="checkbox"/> Specify : Уточнить	<input type="checkbox"/> Type of shipping preparation Тип подготовки к отгрузке		

MOTOR DRIVE ПРИВОДНОЙ ДВИГАТЕЛЬ		WEIGHTS ВЕС			
Manufacturer : Изготовитель		MOTOR DRIVEN : С ПРИВОДОМ ОТ ДВИГАТЕЛЯ			
Power, kW : Мощность, кВт:	Speed, rpm : Частота вращения, об./мин:	Weight of pump, kg : Вес насоса, кг:			
<input checked="" type="checkbox"/> Horizontal Горизонтальный	<input type="checkbox"/> Vertical Вертикальный	Weight of baseplate, kg : Вес фундаментной плиты, кг:			
Frame : Рама		Weight of motor, kg : Вес двигателя, кг:			
Service factor : Эксплуатационный коэффициент		Weight of gear, kg : Вес редуктора, кг:			
Volts / phase / hertz : Напряжение/фазность /частота		Total weight, kg : Общий вес, кг:			
Type : Тип		TURBINE DRIVEN : С ПРИВОДОМ ОТ ТУРБИНЫ			
Enclosure : Оболочка		Weight of baseplate, kg : Вес фундаментной плиты, кг:			
1EExdIIBT4					
Minimum starting voltage, V : Минимальное пусковое напряжение, В:		Weight of turbine, kg : Вес турбины, кг:			
Temperature rise, °C : Нагрев		Weight of gear, kg : Вес редуктора, кг:			
Full load current, A : Ток при полной нагрузке, А:		Total weight, kg : Общий вес, кг:			
REMARKS : ПРИМЕЧАНИЯ					
OTHER PURCHASE REQUIREMENTS ДРУГИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗА		TEST ИСПЫТАНИЯ	NON-WIT Без свидетелей	WIT при свидетелях	OBSERVE наблюдатели
<input type="checkbox"/> Coordination meeting required Необходимость координационного совещания		<input type="checkbox"/> Nozzle load test Нагрузка на патрубки	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Review of foundation drawings Изучение планов оснований		<input type="checkbox"/> Bearing housing resonance test Резонанс корпуса подшипника	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Review of piping drawings Изучение планов обвязки		<input type="checkbox"/> Remove/inspect hydrodynamic Демонтаж/осмотр гидродинамики	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Observe piping checks Визуальный контроль трубной обвязки		<input type="checkbox"/> bearings after test подшипники после испытания	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Observe initial alignment check Визуальный контроль исходной центровки		<input type="checkbox"/> Auxiliary equipment test Испытание вспомогательного оборудования	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Check alignment at operating temperature Контроль центровки при рабочей температуре		<input type="checkbox"/> Other : Другое	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Connection design approval Утверждение схемы соединений		<input type="checkbox"/> Other : Другое	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Rigging device required for type OH3 pump Устройство демонтажа для насоса типа OH3		<input type="checkbox"/> Other : Другое	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Hydrodynamic thrust bearing size review required Анализ размера гидродинамического упорного подшипника		<input type="checkbox"/> Material certification required Требование сертификатов на материалы			
<input type="checkbox"/> Lateral analysis required Требование анализа поперечной реакции		<input type="checkbox"/> Casing Корпус	<input type="checkbox"/> Impeller Рабочее колесо	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Shaf Вал
<input type="checkbox"/> Rotor dynamic balance Динамическая балансировка ротора		<input type="checkbox"/> Other : Другое			
<input type="checkbox"/> Mount seal reservoir off baseplate Установка емкости уплотнительной жидкости вне фундаментной плиты		<input type="checkbox"/> Casting repair procedure approval required Утверждение процедуры исправления литых деталей			
<input type="checkbox"/> Installation list in proposal		<input type="checkbox"/> Inspection required for castings			

<i>Включить в предложение референц-лист</i>				<i>Контроль литых деталей</i>			
<input type="checkbox"/>	<i>Spare rotor vertical storage</i> Вертикальное хранение запасного ротора			<input type="checkbox"/>	<i>Magnetic particle</i> Магнитографический	<input type="checkbox"/>	<i>Liquid penetrant</i> Капиллярная дефектоскопия
<input type="checkbox"/>	<i>Torsional analysis / report</i> Анализ крутящего момента/отчет об анализе			<input type="checkbox"/>	<i>Radiographic</i> Радиографический	<input type="checkbox"/>	<i>Ultrasonic</i> Ультразвуковой
<input type="checkbox"/>	<i>Progress report required</i> Представление отчетов о ходе работ			<i>Inspection required for castings</i> Контроль литых деталей			
QA INSPECTION AND TEST КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ИСПЫТАНИЯ				<input type="checkbox"/>	<i>Magnetic particle</i> Магнитографический	<input type="checkbox"/>	<i>Liquid penetrant</i> Капиллярная дефектоскопия
<input type="checkbox"/>	<i>Review vendors QA program</i> Анализ программ обеспечения качества поставщиков			<input type="checkbox"/>	<i>Magnetic particle</i> Магнитографический	<input type="checkbox"/>	<i>Liquid penetrant</i> Капиллярная дефектоскопия
<input type="checkbox"/>	<i>Performance curve approval</i> Утверждение рабочей характеристики			<i>Additional inspection required for :</i> Требование дополнительного контроля:			
<input type="checkbox"/>	<i>Shop inspection</i> Инспектирование производства			<input type="checkbox"/>	<i>Magnetic particle</i> Магнитографический	<input type="checkbox"/>	<i>Liquid penetrant</i> Капиллярная дефектоскопия
<input type="checkbox"/>	<i>Test with substitute seal</i> испытание с заменяющим сальником			<input type="checkbox"/>	<i>Radiographic</i> Радиографический	<input type="checkbox"/>	<i>Ultrasonic</i> Ультразвуковой
<u>TEST</u> ИСПЫТАНИЯ	<u>NON-WIT</u> без свиде- телей	<u>WIT</u> при свидетеля x	<u>OBSERVE</u> Наблюда те-ли	<i>Alternate acceptance criteria (see remarks)</i> Дополнительные критерии приемки (см.примечания)			
<input type="checkbox"/>	<i>Hydrostatic</i> Гидростатическое	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Hardness test required for :</i> Определение твердости для	
<input type="checkbox"/>	<i>Performance</i> рабочих показателей	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Wetting agent hydrotest</i> Гидравлические испытания со смачивателем	
<input type="checkbox"/>	<i>NPSH</i> напора	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Vendor submit test procedures</i> Представление продавцом процедур испытаний	
<input type="checkbox"/>	<i>Complete unit test</i> комплексное испытание агрегата	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Record final assembly running clearances</i> Регистрация рабочих зазоров после окончательной сборки	
<input type="checkbox"/>	<i>Sound level test</i> Контроль уровня звукового давления	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Inspection check-list</i> Перечень проверок при инспектировании	
<input type="checkbox"/>	<i>Cleanliness prior to final assembly</i> Чистка перед окончательной сборкой	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
REMARKS : ПРИМЕЧАНИЯ							
						<i>Doc/Док.№</i>	

Приложение ДБ

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов международным стандартам (международным документам)

Таблица ДБ1

Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа)	Степень соответствия	Обозначение и наименование межгосударственного стандарта
ISO 261–98 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Диаметры и шаги	MOD	ГОСТ 8724–2002(ИСО 261–98) Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Диаметры и шаги
ISO 281–89 Подшипники качения. Динамическая расчетная грузоподъемность и расчетный ресурс (долговечность)	MOD	ГОСТ 18855–94(ИСО 281–89) Подшипники качения. Динамическая расчетная грузоподъемность и расчетный ресурс (долговечность)
ISO 724:1993 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Основные размеры	MOD	ГОСТ 24705–2004(ИСО 724:1993) Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Основные размеры
ISO 965–1:1998, ISO 965-3:1998 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Допуски. Посадки с зазором.	MOD	ГОСТ 16093–2004 (ИСО 965-1:1998, ИСО 965-3:1998)Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Допуски. Посадки с зазором.
ISO 1940–1–2007 Вибрация. Требования к качеству балансировки жестких роторов. Часть 1. Определение допустимого дисбаланса.	IDT	ГОСТ ИСО 1940–1–2007 Вибрация. Требования к качеству балансировки жестких роторов. Часть 1. Определение допустимого дисбаланса.
ISO 3117–77 Основные нормы взаимозаменяемости. Тангенциальные шпонки и шпоночные пазы	MOD	ГОСТ 24069–97 (ИСО 3117–77) Основные нормы взаимозаменяемости. Тангенциальные шпонки и шпоночные пазы
ISO 9906:1999 Насосы динамические. Методы испытаний	MOD	ГОСТ 6134–2007 (ИСО 9906:1999) Насосы динамические. Методы испытаний

Окончание таблицы ДБ1

Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа)	Степень соответствия	Обозначение и наименование межгосударственного стандарта
ISO 11342:1998 Вибрация. Методы и критерии балансировки гибких роторов	MOD	ГОСТ 31320–2006 (ИСО 11342:1998 Вибрация. Методы и критерии балансировки гибких роторов)
ISO 21049:2004 Насосы. Уплотнительные системы вала для центробежных и роторных насосов	MOD	ГОСТ 32600–2013 (ИСО 21049:2004) Насосы. Уплотнительные системы вала для центробежных и роторных насосов. Общие технические требования и методы контроля
ISO 3740:2000 Шум машин. Руководство по выбору метода определения уровней звуковой мощности	MOD	ГОСТ 31252–2004 (ИСО 3740:2000 Шум машин. Руководство по выбору метода определения уровней звуковой мощности
ISO 2858–75 в части конструкции и параметров центробежных консольных насосов. Насосы центробежные консольные для воды. Основные параметры и размеры. Требования безопасности. Методы контроля	MOD	ГОСТ 22247–96 (ИСО 2858–75) в части конструкции и параметров центробежных консольных насосов. Насосы центробежные консольные для воды. Основные параметры и размеры. Требования безопасности. Методы контроля
<p>В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IDT – идентичные стандарты; - MOD – модифицированные стандарты. 		

Библиография

- [1] API Std685 Бессальниковые центробежные насосы для нефтяной, тяжелой химической и газовой промышленности (Sealless Centrifugal Pumps for Petroleum, Heavy Duty Chemical, and Gas Industry Services)
- [2] ISO 9905 Насосы центробежные. Технические условия. Класс 1 (Technical specifications for centrifugal pumps — Class 1)
- [3] ANSI/API Std 682/ISO 21049 Центробежные роторные насосы системы уплотнения вала Shaft Sealing Systems for Centrifugal and Rotary pumps
- [4] ISO/TR 17766 Центробежные насосы для перекачки вязкой жидкости. Корректировка рабочих характеристик. (Centrifugal pumps handling viscous liquids – Performance corrections)
- [5] ANSI/HI 9.6.7 Влияние вязкости жидкости на подачу динамических (центробежных и вертикальных) насосов (Effects of Liquid Viscosity on Rotodynamic (Centrifugal and Vertical) Pump Performance)
- [6] ISO 3744 Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников шума с использованием звукового давления. Технические методы в условиях свободного звукового поля над отражающей поверхностью (Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane)
- [7] ISO 3746 Акустика. Определение уровня звуковой мощности источников шума по звуковому давлению. Контрольный метод с использованием огибающей поверхности измерения над плоскостью отражения (Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane)
- [8] IEC 60079 (все части) Электрическое оборудование для взрывоопасных газовых сред

- [9] NFPA 70:2008 Национальная ассоциация по противопожарной защите. Национальные правила устройства электроустановок США (National Electrical Code)
- [10] ISO 262 Резьбы метрические ИСО общего назначения. Выбранные размеры для винтов, болтов и гаек
(ISO general purpose metric screw threads — Selected sizes for screws, bolts and nuts)
- [11] ANSI/ASME B1.1 Унифицированные дюймовые крепежные резьбы формы резьбы в UN и UNR
(Unified Inch Screw Threads, Un and UNR Thread Form)
- [12] ANSI/ASME B18.18.2M Проверка и обеспечение качества крепежа для сборки станков для массового производства
(Inspection and Quality Assurance for High-Volume Machine Assembly Fasteners)
- [13] ISO 7005-2 Фланцы металлические. Часть 2. Фланцы из литейного чугуна
(Metallic flanges — Part 2: Cast iron flanges)
- [14] ISO 7005-1 Фланцы трубные. Часть 1. Стальные фланцы для трубных систем промышленного и общего назначения
(Metallic flanges — Part 1: Steel flanges for industrial and general service piping systems)
- [15] ANSI/ASME B16.1 Трубные фланцы и фланцевые фитинги из серого чугуна: классы 25, 125 и 250
(Gray Iron Pipe Flanges and Flanged Fittings: Classes 25, 125 and 250)
- [16] ANSI/ASME B16.5 Трубные фланцы и фланцевые фитинги: NPS 1/2 до NPS 24 в метрическом/дюймовом стандарте
(Pipe Flanges and Flanged Fittings: NPS 1/2 through NPS 24 Metric/Inch Standard)
- [17] EN 1759–1 Фланцы и фланцевые соединения. Круглые фланцы для труб, клапанов, фиттингов и арматуры, Обозначения классов. Часть 1: Фланцы стальные. NPS 1/2 to 24
(Flanges and their joints — Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, Class designated — Part 1: Steel flanges, NPS 1/2 to 24)

- [18] НПБ 23 –2001 Нормы пожарной безопасности. Пожарная опасность технологических сред. Номенклатура показателей.
- [19] ANSI/ASME B16.42 Трубные фланцы и фланцевые фитинги из ковального железа, классы 150 и 300
(Ductile Iron Pipe Flanges and Flanged Fittings, Classes 150 and 300)
- [20] ANSI/ASME B16.47 Стальные фланцы большого диаметра: NPS 26 до NPS 60
(Larger Diameter Steel Flanges: NPS 26 Through NPS 60)
- [21] ISO 7-1 Резьбы трубные, обеспечивающие герметичность соединения. Часть 1. Размеры, допуски и обозначение
(Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads — Part 1: Dimensions, tolerances)
- [22] ANSI/ASME B1.20.1 Трубные резьбы общего назначения
(Pipe Threads, General Purpose(Inch))
- [23] ISO 228–1 Резьбы трубные, не обеспечивающие герметичность соединения. Часть 1. Размеры, допуски и обозначения
(Pipe threads where pressure-tight joints are not made on the threads — Part 1: Dimensions)
- [24] ANSI/ASME B16.11 Фитинги из ковальной стали, приварные и резьбовые
(Forged Steel Fittings, Socket-Welding and Threaded)
- [25] DIN 910 Резьбовые пробки с шестигранной головкой для тяжелых условий эксплуатации
(Heavy-duty hexagon head screw plugs)
- [26] ANSI/ASME B17.1 Шпонки и шпоночные пазы
(Keys and Keyseats)
- [27] ISO 286 Допуски и посадки по системе ISO
(ISO system of limits and fits)
- [28] ANSI/API Std 670 Системы защиты машин и оборудования
(Machinery Protection Systems)
- [29] ANSI/API Std 541 Асинхронные электродвигатели с фазным короткозамкнутым ротором мощностью 500 л.с. и более
(Form-Wound Squirrel-Cage Induction Motors-500 Horsepower and Larger)
- [30] ISO 5753 Подшипники качения. Радиальный внутренний зазор
(Rolling bearings — Radial internal clearance)

- [31] ANSI/ABMA 20 Американская ассоциация производителей подшипников. Радиальные подшипники шарикового, цилиндрического роликового и сферического роликового типов. Метрические. (Radial Bearings of Ball, Cylindrical Roller and Spherical Roller Types — Metric Design)
- [32] ANSI/ABMA 9 Американская ассоциация производителей подшипников. Номинальные нагрузки и усталостная долговечность шарикоподшипников (Load Ratings and Fatigue Life for Ball Bearings)
- [33] ANSI/ABMA 7 Американская ассоциация производителей подшипников. Допуски на вал и корпус метрических радиальных шарикоподшипников и роликоподшипников (исключая конические роликовые подшипники) Соответствие основной схеме линий раздела (Shaft and Housing Fits for Metric Radial Ball and Roller Bearings (Except Tapered Roller Bearings) Conforming to Basic Boundary Plan)
- [34] EN 13463–1 Оборудование неэлектрическое для потенциально взрывоопасных атмосфер. Часть 1. Базовая методология и требования. (Non-electrical equipment for use in potentially explosive atmospheres – Part 1: Basic method and requirements)
- [35] NACE MR0103 Национальная ассоциация инженеров-специалистов по коррозии. Материалы, устойчивые к коррозионному растрескиванию в сульфидосодержащих атмосферах нефтеперерабатывающих заводов. (Materials Resistant to Sulfide Stress Cracking in Corrosive Petroleum Refining Environments)
- [36] ISO 15156–1 Промышленность нефтяная и газовая. Материалы для применения в средах, содержащих сероводород, при нефте- и газодобыче. Часть 1. Общие принципы выбора трещиностойких материалов (Petroleum and natural gas industries — Materials for use in H₂S-containing environments in oil and gas production — Part 1: General principles for selection of cracking-resistant materials)

- [37] ANSI/NACE MR0175 Нефтяная и газовая промышленность. Материалы нефтегазовой промышленности, предназначенные для использования в сероводородсодержащих средах (ISO 15156, Части 1, 2, 3)
(Petroleum and Natural Gas Industries — Materials for use in H₂S-containing Environments in Oil and Gas Production (ISO 15156, Parts 1, 2, 3))
- [38] ISO 15156–2 Нефтяная и газовая промышленность. Материалы для применения в средах, содержащих сероводород, при добыче нефти и газа. Часть 2. Углеродистые и низколегированные стали, стойкие к растрескиванию, и применение чугуна
(Petroleum and natural gas industries — Materials for use in H₂S-containing environments in oil and gas production — Part 2: Cracking-resistant carbon and low alloy steels, and the use of cast irons)
- [39] ISO 15156–3 Нефтяная и газовая промышленность. Материалы для применения в средах, содержащих сероводород, при добыче нефти и газа. Часть 3. Сплавы, стойкие к растрескиванию (коррозионностойкие сплавы), и другие сплавы
(Petroleum and natural gas industries — Materials for use in H₂S-containing environments in oil and gas production — Part 3: Cracking-resistant CRAs (corrosion-resistant alloys) and other alloys)
- [40] NACE Национальная ассоциация инженеров-специалистов по коррозии. Справочник инженера-специалиста по коррозии (Corrosion Engineer's Reference Book)
- [41] MSS SP–55 Общество по стандартизации для производителей клапанов и фитингов. Стандарт качества для стальных отливок для клапанов, фланцев, фитингов и других элементов трубопроводов — Визуальный метод оценки поверхностных дефектов
(Quality Standard for Steel Castings for Valves, Flanges and Fittings and Other Piping Components — Visual Method for Evaluation of Surface Irregularities)

- [42] ASME Boiler and pressure vessel code BPVC Section IX Правила и нормы для котлов и сосудов высокого давления, Раздел IX – Правила оценки качества сварки и твердой пайки (Welding and Brazing Qualifications)
- [43] ISO 9606 (все части) Квалификационные испытания сварщиков. Сварка плавлением.
(Approval testing of welders — Fusion welding)
- [44] ISO 15609(все части) Технические требования и оценка процедур сварки металлических материалов. Технические требования к процедуре сварки.
(Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — Welding procedure specification)
- [45] ANSI/ASME B31.3 Технологический трубопроводы системы
(Process Piping)
- [46] ISO 10721–2 Конструкции стальные — Часть 2: Изготовление и сборка
(Steel structures — Part 2: Fabrication and erection)
- [47] ASME Boiler and pressure vessel code BPVC Section VIII Правила и нормы для котлов и сосудов высокого давления. Раздел VIII – Правила изготовления сосудов высокого давления)
(Rules for Construction of Pressure Vessels)
- [48] EN 13445(все части) Сосуды, работающие под давлением, без огневого подвода теплоты.
(Unfired pressure vessels)
- [49] ANSI/AWS D1.1/D1.1M Нормы и правила сварки строительных конструкций. Сталь
(Structural Welding Code – Steel)
- [50] API RP 500
- [51] IEC 60034–1 Машины электрические вращающиеся — Часть 1: Номинальные и эксплуатационные характеристики
(Rotating electrical machines — Part 1: Rating and performance)

- [52] IEC 60034–2–1 Машины электрические вращающиеся Часть 2-1. Стандартные методы определения потерь и коэффициента полезного действия на основании испытаний (за исключением машин для тяговых транспортных средств) (Rotating electrical machines — Part 2-1: Standard methods for determining losses and efficiency from tests (excluding machines for traction vehicles))
- [53] API Std 547 Универсальные асинхронные электродвигатели с фазным короткозамкнутым ротором мощностью 250 лошадиных сил и более (General-Purpose Form-Wound Squirrel Cage Induction Motors — 250 Horsepower and Larger)
- [54] IEEE 841 Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике. Стандарт IEEE для нефтяной и химической промышленности — Асинхронные электродвигатели в герметичном корпусе с принудительным воздушным охлаждением (TEFC), предназначенные для тяжелых условий эксплуатации мощностью 500 и более л.с. (IEEE Standard for Petroleum and Chemical Industry — Severe Duty Totally Enclosed Fan-Cooled (TEFC) Squirrel Cage Induction Motors — Up to and Including 500 hp)
- [55] ANSI/API Std 611 Универсальные паровые турбины для применения в нефтяной, химической и газовой промышленности (General-Purpose Steam Turbines for Petroleum, Chemical, and Gas Industry Services)
- [56] API Std 677 Универсальные зубчатые механизмы для нефтяной, химической и газовой промышленности (General-Purpose Gear Units for Petroleum, Chemical and Gas Industry Services)
- [57] ANSI/AGMA 9000 Американская ассоциация производителей зубчатых колес. Упругие муфты — Классификация потенциальных дисбалансов (Flexible Couplings — Potential Unbalance Classification)

- [58] ISO 10441 Нефтяная, нефтехимическая и газовая промышленность. Муфты упругие для передачи механической энергии. Применение по специальному назначению (Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Flexible couplings for mechanical power transmission — Special-purpose applications)
- [59] ANSI/API Std 671/ISO 10441 Муфты специального назначения для нефтяной химической и газовой промышленности (Special Purpose Couplings for Petroleum, Chemical and Gas Industry Services)
- [60] ISO 14691 Нефтяная, нефтехимическая и газовая промышленность. Муфты упругие для механических силовых трансмиссий. Применение по основному назначению (Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Flexible couplings for mechanical power transmission — General-purpose applications)
- [61] ANSI/AGMA 9002 Американская ассоциация производителей зубчатых колес. Отверстия и шпоночные пазы для упругих муфты (Дюймовая серия) (Bores and Keyways for Flexible Couplings (Inch Series))
- [62] ISO 14120 Безопасность машин. Защитные ограждения. Общие требования к проектированию и конструированию стационарных и съемных защитных ограждений (Safety of machinery — Guards — General requirements for the design and construction of fixed and movable guards)
- [63] EN 953 Безопасность машин. Защитные ограждения. Общие требования к конструированию и изготовлению неподвижных и подвижных защитных ограждений (Safety of machinery — Guards — General requirements for the design and construction of fixed and movable guards)
- [64] ANSI/AMT B15.1 Стандарт безопасности оборудования для передачи механической энергии (Safety Standard for Mechanical Power Transmission Apparatus)

- [65] API RP 686 Практическое руководство по установке оборудования
Рабочий проект
(Machinery Installation and Installation Design)
- [66] ISO 8501 (все части) Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок
и относящихся к ним продуктов. Визуальная оценка чистоты
поверхности.
(Preparation of steel substrates before application of paints and
related products — Visual assessment of surface cleanliness)
- [67] SSPC SP 6 Общество по защитным покрытиям.
Промышленная дробеструйная очистка
(Commercial Blast Cleaning)
- [68] ISO 10438 (все части) Нефтяная, нефтехимическая и газовая промышленность.
Системы смазки, уплотнения вала, контроля масла и
вспомогательные устройства.
Petroleum, petrochemical and natural gas industries —
(Lubrication, shaft-sealing and control-oil systems and
auxiliaries)
- [69] API Std 614–08 Стандартные технические требования к горячим цинковым
покрытиям железных и стальных изделий
(Standard Specification for Zinc Coating (Hot-Dip) on Iron and
Steel Hardware)
- [70] ASTM
A193/A193M Стандартные технические требования к легированным и
нержавеющим сталям для крепежа, предназначенного для
работы при высоком давлении или температуре, а также
для других специализированных областей применения
(Standard Specification for Alloy-Steel and Stainless Steel
Bolting Materials for High Temperature or High Pressure
Service and Other Special Purpose Applications)
- [71] ASTM
A153/A153M Стандартные технические требования к горячим цинковым
покрытиям железных и стальных изделий
(Standart Specification for Zinc Coating (Hot-Dip) on Iron and
Steel Hardware)

- [72] ASME Boiler and pressure vessel code BPVC, Section V Правила и нормы для котлов и сосудов высокого давления (BPVC), Раздел 5 - Неразрушающие испытания (Nondestructive Examination)
- [73] ANSI/HI 1.6 Институт гидравлики. Испытания центробежных насосов (Centrifugal Tests)
- [74] ANSI/HI 2.6 Институт гидравлики. Американский стандарт на испытания вертикальных насосов (American National Standard for Vertical Pump Tests)
- [75] ISO 15649 Нефтяная и газовая промышленность. Система трубопроводов (Petroleum and natural gas industries — Piping)
- [76] ANSI/ASME B31.3 Трубопроводная обвязка (Process Piping)
- [77] ISO 3448 Материалы смазочные жидкие индустриальные. Классификация вязкости по ISO (Industrial liquid lubricants — ISO viscosity classification)
- [78] Международный Транслятор современных сталей и сплавов под редакцией В.Я. Кершенбаума
- [79] ISO 185 Чугун серый литейный. Классификация (Grey cast irons — Classification)
- [80] ISO 4991 Отливки стальные для работы под давлением (Steel castings for pressure purposes)
- [81] ISO 683–18 Термообрабатываемые стали, легированные и автоматные. Часть 18: Изделия с чистовой обработкой из нелегированных и малолегированных сталей (Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels — Part 18: Bright products of unalloyed and low alloy steels)
- [82] ISO 2604–2 Изделия стальные для сосудов, работающих под давлением. Требования к качеству. Часть 2. Бесшовные кованые трубы (Steel products for pressure purposes; Quality requirements; Part II : Wrought seamless tubes)

- [83] ISO 683–1 Стали термообработанные, легированные и автоматные. Часть 1. Нелегированные стали для закалки и отпуска (Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels— Part 1: Direct-hardening unalloyed and low-alloyed wrought steel in form of different black products)
- [84] ISO 9328–4 Прокат плоский стальной для сосудов, работающих под давлением. Технические условия поставки. Часть 4. Легированная никелем сталь с заданными свойствами при низкой температуре
Steel plates and strips for pressure purposes; technical delivery conditions; part 4: weldable fine grain steels with high proof stress supplied in the normalized or quenched and tempered condition
- [85] ISO 9329–2 Трубы стальные бесшовные напорные. Технические условия поставки. Часть 2. Нелегированные и легированные стали с заданными характеристиками при повышенной температуре
(Seamless steel tubes for pressure purposes — Technical delivery conditions — Part 2: Unalloyed and alloyed steels with specified elevated temperature properties)
- [86] ISO 683–13 Стали термообработанные, легированные и автоматные. Часть 13. Деформируемая коррозионно-стойкая сталь
Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels – Part 13: Deformable corrosion-resistant steel
- [87] ISO 3506–1 Свойства механические крепежных изделий из коррозионно-стойкой нержавеющей стали. Часть 1. Болты, винты и шпильки
(Mechanical properties of corrosion-resistant stainless-steel fasteners — Part 1: Bolts, screws and studs)
- [88] ISO 3506–2 Свойства механические крепежных изделий из коррозионно-стойкой нержавеющей стали. Часть 2. Гайки
(Mechanical properties of corrosion-resistant stainless-steel fasteners — Part 2: Nuts)

- [89] ISO 9327–5 Поковки и катаные или кованые прутки стальные для работы под давлением. Технические условия поставки. Часть 5. Нержавеющие стали
Steel forgings and rolled or forged bars for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 5: Stainless steels
- [90] ASTM A278/A278M Стандартные технические требования к отливкам из серого чугуна, предназначенного для деталей, работающих под высоким давлением и при температурах до 650 °F (350 °C)
(Standard Specification for Gray Iron Castings for Pressure-Containing Parts for Temperatures up to 650 °F (350 °C))
- [91] ASTM A48/A48M Стандартные технические требования к отливкам из серого чугуна
(Standard Specification for Gray Iron Castings)
- [92] ASTM A216/A216M Стандартные технические требования к отливкам из углеродистой стали, предназначенных для сварки плавлением и работы в условиях высоких температур
(Standard Specification for Steel Castings, Carbon, Suitable for Fusion Welding, for High-Temperature Service)
- [93] ASTM A266/A266M Стандартные технические требования к поковкам из углеродистой стали для компонентов сосудов высокого давления
(Standard Specification for Carbon Steel Forgings for Pressure Vessel Components)
- [94] ASTM A696 Стандартные технические требования к стальной полосе из углеродистой горячекатаной и холоднокатаной стали особого качества для компонентов оборудования, работающего при высоком давлении
(Standard Specification for Steel Bars, Carbon, Hot-Wrought or Cold-Finished, Special Quality, for Pressure Piping Components)
- [95] ASTM A576 Стандартные технические требования к стальной полосе из горячекатаной углеродистой стали особого качества
(Standard Specification for Steel Bars, Carbon, Hot-Wrought, Special Quality)

- [96] ASTM A194/A194M Стандартные технические требования к гайкам из углеродистых и нержавеющей сталей, предназначенных для работы в условиях высокой температуры, давления (либо того и другого)
(Standard Specification for Carbon and Alloy Steel Nuts for Bolts for High Pressure or High Temperature Service, or Both)
- [97] ASTM A516/A516M Стандартные технические требования к листу для сосудов высокого давления из углеродистой стали для использования при средних и низких температурах
(Standard Specification for Pressure Vessel Plates, Carbon Steel, for Moderate and Lower-Temperature Service)
- [98] ASTM A106/A106M Стандартные технические требования к бесшовным трубам из углеродистой стали для эксплуатации при высоких температурах
(Standard Specification for Seamless Carbon Steel Pipe for High-Temperature Service)
- [99] ASTM A105/A105M Стандартные технические требования к поковкам из углеродистой трубной стали
(Standard Specification for Carbon Steel Forgings for Piping Applications)
- [100] ASTM A434 Стандартные технические требования к полосе из легированной, горячедеформируемой или холоднотянутой стали после закалки и отпуска
(Standard Specification for Steel Bars, Alloy, Hot-Wrought or Cold-Finished, Quenched and Tempered)
- [101] ASTM A487/A487M Стандартные технические требования к стальным отливкам, предназначенным для использования в условиях высокого давления
(Standard Specification for Steel Castings Suitable for Pressure Service)

- [102] ASTM A743/A743M Стандартные технические требования к отливкам общего назначения из коррозионностойких железохромистых и железохромоникелевых сплавов
(Standard Specification for Castings, Iron-Chromium, Iron-Chromium-Nickel, Corrosion Resistant, for General Application)
- [103] ASTM A182/A182M Стандартные технические требования к кованным или катанным трубным фланцам из легированных и нержавеющей сталей, кованным фитингам, клапанам и деталям, предназначенным для работы при высоких температурах
(Standard Specification for Forged or Rolled Alloy and Stainless Steel Pipe Flanges, Forged Fittings, and Valves and Parts for High-Temperature Service)
- [104] ASTM A473 Стандартные технические требования к поковкам из нержавеющей стали
(Standard Specification for Stainless Steel Forgings)
- [105] ASTM A479/A479M Стандартные технические требования к полосе и профилю из нержавеющей стали, предназначенной для котлов и других сосудов высокого давления
(Standard Specification for Stainless Steel Bars and Shapes for Use in Boilers and Other Pressure Vessels)
- [106] ASTM A276 Стандартные технические требования к полосе и профилю из нержавеющей стали
(Standard Specification for Stainless Steel Bars and Shapes)
- [107] ASTM A582/A582M Стандартные технические требования к легкообрабатываемой полосе из углеродистой стали
(Standard Specification for Free-Machining Stainless Steel Bars)
- [108] ASTM A240/A240M Стандартные технические требования к листу и ленте хромированной и хромоникелевой нержавеющей стали общего назначения и предназначенной для сосудов высокого давления.
(Standard Specification for Chromium and Chromium-Nickel Stainless Steel Plate, Sheet, and Strip for Pressure Vessels and for General Applications)

- [109] ASTM A351/A351M Стандартные технические требования к отливкам из аустенитной стали, предназначенным для изготовления деталей, работающих под давлением
(Standard Specification for Castings, Austenitic, for Pressure-Containing Parts)
- [110] ASTM A312/A312M Стандартные технические требования к бесшовным, сварным и холоднодеформированным трубам из аустенитной нержавеющей стали
(Standard Specification for Seamless, Welded, and Heavily Cold Worked Austenitic Stainless Steel Pipes)
- [111] ASTM A890/A890M Стандартные технические требования к Fe-Cr-Ni-Mo коррозионностойким отливкам и отливкам из двухфазной (аустенито-ферритной стали) общего назначения
(Standard Specification for Castings, Iron-Chromium-Nickel-Molybdenum Corrosion-Resistant, Duplex (Austenitic/Ferritic) for General Application)
- [112] ASTM A995/A995M Стандартные технические требования к Fe-Cr-Ni-Mo коррозионностойким отливкам и отливкам из двухфазной (аустенито-ферритной стали) для деталей, работающих под давлением
(Standard Specification for Castings, Austenitic-Ferritic (Duplex) Stainless Steel, for Pressure-Containing Parts)
- [113] ASTM A790/A790M Стандартные технические требования к бесшовным и сварным трубам из ферритоаустенитной нержавеющей стали
(Standard Specification for Seamless and Welded Ferritic/Austenitic Stainless Steel Pipe)
- [114] EN 1561 Отливки - Серые чугуны
(Founding — Grey cast irons)
- [115] EN 10213 Стальные отливки для изделий, работающих под давлением
(Steel castings for pressure purposes)

- [116] EN 10222–2 Стальные поковки для изделий, работающих под давлением. Часть 2: Ферритные и мартенситные стали с особыми высокотемпературными свойствами
(Steel forgings for pressure purposes — Part 2: Ferritic and martensitic steels with specified elevated temperature properties)
- [117] EN10273 Арматура стальная горячекатаная свариваемая для работы под давлением с особыми высокотемпературными свойствам
(Hot rolled weldable steel bars for pressure purposes with specified elevated temperature properties)
- [118] EN 10083–2 Стали для закалки и отпуска Часть 2: Технические условия поставки нелегированных сталей
(Steels for quenching and tempering — Part 2: Technical delivery conditions for non alloy steels)
- [119] EN 10269 Стали и сплавы на никелевой основе для крепежных изделий с особыми высоко/низкотемпературными свойствами
(Steels and nickel alloys for fasteners with specified elevated and/or low temperature Properties)
- [120] EN 10028–3 Прокат стальной листовой для работы под давлением. Часть 3: Свариваемые мелкозернистые стали, нормализованные
(Flat products made of steels for pressure purposes — Part 3: Weldable fine grain steels, normalized)
- [121] EN 10208–1 Трубные стали для транспортировки горючей жидкости. Технические условия поставки. Часть1: Категория труб класса А
(Steel pipes for pipelines for combustible fluids — Technical delivery conditions — Part 1: Pipes of requirement class A)
- [122] EN 10083–1 Стали для закалки и отпуска. Часть 1: Общие технические условия поставки
(Steels for quenching and tempering — Part 1: General technical delivery conditions)

- [123] EN 10283 Отливки из коррозионнстойкой стали
(Corrosion resistant steel castings)
- [124] BS/EN 10250–4 Поковки стальные, полученные методом свободной ковки, общетехнического назначения. Часть 4: Нержавеющие стали
(Open die steel forgings for general engineering purposes — Part 4: Stainless steels)
- [125] EN 10222–5 Стальные поковки для изделий, работающих под давлением. Часть 5: Мартенситные, аустенитные и аустенитно-ферритные нержавеющие стали
(Steel forgings for pressure purposes — Part 5: Martensitic, austenitic and austeniticferritic stainless steels)
- [126] EN 10088–3 Стали нержавеющие. Часть 3: Технические условия поставки полуфабрикатов, сортового проката, прутка , проволоки, профиля и заготовок с чистовой обработкой из коррозионнстойких сталей общего назначения
(Stainless steels — Part 3: Technical delivery conditions for semi-finished products, bars, rods, wire, sections and bright products of corrosion resisting steels for general purposes)
- [127] EN 10272 Арматура из нержавеющей стали для работы под давлением
(Stainless steel bars for pressure purposes)
- [128] EN 10088–2 Стали нержавеющие. Часть 2: Технические условия поставки листа и ленты из коррозионнстойкой стали общего назначения
(Stainless steels — Part 2: Technical delivery conditions for sheet/plate and strip of corrosion resisting steels for general purposes)
- [129] BSI/BS/EN 10213–4 Технические условия поставки стальных отливок для изделий, работающих под давлением. Часть 4: Аустенитная и аустенитно-ферритная сталь марки (Q)
(Technical Delivery Conditions for Steel Castings for Pressure Purposes — Part 4: Austenitic and Austenitic-Ferritic Steel Grades (Q))

- [130] EN 10028–7 Прокат стальной листовой для работы под давлением.
Часть 7: Нержавеющие стали
(Flat products made of steels for pressure purposes — Part 7:
Stainless steels)
- [131] JIS G 5501 Отливки из серого чугуна
(Grey iron castings)
- [132] JIS G 5151 Стальные отливки для использования при высоких
давлениях и температурах
(Steel castings for high temperature and high pressure service)
- [133] JIS G 3202 Поковки из углеродистых сталей для сосудов высокого
давления
(Carbon steel forgings for pressure vessels)
- [134] JIS G 4051 Углеродистые стали используемые в станкостроении и
строительстве
(Carbon steels for machine structural use)
- [135] JIS G 4107 Крепеж из легированных сталей для использования при
высоких температурах
(Alloy steel bolting materials for high temperature service)
- [136] JIS G 3106 Катаная сталь для всарных конструкций
(Rolled steels for welded structures)
- [137] JIS G 3456 Трубы из углеродистой стали для эксплуатации при
высоких температурах
(Carbon steel pipes for high temperature service)
- [138] JIS G 4105 Стали, легированные хромом и молибденом
(Chromium molybdenum steels)
- [139] JIS G 5121 Коррозионнстойкая литая сталь общего назначения
(Corrosion-resistant cast steels for general applications)
- [140] JIS G 3214 Поковки из нержавеющей сталей для сосудов высокого
давления
(Stainless steel forgings for pressure vessels)
- [141] JIS G 4303 Полоса из нержавеющей стали
(Stainless steel bars)
- [142] JIS B 2312/B Трубы стальные сварные встык с фитингами
2316 Steel Butt-Welding Pipe Fittings

- [143] JIS G 4304 Горячекатаный лист и полоса из нержавеющей стали
(Hot-rolled stainless steel plates, sheets and strip)
- [144] JIS G 3459 Трубы из нержавеющей стали
(Stainless steel pipes)
- [145] ISO 10684 Детали крепежные. Покрытия, нанесенные методом
горячего цинкования.
Fasteners – Hot dip galvanized coatings
- [146] ISO 4200 Трубы стальные с гладкими концами, сварные и бесшовные.
Общие таблицы размеров и масс на единицу мерной длины
(Plain end steel tubes, welded and seamless – General tables of
dimensions and masses per unit length)
- [147] BSR/HI 50.7 Электронный обмен техническими данными по насосам
(Electronic Data Exchange for Pump Data)
- [148] ANSI/API Std Насосы центробежные для нефтяной, нефтехимической и
610 газовой промышленности)
(Centrifugal Pumps for Petroleum, Petrochemical and Natural
Gas Industries)

УДК 621.65.001.4:006.354

МКС 71.120.99, 75.180.20

MOD

Ключевые слова: насосы центробежные для нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности, базовая конструкция, вспомогательное оснащение, проверка, испытания и подготовка к отгрузке, отдельные типы насосов

Подписано в печать 30.03.2015. Формат 60x84^{1/8}.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»,
123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru