

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ  
СОЮЗА ССР

ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ  
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ФАСОННЫЕ  
ЧАСТИ К НИМ

ГОСТ 22689.0-77—ГОСТ 22689.20-77

Издание официальное

МОСКВА—1980

Редактор *В. Н. Розанова*  
Технический редактор *А. Г. Каширин*  
Корректор *Г. М. Фролова*

Сдано в наб. 20.04.79 Подп. в печ. 18.02.80 4,5 п. л. 3,68 уч.-изд. л. Тир. 10000 Цена 20 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов 123557, Москва, Новопресненский пер., 3  
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 699

© Издательство стандартов, 1980

**ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ  
И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ. ПАТРУБКИ**

**Конструкция и размеры**

Plastic waste pipes and fittings. Branch pipes.  
Construction and dimensions

**ГОСТ  
22689.4—77**

Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 8 августа 1977 г. № 112 срок введения установлен

с 01.01 1979 г.


**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Настоящий стандарт распространяется на патрубки, изготовляемые из полиэтилена высокой плотности (ПВП), полиэтилена низкой плотности (ПНП) и полипропилена (ПП), для труб, изготовляемых из таких же материалов и предназначенных для систем внутренней канализации зданий.

2. Конструкция, размеры и предельные отклонения от размеров патрубков, изготовленных из ПВП и ПП, для соединения раструба по типу I и гладкого конца по типу II ГОСТ 22689.2—77 должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

Таблица 1

Условный проход $D_y$	мм				$l$
	$D$				
	Для патрубков, изготовленных из ПВП		Для патрубков, изготовленных из ПП		
Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.		
50	48,1	-0,4	49,1	-0,4	15
85	87,4	-0,5	89,1	-0,5	22
100	107,0	-0,5	109,1	-0,5	26

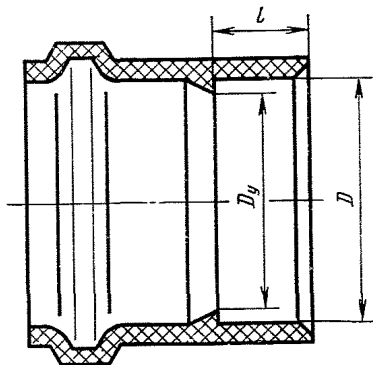


Черт. 1

Пример условного обозначения патрубка, изготовленного из ПВХ,  $D_y$  50 мм для соединения по типу I:

*Патрубок П-ПВП-50—I ГОСТ 22689.4—77*

3. Конструкция, размеры и предельные отклонения от размеров патрубков, изготовленных из ПВХ, ПНП и ПП, для соединения раструба по типу II и гладкого конца по типу III ГОСТ 22689.2—77 должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

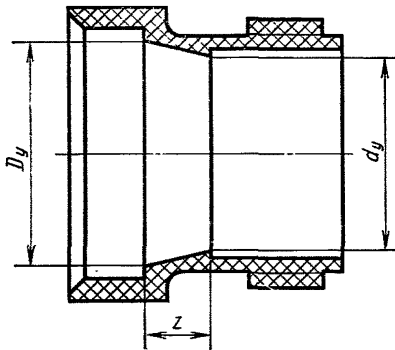

Черт. 2

Таблица 2

мм			
Условный проход		z	
$D_y$	$d_y$	Номин.	Пред. откл.
50	40	10	+3
50	50	6	

Пример условного обозначения патрубка, изготовленного из ПВХ,  $D_y$  50 мм для соединения по типу II:

*Патрубок П-ПВП-50—II ГОСТ 22689.4—77*

4. Конструкция и размеры раструбов патрубков должны соответствовать указанным в ГОСТ 22689.2—77.

5. Технические требования, правила приемки, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение патрубков должны соответствовать указанным в ГОСТ 22689.0—77.

6. Патрубки, предназначенные для соединения по типу I, должны поставляться в комплекте с уплотнительными кольцами по ГОСТ 22689.19—77, а для соединения по типу III — с накидными гайками по ГОСТ 22689.17—77 и прокладками по ГОСТ 22689.20—77.