

ГОСКОМИТЕТ ПО ГРАЖДАНСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ ПРИ ГОССТРОЕ СССР
ЦНИИЭП жилища

УД
9.1-2

СЕРИЯ 85

КИРПИЧНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА С ПОПЕРЕЧНЫМИ НЕСУЩИМИ СТЕНАМИ

ЧАСТЬ 9

УЗЛЫ И ДЕТАЛИ

РАЗДЕЛ 9.1-2

МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ И ДЕТАЛИ НИЖЕ ОТМЕТКИ ± 0.00

11347-13
Цена ~~0-34~~
0-34

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул. 22

Сдано в печать *✓* 1980 года

Заказ № 7512 Тираж 1700 экз

серия 85
кирпичные жилые дома с поперечными несущими стенами

часть 9
Узлы и детали
Раздел 9.1-2

Монтажные узлы и детали ниже отметки ±0.00

Содержание





Наименование чертежа	№ лист	№ стр.	Наименование чертежа	№ лист	№ стр.
Заглавный лист	1	1			
Наружные входы в подполье	2	2			
Сечения 11-11 ÷ 18-18	3	3			
Сечения 19-19 ÷ 27-27	4	4			
Планы входов В-1.1, В-1.2. Разрезы 2-2, 3-3	5	5			
Планы входов В-2.1, В-2.2. Разрез 5-5	6	6			
Детали перекрытий и полов	7	7			

1971

Заглавный лист

серия 85

Часть 9
Раздел 9.1-2Лист
1

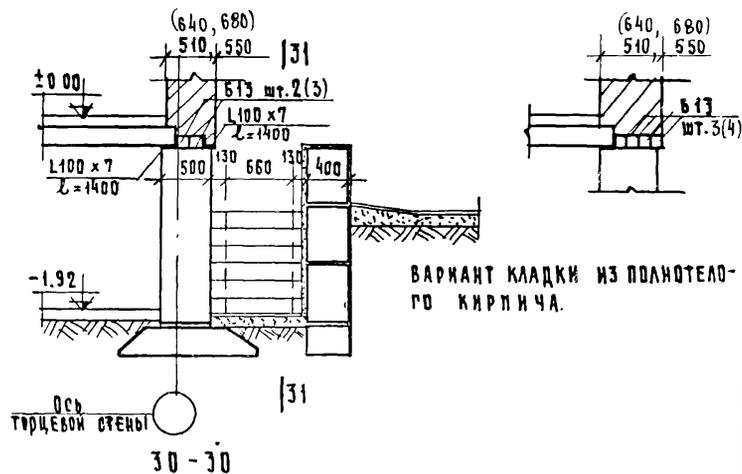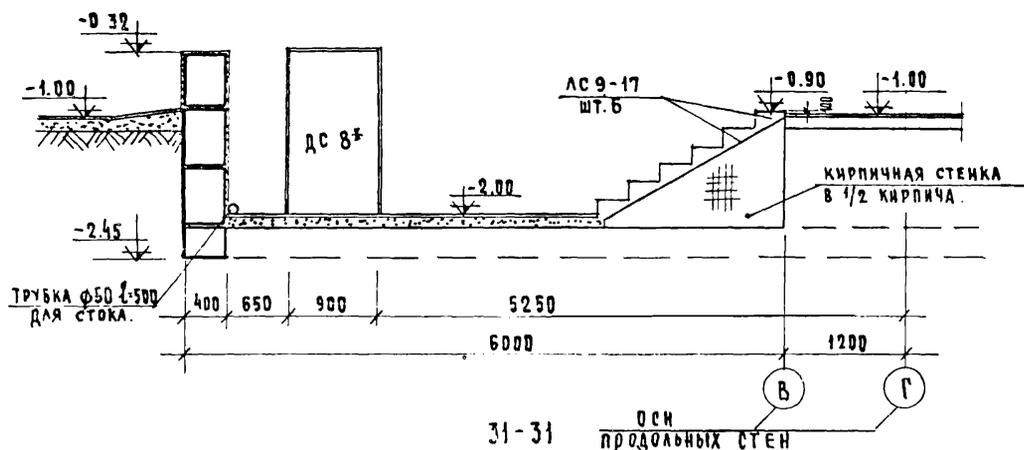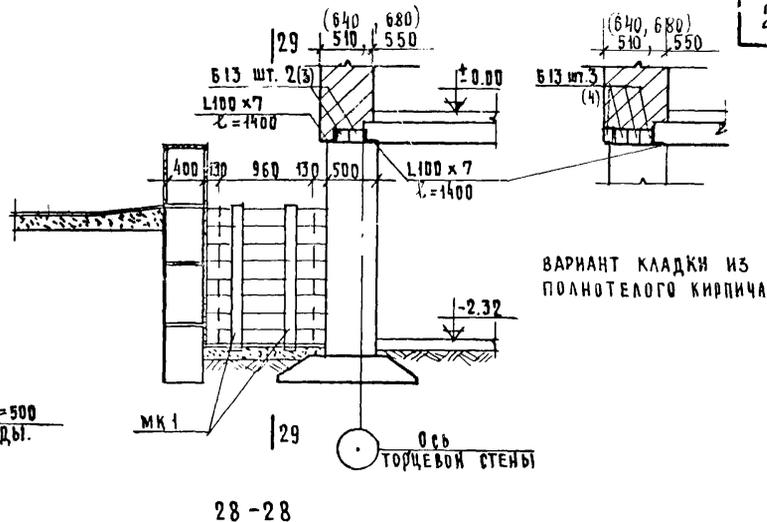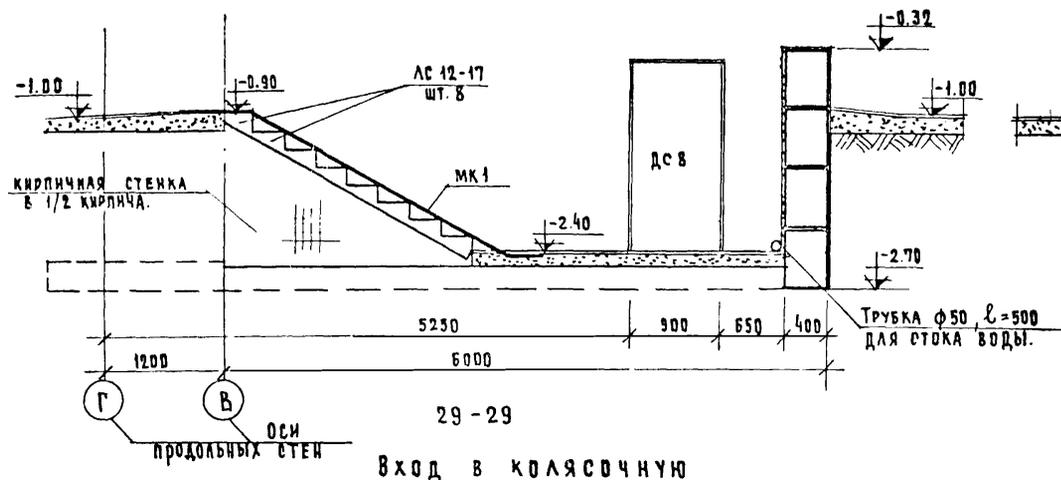

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Наружную поверхность стены, соприкасающуюся с грунтом покрыть горячим битумом за 2 раза.
2. Внутреннюю поверхность входа оштукатурить цементным раствором и побелить.
3. Входные двери ДС 8 и ДС 8* обить железом с наружной стороны.

1971


НАРУЖНЫЕ ВХОДЫ В ПОДПОЛБЕ

сентя


85

часть 9	лист
раздел 9.1.2	2

11347-13 3

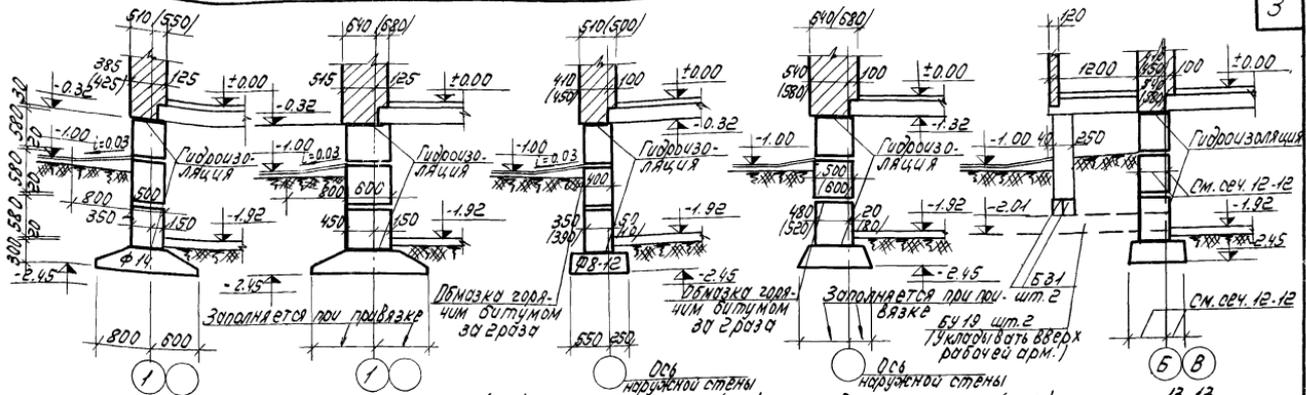

Н-Н для стѣн б=510(550) Н-Н для стѣн б=510(580) 12-12 для стѣн б=510(550) 12-12 для стѣн б=510(580)

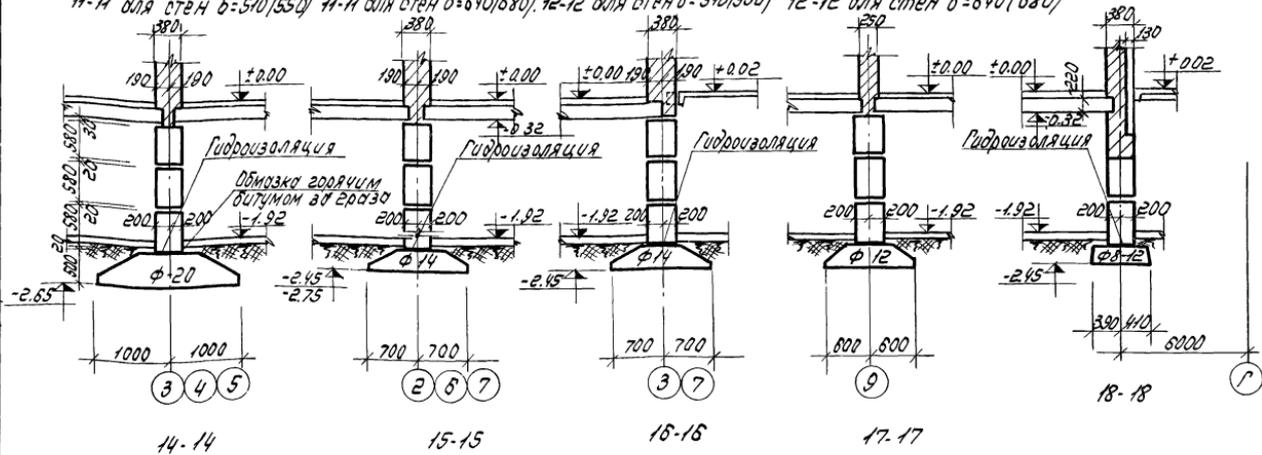



Тех. зад. КИЗ ВД
Специальное предложение
Циклопид
Полосы
Термополикарбонат
Виды и размеры
Ст. листы
ГР. ИЛИ

1971	Лечежня Н-Н ÷ 18-18	Лечежня 85	Часть 9	Лист
			Раздел 9.1-2	3


11347-13 4

Проб. 25-10-80 Кол. Петрук



ПЛАН ВХОДА В-1.1

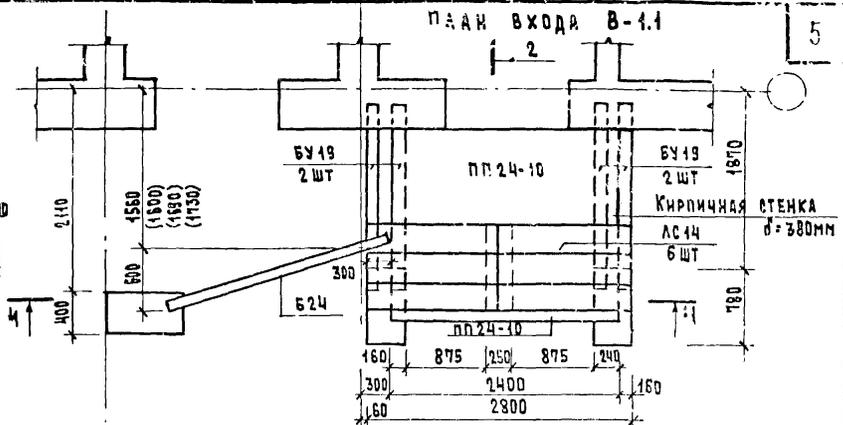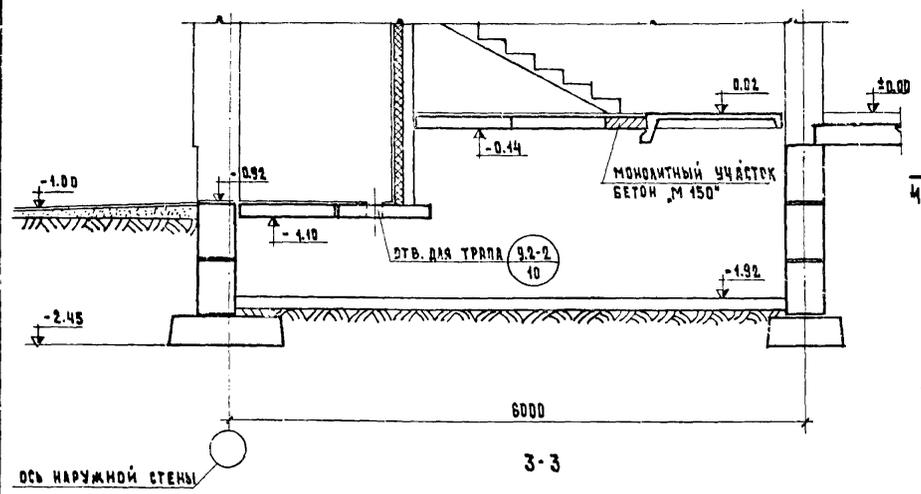

ФРАГМЕНТ ПЛАНА ВХОДА В-1.2

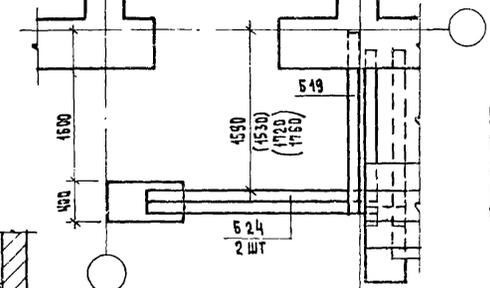

ПРИМЕЧАНИЕ
 При варианте входа В-1.2
 в спецификацию добавить на
 каждый вход перемычку:
 Б 19 - 1 шт
 Б 24 - 1 шт

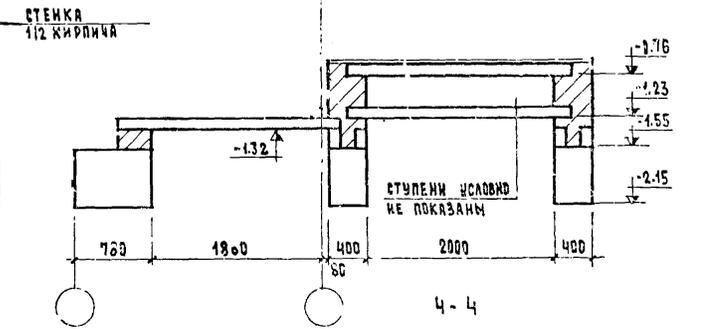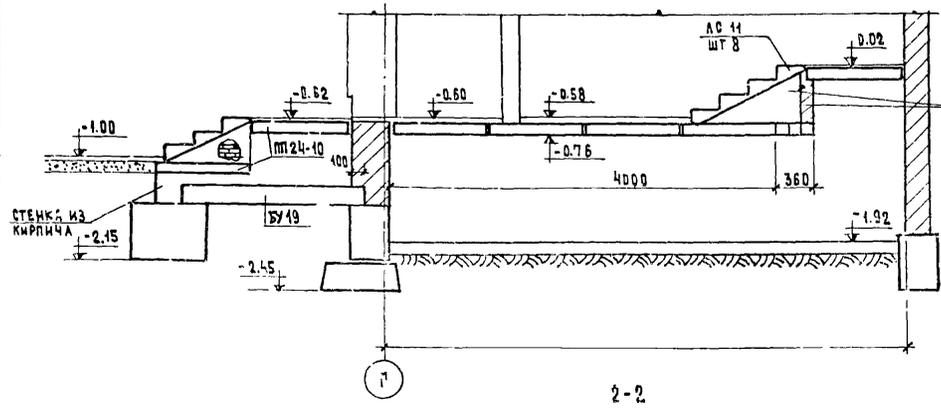

1971



ПЛАНЫ ВХОДОВ В-1.1, В-1.2. РАЗРЕЗЫ 2-2, 3-3

СЕРИЯ 85


Часть 9	Лист
Раздел 9.1-2	5

11347-13 6

ПЛАН ВХОДА В-2.1

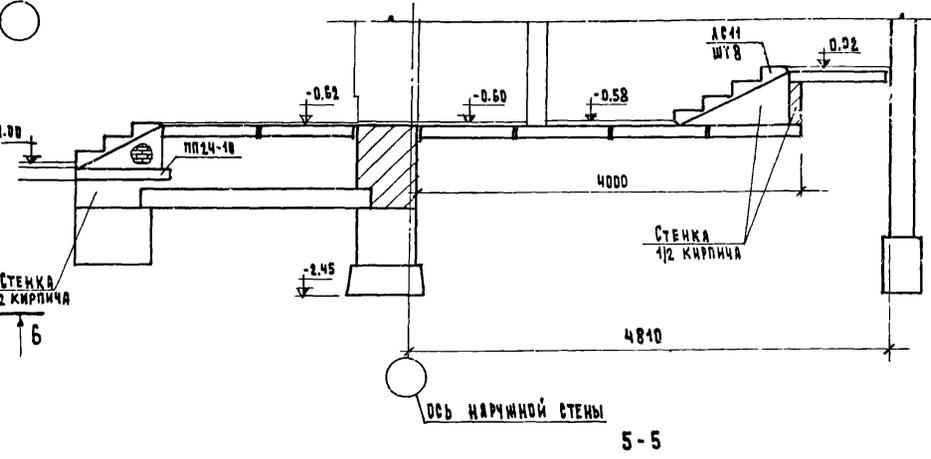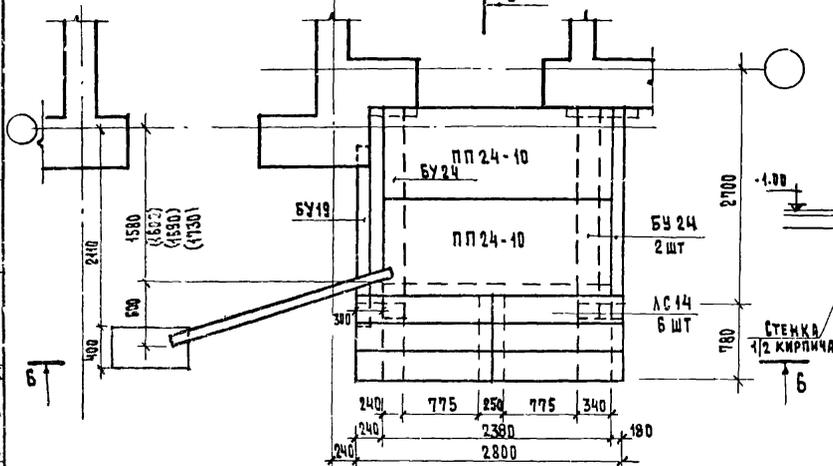


ФРАГМЕНТ ПЛАНА ВХОДА В-2.2

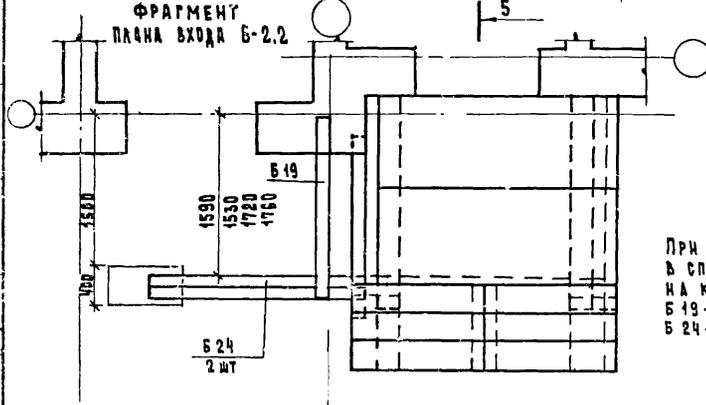

ПРИМЕЧАНИЕ




ПРИ ВАРИАНТЕ ВХОДА В-2.2
 В СПЕЦИФИКАЦИЮ ДОБАВИТЬ
 НА КАЖДЫЙ ВХОД:
 Б 19 - 1 ШТ
 Б 24 - 1 ШТ

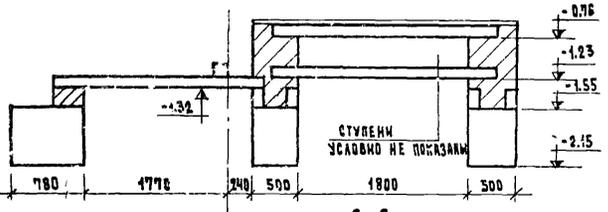

Б-Б

1971	ПЛАНЫ ВХОДОВ В-2.1, В-2.2. РАЗРЕЗ 5-5.	СЕРИЯ 85	ЧАСТЬ 9	ЛИСТ
			РАЗДЕЛ 9.1-2	6

И. ТЕРЕХОВА | КИРОВАЯ | ЗДА. | 19 ГАЛУЗОВА | ПРК ГР НИИ

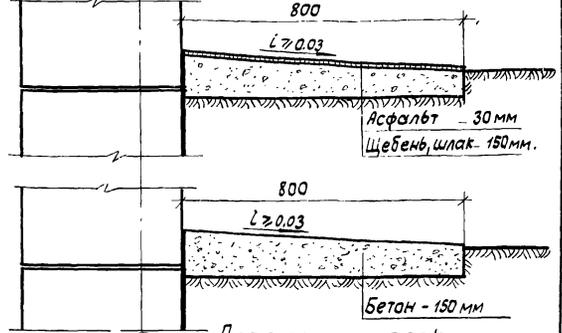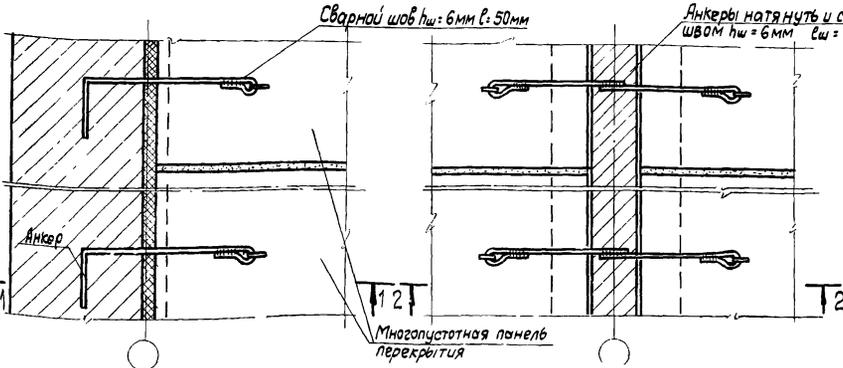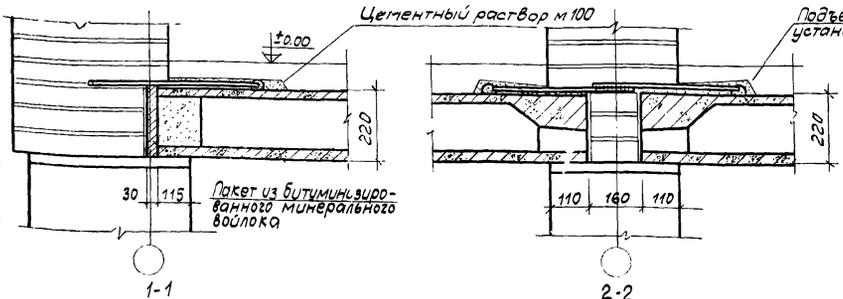





Детали отмостки

Гидроизоляционный слой должен быть сплошным и непрерывным, для клейки гидроизолирующего следует применять только гнущиеся рулонные материалы.

Цементный раствор
рулонный материал
на битумной мастике
цементный раствор

Деталь гидроизоляции

Примечание
1 Детали полов и перекрытий приняты по серии 2.140-1 В1 и В2.

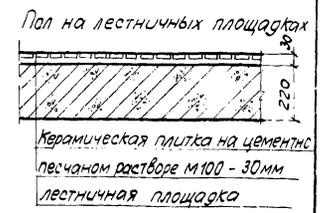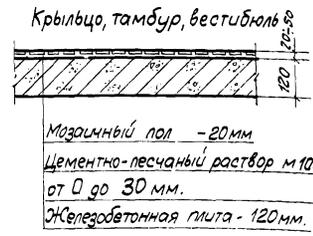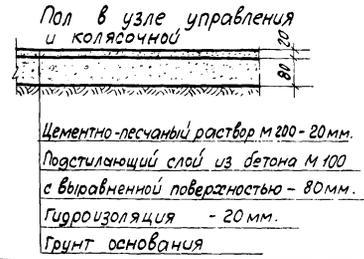

1971

Детали перекрытий и полов

серия 85

Часть 9
Раздел 9.1-2
Лист 7