



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»  
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)

микр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
Телефон (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-09  
E-mail: [vniiipo@mail.ru](mailto:vniiipo@mail.ru); <http://www.vniiipo.ru>

С.А. Савин № 12-7-10-1807-06  
на № 01-03/413 от 22.07.2010

Исполняющему обязанности  
руководителя  
ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза»  
Татаринову В.А.

О разъяснении требований  
нормативных документов

ул. Северная, д. 324, литер К,  
г. Краснодар, 350000  
тел. (861) 262-62-21  
факс. (861) 262-32-69

На Ваш запрос №01-03/413 от 22.07.2010 сообщая, что

1) Оговорка «как правило» применяется в тех случаях, когда предполагается возможность отступления от какого-либо требования. При этом, обычно, приводятся условия при которых допускаются отступления. Например, в соответствии с п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 лестницы 3-го типа, как правило, следует размещать у глухих частей стен зданий. При этом, допускается размещать данные лестницы возле стен с проемами при соблюдении расстояний до проемов, регламентируемых данным пунктом;

2) Размещение лестниц на расстоянии меньшем, чем указано в п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 является отступлением от требований данного нормативного документа. Наличие указанного отступления может быть допущено при одном из следующих условий:


- оборудованное здания еще одним выходом, отвечающим требованиям нормативных документов, предъявляемых к эвакуационным выходам;

- проведение расчета пожарного риска (ст. 6 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). При расчете должна быть рассмотрена вероятность воздействия опасных факторов пожара на эвакуирующихся по рассматриваемой лестнице людей при пожаре в одном из помещений, окна которого размещены на ненормативном расстоянии от лестницы.

Кроме того, обращаю Ваше внимание, что в соответствии с Изменением №1 к СП 1.13130.2009 рассматриваемый абзац п. 4.4.2 изложен в следующей редакции: «Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать, как правило у глухих (без световых проемов) частей стен класса

пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI) 30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от плоскости оконных проемов »

С уважением,  
начальник

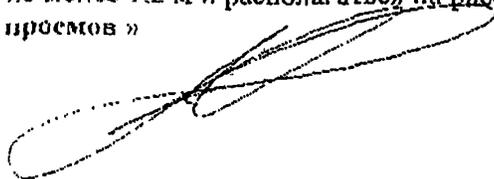

Н.П. Копылов

А.С. Барановский  
тел. 324-81-35