


ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
ПО СОКРАЩЕНИЮ КОЛИЧЕСТВА  
ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ И СВАРНЫХ ШВОВ  
В ПОКРЫТИЯХ ОДНОЭТАЖНЫХ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Ш И Ф Р 22-173ж-1

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

Гл. инженер института



Н.С.Сыров

Начальник отдела



И.Н.Котов


Гл. инженер отдела



М.А.Кацман


НИИЖБ

Зам. директора



Коровин Н.И.

Рук. лаборатории



Вердичевский Г.

Ст. науч. сотр.



Иссере Ф.А.

Предложения по сокращению количества закладных изделий и сварных швов в покрытиях одноэтажных сельскохозяйственных зданий предназначены для использования при проектировании ( в том числе при разработке типовых проектов) зданий с расчетной сейсмичностью до 7 баллов, в покрытиях которых применяются типовые стропильные конструкции серий I.862-2 и I.863-I.

Для образования жесткого диска покрытия, обеспечивающего общую устойчивость здания и распределение горизонтальных нагрузок, плиты должны прикрепляться к несущим конструкциям при помощи приварки опорных закладных изделий продольных ребер к закладным изделиям железобетонных стропильных конструкций, как это показано на приведенных в настоящем альбоме схемах конструкций покрытий.



Плиты необходимо укладывать в покрытие и приваривать по ходу монтажа, при этом монтаж плит следует вести от карниза к коньку.

В связи с сокращением в покрытии общего количества закладных изделий и сварных швов необходимо обратить особое внимание на правильное положение плит в покрытии, обеспечивающее возможность выполнения сварных швов необходимого размера. Длина опирания продольных ребер на стропильные конструкции должна составлять не менее 60 мм.

Устойчивость верхних поясов несущих конструкций обеспечивается плитами, которые привариваются к несущим конструкциям не реже чем через 3 м. У торца здания продольные ребра смежных плит, с целью образования замкнутого контура диска покрытия, соединяются между собой с помощью стальных накладок, привариваемых к закладным изделиям плит.

Швы между плитами должны быть тщательно заделаны бетоном на мелком заполнителе или цементным раствором марки не ниже 100.



Закладные  
изделия стро-  
пильных конст-  
рукций.

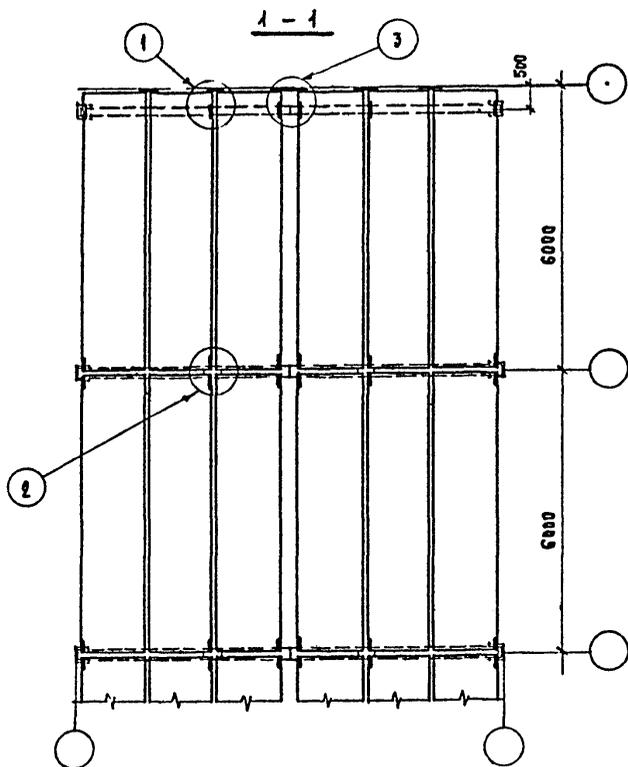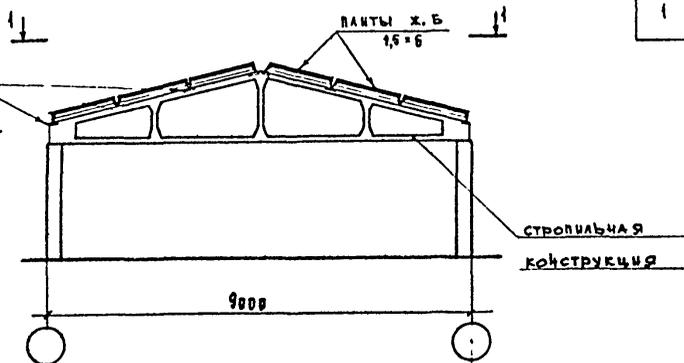



1. Монтаж плит вести от карниза к коньку.

2. Узлы - крепления плит к стропильным конструкциям



ЛАНЬ НА ЛИСТЕ 15

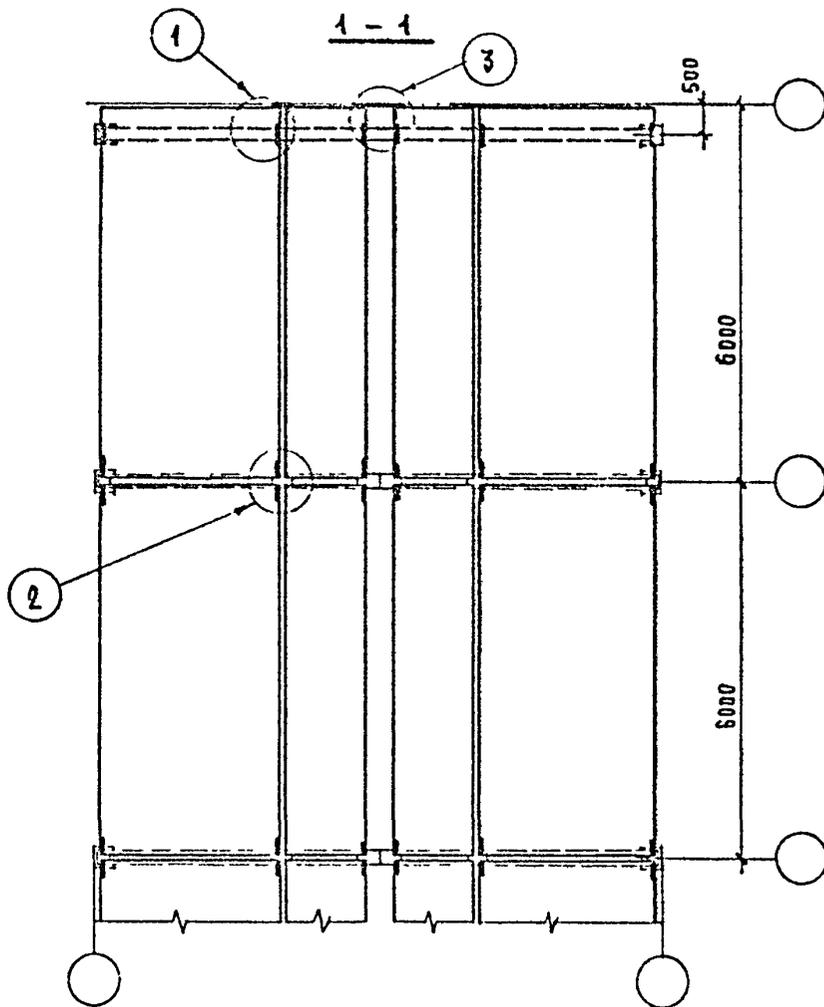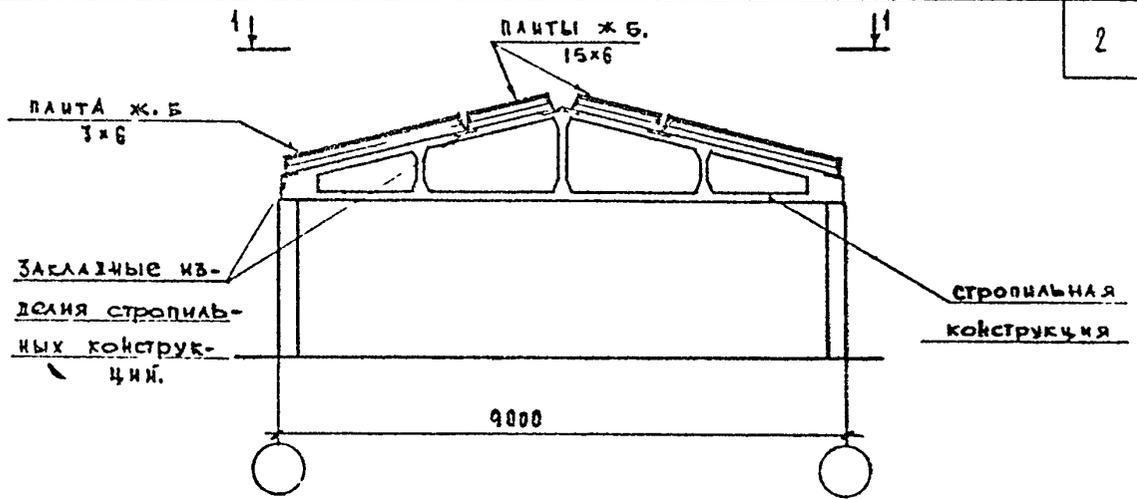



1. Монтаж плит вести от карниза к коньку.
2. Узлы крепления плит к стропильным конструкциям даны на листе 15.

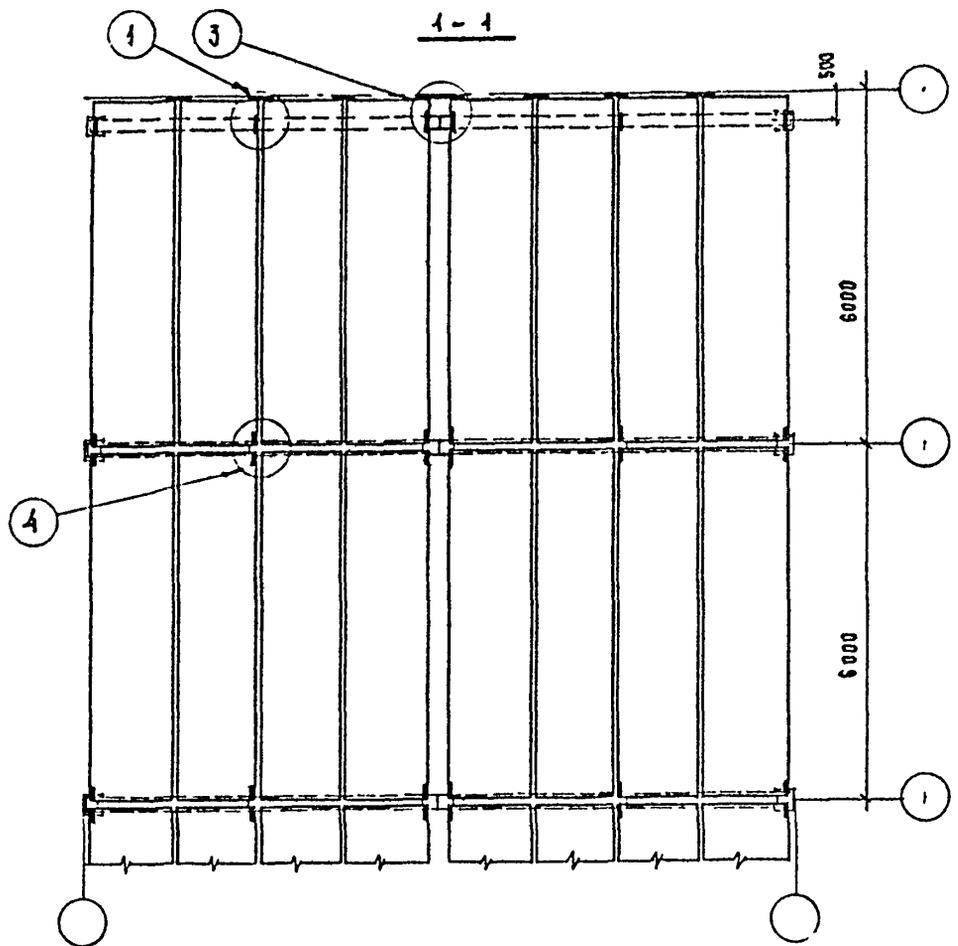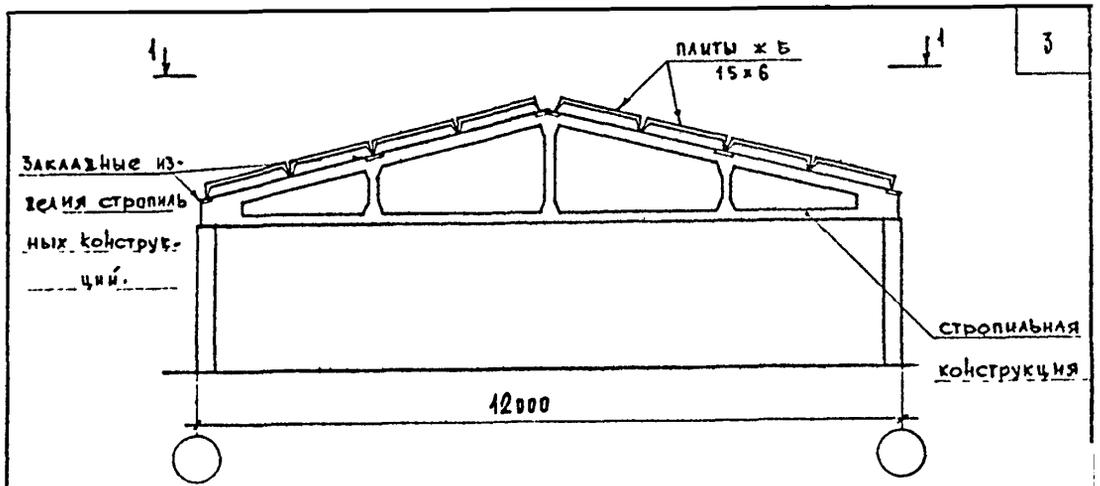



1. Монтаж плит вести от карниза к коньку.
2. Узлы крепления плит к стропильным конструкциям даны на листе 13 и 14.

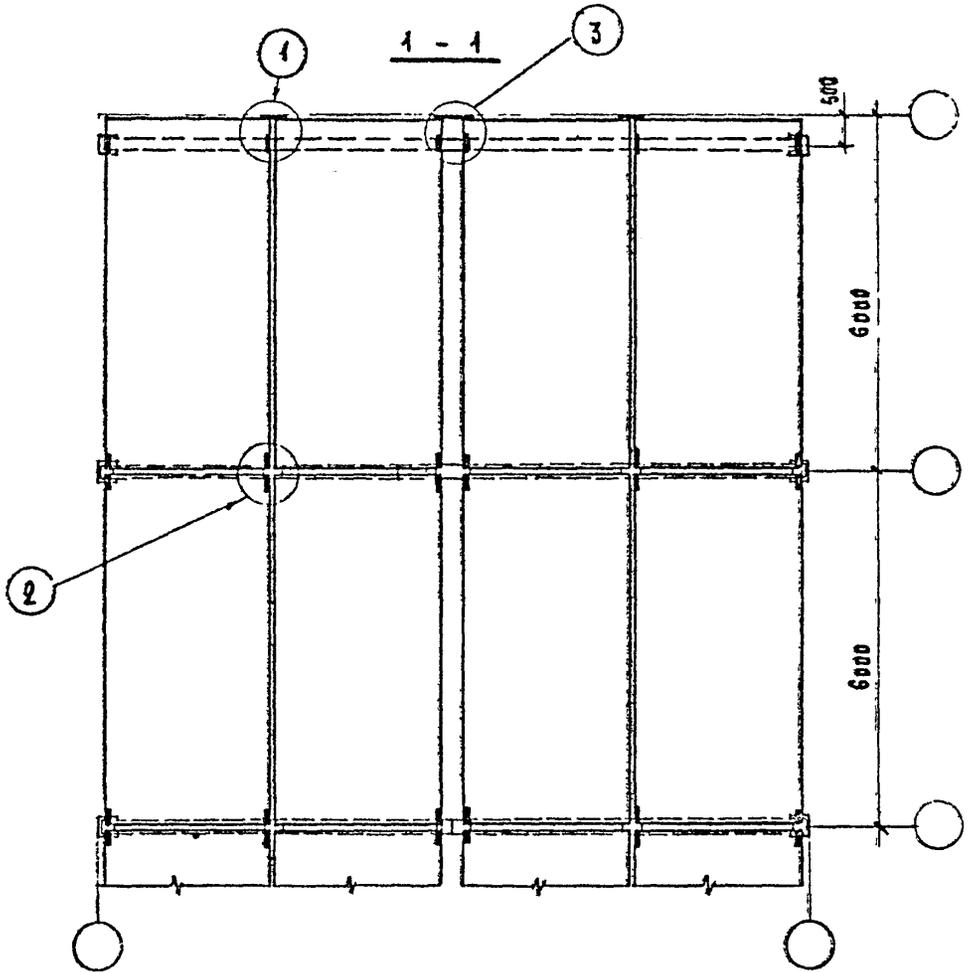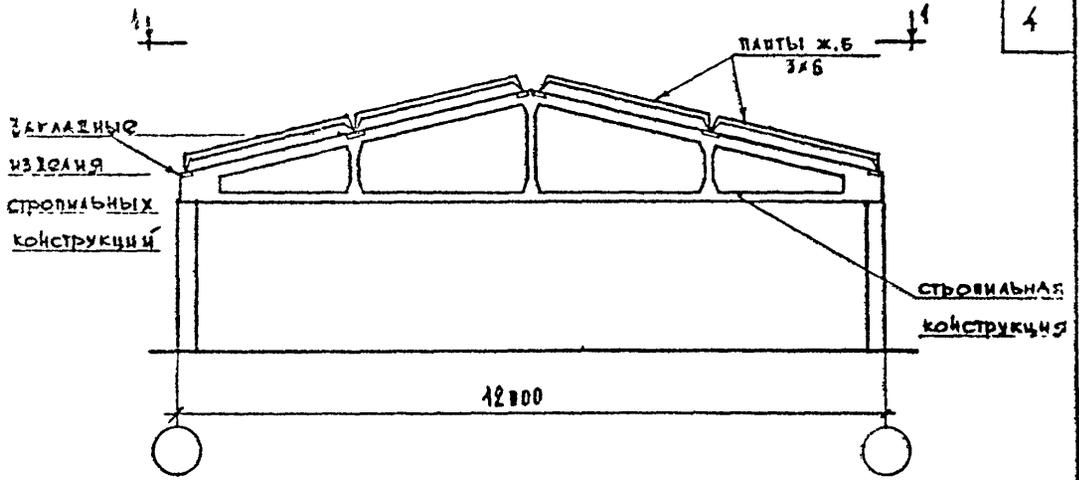



- 1 Монтаж плит вести от карниза к коньку.
- 2 Узлы крепления плит к стропильной конструкции  
заны на листе Б

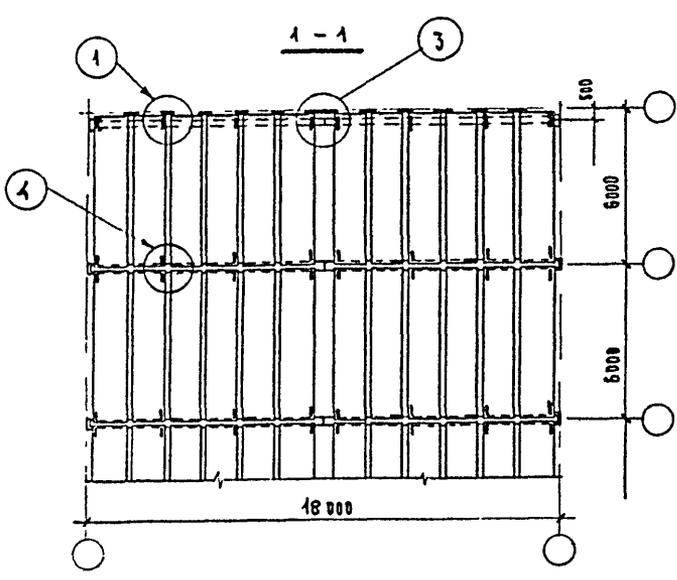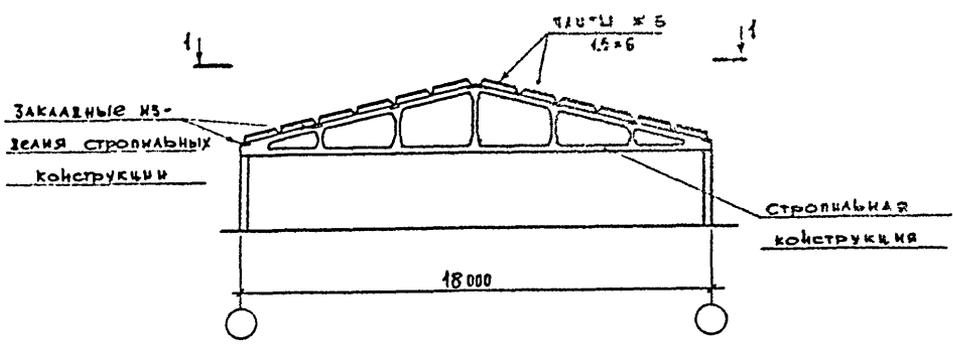



1. Монтаж плит весты от карниза к коньку
2. Узлы крепления плит к стропильным конструкциям  
Заны на листе 13 и 14

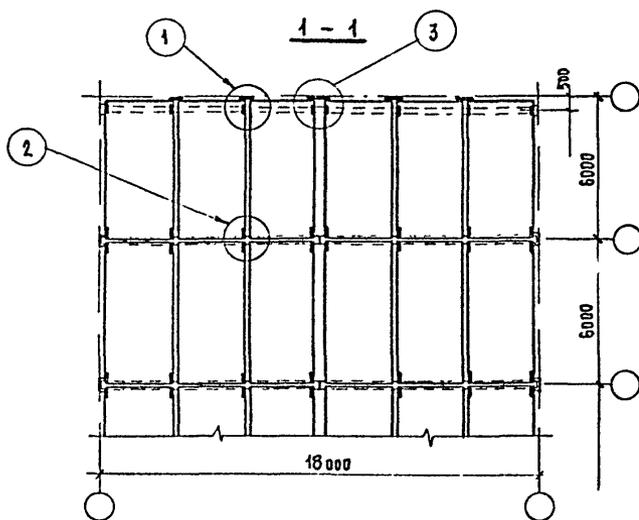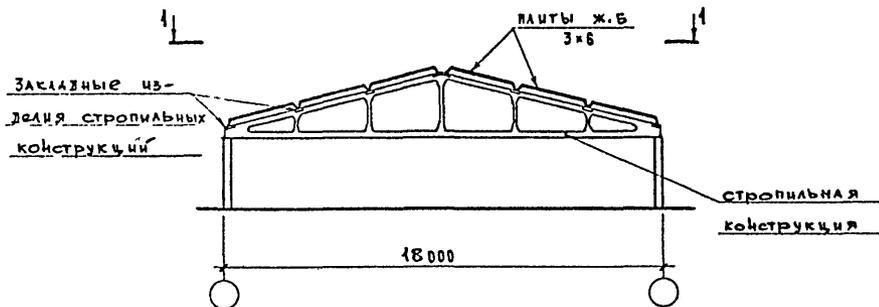



1. Монтаж плит вести от карниза к коньку.
2. Узлы крепления плит к стропильным конструкциям даны на листе 13.

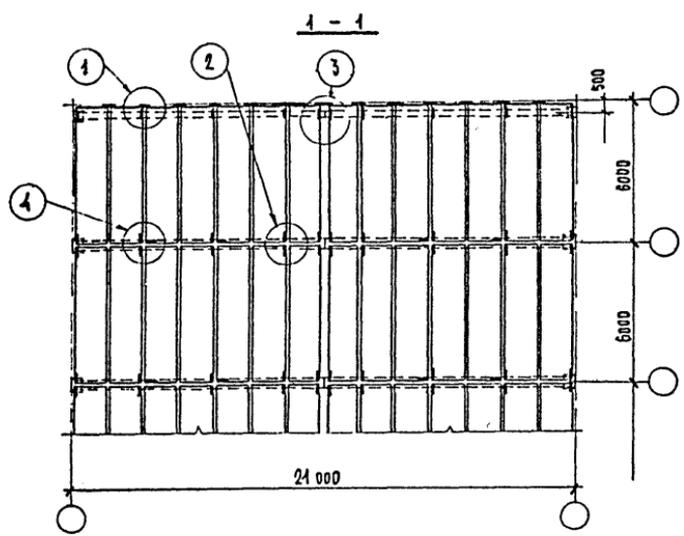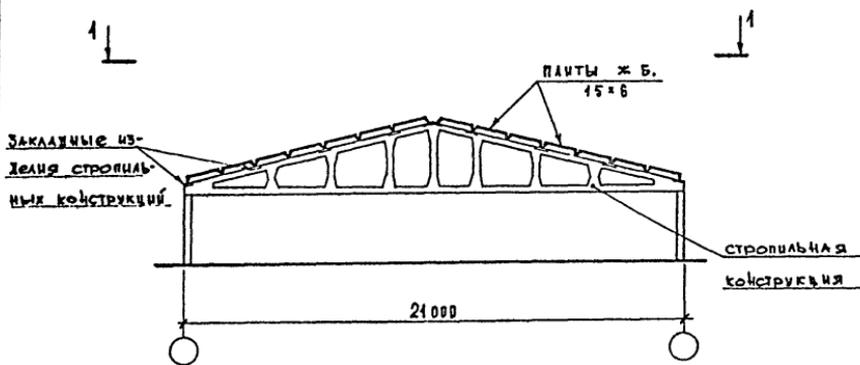

1. Монтаж плит вести от карниза к коньку
2. Узлы крепления плит к стропильной конструкции  
даны на листе 13 и 14

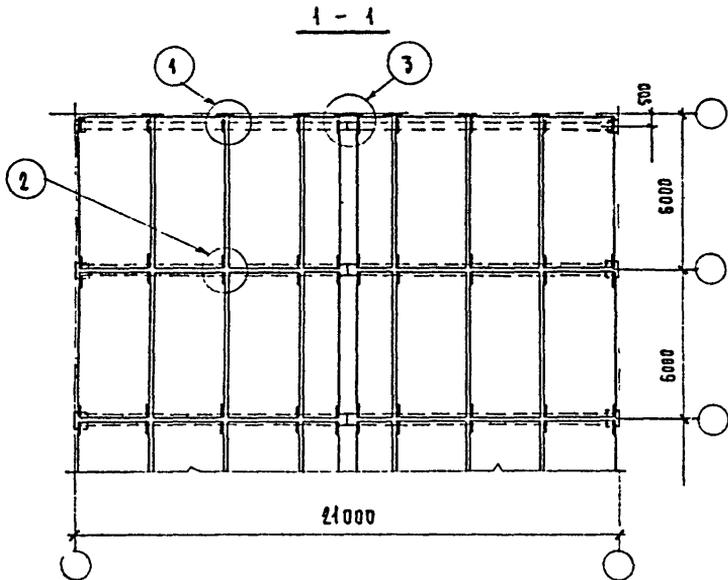
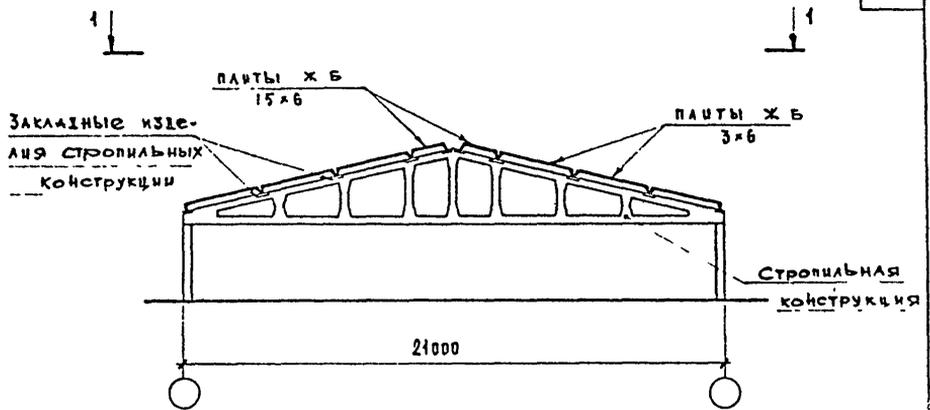


1. Монтаж плит вести от карниза к коньку.
2. Узлы крепления плит к стропильным конструкциям даны на листе 13.

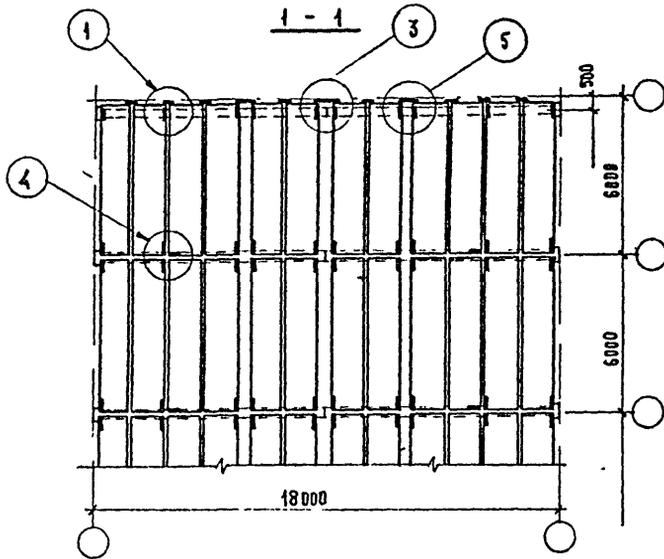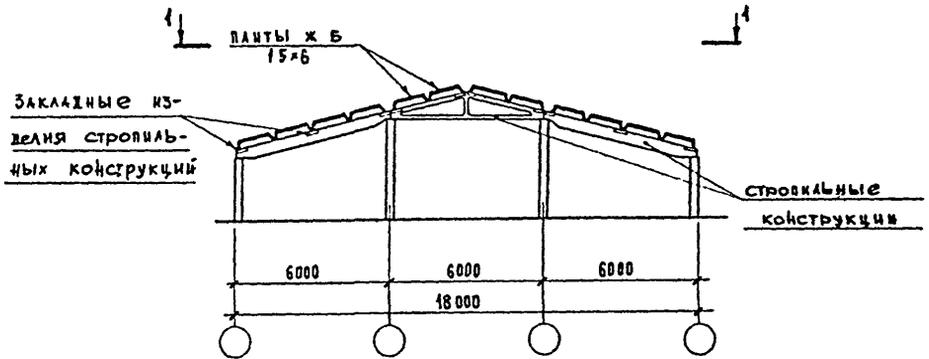

1. МОНТАЖ ПЛИТ - ВЕСТИ ОТ КАРНИЗА К КОНЫКУ
2. УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ ПЛИТ К СТРОПИЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ  
ЗАДНЫ НА ЛИСТЕ 13 И 14.



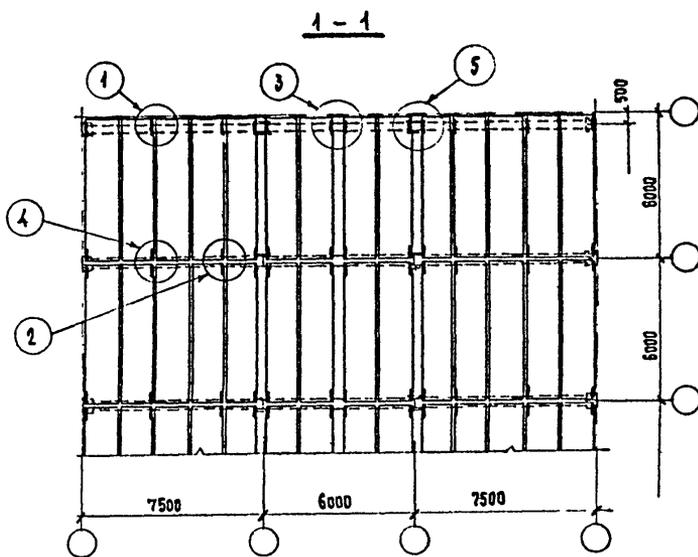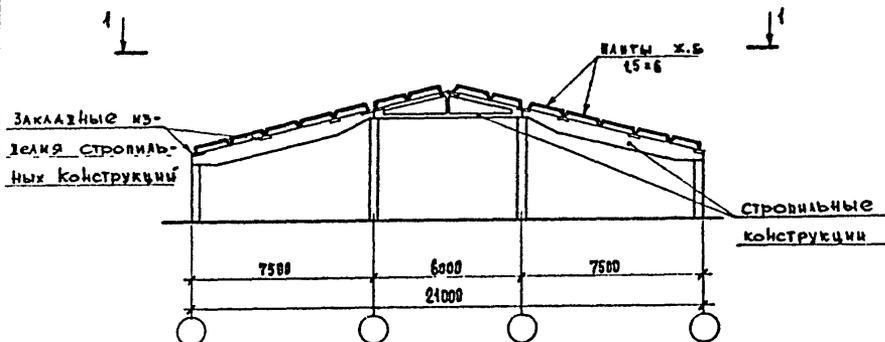

1. Монтаж плит вести от карниза к коньку.
2. Узлы крепления плит к стропильным конструкциям  
даны на листе 13 и 14.