



О Т Р А С Л Е В Ы Е С Т А Н Д А Р Т Ы

## ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПАРОВОДЯНЫЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

ОСТ 108.271.105—76,    ОСТ 108.101.101—76,    ОСТ 108.318.103—76,  
ОСТ 108.313.101—76,    ОСТ 108.540.103—76,    ОСТ 108.313.102—76,  
ОСТ 108.313.103—76,    ОСТ 108.313.104—76,    ОСТ 108.360.101—76,  
ОСТ 108.271.106—76,    ОСТ 108.369.101—76,    ОСТ 108.369.102—76,  
ОСТ 108.360.102—76,    ОСТ 108.369.103—76,    ОСТ 108.360.103—76,  
ОСТ 108.780.102—76,    ОСТ 108.271.107—76,    ОСТ 108.369.104—76,  
ОСТ 108.369.105—76,    ОСТ 108.389.101—76,    ОСТ 108.101.102—76,  
ОСТ 108.318.104—76,    ОСТ 108.318.105—76,    ОСТ 108.500.101—76,  
ОСТ 108.530.101—76,    ОСТ 108.794.101—76,    ОСТ 108.321.106—76,  
ОСТ 108.101.103—76,    ОСТ 108.101.104—76,    ОСТ 108.360.104—76,  
ОСТ 108.101.105—76,    ОСТ 108.360.105—76,    ОСТ 108.101.106—76,  
ОСТ 108.500.103—76,    ОСТ 108.101.107—76,    ОСТ 108.101.108—76,  
ОСТ 108.101.109—76,    ОСТ 108.540.104—76,    ОСТ 108.101.110—76,  
ОСТ 108.500.102—76,    ОСТ 108.101.111—76,    ОСТ 108.734.101—76,  
ОСТ 108.734.102—76,    ОСТ 108.734.103—76,    ОСТ 108.321.107—76

Издание официальное

**РАЗРАБОТАН** Научно-производственным объединением по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И. И. Ползунова (НПО ЦКТИ)

|  |  |
|--|--|
| Генеральный директор                         | <b>Н. М. МАРКОВ</b>  |
| Заведующий отраслевым отделом стандартизации | <b>В. Л. МАРКОВ</b>  |
| Руководители темы:                           | <b>Л. О. МУРЗО,<br/>М. И. ЯНКЕЛЕВИЧ</b>  |
| Исполнители:                                 | <b>А. М. БЕЛЯЕВА,<br/>А. Ф. ПОПОВ,<br/>З. П. ШУЛЯТЬЕВА,<br/>Н. М. ГРАЖДАНОВА</b> |

**Ленинградским филиалом проектно-технологического института «Энергомонтажпроект»**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Главный инженер   | <b>А. М. ШАГИН</b>                     |
| Руководитель темы | <b>В. И. ЕСАРЕВ</b>                    |
| Исполнители:      | <b>Б. З. ФЕЙГИН,<br/>Р. Р. КЕЙЗЕЛЬ</b> |

**ВНЕСЕН** Научно-производственным объединением по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И. И. Ползунова (НПО ЦКТИ)

|  |                     |
|--|---------------------|
| Генеральный директор                         | <b>Н. М. МАРКОВ</b> |
| Заведующий отраслевым отделом стандартизации | <b>В. Л. МАРКОВ</b> |

**ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ** Техническим управлением Министерства энергетического машиностроения

|   |                      |
|---|----------------------|
| Начальник Технического управления   | <b>В. П. ПЛАСТОВ</b> |
| Начальник отдела опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ по котлостроению | <b>В. В. ЛЕБЕДЕВ</b> |

**СОГЛАСОВАН** с Госгортехнадзором СССР

|   |                      |
|---|----------------------|
| Заместитель начальника управления по котлонадзору и подъемным сооружениям | <b>А. И. МУРАЧЕВ</b> |
|---|----------------------|

**с трестом Союзкотлокомплект**

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Управляющий | <b>И. Ф. ГРИГОРЬЕВ</b> |
|-------------|------------------------|

**с ЦПКБ Главтехмонтаж Минмонтажспецстроя**

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Заместитель начальника ЦПКБ | <b>В. В. БОНДАРЕНКО</b> |
|-----------------------------|-------------------------|

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** указанием Министерства энергетического машиностроения от 27 декабря 1976 г. № ПС-002/9623

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Заместитель министра | <b>П. О. СИРЫИ</b> |
|----------------------|--------------------|

ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПАРОВОДЯНЫЕ  
КАМЕРЫ ВОДЯНЫЕ ПЕРЕДНИЕ. ПАТРУБКИ  
КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

**ОСТ 108.318.105—76**

Введен впервые

Указанием Министерства энергетического машиностроения от 27 декабря 1976 г. № ПС-002/9823 срок действия установлен


с 01.01.78до 01.01.83

Несоблюдение стандарта преследуется по закону


1. Настоящий стандарт распространяется на патрубки пароводяных подогревателей.
2. Конструкция и размеры патрубков пароводяных подогревателей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
3. Материал — Труба  $\frac{\text{ГОСТ 10704—76}}{\text{АСтЭпсЗ ГОСТ 10705—63}}$ . Допускается применение бесшовных труб по ГОСТ 8732—70.

Обозначение:

ПАТРУБОК D,150 05 ОСТ 108.318.105—76

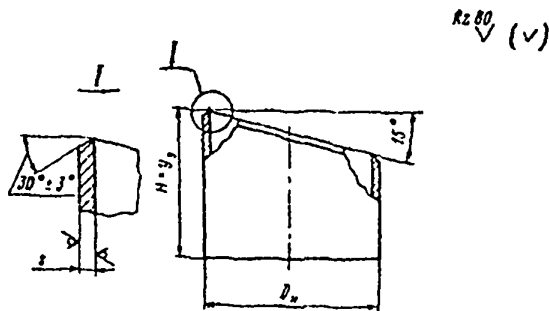

Шаблон для разметки

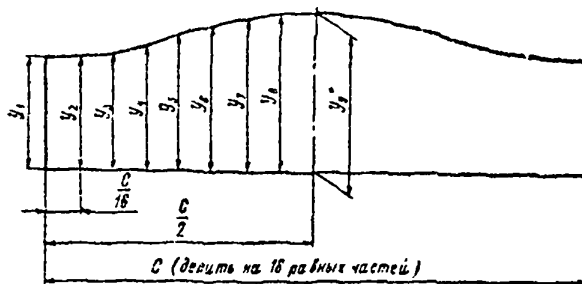

Размеры в мм

| Обозначение патрубка  | Проход условный $D_y$ | $D_n$ | $s$ | Шаблон для разметки |       |       |       |       |       |       |       |       |         | Масса, кг |
|-----------------------|-----------------------|-------|-----|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-----------|
|                       |                       |       |     | $C$                 | $y_1$ | $y_2$ | $y_3$ | $y_4$ | $y_5$ | $y_6$ | $y_7$ | $y_8$ | $H=y_9$ |           |
| 01 ОСТ 108.318.105—76 | 100                   | 108   | 4   | 339                 | 102   | 103   | 106   | 111   | 116,5 | 122   | 127   | 130   | 151     | 1,22      |
| 02 ОСТ 108.318.105—76 |                       |       |     |                     | 218   | 219   | 222   | 227   | 232   | 238   | 243   | 246   | 247     | 2,38      |
| 03 ОСТ 108.318.105—76 | 125                   | 133   |     | 418                 | 92    | 94    | 98    | 103,5 | 110   | 117   | 123   | 127   | 128     | 1,40      |
| 04 ОСТ 108.318.105—76 |                       |       |     |                     | 202,5 | 204   | 208   | 213,5 | 220   | 227   | 233   | 237   | 238     | 2,80      |
| 05 ОСТ 108.318.105—76 | 150                   | 159   | 4,5 | 500                 | 104   | 105   | 110   | 117   | 125   | 133   | 140   | 144   | 146     | 2,15      |
| 06 ОСТ 108.318.105—76 |                       |       |     |                     | 198,5 | 200   | 205   | 211,5 | 220   | 228   | 235   | 239   | 241     | 3,77      |
| 07 ОСТ 108.318.105—76 | 200                   | 219   | 7   | 688                 | 116   | 118   | 124   | 134   | 145   | 157   | 166   | 173   | 175     | 5,30      |
| 08 ОСТ 108.318.105—76 |                       |       |     |                     | 136   | 138   | 144   | 154   | 165   | 177   | 186   | 193   | 195     | 6,04      |
| 09 ОСТ 108.318.105—76 |                       |       |     |                     | 190   | 192,5 | 199   | 208,5 | 220   | 231   | 240,5 | 247   | 249     | 8,05      |
| 10 ОСТ 108.318.105—76 | 250                   | 273   | 8   | 858                 | 114   | 117   | 124   | 136   | 150   | 164   | 176   | 184   | 187     | 7,85      |
| 11 ОСТ 108.318.105—76 |                       |       |     |                     | 188   | 191   | 199   | 210,5 | 225   | 238,5 | 250   | 258   | 261     | 11,8      |
| 12 ОСТ 108.318.105—76 | 300                   | 325   | 12  | 1021                | 132   | 136   | 146   | 159   | 175   | 192   | 206   | 216   | 219     | 16,2      |
| 13 ОСТ 108.318.105—76 |                       |       |     |                     | 185   | 188   | 198   | 212   | 228   | 245   | 259   | 269   | 272     | 21,1      |