

УДК 621.88:621.643:629.7

Группа Г38

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 11552-74

На 3 страницах

**КОЛОДКИ ОДИНАРНЫЕ**  
**Конструкция и размеры**

Взамен 4725А

ОКП 75 9510

Распоряжением Министерства от 23 сентября 1974 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

ОДИНАРНЫЕ КОЛОДКИ ПО ОСТ 1 11552-74 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ  
 С ОДИНАРНЫМИ КОЛОДКАМИ ПО НОРМАЛИ 4725А

1. Конструкция, размеры и коды ОКП одинарных колодок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Лит.изм.  
№ изв.

1

6938

2

7894

3

10112

4


11731

Изм. № дубликата

Изм. № подлинника

2022

✓(✓)

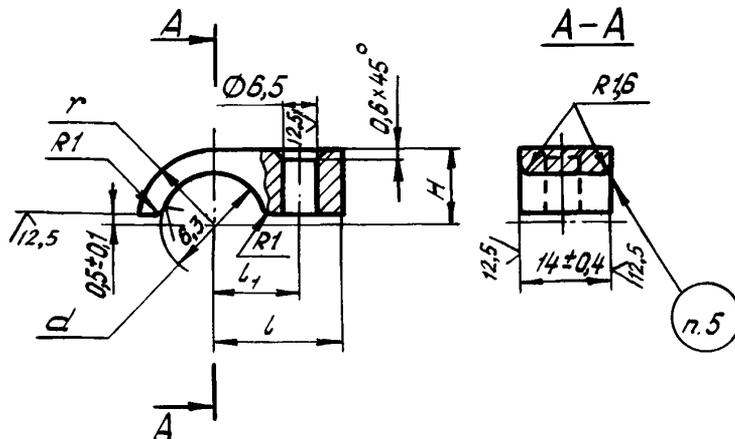

Размеры, мм

Наружный диаметр трубопровода $D_H$	Код ОКП	$d$	$r$	$l$	$l_1$		Масса 1000 шт., кг
					Пред.откл. $\pm 0,15$	$H$	
4	75 9512 8701 05	6	6	15	8	6	3,83
6	75 9512 8702 04	8	7	16	9	7	4,57
8	75 9512 8703 03	10	8	17	10	8	5,40
10	75 9512 8704 02	12	9	18	11	9	6,25
12	75 9512 8705 01	14	10	19	12	10	7,28

2. Материал: профили из алюминиевого сплава АК4-1<sub>ц</sub> по ОСТ 1 90113-86.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров - по ОСТ 1 00022-80.
4. Покрытие: Хим.Окс по инструкции ВИАМ № 1003-72, состав по п. 2.2.11а.
5. Маркировать значение  $D_H$  ударным способом, шрифт ПО-3 по ГОСТ 2930-62.
6. Общие технические условия - по ОСТ 1 00615-73.

Пример наименования и обозначения колодки для трубопровода с  $D_H = 10$  мм:

Колодка 10-ОСТ 1 11552-74

Лит.изм	1	2	3	4
№ изв	6938	7894	10112	11731

Инв № дубликата	
Инв № подлинника	2022

