

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

**ЭКСПЕРТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ
СОСУДОВ И АППАРАТОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД
ДАВЛЕНИЕМ НА ОБЪЕКТАХ ДОБЫЧИ И
ПЕРЕРАБОТКИ ГАЗА, ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА И
НЕФТИ В СЕВЕРНЫХ РАЙОНАХ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ПОДЗЕМНЫХ ГАЗОХРАНИЛИЩ**

РД 26.260.16 - 2002

2002 г.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН ОАО «Газпром» ДАО «Центральное конструкторское бюро нефтеаппаратуры» (ДАО «ЦКБН»), Государственным научным Центром Российской Федерации - Научно-производственное объединение по технологии машиностроения (ЦНИИТМАШ), ЗАО «Центральный научно-исследовательский и проектный институт строительных металлоконструкций им. Н.П. Мельникова» (ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова»), ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт нефтяного машиностроения» (ОАО «ВНИИНефтемаш»), ООО Научно-технический центр «ДИАТЭКС» (НТЦ «ДИАТЭКС»), Московским энергетическим институтом (Техническим университетом) (МЭИ (ТУ))

Исполнители: Ю.А. Кашицкий, Б.С. Палей, О.А. Приймак, канд. техн. наук Е.Л. Муравин, Н.В. Родионов, канд. техн. наук И.Г. Леушин, Т.Е. Стенина (ДАО «ЦКБН»); док-р техн. наук Г.С. Васильченко, канд. техн. наук Е.И. Мамаева, канд. техн. наук И.М. Рафалович, канд. техн. наук А.В. Овчинников (ЦНИИТМАШ); док-р техн. наук В.М. Горицкий, Г.Р. Шнейдеров (ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова»); канд. техн. наук Б.Р. Павловский, Б.С. Вольфсон, канд. физ-мат. наук Ю.В. Житников (ОАО «ВНИИНефтемаш»); П.Р. Нечипоренко (НТЦ «ДИАТЭКС»); док-р техн. наук В.П. Чирков, канд. техн. наук С.Ф. Кузнецов (МЭИ (ТУ))

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Техническим комитетом ТК-260 «Оборудование химическое и нефтеперерабатывающее» 25 января 2002 г.

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4 СОГЛАСОВАН Управлением науки, новой техники и экологии (УННТиЭ) ОАО «Газпром», Управлением по добыче газа и газового конденсата ОАО «Газпром», Управлением по переработке газа, газового конденсата, нефти ОАО «Газпром», Управлением по подземному хранению газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром», Управлением по надзору в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности ГГТН России

© Подготовлено и отпечатано ДАО ЦКБН

Настоящий руководящий документ не может быть полностью или частично тиражирован или распространен в качестве официального издания без разрешения ОАО «Газпром» ДАО «ЦКБН»

СОДЕРЖАНИЕ

1	Область применения	1
2	Нормативные ссылки.....	1
3	Основные положения	1
4	Основные этапы и организация проведения работ	3
5	Анализ технической документации	4
6	Программа экспертного обследования	6
7	Подготовка сосуда к экспертному обследованию и обеспечение безопасности при обследовании	10
8	Экспертное обследование сосуда	11
9	Анализ повреждений, дефектов и параметров технического состояния	19
10	Назначение срока дальнейшей эксплуатации. Регламент контроля технического состояния при продолжении эксплуатации	28
11	Заключение по результатам экспертного технического диагностирования	31
	Приложение А Основные термины и определения	33
	Приложение Б Ссылочные нормативные документы	36
	Приложение В Форма отчета по анализу технической документации	39
	Приложение Г Формы протоколов неразрушающего контроля	44
	Приложение Д Геометрические параметры, повреждения и дефекты, регистрируемые при визуальном и измерительном контроле сосуда. Определение характера структурной неоднородности металла	51
	Приложения Е1-Е6 Рекомендации по проведению расчётов на прочность и оценке допустимых дефектов	55
	Приложение Е1 Поверочные расчеты на прочность	55
	Приложение Е2 Оценка параметров, характеризующих утонение стенки	57
	Приложение Е3 Оценка текущей толщины элементов сосуда	58
	Приложение Е4 Расчетная оценка сопротивления хрупкому разрушению при выявлении трещиноподобных дефектов.....	60
	Приложение Е5 Оценка склонности металла конструктивных элементов сосуда к хрупкому разрушению	63
	Приложение Е6 Оценка технического состояния с трещиноподобными дефектами.....	68
	Приложение Ж Форма документа «Заключение по результатам экспертного технического диагностирования»	77
	Приложение З Форма документа «Предварительное заключение о возможности продолжения эксплуатации сосуда»	81

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

Экспертное техническое диагностирование сосудов и аппаратов, работающих под давлением на объектах добычи и переработки газа, газового конденсата и нефти в северных районах Российской Федерации и подземных газохранилищ

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящий руководящий документ (РД) распространяется на поднадзорные Госгортехнадзору России стальные сварные сосуды и аппараты (далее сосуды) отечественного и зарубежного производства, подпадающие под действие ПБ 10-115, ПБ 03-384, находящиеся в эксплуатации на объектах добычи, переработки, хранения газа, газового конденсата и нефти.

1.2 РД распространяется на сосуды, работающие под давлением или без давления (под налив) при отрицательных и положительных температурах стенки. Температура стенки не должна превышать значений ¹⁾, при которых в расчетах на прочность учитывается ползучесть материалов.

1.3 РД не распространяется на сосуды и их элементы, работающие со средами, содержащими сероводород ²⁾, вызывающими межкристаллитную коррозию металла ³⁾, на сосуды из двухслойной стали.

1.4 РД устанавливает требования к организации, содержанию и проведению комплекса работ, выполняемых при экспертном техническом диагностировании сосудов.

1.5 Термины и определения, применяемые в настоящем документе, приведены в Приложении А.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем документе используются ссылки на нормативно-технические документы, приведенные в Приложении Б.

3 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Экспертное техническое диагностирование является составной частью экспертизы промышленной безопасности технических устройств (сосудов).

Экспертное техническое диагностирование выполняется для сосудов

1) 380 °С - для элементов, изготовленных из углеродистой стали, 420 °С - из низколегированной стали, 525 °С - из аустенитной стали.

2) Для сосудов, изготовленных из углеродистых и низколегированных сталей, допускается наличие сероводородосодержащей среды с парциальным давлением сероводорода не более 0,0003 МПа.

3) Для сосудов, изготовленных из коррозионно-стойких сталей или сталей с коррозионно-стойким покрытием, в технических условиях или в техническом проекте должно отсутствовать требование о проведении испытания на стойкость против межкристаллитной коррозии.

- выработавших назначенный срок службы ¹⁾,
- после аварии (попавших в аварийную зону),
- в случае нарушения установленного регламента эксплуатации (при превышении расчетного давления; при температуре стенки выше расчетной или ниже минимально-допустимой для сосуда, находящегося под давлением; при действии статических, циклических и вибрационных нагрузок, не предусмотренных проектной (конструкторской) документацией и т.п.),
- в случае выявления повреждений и дефектов при их освидетельствовании,
- в других технически обоснованных случаях.

3.2 Оценка технического состояния сосуда проводится на основе анализа диагностической информации, который включает

- проверку соответствия параметров технического состояния требованиям конструкторской (проектной) и нормативно-технической документации, предъявляемым к конструкции и материалам при изготовлении, монтаже, ремонте и эксплуатации;
- проверку соответствия параметров технического состояния, выявленных повреждений и дефектов критериям и нормам, установленным в настоящем документе,
- проведение, при необходимости, поверочных расчетов на прочность.

3.3 Сосуд допускается к дальнейшей эксплуатации в установленном порядке, если в результате проведенного экспертного технического диагностирования определено, что при расчетных параметрах нагружения (давлении и температуре) он находится в «исправном» или «работоспособном» состоянии.

Примечание - При проведении экспертного технического диагностирования расчетные значения давления и температуры определяются в соответствии с требованиями п.Е1.2 Приложения Е1.

3.4 Для сосуда, допускаемого к дальнейшей эксплуатации, устанавливаются новый назначенный срок службы и регламент контроля технического состояния при продолжении эксплуатации (п.10).

3.5 При совпадении сроков проведения экспертного технического диагностирования и очередного технического освидетельствования последнее не проводится.

3.6 Сосуд, в котором по результатам экспертного технического диагностирования выявлены дефекты, подлежащие устранению с применением сварки, после завершения ремонтно-восстановительных работ подвергается внеочередному гидравлическому (пневматическому) испытанию.

1) При отсутствии в проектной (конструкторской) документации диагностируемого сосуда сведений о назначенном сроке службы, экспертное техническое диагностирование проводится через 20 лет после начала его эксплуатации, если иное не оговорено в нормативно-технической документации, относящейся к данному сосуду или виду оборудования

Если по результатам экспертного технического диагностирования сосуд допускается к дальнейшей эксплуатации без проведения ремонтно-восстановительных работ с применением сварки, срок очередного гидравлического (пневматического) испытания¹⁾ сосуда определяется в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации сосуда, а при отсутствии требований в инструкции - в соответствии с требованиями п. 6.3 ПБ-10-115 и отсчитывается от даты последнего гидравлического испытания, проведенного до выполнения экспертного технического диагностирования. Допускается проведение гидравлического (пневматического) испытания непосредственно после окончания экспертного технического диагностирования при условии, что до проведения планового гидравлического (пневматического) испытания остается меньше двух лет.

3.7 Итоговым документом экспертного технического диагностирования является «Заключение по результатам экспертного технического диагностирования», содержащее обобщенные результаты и выводы: оценку технического состояния сосуда на момент проведения экспертного обследования и заключение о возможности и условиях его дальнейшей эксплуатации (п.11).

4 ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

4.1 Основанием для проведения экспертного технического диагностирования является договор между экспертной организацией и предприятием, эксплуатирующим сосуд.

4.2 Экспертное техническое диагностирование сосуда состоит из следующих последовательно выполняемых работ:

- анализа технической документации (п.5);
- разработки программы экспертного обследования (п.6);
- подготовки сосуда к экспертному обследованию и обеспечению безопасности при обследовании (п.7);
- экспертного обследования сосуда (п.8);
- анализа параметров технического состояния, выявленных повреждений и дефектов (п.9);
- назначения срока и условий дальнейшей эксплуатации, регламента контроля технического состояния при продолжении эксплуатации (п.10);
- подготовки «Заключения по результатам экспертного технического диагностирования» (п.11).

4.3 К проведению отдельных видов работ могут привлекаться организации, имеющие лицензии Госгортехнадзора России на соответствующие виды деятельности, персонал, аттестованный в установленном порядке, необходимые поверенные технические средства.

1) В этом случае срок проведения очередного гидравлического испытания сосуда указывается в регламенте контроля технического состояния

При необходимости (для определения причин отказов, появления повреждений и дефектов, для обоснования допустимости дефектов, для проведения материаловедческих и прочностных исследований, натурных измерений) экспертная организация привлекает специализированную научно-исследовательскую организацию.

4.4 Экспертная организация анализирует техническую документацию (п.5), разрабатывает программу экспертного обследования (п.6), выполняет обследование сосуда (п.8) и анализирует его результаты (п.9), назначает срок дальнейшей эксплуатации и устанавливает регламент контроля технического состояния при продолжении эксплуатации (п.10), выдает «Заключение по результатам экспертного технического диагностирования» (п.11).

4.5 Предприятие, эксплуатирующее сосуд, определяет сроки проведения экспертного обследования сосуда, предоставляет экспертной организации необходимую техническую документацию, готовит сосуд к обследованию (п.7) и оформляет наряд-допуск специалистов экспертной организации к проведению работ на сосуде, производит вырезку металла (если она предусмотрена в программе экспертного обследования сосуда или в ее дополнении), обеспечивает безопасное проведение работ при экспертном обследовании.

Примечание - Сроки проведения экспертного обследования сосудов рекомендуется приурочивать к плановым производственным остановам сосуда.

4.6 Руководитель экспертной организации официально (приказом) назначает руководителя работы (ведущего эксперта) и, при необходимости, группу экспертов, определяет их полномочия в порядке, установленном экспертной организацией.

Ведущий эксперт организует, координирует и обеспечивает выполнение работ в соответствии с требованиями ПБ 03-246, РД 03-298 и настоящего документа.

4.7 Экспертная организация до начала выполнения работы на сосуде должна зарегистрироваться в установленном порядке в территориальном органе Госгортехнадзора России.

5 АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1 Анализ технической документации проводится с целью ознакомления с конструкцией сосуда, особенностями его изготовления и эксплуатации, предварительного определения потенциально-опасных зон в корпусе сосуда.

5.2 Анализу подлежат:

- паспорт сосуда с приложениями;
- сдаточная монтажная документация (для сосудов, окончательная сборка которых производится на эксплуатационной площадке),
- эксплуатационная документация (сменные журналы, режимные ведомости, журнал эксплуатации молниезащиты и защиты от статического электричества и т.п.);

- документация (протоколы, формуляры, акты и т.п.), содержащая результаты проведенных ранее обследований сосуда: контроля технического состояния неразрушающими методами (в том числе после ремонта), лабораторных исследований материалов, геодезических измерений и т.д.;

- предписания контролирующих организаций;

- другие документы (протоколы технических совещаний, предписания надзорных органов, отчеты по НИР и т.п.), имеющие отношение к диагностируемому сосуду.

Дополнительная информация о фактической нагруженности и режимах работы сосуда (наличии повышенных вибраций, деформаций фундаментов, числе и причинах остановок сосуда, например, в начальный период эксплуатации и т.п.) может быть получена путем опроса технического персонала (ИТР), ответственного за исправное состояние сосуда.

5.3 Объем диагностической информации, получаемой при проведении анализа технической документации, и рекомендуемую форму отчета определяет приложение В.

5.4 Необходимо проверить достаточность и консервативность приведенных в паспорте сосуда расчетов на прочность с точки зрения действующей нормативно-технической документации: ПБ 10-115, ГОСТ 14249, ГОСТ 24755 и т.д.

В случае, если приведенный в паспорте расчет на прочность недостаточно полон или недостаточно консервативен, необходимо провести дополнительные расчеты в соответствии с действующей нормативно-технической документацией, и их результаты должны использоваться при анализе технического состояния по п. 9 и п.10.

5.5 Результатом анализа технической документации являются

- заключение о соответствии (несоответствии) фактических технических характеристик, параметров и условий эксплуатации сосуда проектным,

- заключение о соответствии расчета на прочность (по паспорту) конструктивному и материальному исполнению (по паспорту),

- заключение о соответствии (несоответствии) фактической температуры стенки элементов сосуда (находящегося под давлением) техническим требованиям (см. ОСТ 26-291), предъявляемым к материалам по минимально и максимально допустимым температурам,

- перечень потенциально-опасных зон, места расположения которых, при необходимости, указываются на карте (схеме) контроля сосуда.

5.6 Результаты анализа технической документации учитываются при подготовке программы экспертного обследования (п. 6) и анализе технического состояния сосуда (п.п. 9, 10).

5.7 При отсутствии паспорта сосуда его восстановление проводится, руководствуясь требованиями инструкции И 5-94.

6 ПРОГРАММА ЭКСПЕРТНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

6.1 Экспертное обследование проводится по программе, разрабатываемой на каждый сосуд или группу сосудов одной конструкции, работающих в одинаковых условиях (на одной «площадке», в одном цехе и т.п.), с учетом конструктивных особенностей и условий эксплуатации, доступа к поверхности для применения конкретного вида неразрушающего контроля.

6.2 В программе приводится перечень выполняемых при экспертном обследовании работ с указанием методов и средств контроля, элементов и зон, подлежащих контролю, и его объема, требований к качеству подготовки поверхности, нормативных документов, методик и других документов, в соответствии с требованиями которых проводится контроль, организаций – исполнителей работ.

6.3 Виды, методы, объем и порядок проведения неразрушающего контроля сосуда, включаемые в программу экспертного обследования при первичном экспертном техническом диагностировании, устанавливаются на основе таблицы 1 и результатов анализа технической документации (п.5).

Примечание - При суммарном накопленном числе циклов изменения давления 1000 и более с размахом более 15% расчетного давления для углеродистых и низколегированных сталей и более 25% для аустенитных сталей, повышенной вибрации трубопроводов, связанных с сосудом, или самого сосуда, сезонных подвижках фундаментов необходимо особое внимание обратить на сварные соединения (патрубокв штуцеров и люков), на которые передается нагрузка от этих воздействий. В программе экспертного обследования следует предусмотреть измерение твердости металла (п.8.6.3) в этих соединениях.

При проведенном ремонте с целью устранения трещин необходимо предусмотреть контроль дефектности (п.п.8.4, 8.5) и измерение твердости (п.8.6.3) металла сварных соединений ремонтной зоны.

Необходимость включения в программу экспертного обследования работ по определению химического состава, микроструктуры и свойств материалов, внесения других дополнений устанавливается при анализе технической документации и непосредственно в процессе экспертного обследования (см. примечания к таблице 1, п.п. 8.2.13, 8.3.3-8.3.5, 8.4.4, 8.5.4, 8.6.3.6, 8.6.4.4, 8.6.5.3).

Методы, объём и порядок проведения контроля при вторичном и последующем экспертном техническом диагностировании определяются с учетом результатов ранее проведенного экспертного технического диагностирования сосуда.

6.4 При наличии действующих, утвержденных Госгортехнадзором России, руководящих технических документов по проведению экспертного обследования конкретных видов сосудов методы, объемы и порядок проведения контроля, включаемые в программу экспертного обследования, определяются, руководствуясь требованиями этих документов.

6.5 Зоны контроля должны быть изображены на карте контроля с привязкой их местоположения к ближайшим сварным швам или элементам сосуда с указанием размеров, обеспечивающих выполнение применяемых методов контроля (см. пример на рисунке 1).



6.6 Программа экспертного обследования утверждается руководителем экспертной организации, согласовывается с техническим руководителем предприятия, эксплуатирующего сосуд.

Таблица 1 – Наименование работ и порядок их проведения

Назначение контроля	Метод контроля*	Элемент или зона контроля	Объем контроля**	Примечание
Контроль поверхности сосуда	Визуальный и измерительный контроль	Наружная и внутренняя поверхности сосуда, сварных соединений, внутрикорпусные элементы	Поверхность, доступная для контроля	
Контроль поверхности сварных соединений	Магнитопорошковая (капиллярная) дефектоскопия ¹⁾	Сварные швы и околошовные зоны сварных соединений патрубков штуцеров входа, выхода продукта, люков, дренажных патрубков с корпусом ²⁾	100%	1) Капиллярная дефектоскопия применяется в случае, если не применима или технически не реализуема магнитопорошковая дефектоскопия. 2) Необходимость контроля остальных сварных соединений патрубков определяет ведущий эксперт.
Контроль толщины стенки	Ультразвуковая толщинометрия	Обечайки	Не менее ¹⁾ чем в 2-ух поперечных сечениях для каждой обечайки или ее элемента, ограниченного кольцевыми и продольными швами ²⁾ , не менее 4-х измерений в каждом сечении ³⁾	1) Дополнительно провести 2-3 измерения в зонах, расположенных напротив входа продукта, если эти зоны не прикрыты внутренними устройствами. 2) Около кольцевых и продольных швов. 3) Для вертикальных сосудов места контроля равномерно расположены по окружности; для горизонтальных сосудов – на верхней и нижней образующей, на образующих, проходящих через зоны максимального уровня продукта и между отметками максимального и минимального уровня.
		Днища	Не менее: 4 измерения на отбортовке, 4 - в средней зоне и 4 - в центральной зоне ¹⁾	1) Для вертикальных сосудов места контроля равномерно расположены по окружности; для горизонтальных сосудов – на верхней и нижней образующей, на образующих, проходящих через зоны максимального уровня продукта и между отметками максимального и минимального уровня. Для сварных днищ контролируются все «лепестки».
		Патрубки штуцеров Ду > 100, люков	4 измерения ¹⁾ в средней части патрубка ²⁾	1) Точки равномерно расположены по окружности 2) Для отвода – в сечении макс. технологического утонения отвода, при этом одно из 4-х измерений – в зоне макс. утонения.

Продолжение таблицы 1

Назначение контроля	Метод контроля*	Элемент или зона контроля	Объем контроля**	Примечание
Контроль сплошности основного металла и металла околошовной зоны	Ультразвуковая дефектоскопия	Зоны выявленной несплошности металла при контроле толщины стенки ¹⁾	Определяется по результатам ультразвуковой толщинометрии	1) При применении толщиномера без экрана с изображением принимаемых эхосигналов – зоны с измеренной толщиной, отличающейся на 10% и более от номинальной толщины (исполнительной толщины по паспорту сосуда).
Контроль сварных соединений	Ультразвуковая дефектоскопия (радиография)	Продольные и кольцевые сварные швы корпуса	Не менее 300 мм ¹⁾ длины каждого сварного шва ²⁾	1) В случае обнаружения дефектов объем контроля увеличивается вдвое. 2) При наличии сопряжения (пересечения) сварных швов - не менее 300 мм длины каждого сварного шва в каждом месте сопряжения.
		Сварные швы приварки к корпусу патрубков штуцеров входа, выхода продукта и люков ¹⁾	100%	1) Необходимость и объем контроля остальных сварных соединений патрубков определяет ведущий эксперт.
<p>* Допускается применение, в качестве дублирующих или дополнительных, других методов дефектоскопического контроля (феррозондового, акустико-эмиссионного и др.), согласованных с Госгортехнадзором России для диагностируемого оборудования. Решение принимает ведущий эксперт. При этом в случае регистрации признаков дефекта или потенциально-опасной зоны необходимо выполнить идентификацию дефекта другими методами.</p> <p>** Изменение объема контроля допускается в технически обоснованных случаях. Обоснование прикладывается к программе работ.</p>				

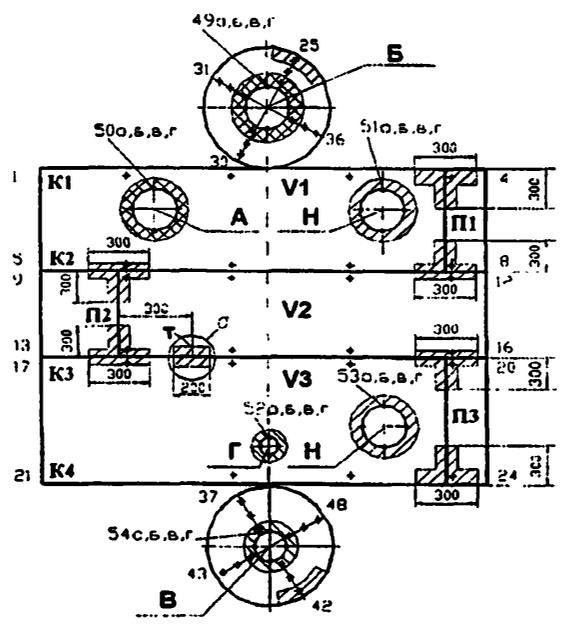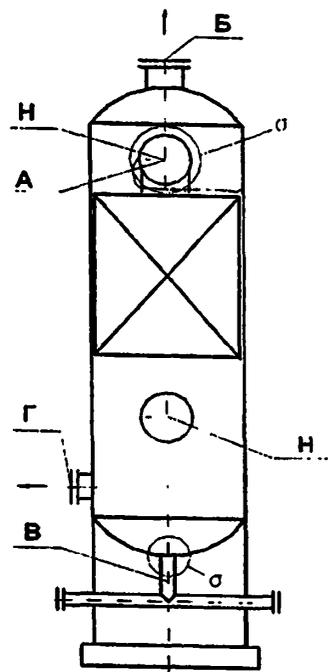

Условные обозначения

-  - ультразвуковой контроль
-  - магнитопорошковый контроль
-  - магнитопорошковый и ультразвуковой контроль
-  - потенциально-опасные зоны
-  - зона контроля твердости
-  - схема замера твердости
-  - местоположение точки контроля толщины

**А - вход газа, Б - выход газа, В - дренаж, Г - выход конденсата, Н - люк,
 К1-К4 - кольцевые сварные швы, П1-П3 - продольные сварные швы,
 1-48 - номер точек контроля толщины стенки обечайек и днищ,
 (49-54) а,б,в,г - номер точки контроля толщины патрубков штуцеров (а - 0 ч., б - 3 ч., в - 6 ч., г-9 ч.)**

Рисунок 1 - Пример оформления эскиза и карты контроля

7 ПОДГОТОВКА СОСУДА К ЭКСПЕРТНОМУ ОБСЛЕДОВАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ

7.1 Предприятие, эксплуатирующее сосуд, в соответствии с программой обследования, обеспечивает подготовку сосуда к обследованию и безопасное проведение работ, а именно:

- отключение сосуда от всех коммуникаций, установку заглушек с хвостовиками;
- удаление (снятие) частично или полностью наружной изоляции, препятствующей проведению контроля;
- установку (при необходимости) лесов, подмостков, лестниц;
- вскрытие сосуда и очистку его от отложений;
- очистку от загрязнений внутренних и наружных поверхностей сосуда и зачистку зон контроля в соответствии с картой контроля (п.6.5);
- обеспечение освещением для проведения визуального осмотра внутри сосуда от источника тока не более 12 В и, при необходимости, электропитанием приборов и технических средств контроля в соответствии с действующими на объекте правилами техники безопасности;
- вывеску на месте проведения работ предупредительных плакатов и табличек установленного образца;
- проведение анализа воздуха внутри сосуда на содержание вредных и взрывоопасных веществ.

Примечание – Отключение сосуда может не проводиться при проведении отдельных видов контроля: ультразвуковой толщинометрии и дефектоскопии, акустико-эмиссионном контроле, измерении твердости и т.д., при условии оформления предприятием, эксплуатирующим сосуд, разрешения на проведение этих работ.

7.2 Подготовку поверхности сосуда для проведения неразрушающего контроля в соответствии с требованиями к применяемым методам проводят (в соответствии с условиями договора) специалисты экспертной организации или специалисты предприятия, эксплуатирующего сосуд, под руководством специалистов, выполняющих экспертное обследование, в объеме и с качеством, предусмотренными программой обследования (п.6).

7.3 Предприятие, эксплуатирующее сосуд, обеспечивает выполнение требований по технике безопасности в соответствии с инструкцией по безопасному ведению работ, утвержденной владельцем сосуда в установленном порядке.

8 ЭКСПЕРТНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ СОСУДА

8.1 Общие требования

8.1.1 Экспертное обследование проводится с целью получения информации о реальном техническом состоянии сосуда, наличии в нем повреждений и дефектов.

8.1.2 Экспертное обследование сосуда проводится по программе экспертного обследования (п.6).

8.1.3 Результаты экспертного обследования оформляются в виде протоколов и заключений (Приложение Г).

8.2 Визуальный и измерительный контроль

8.2.1 Визуальный и измерительный контроль проводится с целью выявления видимых искажений формы элементов сосуда и сосуда в целом, поверхностных или выходящих на поверхность дефектов и повреждений в основном материале и сварных соединениях, образовавшихся при изготовлении, монтаже, ремонте и/или эксплуатации сосуда.

Регистрируемые при визуальном и измерительном контроле изменения формы, повреждения и дефекты приведены в Приложении Д.

8.2.2 Контролю подвергаются днища, обечайки, опоры, патрубки штуцеров и люков, сварные соединения, фланцевые соединения, а также внутренние (технологические) устройства, фундаменты опор сосуда и трубопроводов входа и выхода продуктов.

Контроль начинается с наружного осмотра сосуда и его элементов, измерения внешнего диаметра патрубков с максимальным диаметром (патрубков штуцеров входа и выхода продукта и люков) и проверки соответствия измеренных значений диаметров с паспортными. При несоответствии, превышающем 5%, фактическое значение диаметра указывается в протоколе контроля.

Примечание - Внешний диаметр $D_{\text{внешн.}} = L/\pi$, где L - длина внешней окружности патрубка.

Затем проводится внутренний осмотр элементов сосуда.

8.2.3 При визуальном контроле повышенное внимание должно быть обращено на выявление:

- всех видов трещин, чаще всего образующихся в сварных соединениях в зонах максимальных напряжений: в местах приварки патрубков штуцеров и люков к корпусу сосуда (на внешней и внутренней поверхности сосуда), деталей крепления внутренних (технологических) устройств к корпусу сосуда и т.п.;

- коррозионных повреждений, которые на внутренней поверхности корпуса наиболее интенсивны в зонах раздела сред, в местах скопления воды или конденсата, в зоне дренажного патрубка; на наружной поверхности – под изоляцией, в местах повреждения лакокрасочных покрытий;

- эрозийного износа внутренней поверхности корпуса и внутренних устройств, который обычно происходит в зонах резкого изменения траектории

движения потока (например, на элементах корпуса или внутренних устройств напротив входа продукта) и резкого изменения проходного сечения;

- следов исправления дефектов сварных соединений при изготовлении или ремонте;

- деформированных участков (выпучин, вмятин);

- смещения или увода кромок соединяемых элементов;

- отклонения оси сосуда колонного типа от вертикали и отрыва трубопроводов входа или выхода газа от фундаментов (ближайших к сосуду).

8.2.4 При осмотре состояния сварных соединений контролируемая зона должна включать поверхность металла шва, а также примыкающие к нему участки основного металла по обе стороны от шва шириной 20...50 мм.

8.2.5 При осмотре поверхности в доступных местах используются лупы не менее 4-х кратного увеличения, в недоступных - бинокли с увеличением до $\times 10$, там, где это возможно, - эндоскопы, перископы или простейшие приспособления в виде штанги с закрепленным на ней зеркалом. Осмотр проводится в условиях достаточной освещенности, при необходимости, с применением местной подсветки.

8.2.6 Для измерения выявленных повреждений и дефектов следует применять исправные, прошедшие метрологическую поверку, инструменты и приборы: лупы измерительные, металлические измерительные линейки, штангенциркули, микрометрические глубиномеры и т.п.

8.2.7 При проведении визуального и измерительного контроля корпуса сосуда контролируется также техническое состояние внутренних (технологических) устройств и их соединений с корпусом сосуда.

Для колонных аппаратов необходимо проверить выполнение специальных требований конструкторской (проектной) документации и ОСТ 26 291, предъявляемых к горизонтальности элементов внутренних устройств.

Выявленные повреждения и дефекты внутренних устройств заносятся в протокол визуального и измерительного контроля.

Экспертная организация должна принять решение о необходимости устранения дефектов и проведения ремонтно-восстановительных работ. Решение записывается в заключительную часть «Заключения по результатам экспертного технического диагностирования» (п.11 и приложение Ж).

8.2.8 Измерение отклонения положения колонных аппаратов от вертикали проводится с помощью теодолита, используя предусмотренные для этой цели на корпусе две пары приспособлений (для изолированных аппаратов) или две пары рисков (для неизолированных аппаратов). При выявлении отклонения от вертикали необходимо проверить состояние и измерить деформации фундамента опоры сосуда.

При наличии отрыва трубопровода входа или выхода газа от опоры необходимо измерить величину зазора между нижней образующей трубопровода и опорной поверхностью.

8.2.9 При обнаружении на поверхности элемента корпуса трещин, деформированных зон необходимо осмотреть также противоположную (внутреннюю или наружную) поверхность корпуса в зоне деформирования.

8.2.10 На участках сосуда, имеющих видимые следы интенсивной коррозии, эрозии, деформированные зоны, мелом наносится прямоугольник с квадратной сеткой для последующего измерения толщины стенки. При обнаружении трещины видимая зона трещины оконтуривается мелом для последующего уточнения ее границ.

8.2.11 В случае обнаружения вмятины или выпучины стенки элемента сосуда необходимо измерить ее размеры («а» и «в») в двух взаимноперпендикулярных направлениях (продольном и поперечном) и максимальный прогиб («у»). Прогиб отсчитывается от образующей или направляющей недеформированной поверхности элемента сосуда. Если максимальный из размеров «а» или «в» превышает 200 мм, необходимо, помимо измерения максимального прогиба, измерить прогиб в точках по прямоугольной сетке, «покрывающей» вмятину (выпучину), с шагом 50 мм.

8.2.12 Выявленные повреждения и дефекты необходимо изобразить на карте контроля или эскизе сосуда с привязкой к ближайшим сварным швам.

8.2.13 Ведущий эксперт, в случае выявления повреждений и дефектов, вносит дополнения в программу экспертного обследования сосуда:

- контроль толщины ультразвуковым методом (п.8.3) в зонах максимального коррозионного повреждения, эрозионного износа металла, в зоне выявленной вмятины (выпучины);

- контроль магнитопорошковым (капиллярным) методом (п.8.4) участка поверхности с выявленной трещиной для подтверждения наличия трещины и уточнения границ на поверхности, ультразвуковым методом (п.8.5) - для определения глубины проникновения в металл;

- контроль магнитопорошковым (капиллярным) (п.8.4), ультразвуковым (п.8.5) методами ремонтных участков (если ремонт обусловлен ранее выявленной трещиной).

8.3 Контроль толщины стенки элементов сосуда методом ультразвуковой толщинометрии. Контроль сплошности основного металла и металла околосшовной зоны методами ультразвуковой дефектоскопии

8.3.1 Контроль толщины стенки элементов проводится с целью определения текущей (на момент проведения контроля) толщины стенок элементов сосуда.

Контроль сплошности металла проводят в зонах структурной неоднородности металла, если они обнаружены при контроле толщины, с целью определения характера структурной неоднородности металла (строчечные дефекты без расслоения металла или расслоение металла).

8.3.2 При проведении контроля сплошности необходимо руководствоваться справочным приложением Д, п.Д.2.

8.3.3 При обнаружении строчечных «полупрозрачных» дефектов число точек контроля в околошовной зоне увеличивается вдвое.

8.3.4 При выявлении расслоения металла число точек измерения увеличивается до количества, достаточного для определения границы расслоения.

8.3.5 Если при измерении толщины элемента сосуда получены отдельные минимальные значения, отличающиеся более чем на 5% (в зоне отбортовки дна более чем на 10%) от среднего значения результатов измерения, необходимо провести дополнительные измерения толщины в зоне минимальных значений для определения минимальной толщины и размера зоны с уменьшенной толщиной.

8.3.6 Результаты измерений толщины в протоколе контроля толщины оформляются в виде таблицы, содержащей наименование элемента, номера точек, в которых проведено измерение, и результаты измерения.

При выявлении расслоений, «полупрозрачных» строчечных включений в протоколе контроля толщины необходимо указать толщину стенки в этой зоне, а в протоколе контроля сплошности основного металла и металла околошовной зоны - привести характеристику выявленной несплошности, указать местоположение и размеры зоны несплошности. Зону несплошности металла необходимо изобразить на карте контроля.

8.4 Контроль поверхности сварных соединений методами магнито-порошковой, капиллярной дефектоскопии или др. методами

8.4.1 Контроль поверхности сварных соединений сосуда методами магнито-порошковой, капиллярной дефектоскопии или др. методами проводится с целью выявления поверхностных и подповерхностных дефектов (поверхностных и подповерхностных трещин, расслоений, выходящих на поверхность), определения их ориентации и размеров.

8.4.2 Контроль проводится, руководствуясь требованиями действующей нормативно-технической документации на применяемые методы контроля, например, при применении магнито-порошковой и капиллярной дефектоскопии - ГОСТ 21105, ГОСТ 18442, ОСТ 26-5.

8.4.3 В протоколе контроля должно быть приведено описание местоположения выявленных дефектов, формы и размеров индикаторного следа. Местоположение выявленных дефектов следует также изобразить на карте контроля или эскизе.

8.4.4 Ведущий эксперт в случае выявления трещин вносит дополнения в программу обследования сосуда: измерение твердости металла (п.8.6.3) в зоне выявленных трещин и, при необходимости, металлографический анализ структуры металла (п.8.6.4) в зоне выявленных трещин и другие методы обследования.

8.5 Контроль сварных соединений методами ультразвуковой дефектоскопии

8.5.1 Контроль сварных соединений методами ультразвуковой дефектоскопии проводится с целью выявления внутренних дефектов, определения вида и типа выявленных дефектов, их местоположения и размеров.

8.5.2 Ультразвуковая дефектоскопия сварных соединений проводится в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов (ГОСТ 14782, ОСТ 26-2044 и др.). При наличии в околошовной зоне строчечных металлургических дефектов дополнительно необходимо использовать АРД-диаграммы и производить настройку прибора на околошовной зоне.

8.5.3 Выявленные дефекты должны быть отнесены к одному из типов: объемные непротяженные, объемные протяженные или плоскостные, руководствуясь приложением 8 ГОСТ 14782. Положение и условные размеры выявленных дефектов должны быть изображены на карте контроля и на эскизе сварного соединения (в поперечном сечении сварного соединения и в плане).

8.5.4 Ведущий эксперт в случае выявления трещин вносит дополнения в программу обследования сосуда: измерение твердости металла (п.8.6.3) в зоне выявленных трещин и, при необходимости, металлографический анализ структуры металла (п.8.6.4) в зоне выявленных трещин и другие методы обследования.

8.6 Определение химического состава, механических свойств и структуры металла методами неразрушающего контроля и/или лабораторными исследованиями

8.6.1 Работы по определению химического состава, структуры и механических свойств проводятся для установления соответствия фактических свойств материалов требованиям проектной (конструкторской) и нормативно-технической документации, выявления изменений в материалах, возникших в результате нарушения технологии изготовления и ремонта, проектных условий эксплуатации, аварии или в связи с длительной эксплуатацией.

Необходимость выполнения отдельных видов работ устанавливается ведущим экспертом в процессе проведения анализа технической документации (п. 5) и экспертного обследования сосуда (п.п. 8.1-8.6).

8.6.2 Определение химического состава

8.6.2.1 Определение химического состава материалов корпуса сосуда проводится методами химического и спектрального анализа с целью установления их соответствия требованиям проектной (конструкторской) документации, идентификации материала.

8.6.2.2 Для определения химического состава основного металла на наружной предварительно зачищенной до металлического блеска поверхности берется стружка путем высверливания отверстий диаметром не более 5 мм, на глубину не более 30% толщины элемента сосуда, но не более 5 мм.

Расстояние между ближайшими кромками отверстий должно быть не менее 50 мм, а до ближайшего сварного шва - не менее $\sqrt{D \cdot s}$, где D – внутренний диаметр сосуда, s - толщина стенки.

Для определения химического состава металла сварного шва на наружной предварительно зачищенной до металлического блеска поверхности берется стружка путем фрезерования на глубину в пределах усиления (выпуклости) шва, но не более 3 мм.

Примечание - Допускается применение переносных аналитических приборов типа ARCMET (без взятия стружки) после получения разрешения на проведение огневых работ.

Отбор стружки путем сверления допускается производить при твердости не более 230 НВ. При отборе стружки не допускается наличие следов побежалости на металле.

При проведении работ по п.8.6.5 химический состав может также определяться на пробах из вырезок металла по ГОСТ 7565.

8.6.2.3 При подготовке программы (или дополнения к программе) экспертного обследования места отбора проб металла для химического анализа или зону стилископирования следует указать на карте контроля.

8.6.2.4 Результаты анализа химического состава оформляются в виде заключения, в котором указываются метод контроля, химический состав и соответствующая ему марка стали по нормативно-технической документации (см. ОСТ 26 291).

8.6.3 Измерение твердости металла

8.6.3.1 Измерение твердости проводят с целью проверки соответствия твердости металла элементов и сварных соединений сосуда требованиям нормативно-технической документации, определения механических свойств металла (косвенным методом), выявления изменений в материале, возникших в результате нарушения технологии изготовления и ремонта, проектных условий эксплуатации, аварии или в связи с длительной эксплуатацией.

8.6.3.2 Измерения твердости непосредственно на сосуде проводят переносными твердомерами статического или динамического действия в соответствии с требованиями нормативно-технической документации к подготовке поверхности и методу измерения твердости (ГОСТ 22761, ГОСТ 22762, ГОСТ 18661).

При наличии проб металла (п. 8.6.5) твердость стали определяют по методам Виккерса или Бринелля на стационарных твердомерах в соответствии с требованиями ГОСТ 2999, ГОСТ 9012.

8.6.3.3 При определении твердости сварного соединения измерения проводят для всех зон контролируемого сварного соединения: металла шва (на усилении), металла зоны термического влияния (от линии сплавления на расстоянии 1.5...2.0 мм – при автоматической сварке, 2.0...5.0 мм - при электрошлаковой сварке) и основного металла (на расстоянии 25 мм от линии сплавления). В каждой зоне должно быть сделано не менее трех измерений, а за результат принимается их среднеарифметическое значение.

8.6.3.4 При несоответствии твердости металла или сварного шва нормативным требованиям (см. таблицу 3), на расстоянии 5...50 мм от точек, показавших неудовлетворительный результат, проводят дополнительные измерения. Количество дополнительных измерений определяют специалисты, проводящие измерение. Область аномальных значений твердости (выше/ниже допускаемых нормативных значений, таблица 3) необходимо оконтурить мелом (для ее идентификации при проведении работ по п.п. 8.6.2, 8.6.4, 8.6.5).

8.6.3.5 Результаты измерений заносятся в протокол (приложение Г). Местоположение зон измерений твердости необходимо указать на карте контроля.

8.6.3.6 При твердости металла, выходящей за рамки допускаемой (таблица 3), ведущий эксперт принимает решение о необходимости проведения дополнительных исследований: определения химического состава металла (п.8.6.2) и механических свойств (п.8.6.5), исследования микроструктуры (п.8.6.4), оценки склонности металла конструктивного элемента к хрупкому разрушению (п.8.6.5).

Примечание - Оценку склонности металла к хрупкому разрушению следует проводить при твердости, превышающей допускаемые нормативные значения.

8.6.4 Металлографический анализ структуры металла

8.6.4.1 Металлографический анализ структуры металла проводят с целью установления причин возникновения повреждений (дефектов) металла корпуса, снижающих прочность сосуда и/или увеличивающих склонность металла к хрупкому разрушению, а также для установления возможных изменений структуры металла из-за нестационарных режимов эксплуатации, аварийной ситуации или в результате длительных сроков эксплуатации.

8.6.4.2 Анализ структуры следует выполнять непосредственно на обследуемом сосуде неразрушающим (безобразцовым) методом путем снятия реплик (оттисков) согласно действующей нормативно-технической документации (например, ОСТ 34-70-690) с последующим идентифицированием микроструктуры оптическим методом.

8.6.4.3 Результаты макро и микроанализа представляются в виде заключения о качестве материала, содержащего фотографии и описание структуры металла, выявленных неоднородностей и повреждений, величину (балл) зерна.

8.6.4.4 При выявлении аномальной структуры (при наличии микротрещин и/или закалочных структур) металла по данным металлографического анализа, необходимо проверить химический состав металла (п.8.6.2); при выявлении закалочных структур необходимо оценить склонность металла данного конструктивного элемента к хрупкому разрушению (п.8.6.5).

8.6.5 Определение механических свойств металла методами неразрушающего контроля и/или лабораторными методами

8.6.5.1 Работы по п.8.6.5 проводят при установлении причин возникновения повреждений и дефектов, в том числе зон с аномальными значениями

твердости и аномальными изменениями структуры металла, при отсутствии в паспорте сосуда данных по механическим свойствам основных элементов сосуда, при восстановлении паспорта сосуда.

8.6.5.2 Для определения механических свойств могут применяться как разрушающие (с вырезкой металла согласно п. 8.6.5.4 и требующие последующего проведения ремонтно-восстановительных работ с применением сварки), так и неразрушающие методы (п.п. 8.6.5.7, 8.6.5.8).

8.6.5.3 Выбор метода и места вырезки проб для изготовления образцов определяет ведущий эксперт, руководствуясь приложением Е5. Решение согласовывается с техническим руководителем (главным инженером) предприятия, эксплуатирующего сосуд.

8.6.5.4 Диаметр вырезки должен быть достаточным для изготовления необходимого количества образцов для исследования и выбирается из ряда 100, 150 или 200 мм таким образом, чтобы в дальнейшем можно было отремонтировать сосуд варкой штучера Ду 100, Ду 150, Ду 200. Вырезка металла и установка штучеров производится с учетом требований ОСТ 26 291. Вырезка металла производится механическим способом (сверлением через кондуктор, кольцевой фрезой и т.п. приспособлениями). Допускается вырезка огнем способом, при этом необходимо предусмотреть прибавку не менее 40 мм по диаметру для удаления зоны термического влияния механическим способом. Заготовка должна иметь сопроводительный документ, в котором указываются наименование предприятия, наименование и заводской номер сосуда, место вырезки, ориентация вырезки относительно оси сосуда, подпись ответственного за вырезку лица

8.6.5.5 Местоположение вырезок, проб и микропроб металла следует указать на карте контроля сосуда.

8.6.5.6 При проведении механических испытаний прочностные и пластические свойства металла определяют при температуре 20 °С и, при необходимости, при расчетной температуре, ударную вязкость - при температуре, равной расчетно-нормируемой температуре хрупкости (п.Е5.2.3 Приложения Е5).

Испытания на растяжение проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 1497, ударную вязкость - на поперечных образцах типа 11 (типа Шарпи) по ГОСТ 9454.

8.6.5.7 Прочностные характеристики (пределы прочности и текучести) допускается оценивать неразрушающим (косвенным) методом по результатам измерения твердости (см. например, ГОСТ 22761 и ГОСТ 22762).

8.6.5.8 Оценку степени охрупчивания материала диагностируемых сосудов в процессе длительной эксплуатации допускается проводить, используя результаты измерения твердости и электроннофрактографического анализа микропроб, руководствуясь РД 03-380.

8.6.6 Результаты анализа химического состава и структуры, определения механических свойств оформляются в виде отчета или технической справки с выводами, заключениями, рекомендациями и используются при подготовке «Заключения по результатам экспертного технического диагностирования».

9 АНАЛИЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ДЕФЕКТОВ И ПАРАМЕТРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

9.1 Целью анализа повреждений, дефектов и параметров технического состояния сосуда, проводимого на основании диагностической информации, полученной при анализе технической документации и экспертном обследовании, является оценка (определение вида) текущего технического состояния сосуда.

9.2 В зависимости от выявленных повреждений, дефектов и значений параметров технического состояния, анализ может состоять из одного, двух или трех последовательно выполняемых этапов (рисунок 2).

9.3 Этап 1.

9.3.1 Проверяется соответствие

- конструктивного исполнения, марки стали, режимов термообработки, фактической нагруженности и условий эксплуатации сосуда требованиям конструкторской (проектной) документации; выводы о соответствии (несоответствии) делаются на основании результатов анализа технической документации (п.5);

Примечание - При отсутствии данных о марке стали основных элементов корпуса анализ проводится после аттестации материала в соответствии с требованиями п. 5.7

- результатов экспертного обследования (п.8) требованиям нормативно-технической документации (ПБ 10-115, ОСТ 26-291, ОСТ 26-2044, ОСТ 26-5, см. также Приложение Д.1 настоящего документа), устанавливающей нормы оценки качества;

- текущей толщины элементов сосуда требованиям конструкторской (проектной) и нормативно-технической документации.

9.3.2 Достаточным условием для заключения о соответствии текущей толщины элемента требованиям конструкторской (проектной) документации является условие:

$$s^* \geq s_n - c_l,$$

где s^* - текущая толщина ¹⁾ элемента согласно результатам контроля толщины;

s_n - номинальная толщина элемента (по паспорту);

c_l - прибавка к расчетной толщине элемента для компенсации коррозии и эрозии.

При отсутствии в паспорте данных о величине прибавки c_l , принять $c_l = 2$ мм.

¹⁾ В качестве текущей толщины s^* элемента здесь и далее, если специально не оговаривается, принимается минимальное измеренное значение толщины по данным ультразвуковой толщинометрии.

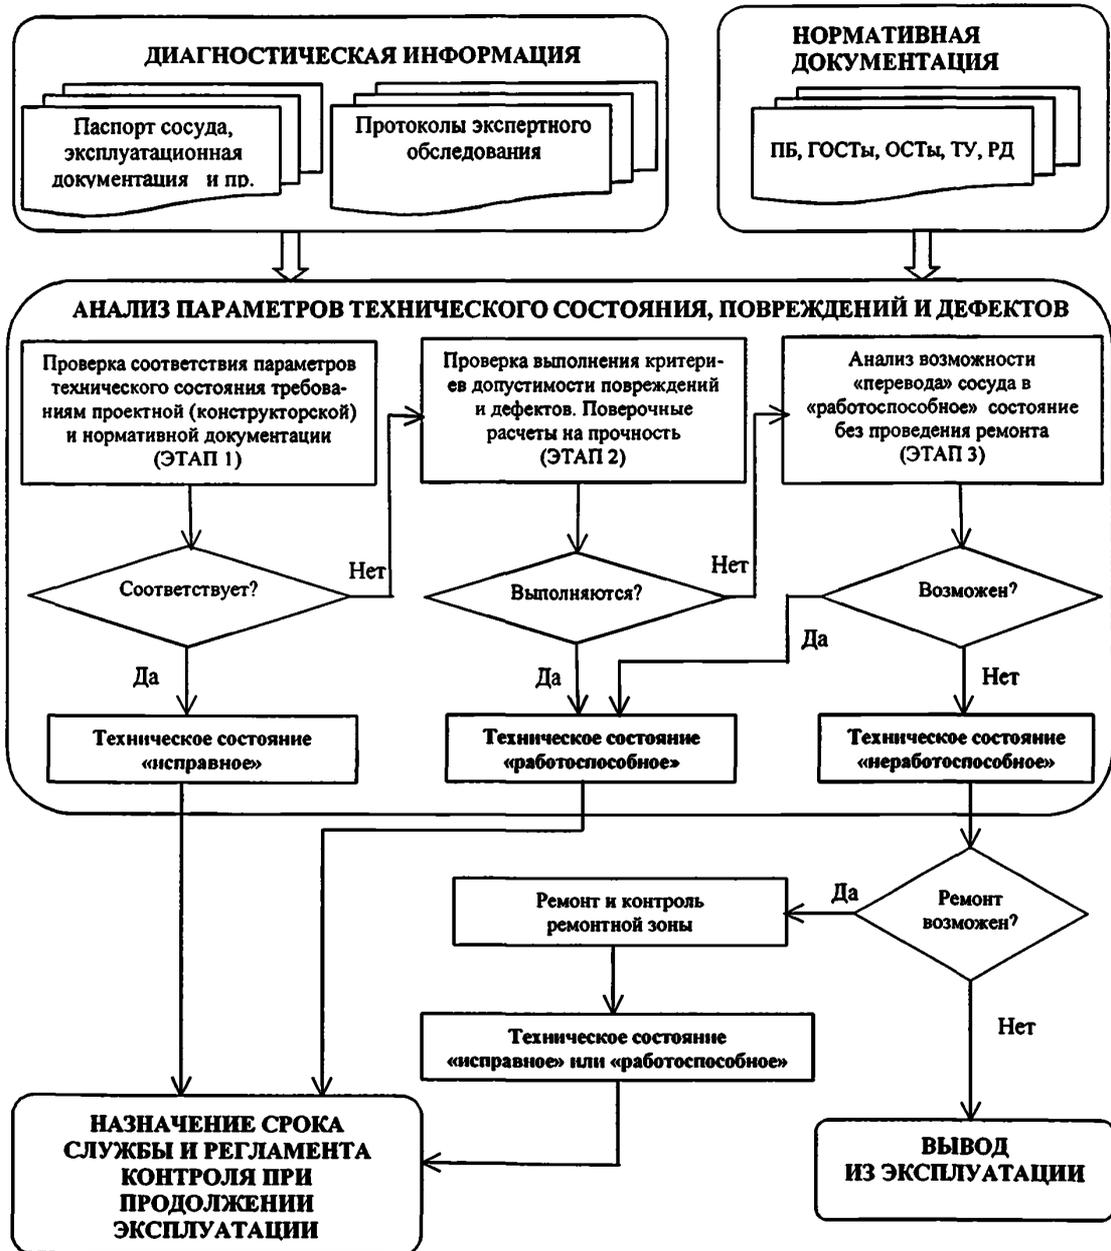


Рисунок 2 - Процедура оценки технического состояния сосуда

Если данное условие не выполняется, проверка соответствия текущей толщины требованиям конструкторской (проектной) документации проводится на основе анализа прочностных расчетов в паспорте сосуда¹⁾, либо путем проведения поверочного расчета на прочность в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации, руководствуясь Приложением Е1.

9.3.3 При соответствии параметров технического состояния сосуда требованиям конструкторской (проектной) и/или нормативно-технической документации техническое состояние сосуда оценивается как «исправное», и дальнейший анализ не проводится.

Если хотя бы один из параметров технического состояния не соответствует требованиям конструкторской (проектной) и/или нормативно-технической документации, проводится дальнейший анализ.

9.4 Этап 2.

9.4.1 Проверяется соответствие повреждений и дефектов нормам и критериям, приведенным в таблице 2, прочности элементов и сосуда в целом - нормам прочности (устойчивости), установленным в действующей нормативной документации. При необходимости привлекается специализированная научно-исследовательская организация.

9.4.2 В случае внесения в конструкцию при сооружении или ремонте отклонений от проекта, не согласованных с проектной организацией и не подтвержденных расчетом, расчет конструктивных элементов на прочность (устойчивость) производится проектной или специализированной научно-исследовательской организацией.

9.4.3 Поверочные расчеты на прочность выполняются с использованием действующей нормативно-технической документации и приложений Е1, Е4.

В необходимых случаях (при отсутствии аналитических решений в нормативно-технической документации) расчет напряженно-деформированного состояния проводится с применением методов математического моделирования и прикладных программ при условии выполнения требований п. 9.7.

9.4.4 Для вертикальных сосудов, установленных на открытых площадках на водосодержащих или вечноммерзлых грунтах, при выявлении деформаций фундаментов опор сосуда (трубопроводов), повышенной вибрации (по результатам анализа технической документации, визуального и измерительного контроля) вопрос о влиянии этих факторов на техническое состояние сосуда и необходимости дополнительных исследований решается с привлечением научно-исследовательской организации.

9.4.5 При выполнении норм и критериев, приведенных в таблице 2, или при положительном результате проверки прочности сосуда техническое состояние сосуда оценивается как «работоспособное» состояние, и третий этап анализа (п. 9.5) не проводится.

1) Текущая толщина s_0 элемента сосуда должна превышать значение исполнительной толщины, принятой в расчете на прочность, за вычетом суммы с прибавок к толщине, принятой в расчете.

Таблица 2 - Нормы и критерии оценки повреждений и дефектов, выявленных при экспертном обследовании сосуда

Вид повреждения, дефекта	Происхождение повреждения или дефекта	Нормы и критерии оценки	Документация, содержащая информацию о повреждении, дефекте	Примечание
Трещины всех видов и направлений, расположенные в металле шва, по линии сплавления и в околошовной зоне сварного соединения или в основном металле	При изготовлении сосуда, ремонте или при эксплуатации.	Решения о возможности продолжения эксплуатации или необходимости ремонта принимаются на основании результатов работ, выполненных в соответствии с требованиями Приложений Е5 и Е6 ¹⁾ . В случае повторного обнаружения трещин в той же зоне после ремонта все решения принимает специализированная научно-исследовательская организация.	Протоколы визуального и измерительного контроля, магнитопорошковой (капиллярной) дефектоскопии и т.п.	1) При первичном экспертном обследовании допускается <u>трещины в металле шва</u> выбрать абразивным инструментом (с охлаждением) с обеспечением плавных переходов к основному металлу на глубину в пределах выпуклости (усиления) шва, но не более 5 мм. При положительном результате контроля зоны выборки (при отсутствии трещин) выборку не заваривать.
Свищи в сварном соединении	При изготовлении или при ремонте сварного соединения	1. При отсутствии трещин в зоне несквозного дефекта оценку технического состояния проводить без учета данного дефекта ¹⁾ . 2. При наличии трещин в зоне дефекта – см. выше	Протокол визуального и измерительного контроля	1) Исправление дефектов не требуется (если свищ не сквозной).
Нарушение сплошности основного металла в виде строчечных «полупрозрачных» дефектов; донный сигнал при проведении ультразвуковой толщинометрии присутствует	При изготовлении листового проката.	Оценку технического состояния проводить без учета данного дефекта ¹⁾ .	Протоколы контроля толщины элементов сосуда ультразвуковым методом и сплошности металла околошовной зоны методами ультразвуковой толщинометрии (дефектоскопии)	1) Исправление дефектов не требуется

Продолжение таблицы 2

Вид повреждения, дефекта	Происхождение повреждения или дефекта	Нормы и критерии оценки	Документация, содержащая информацию о повреждении, дефекте	Примечание
Расслоения металла	При изготовлении листового проката или элементов сосуда или при эксплуатации	При расслоении вдоль срединной поверхности, не выходящем в зону термического влияния сварных соединений, оценку технического состояния проводить без учета данного дефекта ¹⁾ . При другом виде расслоения или расслоении, выходящем в зону термического влияния сварного соединения, привлечь специализированную научно-исследовательскую организацию для определения возможности продолжения эксплуатации.	Протокол контроля толщины элементов ультразвуковым методом	1) Исправление дефектов не требуется
Коррозионные язвы (одиночные и скопления), эрозионные повреждения или другие дефекты нетрещиноподобного вида	При эксплуатации или при изготовлении сосуда, или при транспортировке	Допускаются одиночные ¹⁾ повреждения максимальной протяженностью не более $0.25 \sqrt{Ds}$ глубиной менее 15%, но не более 3 мм; скопления повреждений глубиной не более 10%, но не более 1 мм. (D – внутренний диаметр, s – текущая толщина) В остальных случаях анализ дефектов проводить, руководствуясь п.п. 9.4.1, 9.4.2 настоящего РД ²⁾ .	Протокол визуального и измерительного контроля	1) Одиночными считаются повреждения при расстоянии между ближайшими кромками более \sqrt{Ds} 2) Необходимость ремонта определяется результатом анализа
Непровары (несплавления) в сварных швах, расположенные в корне шва, или по сечению сварного соединения (между основным металлом и металлом шва)	При изготовлении сосуда или в ремонте	Непровар в корне шва допускается, если он был предусмотрен по чертежу сварного соединения, или, если он допустим по ПБ 03-384 ¹⁾ . Иначе анализ дефектов проводить, руководствуясь п.п. 9.4.1, 9.4.2 настоящего РД ²⁾ .	Протокол контроля сварных соединений ультразвуковым методом	1) Ремонт не проводить 2) Необходимость ремонта определяется результатом анализа

Продолжение таблицы 2

Вид повреждения, дефекта	Происхождение повреждения или дефекта	Нормы и критерии оценки	Документация, содержащая информацию о повреждении, дефекте	Примечание
Прожоги	При изготовлении сосуда или ремонте сварного соединения	Анализ дефекта проводить, руководствуясь п.п. 9.4.1, 9.4.2 настоящего РД ^{1,2)} , как дефекта нетрещиноподобного вида.	Протоколы визуального и измерительного и/или магнитопорошкового контроля	1) При анализе размер дефекта увеличить на 20 мм по радиусу и по глубине. 2) Необходимость ремонта определяется результатом анализа
Поры, шлаковые включения в сварных соединениях	При изготовлении сосуда или ремонте	Анализ дефектов (недопустимых по ОСТ 26-2044) проводить, руководствуясь п.п. 9.4.1, 9.4.2 настоящего РД ¹⁾ .	Протокол контроля сварных соединений ультразвуковым методом	1) Необходимость ремонта определяется результатом анализа
Чешуйчатость поверхности, неудовлетворительное формирование шва	При изготовлении сосуда или ремонте сварного соединения	Допускается при отсутствии трещин в зоне дефекта.	Протокол визуального и измерительного контроля	
Подрезы в сварных соединениях	При изготовлении сосуда или ремонте сварного соединения	Допускаются местные подрезы глубиной не более 5% толщины стенки, общей протяженностью не более 10% длины шва, при отсутствии трещин в зоне дефекта ¹⁾ . В остальных случаях привлечь специализированную организацию для определения возможности продолжения эксплуатации.	Протокол визуального и измерительного контроля и магнитопорошкового (капиллярного) контроля	1) Необходимость ремонта определяется результатом магнитопорошкового (капиллярного) контроля (наличием или отсутствием трещин)
Наплывы	При изготовлении сосуда или ремонте сварного соединения	Допускается при отсутствии трещин в зоне дефекта.	Протокол визуального и измерительного контроля	
Смещения, увод кромок листов в сварных соединениях	При изготовлении сосуда	Для дефектов, недопустимых по п. Д.1 приложения Д, анализ проводить, руководствуясь п. 9.4.1 настоящего РД (использовать РД 26-6 или математическое моделирование) ¹⁾	Протокол визуального и измерительного контроля	1) Необходимость ремонта определяется результатом анализа

Продолжение таблицы 2

Вид повреждения, дефекта	Происхождение повреждения или дефекта	Нормы и критерии оценки	Документация, содержащая информацию о повреждении, дефекте	Примечание
Отклонение сосуда колонного типа от вертикали	При монтаже или эксплуатации сосуда ¹⁾	При отклонении сосуда, превышающем значение по таблице Д.1 Приложения Д, привлечь специализированную научно-исследовательскую организацию для определения причины появления отклонения сосуда от вертикали, условий дальнейшей эксплуатации сосуда.	Протокол визуального и измерительного контроля	1) Из-за деформации фундаментов опоры сосуда или ближайших к сосуду опор патрубков входа или выхода продукта
Отрыв опоры трубопроводов входа или выхода продукта от фундамента	При эксплуатации сосуда ¹⁾	При обнаружении отрыва привлечь специализированную научно-исследовательскую или проектную организацию для принятия решения по приведению в соответствие условий опирания требованиям конструкторской (проектной) документации	Протокол визуального и измерительного контроля	1) Из-за сезонных деформаций фундаментов опоры трубопровода или/и сосуда
Деформация стенки (вмятина или выпучина)	При изготовлении сосуда, при транспортировке или при ремонте.	Допускается вмятина или выпучина с размером, указанным в п. Д.1 приложения Д ¹⁾ . В остальных случаях анализ дефектов проводить, руководствуясь п.п. 9.4.1, 9.4.2 настоящего РД ²⁾ .	Протокол визуального и измерительного контроля	1) Ремонт не требуется 2) Необходимость ремонта определяется расчетом
Уменьшение толщины стенки элемента сосуда	При эксплуатации ¹⁾ . При изготовлении ²⁾ .	Минимальные измеренные значения толщины элементов при разрешенном давлении должны удовлетворять требованиям п.п. 9 и 10. При невыполнении этих требований необходимо привлечь специализированную научно-исследовательскую организацию для определения возможности дальнейшей эксплуатации	Протокол контроля толщины элементов ультразвуковым методом	1) Если утонение стенки обусловлено коррозией или эрозией металла. 2) Толщина изначально была меньше указанной в конструкторской документации.

Окончание таблицы 2

Вид повреждения, дефекта	Происхождение повреждения или дефекта	Нормы и критерии оценки	Документация, содержащая информацию о повреждении, дефекте	Примечание
Изменение твердости материала	При изготовлении сосуда, при ремонте или эксплуатации.	Допустимые значения приведены в таблице 3. При невыполнении данных требований для определения возможности дальнейшей эксплуатации решение принимает ведущий эксперт, при необходимости привлекается специализированная научно-исследовательская организация	Протокол контроля твердости	
Повреждения, дефекты соединений труб с трубными досками: расслоения, плены, трещины, разрывы на концах труб; подрезы или закаты в переходных зонах вальцовочного пояса; прилегание трубы к трубному отверстию в пределах вальцовочного корпуса; отклонение угла разбортовки; толщина стенки конца разбортованной трубы.	При эксплуатации	Не допускаются Не допускаются Не допускается несплошное прилегание Не допускается отклонение в одну сторону более, чем на 10 ⁰ Не допускается уменьшение толщины более, чем 50 % от номинальной	Протокол визуального и измерительного контроля	

Таблица 3 - Допустимые значения твердости металла сварных соединений

Марка стали	Допустимые значения твердости* основного металла, НВ	Допустимые значения твердости* металла шва и зоны термического влияния, НВ, не более
Ст.3, 20, 16К	100-180	180
18К	100-180	190
20К, 22К	120-200	200
09Г2С, 16ГС	110-200	225
10Г2	110-210	
10Г2С1	120-210	
12ХМ	140-170	
12МХ	140-180	240
Примечание - Обобщенные данные ИТНЭ и ОСТ 24.201.03		

В противном случае техническое состояние оценивается как «неработоспособное», и проводится третий этап анализа.

9.5 Этап 3.

9.5.1 Рассматривается технически обоснованная возможность перевода сосуда в «работоспособное» техническое состояние (если в результате выполнения первого или второго этапов техническое состояние было оценено как «неработоспособное»).

9.5.2 Результатом выполнения данного этапа анализа должно быть принятие следующих решений:

- проведение ремонта;
- снижение расчетного давления, если это реализуемо по технологическому регламенту (и системой обеспечения безопасной эксплуатации сосуда);
- изменение регламента пуска (останова) в зимнее время (см. ОСТ 26 291);
- установление дополнительных требований к условиям проведения гидравлических (пневматических) испытаний;
- установление дополнительных требований к регламенту контроля при продолжении эксплуатации.

9.5.3 Если данные решения не реализуемы или экономически не целесообразны, принимается решение о выводе сосуда из эксплуатации и демонтаже.

9.6 В случае, если полученная при экспертном обследовании информация является недостаточной для оценки технического состояния в соответствии с требованиями данного документа, необходимо привлечь специализированную научно-исследовательскую организацию для принятия решения о необходимости проведения дополнительных лабораторных исследований или измерений непосредственно на сосуде, обеспечивающих получение оценки.

Лабораторные исследования и измерения должны проводиться, руководствуясь действующей нормативно-технической документацией.

9.7 При использовании прикладных программ для математического моделирования напряженно-деформированного состояния необходимо приводить документальные сведения, подтверждающие адекватность проведенных расчетов: наименование программы, ее версию, принятые допущения, расчетные схемы и точность результатов расчетов, распечатки исходных данных и распечатки или графические изображения результатов расчетов.

9.8 Анализ повреждений, дефектов и параметров технического состояния сосуда оформляется в виде технической справки (если проведение анализа ограничено одним - первым этапом) или отчета (при выполнении анализа в большем объеме).

10 НАЗНАЧЕНИЕ СРОКА ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. РЕГЛАМЕНТ КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРИ ПРОДОЛЖЕНИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

10.1 К дальнейшей эксплуатации допускается сосуд, находящийся в «исправном» или «работоспособном» техническом состоянии в соответствии с требованиями п. 9.

10.2 Назначение срока дальнейшей эксплуатации

10.2.1 При выполнении для всех элементов сосуда условий:

$$s_* > s_n - c_1/2$$

или

обеспечивается прочность¹⁾ сосуда при толщине элементов $s_ - c_1/2$,*

где s_* - текущая толщина элемента;

s_n - номинальная толщина элемента (по паспорту);

c_1 - проектная прибавка к толщине для компенсации коррозии и эрозии,

принятая в расчете на прочность (в паспорте сосуда),

срок дальнейшей эксплуатации назначается по таблице 4.

10.2.2 Для сосудов, в которых реализуется циклическое нагружение, для назначения максимального срока дальнейшей эксплуатации должны быть выполнены требования п. 10.2.1 и подтверждена расчетом циклическая прочность в течение всего срока (прошедшей и будущей) эксплуатации (п.Е1.8 приложения Е1).

1) Текущая s_* толщина элемента сосуда должна превышать значение исполнительной толщины, принятой в расчете на прочность (в паспорте сосуда), за вычетом прибавки ($c - c_1/2$), где c - сумма прибавок к толщине, принятая в расчете, а c_1 - прибавка к толщине для компенсации коррозии и эрозии. Если это условие не выполняется, необходимо провести поверочный расчет на прочность при толщине $s_* - c_1/2$.

10.2.3 При невыполнении требований п.п. 10.2.1 и 10.2.2 назначаемый срок принимается равным

$$T = \min \left\{ 0.75 \frac{(s_1 - s_2)}{V}, t, \left(\frac{1}{\sum_{j=1}^n \frac{N_j}{[N_j]}} - 1 \right) \right\}$$

где s_2 - допускаемая толщина элемента, см. п. Е1.5 приложения Е1,

t_2 - время эксплуатации сосуда с момента его пуска (в годах),

N_j и $[N_j]$ - фактическое число циклов за время t , и допускаемое число циклов j -го типа (см. п.Е1.8 приложения Е1 и ГОСТ 25859),

V - скорость равномерной коррозии,

но не более срока, указанного в таблице 4,

- Примечания: 1. Первое выражение в фигурных скобках вычисляется для обечайки и днищ.
2. Необходимость рассмотрения циклического нагружения сосуда определяет п.Е1 Приложения Е1.

Таблица 4 - Предельная величина назначаемого срока дальнейшей эксплуатации

Эксплуатационные факторы	Оценка технического состояния сосуда	Срок дальнейшей эксплуатации, не более	Примечание
Соответствуют конструкторской (проектной) документации	Исправное	10 лет	-
	Работоспособное (без необходимости проведения ремонта)	8 лет	-
	Работоспособное (проведен ремонт: выборка трещины или применена сварка)	4 года	-
Не соответствуют конструкторской (проектной) документации ¹⁾ .	Работоспособное	4 года	1) Кроме нагрузок, предусмотренных конструкторской (проектной) документацией, выявлено наличие нагрузок на штуцера, обусловленных деформацией фундаментов опор, повышенной вибрацией и т.д., но количественные характеристики нагрузок отсутствуют

При первичном экспертном техническом диагностировании V принимается равным c_1/t_2 .

При вторичном и последующем экспертном диагностировании V определяется, руководствуясь приложениями Е2, Е3.

10.2.4 При отсутствии в паспорте данных о величине c_1 при первичном экспертном техническом диагностировании прибавка c_1 принимается равной 2 мм.

10.2.5 Если расчетный ресурс по циклической прочности оказался исчерпанным, назначаемый срок дальнейшей эксплуатации не должен превышать $0.1[N]$ и предельный срок по таблице 4.

10.3 Регламент контроля технического состояния сосуда при продолжении эксплуатации сосуда

10.3.1 Регламент контроля должен включать периодическое освидетельствование сосуда, выполняемое в соответствии с требованиями ПБ 10-115.

10.3.2 Регламент контроля после первичного технического диагностирования может включать контроль толщины стенки элементов сосуда с минимальной толщиной. Срок T_s проведения ультразвуковой толщинометрии определяется по формуле:

$$T_s = 0.75 \frac{s_* - s_p}{s_H + C_0 - s_*} t_0,$$

где s_p - расчетная толщина элемента,

C_0 - допускаемое положительное отклонение по толщине листа (см. ГОСТ 19903).

При сроке T_s , превышающем назначенный срок дальнейшей эксплуатации, дополнительный контроль толщины не проводится.

Ультразвуковая толщинометрия может проводиться на работающем сосуда. Результаты проведенной толщинометрии анализируются, руководствуясь п. 9.

10.3.3 При выявлении нагрузок на штуцера, обусловленных деформацией фундаментов опор, повышенной вибрацией, периодичность освидетельствования сосуда составляет один год. Контроль (на наличие-отсутствие трещин, выходящих на поверхность) сварных соединений патрубков этих штуцеров магнитопорошковым (капиллярным) методом проводится через 2 года.

10.3.4 В технически обоснованных случаях экспертная организация может назначить дополнительные виды контроля. Например, при выявлении повышенной вибрации - периодическое (в том числе при отклонении одного и более сосудов, работающих параллельно в одном цехе) измерение виброскорости на штуцерах и патрубках (на отводах) входа и выхода продукта в 3-х взаимно перпендикулярных направлениях, при выявлении деформации фундаментов - сезонные измерения деформации фундаментов и т.п.

10.3.5 В регламенте указывается срок проведения гидравлического (пневматического) испытания (см. п. 3.6) и пробное давление.

Величина пробного давления определяется в соответствии с требованиями п.4.6.3 ПБ 10-115. При этом в качестве расчетного давления принимается разрешенное давление по результатам экспертного технического диагностирования сосуда.

Пневматическое испытание должно проводиться в сопровождении акустико-эмиссионного метода контроля.

10.3.6 Для каждого вида контроля, назначенного в регламенте, необходимо указать ответственного исполнителя работы.

Дополнительные виды контроля, предусмотренные п.п.10.3.2-10.3.4, по решению ведущего эксперта могут выполнять региональные лаборатории неразрушающего контроля с условием передачи копий протоколов измерений экспертной организации, назначившей регламент контроля сосуда.

10.3.7 Обоснование назначенного срока дальнейшей эксплуатации приводится в технической справке или отчете.

11 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

11.1 «Заключение по результатам экспертного технического диагностирования» оформляется для каждого сосуда в соответствии с требованиями ПБ 03-246. Рекомендуемая форма этого документа приведена в приложении Ж.

11.2 В заключительной части «Заключения...» приводятся:

- заключение о техническом состоянии внутренних устройств и их соединений, которое делается на основании результатов выполнения визуального и измерительного контроля (п.8.2);

- оценка («исправное», «неисправное», «работоспособное», «неработоспособное») технического состояния сосуда на момент проведения экспертизы, полученная в результате выполнения п. 9 настоящего документа;

- заключение о возможности и условиях дальнейшей эксплуатации с указанием нового назначенного срока службы сосуда, разрешенного давления и давления гидравлического (пневматического) испытания (согласно результатам выполнения п.п. 9 и 10). Если в результате диагностирования техническое состояние сосуда определено как «неработоспособное», необходимо привести варианты решений (если они существуют), позволяющих перевести сосуд в «работоспособное» состояние (например, путем уменьшения разрешенного давления, проведения ремонтно-восстановительных работ);

Примечание - В случае принятия решения об изменении разрешенного давления владелец сосуда должен обеспечить защиту сосуда от повышения давления выше разрешенного в соответствии с требованиями п.5.5 ПБ 10-115.

- регламент контроля технического состояния сосуда при продолжении его эксплуатации.

11.3 Документация, полученная в результате проведенного экспертного технического диагностирования сосуда, является неотъемлемой частью «Заключения...» и оформляется в виде приложений к «Заключению...».

11.4 «Заключение...» подписывается экспертом(ами), руководителем экспертной организации и заверяется печатью (на титульном листе) экспертной организации, прошивается с указанием количества сшитых страниц и передается заказчику.

11.5 «Заключение...» оформляется в двух экземплярах. Один экземпляр передается заказчику, второй экземпляр хранится в экспертной организации, проводившей экспертное техническое диагностирование.

11.6 Заказчик передает «Заключение...» в территориальный орган Госгортехнадзора России для рассмотрения и утверждения в установленном РД 03-298 порядке.

11.7 В случае отрицательного «Заключения ...» по сосуду (если техническое состояние оценено как «неработоспособное») экспертная организация немедленно ставит в известность территориальный орган Госгортехнадзора России для принятия оперативных мер по дальнейшей эксплуатации сосуда.

11.8 При выявлении возможности продолжения эксплуатации сосуда до завершения оформления всей документации, в случае срочной необходимости продолжения эксплуатации диагностируемого сосуда, допускается выдача «Предварительного заключения о возможности продолжения эксплуатации сосуда» на срок не более полугода. Форма данного документа приведена в Приложении 3.

11.9 После регистрации «Заключения...» в территориальном органе Госгортехнадзора в паспорт сосуда вносится запись о разрешении дальнейшей эксплуатации сосуда с указанием разрешенных параметров (разрешенного давления, давления гидравлического (пневматического) испытания), регламента контроля технического состояния сосуда и срока проведения следующего экспертного технического диагностирования.

Приложение А
(Справочное)
Основные термины и определения

Термин	Определение
Дефект	<p>Каждое отдельное несоответствие продукции (сосуда) требованиям к качеству, установленным в конструкторской (проектной) и/или нормативно-технической документации</p> <p>Примечание - Дефект может появиться при изготовлении, транспортировке, монтаже, ремонте и/или эксплуатации.</p>
Дефект критический	<p>Дефект, при наличии которого техническое состояние сосуда определяется как «критическое»</p> <p>Примечание - см. «Техническое состояние критическое».</p>
Дефект нетрещиноподобный	<p>Раковина, пора, объемный дефект по ГОСТ 14782, коррозионная язва, эрозийный дефект и т.п. дефект</p>
Дефект трещиноподобный	<p>Несплавление, подрез, непровар с одним неустановленным размером поперечного сечения, плоскостной дефект по ГОСТ 14782 и т.п.</p>
Ликвация	<p>Неоднородность сплава по химическому составу, структуре и неметаллическим включениям, образующаяся при кристаллизации слитка</p>
Наработка	<p>Продолжительность работы сосуда. ГОСТ 27.002.</p>
Несплошности	<p>Пустоты в виде газовых пузырей, пор, трещин и пр. внутри отливки или изделия.</p>
Охрупчивание металла	<p>Смещение критической температуры хрупкости металла в область повышенных температур в процессе изготовления и эксплуатации сосуда</p>
Параметр технического состояния	<p>Конструктивный, физико-механический или любой иной признак объекта (сосуда), который качественно или количественно характеризует его техническое состояние</p>
Параметры технического состояния определяющие	<p>Параметры технического состояния, на основе которых проводится оценка остаточного ресурса</p>
Параметр технического состояния критический	<p>Значение параметра технического состояния, при котором техническое состояние определяется как «критическое»</p>
Повреждение	<p>Событие, заключающееся в нарушении исправного состояния при сохранении работоспособного состояния. ГОСТ 27.002</p>
Подконтрольная эксплуатация	<p>Эксплуатация, при которой помимо методов контроля технического состояния, предусмотренных при техническом освидетельствовании в соответствии с требованиями конструкторской (проектной) документации или ПБ 10-115, применяются дополнительные неразрушающие методы контроля, предусмотренные регламентом контроля по результатам экспертного технического диагностирования.</p>
Предельное состояние	<p>Состояние объекта, при котором либо его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно. ГОСТ 27.002</p>
Разрушение хрупкое	<p>Вид разрушения, при котором размер пластической зоны у вершины трещины или концентратора, инициирующих разрушение, пренебрежимо мал по сравнению с размером поперечного сечения сосуда (образца) в месте разрушения</p>

Термин	Определение
Ресурс	Суммарная наработка объекта от начала его эксплуатации или ее возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние, ГОСТ 27.002
Ресурс остаточный	Суммарная наработка объекта от момента контроля его технического состояния до перехода в предельное состояние. ГОСТ 27.002
Специализированная научно-исследовательская организация	Организация, имеющая разрешение Госгортехнадзора России на проведение проектно-конструкторских работ по созданию, ремонту и реконструкции сосудов, а также на изготовление, монтаж, ремонт, реконструкцию сосудов и/или их наладку, диагностику. ПБ 10-115
Срок службы назначенный	Календарная продолжительность эксплуатации, при достижении которой эксплуатация объекта должна быть прекращена независимо от его технического состояния. ГОСТ 27.002. Примечание - Назначенный срок службы, как правило, указывается в паспорте сосуда. Первоначально назначенный срок службы устанавливается при проектировании. В результате проведения экспертного технического диагностирования для исправного или работоспособного сосуда устанавливается новый назначенный срок службы. По истечении назначенного срока службы сосуд должен быть остановлен, и должно быть принято одно из следующих решений: списание или проведение экспертного технического диагностирования сосуда с определением нового назначенного срока
Техническое диагностирование	Определение технического состояния сосуда. Задачами технического диагностирования являются: контроль технического состояния, поиск места и определение причин отказа (неисправности), прогнозирование технического состояния. ГОСТ 20911
Техническое диагностирование экспертное	Техническое диагностирование сосуда, выполняемое по истечении назначенного срока службы сосуда, а также после аварии или обнаруженных повреждений элементов, работающих под давлением, с целью определения возможных параметров и условий дальнейшей эксплуатации. ПБ 10-115.
[Техническое] состояние исправное	Состояние объекта [сосуда], при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. ГОСТ 27.002
[Техническое] состояние критическое	Техническое состояние, которое характеризуется как опасное из-за возможности перехода конструкции в предельное состояние
[Техническое] состояние неисправное	Состояние объекта [сосуда], при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативной и /или конструкторской (проектной) документации. Примечание - Если при обследовании сосуда в сварном соединении обнаружен дефект, не предусмотренный конструкторской документацией, например, непровар, техническое состояние оценивается как «неисправное». Если при этом расчетами доказываемость допустимость данного дефекта, сосуд с этой неисправностью может быть допущен к дальнейшей эксплуатации, и техническое состояние в «Заключении по результатам экспертного технического диагностирования» оценивается как «работоспособное».
Техническое состояние объекта	Состояние, которое характеризуется в определенный момент времени, при определенных условиях внешней среды, значениями параметров, установленных технической документацией. ГОСТ 20911

Термин	Определение
[Техническое] состояние неработоспособное	<p>Состояние объекта [сосуда], при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. ГОСТ 27.002</p> <p>Примечание - В настоящем документе подобное определение дается техническому состоянию сосуда, если при проведении экспертного технического диагностирования выявлен хотя бы один параметр, при котором условия прочности корпуса сосуда (или отдельной его камеры) при фактических условиях эксплуатации не выполняются.</p>
[Техническое] состояние работоспособное	<p>Состояние объекта [сосуда], при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. ГОСТ 27.002</p> <p>Примечание - Работоспособный сосуд в отличие от исправного должен удовлетворять лишь тем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации, выполнение которых обеспечивает нормальное применение сосуда по назначению. В настоящем документе подобное определение дается техническому состоянию сосуда, у которого при проведении экспертного обследования выявлены повреждения, дефекты или эксплуатационные параметры, выходящие за рамки допускаемых значений, определенных конструкторской (проектной) и/или нормативно-технической документацией, устанавливающей требования к качеству при изготовлении, но расчетами доказано, что прочность корпуса сосуда (или отдельной его камеры) при фактических условиях эксплуатации обеспечивается.</p>
Трещина сварного соединения	<p>Дефект сварного соединения в виде разрыва металла в сварном шве и (или) прилегающих к нему зонах термического влияния и основного металла</p>
Экспертная организация	<p>Организация, имеющая лицензии Госгортехнадзора России на проведение экспертизы промышленной безопасности в соответствии с действующим законодательством. ПБ 03-246</p> <p>Примечание - Для проведения экспертного технического диагностирования организация должна иметь лицензию на проведение экспертизы на месте: технического диагностирования сосудов и аппаратов, работающих под давлением, с выдачей заключения о техническом состоянии и возможности (параметров и условий) продолжения эксплуатации</p>
Элемент сосуда	<p>Сборная единица сосуда, предназначенная для выполнения одной из основных функций. ПБ 10-115</p>

Приложение Б
Ссылочные нормативно-технические документы

- ВСН 351-88. Монтаж сосудов и аппаратов колонного типа.
- ГОСТ 12.1.007-76. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.
- ГОСТ 12.2.085-82. Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные.
- ГОСТ 27.002-89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения.
- ГОСТ 2999-85. Металлы и сплавы. Методы измерения твердости по Виккерсу.
- ГОСТ 5520-79. Сталь листовая углеродистая низколегированная и легированная для котлов и сосудов, работающих под давлением. Технические условия.
- ГОСТ 5639-82. Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна.
- ГОСТ 5640-68. Сталь. Металлографический метод оценки микроструктуры листов и ленты.
- ГОСТ 6996-66. Сварные соединения. Методы определения механических свойств.
- ГОСТ 7122-81. Швы сварные и металл наплавленный. Методы отбора проб для определения химического состава.
- ГОСТ 7512-82. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод.
- ГОСТ 7565-81. Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава.
- ГОСТ 9012-79. Металлы и сплавы. Методы измерения твердости по Бринеллю.
- ГОСТ 14249-89. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность.
- ГОСТ 14782-86. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.
- ГОСТ 18442-80. Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования.
- ГОСТ 18661-73. Сталь. Измерение твердости методом ударного отпечатка.
- ГОСТ 19903-74. Сталь листовая горячекатаная. Сортамент.
- ГОСТ 20911-89. Техническая диагностика. Термины и определения.
- ГОСТ 21105-87. Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый контроль.
- ГОСТ 22727-88. Прокат листовой. Методы ультразвукового контроля.

ГОСТ 22761-77. Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Бриггеллю переносными твердомерами статического действия.

ГОСТ 22762-77. Металлы и сплавы. Метод измерения твердости на пределе текучести вдавливанием шара.

ГОСТ 24755-89. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчёта укрепления отверстий.

ГОСТ 25216-82. Сосуды и аппараты высокого давления. Обечайки и днища. Нормы и методы расчета на прочность.

ГОСТ 25859-83. Сосуды и аппараты стальные. Нормы и методы расчета на прочность при малоцикловогом нагрузках.

ГОСТ 26202-84. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета обечаек и днищ от воздействия опорных нагрузок.

ГОСТ 26303-84. Сосуды и аппараты высокого давления. Шпильки. Методы расчета на прочность.

ГОСТ Р 51273-99. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Определение расчетных усилий для аппаратов колонного типа от ветровых нагрузок и сейсмических воздействий.

ГОСТ Р 51274-99. Сосуды и аппараты. Аппараты колонного типа. Нормы и методы расчета на прочность.

И 5-94. Инструкция на восстановление паспорта сосуда. М.: НИИХиммаш, ДАО ЦКБН, 1994 г.

ИТНЭ-93. Инструкция по техническому надзору и эксплуатации сосудов, работающих под давлением, на которые не распространяются правила Госгортехнадзора. Волгоград, 1994 г.

МР 125-02-95. Правила составления расчетных схем и определения параметров нагруженности элементов конструкций с выявленными дефектами, М.: ЦНИИТМАШ, НИКИЭТ, 1995 г.

ОСТ 24.201.03-90. Сосуды и аппараты стальные высокого давления. Общие технические требования.

ОСТ 26-5-88. Контроль неразрушающий. Цветной метод контроля сварных швов наплавленного и основного металла.

ОСТ 26-11-03-84. Швы сварных соединений сосудов и аппаратов, работающих под давлением. Радиографический метод контроля.

ОСТ 26 291-94. Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия.

ОСТ 26-1046-87. Сосуды и аппараты высокого давления. Нормы и методы расчета на прочность.

ОСТ 26-2044-83. Швы стыковые и угловые сварных соединений сосудов, аппаратов, работающих под давлением. Методика ультразвукового контроля.

ОСТ 34-70-690-96. Металл паросилового оборудования электростанций. Методы металлографического анализа в условиях эксплуатации.

ПБ 03-246-98. Правила проведения экспертизы промышленной безопасности.

ПБ 03-384-00. Правила проектирования, изготовления и приемки сосудов и аппаратов стальных сварных.

ПБ 10-115-96. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

ПНАЭ Г-7-002-86. Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок.

РД 03-131-97. Правила организации и проведения акустико-эмиссионного контроля сосудов, аппаратов, котлов и технологических трубопроводов.

РД 03-298-00. Положение о порядке утверждения заключений экспертизы промышленной безопасности.

РД 03-380-2000. Инструкция по обследованию шаровых резервуаров и газгольдеров для хранения сжиженных газов под давлением.

РД 09-102-95. Методические указания по определению остаточного ресурса потенциально опасных объектов, поднадзорных Госгортехнадзору России.

РД 0352-182-99. Допускаемые напряжения при нормальной и повышенных температурах, применяемые при расчете оборудования, работающего под давлением, по американским нормам ASME.

РД 10-369-2000. Положение по проведению экспертизы промышленной безопасности паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды.

РД 26-6-87. Сосуды и аппараты стальные. Методы расчета на прочность с учетом смещения кромок сварных соединений, угловатостей и некруглостей обечаек.

РД 26-14-88. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Элементы теплообменных аппаратов.

РД 26-15-88. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность и герметичность фланцевых соединений.

РД 26.260.010-97. Перечень нормативной документации по стандартизации на сосуды и аппараты, работающие под давлением.

РД 51-0220570-2-93. Клапаны предохранительные. Выбор, установка и расчет.

РДРТМ 26-01-122-89. Фланцевые соединения сосудов и аппаратов на давление свыше 10 до 100 МПа. Методика расчета режимов затяжки шпилек.

СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика.

Приложение В
(Рекомендуемое)
Форма отчета по анализу технической документации

ОТЧЕТ ПО АНАЛИЗУ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ*

(Наименование сосуда по паспорту)

“ _____ ” _____ 20__ г.
(Дата проведения анализа)

1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ О СОСУДЕ

- 1.1 Предприятие – изготовитель, город _____
- 1.2 Заводской номер _____
- 1.3 Дата изготовления _____
- 1.4 Номер сборочного чертежа _____
- 1.5 Предприятие, эксплуатирующее сосуд _____
- 1.6 Место установки сосуда _____
- 1.7 Регистрационный номер _____
- 1.8 Дата ввода в эксплуатацию _____
- 1.9 Сведения о перемещениях сосуда _____

2 СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ СОСУДА

Наименование элемента ¹⁾	Диаметр внутренний (наружный), мм	Длина (высота), мм	Толщина стенки номинальная ²⁾ , мм	Толщина стенки по расчету ³⁾ , мм	Сумма прибавок к толщине по расчету, мм	Вид сварки ⁴⁾	Электроды, сварочная проволо-лока (тип, марка, ГОСТ или ТУ)	Номер позиции, обозначение по эскизу	Примечания ⁵⁾

1) Указываются обечайки, днища, патрубки штуцеров и люков $D_y \geq 100$ мм. Если при дальнейшем проведении анализа появятся данные о дефектах и ремонтах патрубков штуцеров $D_y < 100$ мм, то сведения по этим патрубкам также заносятся в таблицу.

2) По паспорту.

3) По паспорту: исполнительная толщина, принятая в расчете на прочность, за вычетом суммы прибавок к толщине, принятой в расчете.

4) Указывается автоматическая или ручная.

5) Указывается общее количество однотипных элементов сосуда, и делаются другие необходимые пояснения.

* Если какие-то данные не выявлены, в соответствующих графах формы ставится прочерк.

3 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПАРАМЕТРЫ

Наименование показателей		Проектные	Фактические	Примечание
Давление, МПа (кгс/см ²)	рабочее		1)	
	расчетное		2)	
	пробное гидравлического или пневматического испытания		3)	
	максимальное нагнетательного устройства или полного раскрытия предохранительного клапана	—		
Температура, °С	расчетная стенки		—	
	рабочая среды			
	стенки, минимально допустимая отрицательная		4)	
Рабочая среда	состав			
	класс опасности по ГОСТ 12.1.007			
	взрывоопасность			
	пожароопасность			
Прибавка к толщине для компенсации коррозии (эрозии), мм			—	
Число циклов нагружения			5)	
Допустимая сейсмичность, балл			6)	
Группа сосуда для контроля сварных соединений				
Срок службы, лет		7)	8)	

1) Указывается максимальное внутреннее избыточное давление в сосуде за последние 2 года.

2) Указывается разрешенное давление, установленное по результатам последнего освидетельствования или диагностирования. В случае изменения разрешенного давления в примечании указать причину этого изменения.

3) Указывается значение пробного давления последнего испытания.

4) Для сосудов, устанавливаемых на открытой площадке или в не отапливаемом помещении, указывается абсолютная минимальная температура наружного воздуха в районе установки сосуда, если температура стенки может стать отрицательной от воздействия окружающего воздуха, когда сосуд находится под давлением.

Для сосудов, установленных в отапливаемом помещении, значение минимально допустимой температуры стенки не указывается.

5) Для сосудов, работающих циклически, указывается накопленное число циклов и прикладываются циклограммы нагружения (по давлению и по температуре).

При наличии циклов колебания рабочего давления с размахом более 15% расчетного давления для углеродистых и низколегированных сталей, более 25% - для аустенитных сталей к таблице прикладываются графики изменения рабочих давления и температуры не менее, чем в течение 2-ух лет. Частота регистрации параметров по времени, должна обеспечивать получение полной информации о процессе нагружения сосуда.

6) Графа заполняется для сосуда, установленного в районе с сейсмичностью 7 баллов и более (по 12 балльной шкале).

7) Указывается назначенный срок службы.

8) Указывается календарная продолжительность эксплуатации сосуда от начала его эксплуатации до проведения экспертного технического диагностирования.

* Для многокамерных сосудов фактические параметры указываются для каждой камеры

4 ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛАХ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СОСУДА

Наименование элемента ¹⁾	Марка материала ²⁾	ГОСТ (ТУ) на поставку ²⁾	Данные механических испытаний по сертификату или протоколу заводских испытаний ⁴⁾						
			Предел текучести, МПа (кгс/см ²)	Временное сопротивление, МПа (кгс/см ²)	Относительное удлинение, %	Относительное сужение, %	Ударная вязкость ³⁾		
							Величина, Дж/см ² (кгс м/см ²)	Температура ³⁾ , °С	Тип образца

1) Заполняется в соответствии с таблицей п.2.

2) При использовании иностранных марок дополнительно указать марку отечественного аналога, например по РД 0352-182.

3) Привести имеющиеся данные для минимальной температуры испытания.

4) Для сосудов импортной поставки следует указать (в скобках) также механические характеристики, использованные в расчете на прочность.

5 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ И ИССЛЕДОВАНИЙ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Наименование элемента и номер чертежа (эскиза) с указанием соединения ¹⁾ , для которого изготавливались контрольные соединения	Номер и дата документа	Сварное соединение				Металл шва			Зона термического влияния (околошовная зона)				
		Временное сопротивление, МПа (кгс/см ²)	Ударная вязкость			Временное сопротивление, МПа (кгс/см ²)	Относительное удлинение, %	Твердость, НВ	Ударная вязкость			Твердость, НВ	
			Величина, Дж/см ² (кгс м/см ²)	Температура, °С	Тип образца				Величина, Дж/см ² (кгс м/см ²)	Температура, °С	Тип образца		

1) На эскизе сосуда указать соединение, для которого изготавливалось контрольное соединения

6 ДАННЫЕ О ТЕРМООБРАБОТКЕ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ¹⁾

Наименование элемента или соединения	Вид термообработки	Режим термообработки		
		Температура, °С	Продолжительность выдержки, ч	Способ охлаждения

1) В том числе и при ремонте

7 ДАННЫЕ О ПРОВЕДЕННЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ (ПНЕВМАТИЧЕСКИХ) ИСПЫТАНИЯХ СОСУДА¹⁾

Дата	Вид испытания	Пробное давление, МПа	Испытательная среда	Температура испытательной среды, °С	Примечания ²⁾

1) Приводятся данные всех испытаний, начиная с заводских

2) Указывается положение сосуда при испытании.

8 СВЕДЕНИЯ О НЕРАЗРУШАЮЩЕМ КОНТРОЛЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ, НАТУРНЫХ ИЗМЕРЕНИЯХ И ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ МАТЕРИАЛОВ¹⁾

Дата	Вид контроля	Зона и объем контроля	Основные результаты контроля ²⁾	Организация-исполнитель

1) В первой строке таблицы указываются данные при приемо-сдаточном контроле на заводе-изготовителе, далее - при освидетельствованиях и обследованиях сосуда. При проведении освидетельствований в соответствии с требованиями ПБ 10-115 и при отсутствии замечаний допускается запись о всех этих освидетельствованиях делать в одной строке.

Сведения о гидравлических (пневматических) испытаниях в эту таблицу не заносятся (заносятся в таблицу 7).

2) Если по результатам освидетельствования или обследования было принято решение об изменении максимального допускаемого избыточного давления, указать разрешенное давление и причину изменения.

9 ДАННЫЕ ОБ АВАРИЙНЫХ И ДРУГИХ ОСТАНОВАХ¹⁾

Дата останова	Вид останова ²⁾	Причина останова ³⁾	Примечание

1) Сведения об остановах, связанных с проведением испытаний, освидетельствований и обследований, в данную таблицу не заносятся (заносятся в таблицы п.п. 7, 8).

2) Виды останова: аварийный останов, ремонт, вывод сосуда в резерв под рабочим давлением и т.п.

3) При аварийном останове указывается одна из причин по п.7.3 ПБ 10-115. При наличии дефекта указать вид дефекта и место его расположения на эскизе или карте контроля сосуда.

10 ДАННЫЕ О РЕМОНТАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ЗАМЕНАХ ЭЛЕМЕНТОВ СОСУДА

Дата проведения ремонта ¹⁾	Описание ремонта или замены	Способ и режим термообработки	Вид и результат контроля

1) Данные должны соответствовать данным в таблицах п. 8 и 9.

11 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О СОСУДЕ11.1 Сосуд установлен ¹⁾ _____

11.2 Наличие и вид тепловой изоляции _____

11.3 Сведения о дополнительных эксплуатационных факторах, условиях эксплуатации и нарушениях режима эксплуатации ²⁾ (о вибрации, о деформациях фундаментов опор сосуда и трубопроводов, болтов крепления опор и т.п.) _____

11.4 Замечания ИТР, ответственного за исправное состояние, о техническом состоянии сосуда _____

11.5 Замечания региональных органов ГГТН к техническому состоянию сосуда _____

1) Указывается: на открытой площадке, в отапливаемом или не отапливаемом помещении.

2) Выявляются путем опроса ИТР, ответственного за исправное состояние сосуда, и из имеющихся документов по данному вопросу.

12 РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ12.1 Заключение о соответствии фактических технических характеристик, параметров и условий эксплуатации сосуда проектным ¹⁾ _____12.2 Заключение о соответствии расчета (по паспорту) на прочность конструктивному и материальному исполнению (по паспорту) ¹⁾ _____12.3 Заключение о соответствии фактической температуры стенки элементов сосуда (находящегося под давлением) техническим требованиям, предъявляемым к материалам по минимально и максимально допустимым температурам ^{1), 2)} _____12.4 Потенциально-опасные зоны: см. эскиз сосуда, карту контроля сосуда ³⁾ _____

1) При несоответствии указать, в чем оно заключается.

2) См. ОСТ 26 291.

3) Ненужное зачеркнуть.

На эскизе и/или карте контроля указываются:

- зоны с ранее выявленными дефектами из таблицы п. 8,
- зоны расположения дефектов из таблицы п. 9,
- зоны проведенного ремонта из таблицы п. 10,
- зоны сварных соединений патрубков входа и выхода продукта, люков,
- предполагаемые зоны повышенного коррозионного (зоны раздела фаз, кубовая часть и т.п.) и эрозийного (зоны изменения направления движения продукта) износа.

13 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОАНАЛИЗИРОВАННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

13.1 Паспорт _____, зав. № _____

13.2 Сменный журнал _____

13.3 Режимная ведомость _____ за период _____

13.4 _____

13.5 _____

Приложение: Эскиз (карта контроля) сосуда

Анализ документации провели_____
(Должность, квалификация, подпись, Ф.И.О..)_____
(Должность, квалификация, подпись, Ф.И.О..)

Приложение Г
(Рекомендуемое)
Формы протоколов неразрушающего контроля

ПРОТОКОЛЫ

экспертного обследования _____, зав. № _____
(Наименование сосуда)

Содержание

	Стр.
1 Протокол № 1 визуального и измерительного контроля.....	_____
2 Протокол № 2 контроля толщины элементов сосуда методом ультразвуковой толщинометрии	_____
3 Протокол № 3 контроля сплошности основного металла и металла околошовной зоны ультразвуковым методом	_____
4 Протокол № 4 контроля сварных соединений магнитопорошковым методом	_____
5 Протокол № 5 контроля сварных соединений сосуда методом ультразвуковой дефектоскопии	_____
6 Протокол № 6 контроля твердости металла	_____

(Предприятие-исполнитель данного вида контроля)

(Предприятие, эксплуатирующее сосуд)

(Адрес)

(Наименование сосуда)

(Телефон, факс)

(Заводской номер)

(E-mail)

**Протокол № 1 от «__» _____ 200__ г.
визуального и измерительного контроля**

Нормативно-техническая документация, по которой выполнен контроль _____

Использованные приборы и инструменты _____

Карта контроля _____

Результаты контроля

Зона контроля	Условный номер дефекта	Вид дефекта	Местоположение дефекта	Размеры дефекта	Примечание
Наружная поверхность корпуса					
Внутренняя поверхность корпуса					
Внутреннее устройство					

Эскиз расположения дефектов: см. Приложение _____

Контроль выполнили:

(Должность, уровень квалификации) (Подпись) (Фамилия И.О.)
Удостоверение № _____, выдано _____, действительно до _____

(Должность, уровень квалификации) (Подпись) (Фамилия И.О.)
Удостоверение № _____, выдано _____, действительно до _____

(Место для штампа)

_____	_____
(Предприятие-исполнитель данного вида контроля)	(Предприятие, эксплуатирующее сосуд)
_____	_____
(Адрес)	(Наименование сосуда)
_____	_____
(Телефон, факс)	(Заводской номер)

(E-mail)	

**Протокол № 3 от _____ 200__ г.
контроля сплошности основного металла и металла околошовной зоны
ультразвуковым методом**

Нормативно-техническая документация, по которой выполнен контроль: _____
 Наименование прибора _____, зав. номер _____.
 Свидетельство о госповерке № _____ от _____.
 Тип ПЭП _____, зав. номер _____
 Предельная чувствительность, мм² _____
 Карта контроля: см. Приложение _____

Результаты контроля

Условный номер дефекта	Месторасположение дефекта	Глубина залегания, мм	Площадь (размеры) дефекта, мм ²	Характер дефекта	Примечание

Эскиз расположения дефектов: см. Приложение _____

Контроль выполнили:

_____	_____	_____
(Должность, уровень квалификации)	(Подпись)	(Фамилия И.О.)
Удостоверение № _____, выдано _____, действительно до _____		
_____	_____	_____
(Должность, уровень квалификации)	(Подпись)	(Фамилия И.О.)
Удостоверение № _____, выдано _____, действительно до _____		

(Место для штампа)

(Предприятие-исполнитель данного вида контроля)	(Предприятие, эксплуатирующее сосуд)
(Адрес)	(Наименование сосуда)
(Телефон, факс)	(Заводской номер)
(E-mail)	

**Протокол № 4 от _____ 200__ г.
контроля сварных соединений магнитопорошковым методом**

Нормативно-техническая документация, по которой выполнен контроль _____
 Наименование прибора _____, зав. номер _____
 Свидетельство о госповерке № _____ от _____
 Тип магнитной суспензии _____
 Средства проверки качества магнитной суспензии _____
 Чувствительность контроля _____
 Способ проведения контроля _____
 Карта контроля: см. Приложение _____

Результаты контроля

Наименование элемента сосуда	Условное обозначение дефекта на карте	Характер дефекта	Размеры по- вреждения или дефекта, мм	Примечание

Эскиз расположения дефектов: см. Приложение _____

Контроль выполнили:

(Должность, уровень квалификации)	(Подпись)	(Фамилия И.О.)
Удостоверение № _____, выдано _____, действительно до _____		

(Должность, уровень квалификации)	(Подпись)	(Фамилия И.О.)
Удостоверение № _____, выдано _____, действительно до _____		

(Место для штампа)

(Предприятие-исполнитель данного вида контроля)	(Предприятие, эксплуатирующее сосуд)
(Адрес)	(Наименование сосуда)
(Телефон, факс)	(Заводской номер)
(E-mail)	

**Протокол № 5 от _____ 200__ г.
контроля сварных соединений сосуда методом
ультразвуковой дефектоскопии**

Нормативно-техническая документация, по которой выполнен контроль _____
 Наименование прибора _____, зав. номер _____
 Свидетельство о госперверке № _____ от _____
 Тип ПЭП _____, зав. номер _____
 А бр.п. л. = _____ дВ, А бр. о. л.= _____ дВ
 Предельная чувствительность, мм² _____
 Карта контроля: см. Приложение _____

Результаты контроля

Номер сварного соединения по карте контроля	Описание результатов контроля								Соответствие норме качества
	Условн. номер дефекта	Расстояние от базы, мм	Эквивалентная площадь, мм ²	Наибольш. глубина залегания, мм	Условная протяженность, мм	Условная ширина, мм	Условная высота, мм	Тип дефекта	

Эскиз расположения дефектов: см. Приложение _____

Контроль выполнили:

(Должность, уровень квалификации)	(Подпись)	(Фамилия И.О.)
Удостоверение № _____, выдано _____, действительно до _____		

(Должность, уровень квалификации)	(Подпись)	(Фамилия И.О.)
Удостоверение № _____, выдано _____, действительно до _____		

(Место для штампа)

(Предприятие-исполнитель данного вида контроля)

(Адрес)

(Телефон, факс)

(E-mail)

(Предприятие, эксплуатирующее сосуд)

(Наименование сосуда)

(Заводской номер)

**Протокол № 6 от _____ 200__ г.
контроля твердости металла**

Нормативно-техническая документация, по которой выполнен контроль _____
 Наименование прибора _____, зав. номер _____
 Свидетельство о госповерке № _____ от _____
 Стандартный образец _____
 Карта контроля: см. Приложение _____

Результаты контроля

Номер сварного соединения по карте контроля/ номер зоны контроля	Твердость металла, НВ					Номер сварного соединения по карте контроля/ номер зоны контроля	Твердость металла, НВ							
	основного		шва	зоны терм. влияния			основного		шва	зоны терм. влияния				
	т. 1	т. 5	т. 3	т. 2	т. 4		т. 1	т. 5	т. 3	т. 2	т. 4			

Контроль выполнили:

(Должность, уровень квалификации) _____ (Подпись) _____ (Фамилия И.О.)
 Удостоверение № _____, выдано _____, действительно до _____

(Должность, уровень квалификации) _____ (Подпись) _____ (Фамилия И.О.)
 Удостоверение № _____, выдано _____, действительно до _____

(Место для штампа)

Приложение Д
(Справочное)

**Геометрические параметры, повреждения и дефекты,
регистрируемые при визуальном и измерительном контроле сосуда.
Определение характера структурной неоднородности металла**

Д.1 Геометрические параметры, повреждения и дефекты, регистрируемые при визуальном и измерительном контроле сосуда

Д.1.1 Геометрические параметры, повреждения, дефекты, регистрируемые при визуальном и измерительном контроле корпуса сосуда (обечаек и их соединений, днищ и их соединений с обечайками и опорами, патрубков и их соединений с обечайками, днищами и т.п.) приведены в таблице Д.1.

Таблица Д.1

Вид повреждения или дефекта	Описание	Регистрируемые параметры, повреждения, дефекты
Трещины	Дефект в виде разрыва металла в сварном шве и (или) прилегающих к нему зонах сварного соединения и основного металла	Трещины всех видов и направлений
Свищи в сварном шве	Дефект в виде воронкообразного или трубчатого углубления в сварном шве	Все
Подрезы	Местное уменьшение толщины основного металла у границы сварного шва	Все
Прожоги и незаваренные кратеры	Возникают при проплавлении основного и наплавленного металла с возможным образованием сквозных отверстий или незаполненных присадочным материалом отверстий, образующихся после угасания дуги в конце шва	Все
Коррозионные язвы (одиночные и скопления), эрозионные повреждения или другие дефекты нетрещиноподобного вида	Локальное коррозионное или эрозионное повреждение (утонение) стенки. При расстоянии между ближайшими кромками соседних повреждений более \sqrt{Ds} повреждения считаются одиночными.	Одиночные повреждения максимальной протяженностью не более $0.25 \cdot \sqrt{Ds}$ глубиной более $15\%s$ или более 3 мм; скопления повреждений глубиной более 0.1s или более 1 мм. (D - внутренний диаметр, s - текущая толщина)
Смещение B кромок продольных швов обечаек и патрубков, хордовых и меридиональных швов днищ	Расстояние B между срединными поверхностями в стыковом соединении. При измерении смещения B кромок листов толщиной s_1 и s (s - наименьшая толщина) следует учитывать, что $B_1 < 0.5(s_1 - s) + B$, $B_2 < 0.5(s_1 - s) - B$, где B_1, B_2 - расстояния между кромками листов	Более 0.1s или 3 мм

Продолжение таблицы Д.1

Вид повреждения или дефекта	Описание	Регистрируемые параметры, повреждения, дефекты	
Смещение кромок в кольцевых швах	См. выше	Для электрошлаковой сварки более 5 мм; для всех остальных в зависимости от толщины s свариваемых элементов:	
		s , мм	B более
		до 20 20-50 50-100	0.1 s + 1 0.15 s или 5 мм 0,04 s + 3,5 мм
Увод (угловатость) сварных соединений	Нарушение гладкости стыкового соединения	Для обечаек: независимо от диаметра (D) более 5 мм; Для днищ из «лепестков»: при $D \leq 5000$ мм более 6 мм; при $D > 5000$ мм более 8 мм; Для конических днищ: при $D \leq 2000$ мм более 5 мм; при $D > 2000$ мм более 7 мм (D – внутренний диаметр обечайки или днища)	
Наплывы	Натекания металла на поверхность основного металла без сплавления с ним	Все	
Вогнутость или выпуклость (вмятина или выпучина)	Местное изменение формы	При высоте повреждения на обечайке: более 0.1 s при $s \leq 20$ мм, более 0.15 s при $s > 20$ мм (s – толщина стенки); на эллиптическом днище: более 6 мм; на полусферическом днище: более 4 мм.	
Отклонение сосуда колонного типа от вертикали	Отклонение от вертикали образующей сосуда. Измеряется с помощью приспособлений (рисок), предусмотренных для выверки вертикального положения.	Для технологических аппаратов, к которым предъявляются специальные требования ОСТ 26 291 к горизонтальности внутренних устройств: отклонения, превышающие допускаемые по проектной (конструкторской) документации; при отсутствии требований к вертикальности в проектной документации, отклонения, превышающие требования, установленные ВСН 351. Для остальных сосудов: отклонения более 1% высоты сосуда или 5 % радиуса опоры.	

Окончание таблицы Д.1

Вид повреждения или дефекта	Описание	Регистрируемые параметры, повреждения, дефекты
Отклонение от прямолинейности образующей цилиндрического корпуса	Максимальное расстояние от фактической образующей в зоне отклонения до прямой, лежащей в плоскости образующей и соединяющей крайние точки зоны отклонения	Не более 2 мм на длине 1 м, но не более 20 мм при длине корпуса до 10 м и не более 30 мм при длине корпуса свыше 10 м. При этом местная непрямолинейность не учитывается: в местах сварных швов, в зоне вварки патрубков штуцеров и люков в корпус, в зоне конусности обечайки, используемой для достижения допустимых смещений кромок в кольцевых швах, имеющих эллиптическое или отбортованное коническое днище
Относительная овальность a корпуса сосуда	В местах, где не установлены штуцера и люки: $a = 200(D_{max}-D_{min}) / (D_{max}+D_{min})$ В местах установки штуцеров и люков: $a = 200(D_{max}-D_{min}-0.02d) / (D_{max}+D_{min})$ где D_{max} и D_{min} - наибольший и наименьший диаметры в одном поперечном сечении, d - внутренний диаметр патрубка	Для сосудов, работающих под внутренним избыточном давлением, при $a > 1.5\%$ Для сосудов, работающих без давления (под наливом), при $a > 2\%$ Для сосудов, работающих под вакуумом, при $a > 0.5\%$

Д.1.2 Параметры, повреждения, дефекты, регистрируемые при визуальном и измерительном контроле соединений с трубными досками:
 расслоения, плены, трещины, разрывы на концах труб;
 подрезы или закаты в переходных зонах вальцовочного пояса;
 прилегание трубы к трубному отверстию в пределах вальцовочного корпуса;
 отклонение угла разбортовки;
 толщина стенки конца разбортованной трубы.

Д.2 Определение характера несплошности металла

Если измерение толщины проводилось с помощью толщиномера без экрана с изображением принимаемых эхо-сигналов и при этом получен аномальный результат, необходимо применить толщиномер, который оснащен экраном с изображением всех принимаемых эхо-сигналов (А-скан) или ультразвуковой дефектоскоп.

При наличии в материале «полупрозрачных» дефектов (структурной неоднородности металла без расслоения) изображение на экране будет иметь вид, как на рисунке Д.1. На рисунке импульс 1 - донное отражение, соответствующее фактической толщине, импульс 2 (таких импульсов может быть несколько) - соответствует глубине залегания неоднородности.


При присутствии «непрозрачных» дефектов (раскатанной поры, расслоения) изображение имеет вид, как на рисунке Д.2. В этом случае импульсы располагаются с одинаковым интервалом.

Для определения характера несплошности необходимо использовать нижеследующие признаки.

При наличии в материале строчечных металлургических дефектов (ликвации) плавное перемещение УЗ преобразователя будет сопровождаться скачкообразным изменением амплитуды и местоположения на экране эхо-сигнала 2, импульс 1 при этом всегда присутствует (рисунок Д.1).


При наличии одиночного включения (металлургического дефекта) незначительное перемещение УЗ преобразователя приведет к изображению только с одним (донным) сигналом.

В случае расслоения металла при перемещении УЗ преобразователя характер изображения (одинаковый интервал между импульсами, рисунок Д.2) не изменяется, вплоть до выхода преобразователя за границу расслоения.

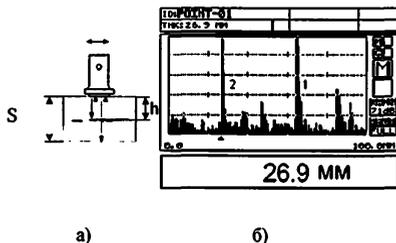

а) - толщина элемента; h – расстояние до дефекта; 1 - донный импульс;
2 - эхо-сигнал от «полупрозрачного» дефекта.

Рисунок Д.1 - Схема прозвучивания (а) и изображение на экране прибора (б) при наличии «полупрозрачных» строчечных дефектов

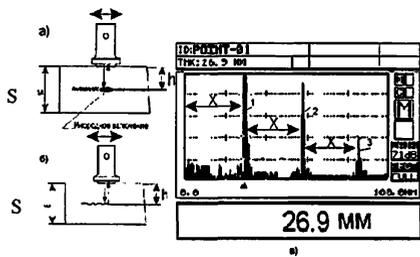

S - толщина элемента; h – расстояние до дефекта; 1, 2, 3 – одно- двух- и трехкратно отраженные от дефекта ультразвуковые импульсы

Рисунок Д.2 - Схема прозвучивания стенки сосуда при наличии «непрозрачного» включения (а), расслоения (б) и получаемое изображение на экране толщиномера

Приложения Е1-Е6
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАСЧЕТОВ НА ПРОЧНОСТЬ
И ОЦЕНКЕ ДОПУСТИМЫХ ДЕФЕКТОВ

Приложение Е1
(Обязательное)

Поверочные расчеты на прочность

Е1.1 Поверочные расчеты прочности проводятся, руководствуясь действующей отечественной нормативно-технической документацией: ГОСТ 14249, ГОСТ 24755 (для обечайки или днища с патрубком в зоне укрепления), ГОСТ 26202 (для обечайки или днища, подверженным действию опорной нагрузки в зоне опорного узла), ГОСТ Р 51273, ГОСТ Р 51274 (расчет на прочность аппаратов колонного типа), РД 26-14 (расчет на прочность элементов теплообменных аппаратов), РД 26-15 (расчет на прочность и герметичность фланцевых соединений), РД 26-6 (учет смещения кромок сварных соединений, угловатостей и некруглостей обечаек) и т.д. (см. РД.26.010).

При наличии трещиноподобных дефектов должен быть проведен расчет на прочность с учетом выявленных дефектов по моделям вязкого и хрупкого разрушения.

Примечание 1 - Требования к оценке сопротивления хрупкому разрушению (при выявлении трещиноподобных дефектов) приведены в приложении Е4, оценке склонности элементов сосуда к хрупкому разрушению - в приложении Е5, оценке допустимости размеров трещин - в приложении Е6.

Примечание 2 - Для сосудов импортной поставки при проведении расчетов необходимо использовать механические характеристики материалов, приведенные в паспорте сосуда (в расчете на прочность). В случае отсутствия в паспорте, они определяются из нормативной документации, на которую сделана ссылка в расчете, или из отечественной нормативной документации для отечественных аналогов импортных материалов (см., например, РД 0352-182).

Е1.2 При проведении расчетов по модели вязкого разрушения расчетную температуру, допускаемые напряжения определяют, руководствуясь требованиями раздела 1 ГОСТ 14249.

Допускается в качестве расчетной температуры принимать проектное значение расчетной температуры для определения допускаемых напряжений, если она не ниже температуры, определенной по ГОСТ 14249.

При проведении расчетов по модели хрупкого разрушения (приложение Е4) расчетная температура определяется в соответствии с требованиями п.Е5.2.2.

Е1.3 В качестве расчетного давления при фактически реализованных рабочих условиях следует принимать разрешенное давление.

Е1.4 При проведении поверочных расчетов по п. 9.3, 9.4.1 суммарная прибавка s к толщине в формулах принимается равной нулю. В качестве текущей толщины s элемента принимается минимальное измеренное значение по данным протокола ультразвуковой толщинометрии.

Е1.5 В качестве допускаемой толщины s_0 элемента (рассматриваются обечайки, днища, элементы узлов врезки патрубков, опорных узлов и т.д.) в

п.10.2 принимается величина S_* – S_{\max} , где S_{\max} – максимальная величина прибавки к толщине в расчетных формулах, при которой выполняется условие прочности для сосуда. При необходимости (например, при расчете допускаемых толщин элементов узла врезки патрубка по ГОСТ 24755), значение S_{\max} определяется методом последовательных приближений, считая его одинаковым для элементов узла врезки, находящихся в контакте с продуктом.

Е1.6 Вне зоны укрепления отверстий или зоны опорного узла (размеры зон определяются в нормативно-технической документации) допускаемая толщина элемента равна расчетной толщине по ГОСТ 14249.

Е1.7 Для эллиптических днищ, изготавливаемых штамповкой, допускается утонение в зоне отбортовки, если его величина не превышает 15 % расчетной толщины листа по ГОСТ 14249.

Е1.8 Для сосудов, в которых суммарное количество циклов нагружения от давления (в том числе пусков-остановов, нагружения пробным давлением, циклов изменения давления с размахом более 15% расчетного давления для углеродистых и низколегированных сталей и более 25% для аустенитных сталей), стесненности температурных деформаций и/или других воздействий за время эксплуатации превысило 1000, необходимо проверить выполнение условий циклической прочности в течение всего срока эксплуатации или определить срок и условия дальнейшей эксплуатации.

Данные о фактическом нагружении сосуда определяются при проведении анализа технической (эксплуатационной) документации (п. 5).

Накопленное за время эксплуатации число циклов N_s нагружения определяется из циклограммы нагружения (для сосудов, работающих циклически) и графиков изменения рабочего давления. Для сосуда, работающего, согласно технической документации, статически

$$N_s = kT_s N_* / T_*$$

где T_s - время эксплуатации сосуда (в годах), T_* - количество лет, по которым имеется информация о фактическом нагружении, N_* - накопленное число циклов за время T_* . Коэффициент $k = 1.5 \dots 2$. При $T_* = 2$ года рекомендуется принимать $k = 2$.

Проверка выполнения циклической прочности проводится в соответствии с требованиями ГОСТ 25859. При проведении расчетов необходимо использовать прогнозируемую толщину стенки на момент исчерпания нового назначенного срока эксплуатации.

В технически обоснованных случаях (при числе циклов более $0.5 \cdot 10^6$) допускается обоснование циклической прочности сосуда выполнять, руководствуясь ПНАЭ Г-7-002.

*Приложение Е2
(Обязательное)*

Оценка параметров, характеризующих утонение стенки

Е2.1 Оценка параметров, характеризующих утонение стенки, проводится при вторичном и последующем i -ом экспертном диагностировании на основе расчетных оценок толщины s_{*i} на момент проведения первичного экспертного диагностирования и текущей толщины s_* , элементов корпуса сосуда, которые определяются в соответствии с требованиями приложения Е3.

Е2.2 Расчетные оценки скорости V_i равномерной коррозии определяют по формулам:

$$V_2 = \frac{s_{*1} - s_{*2}}{t_2 - t_1}$$

- при проведении 2-го экспертного технического диагностирования и

$$V_3 = \left| \frac{S_1 X_1 - 3S_2}{X_1^2 - 3X_2} \right|$$

- при проведении 3-го экспертного технического диагностирования,

где

$$S_1 = \sum_{i=1}^3 s_{*i}, \quad S_2 = \sum_{i=1}^3 s_{*i} t_i, \quad X_1 = \sum_{i=1}^3 t_i, \quad X_2 = \sum_{i=1}^3 t_i^2,$$

t_i – период времени между началом эксплуатации и текущим экспертным обследованием.

*Приложение ЕЗ
(Обязательное)
Оценка текущей толщины элементов сосуда*

ЕЗ.1 Оценка текущей толщины элемента проводится путем статистической обработки данных ультразвуковой толщинометрии.

Статистической обработке подвергаются все данные за исключением минимальных значений, которые явно (по результатам визуального и измерительного контроля) относятся к поверхностным дефектам (язвам, эрозионным повреждениям, раковинам и т.п.), размеры которых должны быть определены при проведении визуального и измерительного контроля.

ЕЗ.2 Данные делятся на группы $\{s_i\}^k$ данных (i - номер точки контроля, k - номер группы, состоящей из n_k данных). Данные одной группы - это данные, относящиеся к одному и тому же элементу сосуда и одной и той же, по результату воздействия эксплуатационно-коррозионных факторов, зоне элемента. Например, для сосудов колонного типа - это результаты измерения толщины в точках контроля, лежащих в одном (k - ом) поперечном сечении сосуда, для сосудов хранения или транспортировки - лежащих в одном (k -ом) горизонтальном сечении.

ЕЗ.3 Расчетное значение s_*^k текущей толщины для k -ой группы, содержащей n_k данных, оценивается как нижняя граница доверительного интервала для среднего значения:

$$s_*^k = \hat{s}^k - \varepsilon^k, \quad \varepsilon^k = t_{n_k - 1, \frac{\alpha}{2}}^k \frac{\hat{\sigma}^k}{\sqrt{n_k}}, \quad (1)$$

где \hat{s}^k - статистическое среднее данных k -ой группы, вычисляемое по формуле

$$\hat{s}^k = \frac{1}{n_k} \sum_{i=1}^{n_k} s_i^k, \quad (2)$$

$\hat{\sigma}^k$ - статистическая оценка среднеквадратического отклонения толщины:

$$\hat{\sigma}^k = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n_k} (s_i^k - \hat{s}^k)^2}{n_k - 1}}, \quad (3)$$

$t_{n-1, \alpha/2}^k$ - процентные точки распределения Стьюдента с $n - 1$ степенями свободы, соответствующие уровню значимости α , связанном с доверительной вероятностью γ соотношением: $\gamma = 1 - \alpha$. Значения процентных точек приведены в таблице ЕЗ.1.

Е3.4 Доверительную вероятность γ рекомендуется выбирать не менее 0.9.

Е3.5 Число точек n_k измерений в k -ой группе при доверительной вероятности γ должно быть не менее указанного в таблице Е3.2 и зависит от коэффициента v^k вариации толщины металла в этой группе и относительной погрешности δ^k оценки текущей толщины¹⁾.

Таблица Е3.1 - Значения функции $t_{n-1, \alpha/2}^k$

n-1	$\alpha / 2$			
	0,050	0,025	0,010	0,005
1	6,314	12,706	31,821	63,657
2	2,920	4,303	6,965	9,925
3	2,353	3,182	4,541	5,841
4	2,132	2,776	3,747	4,604
5	2,015	2,571	3,365	4,032
6	1,943	2,447	3,143	3,707
7	1,895	2,365	2,998	3,499
8	1,860	2,306	2,896	3,355
9	1,833	2,262	2,821	3,250
10	1,812	2,228	2,764	3,169
11	1,796	2,201	2,718	3,106
12	1,782	2,179	2,681	3,055
13	1,771	2,160	2,650	3,012
14	1,761	2,145	2,624	2,977
15	1,753	2,131	2,602	2,947
16	1,746	2,120	2,583	2,921
17	1,740	2,110	2,567	2,898
18	1,734	2,101	2,552	2,878
19	1,729	2,093	2,539	2,861
20	1,725	2,086	2,528	2,845
21	1,721	2,080	2,518	2,831
22	1,717	2,074	2,508	2,819
23	1,714	2,069	2,500	2,807
24	1,711	2,064	2,492	2,797
25	1,708	2,060	2,485	2,787

Коэффициент вариации v^k вычисляется по формуле

$$v^k = \frac{\hat{\sigma}^k}{s^k}, \quad (4)$$

а относительная погрешность $\delta^k = \varepsilon^k / s^k$, где ε^k - ширина доверительного интервала (см. формулу (1)).

1) Величина относительной погрешности δ^k оценки текущей толщины не должна превышать 0.05.

Е3.6 В качестве оценки текущей толщины элемента сосуда принимают минимальное значение из всех значений S_*^k , принадлежащих данному элементу.

Таблица Е3.2 - Минимальное число измерений толщины

δ	γ	Минимальное число измерений при коэффициенте v , равном			
		0,02	0,03	0,04	0,05
0,02	0,9	3	7	11	17
	0,95	4	9	16	25
0,03	0,9	2	3	5	8
	0,95	2	4	7	11
0,04	0,9	1	2	3	5
	0,95	1	3	4	6
0,05	0,9	1	2	2	3
	0,95	1	2	3	4

Приложение Е4
(Обязательное)

Расчетная оценка сопротивления хрупкому разрушению при выявлении трещиноподобных дефектов

Е4.1 Расчет проводится для двух расчетных случаев: рабочих условий и гидравлических (пневматических) испытаний. В качестве расчетного давления при анализе рабочих условий принимается разрешенное давление. При гидравлическом (пневматическом) испытании - пробное давление по ПБ 10-115. Расчетная температура определяется в соответствии с требованием п.Е5.2.2.

Е4.2 Сопротивление хрупкому разрушению в условиях растяжения для трещиноподобного дефекта считается обеспеченным при выполнении условия:

$$K_I \leq [K_{CI}].$$

Здесь

K_I - расчетное значение коэффициента интенсивности напряжений,
 $[K_{CI}]$ - допускаемое значение коэффициента интенсивности напряжений материала в исходном состоянии

Е4.3 Схематизация выявленных неразрушающими методами контроля трещиноподобных дефектов проводится в соответствии с рекомендациями МР 125-02


Для трещиноподобного дефекта в сварном соединении патрубка при проведении расчета допускается его замена кольцевой трещиной длиной, равной максимальной длине выявленного дефекта.

Е4.4 Значения коэффициентов K , интенсивности напряжений для расчетных трещиноподобных дефектов вычисляют методами механики разрушения, используя, например, ПНАЭ Г-7-002, специальную литературу или математическое моделирование и прикладные программы.

Е4.5 Температурные зависимости допускаемых коэффициентов интенсивности напряжений для ряда сталей и их сварных соединений в исходном состоянии приведены на рисунках Е4.1 - Е4.3.


Е4.6 При определении допускаемых значений критического коэффициента интенсивности напряжений для текущего (на момент проведения экспертного обследования) состояния сосуда в качестве температуры T на рисунке Е4.1 - Е4.3 следует принять величину $T_p - \Delta T$, где T_p - расчетная температура (см. п.Е1.2), ΔT - сдвиг температуры.

Для стали 16ГС следует принять $\Delta T = 30$ °С, для стали 09Г2С - $\Delta T = 20$ °С.

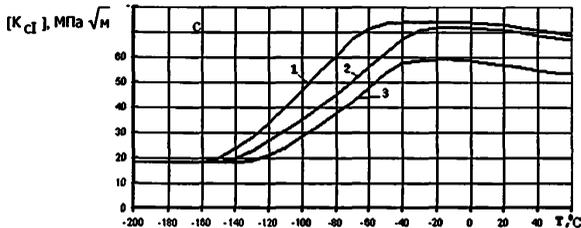


1- толщина проката 8...20 мм, 2- толщина проката 21...40 мм, 3- толщина проката 41...60 мм

Рисунок Е4.1 - Температурная зависимость допускаемых значений коэффициента интенсивности напряжений для нормализованной стали 09Г2С

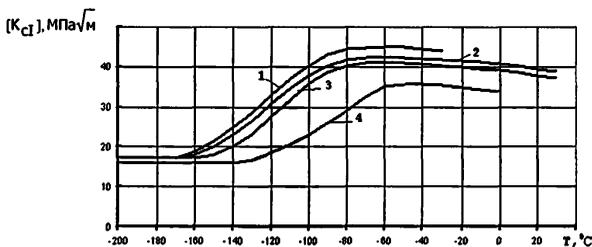

1- толщина проката 10...15 мм, 2- толщина проката 16...20 мм, 3- толщина проката 21...50 мм,
4 - сварное соединение (околошовная зона) при толщине свариваемых листов 10...20 мм

Рисунок Е4.2 - Температурная зависимость допускаемых значений коэффициента интенсивности напряжений для нормализованной стали 16ГС

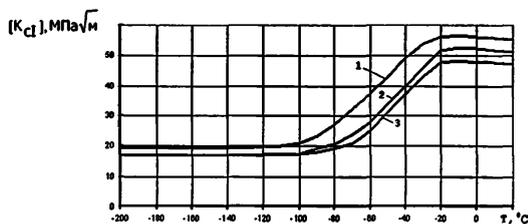

1 - сталь 20К в нормализованном состоянии, 2 - сталь СтЗсп в нормализованном состоянии, 3 - сталь СтЗсп в горячекатаном состоянии

Рисунок Е4.3- Температурная зависимость допускаемых значений коэффициента интенсивности напряжений стали 20К и СтЗсп при толщинах проката 10...25 мм

Е4.7 Для сталей и сварных соединений, для которых значения $[K_{\sigma}]$ не приведены на рисунках Е4.1-Е4.3, допускается значения $[K_{\sigma}]$ определять по ПНАЭ Г-7-002 по приведенной температуре ($T_p - T_{\kappa(\phi)}^V$), где $T_{\kappa(\phi)}^V$ - фактическое значение критической температуры хрупкости, устанавливаемое, руководствуясь приложением Е5. При определении значений $[K_{\sigma}]$ коэффициент запаса прочности n принимается равным 1.66, а значение температурного запаса $\Delta T = 30$ °С.

*Приложение Е5
(Рекомендуемое)*

**Оценка склонности металла конструктивных элементов сосуда
к хрупкому разрушению**

Е5.1 Общие положения

Е5.1.1 Охрупчивание материала сосуда или отдельных его элементов (зон) обусловлено технологическими и эксплуатационными факторами, вызывающими пластические деформации¹⁾ (наклеп), деформационное старение²⁾, появление закалочных структур³⁾, наводороживание⁴⁾ металла, коррозионное растрескивание под напряжением⁵⁾.

Е5.1.2 К технологическим факторам охрупчивания относятся все виды воздействий на стадиях изготовления, транспортировки и монтажа сосуда: вальцовка оболочек, холодная штамповка днищ, подгиб кромок обечаек, усадка металла в околошовной зоне при сварке, ускоренное охлаждение сварного соединения и т.д.

Е5.1.3 К эксплуатационным факторам охрупчивания относятся все виды механических, коррозионно-механических и коррозионных воздействий в период эксплуатации сосуда, включая пуски, остановки, гидравлические (пневматические) испытания: циклическое нагружение корпуса и прежде всего сварных соединений, вызванное изменением давления, температуры, сезонной подвижкой фундаментов опор сосуда и примыкающих трубопроводов, вибрацией трубопроводов; коррозионное растрескивание под напряжением в зоне воздействия жидкой фазы, вызванное одновременным воздействием механических нагрузок и электрохимических процессов коррозии.

Е5.2 Методика оценки склонности к хрупкому разрушению

Е5.2.1 Оценка склонности элементов сосуда к хрупкому разрушению производится на основе сопоставления фактического значения критической температуры $T_{к(ф)}^V$ или ее оценки с использованием паспортного значения ударной вязкости с расчетно-нормируемым значением критической температуры $T_{к(р-н)}^V$ хрупкости.

1) Пластическая деформация (наклеп) возникает при проведении технологических операций: вальцовке, холодной штамповке и т.п., приводящих к увеличению плотности дефектов кристаллической решетки;

2) Деформационное старение обусловлено снижением подвижности дефектов кристаллической решетки (дислокаций) за счет закрепления их атомами внедрения типа углерода и азота;

3) Закалочные структуры появляются при нарушении технологии сварки (попадании влаги в сварочную ванну), при ускоренном охлаждении сварного соединения;

4) Наводороживание происходит при попадании влаги в сварочную ванну, использовании непросушенных материалов;

5) Коррозионное растрескивание под напряжением обуславливается одновременным воздействием механических нагрузок и электрохимических процессов коррозии.

Е5.2.2 За расчетную температуру T_p принимается минимальное значение из нижеследующих:

минимальной температуры стенки аппарата, которая может реализоваться на любом режиме работы сосуда, находящегося под давлением;

абсолютной минимальной температуры наружного воздуха данного района (СНиП 2.01.01), если температура стенки сосуда, находящегося под давлением, может стать отрицательной от воздействия окружающего воздуха;

средней температуры воздуха наиболее холодной пятидневки данного района с обеспеченностью 0,92 (СНиП 2.01.01), если температура стенки сосуда, находящегося под давлением, положительная.

Е5.2.3 Значения расчетно-нормируемой критической температуры $T_{к(p-n)}^V$ хрупкости марок сталей, соответствующие значениям критической температуры хрупкости, устанавливаемым на поперечных образцах типа 11 по ГОСТ 9454 (образцы с V-образным надрезом типа Шарпи), определяются по номограмме (рисунок Е5.1) в зависимости от уровня гарантированного предела текучести, толщины листа и расчетной температуры T_p .

Е5.2.4 Для проката с гарантированным пределом текучести выше 390 МПа расчетно-нормируемая критическая температура $T_{к(p-n)}^V$ хрупкости принимается равной расчетной температуре T_p .

Е5.2.5 Условие обеспечения заданного уровня ударной вязкости на образцах Шарпи при назначенной в соответствии с п. Е5.2.3 температуре испытания эквивалентно требованию гарантии определенного значения (уровня) критической температуры хрупкости $T_{к(p-n)}^V$. Оценка $T_{к(p-n)}^V$ применяется для начальной номинальной толщины самого толстого листа обечайки (или другого элемента) сосуда.

Е5.2.6 Для низколегированных сталей 16ГС и 09Г2С, согласно ГОСТ 5520 и ТУ 14-1-3832-84, нормированная величина ударной вязкости КСУ, определяемая на поперечных образцах Менаже, устанавливается равной 34, 39 и 44 Дж/см².

Е5.2.7 Для стали с пределом текучести 315МПа и ниже допускается (в интервале температур, ограничиваемых сверху нормируемым уровнем ударной вязкости 34 Дж/см²) снижение нормируемого значения ударной вязкости на поперечных образцах Менаже до 29 Дж/см², при условии, что для одного из трех образцов разрешается снижение ударной вязкости на 5% ниже нормированной величины. Для термически обработанной стали 10Г2С1 категорий 7, 8 и 9 при толщинах 10...60 мм допускается снижение нормируемого значения ударной вязкости до 24 Дж/см².

Е5.2.8 Для сосудов, эксплуатируемых в условиях возможного хрупкого разрушения, когда при отсутствии в технической документации (в паспорте) сведений по ударной вязкости стали при проведении экспертного обследования выявлено трещинообразование, щелевая и/или точечная коррозия, наличие зон пластической деформации (например, образование гофра и т.п.), необходимо проведение экспериментальной работы по определению фактической критической температуры $T_{к(p)}^V$ хрупкости сосуда.

Определение фактической критической температуры $T_{\kappa(\phi)}^V$ хрупкости сосуда проводится, руководствуясь п. 5.5 Приложения 2 ПНАЭ Г-7-002. При этом в качестве критериальных значений ударной вязкости следует принимать значения, соответствующие требованиям ПБ 03-384, определяющим допускаемые значения ударной вязкости в зависимости от температуры.

Е5.2.8.1 В качестве фактического значения критической температуры $T_{\kappa(\phi)}^V$ хрупкости сосуда принимается наибольшее из значений $T_{\kappa(\phi)}^V$ основных элементов сосуда. Это же требование относится и к сосуду, элементы которого изготовлены из разных марок стали.

Е5.2.8.2 По результатам экспериментальной работы металл не склонен к хрупкому (квазихрупкому) разрушению, если выполняется условие

$$T_{\kappa(\phi)}^V \leq T_{\kappa(p-n)}^V.$$

Е5.2.8.3 Трещинообразование металла при выполнении условия п.Е5.2.8.2 наиболее вероятно обусловлено либо циклическим нагружением зоны трещинообразования¹⁾, либо нарушением технологии сварки²⁾ при изготовлении (ремонте) сосуда.

Примечания: 1) Характерные признаки: трещина проходит по зоне сплавления, сглаженный характер траектории трещины;

2) Характерные признаки: расположение в зоне максимального усиления шва (часто поперек шва), в зоне кратера или свища; изломы и разветвления траектории, сравнительно небольшие размеры.

Е5.2.8.4 При невыполнении условия п.Е5.2.8.2 сосуд может быть допущен к дальнейшей эксплуатации либо по заключению специализированной научно-исследовательской организации, либо после проведения ремонта сосуда с заменой элемента, обладающего склонностью к хрупкому разрушению, на элемент, отвечающий условию п.Е5.2.8.2.

Е5.2.9 Для сосудов, у которых в технической документации (в паспорте) имеются данные по ударной вязкости КСУ примененных марок сталей (полученные при испытаниях образцов типа Менаже (тип 1 по ГОСТ 9454)), проводится априорная оценка склонности к хрупкому разрушению.

Е5.2.9.1 Приближенная оценка склонности к хрупкому разрушению делается на основании проверки выполнения условия

$$T_{\kappa(n)}^U + \Delta T_{\kappa}^{U-V} \leq T_{\kappa(p-n)}^V.$$

При выполнении данного условия металл не склонен к хрупкому разрушению.

Здесь:

$T_{\kappa(n)}^U$ - критическая температура хрупкости, определенная на образцах типа Менаже по нормируемому категорией качества значению ударной вязкости при заданной температуре испытания;

ΔT^{U-V}_k - смещение критической температуры хрупкости при переходе от образца типа Менаже к образцу типа Шарпи (ГОСТ 9454).

Так, для СтЗсп при толщине проката 10...25 мм по ГОСТ 14637-89 требуется, чтобы ударная вязкость KCU была не менее 29 Дж/см² (3 кгс м/см²) при температуре испытания минус 20°С. Предполагается, что это равносильно выполнению условия $T_{k(n)}^U (KCU = 3 \text{ кгс м/см}^2) = -20^\circ\text{C}$.

Е5.2.9.2 Величина ΔT^{U-V}_k зависит от класса прочности стали и нормируемого значения ударной вязкости. В таблице Е5.3 приведены значения ΔT^{U-V}_k при нормируемых величинах ударной вязкости 25...30 Дж/см² (числитель) и 35...45 Дж/см² (знаменатель) для сталей с различной прочностью (пределом текучести).

Таблица Е5.3

Диапазон предела текучести, МПа	$\Delta T^{U-V}_k, ^\circ\text{C}$
245... 315	36/34
315... 345	30/28
более 345	24/20

Е5.2.9.3 Учитывая, что при оценке качества (хладостойкости) стали по уровню ударной вязкости применяется односторонний критерий $KCU \leq A$ (или $KCV \leq B$), то фактическое значение критической температуры стали $T_{k(n)}^U + \Delta T^{U-V}_k$ может быть намного ниже $T_{k(p-n)}^V$. С учетом этого обстоятельства при невыполнении условия п.Е5.2.9.1 возможна переаттестация (перепробование образцов) качества стали с оценкой ее соответствия условию п.Е5.2.8.2.

Е5.2.9.4 При невыполнении условия п.Е5.2.9.1, если материал не был переаттестован (см. п.Е5.2.9.3), при отсутствии дефектов и повреждений, указанных в п.Е5.2.8, сосуд может быть допущен к дальнейшей эксплуатации только по заключению специализированной научно-исследовательской организации.

В случае переаттестации материала решения принимаются в соответствии с требованиями п.Е5.2.8.2-Е5.2.8.4.

Е5.2.10 Допускается оценку степени охрупчивания металла под воздействием эксплуатационных факторов проводить с использованием микропроб согласно РД 03-380.

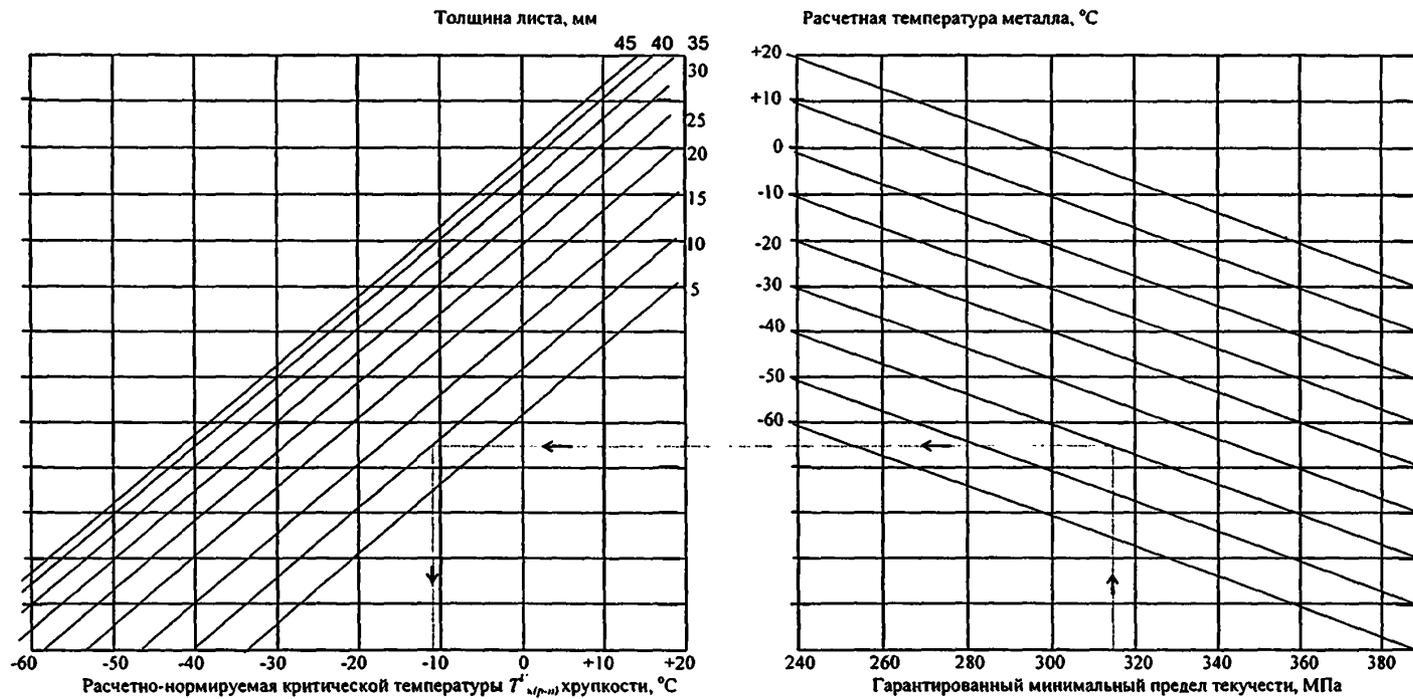


Рисунок Е5.1 – Номограмма для определения расчетно-нормируемой критической температуры $T_{k(p-n)}$ хрупкости (штриховой линией показан порядок действий)

Приложение Е6

(Справочное)

Оценка технического состояния сосудов с трещиноподобными дефектами

Е6.1 Область распространения

Данное приложение распространяется на сосуды

- эксплуатируемые в северных районах Российской Федерации при температурах стенки от минус 60 °С до +300 °С;
- изготовленные из низколегированных сталей 09Г2С, 16ГС, 17ГС1, 17Г1С, 10Г2С1 и имеющие в диапазоне рабочих температур предел прочности σ_b не менее 380 МПа, предел текучести $\sigma_{0,2}$ не менее 210 МПа;
- расчетное обоснование прочности которых соответствует требованиям ГОСТ 14249, ГОСТ 24755;
- подвергающиеся в процессе эксплуатации одновременному воздействию статических и циклических нагрузок;
- с толщиной стенки обечаек, днищ и патрубков штуцеров и люков 5..50 мм, отношением диаметра d патрубка штуцера к диаметру D обечайки не более 0.3;
- с усредненным по толщине стенки градиентом температуры при эксплуатации не более 0.5 °С/мм;
- общие мембранные напряжения в обечайках и днищах которых не превышают 140 МПа;
- нагруженность конструктивных элементов которых не более приведенной в п. Е6.4.

Е6.2 Основные положения

Е6.2.1 Оценка допускаемых размеров трещиноподобных дефектов в обследуемом сосуде проводится по таблицам Е6.4 - Е6.7 после проверки выполнения требований п.п. Е6.3, Е6.5, Е6.6.

Е6.2.2 Расчет допускаемых размеров дефектов, приведенных в таблицах Е6.5 - Е6.7, выполнен с учетом их подрастания в процессе эксплуатации под действием циклических и статических нагрузок.

Е6.2.3 Расчетные зависимости для определения скорости развития усталостных трещин в низколегированных сталях и их сварных соединениях получены на основе анализа и обобщения экспериментальных и литературных данных по циклической трещиностойкости. Расчетные зависимости учитывают влияние коэффициента асимметрии цикла и высокочастотного спектра нагрузок и могут быть использованы в широком диапазоне изменения скоростей роста трещин (до 10^{-13} м/цикл).

Е6.2.4 Предельное состояние сосудов в расчетной схеме определяется по критериям вязкого (пластической нестабильности) и хрупкого разрушения.

Е6.2.5 При определении допускаемых размеров дефектов толщина стенки сосуда принимается с учетом утонения за счет коррозионного и эрозийного износа на конец назначенного срока эксплуатации.

Е6.2.6 Расчет допускаемых размеров выполнен для поверхностных трещиноподобных дефектов. Для внутренних дефектов приведенные оценки допускаемых размеров трещиноподобных дефектов являются консервативными.

Е6.2.7 Дальнейшая эксплуатация сосуда с дефектами, не превышающими допускаемые, разрешается при условии ежегодного контроля размеров дефектов. При выполнении требований настоящего приложения назначенный срок дальнейшей эксплуатации – не более 4 лет. Решение о допуске сосуда к дальнейшей эксплуатации согласуется со специализированной научно-исследовательской организацией.

Е6.2.8 Схема оценки технического состояния сосудов с выявленными трещиноподобными дефектами представлена на рисунке Е6.1. Последовательность оценки технического состояния сосуда приведена в п.п. Е6.3 - Е6.8.

6.3 Определение эксплуатационной нагруженности конструктивных элементов сосудов с трещиноподобными дефектами

Е6.3.1 Эксплуатационная нагруженность сосуда зависит от режима эксплуатации, конструктивно-технологических особенностей и условий монтажа.

Е6.3.2 Эксплуатационная нагруженность конструктивных элементов сосуда с дефектами определяется по данным технической документации (сменных журналов и т.п.), а также по результатам текущего и предшествующего обследований (виброметрии, тензометрии) диагностируемого и/или аналогичного сосуда.

Е6.3.3 Результаты определения действующих напряжений представляют в табличном виде, с указанием уровня напряжений и частотного спектра нагрузок, количества циклов нагружения. Рекомендуемая форма представления информации об эксплуатационной нагруженности дана в виде таблицы Е6.1.

Е6.4 Нагруженность конструктивных элементов сосуда расчетной схемы
Нагруженность конструктивных элементов сосуда расчетной схемы, приведенная в таблицах Е6.2 и Е6.3, задана с учетом

- допускаемых мембранных напряжений, определяемых по условиям расчета сосуда на статическую прочность:

для гладкой части обечайки мембранные напряжения составляют

$$\sigma_{m_1} = [\sigma] = \frac{\sigma_{0,2}}{1,5} = 140 \text{ МПа};$$

для зоны приварки патрубка уровень напряжений, усредненных по толщине стенки сосуда, действующих в радиальном направлении (по отношению к оси патрубка), не превышает величин, указанных в таблице Е6.3; для кон-

сервативности расчета предельных состояний эти напряжения приняты равными максимальным общим мембранным напряжениям $\sigma_{м1} = 140$ МПа;

- максимальных изгибных напряжений (компенсационных монтажных) напряжений в зоне приварки патрубка от подводящего трубопровода (по критерию появления упругопластического шарнира в трубопроводе) $\sigma_k = 100$ МПа;

- остаточных напряжений в сварном шве и околошовной зоне $\sigma_{ост} = 110$ МПа (при температуре отпуска после сварки не ниже 550°C);

- вибрационных напряжений в обечайке и в зонах приварки патрубков, уровень и частотный спектр которых установлен по данным тензометрических исследований ряда сосудов, работающих под давлением, при различных, в том числе и форсированных, рабочих режимах.

Е6.5 Сопоставление эксплуатационной нагруженности обследуемого сосуда с нагруженностью сосуда расчетной схемы

Е6.5.1 Нагруженность конструктивных элементов обследуемого сосуда сопоставляют с нагруженностью элементов сосуда расчетной схемы.

Е6.5.2 Если нагруженность обследуемого сосуда не превышает нагруженность сосуда расчетной схемы, то оценка допускаемых дефектов проводится по таблицам Е6.4 - Е6.7.

Е6.5.3 Если нагруженность обследуемого сосуда превышает нагруженность сосуда расчетной схемы, то для расчета допускаемых размеров дефектов привлекается специализированная организация или принимается решение о ремонте или замене оборудования.

Е6.5.4 При отсутствии возможности представления данных по эксплуатационной нагруженности сосуда в рекомендуемой форме (см. п. Е6.3.3) для перехода к выполнению пп. Е6.6 - Е6.8 необходимо дать обоснование того, что нагруженность обследуемого сосуда не превышает нагруженность сосуда расчетной схемы.

Е6.6 Схематизация выявленных неразрушающими методами контроля дефектов

Е6.6.1 Схематизация выявленных неразрушающими методами дефектов проводится в соответствии с МР 125-02

Е6.6.2 Схематизация дефектов обеспечивает возможность представления результатов неразрушающего контроля в удобном для анализа и расчета виде. Выявленные дефекты рассматривают как трещиноподобные и заменяют эквивалентными полуэллиптическими (эллиптическими, четвертьэллиптическими) трещинами.

Е6.6.3 При наличии смещения кромок сварных швов с выявленными дефектами величина смещения включается в размер схематизированного дефекта.

Е6.7 Определение допускаемых размеров дефектов

Е6.7.1 Определяют соответствие конструктивного исполнения (толщина стенки) и температуры эксплуатации условиям, обеспечивающим вязкий характер разрушения, см. таблицу Е6.4.

Е6.7.2 При выполнении условий, приведенных в таблице Е6.4, допускаемые размеры трещиноподобных дефектов для обечайки сосуда и патрубковой зоны по критериям вязкого разрушения определяют по таблицам Е6.5 и Е6.6.


Е6.7.3 При невыполнении условий, приведенных в таблице Е6.4, и возможности хрупкого разрушения допускаемые размеры трещиноподобных дефектов для обечайки сосуда и патрубковой зоны определяют как минимальное значение из таблиц Е6.5, Е6.7 или Е6.6, Е6.7.

Е6.8 Оценка технического состояния сосуда

Е6.8.1 Оценку технического состояния сосуда с выявленными дефектами проводят с учетом требований п.9 настоящего документа.

Е6.8.2 Если эксплуатационная нагруженность обследуемого сосуда не превышает нагруженность сосуда расчетной схемы и размеры выявленных дефектов оказываются меньше допускаемых, то сосуд признается работоспособным и принимается решение о его допуске в эксплуатацию в соответствии с п. Е6.2.7.

Е6.8.3 Если размеры выявленных дефектов оказываются больше допускаемых, то сосуд признается неработоспособным и к дальнейшей эксплуатации не допускается. При необходимости следует обращаться в специализированную организацию для выполнения специального расчета с учетом особенностей эксплуатационной нагруженности, размеров и расположения дефектов, марки стали, механических свойств материалов. По результатам этих расчетов принимается техническое решение о допуске сосуда к дальнейшей эксплуатации, ремонте или о выводе из эксплуатации.

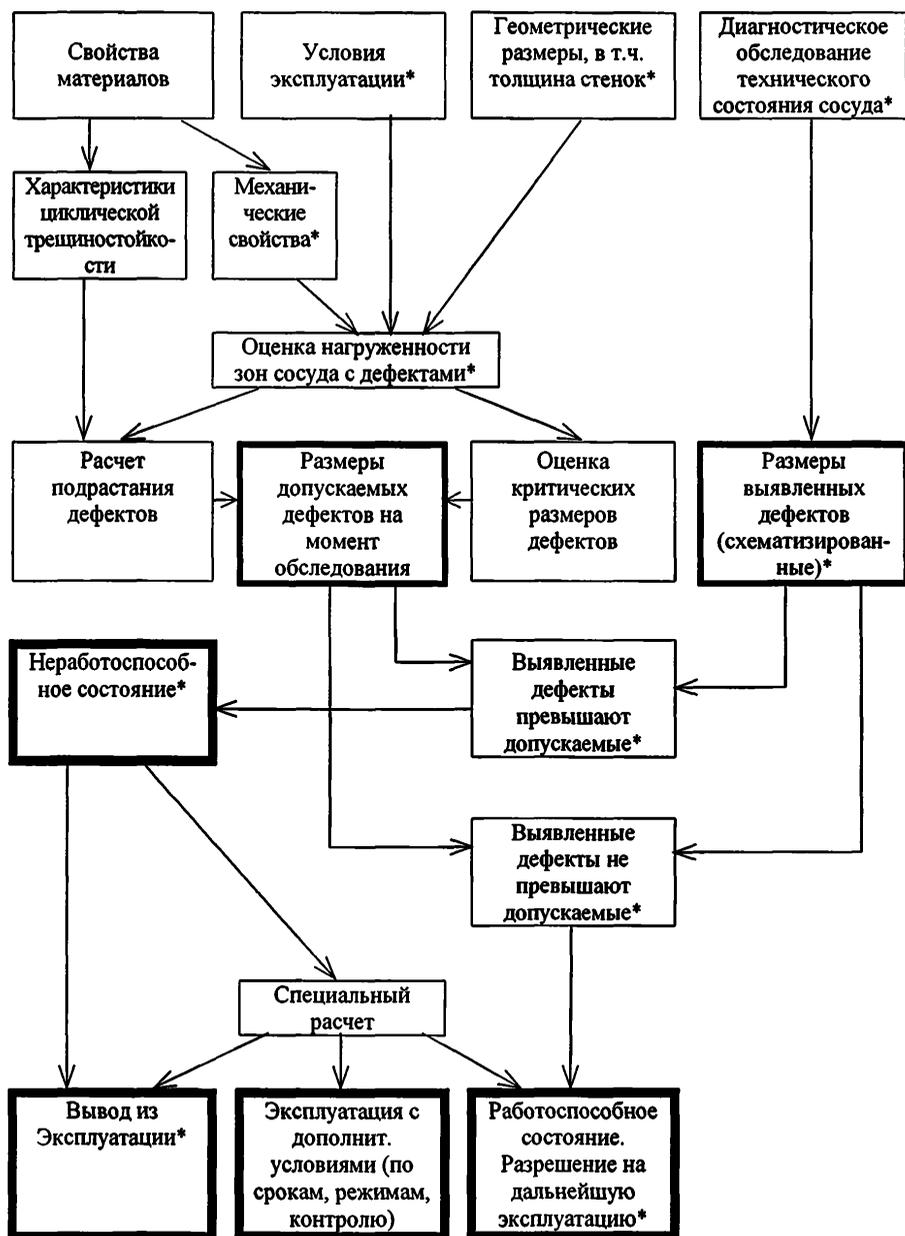

* Операции, выполняемые при экспертном диагностировании сосуда

Рисунок Б6.1 - Схема оценки технического состояния сосудов с выявленными

Таблица Е6.1 - Форма представления данных по эксплуатационной нагрузженности сосуда

Зона конст-рукции	Причина возникнове-ния напряжения	Напряжения	Уровень напряж-ний	Оценка количе-ства циклов, частота нагружения
Гладкая часть сосуда	Внутреннее давление	Мембранные кольцевые и осевые напряжения		
	Пульсация давления	Циклические мембранные кольцевые и осевые напряжения		
	Вибрация	Кольцевые и осевые напряжения		
	Изгибные весовые или механические нагрузки	Напряжения от веса горизонтального сосуда и его содержимого или от присоединенных деталей		
	Температурный перепад по длине или периметру сосуда	Общие температурные напряжения на границе раздела сред или от неравномерности температур по объему сосуда		
	Термоциклирование	Напряжения на границе раздела сред при изменении температуры подводи-мой жидкости		
	Температурный перепад по толщине стенки	Местные температурные напряжения от разности температур внутри и снару-жи		
Сварное соедине-ние в гладкой (непод-креплен-ной) час-ти сосуда	Отсутствие термообра-ботки или предвари-тельного подогрева, или их недостаточность	Остаточные напряжения в шве и околошовной зоне		
	Разнородность свариваемых материалов	Температурные напряжения от разности коэффициентов температурно-го расширения свариваемых мате-риалов		
	Конструктивный или технологический непровар	Напряжения в зоне концентрации от непровара		
Зона сое-динения с днища-ми и фланцами	Перепад жесткости	Изгибные напряжения по толщине стенки		
	Галтели	Напряжения в галтелях		
	Затяжка шпилек	Изгибные и растягивающие напря-жения во фланцах и зонах перехода		
Днище	Изгиб плоского, эллип-тического или торосфе-рического днища от внутреннего давления	Изгибные напряжения по толщине стенки		
	Люки и иные концен-траторы	Напряжения в зонах концентраторов		
Зона пат-рубков или шту-церов	Отверстия под патрубки или штуцера	Напряжения в зоне отверстий		
	Компенсационные, мон-тажные нагрузки от трубопроводов	Напряжения в зонах приварки и гал-тельных переходов, изгибные на-пряжения, передающиеся на стенку сосуда		

Таблица Е6.2 - Нагруженность гладкой части обечайки сосуда (расчетная схема)

Причина возникновения напряжения	Напряжения	Наличие в расчетном случае	Уровень напряжений	Оценка количества циклов
Внутреннее давление	Мембранные напряжения	+	140 МПа	100 в год
Пульсация давления	Циклические мембранные напряжения	+	21 МПа	2000 в год
Вибрация	Вибрационные напряжения	+	0,34 МПа	32 Гц
Отсутствие термообработки или предварительного подогрева или их недостаточность	Остаточные напряжения в шве и околошовной зоне	+	110 МПа	-

Таблица Е6.3 - Нагруженность зоны приварки патрубка сосуда (расчетная схема)

Причина возникновения напряжения	Напряжения	Наличие в расчетном случае	Уровень напряжений	Оценка количества циклов
Внутреннее давление в обечайке	Мембранные напряжения	+	90 МПа	100 в год
Пульсация давления	Циклические мембранные напряжения	+	14 МПа	2000 в год
Вибрация	Вибрационные напряжения с учетом концентрации	+	5,8 МПа	32 Гц
Отсутствие термообработки или предварительного подогрева или их недостаточность	Остаточные напряжения в шве и околошовной зоне	+	110 МПа	-
Компенсационные, монтажные нагрузки от трубопроводов	Напряжения в зонах приварки и галтельных переходов, изгибные напряжения, передающиеся на стенку сосуда	+	100 МПа	100 и 2000 в год от пульсации
Концентрация напряжений от всех видов нагрузок	Напряжения в зонах приварки и галтельных переходов	+	Коэффициент концентрации напряжений 4	100 и 2000 в год от пульсации

Таблица Е6.4 - Условия, обеспечивающие вязкий характер разрушения

Толщина стенки, мм	Температура эксплуатации, °С не ниже
50	31
40	22
30	9
20	-12
15	-31
10	-72

Таблица Е6.5 - Допускаемые дефекты для обечайки сосуда по критериям вязкого разрушения

Толщина стенки, мм	Протяженность, мм не более	Глубина, мм не более						
5.0	20.0	1.8	30.0	1.6	40.0	1.5	50.0	1.4
7.5	30.0	2.6	45.0	2.3	60.0	2.2	75.0	2.0
10.0	40.0	3.5	60.0	3.1	80.0	2.8	100.0	2.7
12.5	50.0	4.3	75.0	3.8	100.0	3.5	125.0	3.3
15.0	60.0	5.0	90.0	4.5	120.0	4.1	150.0	3.8
17.5	70.0	5.8	105.0	5.1	140.0	4.7	175.0	4.4
20.0	80.0	6.5	120.0	5.7	160.0	5.3	200.0	4.9
22.5	90.0	7.3	135.0	6.3	180.0	5.8	225.0	5.4
25.0	100.0	8.0	150.0	6.9	200.0	6.4	250.0	5.9
27.5	110.0	8.7	165.0	7.5	220.0	6.9	275.0	6.4
30.0	120.0	9.3	180.0	8.1	240.0	7.4	300.0	6.8
32.5	130.0	10.0	195.0	8.6	260.0	7.9	325.0	7.3
35.0	140.0	10.6	210.0	9.2	280.0	8.3	350.0	7.7
37.5	150.0	11.3	225.0	9.7	300.0	8.8	375.0	8.1
40.0	160.0	11.9	240.0	10.2	320.0	9.2	400.0	8.6
42.5	170.0	12.6	255.0	10.7	340.0	9.7	425.0	9.0
45.0	180.0	13.2	270.0	11.2	360.0	10.1	450.0	9.4
47.5	190.0	13.8	285.0	11.7	380.0	10.6	475.0	9.8
50.0	200.0	14.5	300.0	12.3	400.0	11.1	500.0	10.3

Таблица Е6.6 - Допускаемые дефекты для патрубковой зоны по критериям вязкого разрушения

Толщина стенки, мм	Протяженность, мм не более	Глубина, мм не более	Протяженность, мм не более	Глубина, мм не более	Протяженность, мм не более	Глубина, мм не более	Протяженность, мм не более	Глубина, мм не более
5.0	20.0	1.4	30.0	1.3	40.0	1.2	50.0	1.1
7.5	30.0	2.0	45.0	1.8	60.0	1.7	75.0	1.6
10.0	40.0	2.6	60.0	2.3	80.0	2.1	100.0	2.0
12.5	50.0	3.1	75.0	2.7	100.0	2.5	125.0	2.4
15.0	60.0	3.6	90.0	3.1	120.0	2.9	150.0	2.7
17.5	70.0	4.0	105.0	3.5	140.0	3.2	175.0	3.0
20.0	80.0	4.4	120.0	3.8	160.0	3.5	200.0	3.2
22.5	90.0	4.8	135.0	4.1	180.0	3.7	225.0	3.5
25.0	100.0	5.1	150.0	4.3	200.0	3.9	250.0	3.6
27.5	110.0	5.4	165.0	4.5	220.0	4.1	275.0	3.8
30.0	120.0	5.6	180.0	4.7	240.0	4.2	300.0	3.9
32.5	130.0	5.8	195.0	4.8	260.0	4.3	325.0	4.0
35.0	140.0	6.0	210.0	5.0	280.0	4.4	350.0	4.1
37.5	150.0	6.2	225.0	5.1	300.0	4.5	375.0	4.1
40.0	160.0	6.4	240.0	5.2	320.0	4.5	400.0	4.2
42.5	170.0	6.6	255.0	5.2	340.0	4.6	425.0	4.2
45.0	180.0	6.7	270.0	5.3	360.0	4.6	450.0	4.2
47.5	190.0	6.9	285.0	5.4	380.0	4.7	475.0	4.3
50.0	200.0	7.1	300.0	5.6	400.0	4.8	500.0	4.4

Таблица Е6.7 - Допускаемые трещиноподобные дефекты в сосуде, работающем под давлением, с учетом предельного хрупкого состояния

Температура эксплуатации, °С	Глубина дефекта, мм, при отношении протяженности дефекта к толщине стенки, 2с/т		
	10	6	4
20	4.5	5.5	6.9
0	4.2	4.8	5.6
-20	3.5	4.0	4.4
-40	3.0	3.3	3.7
-60	2.6	2.9	3.2

Приложение Ж
(Рекомендуемое)

Форма документа «Заключение по результатам экспертного технического диагностирования»

(Наименование министерства (ведомства))

(Наименование экспертной организации)

ЭКСПЕРТИЗА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Заключение № _____
по результатам экспертного технического диагностирования

(Наименование сосуда, зав. номер)

Рег. № ____ -ТУ- _____

(Руководитель экспертной организации)

(Подпись) (И.О. Фамилия)

« ____ » _____ 200_ г

М.П.

Город

Зав. № _____

1. Вводная часть

1.1 Основание для проведения экспертизы:

- 1) выработка сосудом назначенного срока службы,
- 2) договор № _____ от _____ с _____
(Номер договора) (Дата) (Наименование организации-заказчика)

1.2 Сведения об экспертной организации

Наименование экспертной организации: _____

Почтовый адрес: _____

Телефон: _____

Факс: _____

E-mail: _____

1.3 Сведения о наличии лицензии на право проведения экспертизы

Лицензия _____ № _____ на право осуществления деятельности по проведению _____

Дата выдачи: _____ Срок действия: до _____

1.4 Сведения об исполнителях работы

Наименование работы	Организация-исполнитель	Фамилия И.О. ответственного исполнителя	Квалификация и уровень	Номер удостоверения	Срок действия удостоверения

Копии удостоверений см. в Приложении Д.

1.5 Сведения о заказчике

Наименование организации: _____

Руководитель организации: _____

Почтовый адрес: _____

Телефон: _____

Факс: _____

E-mail: _____

2 Объект экспертизы

Наименование _____

Заводской номер _____

Регистрационный номер _____

Предприятие-изготовитель _____

Место установки сосуда _____

Дата изготовления _____

Дата ввода в эксплуатацию _____

3 Цель экспертизы

Целью экспертизы является оценка технического состояния сосуда, возможности, параметров, сроков и условий его дальнейшей эксплуатации.

4 Документы, рассмотренные в процессе экспертизы

Паспорт _____, зав.№ _____ с приложениями

Сменный журнал _____

Режимные листы за период с «__» _____ 199_ г. по «__» _____ 200_ г.

5 Работы, выполненные в процессе экспертизы

Наименование работы	Наименование и номер отчетной документации
1 Анализ технической документации	Отчет, см. Приложение А
2 Экспертное обследование:	Протоколы, см. Приложении Б
2.1 Визуальный и измерительный контроль	Протокол №__ от «__» _____ 200_ г.
2.2 Контроль сварных соединений патрубков магнитопоршковым методом	Протокол №__ от «__» _____ 200_ г.
2.3 Контроль толщины элементов сосуда методом ультразвуковой толщинометрии	Протокол №__ от «__» _____ 200_ г.
2.4 Контроль сварных соединений методом ультразвуковой дефектоскопии	Протокол №__ от «__» _____ 200_ г.
.....
3 Анализ повреждений, дефектов и параметров технического состояния сосуда.	Техническая справка (Приложение В)

Перечень использованной при экспертизе нормативной и методической документации приведен в Приложении Г.

6 Краткая техническая характеристика объекта экспертизы

Назначение сосуда: _____

Расчетное давление: _____ МПа

Расчетная температура стенки: _____ °С

Пробное давление гидравлического испытания: _____ МПа

Рабочая среда: _____

7 Результаты проведенной экспертизы

7.1 Заключение о техническом состоянии внутренних устройств и их соединений на момент проведения экспертизы _____

Зав. № _____

7.2 Заключение о техническом состоянии сосуда на момент проведения экспертизы

Сосуд находится в _____ состоянии.

7.3 Заключение о возможности и условиях дальнейшей эксплуатации _____

8 Регламент контроля технического состояния сосуда при продолжении его эксплуатации

Наименование вида контроля	Срок контроля (периодичность)	Ответственный исполнитель	Примечания

Приложения:

Приложение А. Отчет по анализу технической документации;

Приложение Б. Документация (протоколы, заключения) с результатами экспертного обследования;

Приложение В. Техническая справка по анализу дефектов и параметров технического состояния;

Приложение Г. Перечень использованной при экспертизе нормативной и методической документации;

Приложение Д. Копии удостоверений.

Ведущий эксперт

_____ (Подпись)

_____ (Фамилия И.О.)

Эксперт

_____ (Подпись)

_____ (Фамилия И.О.)

Зав. № _____

Приложение 3*(Рекомендуемое, оформляется на бланке экспертной организации)***Форма документа «Предварительное заключение о возможности продолжения эксплуатации сосуда»**

Главному инженеру

(Наименование предприятия Заказчика)_____
(И. О. Ф а м и л и я)К о п и я :
Начальнику _____
(Наименование округа)
округа Госгортехнадзора РоссииИсх. № _____ от « ____ » _____ 200_ г _____
(И. О. Ф а м и л и я)**Предварительное заключение
о возможности продолжения эксплуатации сосуда**_____
(Наименование технического устройства)_____ на основании договора
(Наименование экспертной организации)_____ провела экспертное техническое диагностирование
(Номер и дата х/договора)_____
(Наименование технического устройства и зав. номер)Предварительный анализ результатов экспертного обследования показал, что
сосуд находится в _____ техническом состоянии,
(Указать: в "исправном" или "работоспособном")

и его эксплуатация может быть продолжена при следующих условиях:

1. _____,
(Если необходимо проведение гидравлического испытания, то указать эту необходимость)
2. разрешенное давление _____,
3. пробное давление гидравлического испытания _____,
4. _____

Заключение по результатам экспертного технического диагностирования
_____, оформленное в
(наименование технического устройства и зав. номер)

РД26.260.16-2002

соответствии с требованиями РД 26.260.16-2002, с указанием нового назначенного срока службы, будет представлено согласно календарному плану выполнения работ по договору _____

(Номер и дата х/договора)

Срок действия предварительного заключения: до «___» _____ 200_ г.

(Руководитель экспертной организации)

(Подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.