

СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С ВРЕЗАЮЩИМСЯ  
КОЛЬЦОМ И ЗАГЛУШКОЙ

## Конструкция и основные размеры

Dead tube connections.  
Construction and basic dimensionsГОСТ  
24091-80Взамен  
ГОСТ 15781-70 и  
ГОСТ 21855-76Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 8 апреля  
1980 г. № 1589 срок действия установлен


с 01.07 1981 г.

до 01.07 1991 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на соединения трубопроводов с врезающимся кольцом и заглушкой, работающие в условиях неагрессивных сред при температуре от 233 К (минус 40°C) до 393 К (плюс 120°C).

2. Конструкция и основные размеры соединений трубопроводов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

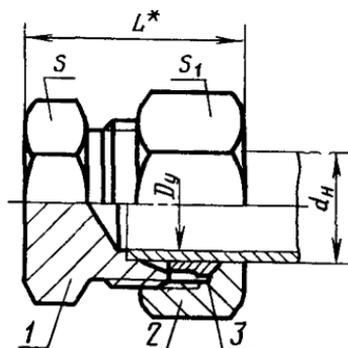

\* Размер для справок

1—заглушка по ГОСТ 21873-78; 2—  
чакдная гайка по ГОСТ 23353-78;  
3—врезающееся кольцо по ГОСТ  
23354-78

## Размеры в мм

Группа	Наружный диаметр трубы $d_n$	Условный проход $D_y$	$L$	Размеры „под ключ“		Масса 1000 шт., кг, не более
				$S$	$S_1$	
1	4	2,5	17	9	10	19
	5	3,0	18	12	12	23
	6	4,0			24	
	8	6,0	20		28	
2	6	4,0	22		14	17
	8	6,0	23	45		
	10	8,0	25	17	19	55
	12	10,0	26	19	22	80
	16	12,0	30	24	30	145
	18	15,0	32	27	32	175
	22	20,0		32	36	230
	28	25,0	34	41	41	320
	34	32,0	39	46	50	545
	42	40,0	41	55	60	720
	3	6	3,0	26	14	17
8		4,0	28	17	19	55
10		5,0	30	19	22	80
12		6,0	33	22	24	85
14		8,0	36	24	27	135
16		10,0		27	30	150
20		12,0	42	32	36	245
25		15,0	46	41	46	435
30		20,0	50	46	50	560
38	25,0	56	55	60	845	

Примечание. Размер  $L$  указан при затянутом состоянии соединения.

Пример условного обозначения соединения группы 1 с  $d_n = 8$  мм:

*Соединение 1—8 ГОСТ 24091—80*

3. Условные давления для каждой группы соединений приведены в ГОСТ 22525—77, рекомендуемое приложение 1.

4. Технические требования, правила приемки, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 15763—75.

**Изменение № 1 ГОСТ 24091—80 Соединения трубопроводов с врезающимся кольцом и заглушкой. Конструкция и основные размеры**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 26.10.89 № 3203**

**Дата введения 01.07.90**

Наименование стандарта. Исключить слова: «и основные размеры», «and basic dimensions».

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 41 9300.

Пункт 1 изложить в новой редакции: «1. Настоящий стандарт распространяется на соединения трубопроводов с врезающимся кольцом и заглушкой с углом конуса  $24^\circ$ ».

Пункт 2. Заменить обозначение размера:  $d_n$  на  $D_n$  ;  
таблицу (группа 2) для условных проходов 12,0 и 32,0 изложить в новой редакции:

*(Продолжение см. с. 152)*

(Продолжение изменения к ГОСТ 24091—80)

Группа	Наружный диаметр трубы $D_n$	Условный проход $D_y$	$L$	Размеры „под ключ“		Масса 1000 шт., кг, не более
				$S$	$S_1$	
2	15	12,0	30	22	27	101
	(16)			24	30	116
	(34)	32,0	39	46	50	416
	35					403

графа «Масса 1000 шт., кг, не более». Заменить значения: 19 на 10, 23 на 15, 24 на 15, 28 на 19, 30 на 24, 45 на 34, 55 на 45, 80 на 62, 175 на 139, 230 на 195, 320 на 270, 720 на 626, 40 на 41, 55 на 57, 80 на 74, 85 на 96, 135 на 134, 245 на 244, 560 на 564;

таблицу дополнить примечанием — 2: «2. Размеры, приведенные в скобках, неpreferred».

(ИУС № 2 1990 г.)