



АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА

НОРМИРОВАНИЕ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

**КРОВЛИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
И ПРАВИЛА ПРИЕМКИ**

ТСН КР-97 МО

Издание официальное

МОСКВА 1998

НОРМИРОВАНИЕ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
НОРМЫ**

КРОВЛИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА ПРИЕМКИ ТСН КР-97 МО

**(Утверждены постановлением Правительства
Московской области от 30.03.98 № 28/9)**

Издание официальное

АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Министерство строительства Московской области

Москва 1998

Разработаны АО "ЦНИИПромзданий" (С М Гликин, канд техн наук, Заслуженный Строитель России, А М Воронин, канд техн наук) при участии Лицензионно-экспертного управления Московской области (Л.Д. Мандель, В Н Мищерин) и ООО "ТехноНИКОЛЬКровля" (В П Протасов) При разработке документа учтены результаты исследования АО "Полимерстройматериалы" (Я И Зельманович, канд хим наук), НИИМОССТРОЙ (А.Б. Вальницев), АО "ЦНИИОМТП" (В Б Белевич, канд техн. наук, В Н. Никитин), а также передовой отечественный опыт устройства кровель ЗАО "Диат" (Е Ю Цыкановский), ООО "Кров-Пром" (Ю М. Мантров), ПСК "Б Сигма" (М Н. Крылов) и др. , ряда ведущих зарубежных фирм "Свепко" (США), "Ондулин" (Франция), "Ветроасфальто", "Индекс", "Италиано Мембрана" (Италия), "Ланкодор" и "Импербел" (Бельгия), "Лемминкяйнен" и "Икопал" (Финляндия), "Матаки" (Швеция), а также совместных предприятий: Российско-Ирландского СП "Изофлекс", Литовско-Российского СП "МИДА" и др

Настоящий документ не может полностью или частично воспроизведен и распространен в качестве официального издания без разрешения Минмосoblстроя.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

1. Область применения	4
2. Нормативные документы	4
3. Термины и определения	4
4. Общие положения	4
5. Кровли рулонные и мастичные	5
6. Кровли из асбестоцементных волнистых листов	10
7. Кровли из мелкоштучных материалов	10
8. Кровли из листовой стали, меди, металлического профнастила и металлочерепицы	10
9. Кровли из железобетонных панелей лоткового сечения (безрулонные)	11
10. Правила приемки кровель	11
<i>Приложение 1</i> Кровли Методы испытаний	13
<i>Приложение 2</i> Требования к физико-техническим характеристикам рулонных материалов	18

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие Нормы должны соблюдаться при проектировании, устройстве и приемке в эксплуатацию различных видов кровель вновь строящихся и реконструируемых зданий, а также при их ремонте.

2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

В настоящих нормах использованы ссылки на следующие документы:

СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии"

СНиП II-3-79* "Строительная теплотехника" изд. 1995 г.

СНиП 2.01.01-82 "Строительная климатология и геофизика"

ГОСТ 30340-95 "Листы асбестоцементные волнистые".

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящих нормах применены следующие термины

Кровля — верхний элемент покрытия, предохраняющий здание от проникновения атмосферных осадков.

Основание под кровлю — в кровлях из рулонных и мастичных материалов поверхность теплоизоляции, несущих плит, стяжек, а также существующей (при ремонте) рулонной или мастичной кровли, по которой укладывают слои водоизоляционного ковра.

В кровлях из асбестоцементных волнистых листов — опоры для закрепления листов (прогоны или обрешетка). В кровлях из металлического профнастила — прогоны. В кровлях из листовой стали, меди, черепицы, металлочерепицы, плоских асбестоцементных плиток и битумно-полимерных плиток — обрешетка.

Основной водоизоляционный ковер (в составе рулонных и мастичных кровель) — слои рулонных материалов или слои мастик, армированных стеклом — или синтетическими материалами, последовательно выполняемые по основанию под кровлю.

Дополнительный водоизоляционный ковер (рулонный или мастичный) — слои из рулонных материалов или мастики, армированные стеклом — или синтетическими материалами, выполняемые для усиления основного водоизоляционного ковра в ендовах, на карнизных участках, в местах примыкания к стенам, шахтам и другим конструктивным элементам. В кровлях

из асбестоцементных волнистых листов и мелкоштучных материалов — слои из рулонных битумных материалов на стекло- и картонной основе в качестве нижнего водоизоляционного слоя.

Защитный слой — элемент кровли, предохраняющий основной водоизоляционный ковер от механических повреждений, непосредственного воздействия атмосферных факторов, солнечной радиации и распространения огня по поверхности кровли.

Покрытие — верхнее ограждение здания для защиты помещений от внешних климатических факторов и воздействий. При наличии пространства (проходного или полупроходного) над перекрытиями верхнего этажа покрытие именуется чердачным.

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. В зависимости от вида водоизоляционного слоя кровли подразделяют на: рулонные, мастичные, из асбестоцементных волнистых листов, из листовой стали, меди, металлического профнастила, металлочерепицы и из мелкоштучных материалов — черепицы, асбестоцементных плоских плиток и битумно-полимерных плиток (шинглс).

4.2. Настоящие нормы содержат обязательные требования, которые необходимо соблюдать при проектировании и устройстве всех видов кровель, указанных в п. 4.1 и осуществлять их контроль при приемке в эксплуатацию.

4.3. Выбор вида кровель должен производиться с учетом конструктивной схемы зданий и агрессивных воздействий окружающей среды. Несущая и деформативная способность обрешетки и прогоны должны быть проверены расчетом по действующим нормативным документам.

4.4. Материалы отечественного производства, применяемые для кровель и элементов покрытий должны отвечать требованиям действующих на них ГОСТ, а материалы и изделия зарубежного производства должны иметь отечественный сертификат соответствия или Техническое свидетельство.

4.5. Кровли из асбестоцементных волнистых листов, асбестоцементных плоских плиток, цементно-песчаной черепицы, из листовой стали, металлочерепицы и металлического профнастила, а также эксплуатируемые рулонные кровли с защитным слоем из бетонных плит или цементно-песчаного раствора в зависимости от степени агрессивности окружающей среды должны выполняться с учетом требований

щита строительных конструкций от коррозии”.

4.6. Требуемые уклоны для различных видов кровель, в %, необходимо принимать по табл. 1.

4.7. Уклон кровли в ендове должен быть не менее 1 %.

4.8. На рулонных и мастичных кровлях должен предусматриваться внутренний организованный водоотвод.

На кровлях из мелкоштучных материалов, асбестоцементных волнистых листов, листовой стали, меди, металлочерепицы и металлического профнастила должен предусматриваться наружный организованный водоотвод.

На кровлях из железобетонных лотковых панелей должен предусматриваться внутренний организованный водоотвод.

Наружный неорганизованный водоотвод допускается применять на кровлях из железобетонных лотковых панелей в зданиях высотой до 10 м

4.9. Водоприемные воронки внутреннего организованного водоотвода должны располагаться равномерно по площади кровли на пониженных участках вдоль каждого ряда разбивочных осей здания.

4.10. Площадь кровли, приходящаяся на одну воронку должна устанавливаться из расчета $0,75 \text{ м}^2$ кровли на 1 см^2 поперечного сечения трубы. На каждом участке кровли, ограниченном стенами и деформационными швами, должно быть не менее двух водоприемных воронок; при площади кровли до 700 м^2 допускается установка одной воронки диаметром 100 мм.

4.11. Чаши воронок внутреннего водоотвода должны находиться в самых низких местах покрытия на расстоянии не менее 500 мм от парапетов и других выступающих частей здания. Местное понижение кровли в местах установки воронок внутреннего водоотвода должно составлять 15–20 мм в радиусе 0,5 м

4.12. При наружном организованном водоотводе расстояние между водосточными трубами должно быть не более 24 м; площадь поперечного сечения водосточной трубы должна приниматься из расчета $1,5 \text{ см}^2$ на 1 м^2 площади кровли. Настенные и подвесные желоба должны иметь продольный уклон не менее 2 %

5. КРОВЛИ РУЛОННЫЕ И МАСТИЧНЫЕ

5.1 Рулонные кровли выполняют из битумных и битумно-полимерных материалов с армирующей стекло-, синтетической или картонной основой, а также из эластомерных вулканизированных пленочных материалов, физико-

технические показатели которых должны удовлетворять требованиям приведенным в Приложении 2. Потенциальный срок службы кровельных рулонных и мастичных материалов, за исключением материалов на картонной основе с битумным вяжущим, должен быть не менее 10 лет. При этом материалы на картонной основе с битумным вяжущим допускается применять только для временных зданий и сооружений (со сроком службы до 5 лет)

5.2. Мастичные кровли выполняют из горячих или холодных битумно-полимерных или полимерных мастик с армирующими прокладками из стекло- или синтетических рулонных материалов

5.3. Количество слоев в основном и дополнительном водоизоляционном ковре рулонных кровель в зависимости от уклона должно быть не менее, указанного в табл. 2

5.4. Мастики для устройства рулонных и мастичных кровель в зависимости от их уклона должны иметь теплоустойкость не ниже указанной в табл. 3, при условной прочности не менее 1,0 МПа, относительном удлинении не менее 100 %, водопоглощении по массе не более 2 % и гибкости на брусе с закруглением радиусом 25 мм не выше $\pm 0 \text{ } ^\circ\text{C}$

5.5. Количество армированных мастичных слоев в зависимости от уклона должно быть не менее, указанного в табл. 4

5.6. Конструкция водоизоляционного ковра в зависимости от уклона кровли, вида рулонного материала и армирующей прокладки должна приниматься по табл. 5.

5.7. Ширина склеивания рулонных материалов в местах продольной и поперечной нахлестки плотность должна быть не менее 100 мм

5.8. Высота наклейки рулонных материалов в местах примыканий к вертикальным поверхностям должна быть не менее 140 мм (на высоту наклонного бортика) — для слоев основного водоизоляционного ковра и не менее 250 мм — для дополнительных

5.9 В местах установки водосточных воронок основной водоизоляционный ковер, наклеиваемый на фланец воронки, должен быть усилен двумя слоями дополнительного водоизоляционного ковра

5.10 В водоизоляционном ковре не должно быть внешних дефектов, трещин, вздутий, разрывов, пробоин, расслоений, а также отслоений в местах нахлесток.

5.11 В кровлях с уклоном до 10 %, выполненных из рулонных битумно-полимерных, битумных материалов с мелкозернистой посыпкой или из мастичных материалов для защиты верхнего слоя основного водоизоляционного ковра должен предусматриваться защитный слой — из гравия или из крупнозернистой по-

Таблица 1

Виды кровли								
рулонные	мастичные	из асбестоцементных волнистых листов из шпунтовых	материалов			из листовой стали или меди	из металлического профнастила и металлочерепицы	из железобетонных панелей
			черепица	асбестоцементные плитки	битумнополимерные плитки			
0-25	0-25	не менее 10	не менее 20 *	не менее 50	не менее 50	не менее 30	не менее 10	не менее 5

* для глиняной желобчатой черепицы — не более 30 %

Таблица 2

Вид рулонного материала	Уклон кровли, %			
	менее 1,5	1,5 менее 2,5	2,5 менее 10	10-25
1. Битумно-полимерные и битумные с армирующей стекло- или синтетической основой	$\frac{2^* \cdot 4^*}{1^{**} \cdot 2^{***}}$	$\frac{1^* \cdot 3^*}{1^{**} \cdot 2^{***}}$	$\frac{1^* \cdot 3^*}{1^{**} \cdot 2^{***}}$	$\frac{1^* \cdot 3^*}{1^{**} \cdot 2^{***}}$
2. То же, с картонной основой	$\frac{4}{1^{**} \cdot 3^{***}}$	$\frac{4}{1^{**} \cdot 3^{***}}$	$\frac{3}{1^{**} \cdot 3^{***}}$	$\frac{3}{1^{**} \cdot 3^{***}}$
3. Эластомерные пленочные материалы	$\frac{2}{1}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{1}$

Примечание В числителе — для основного водоизоляционного ковра, * в зависимости от показателя гибкости материала, в знаменателе — для дополнительного ** — в ендовах, на коньковых и карнизных участках *** — на примыканиях к вертикальным поверхностям — стенам, парапетам и др

Таблица 3

Тип мастики	Теплостойкость мастик, °С			
	для участков кровель с уклоном, %			мест примыкания
	менее 2,5	2,5 менее 10	10-25	
горячая	55	65	75	85
холодная	65	65	не допускается	

Таблица 4

Вид армирующей прокладки	Уклон кровли, %			
	менее 1,5	1,5 менее 2,5	2,5 менее 10	10-25
1. Стеклохолст	$\frac{4}{1^* \cdot 3^{**}}$	$\frac{3}{1^* \cdot 2^{**}}$	$\frac{3}{1^* \cdot 2^{**}}$	$\frac{2}{1^* \cdot 2^{**}}$
2. Стеклосетка	$\frac{3}{1^* \cdot 2^{**}}$	$\frac{2}{1^* \cdot 2^{**}}$	$\frac{2}{1^* \cdot 2^{**}}$	$\frac{2}{1^* \cdot 2^{**}}$
3. Полотно из синтетических волокон	$\frac{3}{1^* \cdot 2^{**}}$	$\frac{2}{1^* \cdot 2^{**}}$	$\frac{2}{1^* \cdot 2^{**}}$	$\frac{1}{1^* \cdot 2^{**}}$

Примечание В числителе — для основного водоизоляционного ковра, в знаменателе — для дополнительного (* — в ендовах, на коньковых и карнизных участках, ** — на примыканиях к вертикальным поверхностям — стенам, парапетам и др)

Таблица 5

Уклон кровли, %	Тип кровли	Основной водоизоляционный ковер	Защитный слой
1	2	3	4
менее 1,5	К-1	<p>Три слоя наплавляемых рулонных битумных или битумно-полимерных материалов на стекло или синтетической основе, обладающих гибкостью при отрицательных температурах от минус 10 до минус 20 °С.</p> <p>Два слоя таких же материалов, обладающих гибкостью при отрицательные температурах от минус 20 до минус 30 °С</p> <p>Четыре слоя наплавляемых рулонных битумных материалов на стекло или синтетической основе, обладающих гибкостью при температурах от 0 до минус 10 °С</p> <p>Два слоя эластомерных пленочных материалов</p> <p>Четыре слоя рулонных материалов на картонной основе, наклеенных на мастиках</p> <p>Четыре слоя мастики, армированные четырьмя слоями стеклохолста</p> <p>Три слоя мастики, армированные тремя слоями стеклосетки или тремя полотнами из синтетических волокон</p>	Из гравия, втопленного в покровный слой верхнего наплавляемого рулонного материала или наклеенного на мастике, либо из крупнозернистой посыпки на верхнем слое рулонного материала или наклеенной на мастике
1,5 менее 2,5	К-2	<p>Три слоя наплавляемых рулонных битумных материалов на стекло- или синтетической основе, обладающих гибкостью при температурах от 0 до минус 10 °С</p> <p>Два слоя наплавляемых рулонных битумно-полимерных материалов на стекло- или синтетической основе, обладающих гибкостью при отрицательных температурах от минус 10 до минус 20 °С</p> <p>Один слой наплавляемого рулонного битумно-полимерного материала с двойной армирующей основой толщиной не менее 4 мм и обладающего гибкостью при отрицательных температурах от минус 10 до минус 20 °С или с одной армирующей синтетической основой и гибкостью при отрицательных температурах от минус 20 до минус 30 °С</p> <p>Четыре слоя рулонных материалов на картонной основе, наклеенных на мастиках</p> <p>Один слой эластомерных пленочных материалов</p> <p>Три слоя мастики, армированные тремя слоями стеклохолста</p> <p>Два слоя мастики, армированные двумя слоями стеклосетки или двумя слоями полотна из синтетических волокон</p>	То же

1	2	3	4
2,5 менее 10	К-3	<p>Три слоя наплавленных рулонных битумных материалов на стекло- или синтетической основе, обладающих гибкостью при температурах от 0 до минус 10 °С</p> <p>Два слоя наплавленных рулонных битумно-полимерных материалов на стекло- или синтетической основе, обладающих гибкостью при отрицательных температурах от минус 10 до минус 20 °С</p> <p>Один слой наплавленного рулонного битумно-полимерного материала с двойной армирующей основой толщиной не менее 4 мм и обладающего гибкостью при отрицательных температурах от минус 10 до минус 20 °С или с одной армирующей синтетической основой и гибкостью при отрицательных температурах от минус 20 до минус 30 °С</p> <p>Три слоя рулонных материалов на картонной основе, наклеенных на мастиках</p> <p>Три слоя мастики, армированные тремя слоями стеклохолста</p> <p>Два слоя мастики, армированные двумя слоями стеклосетки или двумя полотнами из синтетических волокон</p> <p>Один слой эластомерного пленочного материала</p>	То же
10-25	К-4	<p>Три слоя наплавленных рулонных битумных материалов на стекло- или синтетической основе, обладающих гибкостью при температурах от 0 до минус 10 °С</p> <p>Два слоя наплавленных рулонных битумно-полимерных материалов на стекло- или синтетической основе, обладающих гибкостью при отрицательных температурах от минус 10 до минус 20 °С</p> <p>Один слой наплавленного рулонного битумно-полимерного материала с двойной армирующей основой толщиной не менее 4 мм и обладающий гибкостью при отрицательных температурах от минус 10 до минус 20 °С или с одной армирующей синтетической основой и гибкостью при отрицательных температурах от минус 20 до минус 30 °С</p> <p>Три слоя рулонных материалов на картонной основе, наклеенных на мастиках</p> <p>Два слоя мастики, армированные двумя слоями стеклохолста или стеклосетки</p> <p>Один слой мастики, армированный одним полотном из синтетических волокон</p> <p>Один слой эластомерного пленочного материала</p>	<p>Окрасочный слой</p> <p>Крупнозернистая посыпка на верхнем слое рулонного материала</p> <p>Окрасочный слой</p>

сыпки (каменной крошки) с маркой по морозостойкости не ниже 100

Толщина защитного слоя из гравия должна быть 10–15 мм

Толщина защитного слоя из крупнозернистой посыпки, выполняемого в построчечных условиях, должна быть 3–5 мм

В кровлях с уклонами до 2,5 % из эластомерных пленочных рулонных материалов, выполненных методом свободной укладки, должен предусматриваться гравийный пригрузочный слой из расчета 50 кгс/м²

5.12. В кровлях с уклоном более 10 % из рулонных битумно-полимерных или битумных материалов верхний слой основного водоизоляционного ковра должен выполняться из материала с крупнозернистой посыпкой

5.13. В мастичных кровлях с уклоном более 10 % , а также в кровлях из эластомерных пленочных рулонных материалов, выполненных методами наклейки или свободной укладки с механическим креплением при уклонах 2,5 % и более должен быть предусмотрен защитный слой из окрасочных составов, а при меньших уклонах для кровель из пленочных рулонных материалов — защитный слой из гравия или крупнозернистой посыпки

5.14. Защитный слой эксплуатируемых кровель должен быть толщиной не менее 30 мм и выполняться из плит или из монолит-

ных материалов с маркой по морозостойкости не менее В 7,5

5.15. В монолитном защитном слое эксплуатируемых кровель должны быть предусмотрены температурно усадочные швы шириной 10 мм с шагом не более, чем 1,5 м во взаимно перпендикулярных направлениях, заполняемые герметизирующими составами

5.16 В местах перепадов высот, на пониженных участках (при наружном неорганизованном водоотводе) защитный слой должен быть выполнен в соответствии с пп 5 14 и 5 15 настоящих Норм на ширину не менее 0,75 м

5.17. На кровлях, на которых требуется обслуживание размещенного на них оборудования (крышные вентиляторы и т п), должны быть предусмотрены ходовые дорожки и площадки вокруг оборудования из материалов по п п 5 14 и 5 15

5.18. Поверхность кровли должна быть равномерно покрыта защитным слоем гравия или крупнозернистой посыпкой на верхнем слое рулонного ковра

В защитном слое из окрасочных составов не должно быть лор, кратеров, трещин и других дефектов

5.19. Основание под рулонные и мастичные кровли должно отвечать требованиям, приведенным в табл 6

5.20. В выравнивающей стяжке из цемен-

Таблица 6

Наименование показателей	Вид основания					из теплоизоляционных плит
	из теплоизоляционных слоев монолитной укладки на		стяжка из цементно-песчаного раствора		стяжка из песчаного асфальтобетона	
	цементном вяжущем	битумном вяжущем	по засыпной теплоизоляции	по теплоизоляционным плитам		
Ровность	Плавно нарастающие неровности вдоль уклона не более ± 5 мм, а поперек уклона — не более ± 10 мм, в ендове не более ± 5 мм количество неровностей должно быть не более одной на 1 м длины					Перепад между смежными плитами не более 3 мм
Прочность на сжатие, МПа, не менее	0,6	0,15	10	5	0,8	0,06
Влажность, %, не более	15	2,5	5	5	2,5	По ГОСТ или ТУ на плиты
Толщина, мм, не менее	*	*	40 \pm 10% с армированием	30 \pm 10 %	15 \pm 10 %	*

* Толщина теплоизоляции по расчету

тно-песчаного раствора должны быть предусмотрены температурно-усадочные швы шириной до 5 мм, разделяющие поверхность стяжки на участки не более 6×6 м

5.21. Выравнивающие стяжки из песчаного асфальтобетона должны быть разрезаны температурно-усадочными швами на участки не более 4×4 м

5.22. Температурно-усадочные швы в стяжках, теплоизоляционных слоях монолитной укладки и торцовые стыки несущих плит покрытия должны быть перекрыты полосами шириной не менее 150 мм рулонного водоизоляционного материала с точечной приклейкой их с одной стороны шва

5.23 Пароизоляция для предохранения теплоизоляционного слоя и основания под кровлю от увлажнения должна предусматриваться в соответствии с требованиями главы СНиП II-3-79* "Строительная теплотехника" изд 1995 г

5.24. В местах примыкания покрытий к стенам, стенкам фонарей, шахтам и оборудованию, проходящему через покрытие или чердачное перекрытие, пароизоляция должна быть поднята на высоту, равную толщине теплоизоляционного слоя, а в местах деформационных швов должна перекрывать края металлического компенсатора

5.25. Отклонение от заданного уклона рулонных и мастичных кровель должно быть не более 2 %

6. КРОВЛИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЛНИСТЫХ ЛИСТОВ

6.1 Шаг брусков обрешетки в чердачных кровлях для листов длиной 1750 мм должен быть не более 750 мм

Шаг прогонов в кровлях производственных зданий должен приниматься равным длине листа за вычетом нахлестки

6.2 При устройстве основания должны быть соблюдены следующие допуски отклонение от заданного уклона не более 5%,

неровности на длине 1 м поверхности основания вдоль ската не более 5 мм, поперек ската 10 мм

6.3. Поперек ската волна перекрывающей кромки асбестоцементного листа должна перекрывать волну перекрываемой кромки смежного листа Вдоль ската кровли нахлестка асбестоцементных волнистых листов должна быть не менее 150 и не более 300 мм

6.4. При уклоне кровли до 20 % должна быть предусмотрена герметизация стыков между асбестоцементными волнистыми листами

6.5 При длине здания 25 м и более для компенсации деформаций в кровле должны быть предусмотрены деформационные швы располагаемые с шагом 12–18 м для листов не защищенных водостойким покрытием и 24 м — для гидрофобизированных и окрашенных листов

6.6. Физико-механические показатели листов и деталей должны отвечать требованиям ГОСТ 30340-95 "Листы асбестоцементные волнистые Технические условия

6.7. Шиферные гвозди, шурупы, противоветровые скобы и стальные элементы типа "Крюк" для крепления асбестоцементных волнистых листов к обрешетке и прогонам должны быть оцинкованными

7. КРОВЛИ ИЗ МЕЛКОШТУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

7.1 Основание под кровли из мелкоштучных материалов должно удовлетворять требованиям п 6.2 настоящих Норм

7.2. Нижний слой в кровлях из асбестоцементных и битумно-полимерных плиток должен быть выполнен из водоизоляционного рулонного материала

7.3. Отклонение от заданного уклона кровель из мелкоштучных материалов должно быть не более 5 %

7.4. Для кровель из мелкоштучных материалов должны применяться

— битумно-полимерные плитки (ШИНГЛС) физико-технические показатели, которых в зависимости от основы должны удовлетворять требованиям Приложения 2 для рулонных битумных и битумно-полимерных материалов,

— глиняная или цементно-песчаная черепица с прочностью на изгиб в ненасыщенном состоянии не менее 7 МПа и морозостойкостью не менее 25 циклов,

— асбестоцементные плоские прессованные плитки с прочностью на изгиб не менее 24 МПа и морозостойкостью не менее 50 циклов

7.5. Кляммеры и гвозди для крепления черепицы и асбестоцементных кровельных плиток должны быть оцинкованными

8. КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, МЕДИ, МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОФНАСТИЛА И МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ

8.1. Для кровель из листовой стали должны применяться оцинкованная сталь толщиной не менее 0,4 мм, а для кровель из меди — листы толщиной не менее 0,3 мм

8.2. При уклонах менее 60 % лежащие фальцы в кровлях из листовой стали и меди

должны быть выполнены двойными и загерметизированы

8.3 Металлический профнастил для кровель должен иметь высоту гофра не менее 44 мм

8.4. В кровлях из металлического профнастила и металлочерепицы при уклонах до 20 % должна быть предусмотрена обязательная герметизация стыков между настилами

8.5 Во избежании сквозного продувания покрытия по верху утеплителя должен быть предусмотрен противоветровой барьер из рулонного паропроницаемого материала

8.6 Во избежание разрушения от температурных деформаций длина корытообразных желобов из оцинкованной стали, устанавливаемых в местах ендов, не должна превышать 6 м

8.7. Величина нахлестки металлического профнастила и металлочерепицы вдоль ската должна быть не менее 250 мм, а поперек ската на один гофр

8.8. Отклонение от заданного уклона кровель из листовой стали, меди, металлического профнастила и металлочерепицы должно удовлетворять требованиям п 7.3 настоящих Норм

8.9. Кляммеры для крепления кровельной стали к обрешетке, стальные шурупы, саморезы и шайбы для крепления профнастила должны быть оцинкованными

9. КРОВЛИ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ЛОТКОВОГО СЕЧЕНИЯ (БЕЗРУЛОННЫЕ)

9.1. Для кровель должны использоваться панели из бетонов марок по водонепроницаемости W-6 — W-8 и морозостойкости не менее 200

9.2. Панели должны иметь водозащитную окрасочную гидроизоляцию их лицевой поверхности

9.3. В местах пропуска вентиляционных блоков, труб и другого инженерного оборудования в железобетонных панелях должны быть предусмотрены отверстия с обрамлением, выступающим на высоту не менее 100 мм

9.4. Для вентилирования безрулонных крыш в опорных фризových панелях должны быть предусмотрены отверстия, суммарная площадь которых в каждой из продольных стен принимается не менее 1/300 от площади горизонтальной проекции крыши

Вентилирующие отверстия должны проек-

тироваться наклонными или ломаными с установкой жалюзийных решеток с шириной щели 20–40 мм

10. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ КРОВЕЛЬ

10.1 При приемке кровли должен осуществляться поэтапный приемочный контроль качества устройства пароизоляции, теплоизоляции, основания, водоизоляционного и защитного слоев с записью в журнал работ и составлением актов на скрытые работы

10.2 На каждом этапе приемки исполнитель (подрядная организация) должен представить Заказчику паспорт завода изготовителя, сертификат соответствия или Техническое свидетельство на используемые материалы. Исполнитель обязан провести испытания используемых материалов на соответствие их физико-технических показателей данным, представленным в выше указанных документах (входной контроль)

Результаты входного контроля используемых материалов должны быть зафиксированы в протоколах испытательных лабораторий, а данные приемочного контроля отдельных слоев многослойной конструкции покрытия в журналах организации, выполняющей кровли, а также в актах на скрытые работы.

10.3. При приемке слоя пароизоляции исполнитель должен представить заказчику акт на скрытые работы по результатам визуального контроля (с участием представителя заказчика) слоя пароизоляции (наличие трещин, вздутий, разрывов, пробоин, расслоений) и соблюдению требований пп 5.23 и 5.24 настоящих Норм

10.4. При приемке основания исполнитель должен представить заказчику акты на скрытые работы по результатам инструментального контроля ровности поверхности основания, его влажности, уклона и уровня понижения поверхности в местах расположения воронок внутреннего водостока, а также оценки визуального контроля (с участием представителя заказчика) по соблюдению требований пп 5.20, 5.21, 5.22 настоящих Норм

10.5 При приемке водоизоляционного слоя исполнитель должен представлять заказчику акты на скрытые работы по результатам инструментального контроля (с участием представителя заказчика) уклона кровли, уровня понижения поверхности в местах располо-

жения воронок внутреннего водоотвода, ширины нахлестки асбестоцементных волнистых листов, металлического профнастила или металлочерепицы вдоль и поперек ската и оценку визуального контроля соблюдения требований пп. 5.10, 6.4, 6.5, 6.7, 7.2, 7.5, 8.2 и 8.9 настоящих Норм.

10.6 При приемке защитного слоя исполнитель представляет заказчику акты по результатам инструментального контроля (с участием представителя заказчика) общей толщины

защитного слоя фракционного состава гравия и оценки визуального контроля соблюдения требований пп. 5.15, 5.16, 5.17 настоящих Норм.

10.7. Приемка готовой кровли должна оформляться актом с обязательной оценкой качества выполненных работ и выдачей Заказчику гарантийного паспорта. В паспорте указывается наименование объекта, объем кровельных работ, их качество и гарантийный срок.

КРОВЛИ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий документ распространяется на кровли рулонные и мастичные, из асбестоцементных волнистых листов, из мелкоштучных материалов, из листовой стали, меди, металлочерепицы и металлического профнастила, и устанавливает методы испытаний следующих показателей

коэффициента паропроницаемости пароизоляционного слоя,

прочности, влажности и морозостойкости материала основания под кровлю, толщины и ровности поверхности основания под кровлю

уклона основания под кровлю, уровня понижения поверхности кровли в местах расположения воронок внутреннего водостока,

прочности, теплостойкости и гибкости кровельных рулонных материалов и мастик, ширины нахлестки асбестоцементных листов, металлочерепицы и металлических профнастилов вдоль ската;

высоту наклейки рулонного материала в местах примыкания кровли к вертикальным поверхностям,

морозостойкость гравия и бетона для защитного слоя, общую толщину защитного слоя и фракционный состав гравия

2. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

2.1. Общие требования

2.1.1. При испытании элементов кровли на соответствие требованиям ТСН их результаты фиксируют в протоколе испытательной лаборатории, аккредитованной соответствующим органом для проведения этих работ

2.1.2. Результаты испытаний при входном или операционном контроле применяемых материалов также фиксируют в протоколе и в акте на скрытые работы

2.1.3. Объем выборки при проведении измерительного контроля определяют визуальным осмотром выполненных участков элементов кровли и принимают в количестве не менее 3-х измерений на каждые 70 100 м²

2.2. Пароизоляционный слой

2.2.1. Определение коэффициента паропроницаемости материала — пароизо-

ляционного слоя при входном контроле проводят в соответствии с ГОСТ 26589

2.3. Основание под кровлю

2.3.1. Определение водопоглощения, прочности и морозостойкости основания под кровлю из теплоизоляционных плит при входном контроле для каждой партии плит проводят в соответствии с ГОСТ 17177, ГОСТ 10060 и ГОСТ 16136, а основания под кровлю из монолитной теплоизоляции — при операционном контроле в соответствии с ГОСТ 17177 и ГОСТ 10060

2.3.2. Определение толщины теплоизоляционного слоя и выравнивающей стяжки

2.3.2.1. Средства испытания и вспомогательные устройства Игольчатый толщиномер (рисунок 1) или ему подобные устройства, металлическая пластина размером 100×50×3 мм, штангенциркуль по ГОСТ 166

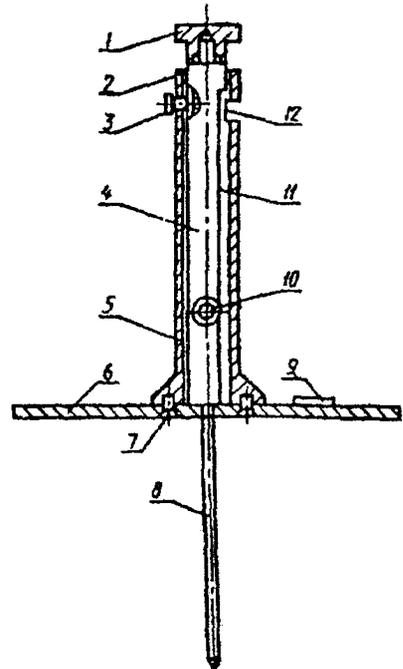


Рис. 1. 1 — ручка, 2 — втулка, 3 — зажимной винт, 4 — вставка, 5 — корпус, 6 — основание, 7 — крепежный винт, 8 — игла, 9 — табличка, 10 — крепежный винт, 11 — шкала, 12 — стекло

2.3.2.2. Порядок подготовки и проведения испытания. Для проведения измерения толщины теплоизоляционного слоя из рыхлых (волоконистых) или насыпных (типа керамзитового гравия) материалов толщиномер устанавливают на поверхность слоя теплоизоляции затем винтом 3 освобождают вставку 4, левой рукой придерживают корпус 5, а правой — ручку 1. Нажимая правой рукой на ручку 1, опускают вниз вставку 4 с иглой 8, при этом игла 8 вертикально прокалывает слой до упора. После этого левой рукой плавно опускают корпус толщиномера с основанием на поверхность слоя теплоизоляции.

Толщину теплоизоляционного слоя (монолитного или плитного) на основе цементного или битумного вяжущего и толщину выравнивающей стяжки измеряют в процессе устройства этого слоя или стяжки (при операционном контроле) при помощи игольчатого толщиномера (рис. 1), который устанавливают на поверхность теплоизоляционного слоя или стяжки у торцов выполненного участка.

В местах измерения толщины выравнивающей стяжки на поверхность неровной (крупнопористой, засыпной) теплоизоляции предварительно укладывают металлическую пластину и толщину стяжки определяют по формуле.

$$H_{cm} = H_J + 3, \quad (1)$$

где H_J — показания толщиномера, мм,
3 — толщина пластины, мм.

Результат измерения округляют до 1 мм

2.3.3. Определение ровности поверхности основания под кровлю.

2.3.3.1. Средства измерения и вспомогательные устройства. Деревянная или металлическая полая (алюминиевая) рейка размером 2000х30х50 мм; металлическая линейка по ГОСТ 427.

2.3.3.2. Порядок подготовки и проведения измерений. Рейку укладывают на поверхность основания под кровлю в намеченных местах (см. п. 2.1.3) и металлической линейкой измеряют по высоте наибольшие отклонения поверхности основания под кровлю от нижней грани рейки. Результат измерения округляют до 1 мм.

2.3.4. Определение уклона основания под кровлю

2.3.4.1. Средства измерения и вспомогательные устройства.

Уклономер, схема которого приведена на рисунке 2, или ватерпас

2.3.4.2. Порядок подготовки и проведе-

ние измерений. Опорную рейку уклономера устанавливают на основание под кровлю (поверхность теплоизоляционного слоя, либо выравнивающей стяжки, либо обрешетки) перпендикулярно к коньку, при этом сторона рамки уклономера с маятником должна быть направлена в сторону конька крыши. Указатель маятника покажет величину уклона в градусах, которые затем переводят в проценты с помощью графика на рис. 3

2.3.5. Определение влажности основания под кровлю

Влажность выполненного основания под рулонную или мастичную кровлю оценивают перед наклейкой кровельного ковра неразрушающим методом при помощи поверхностного влагомера. ВКСМ-12 или ему подобного, либо на образцах, взятых (вырезанных, выпиленных) из основания в соответствии с ГОСТ 5802 или ГОСТ 17177

2.4. Водоизоляционный ковер

2.4.1. Определение уровня понижения поверхности кровли в местах расположения воронок.

2.4.1.1. Средства измерения и вспомогательные устройства. Деревянная или металлическая полая (алюминиевая) рейка размером 1500х30х50 мм, металлическая линейка по ГОСТ 427.

2.4.1.2. Порядок подготовки и проведения измерений. Рейку укладывают на поверхность кровельного ковра у водоприемного колпака воронки в 4-х местах (как показано на рис. 4) и металлической линейкой измеряют в этих местах глубину понижения уровня кровли от нижней грани рейки. Результат измерения округляют до 1 мм

2.4.2. Определение прочности, теплоустойкости и гибкости кровельных рулонных материалов и мастик проводят при входном контроле в соответствии с ГОСТ 2678 и ГОСТ 26589 для каждого типа материала, применяемого для устройства кровли

2.4.3. Определение ширины нахлестки асбестоцементных листов и металлических профнастилов вдоль ската

2.4.3.1. Средства измерения и вспомогательные устройства

Металлическая рулетка 2-го класса по ГОСТ 7502 или другой металлический измерительный инструмент, обеспечивающий ту же погрешность измерений

2.4.3.2. Порядок подготовки и проведение испытаний. Рулеткой измеряют расстояние между видимыми концами двух (смежных)

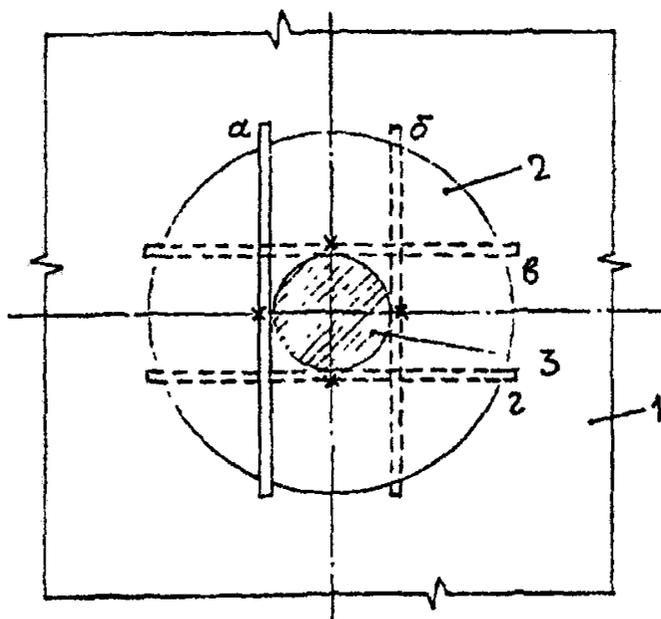


Рис. 4. 1 — поверхность кровельного ковра, 2 — зона понижения уровня кровли, 3 — водоприемный колпак воронки; а, б, в, г — расположение рейки х — места замеров.

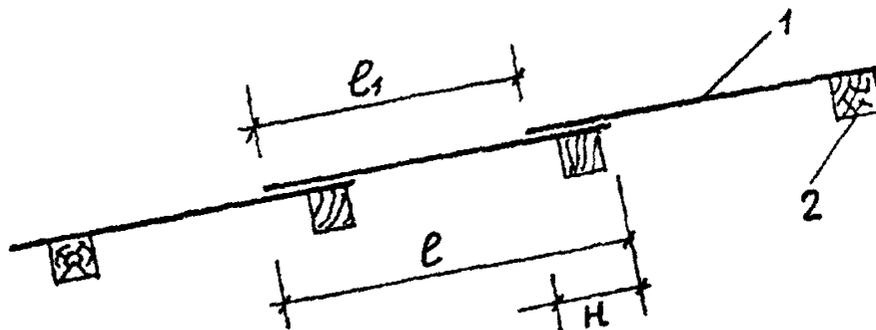


Рис. 5. 1 — асбестоцементный лист, металлический профнастил или металлочерепица; 2 — обрешетка

класса по ГОСТ 7502 через каждые 7–10 м длины вертикальной поверхности (стены, парапета и т.п.) и на каждом примыкании к локальным выступающим над кровлей конструкциям (вентиляционным шахтам, трубам и т.п.)

Результат округляют до 1 см.

2.5. Защитный слой

2.5.1. Определение морозостойкости и фракционного состава гравия для защитного слоя производят при входном контроле по ГОСТ 8268, а морозостойкость бетона (цементно-песчаного раствора) — по ГОСТ 5802 и ГОСТ 10060

2.5.2. Определение толщины защитного слоя

2.5.2.1. Средства испытания и вспомогательные устройства

Игольчатый толщиномер (рис. 1), металлическая пластина размером 100х50х3 мм

2.5.2.2. Порядок подготовки и проведение испытания

Испытания по определению толщины защитного слоя из цементно-песчаного раствора или асфальтобетона проводят в соответствии с п. 2.3.2.2

В местах определения толщины гравийного защитного слоя очищают от гравия участок диаметром около 150 мм, на него укладывают (по центру участка) металлическую пластину, а на поверхность гравийного слоя устанавливают (над металлической пластиной) игольчатый толщиномер, производят измерение и определяют толщину слоя по п. 2.3.2.2

ТРЕБОВАНИЯ

к физико-техническим характеристикам рулонных материалов

Физико-технические показатели	Виды рулонных материалов				
	битумные и битумно-полимерные на			полимерные	
	картонной основе	на стеклянной основе	на синтетической основе	эластомерные	термопластичные
1. Разрывная сила при растяжении, Н(кгс), не менее	274 (28)	294 (30)	392 (40)	—	—
2. Условная прочность, МПа (кгс/см ²), не менее	—	—	—	$\frac{1,5(15)^*)}{4(40)}$	8(80)
3. Относительное удлинение, %, не менее	—	—	—	300	200
4. Гибкость при испытании на брусе с закруглением радиусом 25 мм, не выше	$\frac{5^{**})}{-10}$	$\frac{5^{**})}{-10}$	$\frac{5^{**})}{-10}$	—	—
с радиусом 5 мм, не выше, °С	—	—	—	-40	-20
5. Теплостойкость в течение 2 ч, °С не менее	70	70	70	—	—
6. Изменение линейных размеров при нагреве до 70 °С, %, не более	—	—	—	2	2
7. Водопоглощение по массе за 24 ч, %, не более	2	2	2	2	2
8. Водонепроницаемость через 72 ч при давлении, МПа, не менее	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
9. Масса кровного состава или вяжущего с наплавляемой стороны, г/м ² , не менее	$\frac{1500^{****})}{2000}$	$\frac{1500^{****})}{2000}$	$\frac{1500^{****})}{2000}$	—	—
Примечания *)	в числителе для невулканизованных, в знаменателе для вулканизованных материалов,				
**) в числителе для битумных материалов, в знаменателе для битумно-полимерных,					
***) в числителе для битумных, в знаменателе для битумно-полимерных материалов					

ДЛЯ ЗАМЕТОК