



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОЧНОСТИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ  
ПАРАМЕТРОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

**РАСЧЕТ ТОЧНОСТИ**

**ГОСТ 21780-83  
(СТ СЭВ 3740-82)**

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР  
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

Москва

## **РАЗРАБОТАН**

**Центральным ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательским и проектным институтом типового и экспериментального проектирования жилища [ЦНИИЭП жилища] Госгражданстроя при Госстрое СССР**

**Центральным научно-исследовательским институтом типового и экспериментального проектирования школ, дошкольных учреждений, средних и высших учебных заведений [ЦНИИЭП учебных зданий] Госгражданстроя при Госстрое СССР**

**Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом организации, механизации и технической помощи строительству [ЦНИИОМТП] Госстроя СССР**

## **ИСПОЛНИТЕЛИ**

А. В. Цареградский (руководитель темы); Л. А. Вассердам; Д. М. Лаковский (руководитель темы); И. В. Колечицкая; Р. А. Каграманов, канд. техн. наук; В. Н. Сведлов, канд. техн. наук; В. В. Тищенко

**ВНЕСЕН Центральным ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательским и проектным институтом типового и экспериментального проектирования жилища [ЦНИИЭП жилища] Госгражданстроя при Госстрое СССР**

Директор Б. Р. Рубаненко

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 13 декабря 1983 г. № 320**

## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

**Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве**

**РАСЧЕТ ТОЧНОСТИ**

System of ensuring the accuracy of geometrical parameters in construction. Accuracy calculation

ОКСТУ 5002

**ГОСТ****21780—83****(СТ СЭВ 3740—82)**

Взамен

ГОСТ 21780—76

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 13 декабря 1983 г. № 320 срок введения установлен

с 31.01.84

Настоящий стандарт распространяется на проектирование зданий, сооружений и их элементов и устанавливает общие положения, методические принципы и порядок расчета точности геометрических параметров в строительстве.

На основе настоящего стандарта разрабатываются методические документы, устанавливающие особенности расчетов точности геометрических параметров конструкций различных видов.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 3740—82 в части, указанной в справочном приложении 1.

Термины, применяемые в настоящем стандарте, и пояснения приведены в обязательном приложении 2.

**1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ**

1.1. Расчет точности геометрических параметров должен выполняться в процессе проектирования типовых, экспериментальных и индивидуальных конструкций зданий и сооружений и их элементов в целях обеспечения собираемости конструкций с заданными эксплуатационными свойствами при наименьших затратах.

1.2. Расчет точности производят на основе:

функциональных требований, предъявляемых к строительным конструкциям зданий и сооружений;

данных о точности применяемых технологических процессов и операций изготовления элементов, разбивки осей и сборки конструкций.

1.3. В процессе расчета точности в соответствии с принятой расчетной схемой по характеристикам точности составляющих геометрических параметров определяют расчетные предельные значения результирующего параметра, которые сравнивают затем с допустимыми предельными значениями этого параметра, установленными на основе функциональных требований (путем расчета прочности и устойчивости, в соответствии с результатами испытаний или исходя из изоляционных, эстетических и других требований).

1.4. Соответствие точности результирующего параметра функциональным требованиям обеспечивается, если соблюдены следующие условия:

$$x_{\min} \geq x_{\min, f}, \quad (1)$$

$$x_{\max} \leq x_{\max, f}, \quad (2)$$

где  $x_{\min}$  и  $x_{\max}$  — расчетные предельные значения результирующего параметра  $x$ ;

$x_{\min, f}$  и  $x_{\max, f}$  — допустимые предельные значения результирующего параметра  $x$ . Разность  $x_{\max, f} - x_{\min, f}$  составляет функциональный допуск  $\Delta x_f$ .

1.5. Задача расчета точности может быть:

прямой, когда расчетные предельные значения результирующего параметра определяют по известным характеристикам точности составляющих параметров (проверочный расчет);

обратной, когда по установленным допустимым предельным значениям результирующего параметра определяют необходимые требования к точности составляющих параметров.

1.6. В соответствии с результатами расчета точности:

в нормативно-технической документации на строительные конструкции зданий, сооружений и их элементов и в рабочих чертежах уточняют, при необходимости, номинальные значения результирующих и составляющих параметров, устанавливают требования к точности этих параметров и правила контроля точности;

в технологической документации на изготовление элементов, разбивку осей и производство строительно-монтажных работ устанавливают способы и последовательность выполнения технологических процессов и операций, методы и средства обеспечения их точности.

## 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ РАСЧЕТА ТОЧНОСТИ

2.1. Принимаемые в результате расчета точности решения должны обеспечивать минимальные трудовые и материальные затраты при возведении строительных конструкций зданий и сооружений и изготовлении их элементов.

С этой целью следует предусматривать максимально возможные значения допусков, а также конструктивные и технологические мероприятия по снижению влияния точности технологических процессов и операций на точность результирующих параметров.

2.2. Расчет точности следует производить, как правило, из условия полной собираемости конструкций.

В некоторых случаях при технической возможности и экономической целесообразности может предусматриваться неполная собираемость. При этом для случаев, когда действительные значения результирующего параметра будут выходить за пределы, должны предусматриваться дополнительные операции по подбору элементов или пригонке отдельных размеров.

2.3. Исходным уравнением для расчета точности является уравнение (3), выражающее зависимость между результирующим и составляющими параметрами, входящими в расчетную схему:

$$x = c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_n x_n = \sum_{k=1}^n c_k x_k, \quad (3)$$

где  $x$  — результирующий параметр;

$x_k$  — составляющий параметр;

$n$  — число составляющих параметров в расчетной схеме;

$c_k$  — коэффициент, характеризующий геометрическую зависимость результирующего параметра  $x$  от составляющего параметра  $x_k$ .

В качестве результирующих параметров при составлении расчетных схем, как правило, рассматриваются размеры в узлах сопряжений элементов и другие размеры, которыми при принятой последовательности сборки конструкции завершается определенный цикл технологических операций, определяющих точность составляющих параметров, и в которых компенсируются погрешности этих операций (рекомендуемое приложение 3).

В качестве составляющих параметров рассматриваются размеры элементов, размеры, определяющие расстояния между осями, высотными отметками и другими ориентирами, а также другие получаемые в результате выполнения указанных технологических операций параметры, точность которых влияет на точность результирующего параметра.

Если составляющие геометрические параметры статистически зависимы, то при определении расчетных характеристик точности результирующего параметра эта зависимость должна быть учтена. Статистическую зависимость допускается характеризовать коэффициентом корреляции.

2.4. Расчет точности производят на основе статистических методов. В общем случае при статистическом расчете расчетные предельные значения результирующего параметра  $x_{\min}$  и  $x_{\max}$  для

проверки условий (1) и (2) определяют по следующим уравнениям точности:

$$x_{\min} = x_{\text{ном}} + \delta m_x - t_{\min, f} \sigma_x, \quad (4)$$

$$x_{\max} = x_{\text{ном}} + \delta m_x + t_{\max, f} \sigma_x, \quad (5)$$

где  $x_{\text{ном}}$  — номинальное значение результирующего параметра  $x$ ;  
 $\delta m_x$  — систематическое отклонение результирующего параметра  $x$ ;

$\sigma_x$  — среднее квадратическое отклонение результирующего параметра  $x$ ;

$t_{\min, f}$  и  $t_{\max, f}$  — значения стандартизованной случайной величины, зависящей от допускаемой вероятности появления значений результирующего параметра ниже  $x_{\min, f}$  и выше  $x_{\max, f}$ .

Определение расчетных предельных значений результирующего параметра по статистическим характеристикам с применением уравнений 4 и 5 производят в соответствии с обязательным приложением 4.

2.5. В большинстве практических случаев расчет точности следует производить по допускам упрощенным статистическим методом, применение которого позволяет обеспечивать полную собираемость конструкции при применении установленных действующими стандартами планов приемочного контроля точности составляющих параметров с приемочным уровнем дефектности 4 % по ГОСТ 23616—79.

При этом уравнения точности для определения расчетных предельных значений результирующего параметра принимают вид:

$$x_{\min} = x_{\text{ном}} + \delta x_c - 0,75 \Delta x, \quad (6)$$

$$x_{\max} = x_{\text{ном}} + \delta x_c + 0,75 \Delta x, \quad (7)$$

где  $x_{\text{ном}}$  — номинальное значение результирующего параметра;

$\delta x_c$  — расчетное отклонение середины поля допуска результирующего параметра;

$\Delta x$  — расчетный допуск результирующего параметра.

2.6. Номинальные значения и расчетные характеристики точности результирующего параметра при статистически независимых составляющих параметрах определяют на основе исходного уравнения (3) по следующим формулам:

$$x_{\text{ном}} = \sum_{k=1}^n c_k x_{k, \text{ном}}, \quad (8)$$

$$\delta x_c = \sum_{k=1}^n c_k \delta x_{k, c}, \quad (9)$$

$$\Delta x = \sqrt{\sum_{k=1}^n c_k^2 \Delta x_k^2}, \quad (10)$$

где  $x_{k, \text{ном}}$  — номинальные значения составляющих параметров;  
 $\delta x_{k, \text{с}}$  — отклонения середин полей технологических допусков  
 составляющих параметров;

$\Delta x_k$  — технологические допуски составляющих параметров.

2.7. При небольшом числе составляющих параметров (до трех) и отсутствии данных о статистических характеристиках их распределения расчет точности допускается выполнять с применением метода «минимума-максимума» в соответствии с обязательным приложением 5.

### 3. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ТОЧНОСТИ

3.1. Для расчета точности в соответствии с п. 2.2 выявляют результирующие геометрические параметры, от точности которых зависит обеспечение функциональных требований, предъявляемых к строительным конструкциям здания и сооружения, и в соответствии с п. 1.3 определяют допустимые предельные значения этих параметров.

При этом для расчета выбираются те из однотипных повторяющихся параметров, расчетные характеристики точности которых могут получить наибольшее абсолютное значение.

3.2. Для каждого из выбранных результирующих параметров в соответствии с проектируемой технологией и последовательностью выполнения разбивочных и сборочных работ устанавливают базу, служащую началом выполнения определенного цикла технологических операций и являющуюся началом накопления погрешностей, которые должны компенсироваться этим параметром, выявляют составляющие параметры и составляют расчетную схему и исходное уравнение.

3.3. Для каждой расчетной схемы выбирают метод расчета и составляют уравнения точности, а также уравнения для определения номинального размера и характеристик точности результирующего параметра.

Характеристики точности составляющих параметров, являющихся результатом выполнения определенного технологического процесса или операции, принимают на основе требований соответствующих стандартов или назначают по ГОСТ 21779—82. В случаях, когда составляющий параметр является результатом выполнения нескольких технологических процессов или операций, характеристики его точности следует определять с помощью расчета.

При составлении уравнений для определения характеристик точности результирующего параметра следует также учитывать собственные отклонения составляющих параметров, возникающие в процессе монтажа и эксплуатации конструкций в результате температурных и других внешних воздействий.

3.4. В зависимости от типа задачи методом пробных расчетов

решают уравнения точности исходя из условия выполнения требований (1) и (2).

При прямой задаче на основе принятых характеристик точности и номинальных значений составляющих параметров определяют расчетные номинальное и предельные значения результирующего параметра и проверяют условия точности.

При обратной задаче на основе условий точности по допустимым предельным и номинальному значениям результирующего параметра определяют номинальные значения и характеристики точности некоторых составляющих параметров.

3.5. Если в результате расчета установлено, что при принятых конструктивном решении, технологии производства и других исходных данных условия точности не соблюдаются, то в зависимости от технической возможности и экономической целесообразности следует принять одно из следующих решений:

повысить точность составляющих параметров, оказывающих наибольшее влияние на точность результирующего параметра, за счет введения более совершенных технологических процессов;

уменьшить влияние составляющих параметров на точность результирующего параметра путем сокращения числа этих параметров в расчетной схеме за счет изменения способа ориентирования (базы) и последовательности выполнения технологических процессов и операций;

пересмотреть конструктивные решения узлов строительных конструкций зданий, сооружений и их элементов с целью изменения допустимых предельных и номинального значений результирующего параметра;

предусмотреть неполную собираемость конструкций.

---

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**  
*Справочное*

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ О СООТВЕТСТВИИ**  
**ГОСТ 21780—83 СТ СЭВ 3740—82**

Первый абзац вводной части ГОСТ 21780—83 соответствует вводной части СТ СЭВ 3740—82.

П. 1.1 ГОСТ 21780—83 включает требования п. 1.1 СТ СЭВ 3740—82.

П. 1.2 ГОСТ 21780—83 соответствует п. 1.2 СТ СЭВ 3740—82.

П. 1.4. ГОСТ 21780—83 соответствует п. 1.4 СТ СЭВ 3740—82.

П. 1.5 ГОСТ 21780—83 соответствует п. 3.4 СТ СЭВ 3740—82.

П. 1.6 ГОСТ 21780—83 соответствует п. 1.5 СТ СЭВ 3740—82.

Первый абзац п. 2.1 ГОСТ 21780—83 соответствует п. 1.6 СТ СЭВ 3740—82.

П. 2.3 ГОСТ 21780—83 включает требования пп. 2.4 и 2.10 СТ СЭВ 3740—82.

П. 2.4 ГОСТ 21780—83 включает требования пп. 1.7 и 2.3 СТ СЭВ 3740—82.

П. 2.5 ГОСТ 21780—83 включает требования пп. 2.6 и 2.7 СТ СЭВ 3740—82.

П. 2.6 ГОСТ 21780—83 включает требования п. 2.8 СТ СЭВ 3740—82.

П. 2.7 ГОСТ 21780—83 включает требования п. 1.7 СТ СЭВ 3740—82.

П. 3.1 ГОСТ 21780—83 включает требования п. 3.1 СТ СЭВ 3740—82.

П. 3.2 ГОСТ 21780—83 включает требования пп. 2.1 и 3.2 СТ СЭВ 3740—82.

П. 3.3 ГОСТ 21780—83 включает требования п. 3.3 СТ СЭВ 3740—82.

П. 3.5 ГОСТ 21780—83 соответствует п. 3.5 СТ СЭВ 3740—82.

Обязательное приложение 2 ГОСТ 21780—83 включает информационное приложение 1 СТ СЭВ 3740—82.

Обязательное приложение 4 ГОСТ 21780—83 включает требования п. 2.4 СТ СЭВ 3740—82.

Обязательное приложение 5 ГОСТ 21780—83 включает требования п. 2.11 СТ СЭВ 3740—82.

**ТЕРМИНЫ И ИХ ПОЯСНЕНИЯ**

Расчетная схема — графическое изображение связей между результирующими и составляющими геометрическими параметрами, в которых учитываются конструктивно-технологические особенности зданий, сооружений и их элементов, в том числе способы и последовательность выполнения технологических процессов и операций.

Составляющий параметр — параметр, получаемый непосредственно при выполнении определенного технологического процесса или операции и входящий в расчетную схему.

Результирующий параметр — параметр, входящий в расчетную схему и зависящий от ряда составляющих параметров.

Собираемость — по ГОСТ 21778—81.

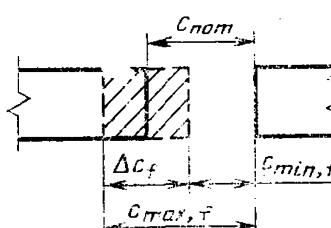
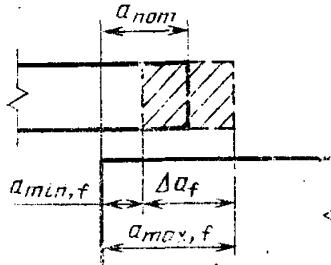
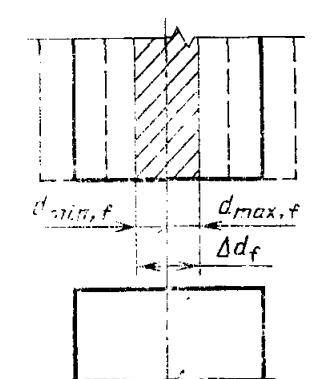
Полная собираемость — собираемость, уровень которой равен или превышает 99,73 %.

Неполная собираемость — собираемость, уровень которой ниже 99,73 %.

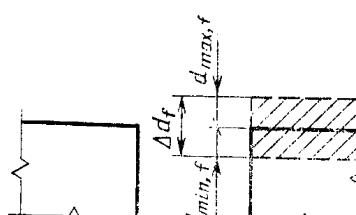
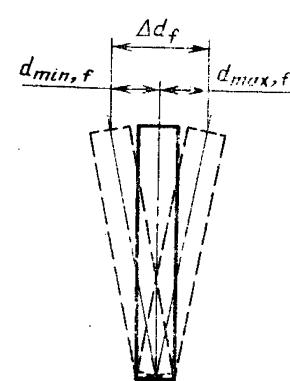
База — поверхность или ось, относительно которых определяется положение других поверхностей или осей.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 3**  
*Рекомендуемое*

**ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РЕЗУЛЬТИРУЮЩИХ ПАРАМЕТРОВ**

Наименование результирующего параметра	Схема	Обозначение
<b>1. Зазор между элементами</b>		$c_{\text{ном}}$ — номинальное значение зазора; $c_{\min, f}; c_{\max, f}$ — допустимые предельные значения зазора; $\Delta c_f$ — функциональный допуск зазора
<b>2. Глубина опищения элемента</b>		$a_{\text{ном}}$ — номинальное значение глубины опищения; $a_{\min, f}; a_{\max, f}$ — допустимые предельные значения глубины опищения; $\Delta a_f$ — функциональный допуск глубины опищения
<b>3. Несоосность элементов</b>		$d_{\text{ном}}$ — номинальное значение несоосности; $d_{\min, f}; d_{\max, f}$ — допустимые предельные значения несоосности; $\Delta d_f$ — функциональный допуск соосности

Продолжение

Наименование результирующего параметра	Схема	Обозначение
4. Несовпадение поверхностей элементов		$d_{\text{ном}}$ — номинальное значение несовпадения поверхностей; $d_{\min, f}; d_{\max, f}$ — допустимые предельные значения несовпадения поверхностей; $\Delta d_f$ — функциональный допуск совпадения поверхностей
5. Невертикальность		$d_{\text{ном}}$ — номинальное значение невертикальности; $d_{\min, f}; d_{\max, f}$ — допустимые предельные значения невертикальности; $\Delta d_f$ — функциональный допуск вертикальности

Примечание. При рассмотрении параметров, характеризующих положение элементов, следует учитывать, что  $d_{\text{ном}}=0$ , а  $d_{\min, f}$  и  $d_{\max, f}$  равны по абсолютному значению и определяют предельное отклонение элементов относительно друг друга. Индексы  $\min$  и  $\max$  принимаются условно для указания направления смещения.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 4**  
**Обязательное**

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ  
РЕЗУЛЬТИРУЮЩЕГО ПАРАМЕТРА ПО СТАТИСТИЧЕСКИМ  
ХАРАКТЕРИСТИКАМ**

{общий случай статистического расчета точности}

1. В общем случае статистического расчета точности конструкций и элементов зданий и сооружений расчетные предельные значения результирующего параметра для проверки условий (1) и (2) определяют по формулам (4) и (5) настоящего стандарта.

2. Расчетное номинальное значение  $x_{\text{ном}}$  результирующего параметра на основе исходного уравнения (3) определяют по формуле (8) настоящего стандарта, а расчетные характеристики точности  $\delta m_x$  и  $\sigma_x$  — по формулам:

$$\delta m_x = \sum_{k=1}^n c_k \delta m_{x_k}, \quad (1)$$

$$\sigma_x = \sqrt{\sum_{k=1}^n c_k^2 \sigma_{x_k}^2}, \quad (2)$$

где  $\delta m_{x_k}$  — систематические отклонения составляющих параметров  $x_k$ ;

$\sigma_{x_k}$  — средние квадратические отклонения составляющих параметров  $x_k$ .

3. Характеристики  $\delta m_{x_k}$  и  $\sigma_{x_k}$  в зависимости от имеющихся для расчета исходных данных следует определять по результатам статистического анализа точности соответствующих технологических процессов и операций по ГОСТ 23615—79 или по характеристикам точности и планов контроля, установленным в соответствующих стандартах или других нормативно-технических документах.

4. Для перехода от характеристик точности и планов контроля, установленных в стандартах и в других нормативно-технических документах, к статистическим характеристикам точности применяют выражения:

$$\delta m_{x_k} = \delta x_k, \text{с}, \quad (3)$$

$$\sigma_{x_k} = \frac{\Delta x_k}{2t_k}, \quad (4)$$

где  $\delta x_{k,\text{с}}$  — отклонение середины поля технологического допуска составляющего параметра;

$\Delta x_k$  — технологический допуск составляющего параметра;

$t_k$  — значение стандартизованной случайной величины, характеризующее приемочный уровень дефектности плана контроля точности составляющего параметра  $x_k$  по ГОСТ 23616—79.

5. Значения величин:  $t_{\max, f}$  и  $t_{\min, f}$  в уравнениях (4) и (5) настоящего стандарта, а также значения  $t_k$  для каждого составляющего параметра определяют по табл. 1 в зависимости соответственно от принимаемого при расчете уровня сортировки и приемочного уровня дефектности установленного плана контроля точности составляющего параметра.

Таблица 1

Уровень собираемости конструкции, %	99,73	98,5	96,0	90,0
Приемочный уровень дефектности, %	0,25	1,5	4,0	10,0
Значение $t$	3	2,4	2,1	1,6

6. Доля сборочных работ, требующих выполнения дополнительных операций по подбору элементов или пригонке отдельных параметров, определяют отдельно для случаев, когда  $x_i < x_{\min, f}$  и  $x_i > x_{\max, f}$  по табл. 2.

Таблица 2

$t_{\min, f}$ и $t_{\max, f}$	3,0	2,4	2,1	1,6
Доля сборочных работ, требующих выполнения дополнительных операций, %	—	1,5	2,0	5,0

**ПРИЛОЖЕНИЕ 5**  
**Обязательное**

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ  
РЕЗУЛЬТИРУЮЩЕГО ПАРАМЕТРА МЕТОДОМ  
«МИНИМУМА—МАКСИМУМА»**

Расчетные предельные значения  $x_{\min}$  и  $x_{\max}$  результирующего параметра в условиях (1) и (2) методом «минимума—максимума» определяют по формулам настоящего стандарта

$$x_{\min} = x_{\text{ном}} + \delta x_c - \frac{\Delta x}{2}, \quad (1)$$

$$x_{\max} = x_{\text{ном}} + \delta x_c + \frac{\Delta x}{2}, \quad (2)$$

где  $x_{\text{ном}}$  — расчетное номинальное значение результирующего параметра  $x$ , определяемое по формуле (8) настоящего стандарта;

$\delta x_c$  — расчетное отклонение середины поля допуска результирующего параметра  $x$ , определяемое по формуле (9) настоящего стандарта;

$\Delta x$  — расчетное значение допуска результирующего параметра  $x$ .

Расчетное значение допуска результирующего параметра определяют с учетом наиболее неблагоприятного сочетания отклонений составляющих параметров по составляемой на основе исходного уравнения (3) настоящего стандарта формуле

$$\Delta x = \sum_{k=1}^n |c_k| \Delta x_k, \quad (3)$$

где  $\Delta x_k$  — допуск составляющего параметра  $x_k$ ;

$c_k$  — коэффициент, характеризующий геометрическую зависимость результирующего параметра  $x$  от составляющего параметра  $x_k$ .

Редактор В. П. Огурцов

Технический редактор Н. М. Ильчева

Корректор Г. М. Фролова

Сдано в наб. 31.01.84 Подп. к печ. 09.04.84 1,0 усл. п. л. 1,0 усл. кр.-отт. 0,77 уч.-изд. л.  
Тираж 16000 Цена 5 коп.

Фирма «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3-  
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 333

Величина	Единица			
	Наименование	Обозначение		
		международное	русское	
<b>ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ</b>				
Длина	метр	m	м	
Масса	килограмм	kg	кг	
Время	секунда	s	с	
Сила электрического тока	ампер	A	А	
Термодинамическая темпера- тура	kelvin	K	К	
Количество вещества	моль	mol	моль	
Сила света	кандела	cd	кд	
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ</b>				
Плоский угол	радиан	rad	рад	
Телесный угол	стерадиан	sr	ср	
<b>ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ</b>				
Величина	Единица			
	Наименова- ние	Обозначение		
		междуна- родное	русское	
Частота	герц	Hz	Гц	$\text{с}^{-1}$
Сила	ньютон	N	Н	$\text{м кг с}^{-2}$
Давление	паскаль	Pa	Па	$\text{м}^{-1} \text{ кг с}^{-2}$
Энергия	дюйльт	J	Дж	$\text{м}^2 \text{ кг с}^{-2}$
Мощность	ватт	W	Вт	$\text{м}^2 \text{ кг с}^{-3}$
Количество электричества	кулон	C	Кл	с А
Электрическое напряжение	вольт	V	В	$\text{м}^2 \text{ кг с}^{-3} \text{ А}^{-1}$
Электрическая емкость	фарад	F	Ф	$\text{м}^{-2} \text{ кг}^{-1} \text{ с}^4 \text{ А}^2$
Электрическое сопротивление	ом	$\Omega$	Ом	$\text{м}^2 \text{ кг с}^{-3} \text{ А}^{-2}$
Электрическая проводимость	сименс	S	См	$\text{м}^{-2} \text{ кг}^{-1} \text{ с}^3 \text{ А}^2$
Поток магнитной индукции	вебер	Wb	Вб	$\text{м}^2 \text{ кг с}^{-2} \text{ А}^{-1}$
Магнитная индукция	tesла	T	Тл	$\text{кг с}^{-2} \text{ А}^{-1}$
Индуктивность	гсири	H	Ги	$\text{м}^2 \text{ кг с}^{-2} \text{ А}^{-2}$
Световой поток	люмен	lm	лм	кд ср
Освещенность	люкс	lx	лк	$\text{м}^{-2} \text{ кд ср}$
Активность радионуклида	беккерель	Bq	Бк	$\text{с}^{-1}$
Поглощенная доза ионизирующего излучения	грей	Gy	Гр	$\text{м}^2 \text{ с}^{-2}$
Эквивалентная доза излучения	зиверт	Sv	Зв	$\text{м}^2 \cdot \text{с}^{-2}$