


	<p>ДЕРЕВЯННЫЕ ОПОРЫ ВЫСОТЫ ДО 12 М УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ЧАСОВЫХ ПУНКТОВ</p>	<p>П А С П О Р Т ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ СЕРИЯ Э.407-125 Э.Б.621.315.00</p>
<p>ЧАСТЬ 3 Раздел 3 Страница Э.4.37</p>	<p>Область применения: для воздушных электрических линий освещения сельских часовых пунктов</p> <p>Районы по ветру: I, II, III, IV, V</p> <p>Районы по гололеду: I, II, III, IV</p>	<p>Разработаны институтом "Сельэнергопроект" Москва, ИИ395 Томилынская, 2</p> <p>Утверждены и введены в действие с 1.06.1978 г. Минэнерго СССР</p> <p>Продолжение Э-3725 пр от 29.03.1978 г.</p>

1 ОПОРЫ ОДНОСТОЕЧНЫЕ

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОПОРЫ


АНКЕРНЫЕ (КОНЦЕВЫЕ) ОПОРЫ

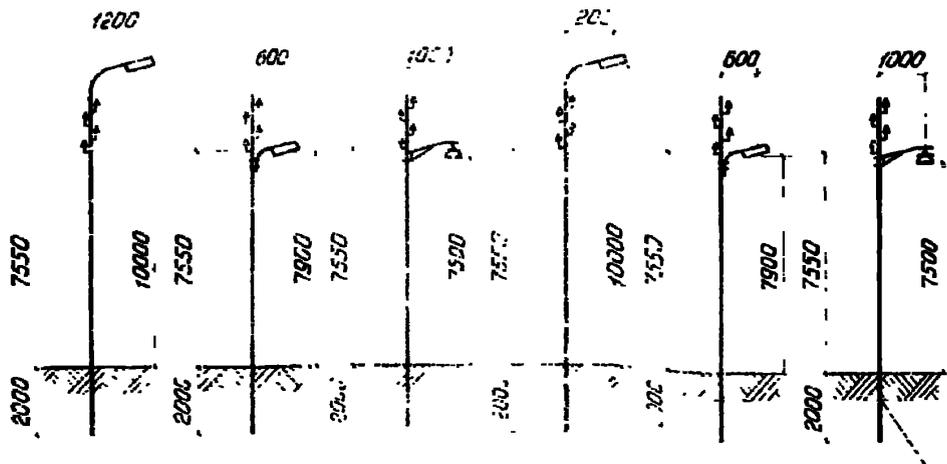

1: ОПОРЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ

Место установки
ручейка

АНКЕРНЫЕ, КОНЦЕВЫЕ, УГЛОВЫЕ АНКЕРНЫЕ, УГЛОВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ОВЕРГИБАТЕЛЬНЫЕ ОПОРЫ

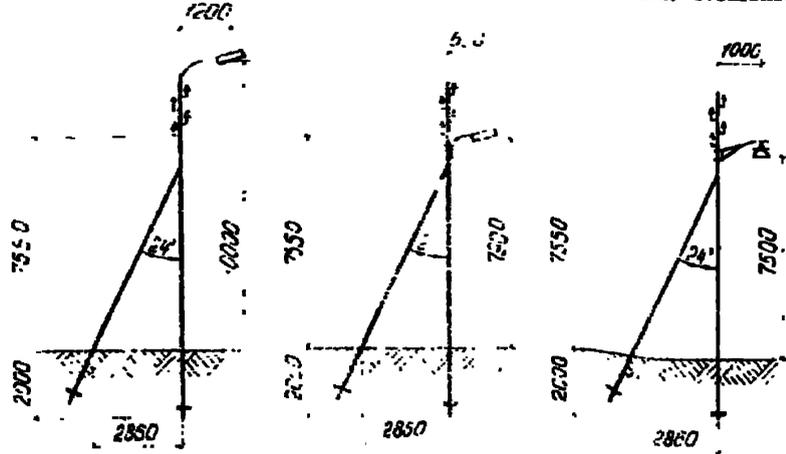

РАСХОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ОПОР

Тип опор	Марка опор	Расход материалов	
		металл, кг	дерево, м ³
I ОПОРЫ ОДНОСТОЕЧНЫЕ			
Промежуточная	Под	-	0,35
Угловая промежуточная	УПод-I	1,17	0,45
Анкерная	Аод-I	1,17	0,45
Концевая	Код-I	1,17	0,45
II ОПОРЫ С ПОДКОСОМ			
Угловая промежуточная	УПод-II	7,89	0,95
Угловая анкерная	УАод-II	7,89	0,95
Ответвительная промежуточная	ОАод	7,89	0,95
Ответвительная анкерная	ОАод	7,89	0,95

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

В состав серии входят разработанные конструкции промежуточных, угловых промежуточных, угловых анкерных, ответвительных и анкерных (концевых) опор с применением деревянных стоек диаметром 16, 18, 20 см длиной II м.

Опоры предназначены для воздушных электрических линий освещения сельских населенных пунктов и предусматривают подвеску до четырех проводов марок: АТ6 + А50, Ап35 и Ап50 по ГОСТ 839-74 ; АН16 и АН25 по ТУ 16505-74 ; проволоки диаметром 4 мм по ГОСТ 1668-73. Провода марки АН и Ап рекомендуется применять в особомолодних районах.

В качестве светильников наружного освещения приняты светильники консольного типа СКЭР, РКУ и НКУ, устанавливаемые на разработанных кронштейнах К-I и К-II ; подвесные светильники СПО и СПП, устанавливаемые на кронштейне К-III .

Опоры могут применяться в I - У ветровых районах с толщиной стенки гололеда 5, 10, 15 и 20 мм с расчетной температурой наружного воздуха +40° С и -40° С. Величины максимальных нормативных нагрузок на провода и конструкции от давления ветра и гололеда принимались с повторяемостью один раз в пять лет .

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Срок действия серии 3.407-125 - 1983 г. установлен протоколом Минэнерго СССР от 29.03.78 № С-3725пр.

Объем проектных материалов - 56 форматок.

Рабочие чертежи распространяет: Свердловский филиал
Центрального института типовых проектов
620062, Свердловск, 62, ВТУЗ городок
ул. Генеральская, 3а

Ивв. № 15540
Пасп. № 039019

СЕРВИС-ГРУПП ОБО

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

СЕРИЯ 3.407-125

ИТАЛ

Минэнерго

Handwritten signature

ПРОЕКТА

Минэнерго

Handwritten signature

В.Н. КОЛОСАЕВ

СТРАНИЦА 2